

2026年度 第2四半期 地域別 事業継続・設備運用報告書

対象期間：2026年4月1日～6月30日 作成部門：デジタル基盤統括部

要約

全地域の総合稼働率は99.95%で、重大インシデントは前四半期の5件から3件へ減少した。
一方、東京第2拠点では冷却設備の局所的な温度上昇が確認され、7月中の対策完了を優先する。

表1 地域別サービス品質・設備指標

地域	サービス品質		インシデント		エネルギー効率	
	稼働率	平均応答時間	重大	軽微	消費電力量	再エネ比率
東京	99.97%	118 ms	1件	7件	128 MWh	42%
大阪	99.94%	132 ms	0件	5件	96 MWh	55%
福岡	99.91%	149 ms	2件	4件	61 MWh	68%
全地域 加重平均	99.95%	127 ms	3件	16件	285 MWh	51%

注記

1. 稼働率は計画停止を除外して算出。2. 平均応答時間はAPIのP95値。3. 再エネ比率には非化石証書を含む。

主要な意思決定

1

東京第2拠点の冷却風量の再調整を7月18日までに完了する。

2

福岡拠点の重大インシデント2件について、電源切替手順と夜間連絡網を再訓練する。

3

全地域の再エネ比率を2026年度末までに60%以上へ引き上げる。

改善施策ポートフォリオ

優先度は事業影響、復旧時間、法令・監査要件の3軸で評価した。金額は税抜、進捗率は6月30日時点。

分類	施策	責任者	2026 Q2		2026 Q3		状態
			計画	実績	目標	期限	
設備	東京第2拠点 冷却風量の再調整	佐藤	70%	65%	完了	7月18日	要注意
	無停電電源装置 バッテリー交換	中村	100%	100%	監視移行	8月1日	完了
運用	福岡拠点 電源切替訓練	田中	1回	1回	2回目	8月22日	進行中
	夜間連絡網の 自動エスカレーション	鈴木	設計	設計完了	本番化	9月12日	進行中
環境	再エネ証書の 追加調達	山本	5 GWh	4 GWh	7 GWh	9月30日	要注意
	空調設定温度の 最適化検証	伊藤	3 拠点	2 拠点	全拠点	9月5日	進行中

予算メモ

Q2実績は4,820万円（予算5,100万円）。Q3は冷却設備対策1,250万円を含む6,400万円を見込む。

設備画像による異常箇所の確認

図1は6月28日22時15分に東京第2拠点で撮影したという想定、評価用に生成した架空のサーモグラフィ画像である。

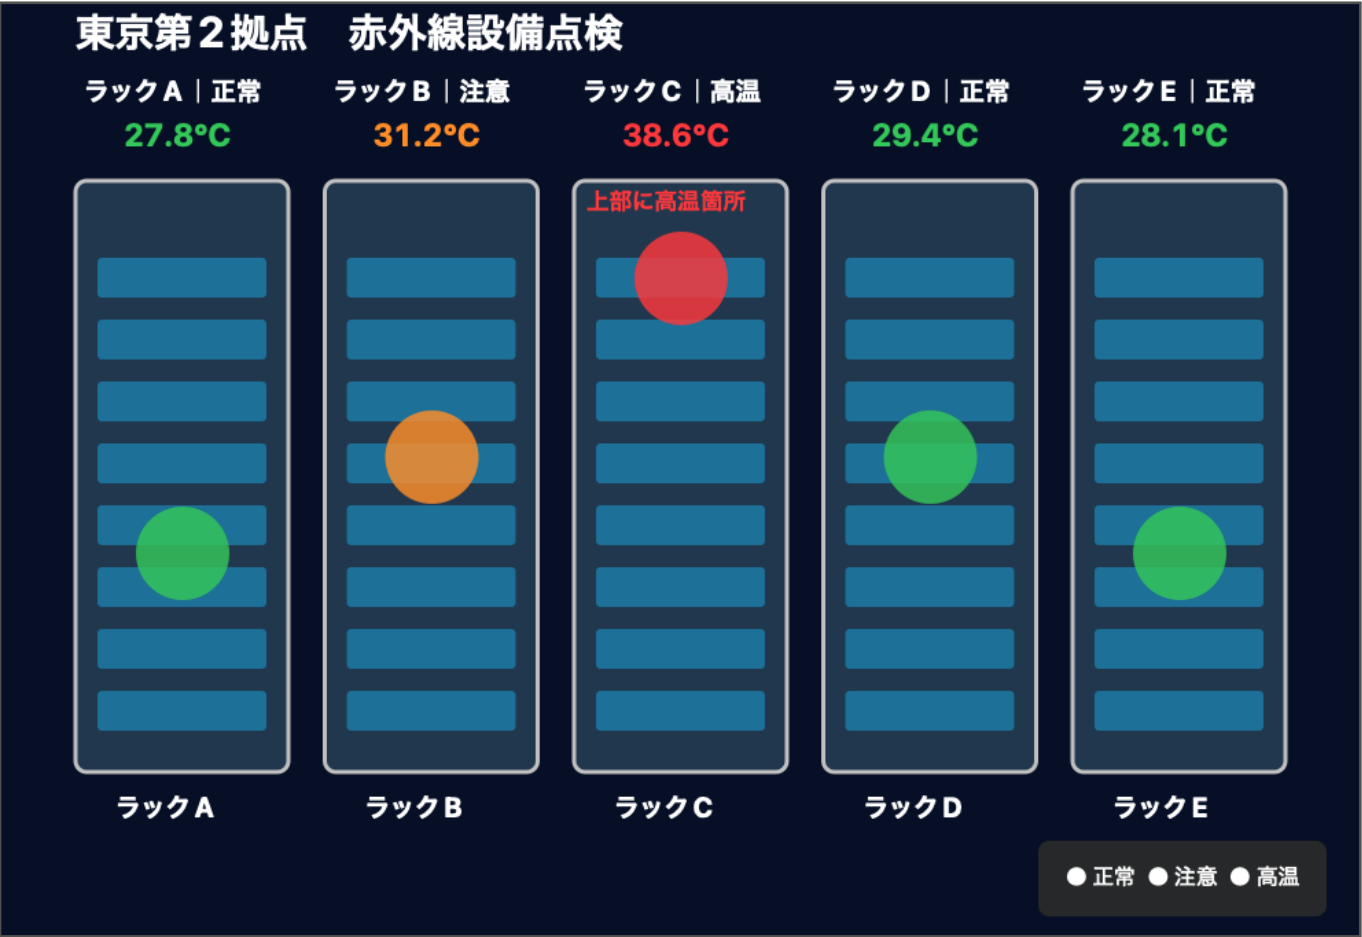


図1 赤外線カメラによるサーバールーム設備点検画像。枠線はラック、色付き領域は表面温度を示す。

ブラインド評価：画像内の値を再掲する本文・表・代替説明は置いていない。回答は埋め込み画像の画素情報だけから抽出すること。

重要：この画像・数値・組織名はすべて解析試験用に生成した架空データであり、実在設備の状態を示すものではない。