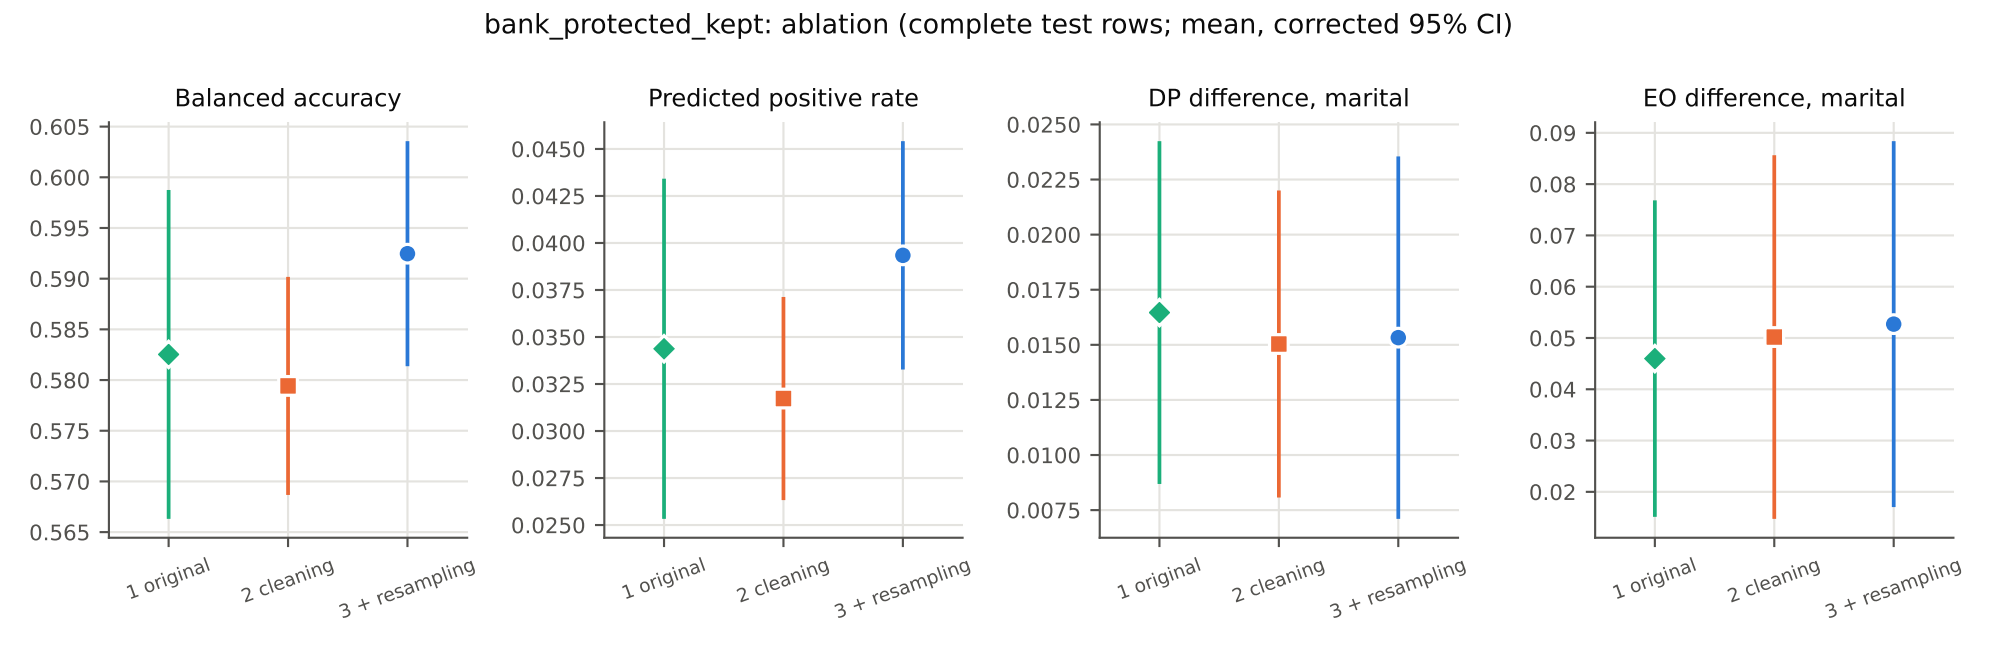
bank_protected_kept: ablation (complete test rows; mean, corrected 95% CI)
Balanced accuracy
0.605
0.600
0.595
0.590
0.585
0.580
0.575
0.570
0.565
1 original
2 cleaning
3 + resampling
Predicted positive rate
0.0450
0.0425
0.0400
0.0375
0.0350
0.0325
0.0300
0.0275
0.0250
1 original
2 cleaning
3 + resampling
DP difference, marital
0.0250
0.0225
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
1 original
2 cleaning
3 + resampling
EO difference, marital
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
1 original
2 cleaning
3 + resampling