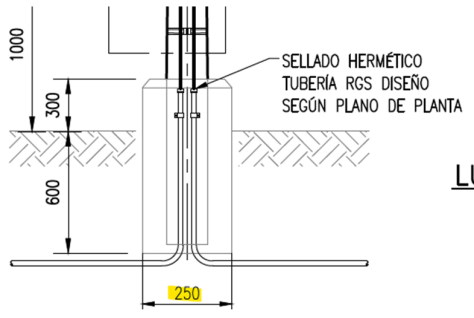



	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 1 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2026	RFI N°:	3152CCP-AH-CC-DA-RFI-141
--------------------------	------------	----------------	---------------------------------

1.0 DATOS GENERALES																																																						
Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC																																																						
PARA:	DE:																																																					
Empresa: Bruno Barrios (CCP)	Empresa: Stephanie Medina (CCP)																																																					
2.0 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar)																																																						
2.1 Planos(s) de referencia:	Revisión:	Código:																																																				
ARREGLO GENERAL ALUMBRADO EXTERIOR - SECCIONES (1 DE 2)	0	P22-DA-3000-07-LL-002																																																				
2.2 Otro (s) documento (s) técnico (s) de referencia y o adjunto (s):	Revisión:	Código:																																																				
ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (3 DE 5)	0	P22-DA-3000-07-RD-014																																																				
3.0 INFORMACIÓN SOLICITADA																																																						
3.1 Título:	Solicitud de definición de detalle de instalación de luminaria de alumbrado público en poste																																																					
3.2 Disciplina:	Electricidad																																																					
3.3 Área:	3300																																																					
3.3 Descripción: En el estándar constructivo P22-DA-3000-07-RD-014 se muestran los siguientes componentes:																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LISTA DE COMPONENTES</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CANT.</th> <th>UNID.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>m</td> <td>POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (9/300/2/160/355)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>c/u</td> <td>LUMINARIA VIAL LED, MONTAJE EN PASTORAL, 120-277V, 248W, 60Hz, 30700lm, 3000K, 70CRI, MODELO ERL2-32D730, MCA. GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>c/u</td> <td>CAJA DE CONEXIONES DE FIC CON TAPA ATORNILLADA NEMA 4, 150x150x1000 mm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>*</td> <td>m</td> <td>CONECTOR CABLE TECK</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>*</td> <td>c/u</td> <td>CABLE TECK</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2</td> <td>m</td> <td>RIEL SIMPLE NORMAL LISO 1 5/8" X 1 5/8", SIMILAR A UNISTRUT P1000, SERIE T, 100 mm.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4</td> <td>c/u</td> <td>PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN Ø 1/4" x 3/4"</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4</td> <td>c/u</td> <td>ABRAZADERA "PERNO U" CINCADA, C/2 TUERCAS EN CADA EXTREMO (MEDIDAS SEGÚN Ø DE POSTE)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1</td> <td>c/u</td> <td>PASTORAL DE TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Ø 1-1/2"</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>m</td> <td>ABRAZADERA SIMPLE PARA PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, AGUJEROS DE Ø 9/16". e=3/16"</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>*</td> <td>c/u</td> <td>FLEJE MCA. HUBELL O SIMILAR.</td> </tr> </tbody> </table>			LISTA DE COMPONENTES				ÍTEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	1	1	m	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (9/300/2/160/355)	2	1	c/u	LUMINARIA VIAL LED, MONTAJE EN PASTORAL, 120-277V, 248W, 60Hz, 30700lm, 3000K, 70CRI, MODELO ERL2-32D730, MCA. GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.	3	1	c/u	CAJA DE CONEXIONES DE FIC CON TAPA ATORNILLADA NEMA 4, 150x150x1000 mm	4	*	m	CONECTOR CABLE TECK	5	*	c/u	CABLE TECK	6	2	m	RIEL SIMPLE NORMAL LISO 1 5/8" X 1 5/8", SIMILAR A UNISTRUT P1000, SERIE T, 100 mm.	7	4	c/u	PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN Ø 1/4" x 3/4"	8	4	c/u	ABRAZADERA "PERNO U" CINCADA, C/2 TUERCAS EN CADA EXTREMO (MEDIDAS SEGÚN Ø DE POSTE)	9	1	c/u	PASTORAL DE TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Ø 1-1/2"	10	2	m	ABRAZADERA SIMPLE PARA PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, AGUJEROS DE Ø 9/16". e=3/16"	11	*	c/u	FLEJE MCA. HUBELL O SIMILAR.
LISTA DE COMPONENTES																																																						
ÍTEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN																																																			
1	1	m	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (9/300/2/160/355)																																																			
2	1	c/u	LUMINARIA VIAL LED, MONTAJE EN PASTORAL, 120-277V, 248W, 60Hz, 30700lm, 3000K, 70CRI, MODELO ERL2-32D730, MCA. GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.																																																			
3	1	c/u	CAJA DE CONEXIONES DE FIC CON TAPA ATORNILLADA NEMA 4, 150x150x1000 mm																																																			
4	*	m	CONECTOR CABLE TECK																																																			
5	*	c/u	CABLE TECK																																																			
6	2	m	RIEL SIMPLE NORMAL LISO 1 5/8" X 1 5/8", SIMILAR A UNISTRUT P1000, SERIE T, 100 mm.																																																			
7	4	c/u	PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN Ø 1/4" x 3/4"																																																			
8	4	c/u	ABRAZADERA "PERNO U" CINCADA, C/2 TUERCAS EN CADA EXTREMO (MEDIDAS SEGÚN Ø DE POSTE)																																																			
9	1	c/u	PASTORAL DE TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Ø 1-1/2"																																																			
10	2	m	ABRAZADERA SIMPLE PARA PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, AGUJEROS DE Ø 9/16". e=3/16"																																																			
11	*	c/u	FLEJE MCA. HUBELL O SIMILAR.																																																			
																																																						
- Se solicita definir el tipo de concreto del poste, y detalle de instalación (diámetro de la base y profundidad de la excavación, tipo de relleno, longitud de empotramiento, recubrimiento del poste). - En el ítem 3 indica una profundidad de la caja de 1000m, se entiende que se refiere a 100mm (mínimo), confirmar.																																																						

	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 2 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

3. En el ítem 3 se indica que la caja es de conexiones, se solicita definir si incluirá borneras o la conexión se realizará mediante conectores rápidos del tipo Scotchlok 3M u otro.
4. El ítem 1 especifica un poste de concreto de 9 m (9/300/2/160/355); sin embargo, el plano P22-DA-3000-07-LL-002_0 indica que la luminaria debe instalarse a 9 m sobre el nivel del terreno. Debido a que no se ha considerado la profundidad de empotramiento, dicho poste no cumpliría con la altura requerida. Se solicita definir las características del poste a suministrar.
5. Los ítems 4 y 5 hacen referencia al cable y conector tipo teck, sin embargo, en el plano P22-DA-3000-07-LL-002_0 se indica que el cable 5x1c N°8 AWG se canalizará a través de tubería de PVC SCH40 2" Ø. Se solicita definir el tipo de cable que se empleará para el alumbrado exterior.
6. Se solicita definir la separación que habrá entre el poste y la berma de seguridad.

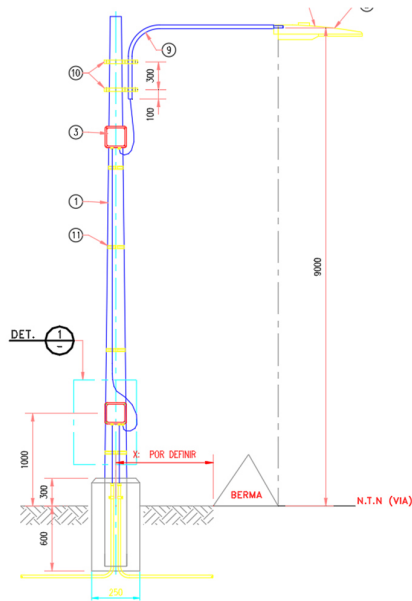

3.4 Propuesta de la solicitud:

3.5 Fecha de respuesta requerida: 04/07/2026

4 RESPUESTA

Respondido por:
Cargo:

Fecha:

Aprobado por:
Cargo:

Fecha: