



**GRAHA CONTAINERS**

Jl. Raya Pelabuhan Gabon Lingkungan XII

Kel. Bagas Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.	: 10/03/08
REVISI	: 00
TANGGAL	: 1 Maret 2018
HALAMAN	: 1 dari 1

**Divisi : GA sub, BUILDING dan MTC**

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

*Pada hari ini Selasa tanggal 28-12-2021 ( tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu ), telah diadakan pemeriksaan Ac Split di ruangan Asst. SPV PT Graha Segara. Ac tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kompresor Ac tersebut rusak, disebabkan pemakaian yang rutin.*

**A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :**

1. kompresor Ac

**B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :**

1. Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
2. Mengajukan penggantian kompresor Ac 1 pcs

**C. WAKTU PEMERIKSAAN :**

1. Jam Awal Pemeriksaan : Jam 09:45 wib
2. Jam Akhir Pemeriksaan : Jam 10:35 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh



**Eling Setiawan**  
Asst Supervisor

Menyetujui

**Yudha Negara**  
Manager



## KOMPRESOR AC RUANGAN ASST. SPV YANG RUSAK

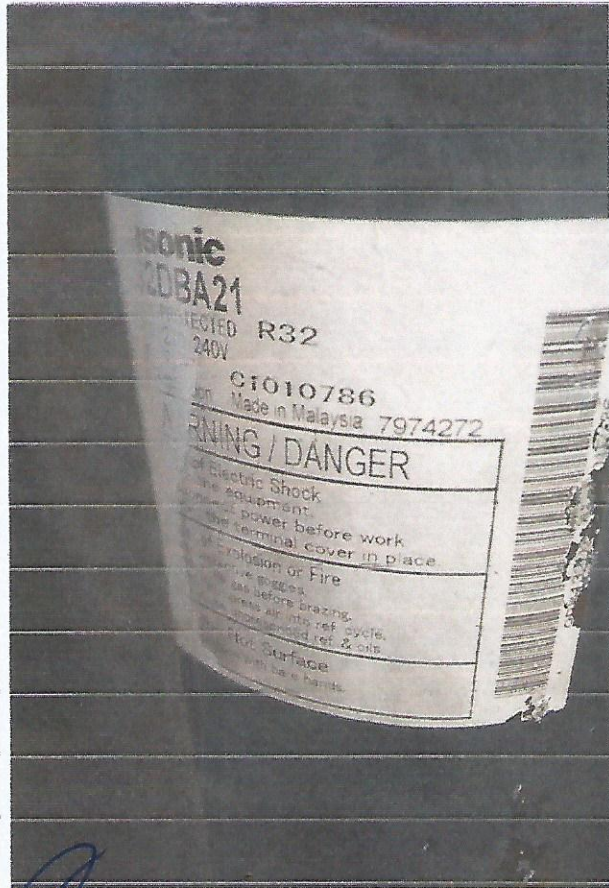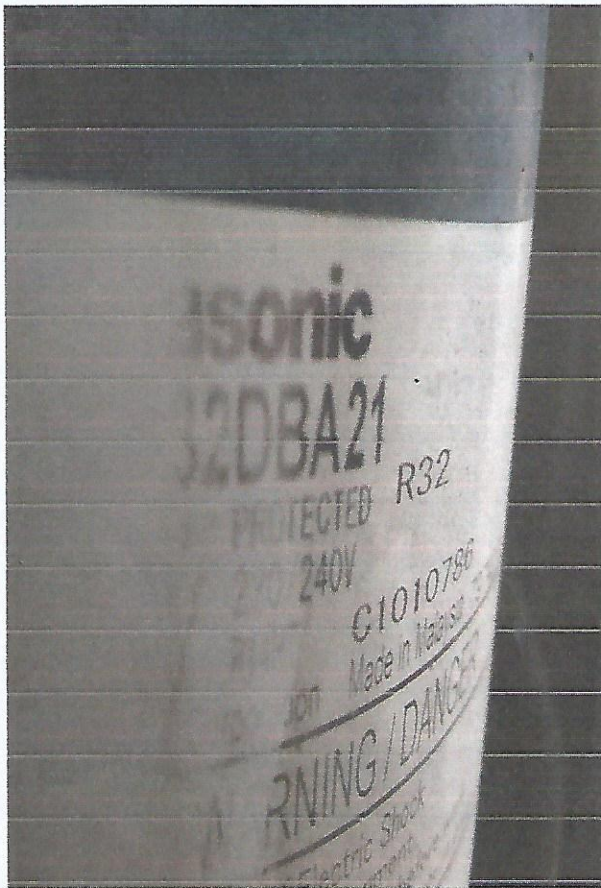

2