

MANTENCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS DE GENERACIÓN



BASES TÉCNICAS SEMESTRAL

BASES TÉCNICAS

“SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A GENERADORES”

1. INTRODUCCIÓN

El Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, en adelante “HPPP”, es un recinto hospitalario público especializado en la salud mental perteneciente a la red asistencial del Servicio de Salud Aconcagua.

A través del presente proceso de contratación, El Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, busca contratar el servicio denominado “**Servicio de mantención preventiva a generadores**”, requerido por el Departamento de Ingeniería y Mantención Industrial, de aquí en adelante (D.I.M.I.) de acuerdo con las condiciones y especificaciones que se indican en las presentes Bases Técnicas.


Las disposiciones contenidas en las presentes bases indican los aspectos técnicos que debe considerar el proponente en su oferta, necesarios para el cumplimiento satisfactorio del contrato a suscribir.

2. UBICACIÓN HPPP

El Hospital Psiquiátrico, se encuentra ubicada en el sector de Sahondé, a 3Kms de Putaendo. Y a 18Km en línea recta al norte Poniente de San Felipe y a 105Km desde Santiago. Sus actividades y/o operaciones Psiquiátricas, se desarrollan principalmente en la V Región de Valparaíso.

En la Figura N° 1 muestra la ubicación general.

Figura N° 1 Ubicación Hospital Philippe Pinel

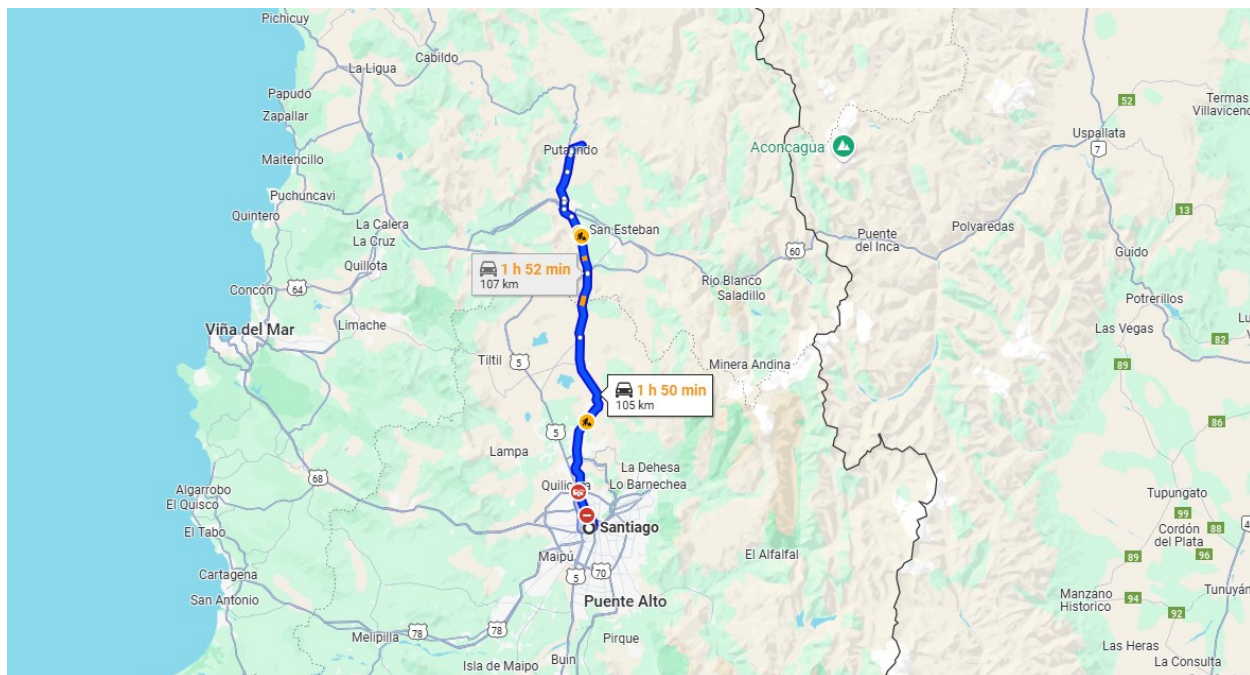

1 Objetivo

Contratar un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctiva de los cuatro grupos electrógenos diésel listados, con una única intervención en terreno (duración 1-2 días máx.). El objetivo es asegurar la disponibilidad y funcionamiento confiable de los generadores como respaldo eléctrico del Hospital, evitando fallas inesperadas. Para ello, se realizará un mantenimiento planificado (inspección y limpieza de componentes críticos) que permita detectar y corregir problemas antes de que ocurran.

Asimismo, el servicio debe incluir atención inmediata de eventuales averías detectadas, activación de garantías vigentes y provisión de repuestos e insumos necesarios durante la visita. Al finalizar, el proveedor entregará un informe detallado de las actividades realizadas y hallazgos, garantizando la continuidad del suministro eléctrico en el establecimiento.

Descripción técnica de los equipos

- **Jardín Infantil Residencial:** Grupo electrógeno LUREYE (serie 1951998) con motor Perkins (diésel). Suministra energía de respaldo al sector del Jardín Infantil.



- **Alta Complejidad:** Grupo electrógeno DIPERK modelo PS27, con motor Perkins (diésel). Se estima una potencia del orden de 25–30 kVA, usado como fuente de emergencia en el área de atención de alta complejidad.



- **Grupo Principal (calderas sur):** Grupo electrógeno LUREYE modelo V550C2, con motor Volvo TAD1641. Este equipo entrega alrededor de **440 kW** en servicio de emergencia (550 kVA), y alimenta la infraestructura central ubicada frente a las calderas.



- **Grupo Bombas (Pozos de Agua y Módulos):** Grupo electrógeno LUREYE modelo J110K, con motor John Deere 4045HF120. Este generador produce **100 kVA** en standbycrosello.cl, y abastece las bombas de agua y módulos anexos del Hospital.



Cada equipo es un *grupo electrógeno* diésel estacionario con alternador, tanque de combustible independiente y panel de control automático. Se verifica además que los motores (Perkins, Volvo o John Deere) estén en buen estado, puesto que son marcas de reconocida fiabilidad en generación de energía.

GENERADORES HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL														
Tipo de fuente	Nombre	Marca	Modelo	N° de serie	N° interno	Año de fabricación	Código ducto	Año de instalación	Fecha primera declaración	Horómetro	Tipo de combustible	Consumo nominal de combustible	Unidad de combustible	Ubicación
Grupo electrógeno	Grupo electrógeno módulos	LUREYE	J110	4163206	4	2016	CH118861-5	2017	30-04-2019	124,3	Petróleo N 2 (Diésel)	25	L/h	Norponiente
Grupo electrógeno	Grupo electrógeno principal	VOLVO	550C2	4163240	1	2017		2019		65,17	Petróleo N 2 (Diésel)	85	L/h	Sur
Grupo electrógeno	Grupo electrógeno Unidad Forense Alta Complejidad	PERKINS	PS27	P1873B	2	2001	CH118856-9	2001	27-01-2016	62,8	Petróleo N 2 (Diésel)	10	L/h	Surponiente
Grupo electrógeno	Grupo electrógeno residencias y jardín infantil	PERKINS	NS25	1951998	3	1997	CH118860-7	1998	27-01-2016	645	Petróleo N 2 (Diésel)	6	L/h	Oriente

Condiciones del servicio

- **Única visita técnica:** El servicio se realizará en una única intervención en terreno, con una duración estimada de 1 a 2 días máximo.
- **Mantenimiento preventivo:** Incluirá inspecciones programadas, ajustes y lubricación de componentes, limpieza de radiadores, revisión de niveles de aceite y refrigerante, y cambio de filtros de aire/combustible/aceite según especificación del fabricante.
- **Atención correctiva:** Durante la misma visita se corregirán las fallas o anomalías detectadas (por ejemplo, reparaciones menores, ajuste de correas, corrección de fugas, restablecimiento de parámetros), incluyendo diagnóstico y reparación in situ.
- **Provisión de repuestos e insumos:** La oferta debe contemplar el suministro de repuestos originales o equivalentes (filtros, correas, cables, empaques, etc.) e insumos (aceites, aditivos, combustibles) necesarios para completar las mantenciones y reparaciones. Se exigirá la descripción de los repuestos propuestos.
- **Garantías de fábrica:** Debe incluirse la activación de las garantías originales de cada equipo (si las hubiere) al momento de la mantención, para evitar perder cobertura por parte del fabricante.
- **Informe final:** Al término del trabajo, el proveedor entregará al Hospital un informe técnico que describa las labores efectuadas, los hallazgos, los repuestos utilizados, el estado general de cada generador y recomendaciones de mejora o próximas mantenciones.

Requisitos del proveedor

- **Acreditación técnica:** El oferente debe demostrar capacidad técnica en mantención de generadores diésel. Se solicita presentar certificados de empresas o personal técnico (ingenieros electrónicos/mecánicos, técnicos eléctricos) con experiencia en equipos similares. Contar con servicio técnico autorizado de las marcas involucradas será valorado.
- **Experiencia previa:** Se requiere experiencia comprobable en contratos de mantención de grupos electrógenos (idealmente hospitales u hospitales psiquiátricos). Se deben adjuntar antecedentes de contratos, órdenes de compra o facturas que acrediten trabajos realizados en equipos similares.
- **Registro y habilitación:** El oferente debe estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (sin sanciones), y cumplir con las exigencias legales (RUT vigente, certificado de vigencia de la empresa, acreditación de no inhabilidades según Ley 19.886/20.393, etc.).
- **Visita obligatoria:** Se exigirá constancia de visita en terreno antes de ofertar. Todos los oferentes deberán realizar un recorrido obligatorio por el Hospital para inspeccionar los equipos y condiciones de trabajo. En la oferta se deberá incluir declaración de visita efectuada.

- **Propuesta de garantías:** Incluir explícitamente el plazo de garantía ofrecido sobre las actividades de mantenimiento realizadas. Se recomienda ofrecer al menos 6 meses de garantía post-servicio.

Garantías

- **Garantía técnica:** El oferente deberá ofrecer un plazo de garantía por las labores ejecutadas. Se valorarán plazos superiores: por ejemplo, licitaciones previas asignaron puntajes altos a garantías >12 meses mercado publico.cl. En general, se sugiere garantizar el trabajo al menos 6 meses (cubriendo defectos de material o mano de obra).
- **Cobertura post-servicio:** Durante el período de garantía el proveedor deberá responder ante cualquier falla atribuible a su intervención, realizando correcciones sin costo adicional.
- **Carta de garantía:** Se solicitará carta o documento que respalde el compromiso de garantía, indicando expresamente el plazo y los alcances (trabajo, piezas, mano de obra) que cubre.
- **Garantía del fabricante:** Si algún equipo tiene garantía vigente del fabricante, el proveedor deberá tramitar la activación de dicha garantía para la reparación de fallas cubiertas por ella.

Criterios mínimos de evaluación técnica

La evaluación técnica de las ofertas se basará en criterios tales como:

- **Experiencia comprobada:** Se otorgarán puntuaciones en función de la cantidad de contratos u órdenes de compra presentados que demuestren mantenimiento de grupos electrógenos en instituciones públicas o privadas mercado publico.cl.
- **Capacidad técnica y recursos:** Se valorará la presencia de personal calificado (ingenieros o técnicos certificados), equipamiento disponible y certificaciones de producto/marca. Contar con representación o servicio técnico autorizado de las marcas de generadores (Perkins, Volvo, John Deere, etc.)
- **Calidad de la propuesta técnica:** Se considerará la claridad del plan de trabajo propuesto, metodología de mantenimiento, tiempos de respuesta a fallas y coherencia con los alcances solicitados. Se exige coherencia entre los requerimientos del servicio y lo descrito en la oferta.
- **Plazo de garantía post-servicio:** Las ofertas con mayor plazo de garantía obtendrán mejor puntaje, según la tabla de referencia.
- **Cumplimiento documental:** Se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos formales (documentos legales, antecedentes técnicos y administrativos solicitados)

dentro del plazo. La presentación completa de la documentación exigida (certificados, formularios, cartas) será condición necesaria para seguir en evaluación.