


Alternatif_3_a · SU / GİDER · v0.19.0

ÖNERİ GÜZERGÂH — MEVCUT TESİSAT ÖLÇÜLMEDİ — UYGULAMA ONAYI YOK

Koordinatlar: giriş sol iç köşe O; X sağa, Y arka duvara, Z bitmiş döşemeden yukarı.

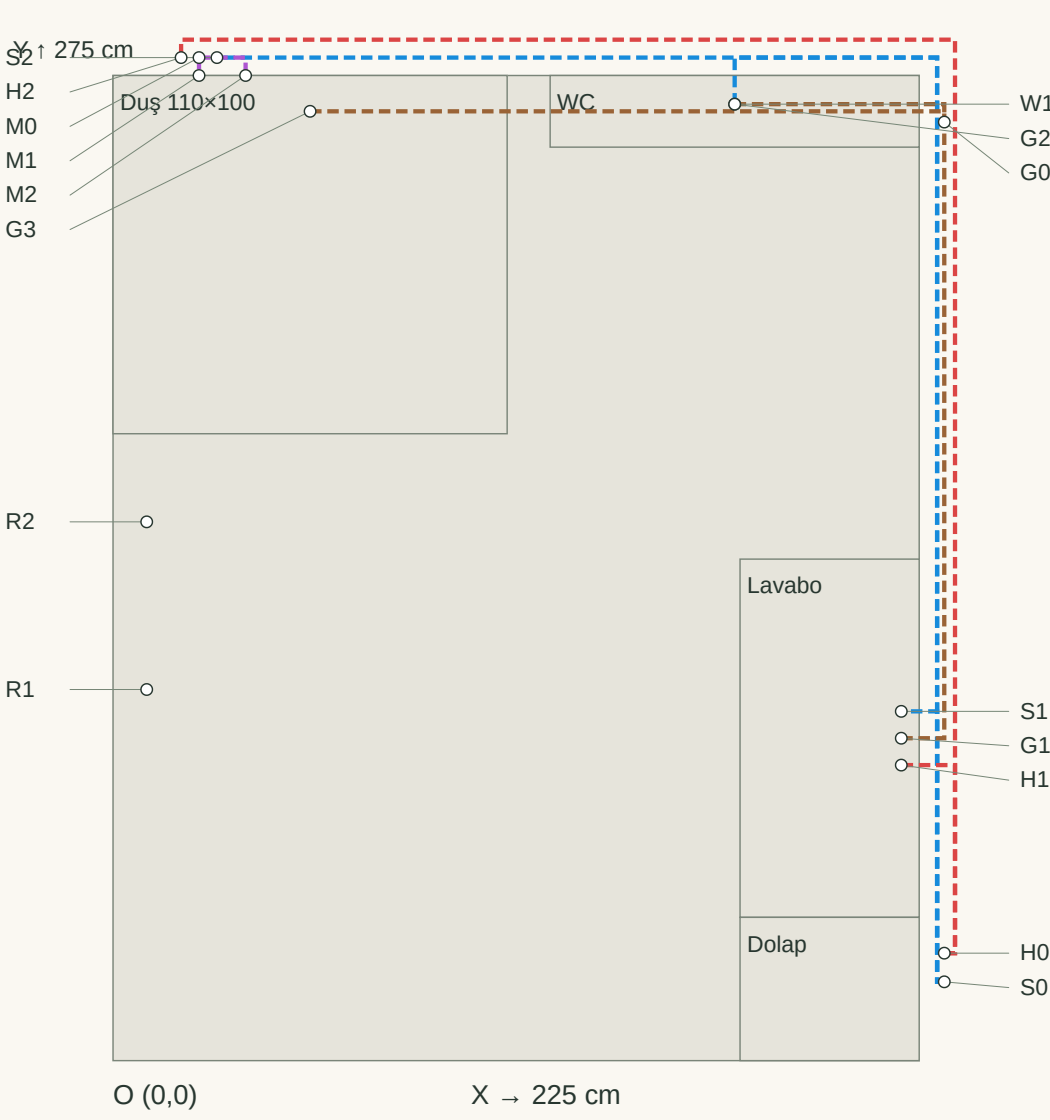

PLAN LEJANDI

- Soğuk su
- Sıcak su
- Karışık su
- Gider
- Isıtma (bağlantı belirsiz)

S0/H0: giriş konumu varsayımı
G0: ana gider konumu varsayımı
Kesik hatlar önerilen güzergâhlar.
Hat kalınlığı boru çapı değildir.
Gider yönü: G1/G2/G3 → G0
Örnek yatay eğim: %2
Gider kotları döşeme altında;
boşluk/şap/taşıyıcı bilinmiyor.
R1/R2 havlupan bağlantıları:
ısıtma türü henüz belirlenmedi.

BAĞLANTI NOKTALARI · cm · tüm kotlar öneridir

Kod Açıklama X Y Z

S0	Soğuk su giriş varsayımı	232.0	22.0	25.0
H0	Sıcak su giriş varsayımı	232.0	30.0	30.0
W1	Rezervuar su bağlantısı	173.5	267.0	85.0
S1	Lavabo soğuk su	220.0	97.5	60.0
H1	Lavabo sıcak su	220.0	82.5	60.0
S2	Gömme gövde soğuk giriş	29.0	280.0	110.0
H2	Gömme gövde sıcak giriş	19.0	280.0	110.0
M0	Gömme batarya merkezi	24.0	280.0	110.0
M1	Tepe duşu duvar çıkışı	24.0	275.0	209.0
M2	El duşu duvar çıkışı	37.0	275.0	101.0
G0	Ana gider bağlantısı varsayımı	232.0	262.0	-30.0
G1	Lavabo gider çıkışı	220.0	90.0	50.0
G2	WC gider çıkışı	173.5	267.0	23.0
G3	Duş süzgeci alt bağlantısı	55.0	265.0	-6.0
R1	Havlupan ısıtma bağlantısı — sistem bilinmiyor	9.4	103.6	48.0
R2	Havlupan ısıtma bağlantısı — sistem bilinmiyor	9.4	150.4	48.0

Ölçülmeden uygulamaya geçilmeyecek girdiler:

Girişler / ana gider ve kotu · duvar yapısı · döşeme kalınlığı · ürün montaj çizimleri

Boru çapı, izolasyon, havalık, kablo kesiti, devre ve koruma cihazları bu paftada belirlenmez.


Kaynak: aynı koordinatlar 3D katmanda, JSON ve CSV nokta listesinde kullanılır.

PDF sayfaya sığdırılabilir; baskıdan cetvelle ölçü alınmaz. Yazılı koordinat ve ölçüler esastır.

Alternatif_3_a · ELEKTRİK · v0.19.0

ÖNERİ GÜZERGÂH — MEVCUT TESİSAT ÖLÇÜLMEDİ — UYGULAMA ONAYI YOK

Koordinatlar: giriş sol iç köşe O; X sağa, Y arka duvara, Z bitmiş döşemeden yukarı.

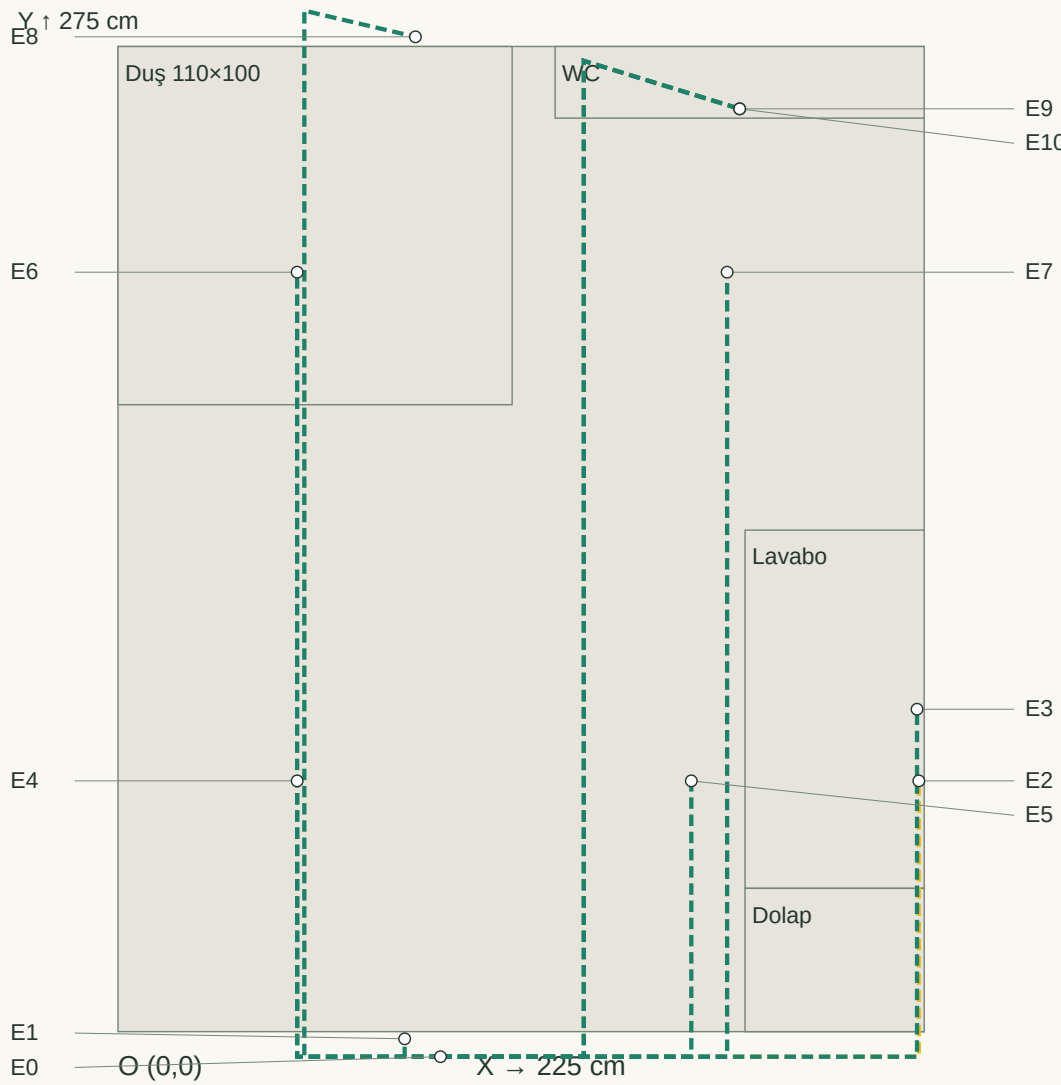

PLAN LEJANDI

- Priz / besleme
- Aydınlatma

E0: besleme konumu varsayımı
E1: kapı dışı anahtar önerisi
E2: priz yeri kesinleşmedi
E3: ayna; E4–E7: tavan ışığı
E8–E10: niş LED noktaları
Çizgiler kablo yolu çalışmasıdır;
devre/bağlantı şeması değildir.
RCD, PE, eşpotansiyel, IP ve
ıslak hacim bölgeleri elektrikçi
tarafından doğrulanmalıdır.

BAĞLANTI NOKTALARI · cm · tüm kotlar öneridir

Kod Açıklama X Y Z

E0	Elektrik besleme varsayımı	90.0	-7.0	238.0
E1	Kapı dışı anahtar önerisi	80.0	-2.0	110.0
E2	Priz konum önerisi	223.5	70.0	115.0
E3	Ayna bağlantı noktası	223.0	90.0	198.0
E4	Tavan ışığı 1	50.0	70.0	229.0
E5	Tavan ışığı 2	160.0	70.0	229.0
E6	Tavan ışığı 3	50.0	212.0	229.0
E7	Tavan ışığı 4	170.0	212.0	229.0
E8	Duş nişi LED	83.0	277.7	142.2
E9	WC nişi LED 1	173.5	257.6	144.2
E10	WC nişi LED 2	173.5	257.6	181.2

Ölçülmeden uygulamaya geçilmeyecek girdiler:

Girişler / ana gider ve kotu · duvar yapısı · döşeme kalınlığı · ürün montaj çizimleri

Boru çapı, izolasyon, havalık, kablo kesiti, devre ve koruma cihazları bu paftada belirlenmez.


Kaynak: aynı koordinatlar 3D katmanda, JSON ve CSV nokta listesinde kullanılır.

PDF sayfaya sığdırılabilir; baskıdan cetvelle ölçü alınmaz. Yazılı koordinat ve ölçüler esastır.

Alternatif_3_a · GÖMME DUŞ / KOT DETAYI

ÜRÜN MODELİ BİLİNMIYOR · TEMSİLİ GÖVDE · KESİM ŞABLONU DEĞİLDİR

Ön görünüş · bitmiş döşemeden cm

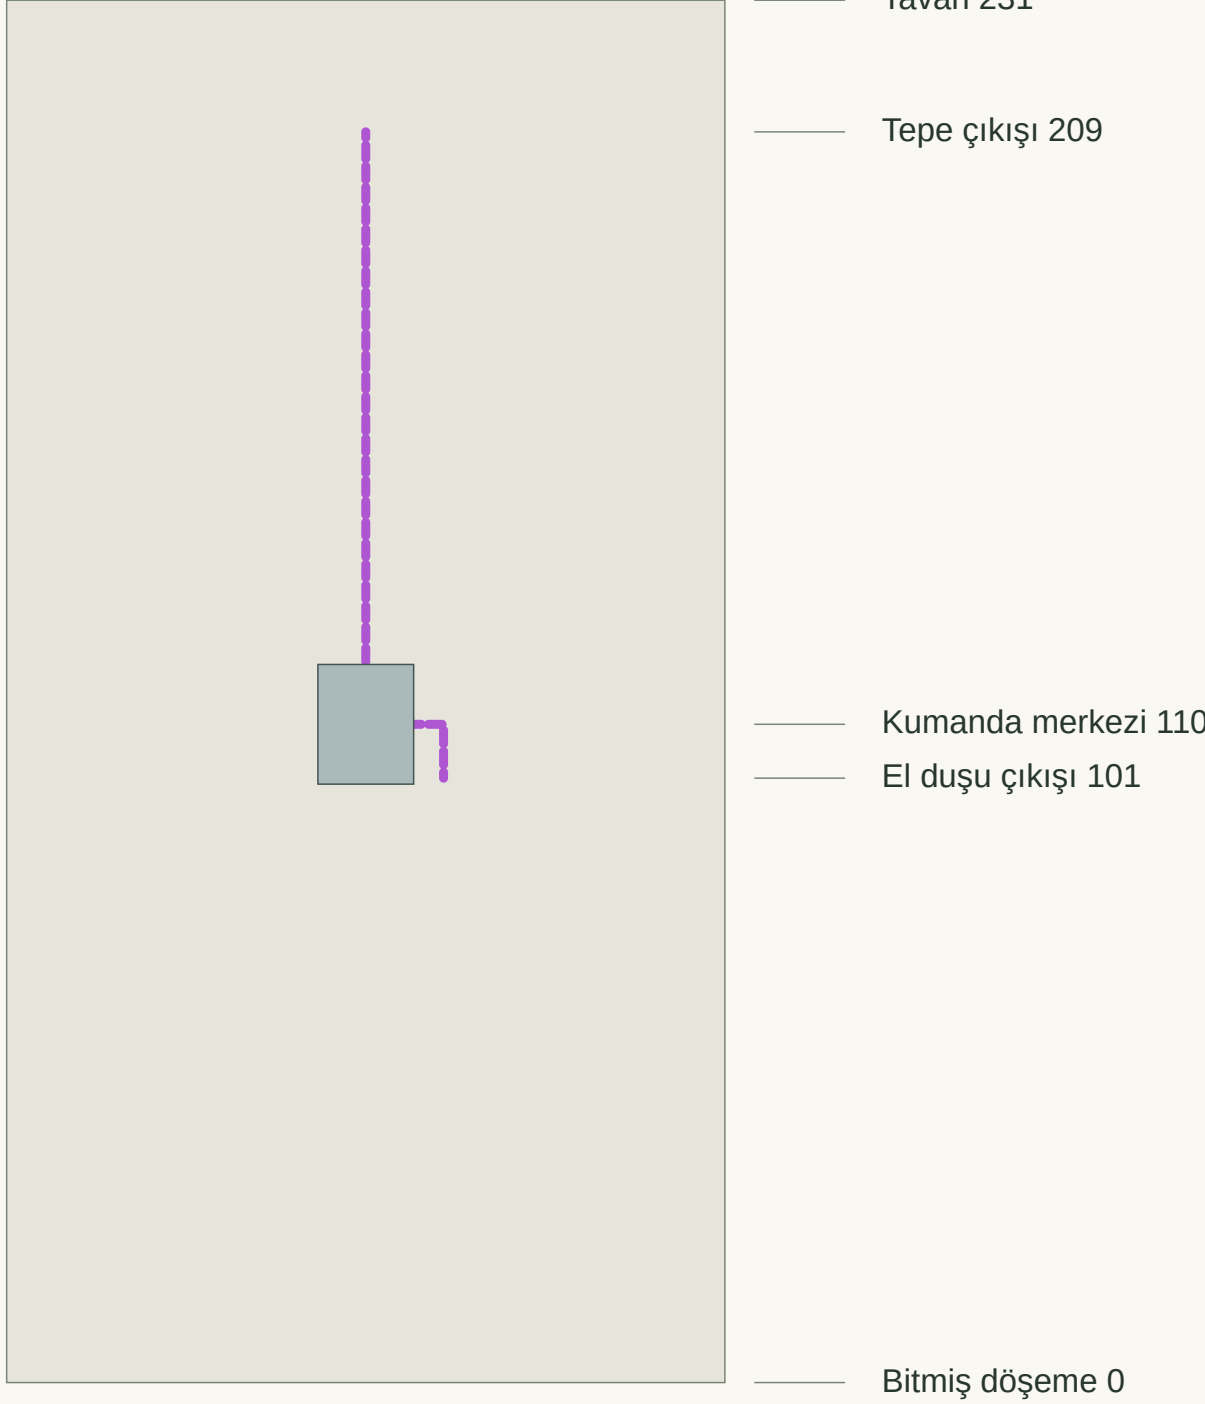

Batarya eksenini X=24 cm; arka bitmiş duvar Y=275 cm.

Gövde: temsili 14 × 9 × 17 cm; merkezi Y=280 cm.

Port yönleri, gömme derinliği ve kapak ölçüsü satın alınan üründen alınmalı.

Duvar kalınlığı / taşıyıcı türü bilinmiyor; burada kanal veya delik ölçüsü verilmez.

TEKNİK KONTROL İÇİN

Sıcak ve soğuk girişler, tepe ve el duşu çıkışları ürün şemasına göre eşleştirilmeli.

Gövde servis erişimi ve su yalıtım manşeti kapatmadan önce kontrol edilmeli.

Gövde basınç/sızdırmazlık testi ürünün montaj talimatına göre yapılmalı.

Elektrik ve gider paftaları ayrı sayfalardadır; mevcut bağlantı noktaları henüz ölçülmedi.

Usta incelemesi için koordinasyon taslağı · uygulama projesi değildir