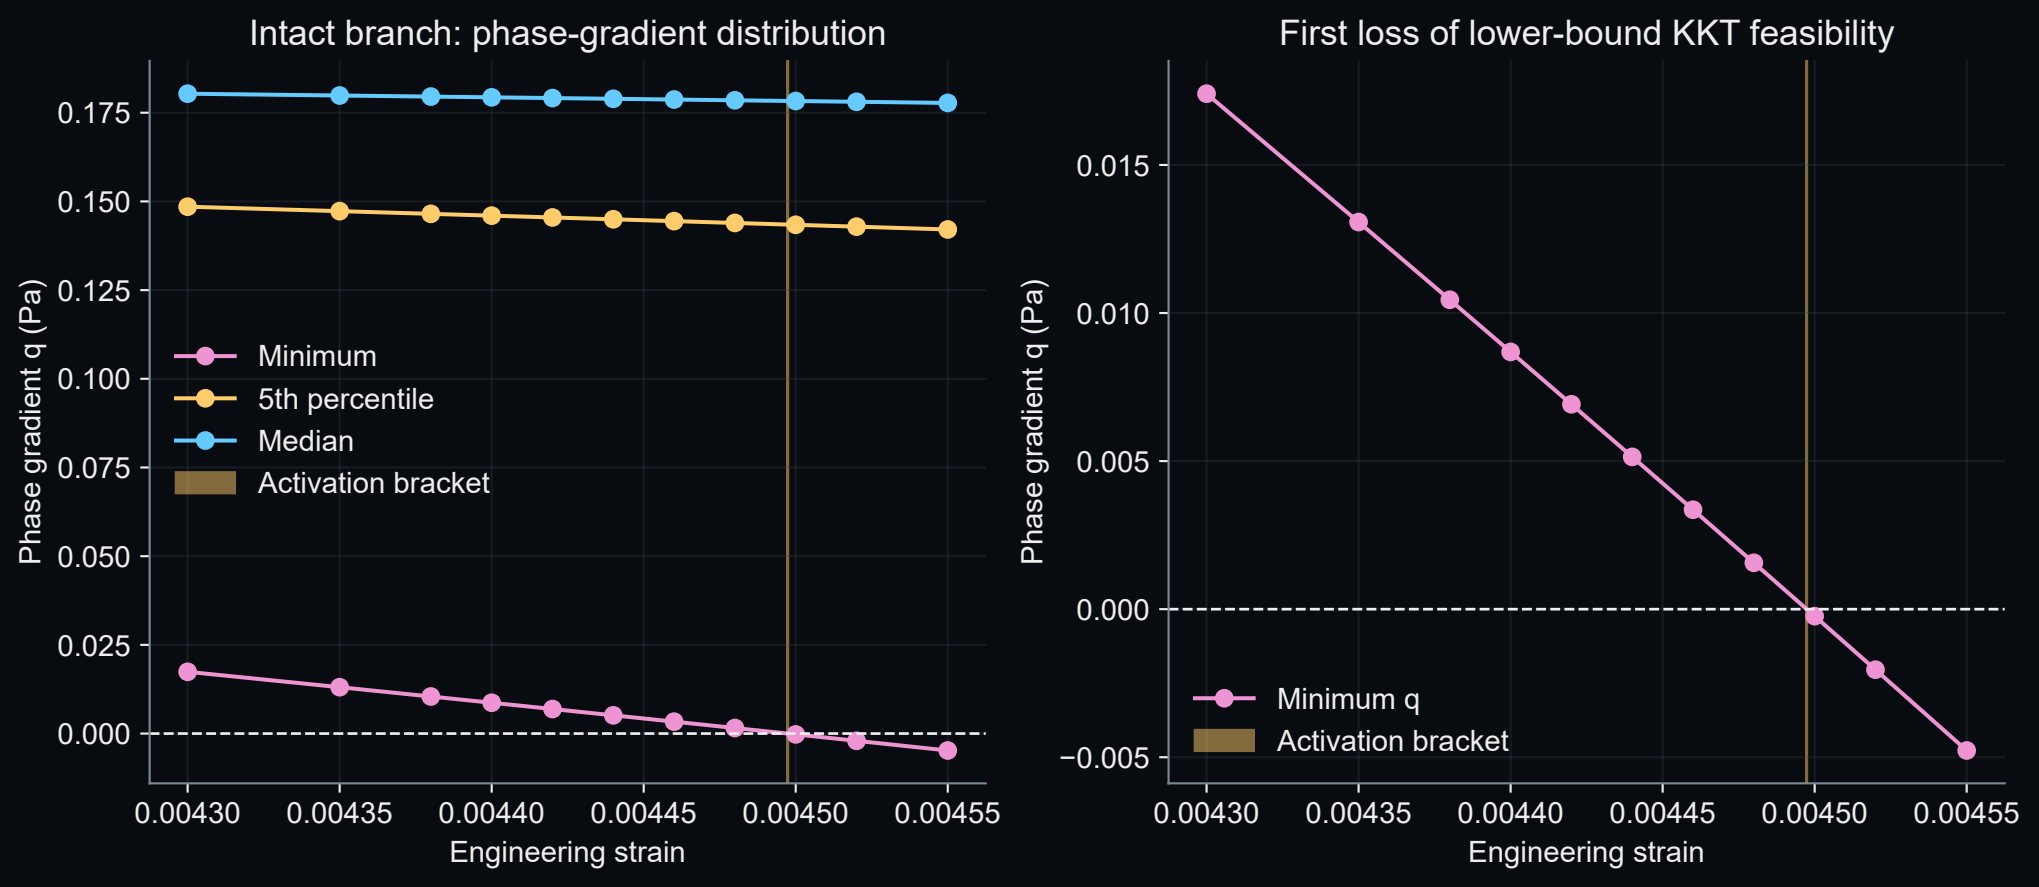
Intact branch: phase-gradient distribution
Phase gradient q (Pa)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Minimum
5th percentile
Median
Activation bracket
0.00430
0.00435
0.00440
0.00445
0.00450
0.00455
Engineering strain
First loss of lower-bound KKT feasibility
Phase gradient q (Pa)
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
Minimum q
Activation bracket
0.00430
0.00435
0.00440
0.00445
0.00450
0.00455
Engineering strain