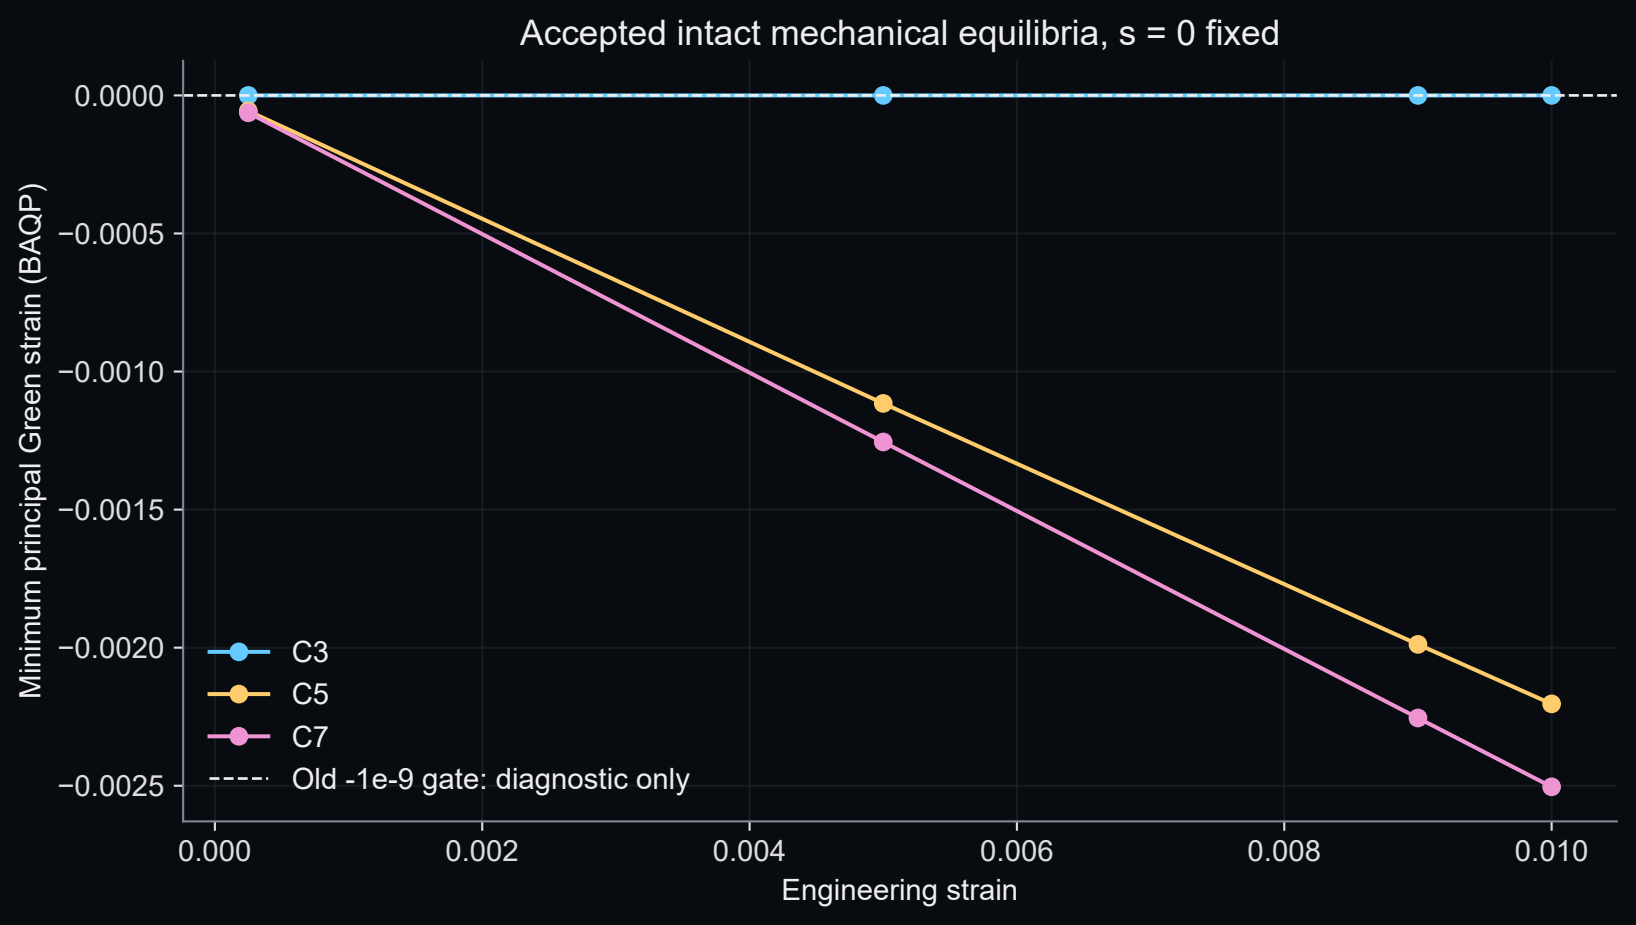
Accepted intact mechanical equilibria, s = 0 fixed
Minimum principal Green strain (BAQP)
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
−0.0025
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
Engineering strain
C3
C5
C7
Old -1e-9 gate: diagnostic only