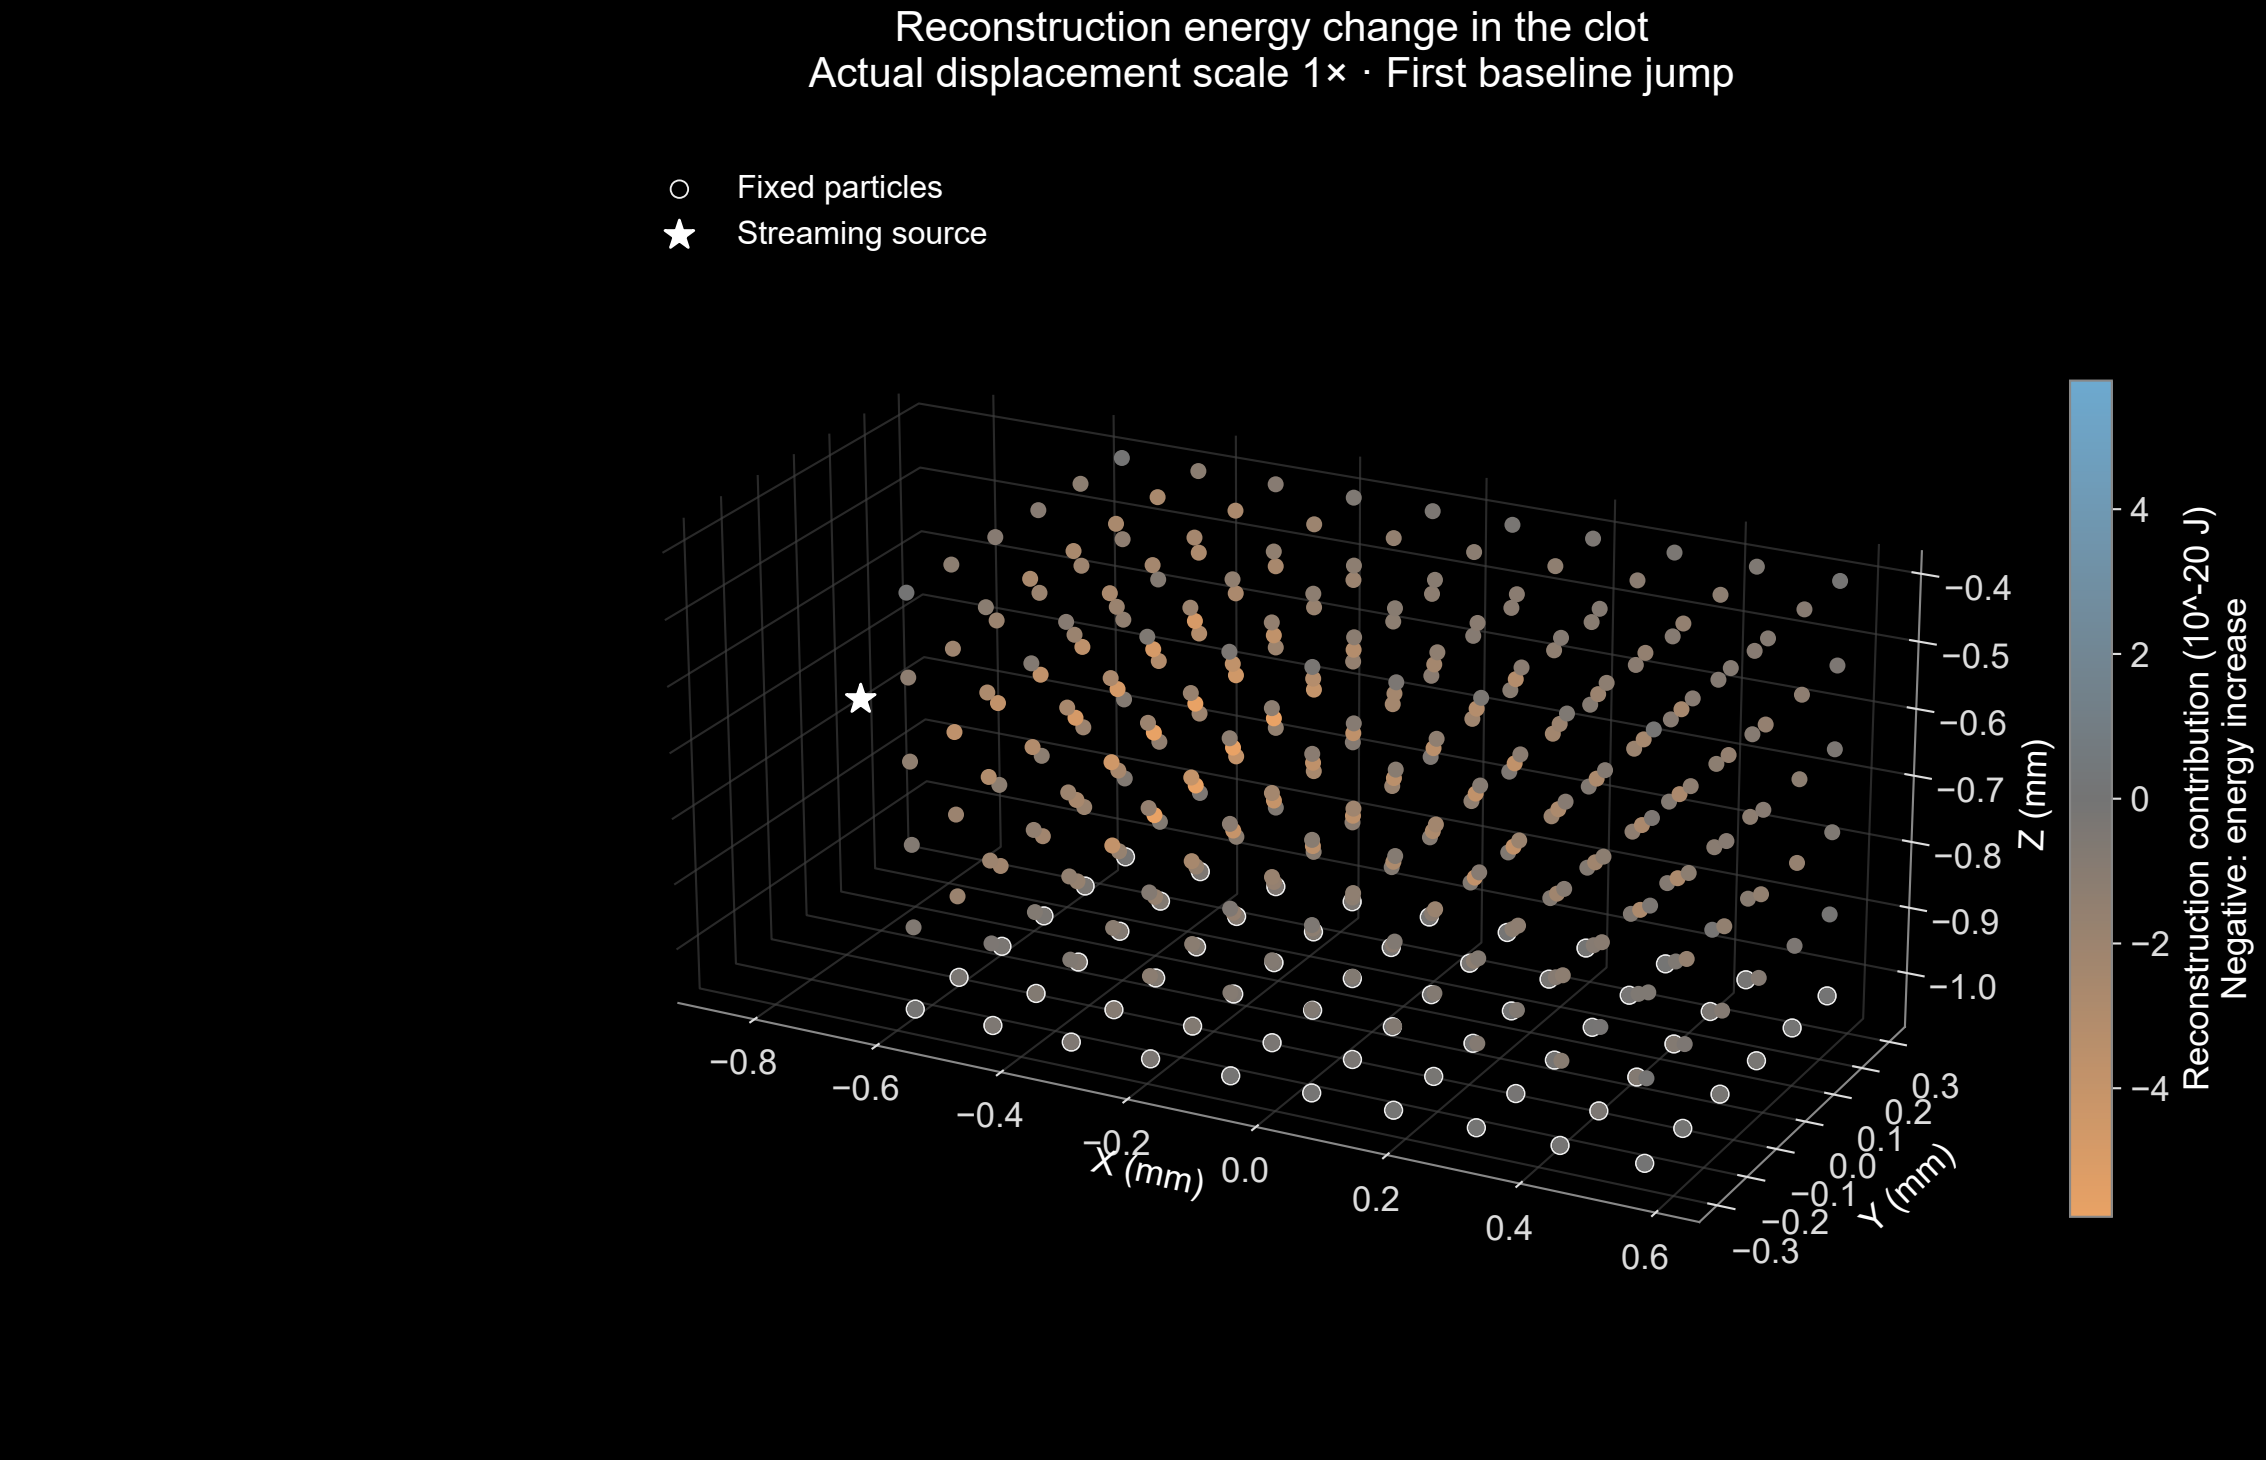
Reconstruction energy change in the clot
Actual displacement scale 1× · First baseline jump
Fixed particles
Streaming source
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
X (mm)
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Y (mm)
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
−0.9
−1.0
Z (mm)
4
2
0
−2
−4
Reconstruction contribution (10^-20 J)
Negative: energy increase