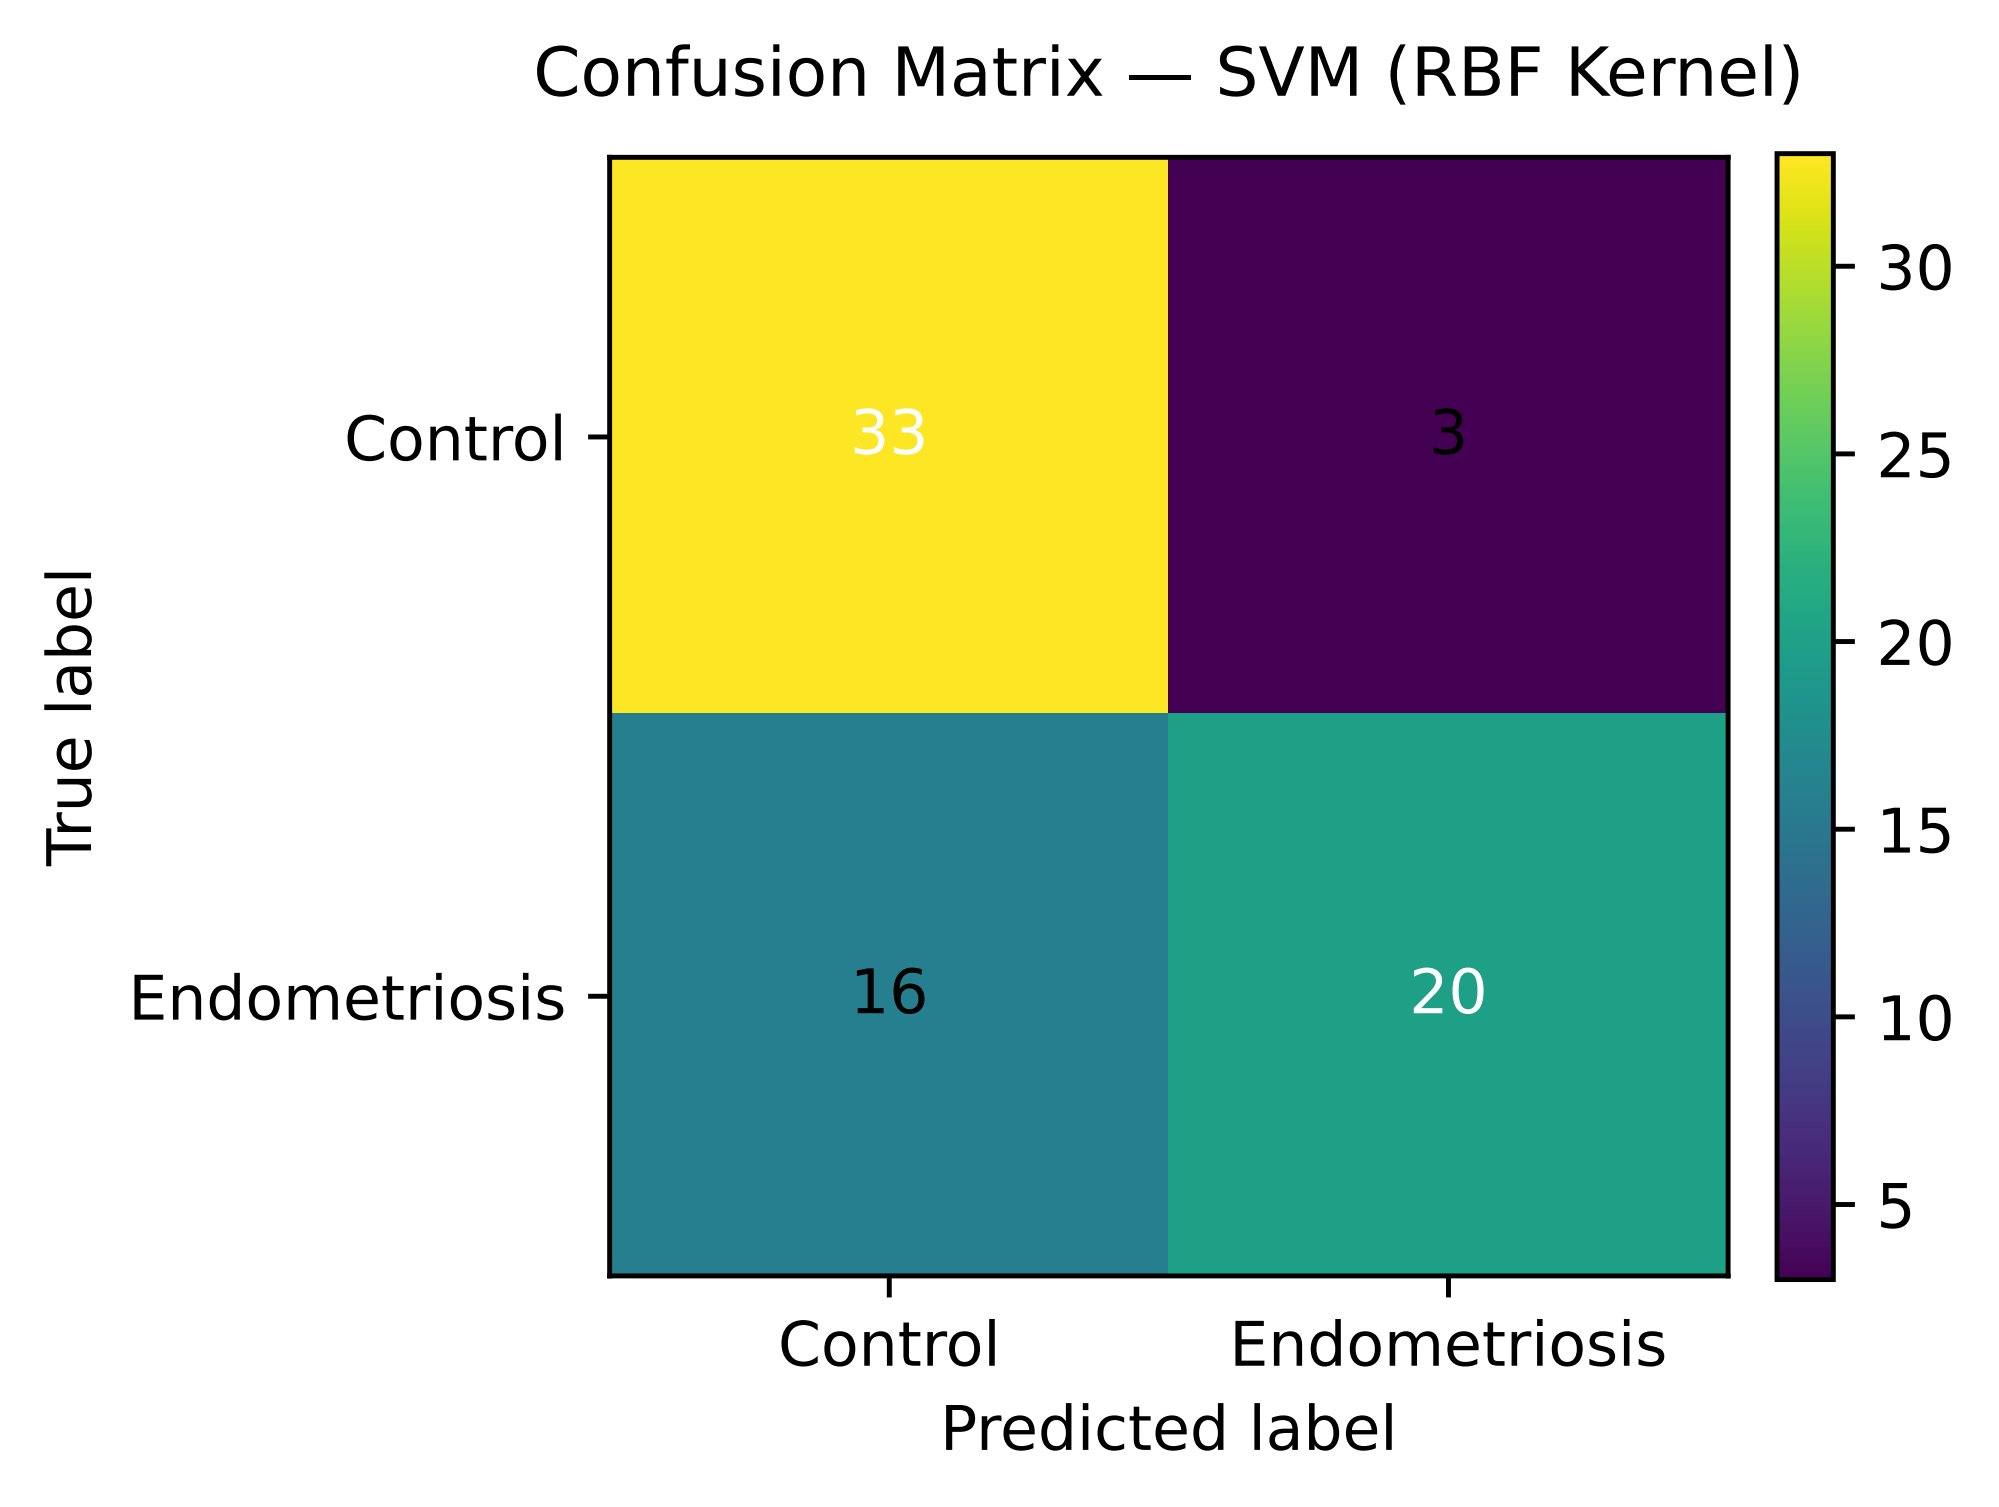
Confusion Matrix — SVM (RBF Kernel)
True label
Control
Endometriosis
33
3
16
20
Control
Endometriosis
Predicted label
30
25
20
15
10
5