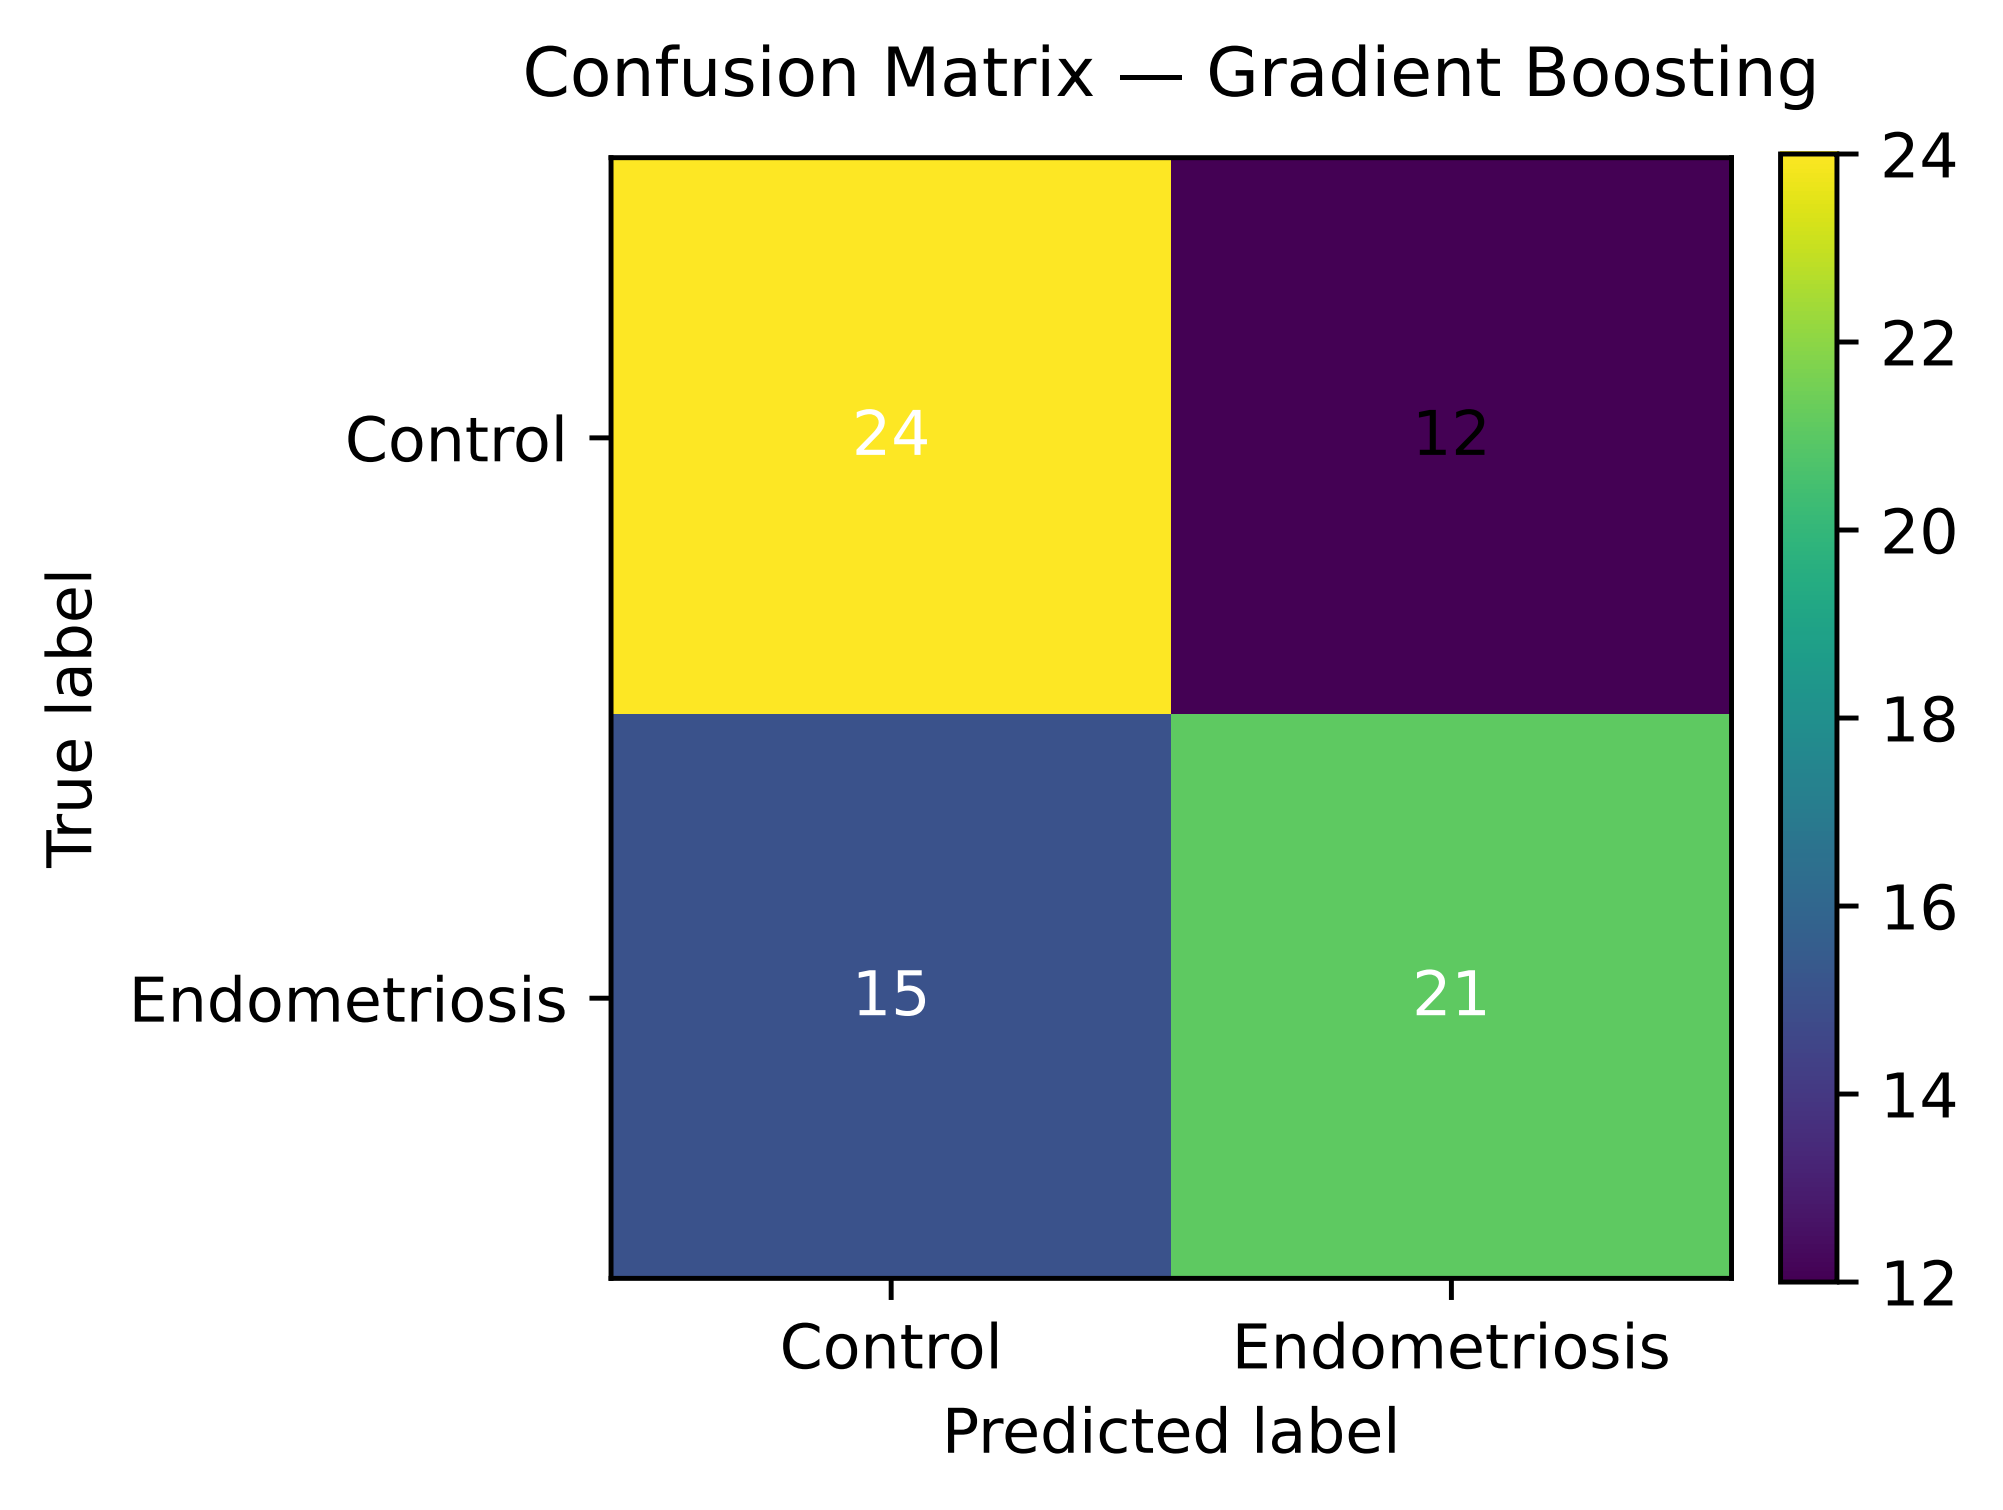
Confusion Matrix — Gradient Boosting
Control
Endometriosis
True label
24
12
15
21
Control
Endometriosis
Predicted label
24
22
20
18
16
14
12