

ПЗК. СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ.





МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чек лист по ПЗК из 83 пунктов











Общие сведения и организация работы ПЗК

Оснащение и оборудование

Санитарно-гигиенический режим и безопасность

Документация и регламентирующие процедуры (СОП)

Обеспечение расходными материалами

Микроклимат и условия для пациентов





МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

122



Всего ЛПУ в МО

113




ЛПУ осуществляют
медицинскую деятельность

51




Многопрофильных ЛПУ

2201

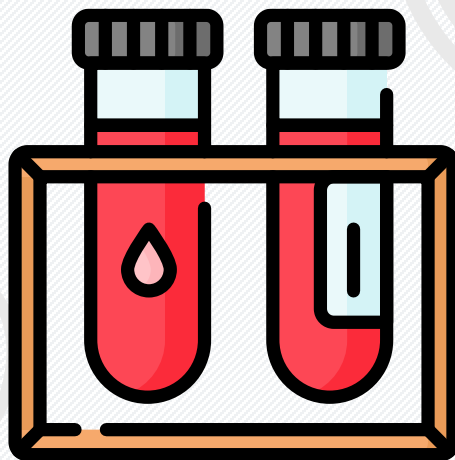

Всего ПЗК

106

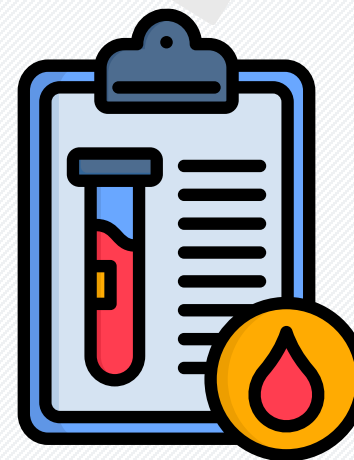

ПЗК проверено



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕГО ЗАМЕЧАНИЙ

928

Резервное питание для АРМ (источник бесперебойного питания или др.)

Центрифуги расположены в отдельном от ПЗК помещении

Наличие термодатчиков в термоконтейнерах


Наличие термометра в морозильном отсеке

По показанию термометра в морозильном отсеке: температурный режим морозильного отсека соответствует

На центрифугах имеется маркировка

Наличие СОП "Требование биологической безопасности"

■ Май ■ Июнь ■ Июль ■ Август

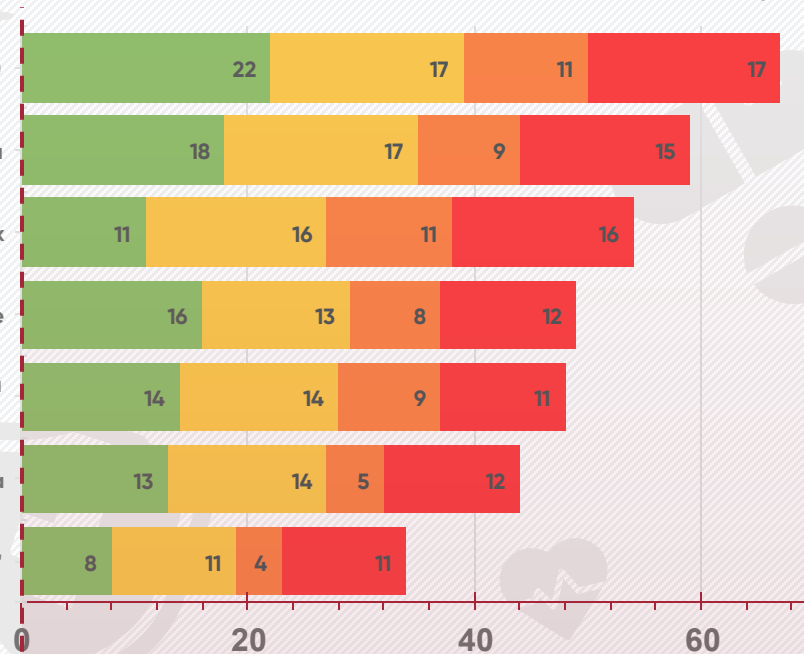

76/83 пунктов

573

232 ~ 41%

74 ~ 21%

7/83 пунктов

355

160 В ПРОЦЕССЕ

181

ИСПРАВЛЕНО

306

187

94 В ПРОЦЕССЕ