



Szenario 88 · Chaos Engineering mit FIS

Das Szenario „AZ Availability: Power Interruption" erzeugt die Symptome eines zonalen Stromausfalls — die Stop Condition unterscheidet den Test von der Sabotage

Vorher — Experiment ohne Stop Condition, direkt in Produktion

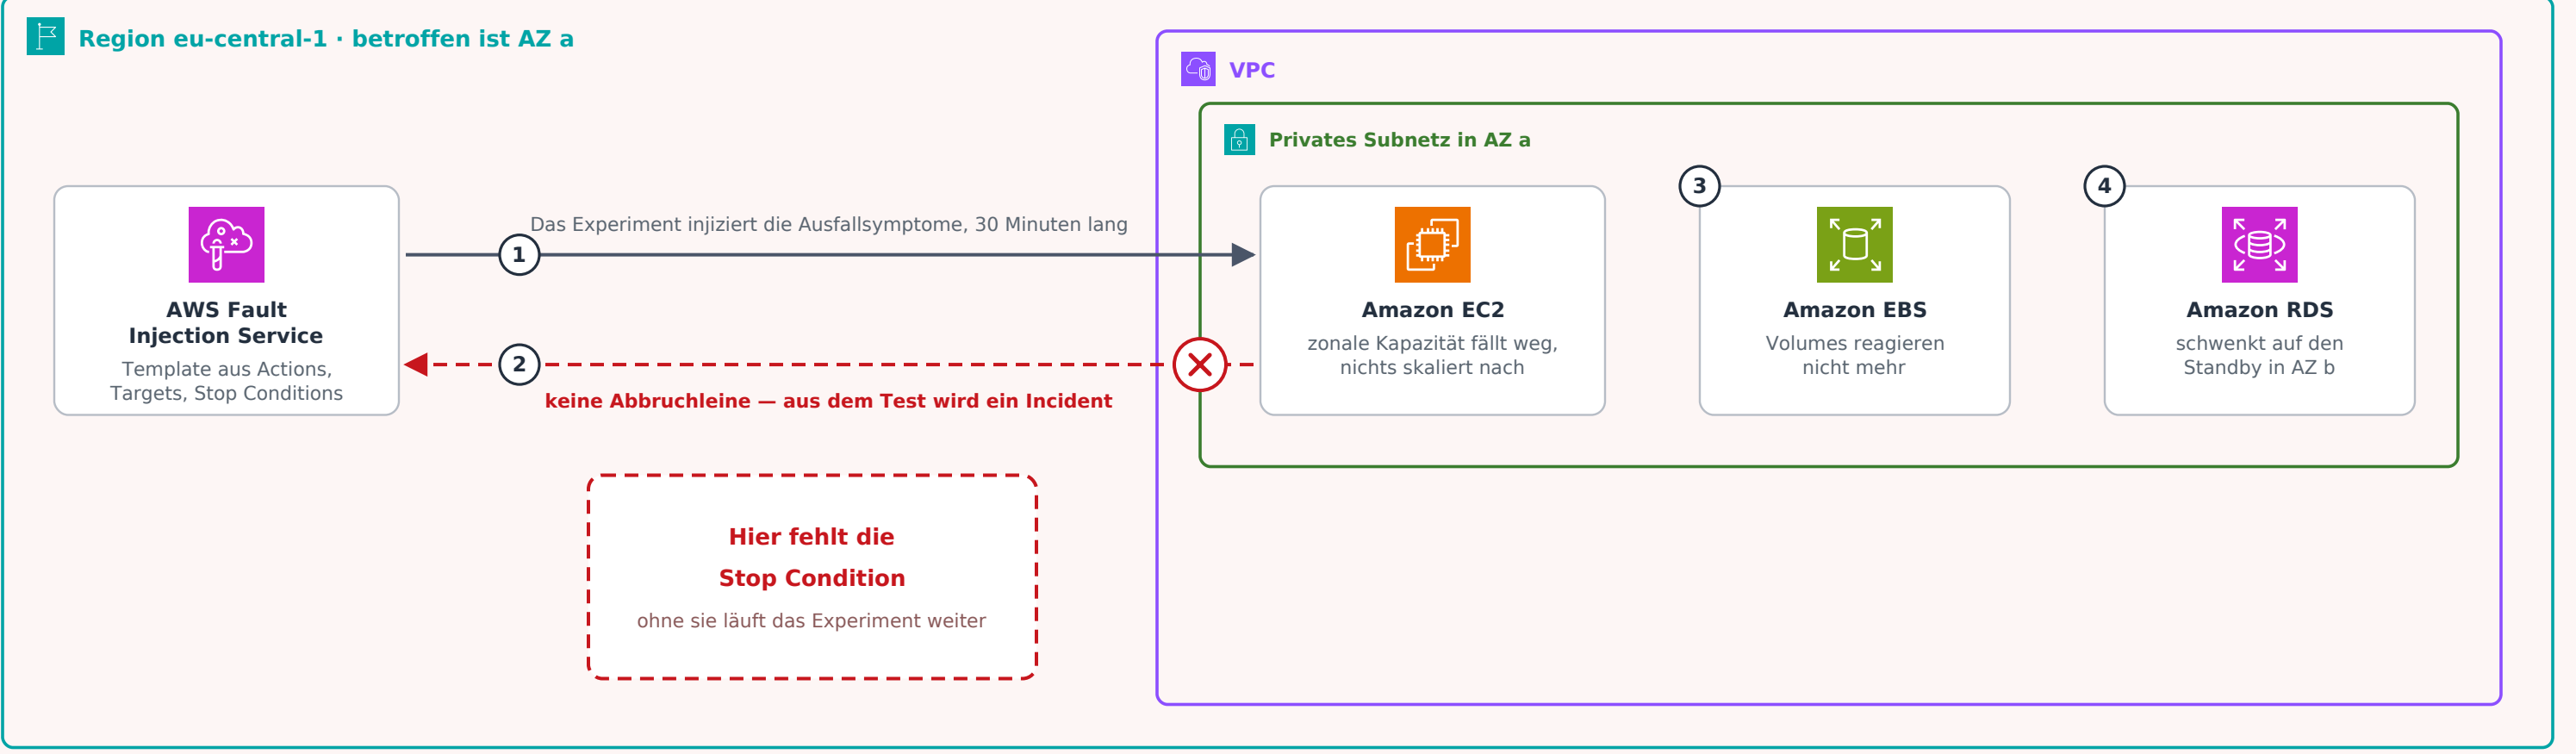

Nachher – Steady State gemessen, Stop Condition gesetzt, Ergebnis auswertbar

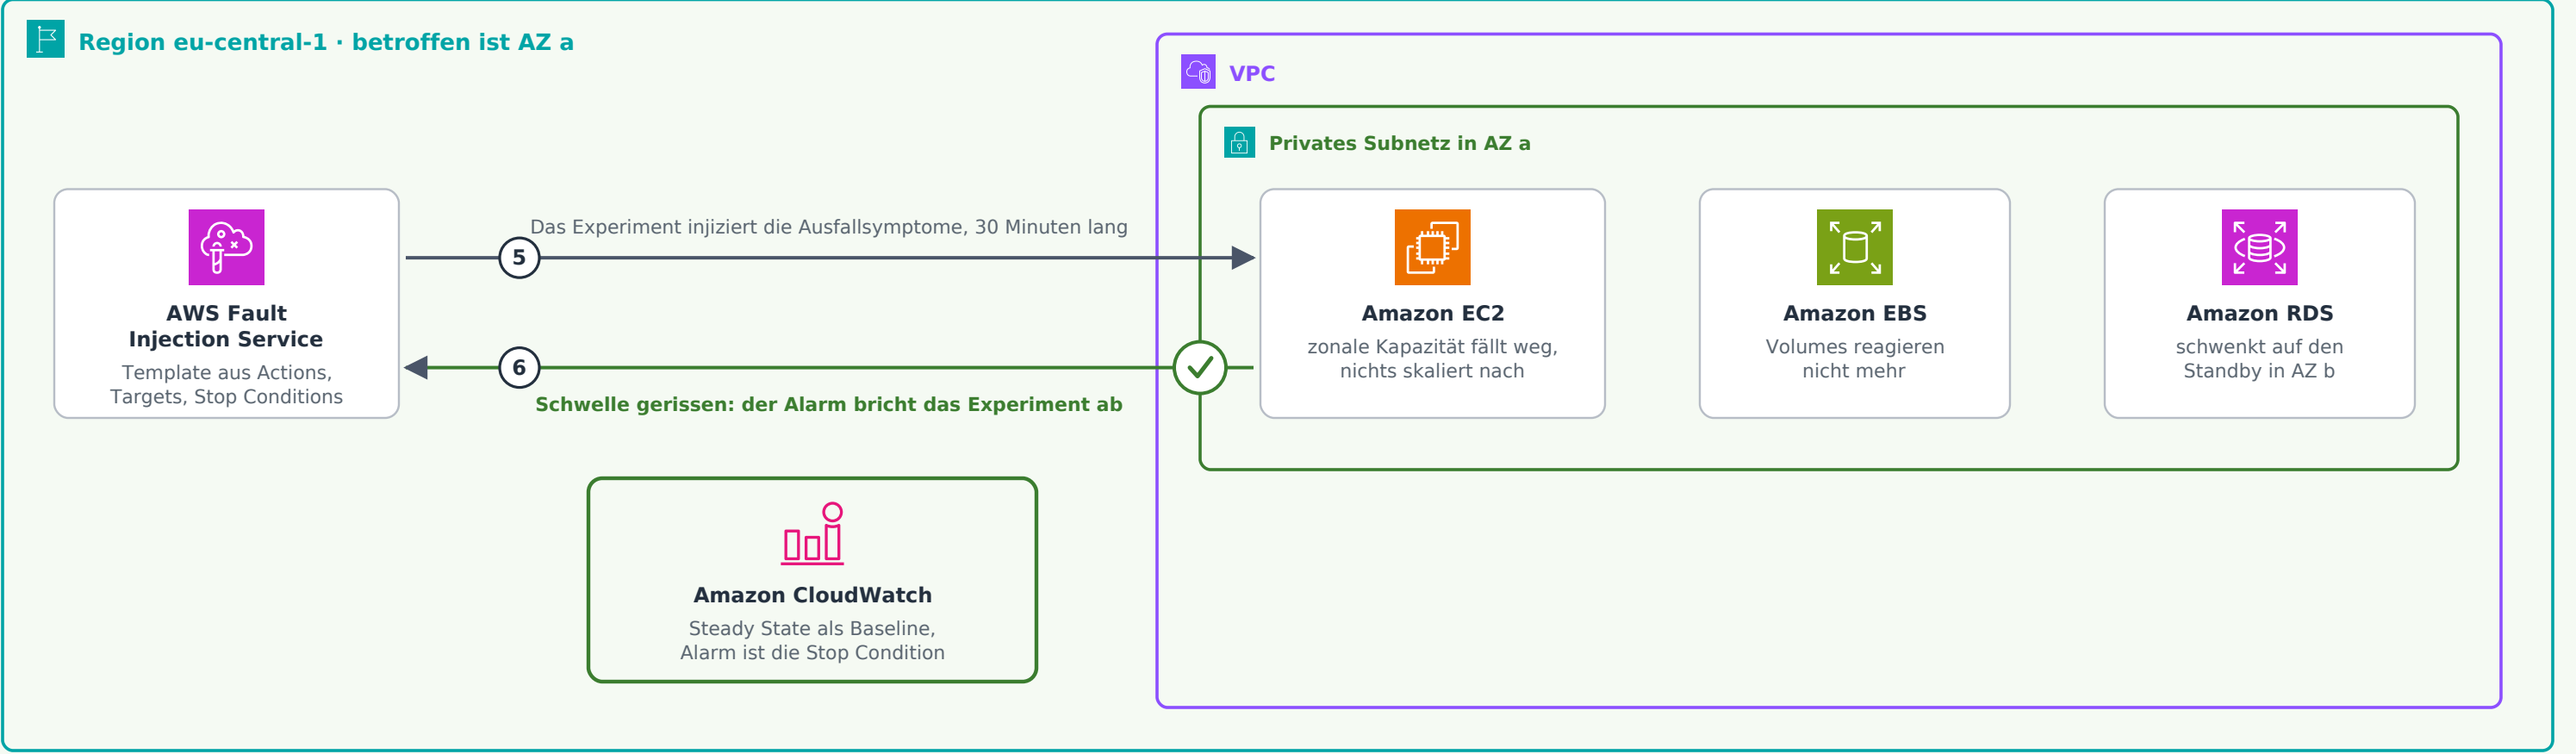

Was in welchem Schritt passiert

- 1 Das Szenario nimmt der Availability Zone die Compute-Kapazität
- 2 Ohne Stop Condition lässt sich der Lauf nicht anhalten
- 3 Die EBS-Volumes der Zone reagieren nicht mehr
- 4 RDS schwenkt auf den Standby in der zweiten AZ

- 5 Dasselbe Szenario, dieselben Symptome — nur mit Abbruchbedingung
6 Reißt die Fehlerrate die Schwelle, stoppt FIS das Experiment selbst
Ohne definierten Steady State ist das Ergebnis hinterher nicht interpretierbar
FIS beweist Resilienz, es baut sie nicht — die Antwort auf „validieren“, nicht auf „absichern“