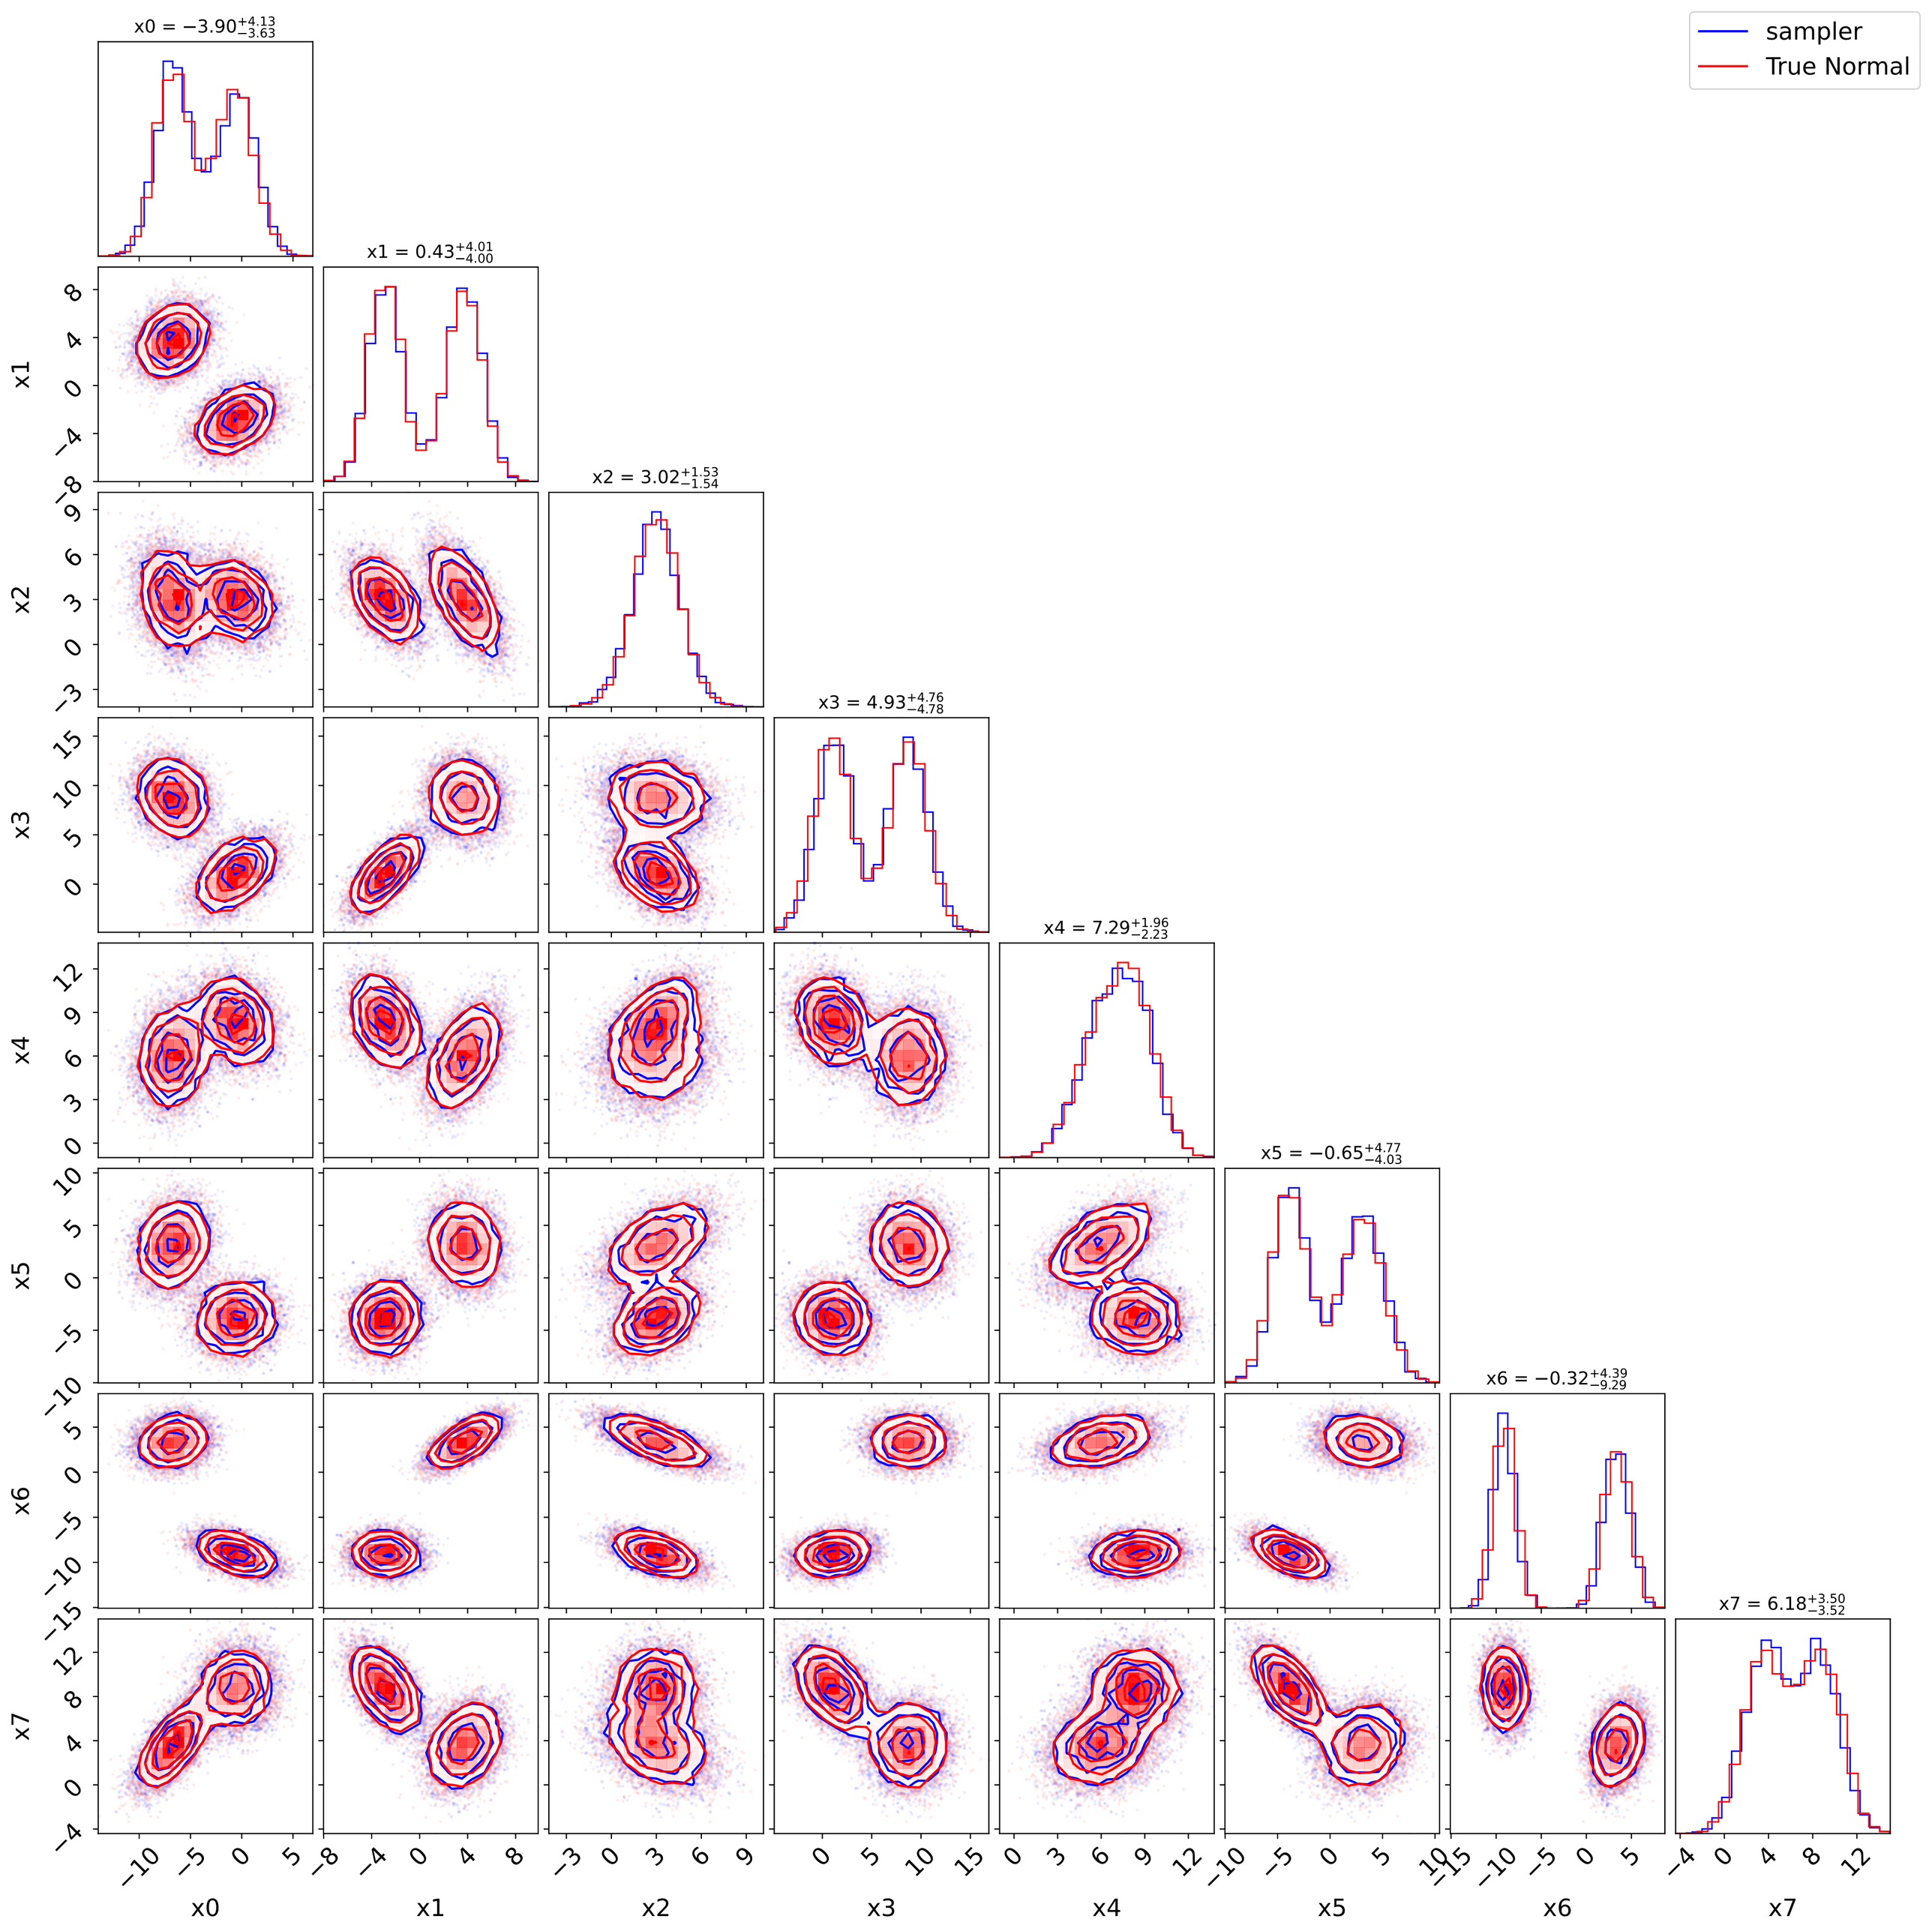
sampler
True Normal
x0 = −3.90+4.13−3.63
x1 = 0.43+4.01−4.00
x2 = 3.02+1.53−1.54
x3 = 4.93+4.76−4.78
x4 = 7.29+1.96−2.23
x5 = −0.65+4.77−4.03
x6 = −0.32+4.39−9.29
x7 = 6.18+3.50−3.52
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7