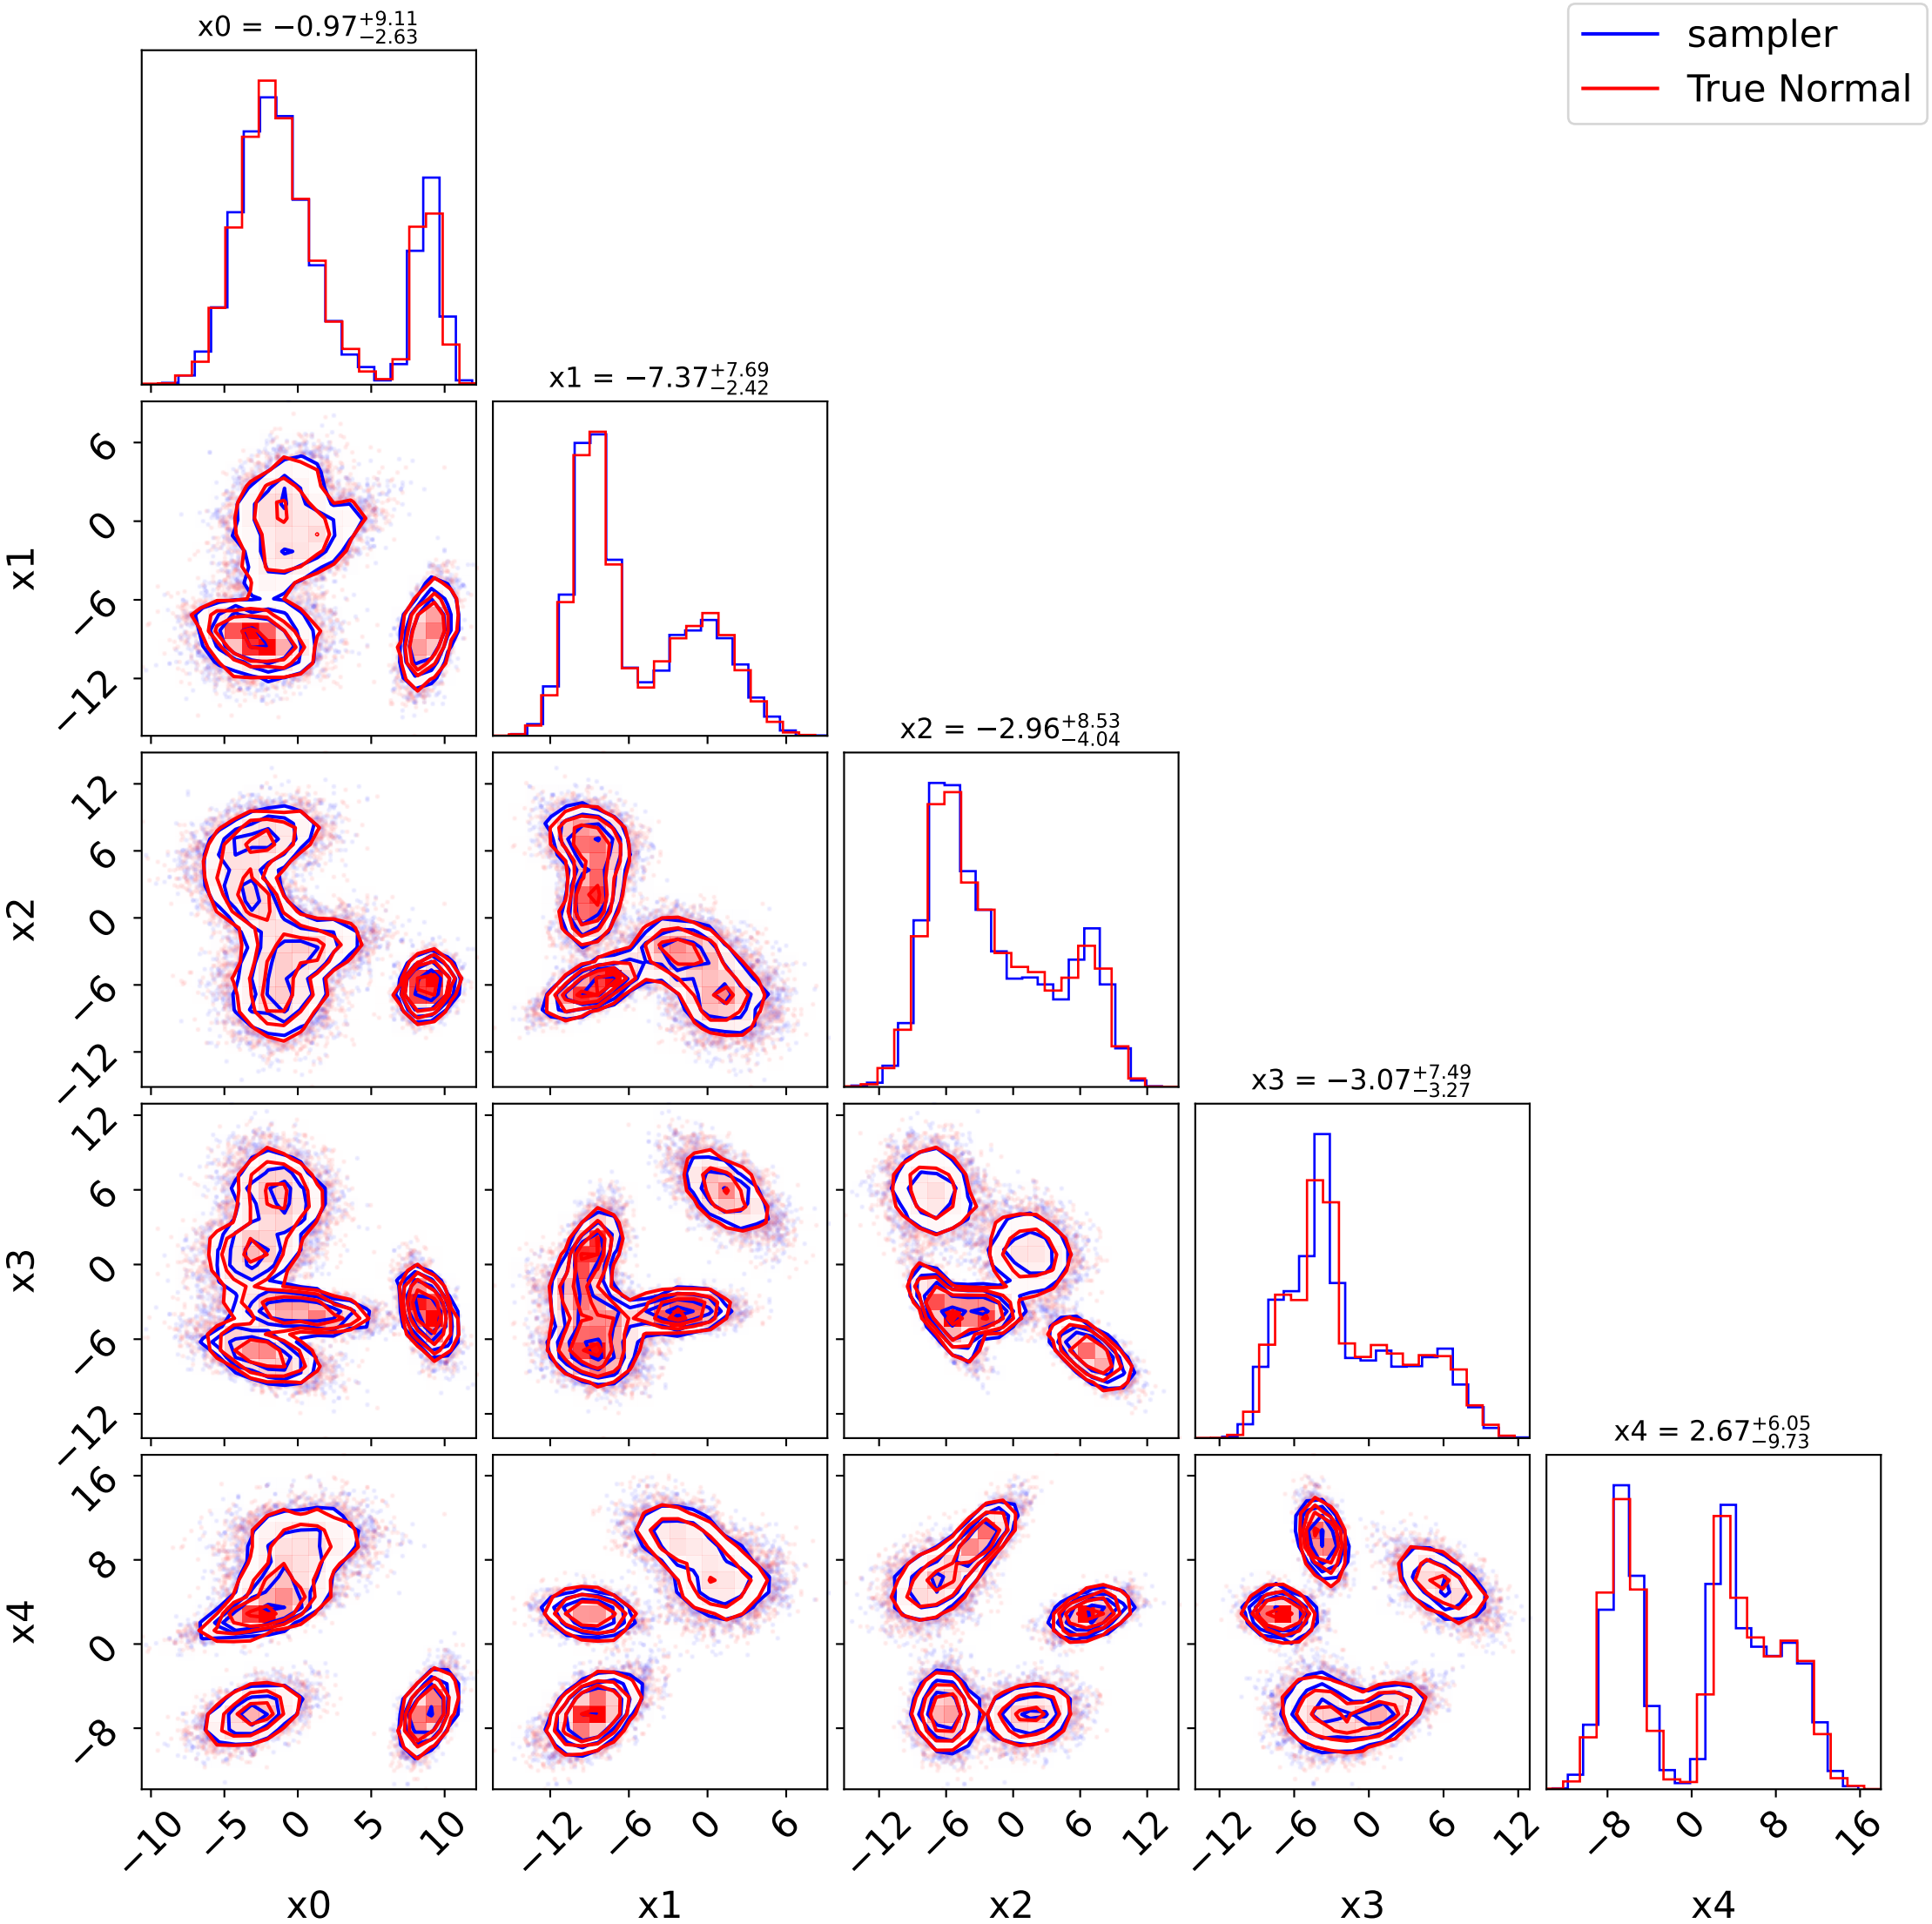
sampler
True Normal
x0 = −0.97 +9.11 −2.63
x1 = −7.37 +7.69 −2.42
x2 = −2.96 +8.53 −4.04
x3 = −3.07 +7.49 −3.27
x4 = 2.67 +6.05 −9.73
x0
x1
x2
x3
x4