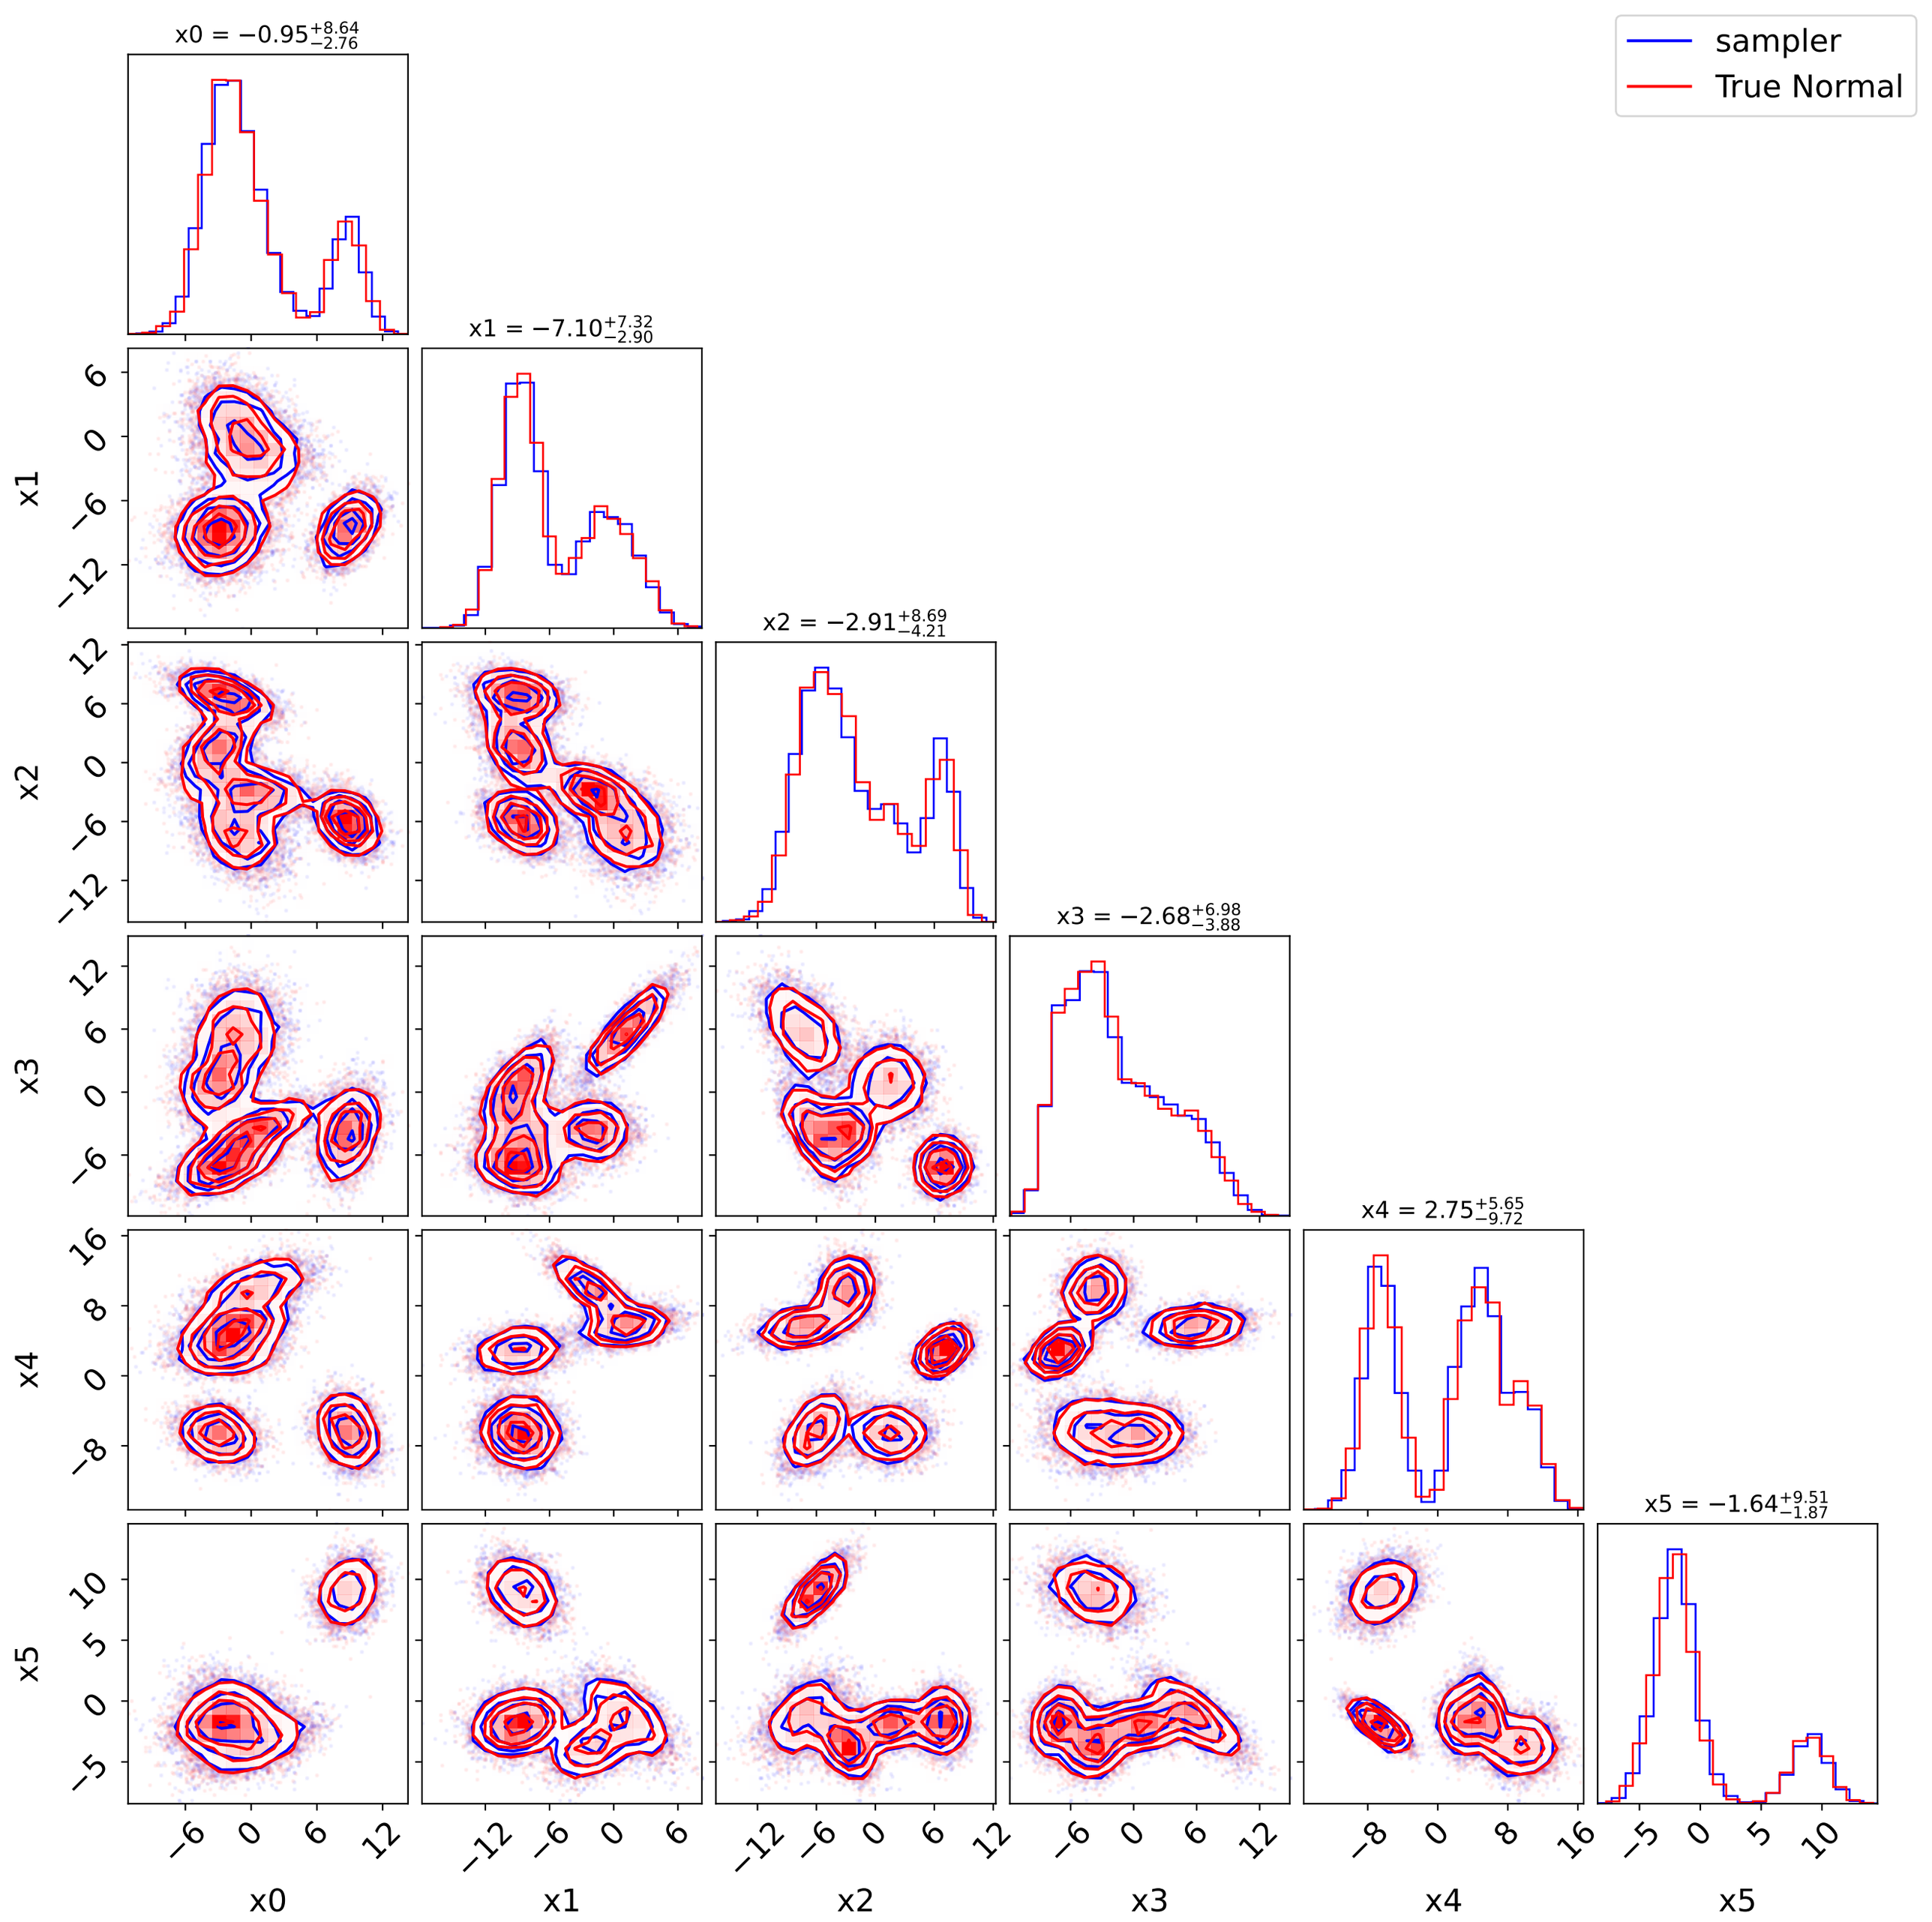
sampler
True Normal
x0 = −0.95 +8.64 −2.76
x1 = −7.10 +7.32 −2.90
x2 = −2.91 +8.69 −4.21
x3 = −2.68 +6.98 −3.88
x4 = 2.75 +5.65 −9.72
x5 = −1.64 +9.51 −1.87
x0
x1
x2
x3
x4
x5