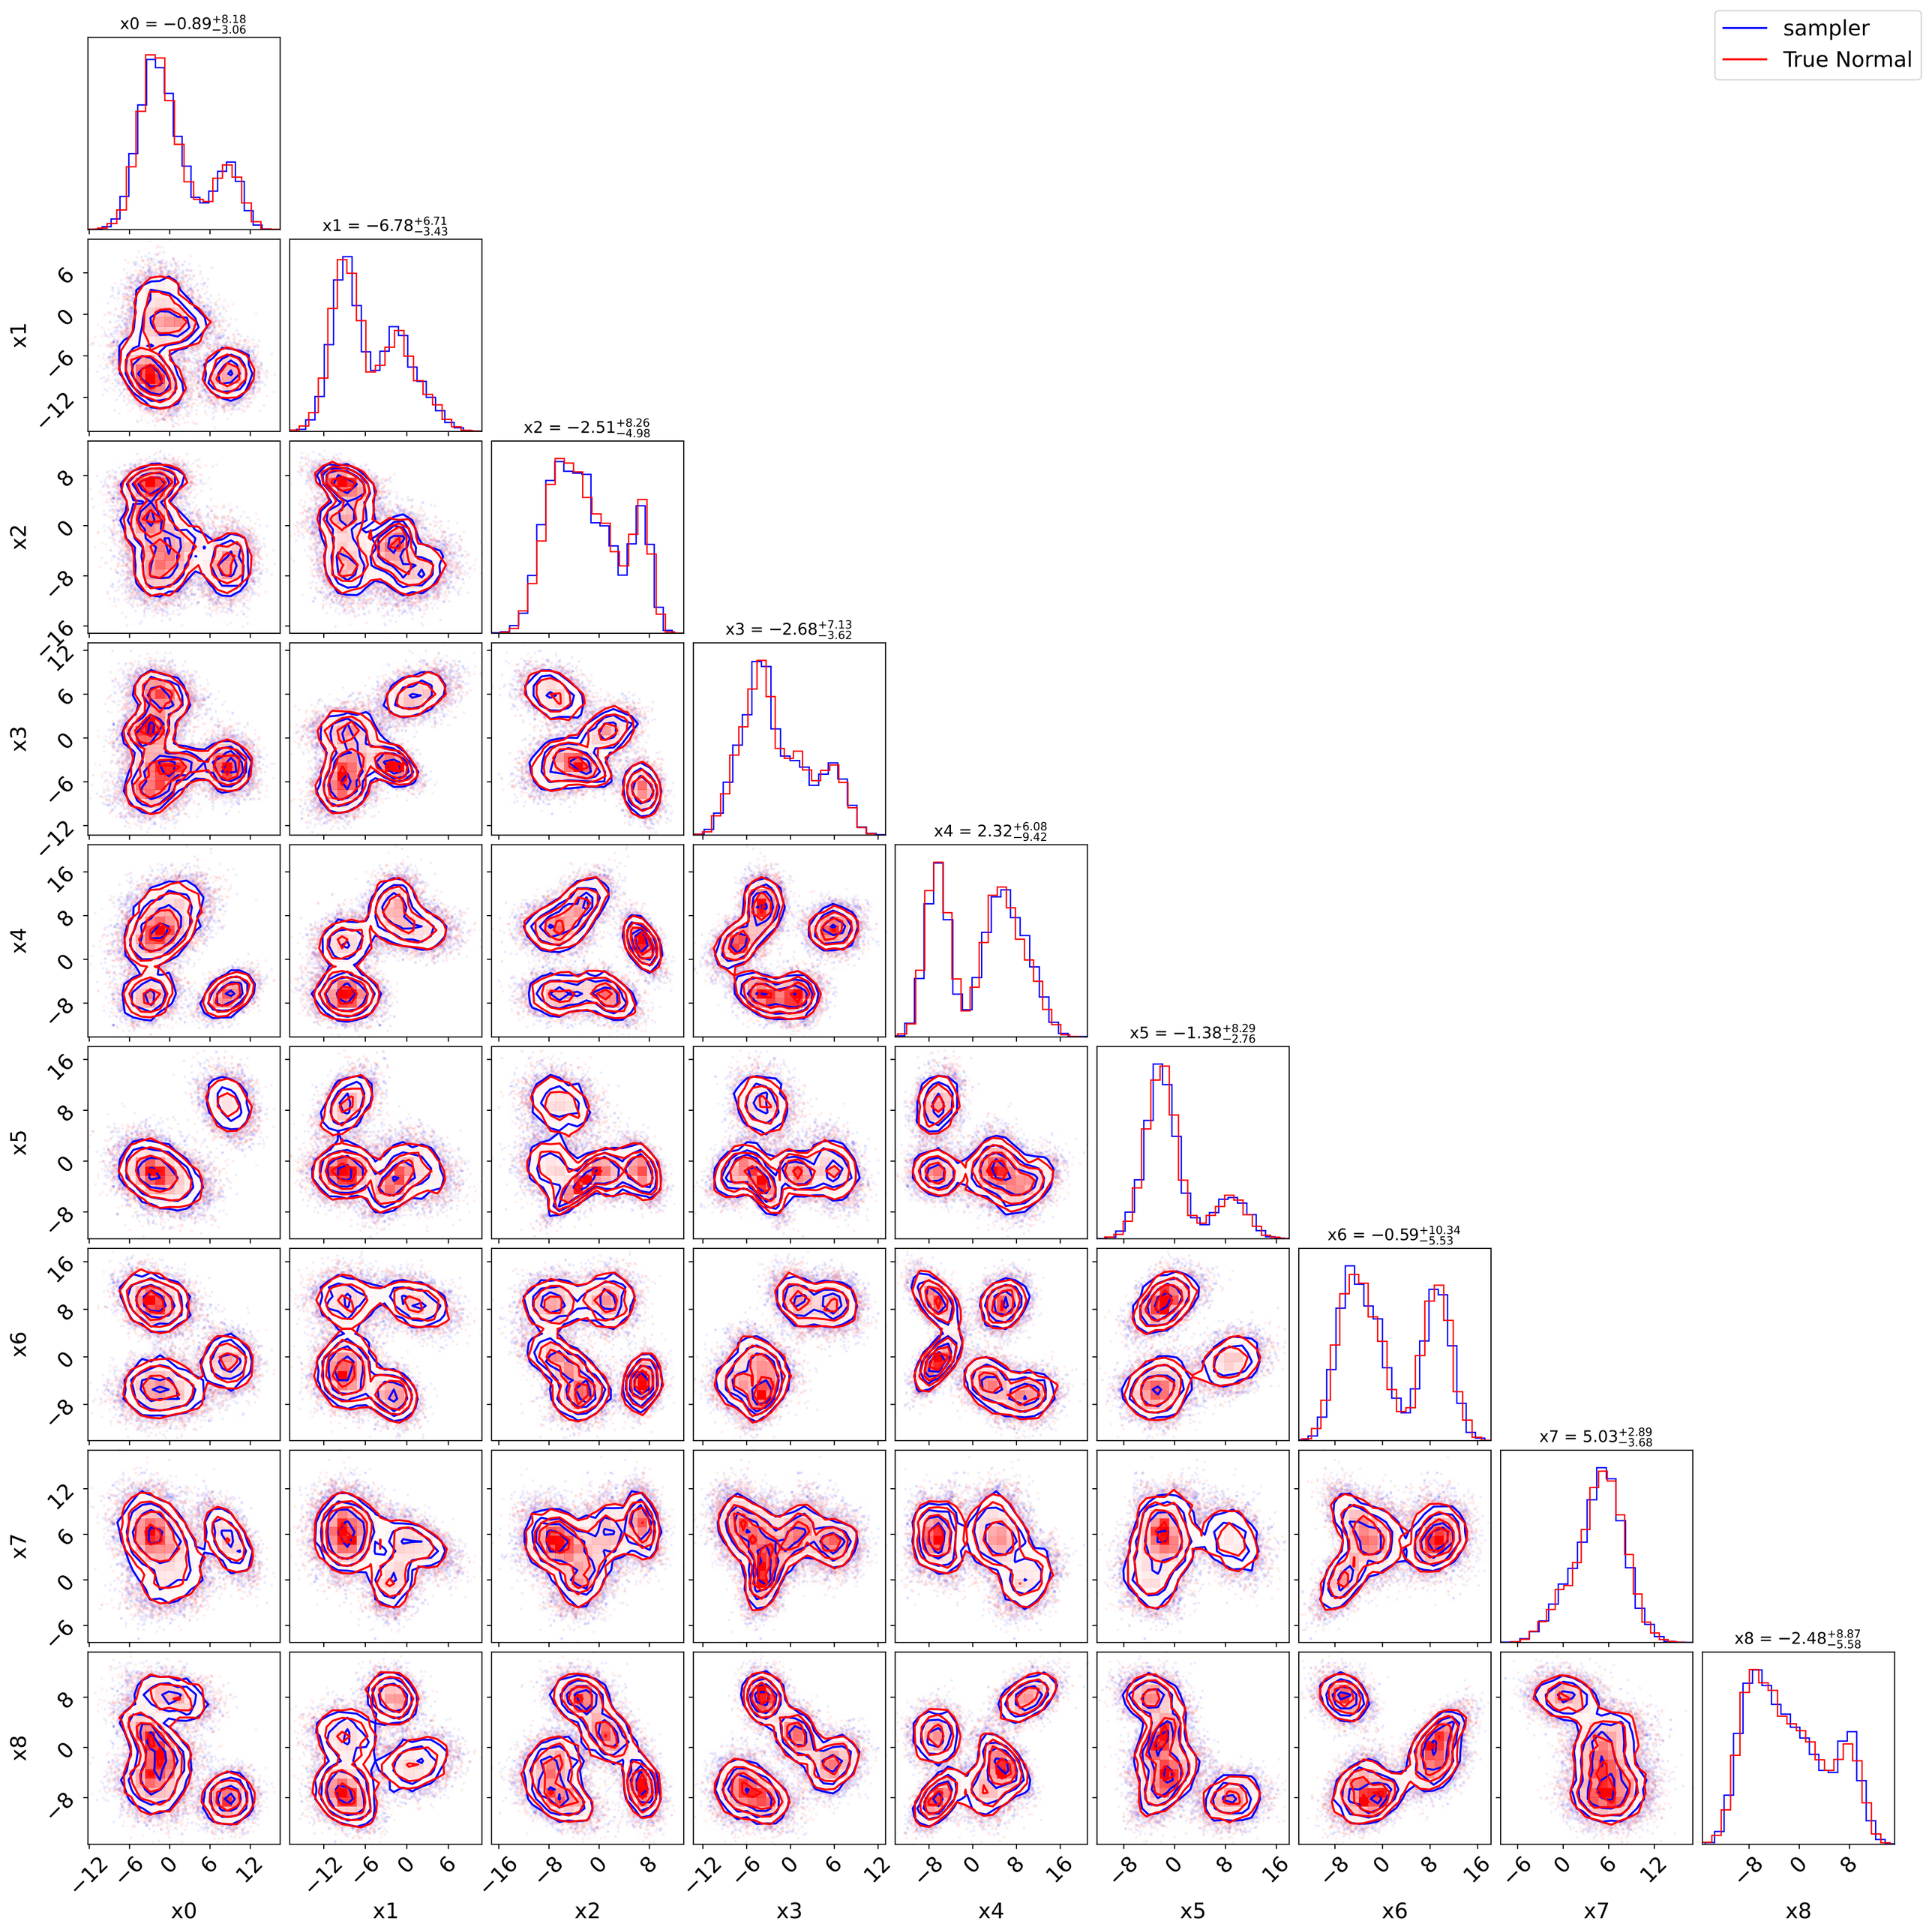
sampler
True Normal
x0 = −0.89+8.18−3.06
x1 = −6.78+6.71−3.43
x2 = −2.51+8.26−4.98
x3 = −2.68+7.13−3.62
x4 = 2.32+6.08−9.42
x5 = −1.38+8.29−2.76
x6 = −0.59+10.34−5.53
x7 = 5.03+2.89−3.68
x8 = −2.48+8.87−5.58
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8