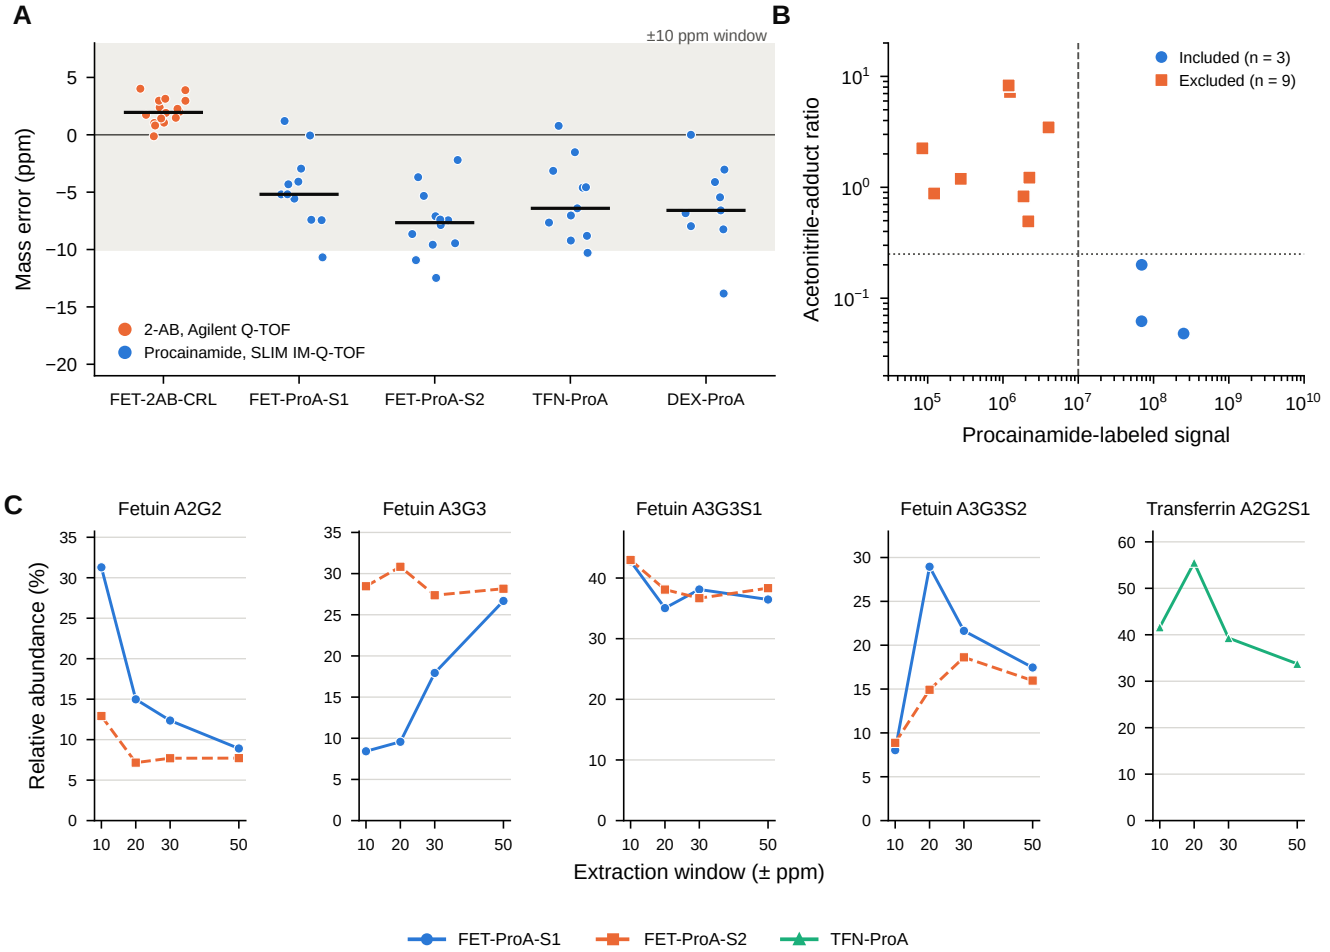
A
±10 ppm window
Mass error (ppm)
5
0
−5
−10
−15
−20
2-AB, Agilent Q-TOF
Procainamide, SLIM IM-Q-TOF
FET-2AB-CRL
FET-ProA-S1
FET-ProA-S2
TFN-ProA
DEX-ProA
B
Included (n = 3)
Excluded (n = 9)
Acetonitrile-adduct ratio
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{5}
10^{6}
10^{7}
10^{8}
10^{9}
10^{10}
Procainamide-labeled signal
C
Fetuin A2G2
Fetuin A3G3
Fetuin A3G3S1
Fetuin A3G3S2
Transferrin A2G2S1
Relative abundance (%)
Extraction window (± ppm)
FET-ProA-S1
FET-ProA-S2
TFN-ProA