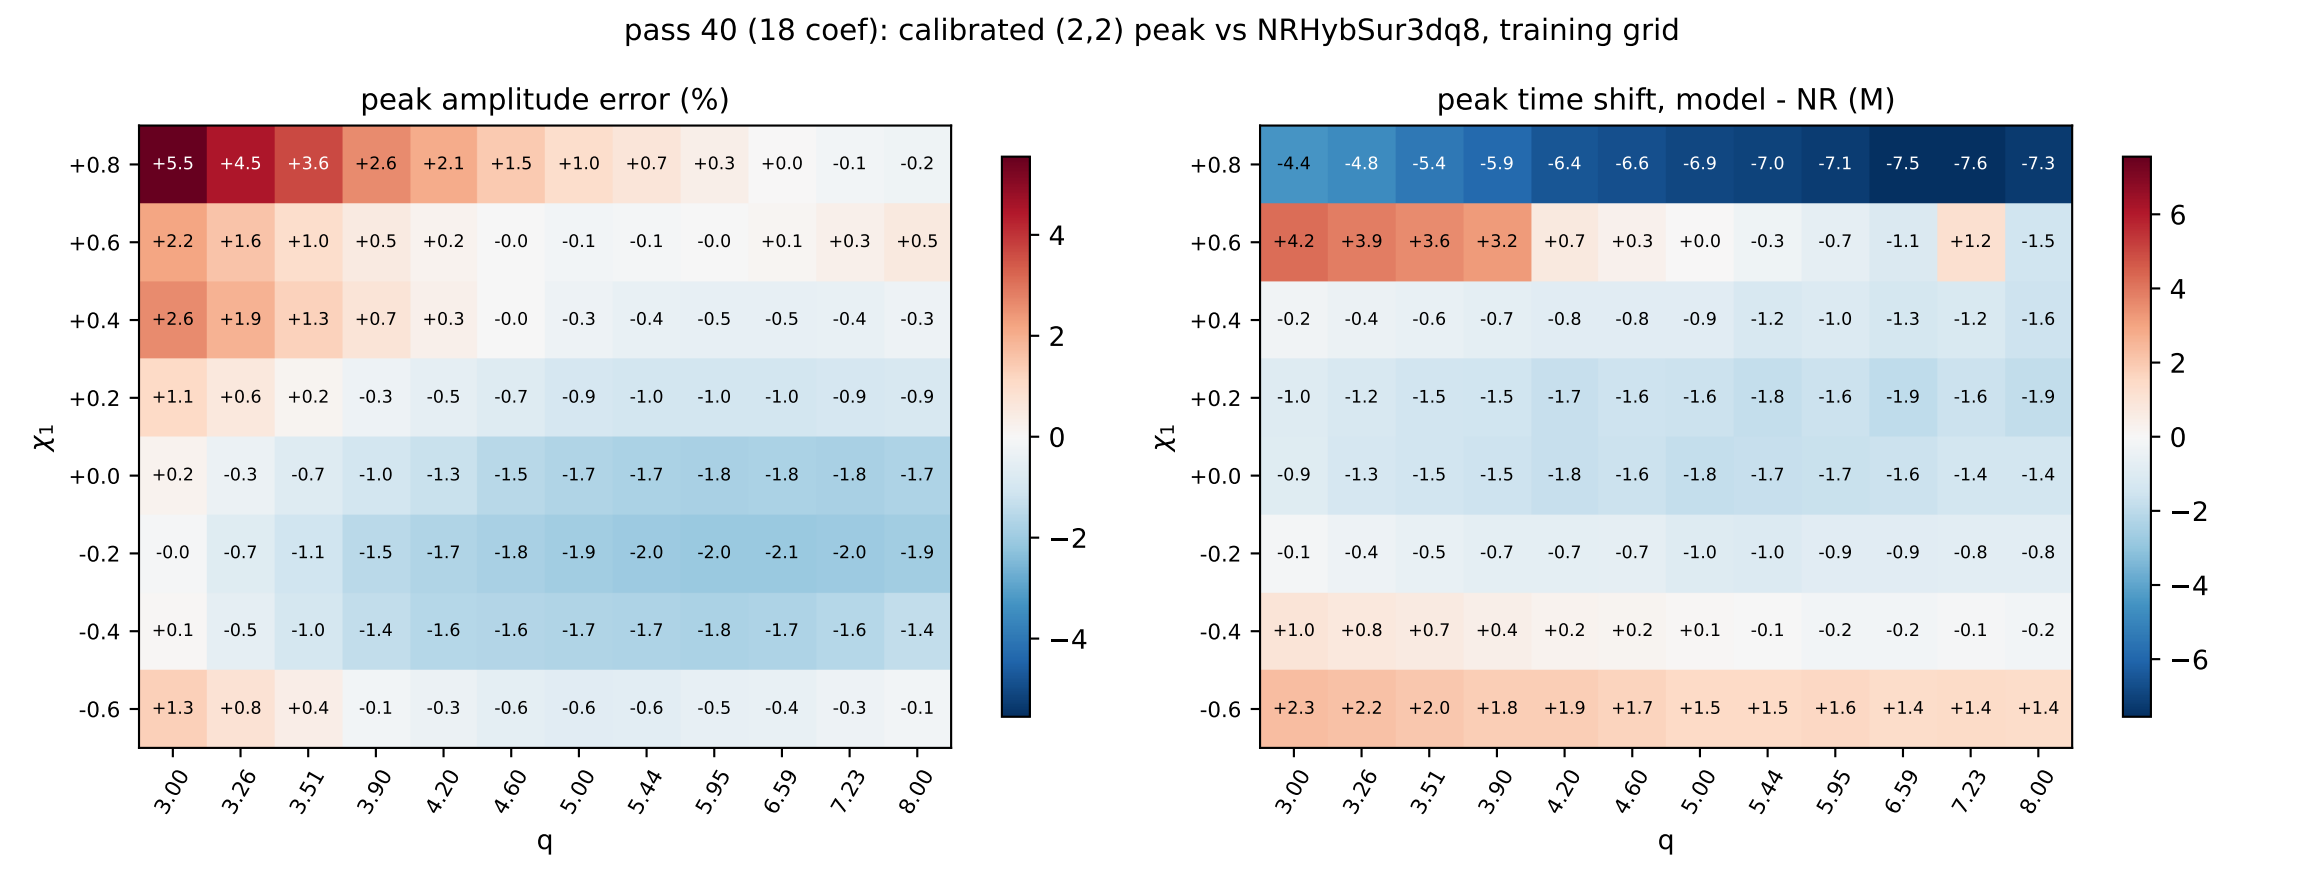
pass 40 (18 coef): calibrated (2,2) peak vs NRHybSur3dq8, training grid
peak amplitude error (%)
+0.8 +5.5 +4.5 +3.6 +2.6 +2.1 +1.5 +1.0 +0.7 +0.3 +0.0 -0.1 -0.2
+0.6 +2.2 +1.6 +1.0 +0.5 +0.2 -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 +0.1 +0.3 +0.5
+0.4 +2.6 +1.9 +1.3 +0.7 +0.3 -0.0 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3
+0.2 +1.1 +0.6 +0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9
+0.0 +0.2 -0.3 -0.7 -1.0 -1.3 -1.5 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7
-0.2 -0.0 -0.7 -1.1 -1.5 -1.7 -1.8 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1 -2.0 -1.9
-0.4 +0.1 -0.5 -1.0 -1.4 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4
-0.6 +1.3 +0.8 +0.4 -0.1 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1
χ1
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
q
4 2 0 −2 −4
peak time shift, model - NR (M)
+0.8 -4.4 -4.8 -5.4 -5.9 -6.4 -6.6 -6.9 -7.0 -7.1 -7.5 -7.6 -7.3
+0.6 +4.2 +3.9 +3.6 +3.2 +0.7 +0.3 +0.0 -0.3 -0.7 -1.1 +1.2 -1.5
+0.4 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9 -1.2 -1.0 -1.3 -1.2 -1.6
+0.2 -1.0 -1.2 -1.5 -1.5 -1.7 -1.6 -1.6 -1.8 -1.6 -1.9 -1.6 -1.9
+0.0 -0.9 -1.3 -1.5 -1.5 -1.8 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -1.4 -1.4
-0.2 -0.1 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
-0.4 +1.0 +0.8 +0.7 +0.4 +0.2 +0.2 +0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2
-0.6 +2.3 +2.2 +2.0 +1.8 +1.9 +1.7 +1.5 +1.5 +1.6 +1.4 +1.4 +1.4
χ1
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
q
6 4 2 0 −2 −4 −6