

The Circle, Zugang Betriebsräume

Anforderungen der SBB bezüglich dem Zugang der Betriebsräume, Stand 23.02.2016

1. Grundlagen

Vereinbarung SBB AG / FZAG / MEG
Anhang 4 , 2016-03-09

Unterlagen

- Anforderungen Zugänglichkeit Betriebsräume, 28.9.2015, (Christoph Sturzenegger, SBB)

Normen und Richtlinien

- EBG (Eisenbahngesetz), 1957, 742.101
- EBV (Eisenbahnverordnung), 742.141.1
- VPVE, PGV für Eisenbahnanlagen, 742.142.1
- Starkstromverordnung 734.2 (StV)
- Leitungsverordnung 734.31 (LeV)
- AB-EBV, 742.141.11, 1.7.2012
- Richtlinie BAV zu Art. 3 VPVE – Anforderungen an Planvorlagen
- Richtlinie Unabhängige Prüfstellen Eisenbahnen (RL UP-EB)
- SIA-Normen
- VSS-Normen
- AQV der SBB (www.sbb.planung.ch , Benutzername: sbb-ib-d , Kennwert: ibdeutsch)

IST-Zustand (vor 2015), Nutzung Betriebsgarage

- Interventionszugang bzw. – Ausgang
- Lieferanten- und Technikzugang zu den Betriebsräumen
- Spezialfahrzeuge, max. Fahrzeugabmessung L=5.50m x , H=2.80m, B=2.3 m; 8 Fahrzeuge
- PW-Fahrzeuge; 40 Fahrzeuge
- Max. Fahrzeuggewicht = 3.5 to
- Max. Nutzlast = 6.0 to (Generator)
- Jederzeit (365 Tage, 24 Stunden), Zufahrt ab Autobahn
- Zufahrt über Schnecke SBB einspurig; durch Lichtsignalanlage gesteuert. Stauraum vor dem Lichtsignal für mindestens 5 Fahrzeuge vorhanden. Die Schnecke ist im Eigentum der SBB
- 44 Parkplätze für PW und Spezialfahrzeuge
- Betrieblicher und baulicher Unterhalt der Zufahrtsstrassen durch FZAG. Betrieblicher und baulicher Unterhalt der Rampe durch SBB. Normale Verschmutzung der Betriebsgarage aus Strassenzufahrt.

11.3.16 1. / 8. IB
21.3.16 K
24.3.16 1.2
1.4.16 K
4.04.16 K
4.04.16 1.2

2. Anforderungen an den Zugang


Endzustand „Gesamtprojekt“

„Rampen-Ersatzbauwerk“


- Zwingende Anforderungen
 - Max Fahrzeugabmessung L=5.50m x , H=2.80m, B=2.3 m
 - Max. Fahrzeuggewicht = 3.5 to.
 - Max. Nutzlast = 6.0To. (Generator)
 - Der Verkehr wird über eine Lichtsignalanlage geregelt. Es ist somit ein Stauraum vor dem Lichtsignal für mindestens 5 Fahrzeuge vorzusehen.
 - Die Interventionsfahrzeuge dürfen infolge Ersatzbauwerk keine Zeitverzögerungen gegenüber dem IST-Zustand vor 2015 erfahren. Die Einfahrtszeiten bzw. Ausfahrtszeiten gelten ab Autobahn.
 - Die bautechnische Ausführung muss den einschlägigen geltenden Schweizer Gesetzen, Normen und Richtlinien gemäss Seite 1 entsprechen.
 - Die Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des SBB-Tunnels darf durch den Rampenersatz in keiner Weise eingeschränkt sein (Bau- und Endzustand).

Anhang: Skizzen Ersatzvarianten

Variante 1a

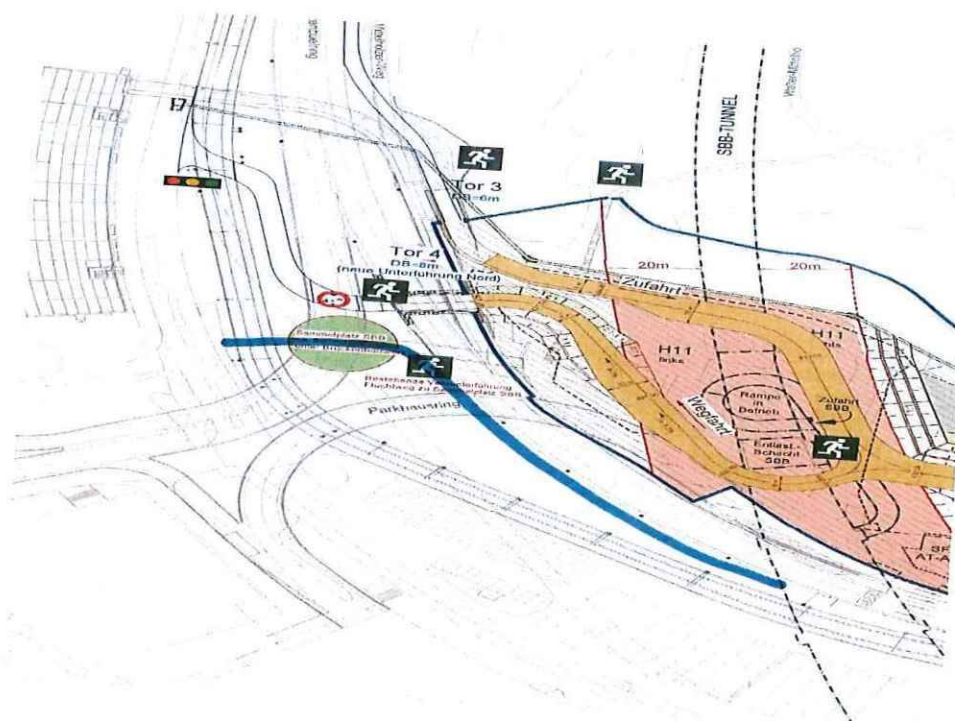

Variante 1b

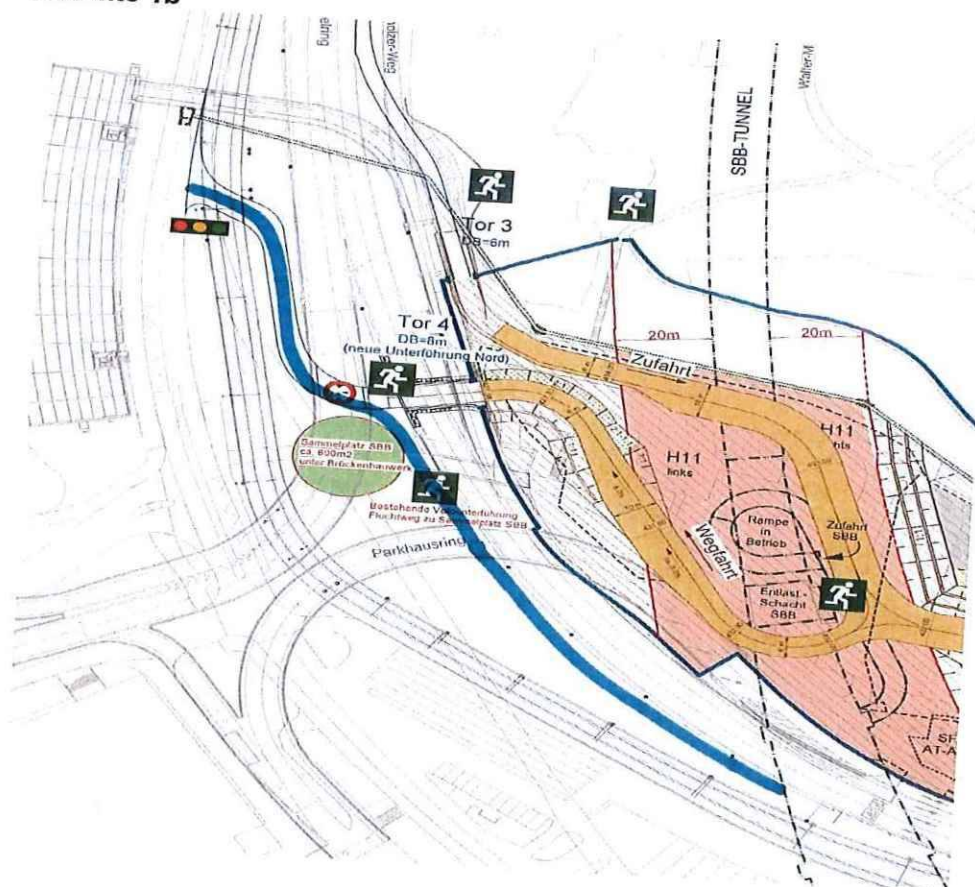

Variante 1a und 1b, Anschluss an SBB-Betriebsgarage

