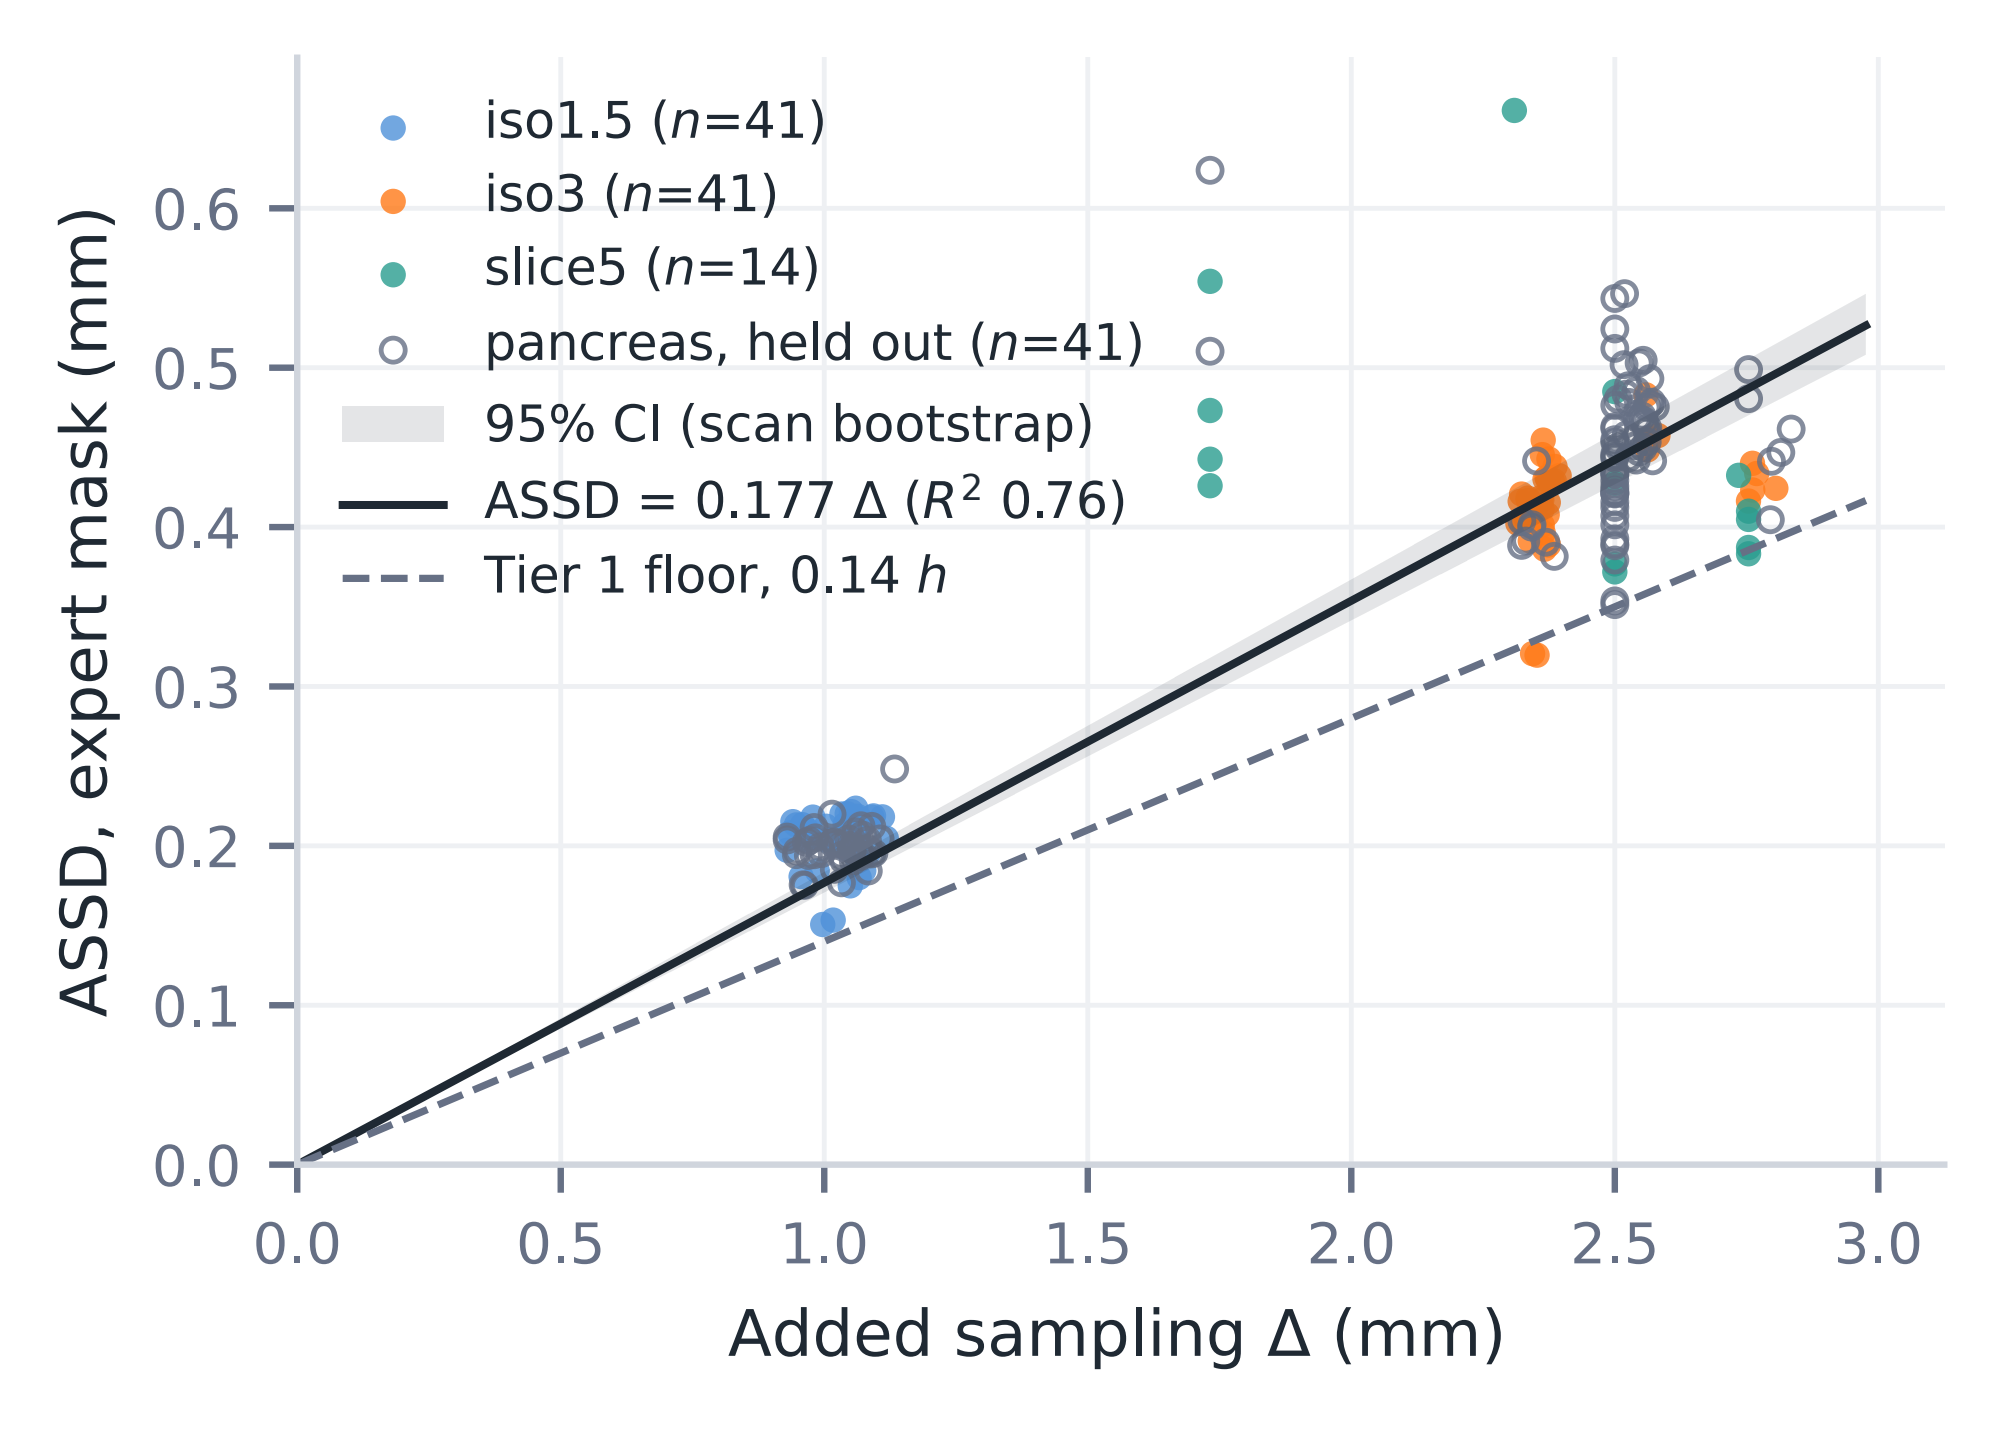
iso1.5 (n=41)
iso3 (n=41)
slice5 (n=14)
pancreas, held out (n=41)
95% CI (scan bootstrap)
ASSD = 0.177 Δ (R² 0.76)
Tier 1 floor, 0.14 h
ASSD, expert mask (mm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Added sampling Δ (mm)