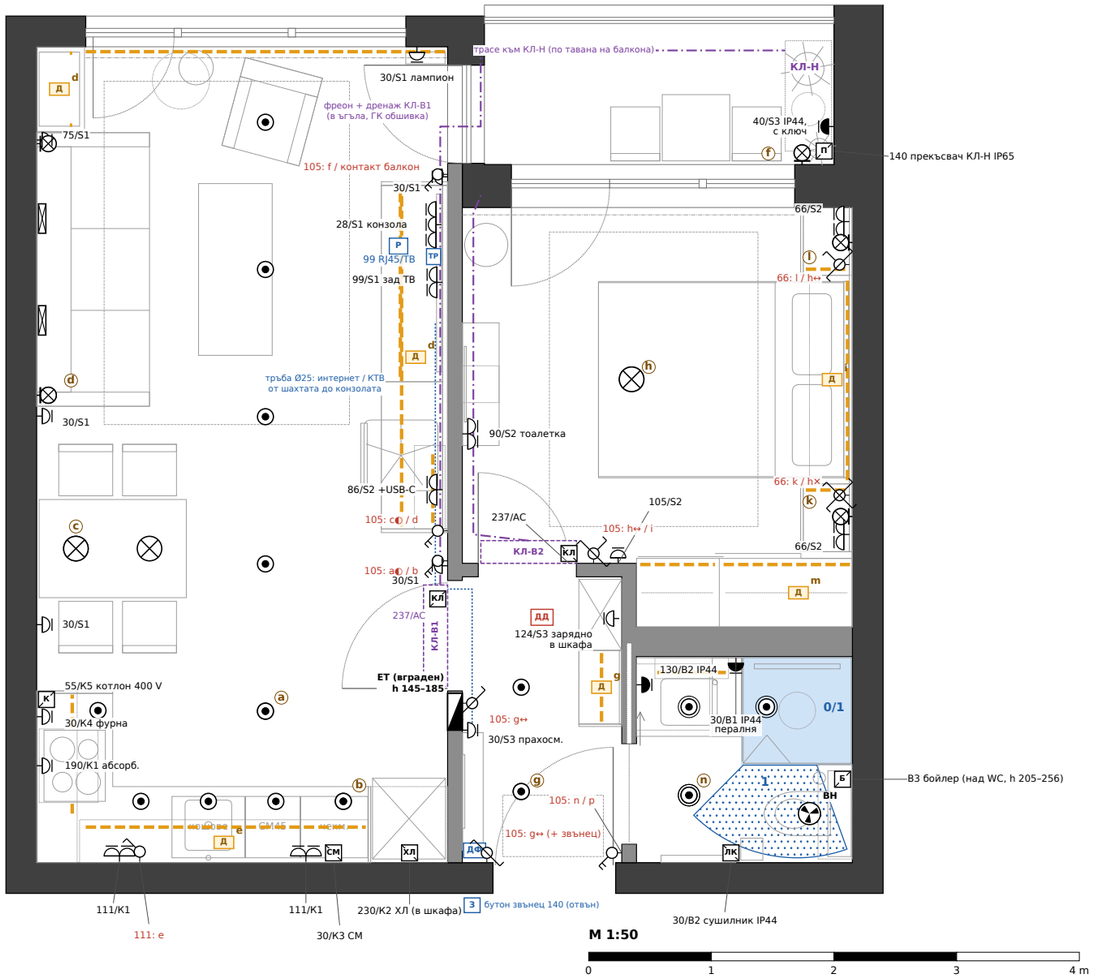


Легенда (БДС EN 60617)

- Контакт със ЗК, 16 А (единичен)
- Контакт двоен / троен
- Контакт IP44 с капак
- Изход за директно свързване (уред)
- Розетка RJ45 cat. 6 / ТВ
- Ключ еднополюсен / сериен
- Ключ девиаторен (↔)
- Ключ кръстат (×)
- Ел. табло (ET), вградено
- Таванно тяло / пендел
- Луна LED (с пръстен – IP44/65)
- Аплик / лампа за четене
- Картинна лампа
- LED лента 24 V, 2700 K
- Захранващ блок LED
- Вентилатор баня
- Домофон / звънец / рутер / датчик дим
- Климатик вътр./външно, трасе

Надписи: „111/K1" = височина до оста, cm / токов кръг; a … p = група осветление (лист 06); 0, 1 = зони в банята.

Кръг	Предназначение	Защита	Кабел, mm²	ДТЗ
L1	Осветление дневна, кухня, трапезария, балкон (a–f)	B10	3×1,5	ДТ31
L2	Осветление коридор, спалня, гардероб (g–m)	B10	3×1,5	ДТ32
L3	Осветление баня + вентилатор (n, p)	B10	3×1,5	ДТ33
S1	Контакти дневна: трапезария, диван, ТВ, конзола, лампион	B16	3×2,5	ДТ31
S2	Контакти бюро + спалня (ниши, тоалетка, врата)	B16	3×2,5	ДТ32
S3	Контакти коридор (прахосм., зарядно) + балкон IP44	B16	3×2,5	ДТ32
K1	Кухня: контакти над плота + абсорбатор	B16	3×2,5	ДТ31
K2	Хладилник	B16	3×2,5	собств. RCBO
K3	Съдомиялна	B16	3×2,5	ДТ32
K4	Фурна	B16	3×2,5	ДТ33
K5	Котлон индукционен	3×B16 (3ф) / B32	5×2,5 / 3×6	ДТ3 4-пол.
B1	Пералня-сушилня	B16	3×2,5	ДТ33
B2	Контакт баня IP44 + сушилник за кърпи (изход IP44)	B16	3×2,5	ДТ33
B3	Бойлер Ariston Velis Pro 50	B16	3×2,5	ДТ33
AC	Климатик multi-split (КЛ-Н + КЛ-В1, КЛ-В2)	C20	3×2,5	собств. RCBO

ET (вграден, 2×12 модула): главен прекъсвач 3×25 A; катодна защита (SPD) тип 2; ДТ31–ДТ33: 40 A / 30 mA, тип A;
K5 – 4-полюсна ДТ3 40 A / 30 mA (при 3-фазно захранване на котлона); K2 и AC – собствени RCBO 30 mA.
Кабели NYM/CBT (Cu) в гофрирани тръби; система TN-S, PE във всеки кръг. Слаботокови: UTP cat. 6, RG6.

Монтажни височини (до оста, от готов под) – по 3D модела:

- Контакти общо 0,30 m; кухня над плота 1,11 m (черни); СМ 0,30 m зад долното чекмедже; фурна 0,30 m зад изтеглящия се шкаф 18; котлон 0,55 m (400 V / 32 A); абсорбатор 1,90 m и хладилник 2,30 m – в горните шкафове. Бюро 0,86 m; ТВ 0,99 m; конзола 0,28 m; ниши до леглото 0,66 m; тоалетка 0,90 m; баня IP44 1,30 m; пералня 0,30 m.
- Ключове 1,05 m (в нишите до леглото 0,66 m); ключът на банята – в коридора откъм бравата на плъзгащата врата. Спалня таван (h): девиатор при вратата + кръстат и девиатор в нишите = 3 места.
- ET 1,45–1,85 m, вграден в стената на коридора; домофон 1,50 m; звънец отвън 1,40 m; прекъсвач КЛ-Н 1,40 m; захранване КЛ-В 2,37 m; ДД – таван.
- Символите на близки точки са леко раздалечени за четимост – меродавни са координатите в 3D модела.

Нормативна основа и бележки:

1. Наредба № 3/2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС HD 60364-4-41 (ДТЗ ≤ 30 mA за всички контакти до 32 A и всички кръгове в банята); БДС HD 60364-5-52 (сечения); БДС HD 60364-7-701 (бани).
2. Баня (душ без корито): зона 0 – подът на душа; зона 1 – до 2,25 m, R 1,20 m от душа, ограничена от неподвижните стъкла. В зони 0/1 – само фиксирани уреди SELV/IPX4+; контакти и ключове – извън зоните. Луна над душа IP65, останалите IP44.
3. Схемата е интериорно задание. Ел. проектът, изпълнението и измерванията – от правоспособни лица.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Електро

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**04**