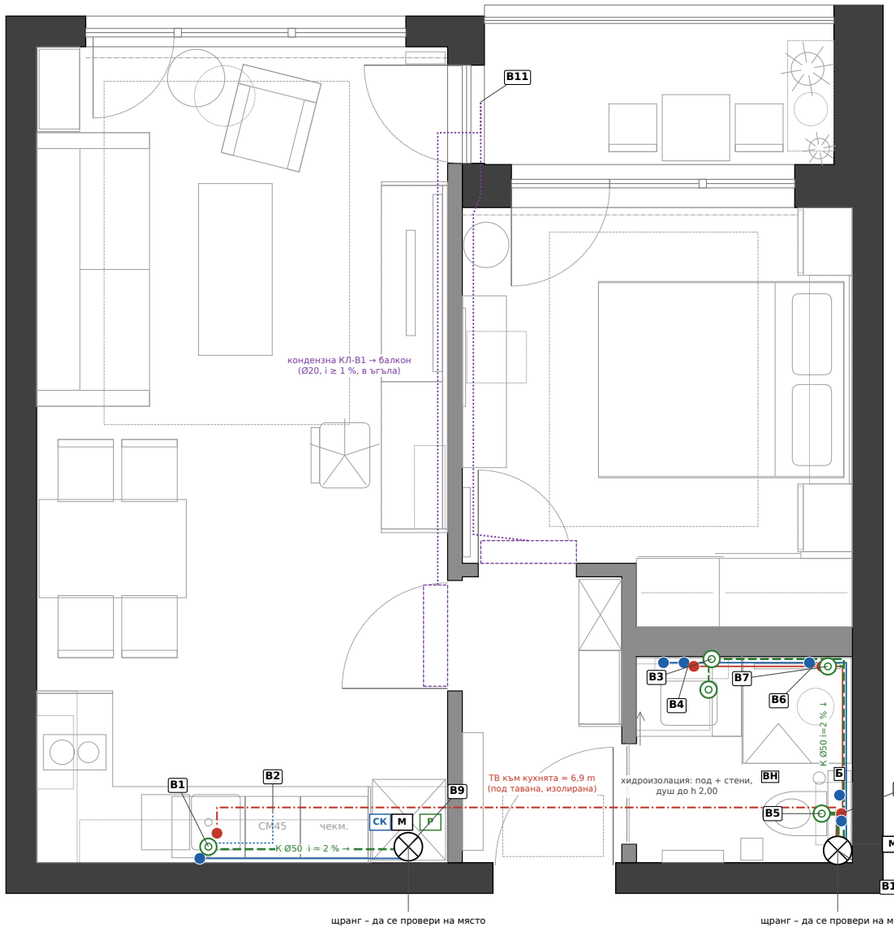


№	Прибор / точка	Захранване	h, m	Канал / бележка
B1	Мивка кухня, ос x = 140	СВ (щранг) + ТВ (от B8)	0,62	К Ø50, h 0,55
B2	Съдомиялна (вградена 45)	СВ от двоен вентил B1	—	към сифона на мивката
B3	Пералня-сушилня (под плота)	СВ, вентил 3/4"	0,65	сифон HL в стената h 0,62–0,80
B4	Умивалник, интегриран в плота	смесител стенен СВ + ТВ	1,045	отток (5,48; 1,41) → B3
B5	WC окачена, вградено казанче	СВ в рамката	—	Ø110 към щранга ≈ (6,53; 0,10)
B6	Душ – термостатен смесител	СВ + ТВ, на преградата у 167	1,09	—
B7	Линеен трап	—	—	изход x 6,45; решетка −1,6 cm; 2 %
B8	Бойлер Eldom Galant DU060W 60 л (вертикален)	СВ вход / ТВ – баня + кухня	1,72	предпазен клапан → К (щранг WC)
B9	Щранг кухня* (зад хладилника)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (3,03; 0,13)
B10	Щранг баня* (в обшивката на WC)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (6,53; 0,10)
B11	Кондензна вода КЛ-B1 / КЛ-B2	—	—	Ø20, мин. 1 %, към балкона


* Щранговете са приети (кухня зад хладилника, баня в обшивката на WC) – ДА СЕ ПРОВЕРЯТ на място. h – от готов под.

Легенда

- СВ – студена вода (синьо)
- ТВ – топла вода (червено)
- К – канализация, изход
- тръба К, наклон „i = 2 %“
- щранг (да се провери)
- линеен трап
- Б – бойлер; ВН – вентилатор
- М – водомер (радио); СК – спирателен кран
- Р – ревизия; кондензна КЛ (лилаво)

B1 … B11 – номер на точката (таблицата горе).

БАНЯ – детайл М 1:25 (височини от готов под)

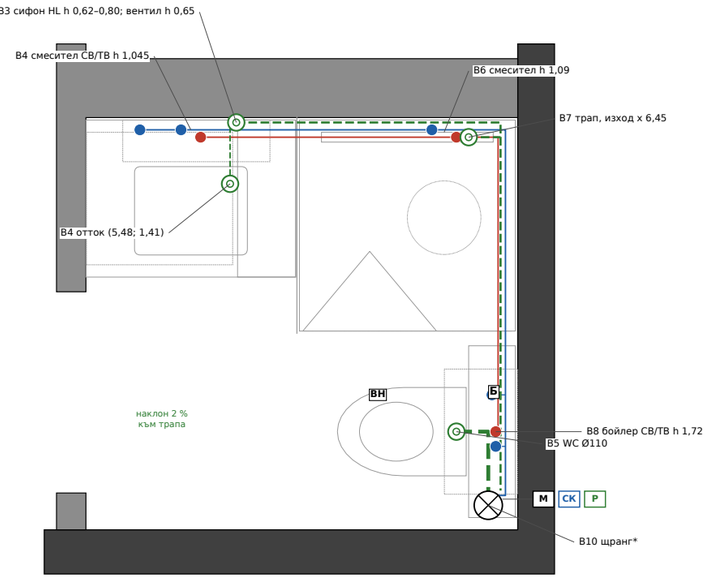

Нормативна основа и указания:

1. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; БДС EN 806 (питейна вода); БДС EN 12056 (гравитачна канализация в сгради).
2. Да не се правят канали (щрайхване) в носещите стоманобетонни панели – тръбите минават в преградите, в обшивки ГК или в подовата замазка. Минимални наклони: Ø40/Ø50 – 2 %; Ø110 – 1,5–2 %; кондензна Ø20 – 1 %.
3. Пералнята и умивалникът – общ сифон HL в стената, h 0,62–0,80 (с ревизия); вентил на пералнята h 0,65.
4. Хидроизолация (течна мембрана + ленти в ъглите): целият под на банята; стените на душа до h 2,00, останалите до h 0,30. Линеен трап: решетка −1,6 cm спрямо пода, наклон 2 % към трапа, изход x 6,45 към щранга.
5. Хладилникът е свободностоящ – зад него щранг и радио-водомер с достъп; СК дублиран под мивката. ТВ за кухнята е от бойлера в банята: PPR в изолация ≥ 9 mm, ~6 m, под тавана през коридора (в обшивка / над горните шкафове), спуск до B1. Без рециркулация – кратко изчакване на топлата вода.
6. Схемата е интериорно задание; окончателното трасе, диаметрите и материалите – от ВиК проектант / изпълнител.

М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – ВиК

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**05**