

purple⁶studio

2025 오피스 공간 DB

주요 데이터 요약 자료

2026 - 01 - 06

NOTICE

본 자료물의 모든 내용은 당사의 영업비밀로서 보호되고 있음을 이 자료를 보는 분들은 충분히 인지합니다.

본 자료는 퍼시스·퍼플식스의 영업 및 제안 활동을 지원하기 위해 제작된 내부 참고 자료로,

해당 자료를 그대로 외부에 제공하는 것은 불가하며, 이를 위반할 경우 법적 문제가 발생할 수 있습니다.

영업·제안 목적의 활용 시에는 **반드시 출처를 표기하여 사용**하시기 바랍니다.

오피스 공간 DB 주요 데이터 요약 자료 설명

오피스 공간 DB의 각 지표별 페이지는 페이지 챗터, 지표 제목, 지표 설명 및 해석, 실 데이터 값, 참고 자료 및 추가 인사이트 파트로 구성됩니다.

02. 주요 데이터 요약

공통 | 업무 공간: 개인 | 업무 공간: 리더 | 회의 공간 | 소셜 공간 | 지원 공간

데스크 배치 간격 선택 비율

해당 데이터는 오피스에서 주로 사용되는 일자형/L자형 데스크의 배치 간격(등간격) 선택 비율을 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 데스크 배치 간격이 일반적인 오피스 구성 경향과 비교해 어느 수준에 해당하는지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 일자형 데스크를 사용하는 오피스의 경우 주로 1,800 ~ 2,100mm 범위 내에서 배치 간격을 계획하는 경향을 보였으며, L자형 데스크를 사용하는 경우에는 2,400mm 이상의 상대적으로 넓은 등간격을 계획하는 사례가 많은 것으로 나타났습니다.

* 해당 데이터는 2025 공간DB 전체 도면 기준 평균값이며, 퍼플릭스에서 제안하는 데스크 배치 기준은 다음의 자료를 참고하시기 바랍니다.

[참고] 적정 데스크 배치 간격 : 2,000 ~ 2,200 mm

*책상 사이로 통행할 때 방해물 최소화하기 위해 다음과 같은 데스크 배치 간격을 권장합니다. 3열 이상의 배치는 지양하고, 3열 이하 배치 시 2,000mm, 데스크 4열 배치 시 2,200mm를 권장합니다.

3열 배치

4열 배치

등간격 선택 비중 데스크 형태별

일자형 데스크

1800mm ~ 1949mm 32.95%	1950mm ~ 2099mm 24.26%
2100mm ~ 2249mm 15.56%	2400mm ~ 10.07%
	1500mm ~ 1649mm 2399mm
	1650mm ~ 1799mm 9.84%

L자형 데스크

2400mm ~ 55.00%	1950mm ~ 2099mm
2100mm ~ 2249mm 12.50%	1650mm ~ 1799mm 7.50%
	1800mm ~ 1949mm 7.50%
	1499mm 2399mm

14 purple®studio 2025 오피스 공간DB 주요 데이터 요약 자료

COPYRIGHT © 2025. purple® studio, a brand of Purays Inc. All rights reserved

페이지 챗터

지표 제목

지표 설명 및 해석

실 데이터 값

참고 자료 및
추가 인사이트

CONTENT

01. 오피스 공간 DB란

오피스 공간 DB 개요

오피스 공간 DB 프로그램 분류

업무 공간 계획 권장 치수

02. 주요 데이터 요약

A. 공통

- 인원 수에 따른 가용 면적 분포
- 오피스 공간 프로그램 구성 비율

B. 업무 공간 : 개인

- 인당면적
- 팀장석 계획 여부
- 데스크 배치 간격 선택 비율
- 데스크 너비 및 형태 선택 비율

C. 업무 공간 : 임원

- 오픈 임원석 보유 도면 비율
- 임원실 가구 구성에 따른 평균 면적

D. 회의 공간

- 회의실 평균 개소
- 회의실 규모별 평균 개소/면적

E. 소셜 공간

- 층 내 라운지 계획 여부
- 층 내 라운지 면적 총합

F. 지원 공간

- 폰부스 및 선택업무공간(실형) 계획 여부
- 인원 구간별 OA 평균 개소

01. 오피스 공간 DB란

오피스 공간 DB 개요

오피스 공간 DB 프로그램 분류

업무 공간 계획 권장 치수


2025 오피스 공간 DB 개요

오피스 공간 DB는 오피스의 변화를 숫자로 확인할 수 있는 국내 유일의 오피스 데이터베이스(Database)입니다. 퍼시스 및 퍼플릭스 스튜디오가 기업에 납품·제안한 도면을 기반으로, 2002년도부터 현재까지 지속적으로 수집·축적된 오피스 도면 데이터를 바탕으로 구축되었습니다. 오피스 면적과 인원 정보부터 업무 공간, 회의 공간 등 오피스를 구성하는 다양한 공간 프로그램의 면적과 활용 방식에 대한 도면 정보가 포함되어 있습니다. 또한 각 도면에는 기업의 업종, 오피스 위치, 수집 연도 등 주요 기업 정보가 함께 입력되어 있어, 오피스 공간 구성과 기업 특성 간의 관계를 함께 분석할 수 있습니다.


오피스 공간 DB 분석을 통해 평균 인당 면적, 회의실 개소 수 등 오피스 공간 계획 시 참고 가능한 정량 지표를 도출할 수 있으며, 장기간 축적된 연도별 데이터를 기반으로 오피스 공간 구성의 변화 흐름을 추적할 수 있습니다.

2025년 오피스 공간 DB는 2020년~2025년 수집된 도면 1,311건 중, 최소 인원 수 충족 여부, 도면의 완결성, 필수 공간 프로그램 포함 여부 등 기준에 따른 스크리닝 과정을 거쳐 분석에 적합한 540건의 도면을 대상으로 분석하였습니다.


연도별 수집 도면 수

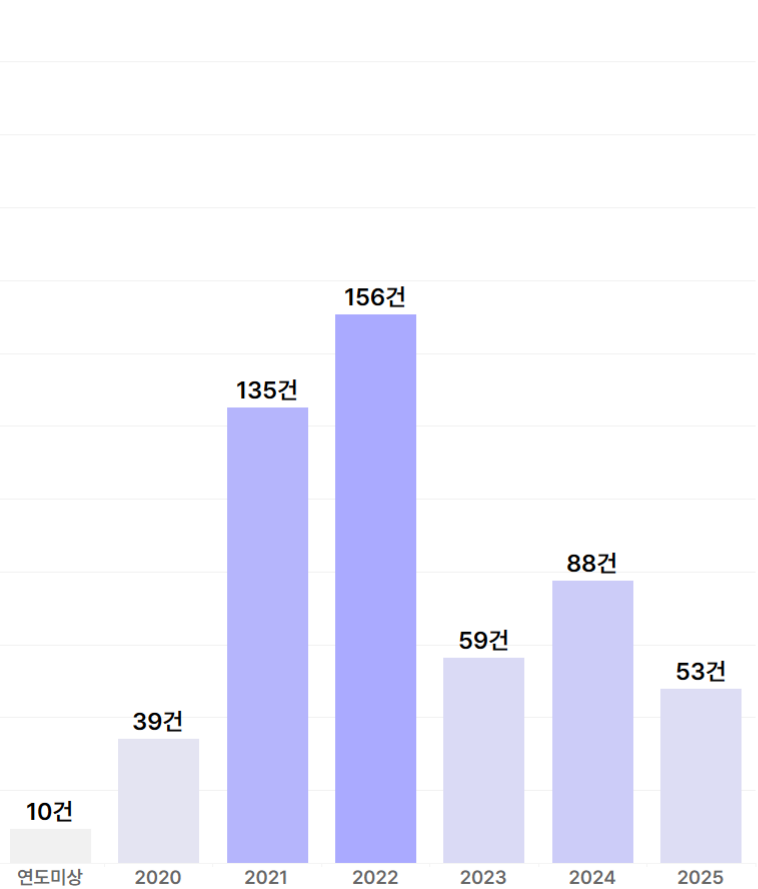

인원 구간에 따른 도면 수

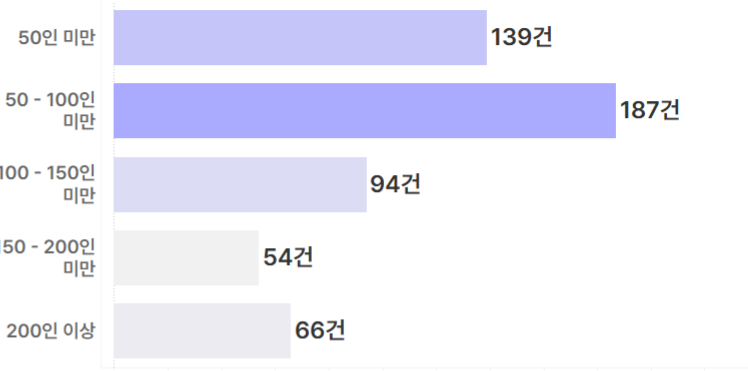

가용 면적에 따른 도면 수

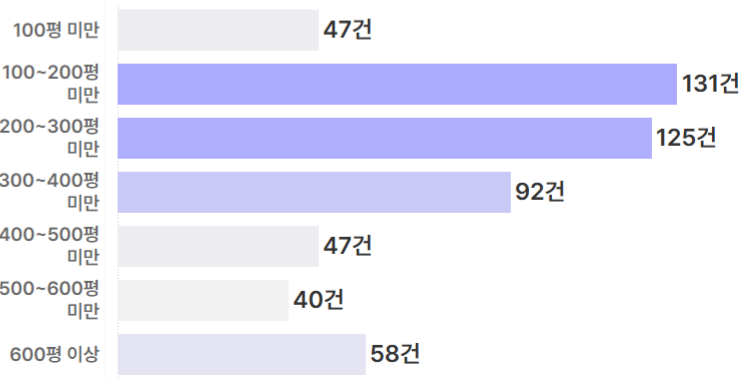

오피스 공간 DB 프로그램 분류

오피스 공간 DB는 오피스 내 각 공간을 다음과 같은 분류 체계에 따라 정의합니다. 오피스 공간 DB에서는 기준층 내 식당, 옥외공간 등 오피스 빌딩의 공용 공간을 제외한 다음의 공간만을 분석 대상으로 설정합니다.

오피스 공간 프로그램 분류

업무 공간 : 개인 개인 워크 스테이션을 포함하여 개별 구성원의 개인 업무를 위한 공간	업무 공간 : 임원 임원의 개인 업무를 위한 공간 (임원실 및 오픈 임원석)	회의공간 2인 이상의 구성원 간 대화, 논의를 위한 공간	소셜공간 업무, 교류, 친목 등 구성원의 다양한 행위가 이루어지는 공간	지원공간 구성원의 원활한 업무 진행을 위해 편의를 제공하는 공간
개인 업무 공간(구성원) 개인에게 귀속되어 사용하는 공간	개인 업무 공간(임원) 개인에게 귀속되어 사용하는 공간	회의실 구성원 간 대화를 위한 실로 구획된 공간	라운지 불특정 다수의 구성원의 다양한 행태를 수용하는 공간	알파 업무 공간 특정 개인에게 귀속되지 않은 개별 업무 수행 공간
그룹 업무 공간 3명 이상에게 독립적인 업무 영역을 부여한 공간	기타 임원 공간 임원의 주요 업무 수행을 지원하는 보조 업무 공간 (임원 전용 회의실, 임원 비서 공간)	오픈 회의 공간 회의 목적이 명확하나 실로 구획되지 않은 공간	탕비 공간 식음 기능을 중심으로 한 교류, 휴게를 위한 공간	유틸리티 공간 업무를 기능적으로 보조하는 공간 (폰투스, OA, 수납 등)
		교육/세미나 공간 다수 인원 대상의 발표가 이루어지는 공간	기타 소셜 공간 그 외 구성원 간 교류를 위한 공간	기타 지원 공간 조직 운영 및 업무 환경 유지를 위해 필요한 공간 (휴게, 모성보호실, 탕비시설*)

*탕비시설 : '지원공간'에 해당하는 탕비시설은 교류 및 휴게의 기능 없이 탕비를 위한 설비만 있는 경우에 해당합니다.

업무 공간 계획 권장 치수

동선(통로폭)

· 주통로 : 1800-2000 (최소 1700)


· 부통로 : 1200-1500 (최대 1800)

*참고

휴먼 스케일을 고려한 최소 폭

650-800mm




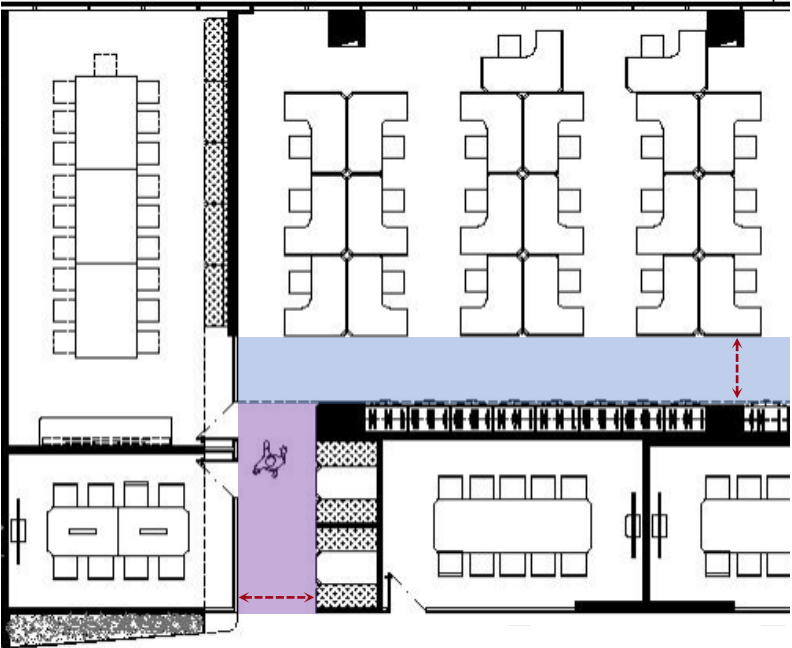


데스크 배치 간격

일자형 데스크 배치 시,
· 최소 1800mm (2열 배치 시 권장)
· 3열 이상 배치 시 2000mm
· 4열 이상 혹은 데스크 중앙에 회의테이블 배치 시 2200mm (4열 초과 배치 지양)


2열 배치 시




3열 이상 배치 시



4열 이상 혹은
데스크 중앙에 회의 테이블 배치 시

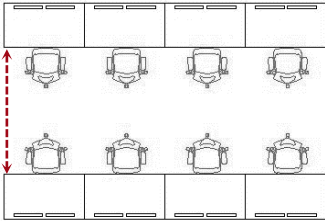




8 purplestudio 2025 오피스 공간 DB 주요 데이터 요약 자료

COPYRIGHT© 2025. purple6 studio, a brand of Fursys Inc. All rights reserved

업무 공간 계획 권장 치수


회의실

- 회의실 인원 규모를 고려하여 계획
- 8인 이하 : 통로폭(데스크~벽) 최대 1200mm
 - 8인 이상 : 통로폭 1200mm 이상 / 모니터 배치 시 모니터-데스크 사이 이격 필요

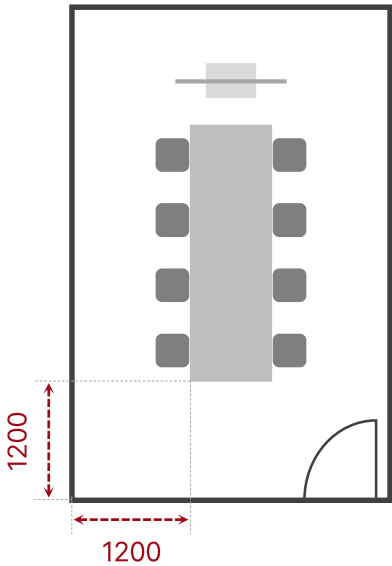

임원실

- 통로폭 및 등간격을 고려하여 계획
- 데스크-벽 배치 간격 : 최소 1200mm
 - 통로폭 : 최소 900mm

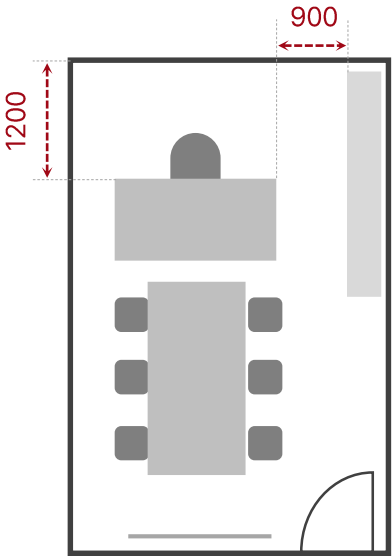

2. 주요 데이터 요약

- A. 공통
- B. 업무 공간
- C. 임원 공간
- D. 회의 공간
- E. 소셜 공간
- F. 지원 공간

A. 공통

- 인원 수에 따른 가용 면적 분포
- 오피스 공간 프로그램 구성 비율


인원 수에 따른 가용 면적 분포

해당 데이터는 오피스 한 개 층에 배치된 인원수를 기준으로, 유사 규모 기업들의 실제 가용 면적 범위를 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 면적이 일반적인 수준인지, 여유·밀집된 구조인지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

적정 면적의 분포는 가용 면적이 지나치게 크거나 작은 상·하위 25% 사례를 제외한 범위를 기준으로 산정되었습니다.

※ 인원수에 따른 오피스 적정 면적의 경우 p.15의 인당 면적을 함께 참고 바랍니다.

인원 구간에 따른 가용 면적 분포

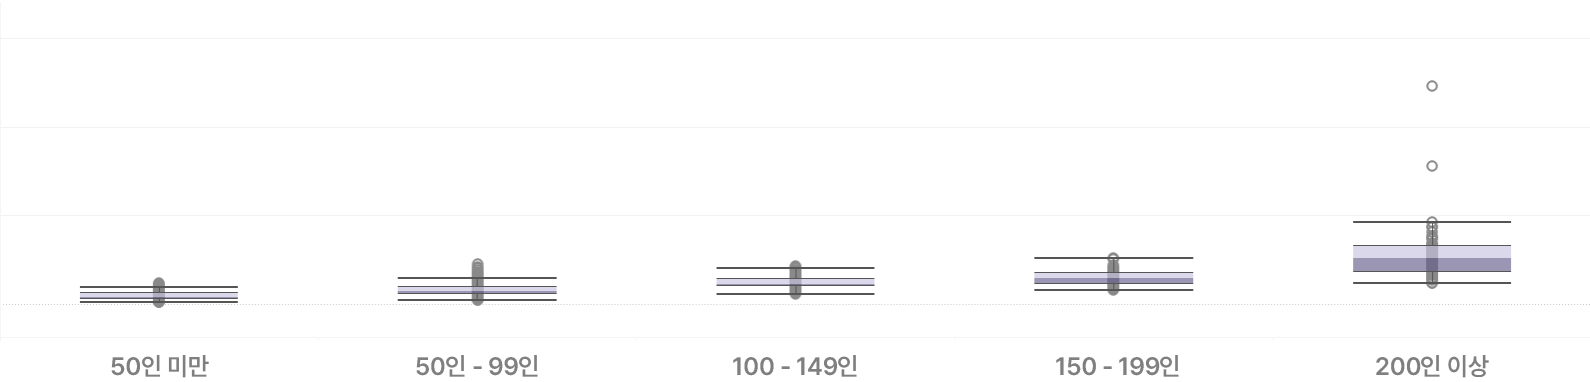


인원 구간	최소	최대
50인 미만	94평 309m ²	185평 610m ²
50 - 99인	176평 583m ²	290평 957m ²
100 - 149인	310평 1024m ²	432평 1426m ²
150 - 199인	340평 1123m ²	522평 1724m ²
200인 이상	511평 1822m ²	983평 3250m ²

오피스 공간 프로그램 평균 구성 비율

해당 데이터는 오피스 한 개 층을 구성하는 공간 프로그램 (업무, 회의, 소셜, 지원 공간 등) 의 평균적인 구성 비율을 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 공간 프로그램 구성이 일반적인 오피스 구성 경향과 비교해 어떤 특징을 가지는지 파악하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

※ 인원 규모나 업무 특성에 따라 적절한 공간 프로그램 구성은 달라질 수 있으므로, 관련 지표는 다른 오피스 공간 DB 데이터와 함께 종합적으로 해석하는 것을 권장합니다.

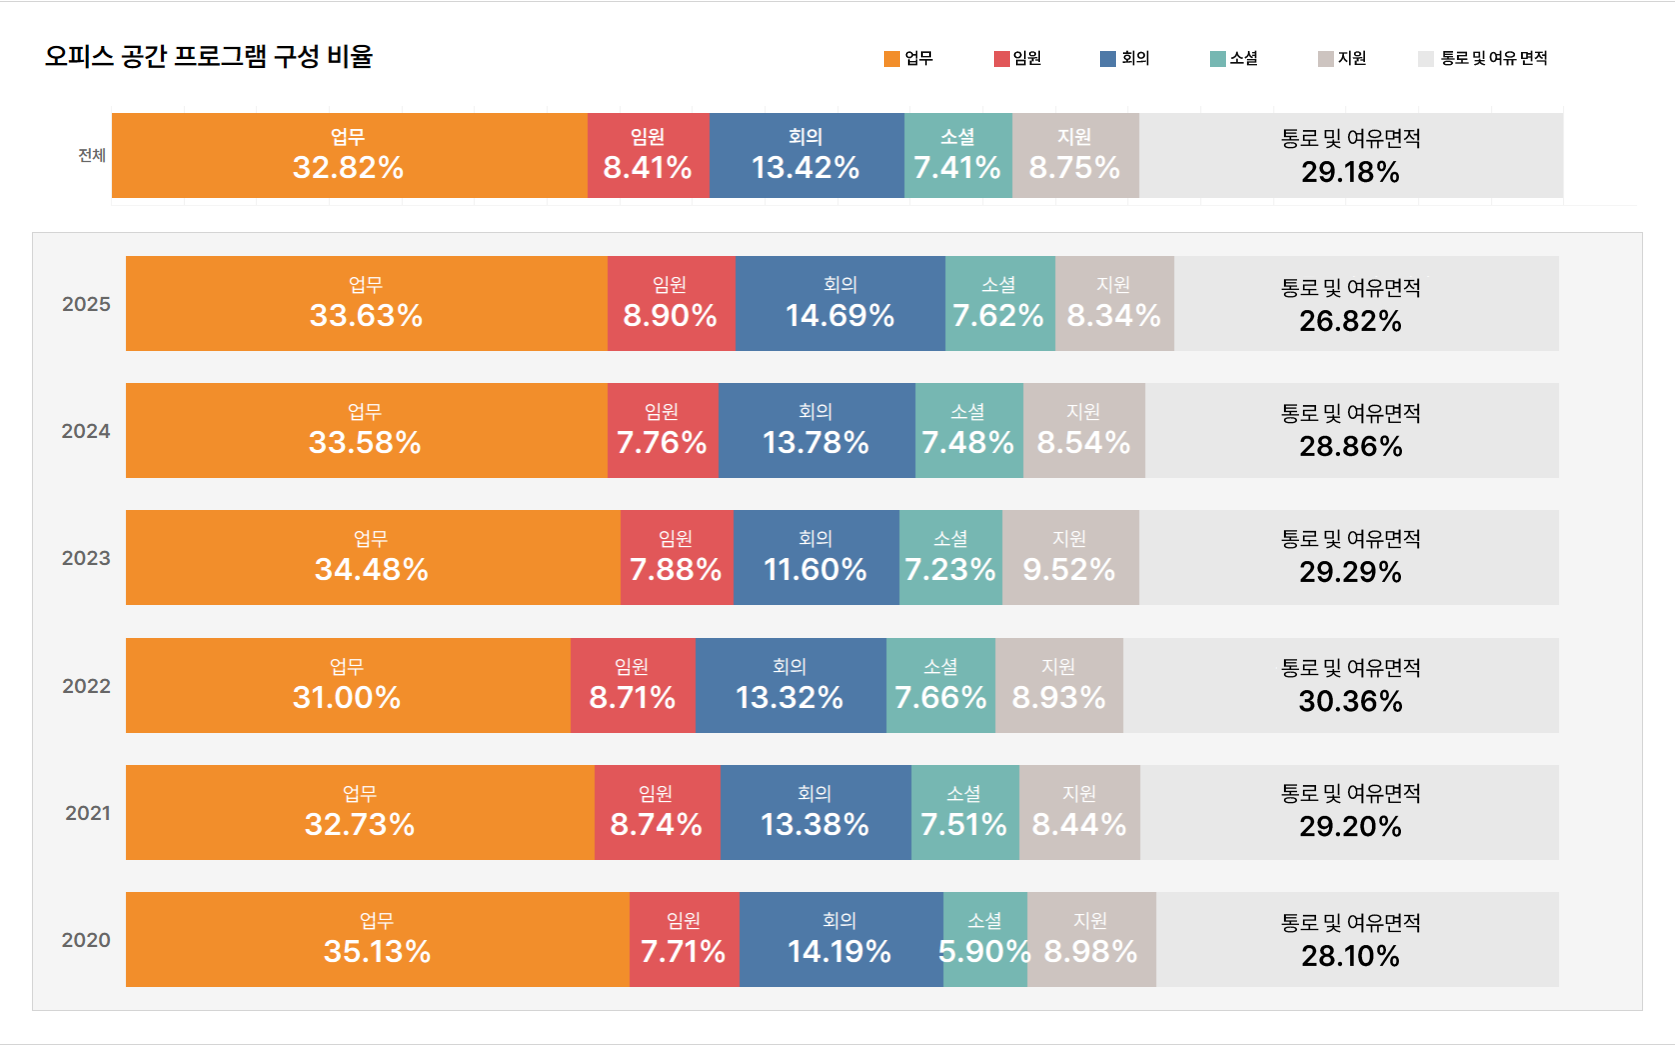

B. 업무 공간 : 개인


- 인당면적
- 팀장석 계획 여부
- 데스크 배치 간격 선택 비율
- 데스크 너비 및 형태 선택 비율

인당면적

해당 데이터는 오피스 한 개 층의 평균 인당 면적을 보여주며, 가용 면적 대비 인원 수 수준을 통해 오피스 공간의 과밀 정도를 파악하는 지표로 활용할 수 있습니다.

현재 오피스 공간 DB 전체 도면 기준, 오피스 한 개 층의 평균 인당 면적은 3.35평입니다.


※ 인원 규모에 따라 인당 면적은 상이할 수 있으므로, 인원 규모별 인당 면적 분포는 추가 자료를 함께 참고하시기 바랍니다.

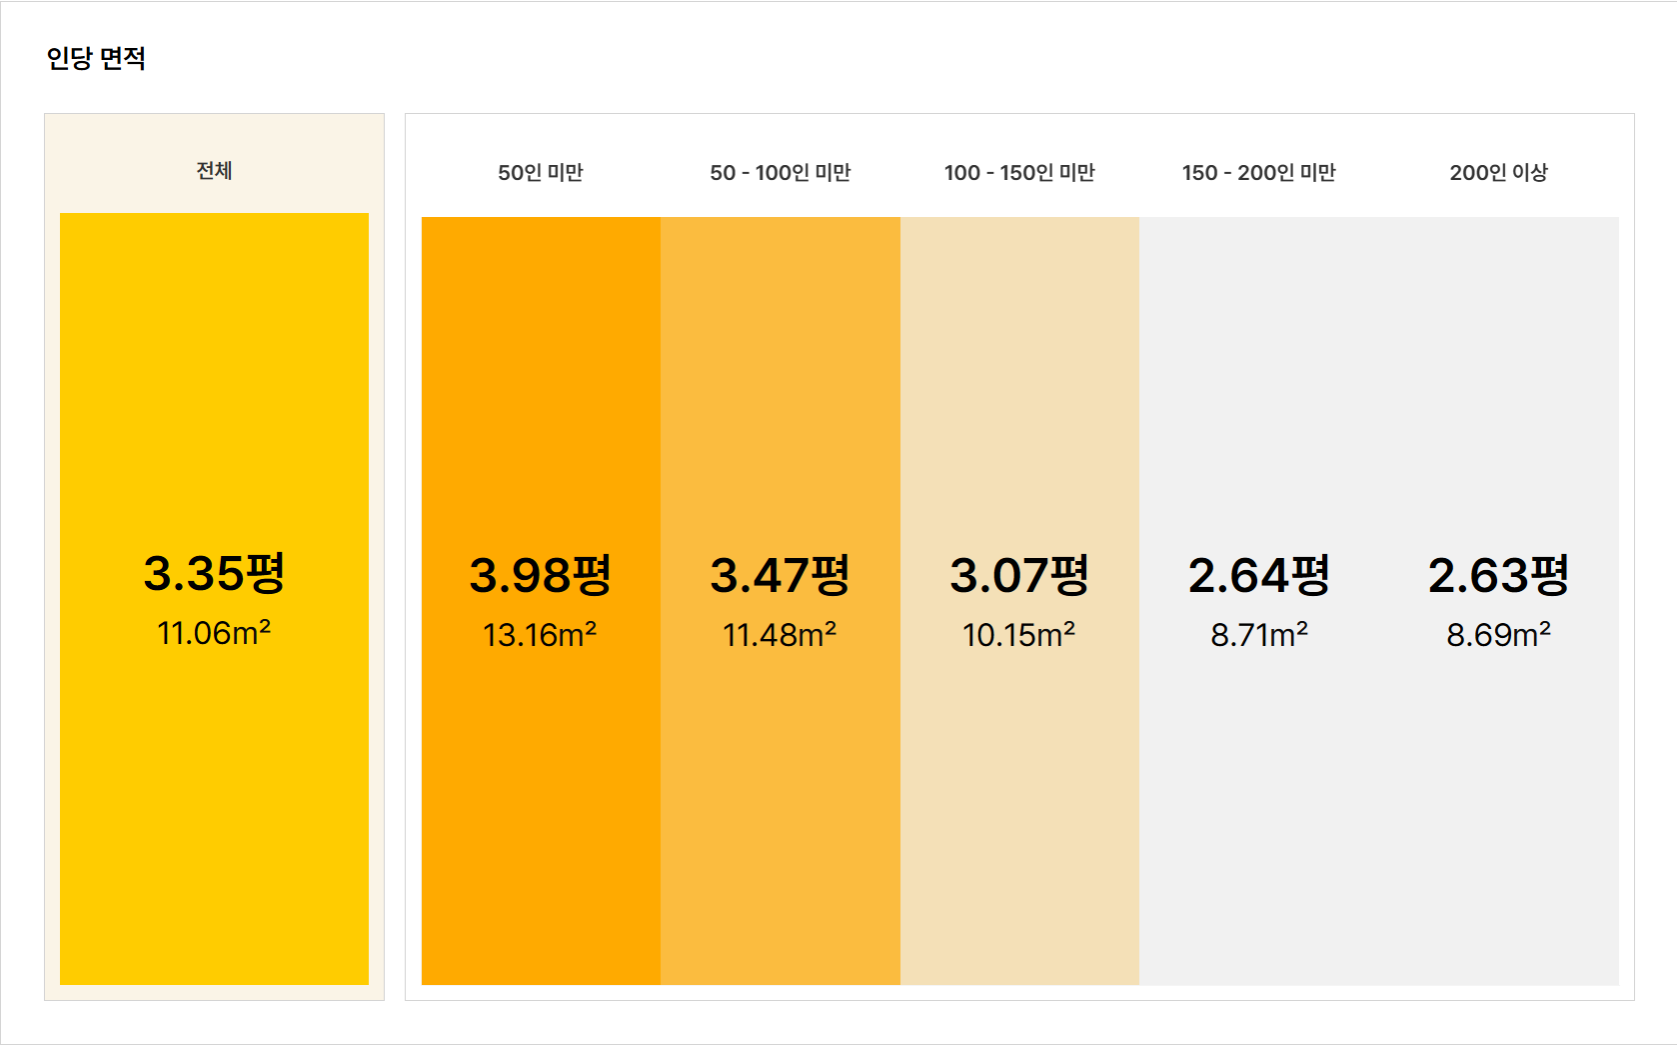

팀장석 조성 여부

해당 데이터는 오피스 한 개 층 내에서 팀장석을 별도로 계획하는지 여부에 따른 팀장석 유형의 선택 비율을 보여줍니다. 이를 통해 팀장석 구성 방식에 따라 조직의 위계가 공간에 어떻게 반영되는지 파악하고, 제안 대상 오피스의 좌석 계획이 평균적인 오피스 경향과 어떻게 다른지 비교할 수 있습니다.

분석 결과, 전체 도면 중 절반 이상이 팀장석을 별도로 구분하지 않는 ‘유니버설 플랜’을 적용하고 있는 것으로 나타났습니다.

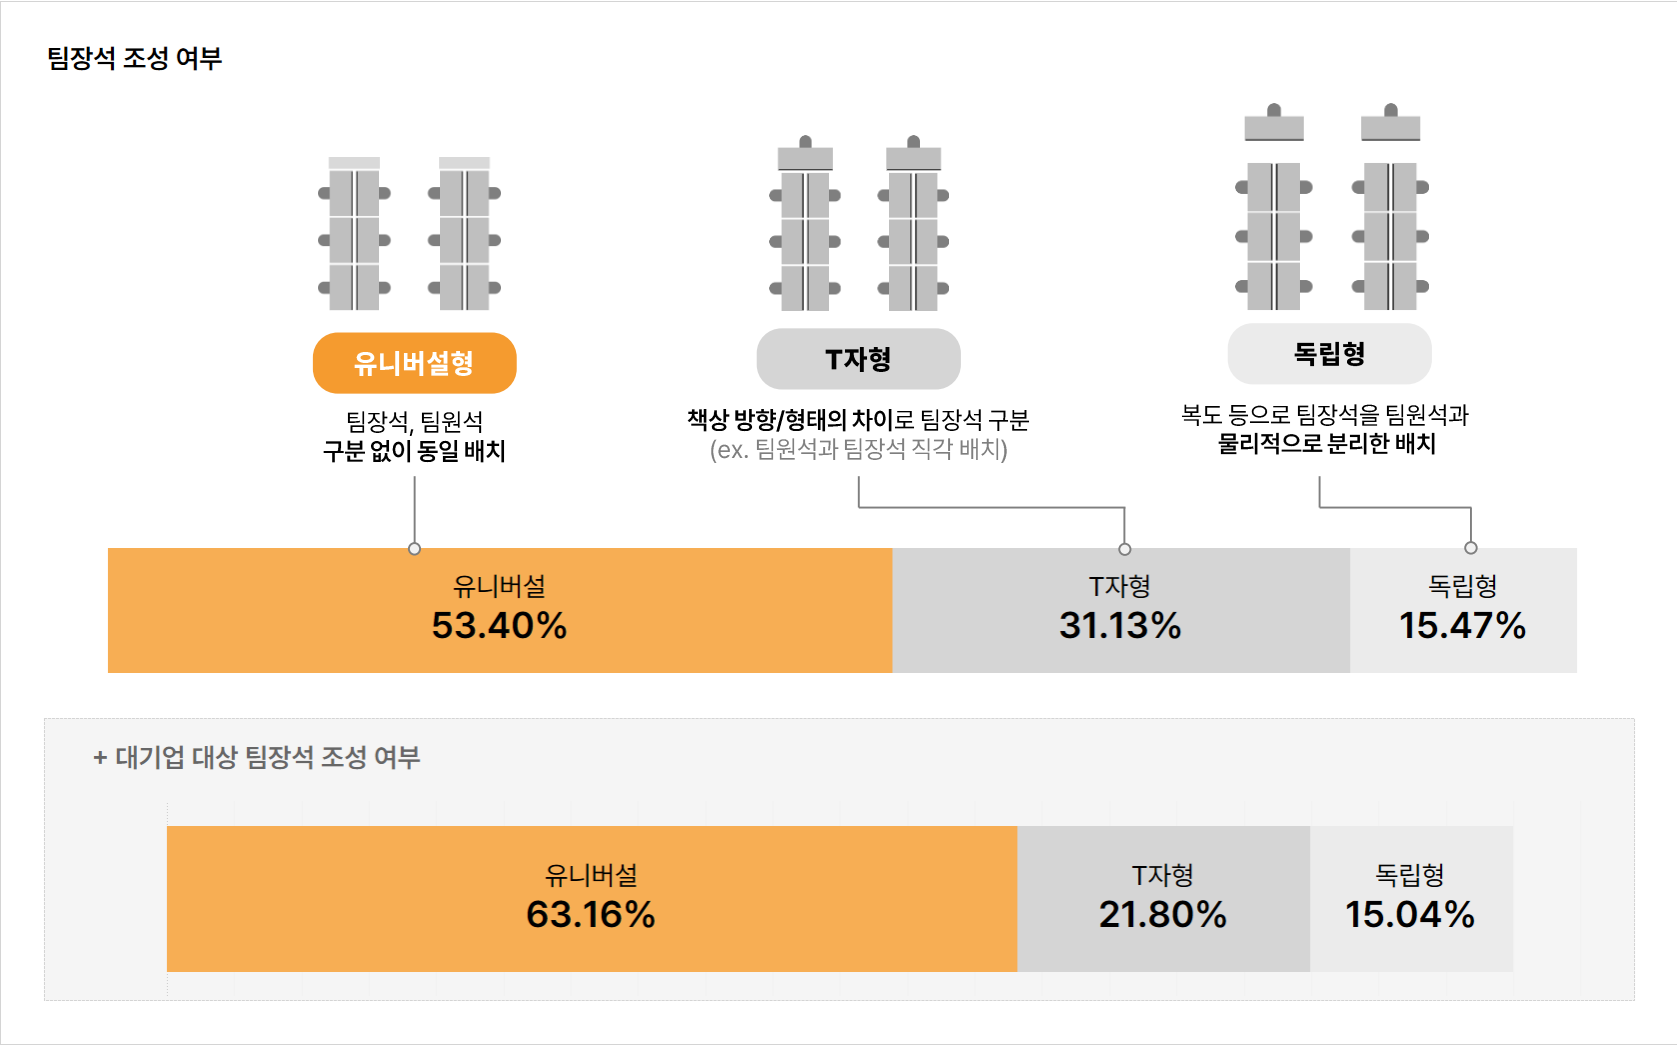

데스크 배치 간격 선택 비율

해당 데이터는 오피스에서 주로 사용되는 일자형/L자형 데스크의 배치 간격(등간격) 선택 비율을 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 데스크 배치 간격이 일반적인 오피스 구성 경향과 비교해 어느 수준에 해당하는지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 일자형 데스크를 사용하는 오피스의 경우 주로 1,800 ~ 2,100mm 범위 내에서 배치 간격을 계획하는 경향을 보였으며, L자형 데스크를 사용하는 경우에는 2,400mm 이상의 상대적으로 넓은 등간격을 계획하는 사례가 많은 것으로 나타났습니다.

※ 해당 데이터는 2025 오피스 공간 DB 전체 도면 기준 평균값이며, 퍼플릭스에서 제안하는 데스크 배치 기준은 다음의 자료를 참고하시기 바랍니다.


[참고] 적정 데스크 배치 간격 : 2,000 ~ 2,200 mm

*책상 사이로 통행할 때 방해할 위험을 최소화하기 위해 다음과 같은 데스크 배치 간격을 권장합니다. 3열 이상의 배치는 지양하고, 3열 이하 배치 시 2,000mm, 데스크 4열 배치 시 2,200mm를 권장합니다. (p.8 참고)

3열 배치

4열 배치

등간격 선택 비중 데스크 형태별


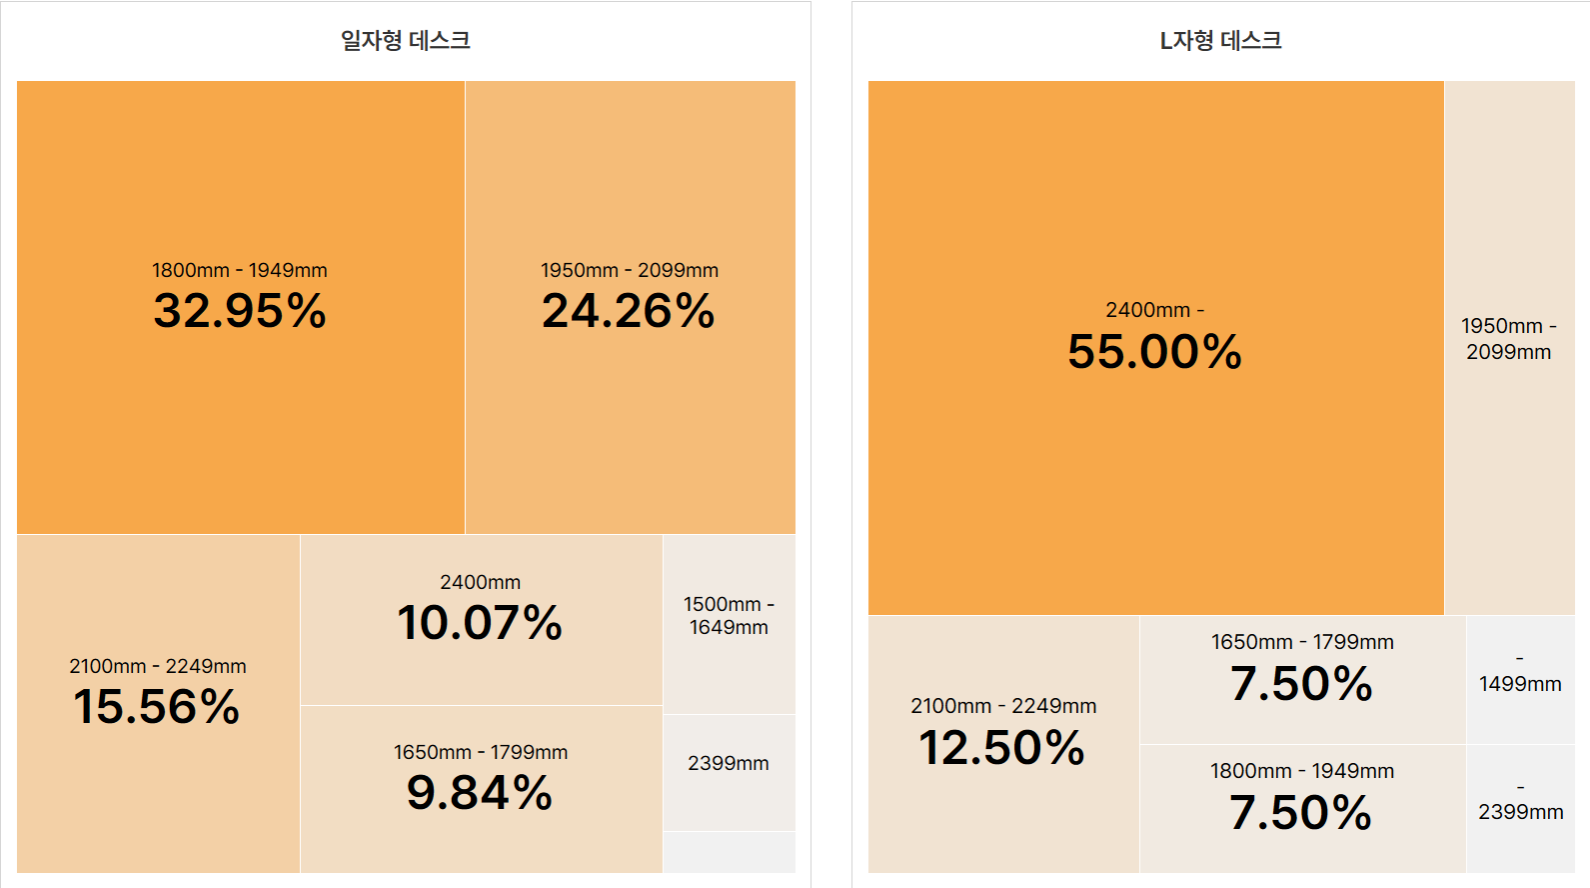


데스크 너비 및 형태 선택 비율

해당 데이터는 오피스 한 개 층 내 일반 구성원이 사용하는 데스크의 너비 및 형태(일자형·L자형 등)에 대한 선택 비율을 연도별로 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 데스크 사양이 최근 오피스 구성 경향과 비교해 어떤 수준에 해당하는지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 최근 연도로 올수록 1,200~1,400mm 너비의 데스크와 일자형 데스크를 적용하는 기업의 비율이 점차 확대되는 경향을 보이는 것으로 나타났습니다.

데스크 너비 및 형태 선택 비중 연도별 추이

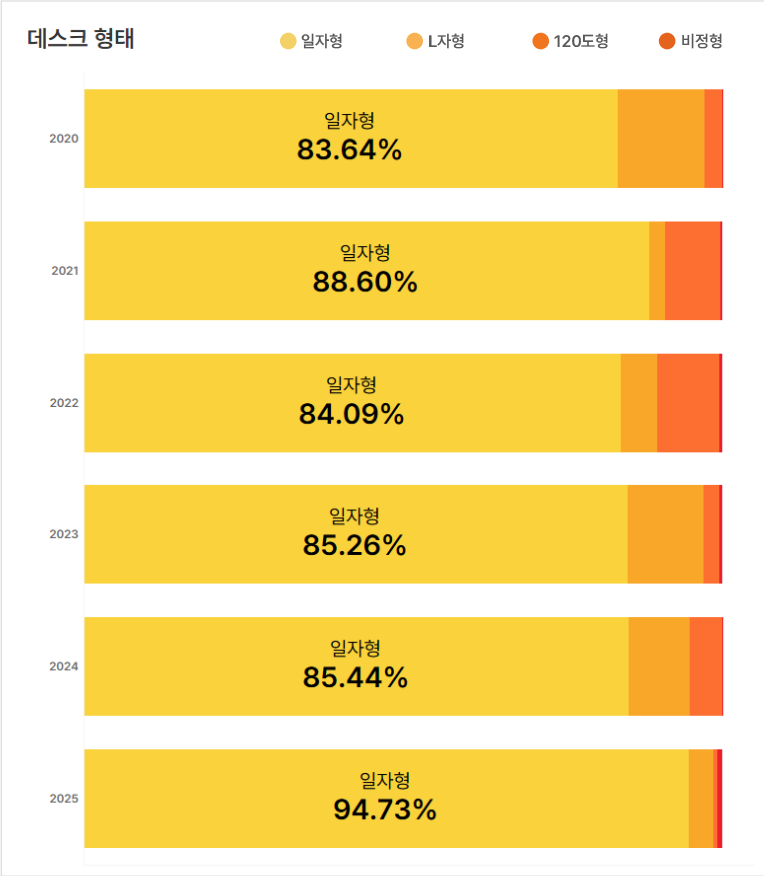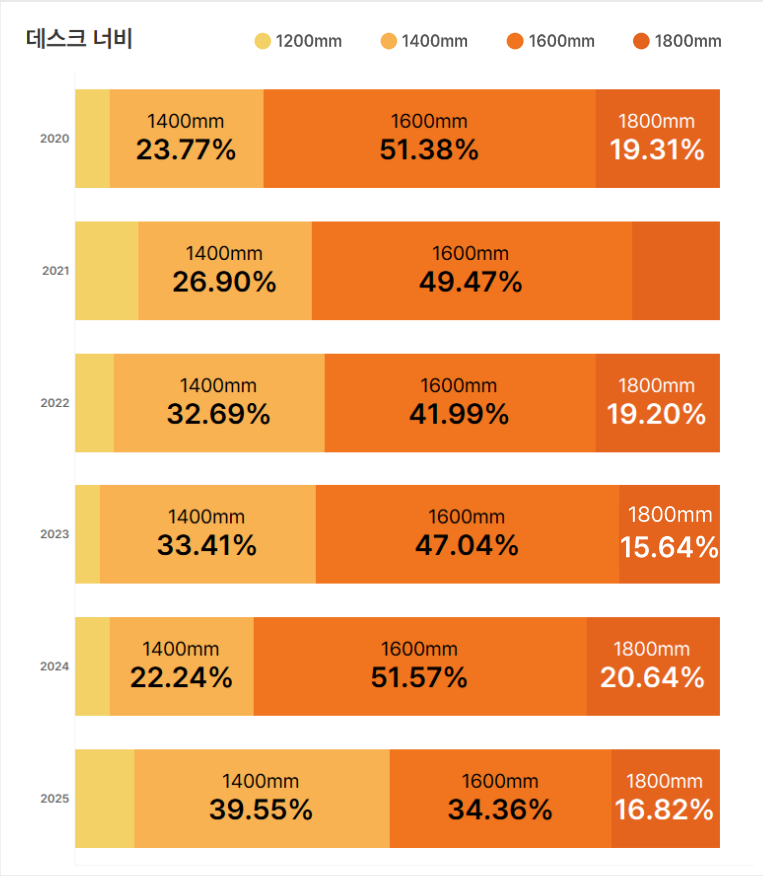

C. 업무 공간 : 임원

- 오픈 임원석 보유 도면 비율
- 임원석 가구 구성에 따른 평균 면적

오픈 임원석 보유 도면 비율

해당 데이터는 오픈 임원석을 보유한 도면의 비율을 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 임원 공간 계획 방식이 일반적인 오피스 구성 경향과 비교해 어떤 방향성을 가지는지를 파악하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.


분석 결과, 리더 공간을 오픈형(오픈 임원석)보다는 실형(임원실)으로 계획하는 도면의 비율이 상대적으로 높은 것으로 나타났습니다.

사무환경연구팀's Insight

오픈 임원석은 한때 주요 오피스 트렌드로 주목받았으나, 임원과 구성원 간 물리적 거리가 과도하게 가까워질 경우 심리적 부담으로 작용할 수 있으며, 보안 및 기밀 유지 측면에서의 한계도 함께 지적되고 있습니다.

이에 따라 임원 공간은 단순한 트렌드 적용보다는, 조직의 문화와 업무 방식, 소통 구조를 종합적으로 고려하여 적합한 유형을 선택하는 것이 바람직합니다.

오픈 임원석 보유 도면 비율

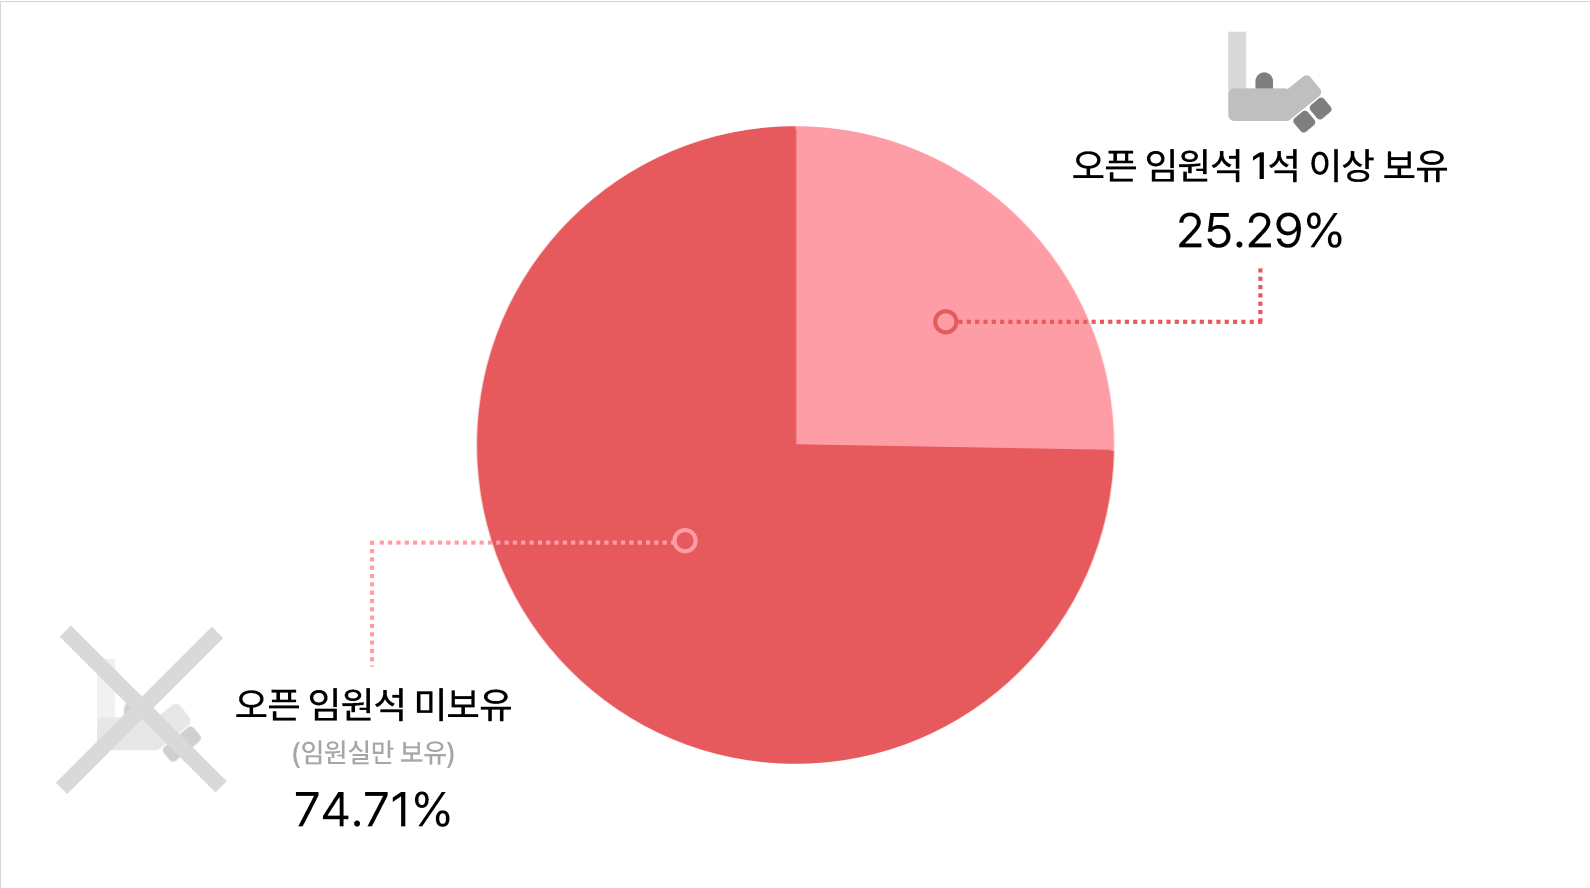

임원석 가구 구성에 따른 평균 면적

해당 데이터는 오피스 한 개 층 내 임원실에서 주로 사용되는 가구 구성 유형과, 해당 가구 구성을 적용한 공간의 평균 면적을 함께 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 임원실 규모가 일반적인 구성 경향과 비교해 어떤 수준에 해당하는지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 임원실은 '책상 + 회의 테이블' 형태의 가구 구성을 가장 많이 사용하는 것으로 나타났으며, 해당 구성을 적용한 임원실의 평균 면적은 7.69평(25.42m²) 수준으로 계획되는 경향을 보였습니다.

※ 해당 데이터는 2025 오피스 공간 DB 전체 도면 기준 평균값이며, 퍼플릭스에서 제안하는 평균 임원 공간의 적정 면적 기준은 별도 자료를 참고하시기 바랍니다.

[참고] 적정 임원실 면적: 8.5 ~ 9.5평


*책상 + 6인 회의 테이블 형태의 가구 구성 사용 시, 임원실의 적정 평수는 8.5~9.5평입니다. 실 표준화를 통해, 조직 변동에 따라 임원실로 사용하지 않는 경우 '9~16인 회의실'로 변경 가능합니다.


5,600~6,800

1,2001,1001,100400

3,500~4,000

900



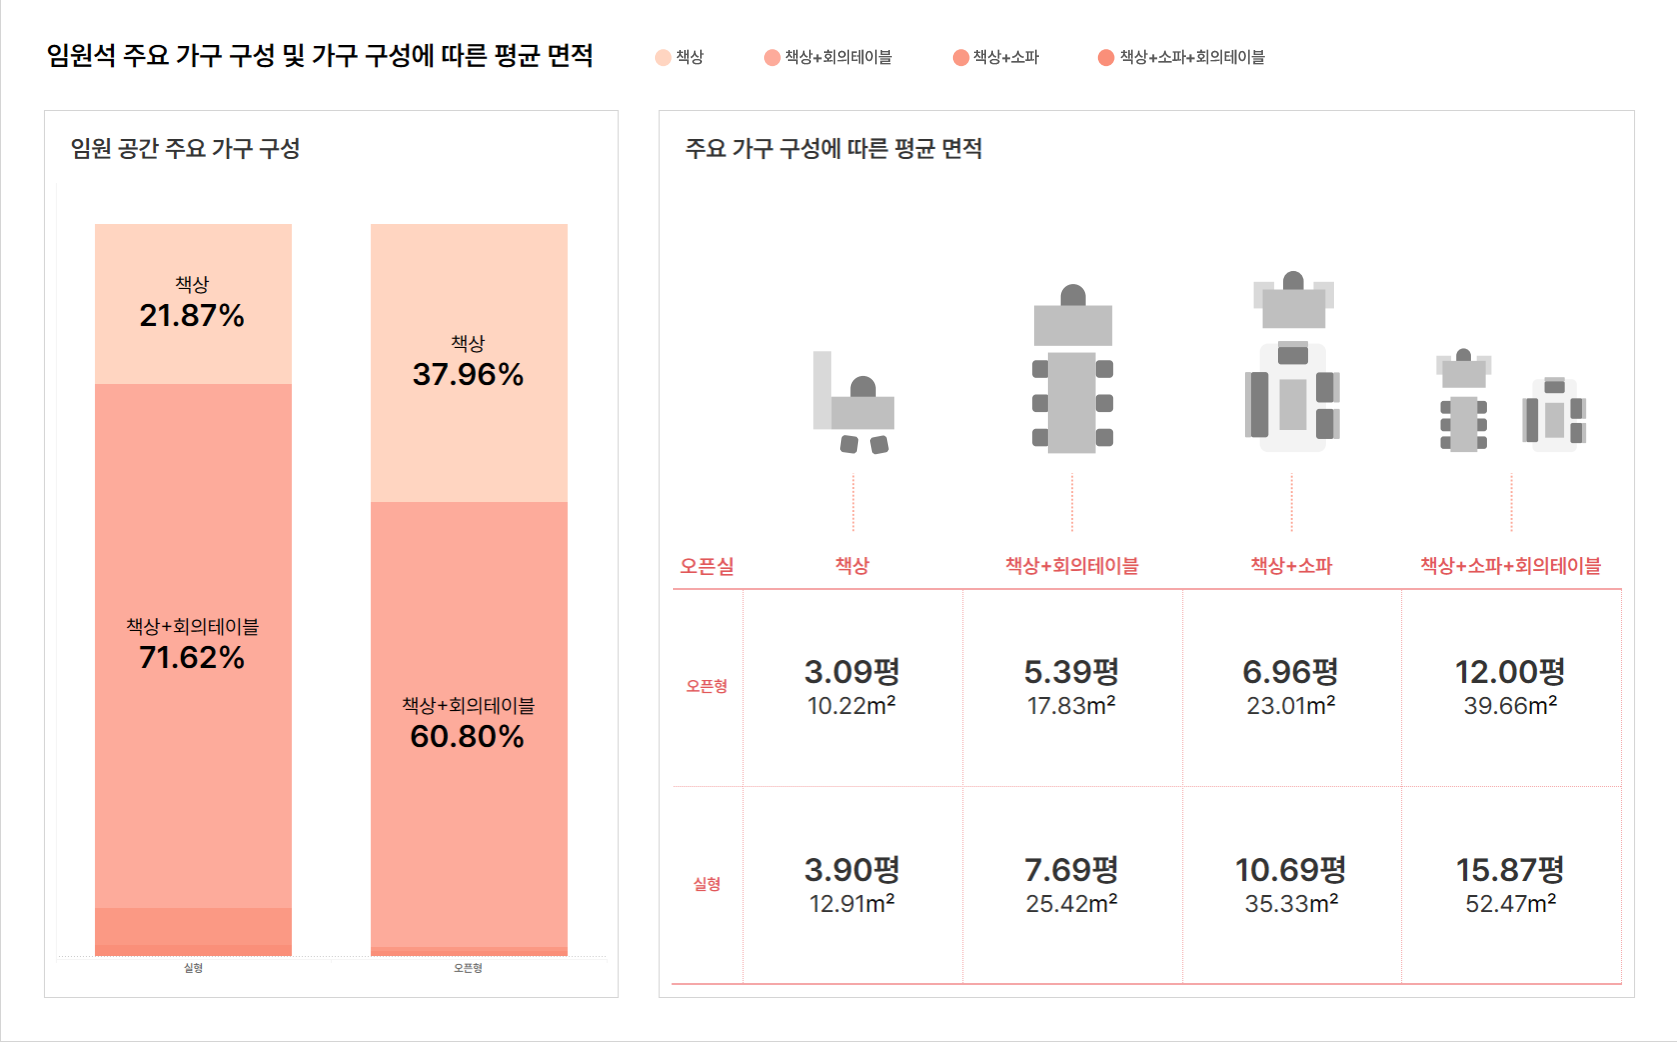

D. 회의 공간

- 회의실 평균 개소
- 회의실 규모별 평균 개소/면적

회의실 평균 개소

해당 데이터는 오피스 한 개 층에 계획된 회의실의 평균 개소 수를 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 회의실 개소 수가 일반적인 오피스 구성 경향과 비교해 적절한 수준인지를 판단하는 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 오피스 공간 DB 전체 도면 기준 오피스 한 개 층의 평균 회의실 개소 수는 6.18개소로 나타났습니다.

※ 회의실의 적정 개소 수는 인원 규모에 따라 달라질 수 있으므로, 함께 작성된 한 층 내 인원 규모별 회의실 평균 개소 분포 자료를 참고하시기 바랍니다.




회의실 규모별 평균 개소 및 면적

해당 데이터는 오피스 한 개 층에 계획된 회의실을 규모별로 구분하여, 각 규모에 따른 평균 개소 수와 평균 면적 수준을 함께 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 규모와 운영 특성에 적합한 회의실 개소 수 및 면적 수준을 참고할 수 있으며, 필요에 따라 일반적인 오피스 구성 경향과의 비교 지표로도 활용할 수 있습니다.

분석 결과, 4인 이하 소규모 회의실은 대체로 1~2개소 내외, 약 2.73평 규모로 계획되는 경향을 보였으며, 가장 활용도가 높은 5~8인 회의실은 약 3개소 내외, 5.19평 규모로 계획되는 사례가 많은 것으로 나타났습니다. 또한 다인원 보고 및 공식 회의에 활용되는 9~16인 회의실은 약 1~2개소 내외, 8.44평 수준으로 계획되는 경향을 보였습니다. 17인 이상 대형 회의실의 경우에는 고객사의 업무 행태와 회의 방식에 따라 필요성이 달라지며, 미계획 또는 1개소 내외, 약 17.34평 규모로 구성하는 경향을 보였습니다.

※ 회의실의 적정 개소 수 및 면적은 인원 규모, 업무 방식, 회의 운영 정책에 따라 달라질 수 있으므로, 본 데이터는 회의실 구성 방향을 검토하기 위한 참고 지표로 활용하시기 바랍니다.

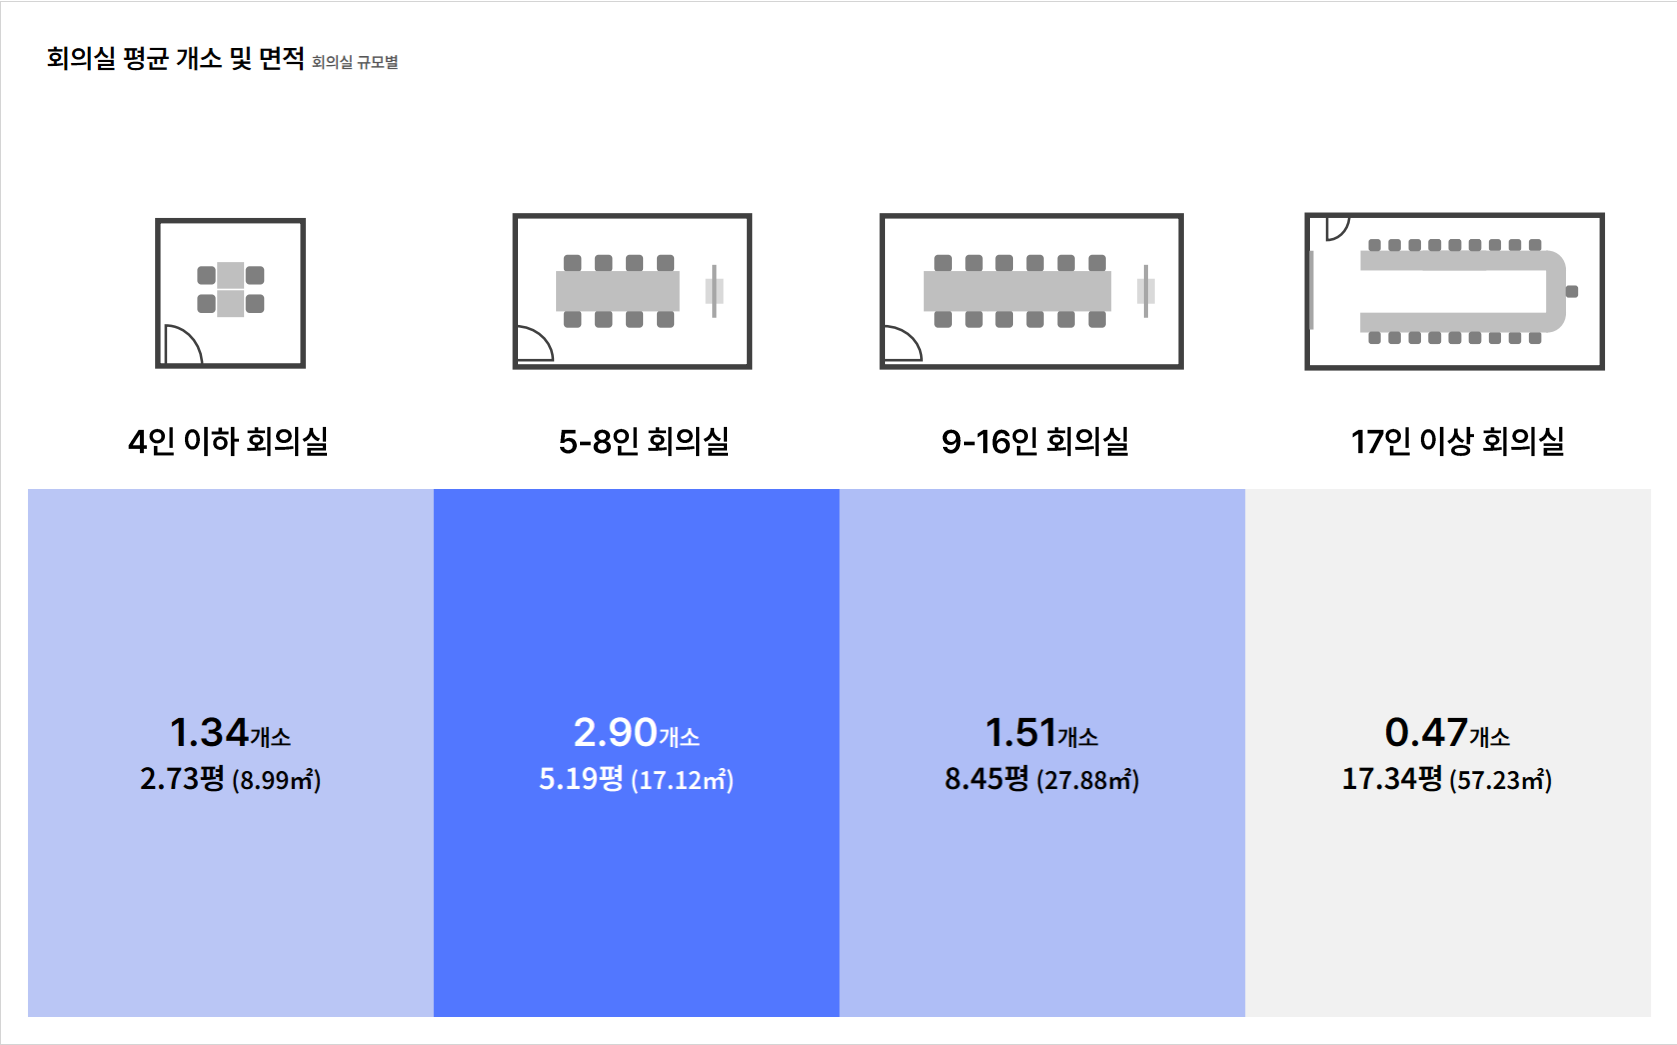

E. 소셜 공간

- 층 내 라운지 계획 여부
- 층 내 라운지 면적 총합

층 내 라운지 계획 여부


해당 데이터는 오피스 한 개 층 내에 라운지 공간을 계획한 도면의 비율을 보여줍니다. 이를 통해 제안 대상 오피스의 층 내 라운지 계획 여부에 대한 일반적인 오피스 구성 경향을 살펴볼 수 있습니다.

분석 결과, 라운지 프로그램의 계획 여부는 가용 면적 규모에 따라 차이를 보이는 경향이 확인되었습니다. 고객사의 가용 면적이 200 평 미만인 경우, 탕바·식음 공간을 중심으로 한 소셜 프로그램을 배치하고 소규모 소셜링 포인트 위주로 계획하는 사례가 상대적으로 많은 것으로 나타났습니다. 반면 200평 이상인 경우에는 선택 업무 공간의 도입이나 다양한 가구 배치를 통해, 소셜 기능을 넘어 복합적인 역할을 수행하는 라운지 공간을 계획하는 사례도 확인됩니다.

사무환경연구팀's Insight

연도별로 살펴보면, 2022년에 라운지를 계획한 도면의 비율이 가장 높게 나타났으며, 이후에는 라운지를 계획하지 않는 사례가 점차 증가하는 추세를 보였습니다.

이는 업무 집중도를 중시하는 오피스 계획 기조가 강화되면서, 소음 발생 가능성이 높은 소셜 공간을 업무 공간과 층을 분리하여 배치하려는 흐름이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.

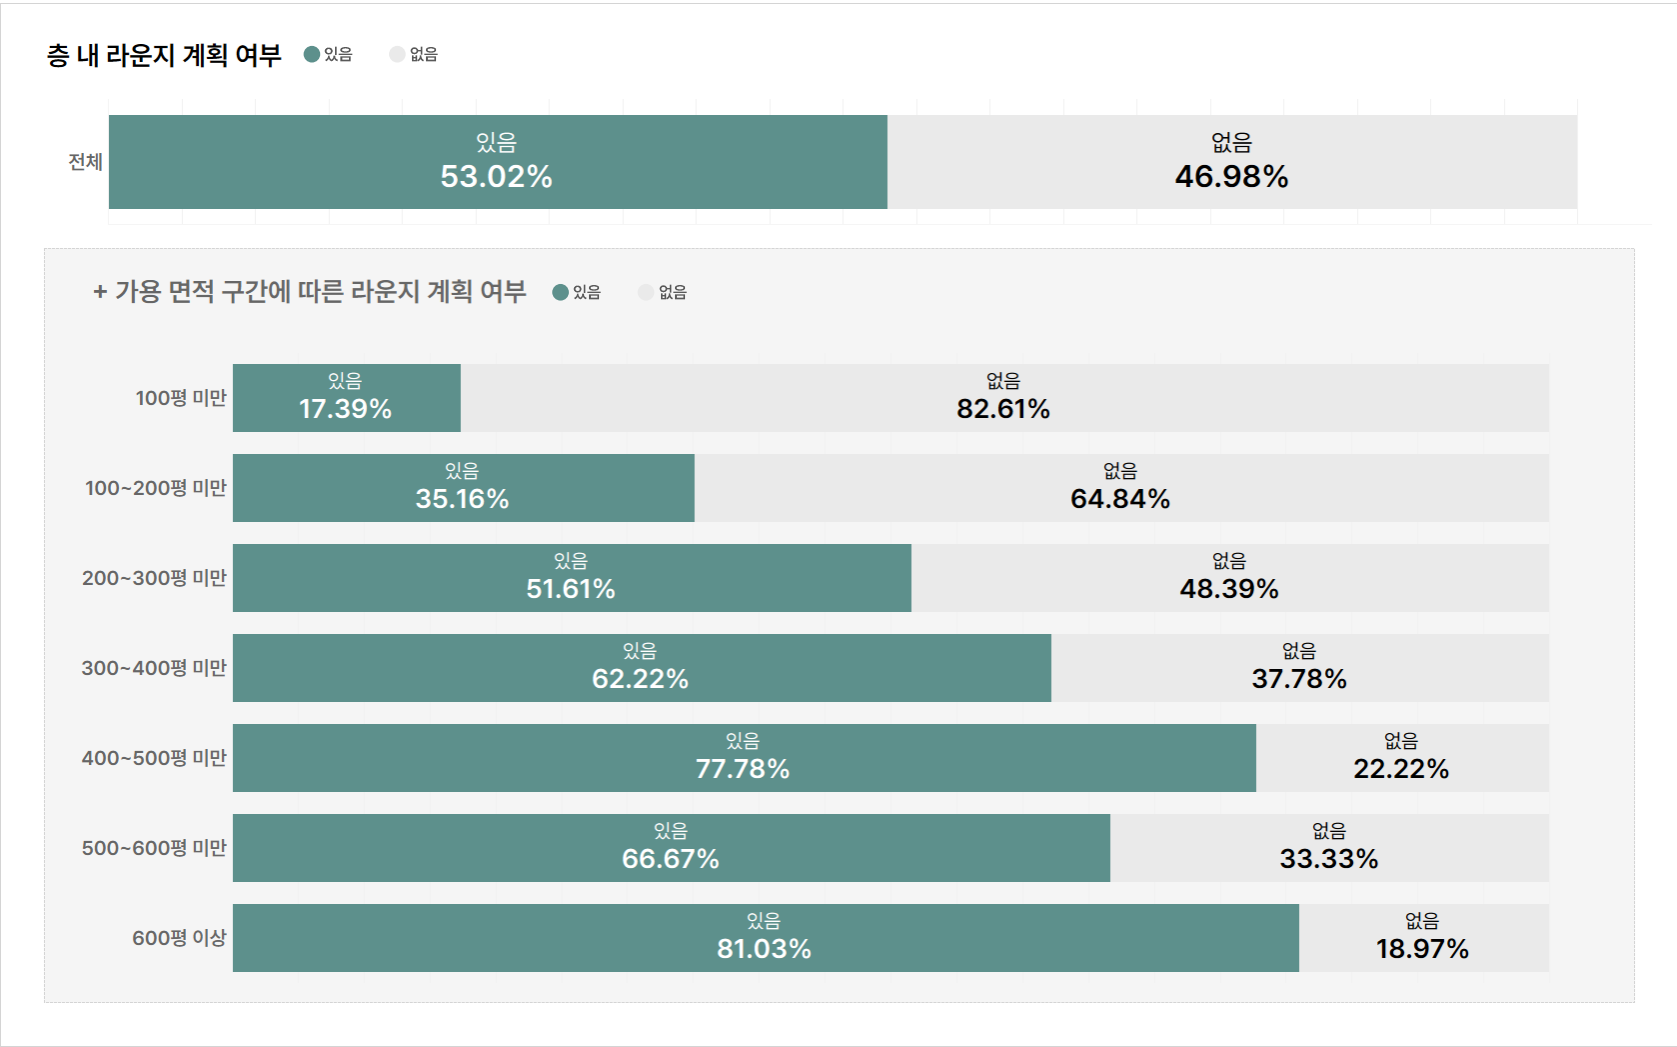

층 내 라운지 면적 총합

해당 데이터는 오피스 한 개 층의 가용 면적 구간에 따라 층 내 라운지의 면적 총합을 보여줍니다. 이를 통해 오피스 한 개 층 규모에 따른 라운지 면적의 적정 범위를 알 수 있습니다.

분석 결과, 라운지의 적정 면적은 오피스의 가용 면적 규모에 따라 달라지는 경향을 보이며, 다음의 표를 참고하여 가용 면적 구간별 라운지 면적 총합 수준을 확인할 수 있습니다.



사무환경연구팀's Insight

오피스 단일 층의 규모가 커질수록 라운지의 적정 면적 범위 또한 넓어지는 경향이 확인됩니다. 이는 가용 면적 구간이 커질수록 라운지를 2개소 이상 배치하는 도면의 비율이 증가하기 때문입니다.

따라서 가용 면적이 큰 경우에는 라운지 면적이 평균 범위에 해당하는지 여부만을 기준으로 판단하기보다, 고객사의 업무 특성과 이용 행태를 고려하여 계획하고자 하는 공간 프로그램에 맞춰 면적을 유연하게 검토하는 접근이 바람직합니다.

* 퍼플식스에서 제안하는 라운지 1개소의 권장 최대 면적은 250㎡(약 75.63평) 입니다.

F. 지원 공간

- 폰부스 및 선택업무공간(실형) 계획 여부
- 인원 구간별 OA 평균 개소

폰부스 및 선택업무공간(실형) 계획 여부

해당 데이터는 오피스 한 개 층 내에서 폰부스 및 선택업무공간(실형)의 계획 여부와, 인원 구간별 평균 개소 수를 함께 보여줍니다.

분석 결과, 전체 사례 기준으로는 해당 공간을 계획하지 않은 도면이 상대적으로 많으나, 대기업 도면을 중심으로 살펴볼 경우 과반수 이상의 도면에서 해당 공간을 포함하는 경향이 보입니다.

또한 폰부스 및 선택업무공간(실형)을 계획하는 경우에는 인원 구간에 따라 평균적으로 약 2~5개소 내외로 배치하는 경향을 보이는 것으로 나타났습니다.

사무환경연구팀's Insight

간단한 통화를 지원하는 폰부스와 책상이 갖추어져 개인 워크스테이션처럼 활용되는 선택업무공간(실형)은 다수의 도면에서 역할이 명확히 구분되지 않은 채 혼용되었습니다. 이는 오피스 내 가용 공간의 한계로 인해 두 공간 프로그램을 모두 확보하지 못했거나, 실제 사용 단계에서도 두 공간의 기능적 구분이 뚜렷하지 않기 때문으로 해석할 수 있습니다.

따라서 고객사 미팅 시에는 두 공간을 모두 배치하기보다는, 고객사의 업무 특성 분석 후, 통화 위주의 업무 지원이 필요한지 혹은 별도의 집중 업무 공간 확보가 필요한지를 판단해 공간 유형을 선택적으로 배치하는 것이 보다 적합합니다.


폰부스 및 선택업무공간(실형) 조성 여부



+ 대기업 대상 폰부스 & 선택업무공간(실형) 조성 여부



폰부스 및 선택업무공간(실형) 평균 개소 인원 규모별

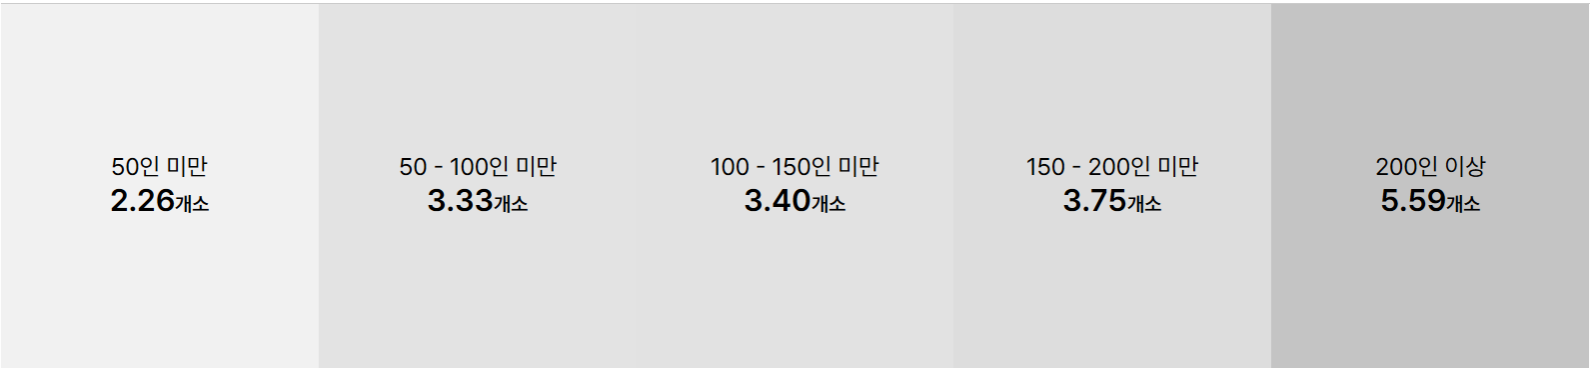

인원 구간별 OA 평균 개소

해당 데이터는 오피스 한 개 층 내 인원 구간별 OA 공간의 평균 개소 수를 보여줍니다.

분석 결과를 바탕으로, 인원 규모에 따른 OA 공간 개소 수의 변화 양상을 참고하여 고객사 오피스의 OA 구성 수준을 검토할 수 있습니다.



purple⁶studio