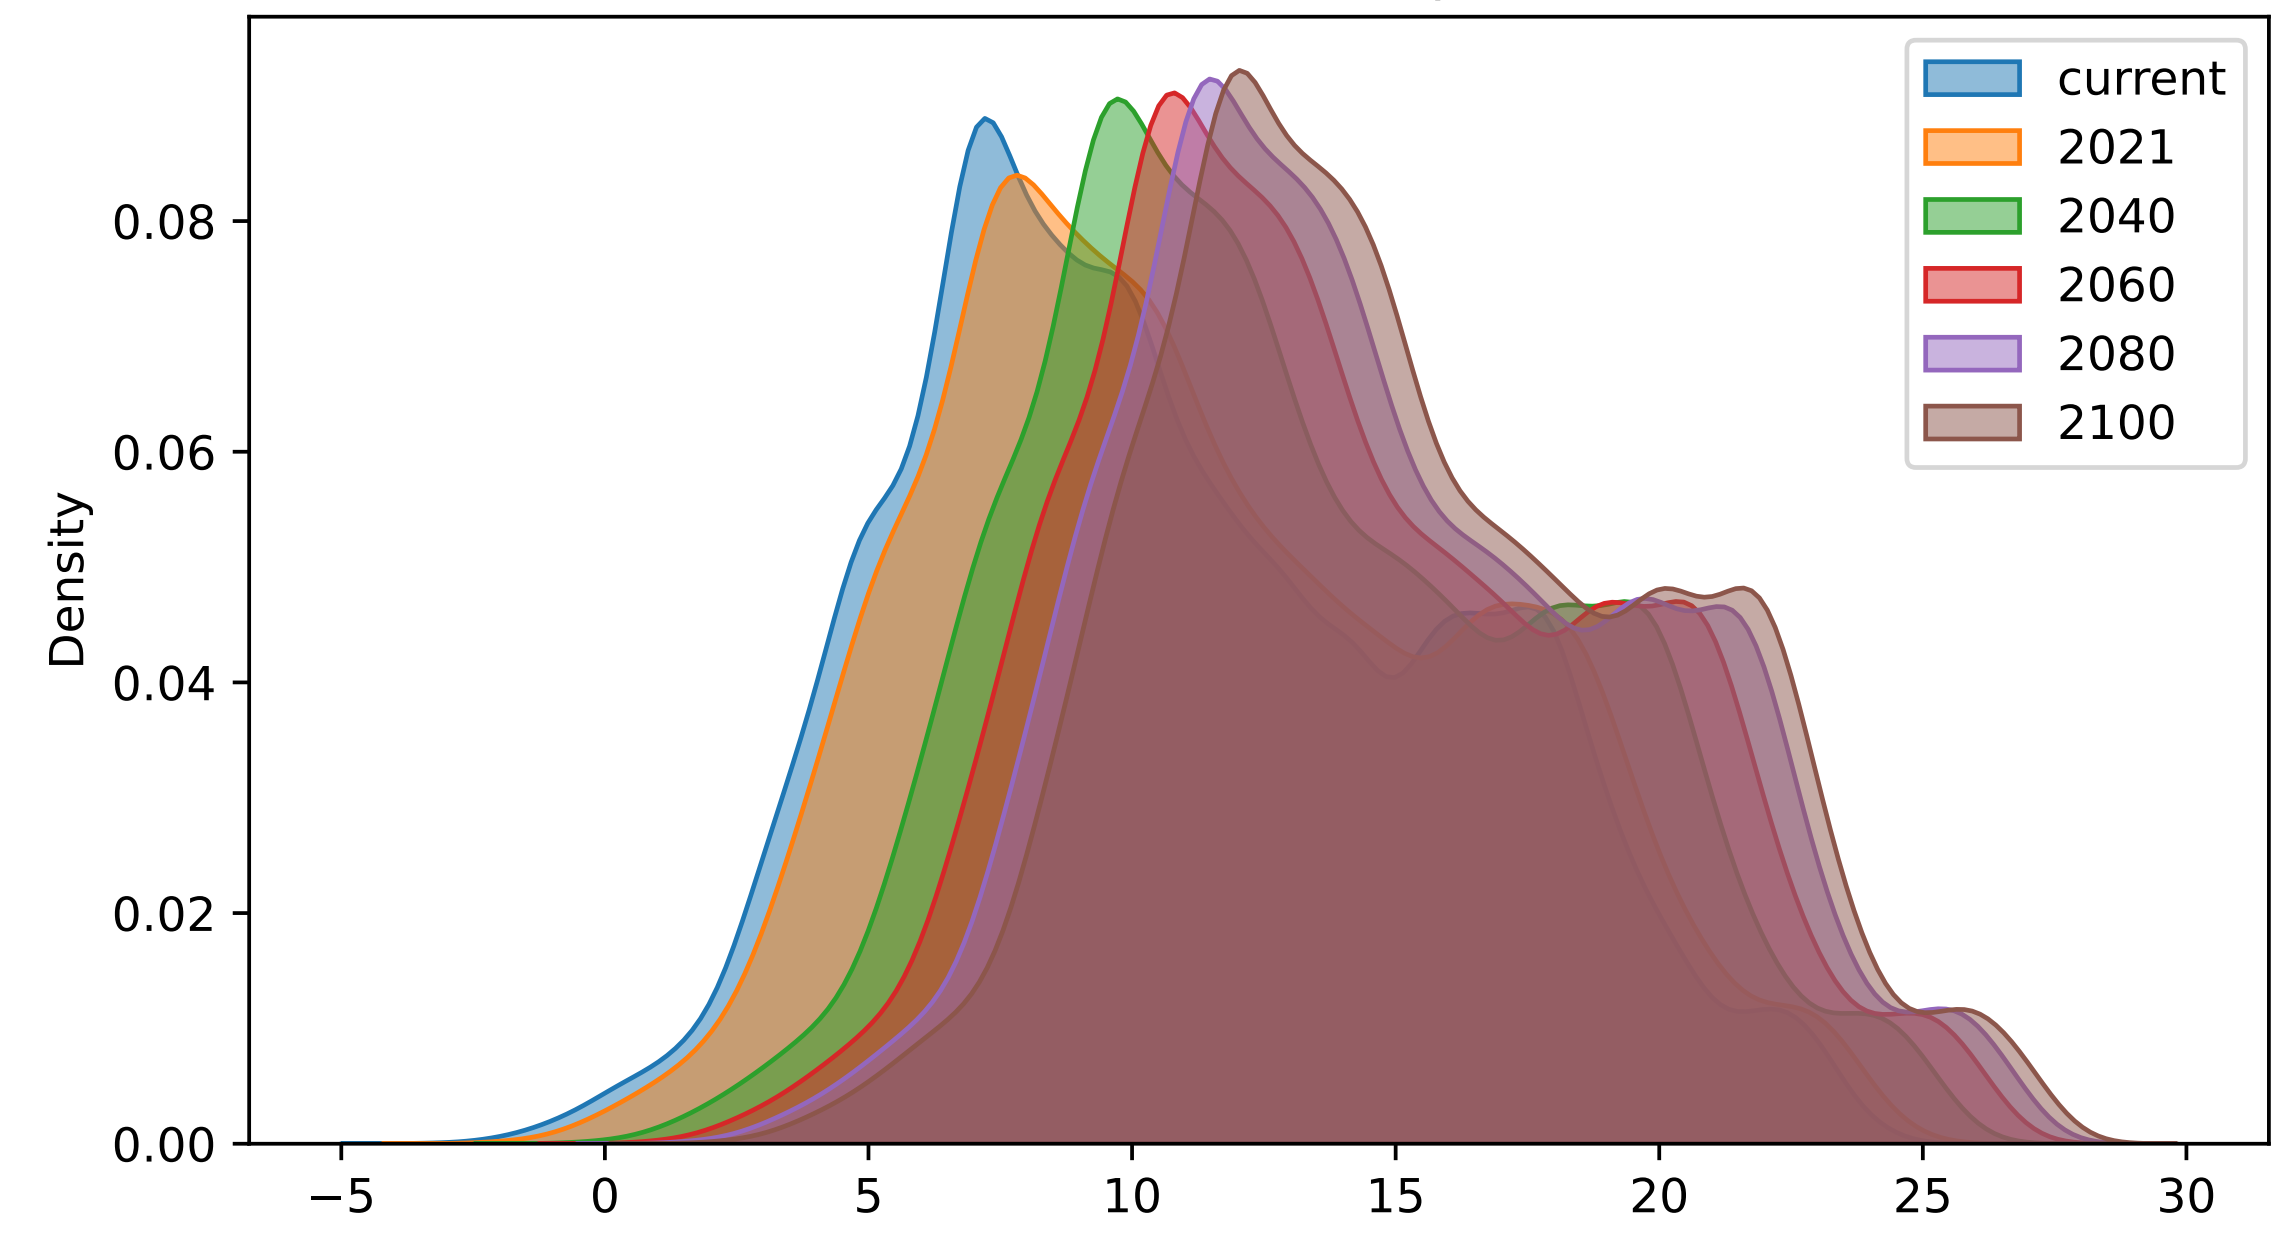

Bio1
2021: KS=0.05, p=8.6e-50
2040: KS=0.20, p=0
2060: KS=0.28, p=0
2080: KS=0.34, p=0
2100: KS=0.38, p=0

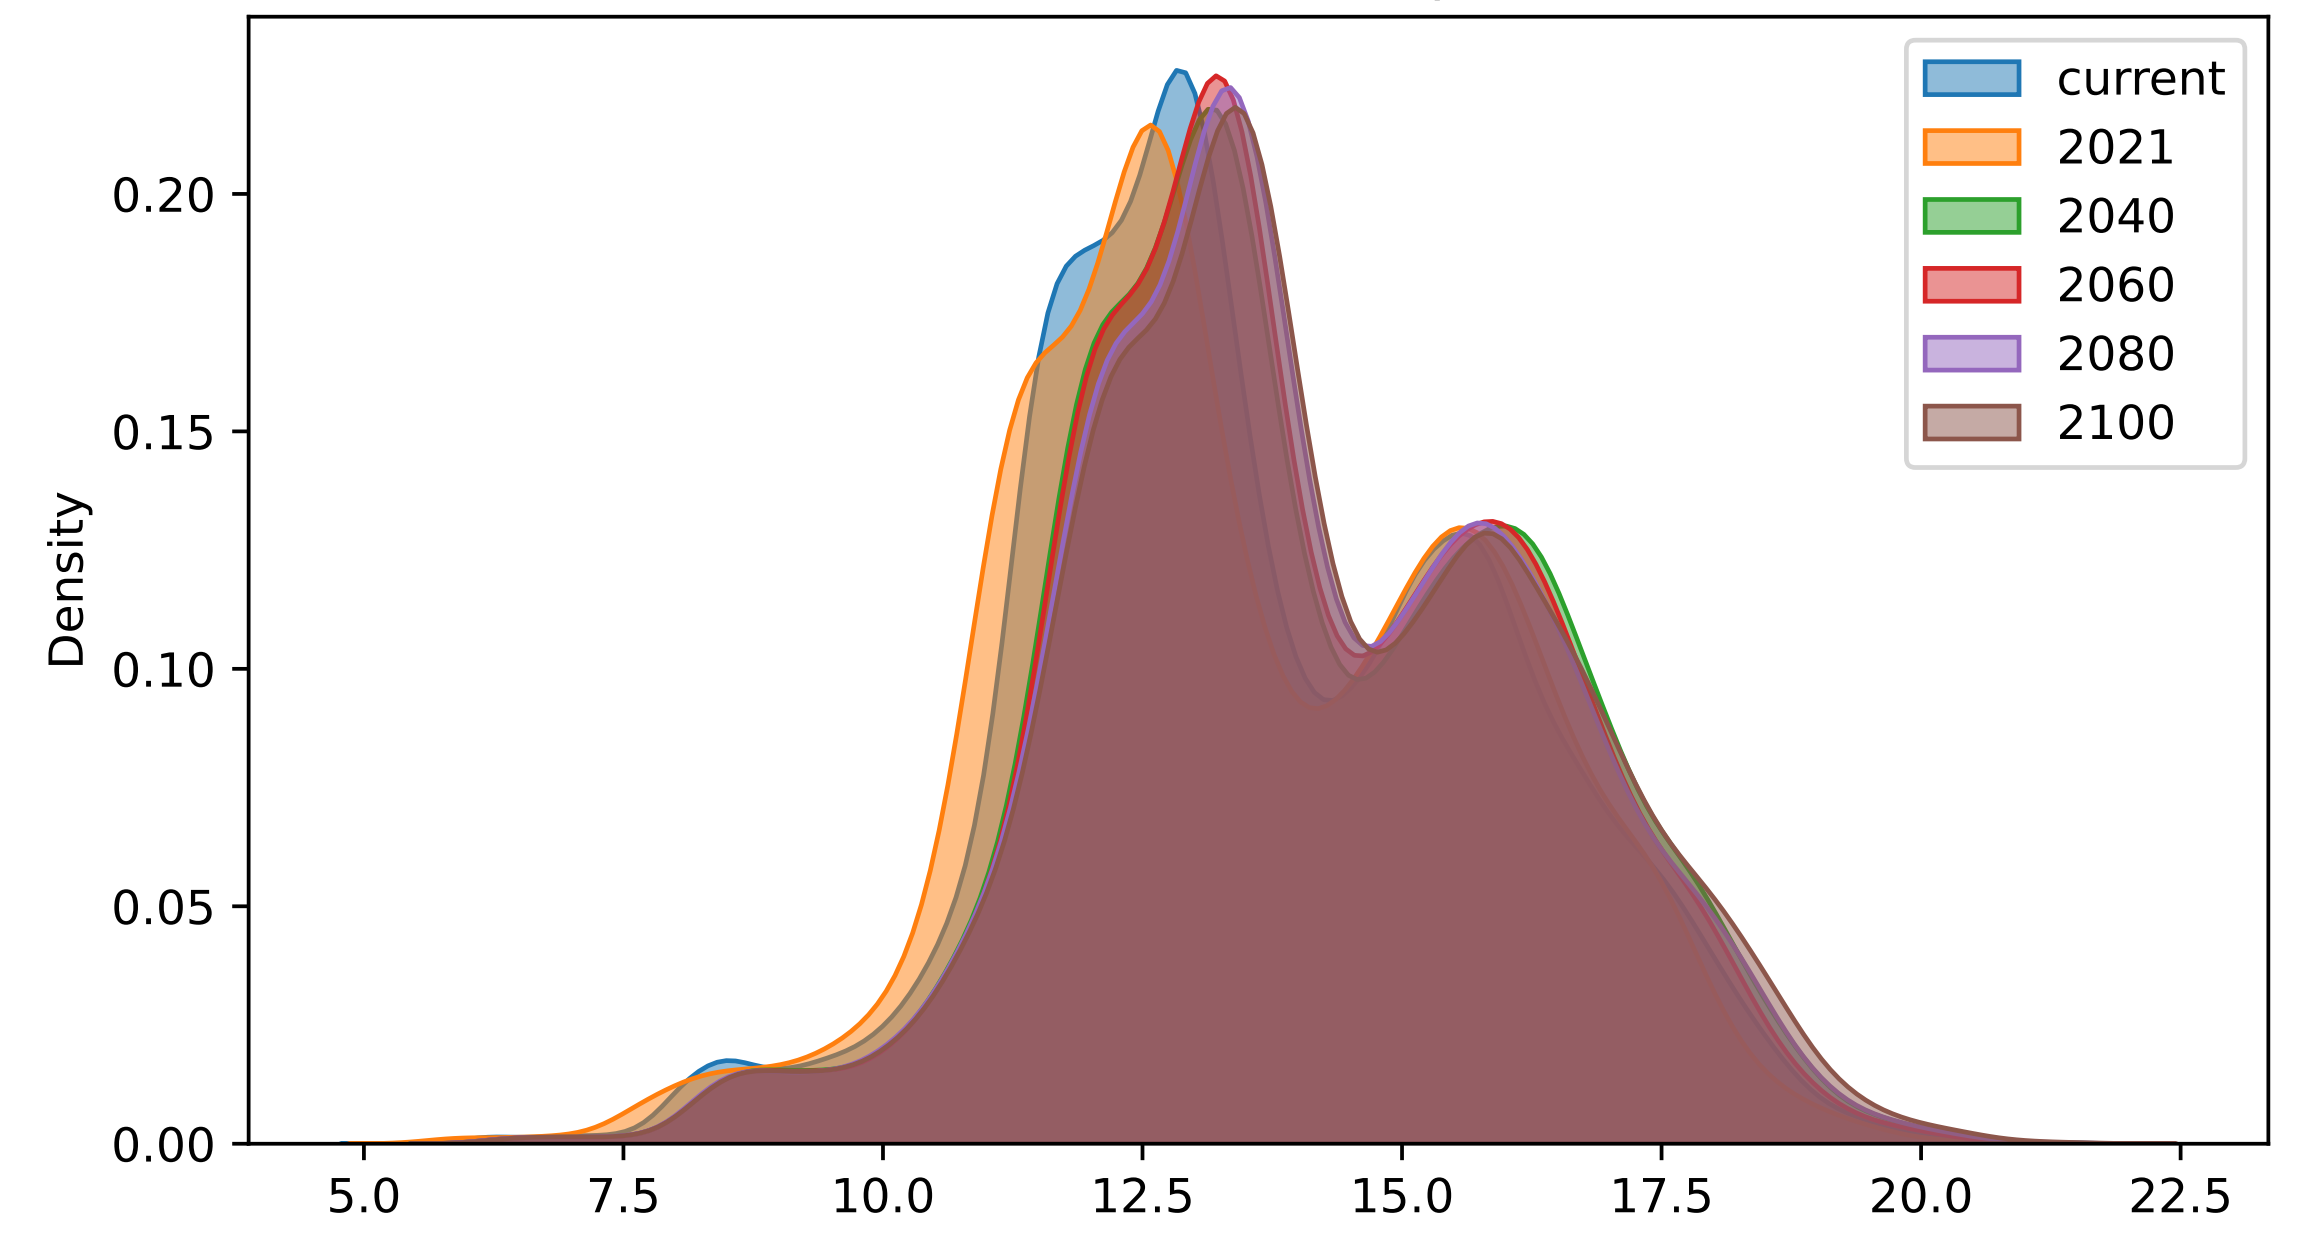

Bio2
2021: KS=0.05, p=1.5e-43
2040: KS=0.10, p=4e-204
2060: KS=0.10, p=3.5e-220
2080: KS=0.12, p=2.7e-297
2100: KS=0.13, p=0

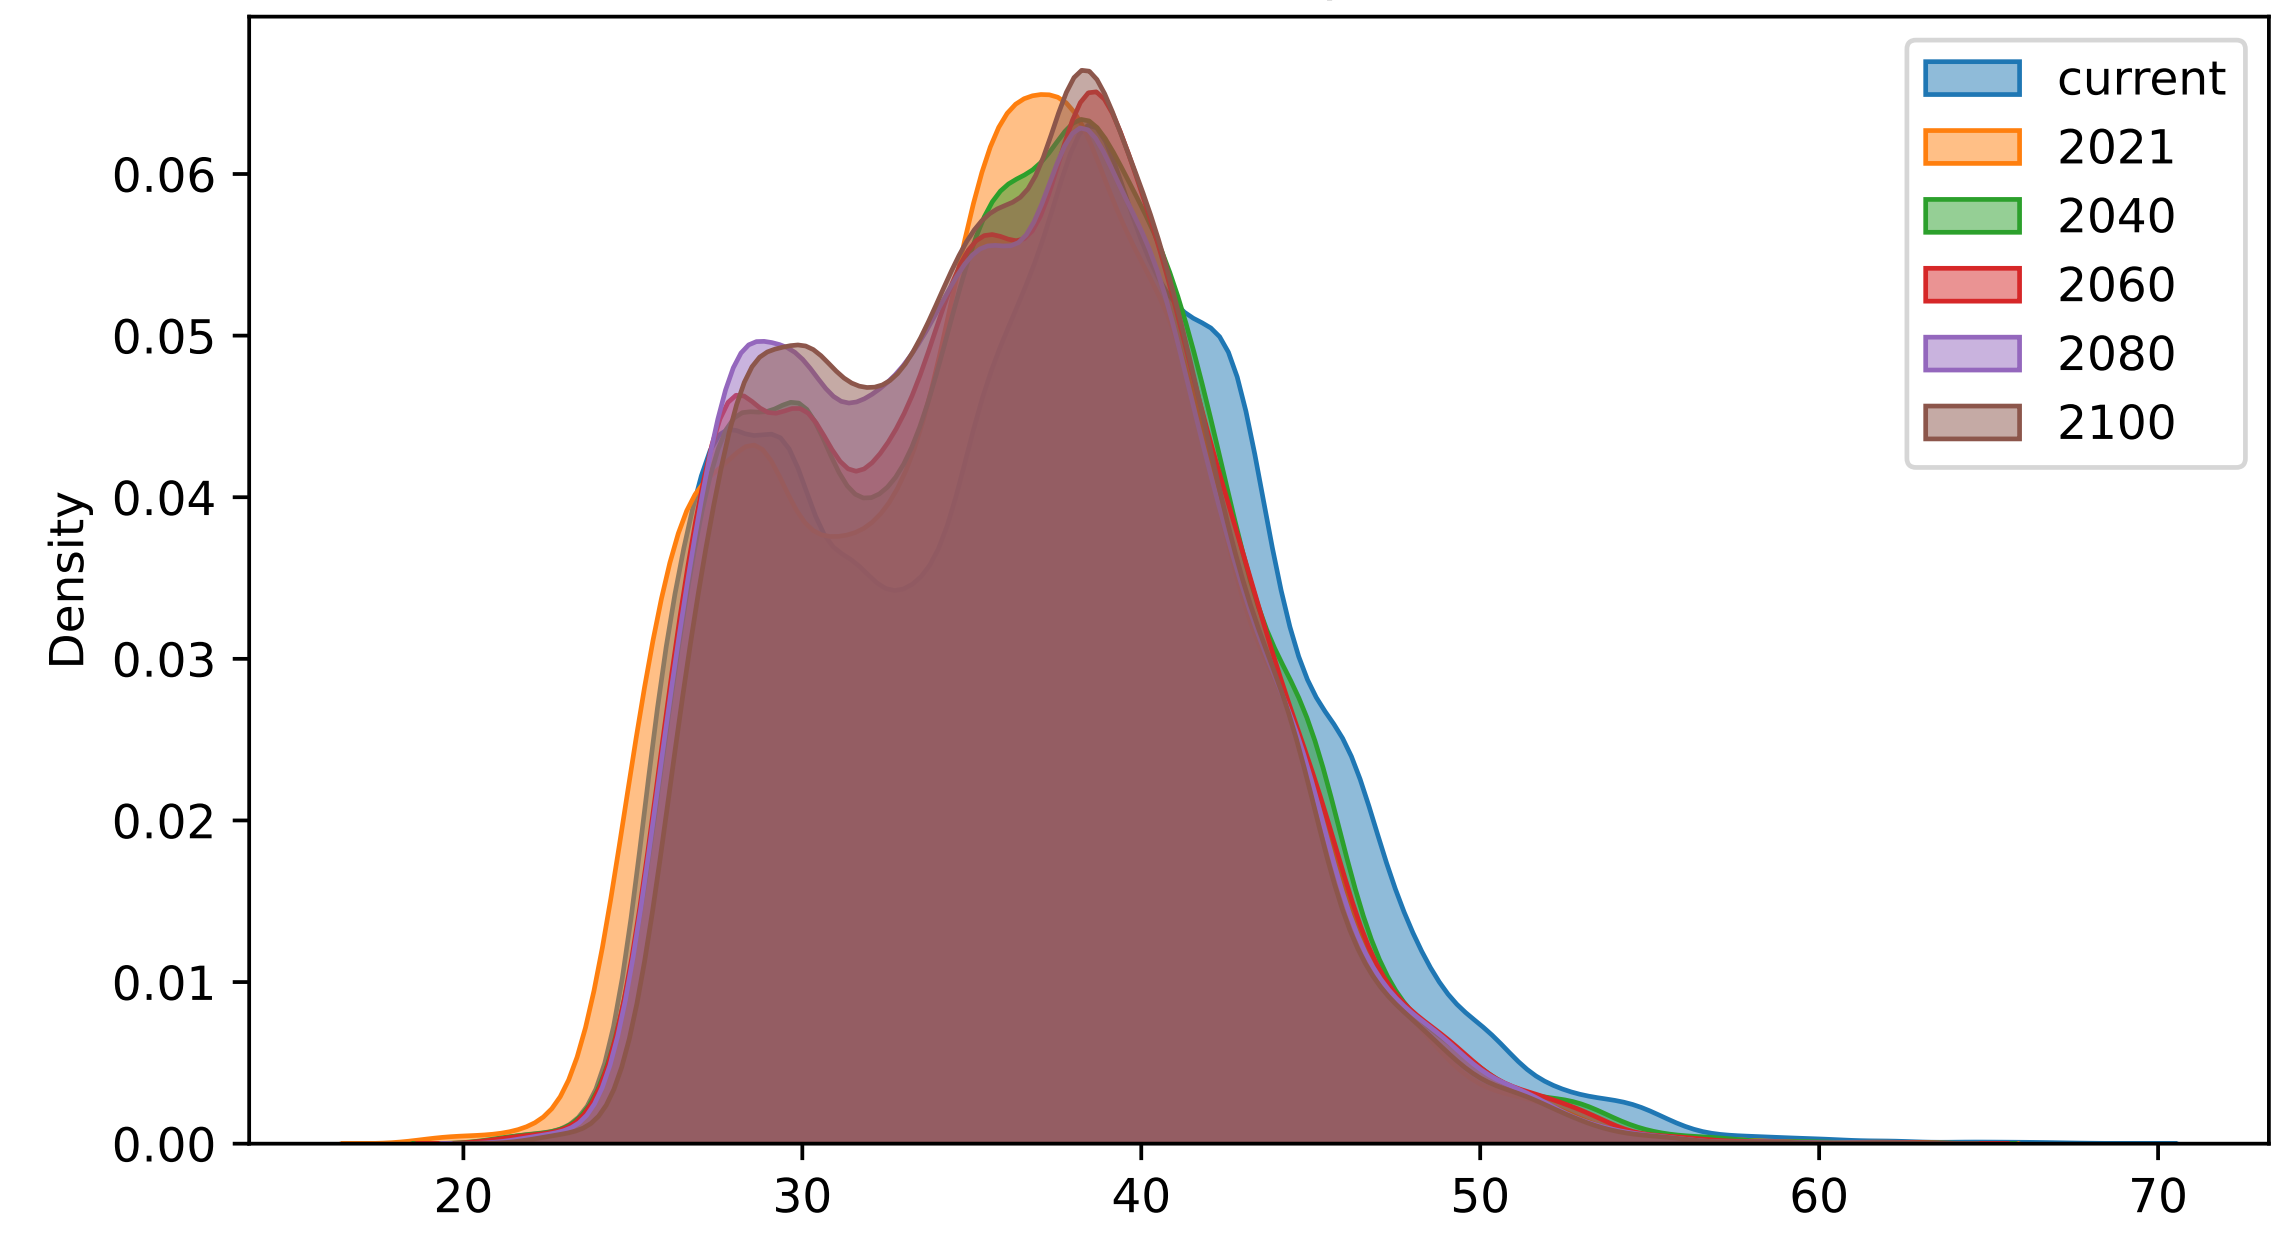

Bio3
2021: KS=0.08, p=8e-148
2040: KS=0.06, p=4.2e-76
2060: KS=0.07, p=1.2e-103
2080: KS=0.08, p=9e-136
2100: KS=0.08, p=2.4e-136

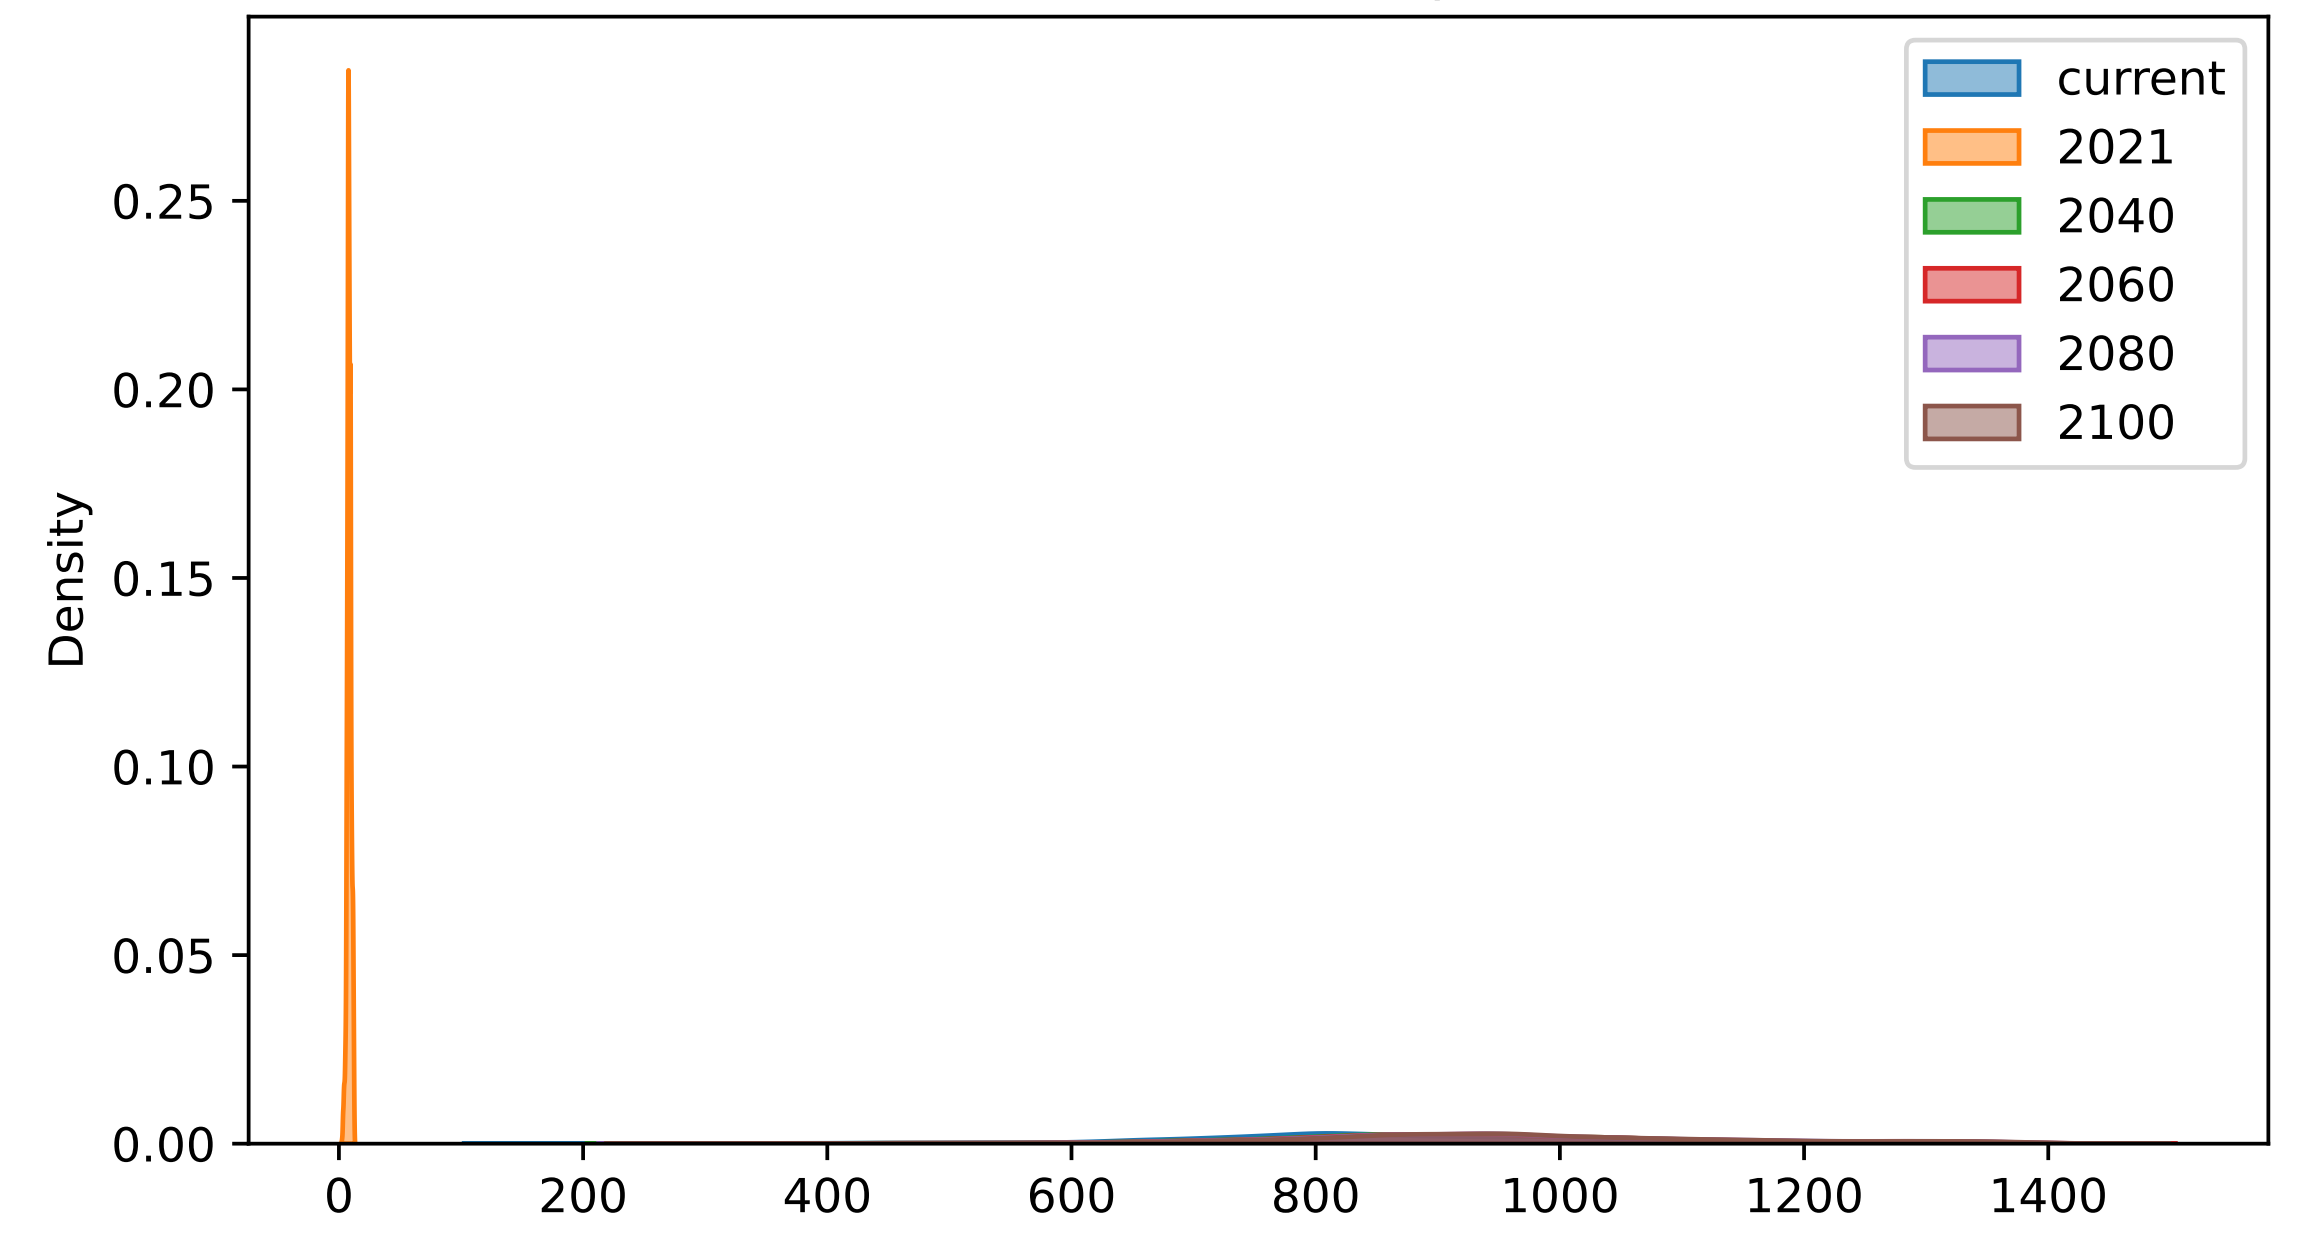

Bio4
2021: KS=1.00, p=0
2040: KS=0.15, p=0
2060: KS=0.17, p=0
2080: KS=0.19, p=0
2100: KS=0.22, p=0

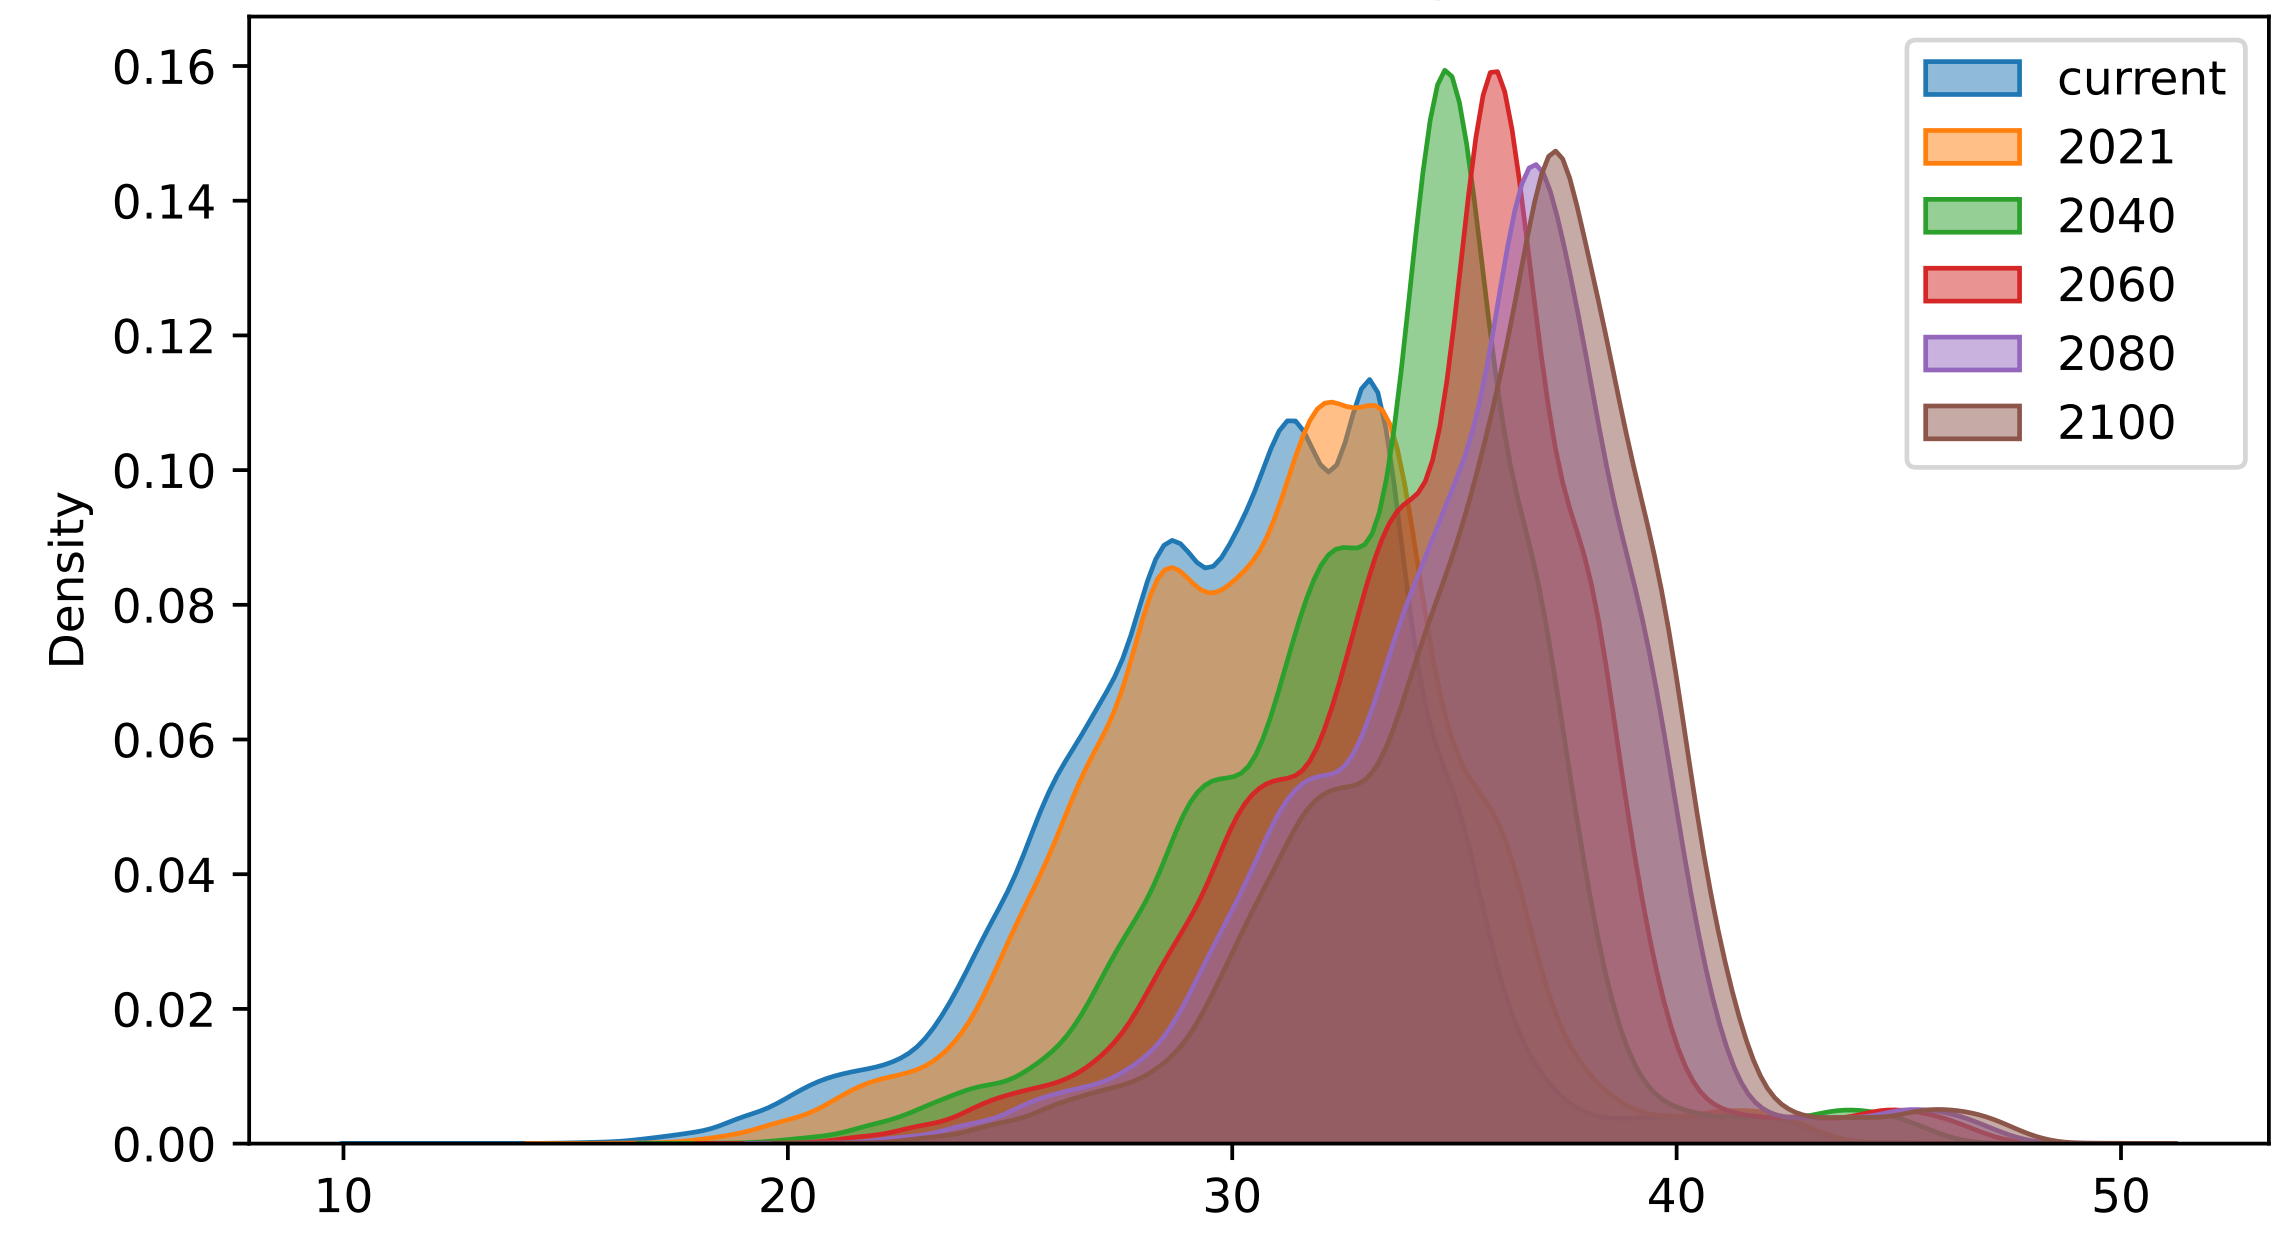

Bio5
2021: KS=0.08, p=1.3e-121
2040: KS=0.38, p=0
2060: KS=0.48, p=0
2080: KS=0.57, p=0
2100: KS=0.61, p=0

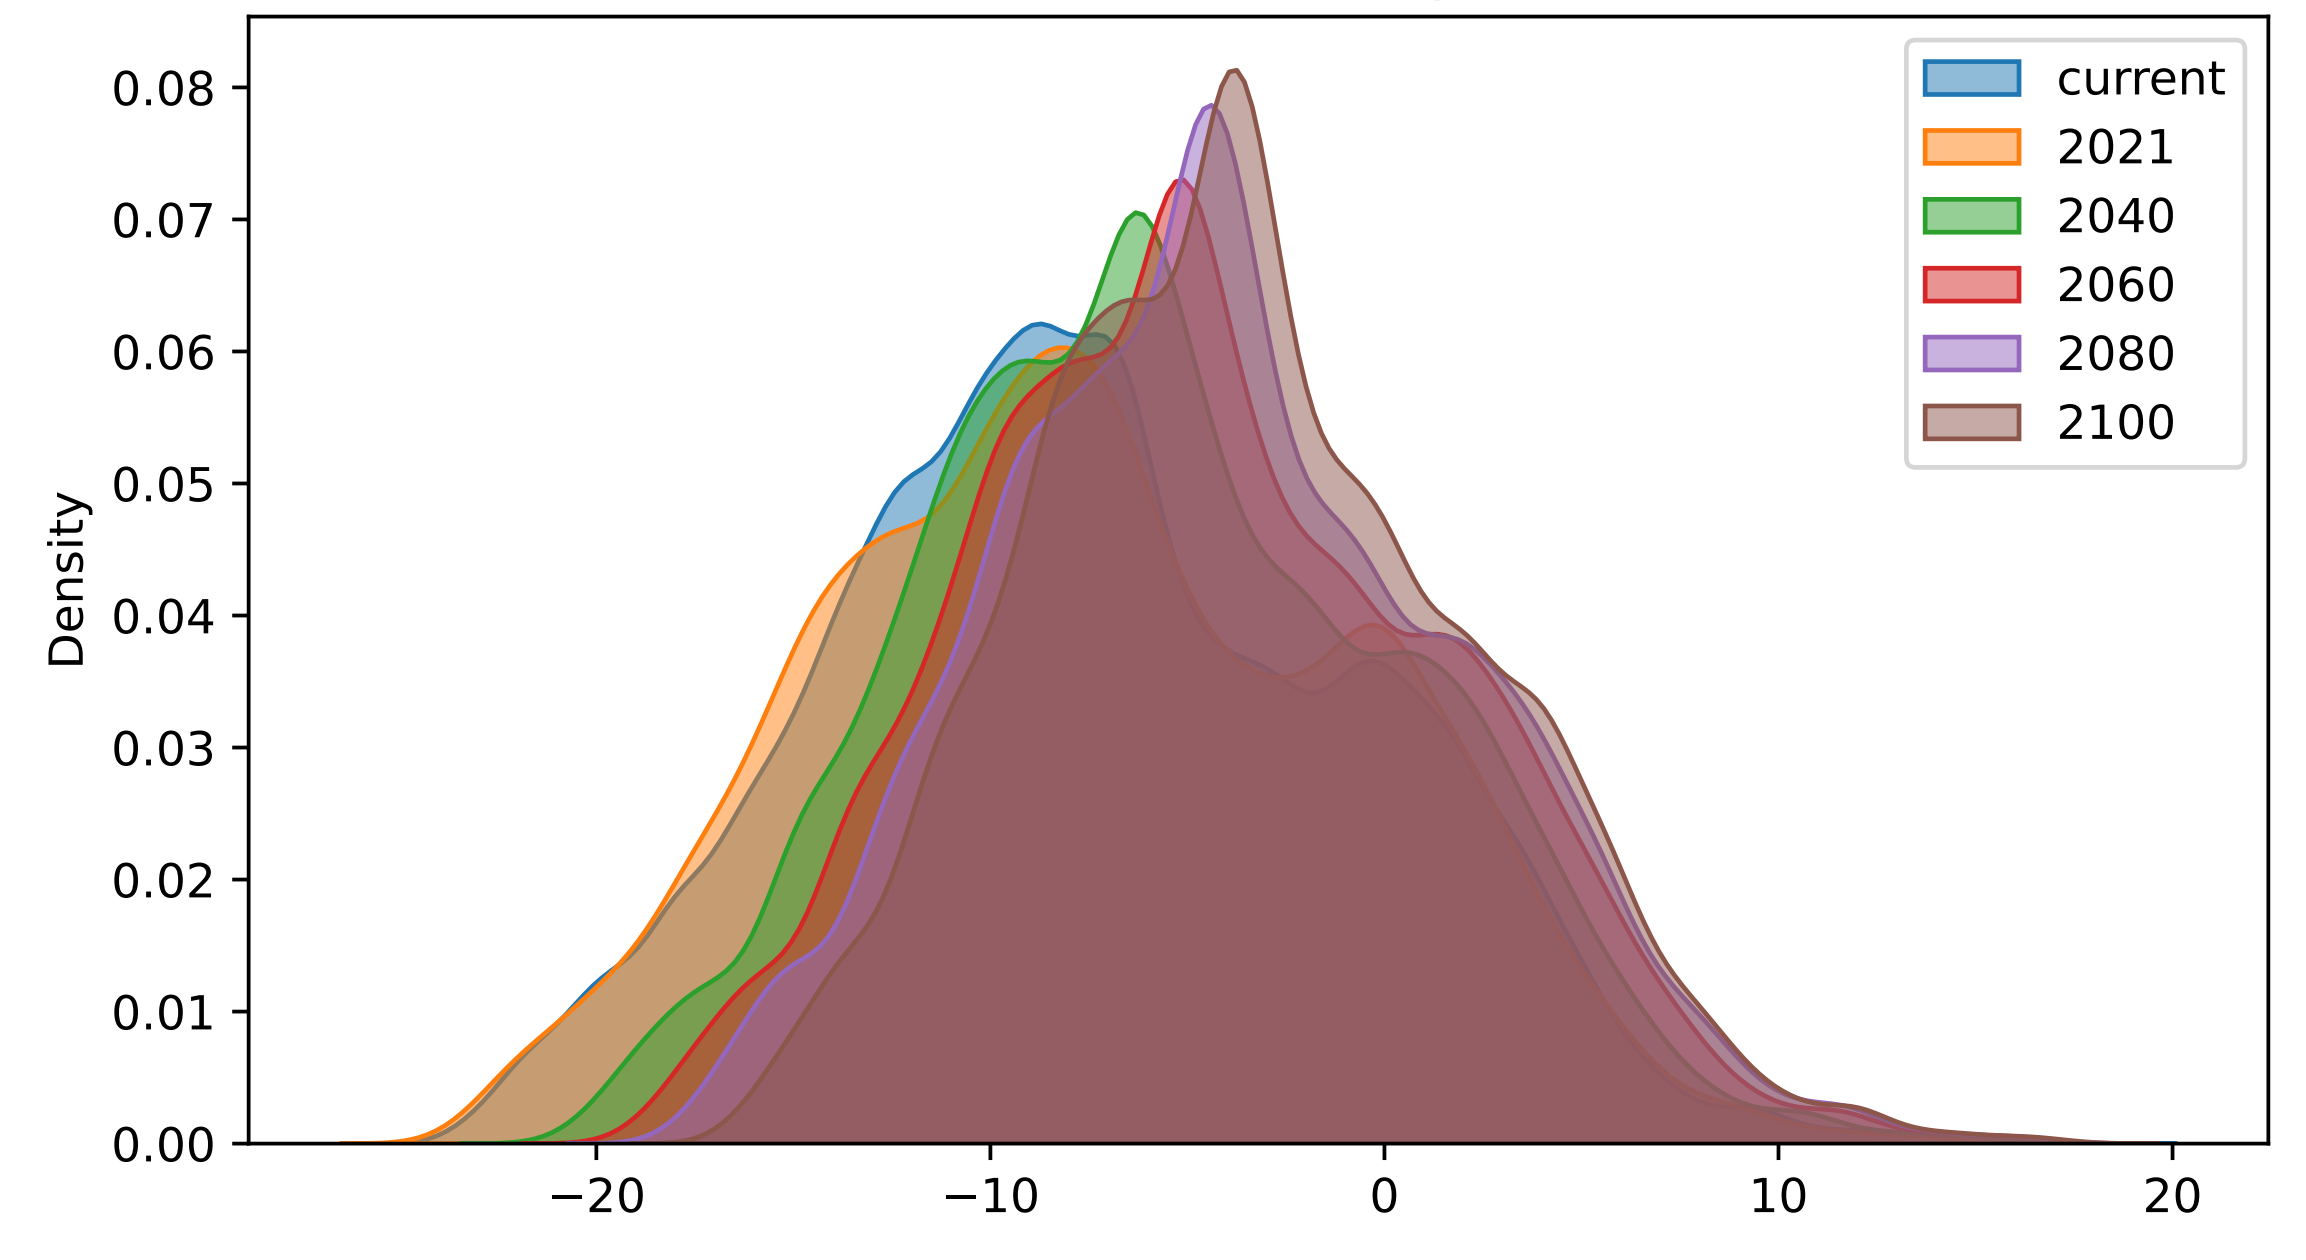

Bio6
2021: KS=0.02, p=1.2e-06
2040: KS=0.11, p=1.4e-271
2060: KS=0.19, p=0
2080: KS=0.23, p=0
2100: KS=0.27, p=0

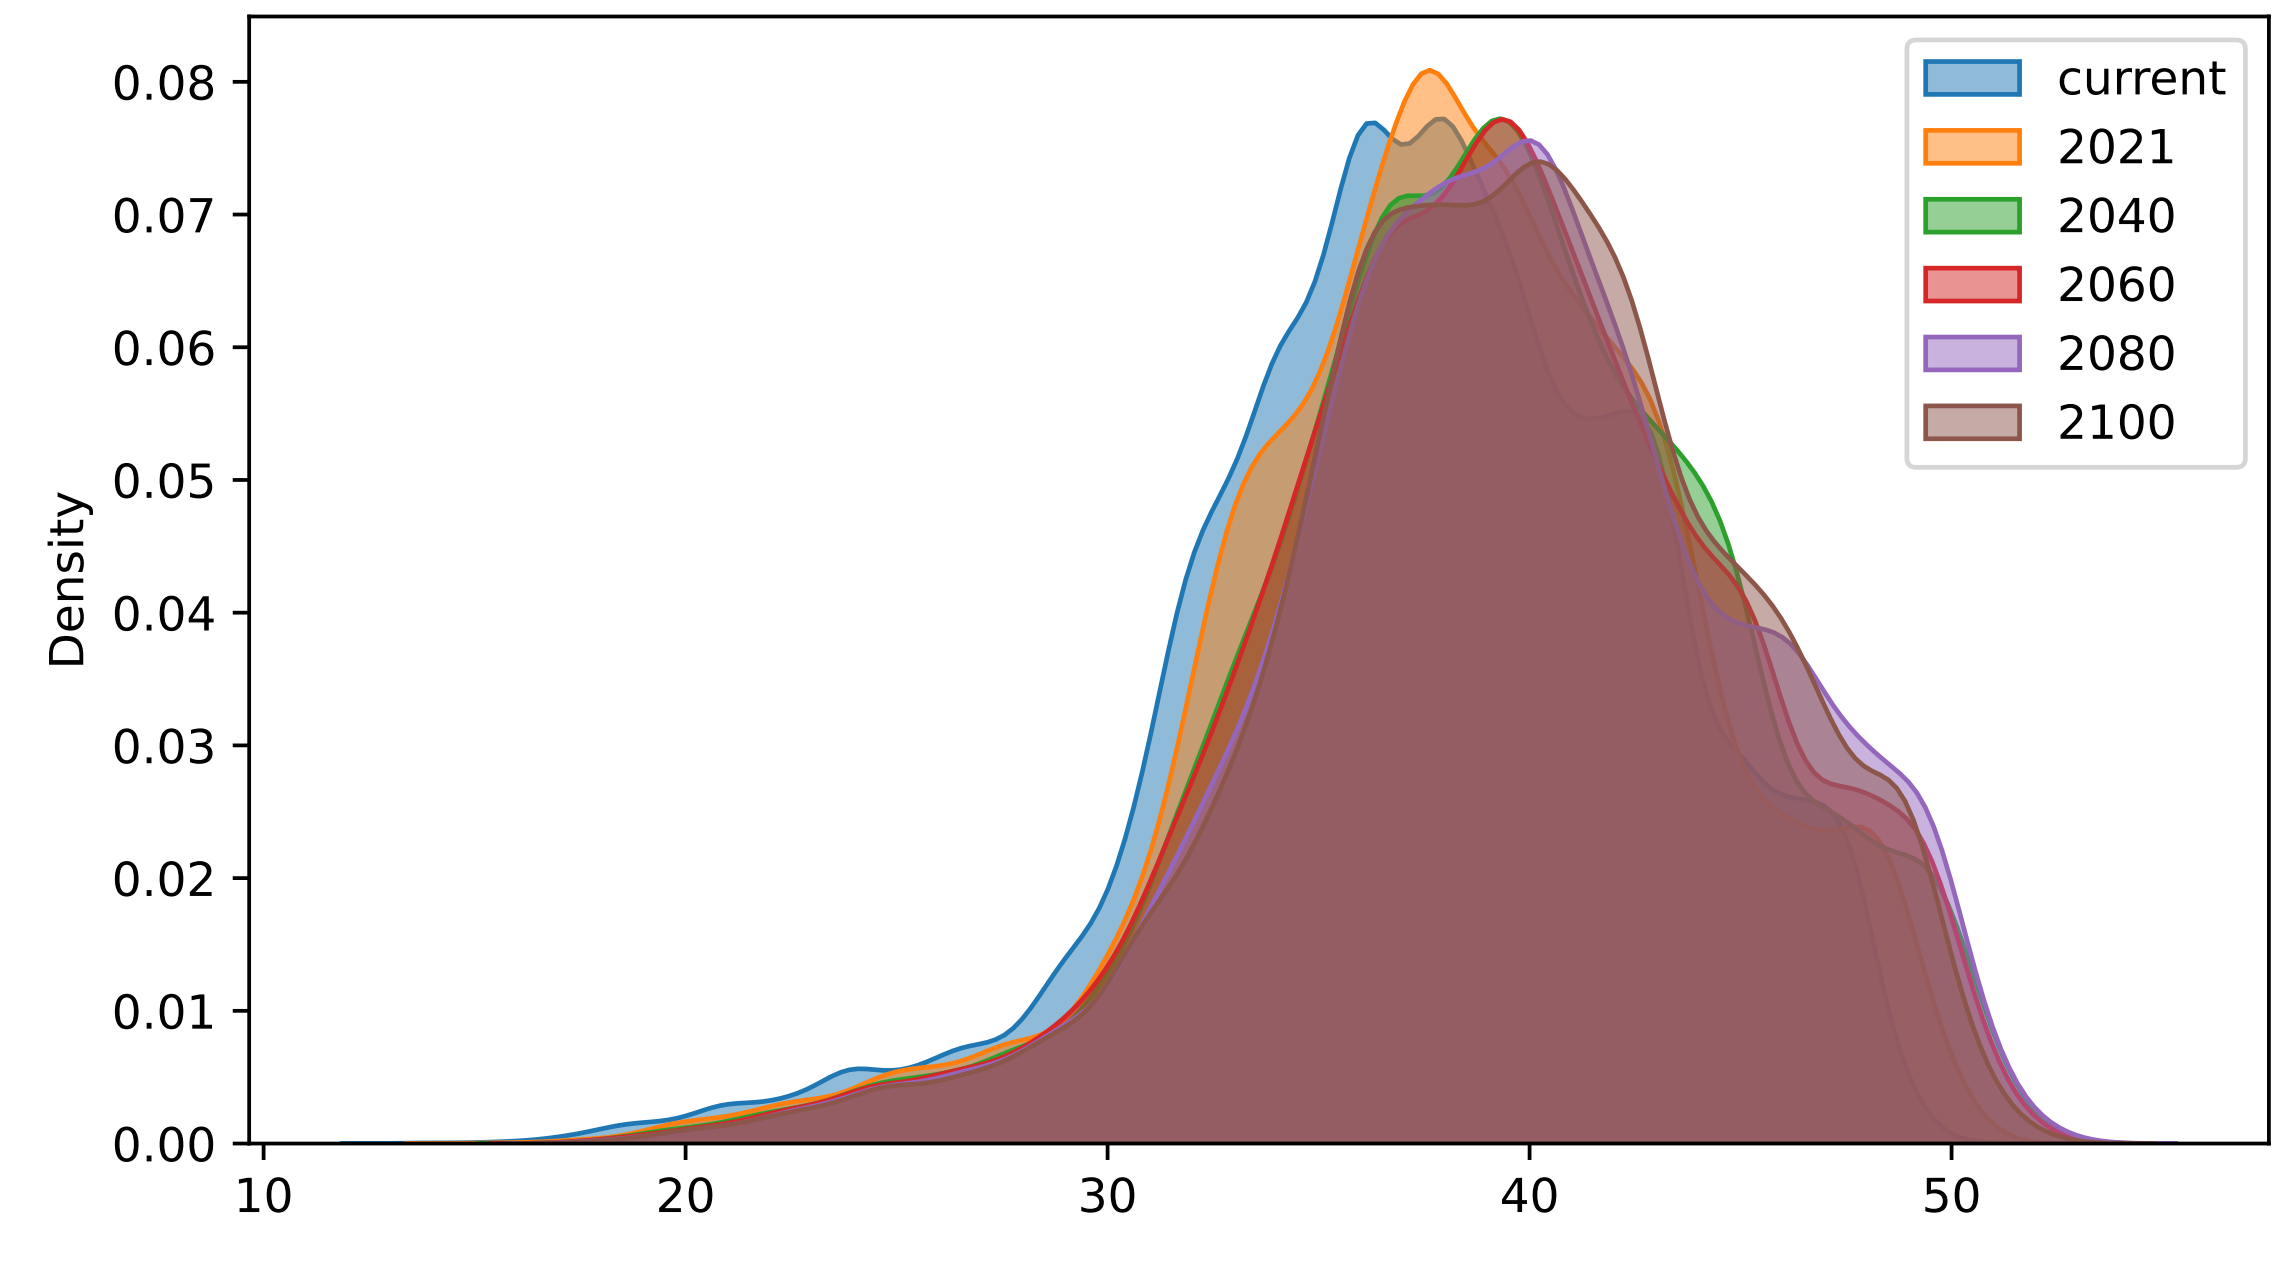

Bio7
2021: KS=0.07, p=2.4e-89
2040: KS=0.12, p=7.7e-298
2060: KS=0.12, p=5.4e-322
2080: KS=0.14, p=0
2100: KS=0.15, p=0

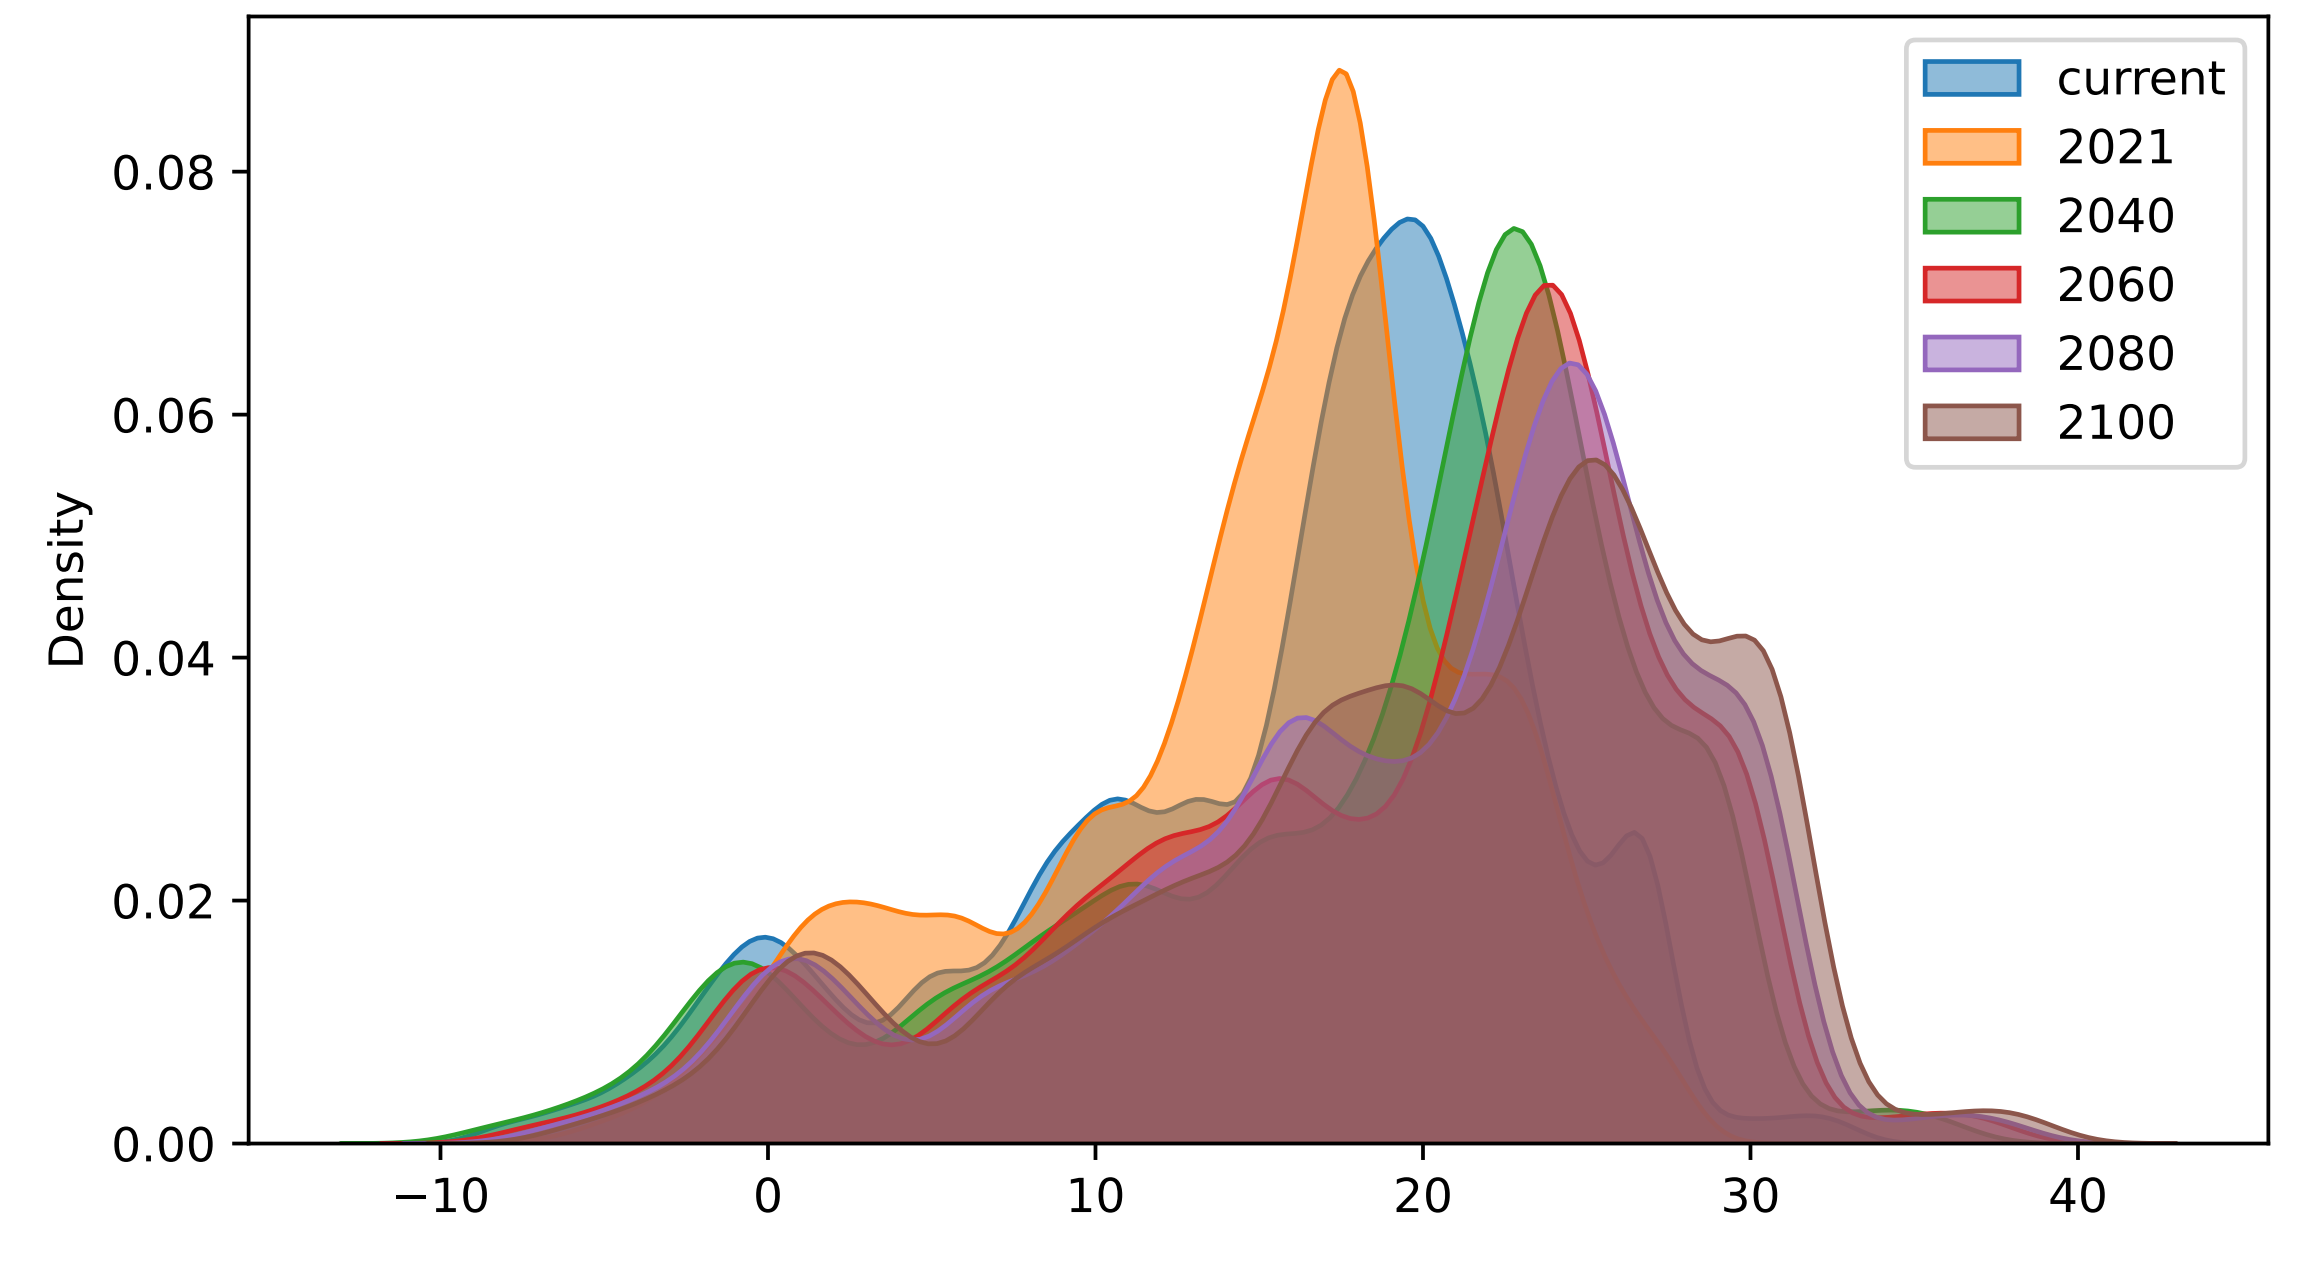

Bio8
2021: KS=0.16, p=0
2040: KS=0.25, p=0
2060: KS=0.29, p=0
2080: KS=0.30, p=0
2100: KS=0.31, p=0

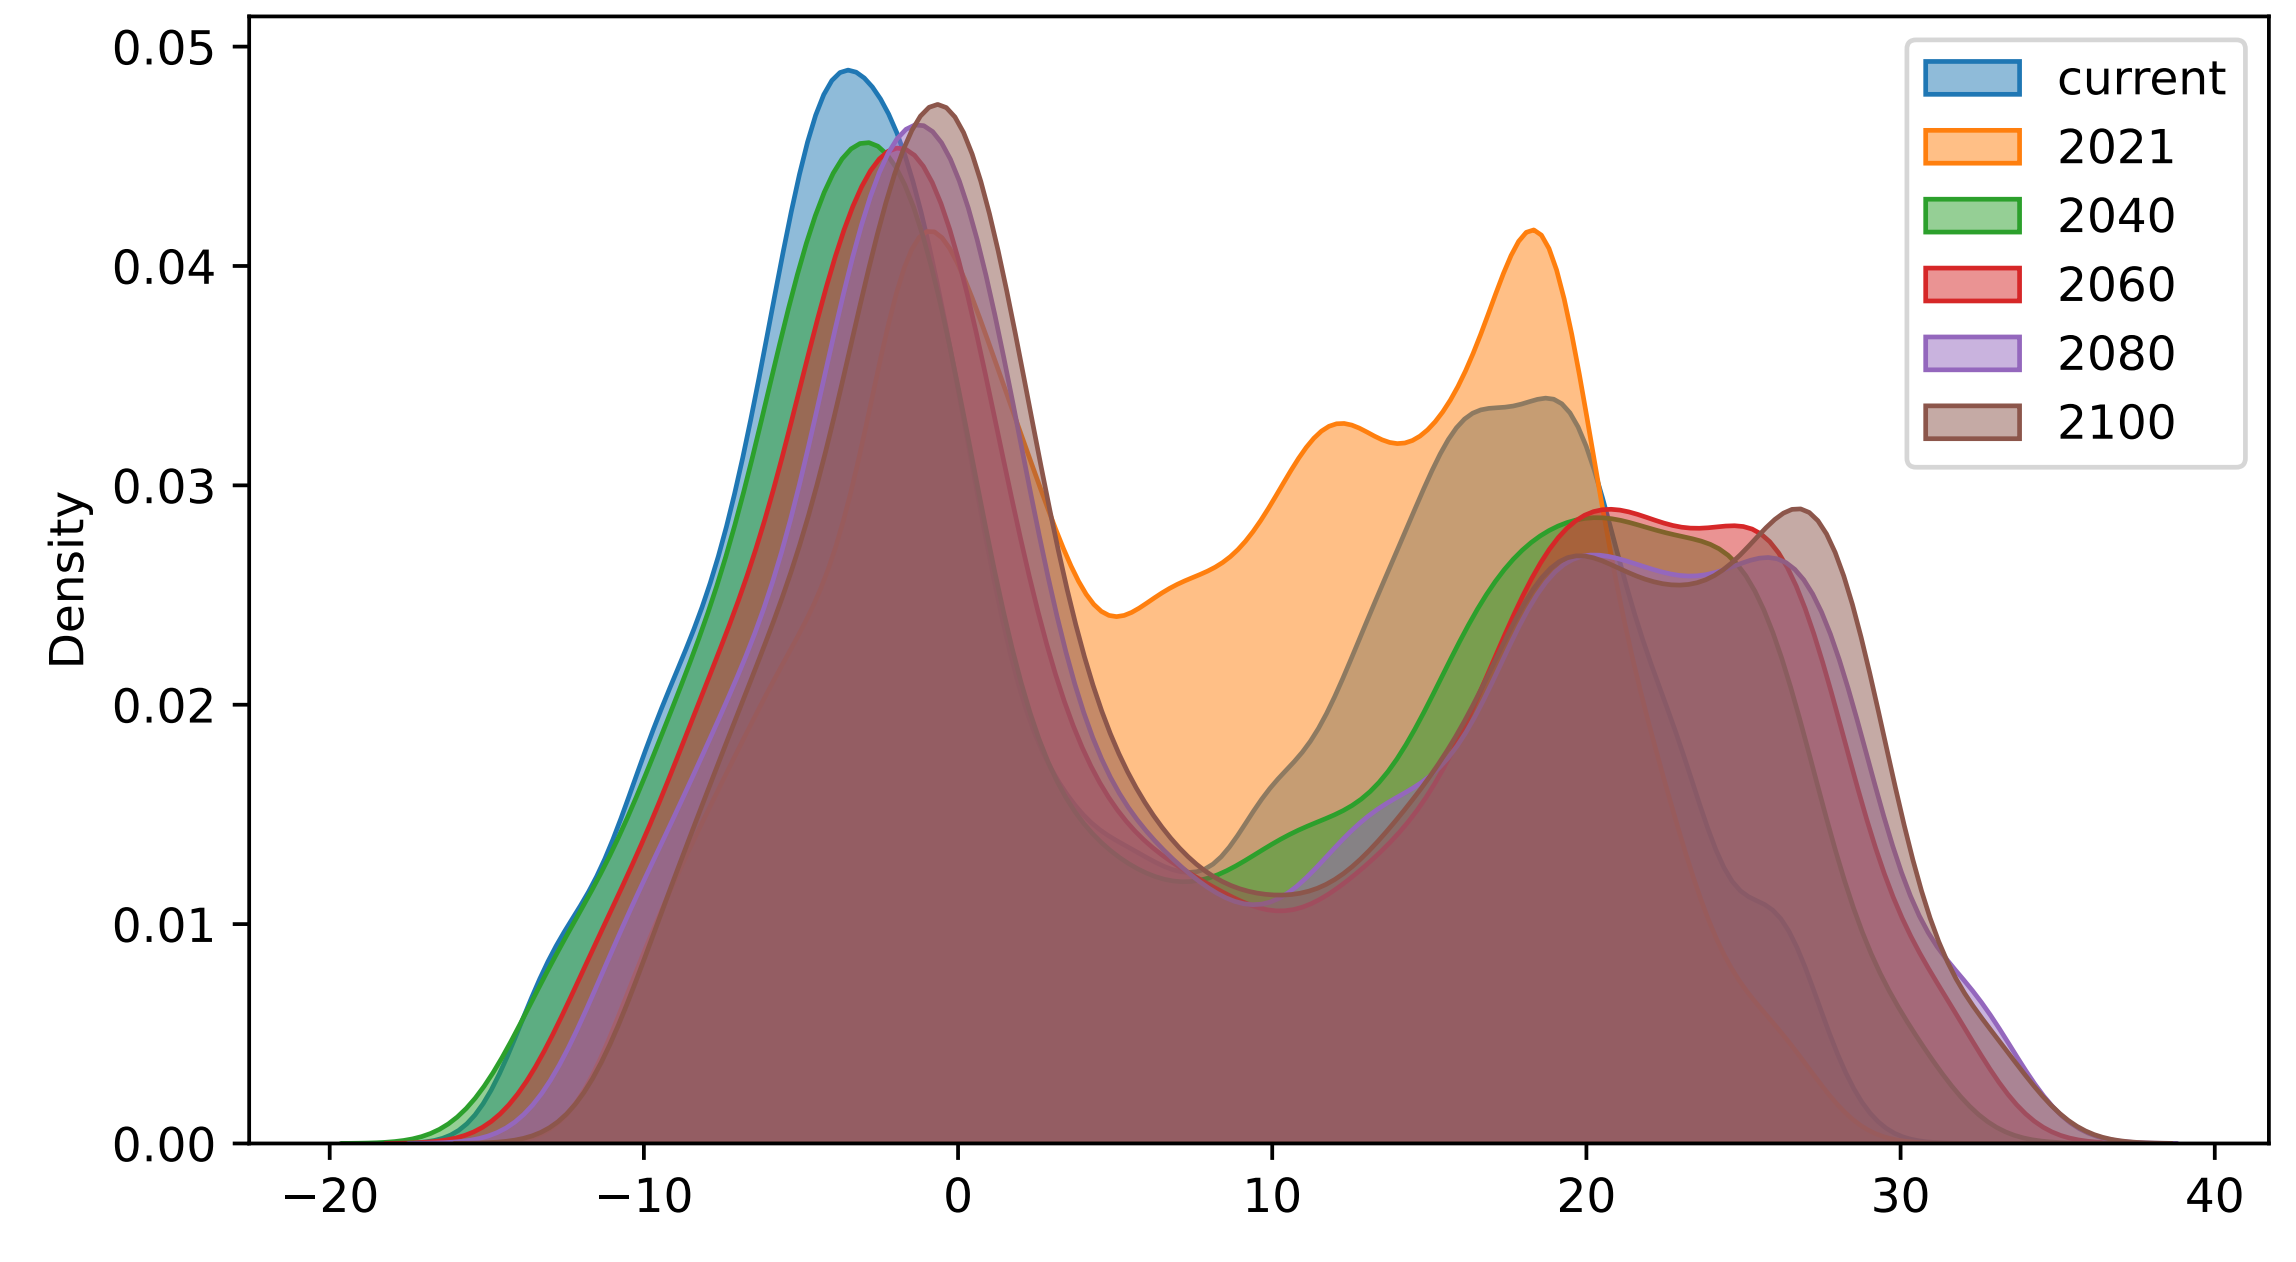

Bio9
2021: KS=0.16, p=0
2040: KS=0.10, p=3.8e-226
2060: KS=0.14, p=0
2080: KS=0.15, p=0
2100: KS=0.17, p=0

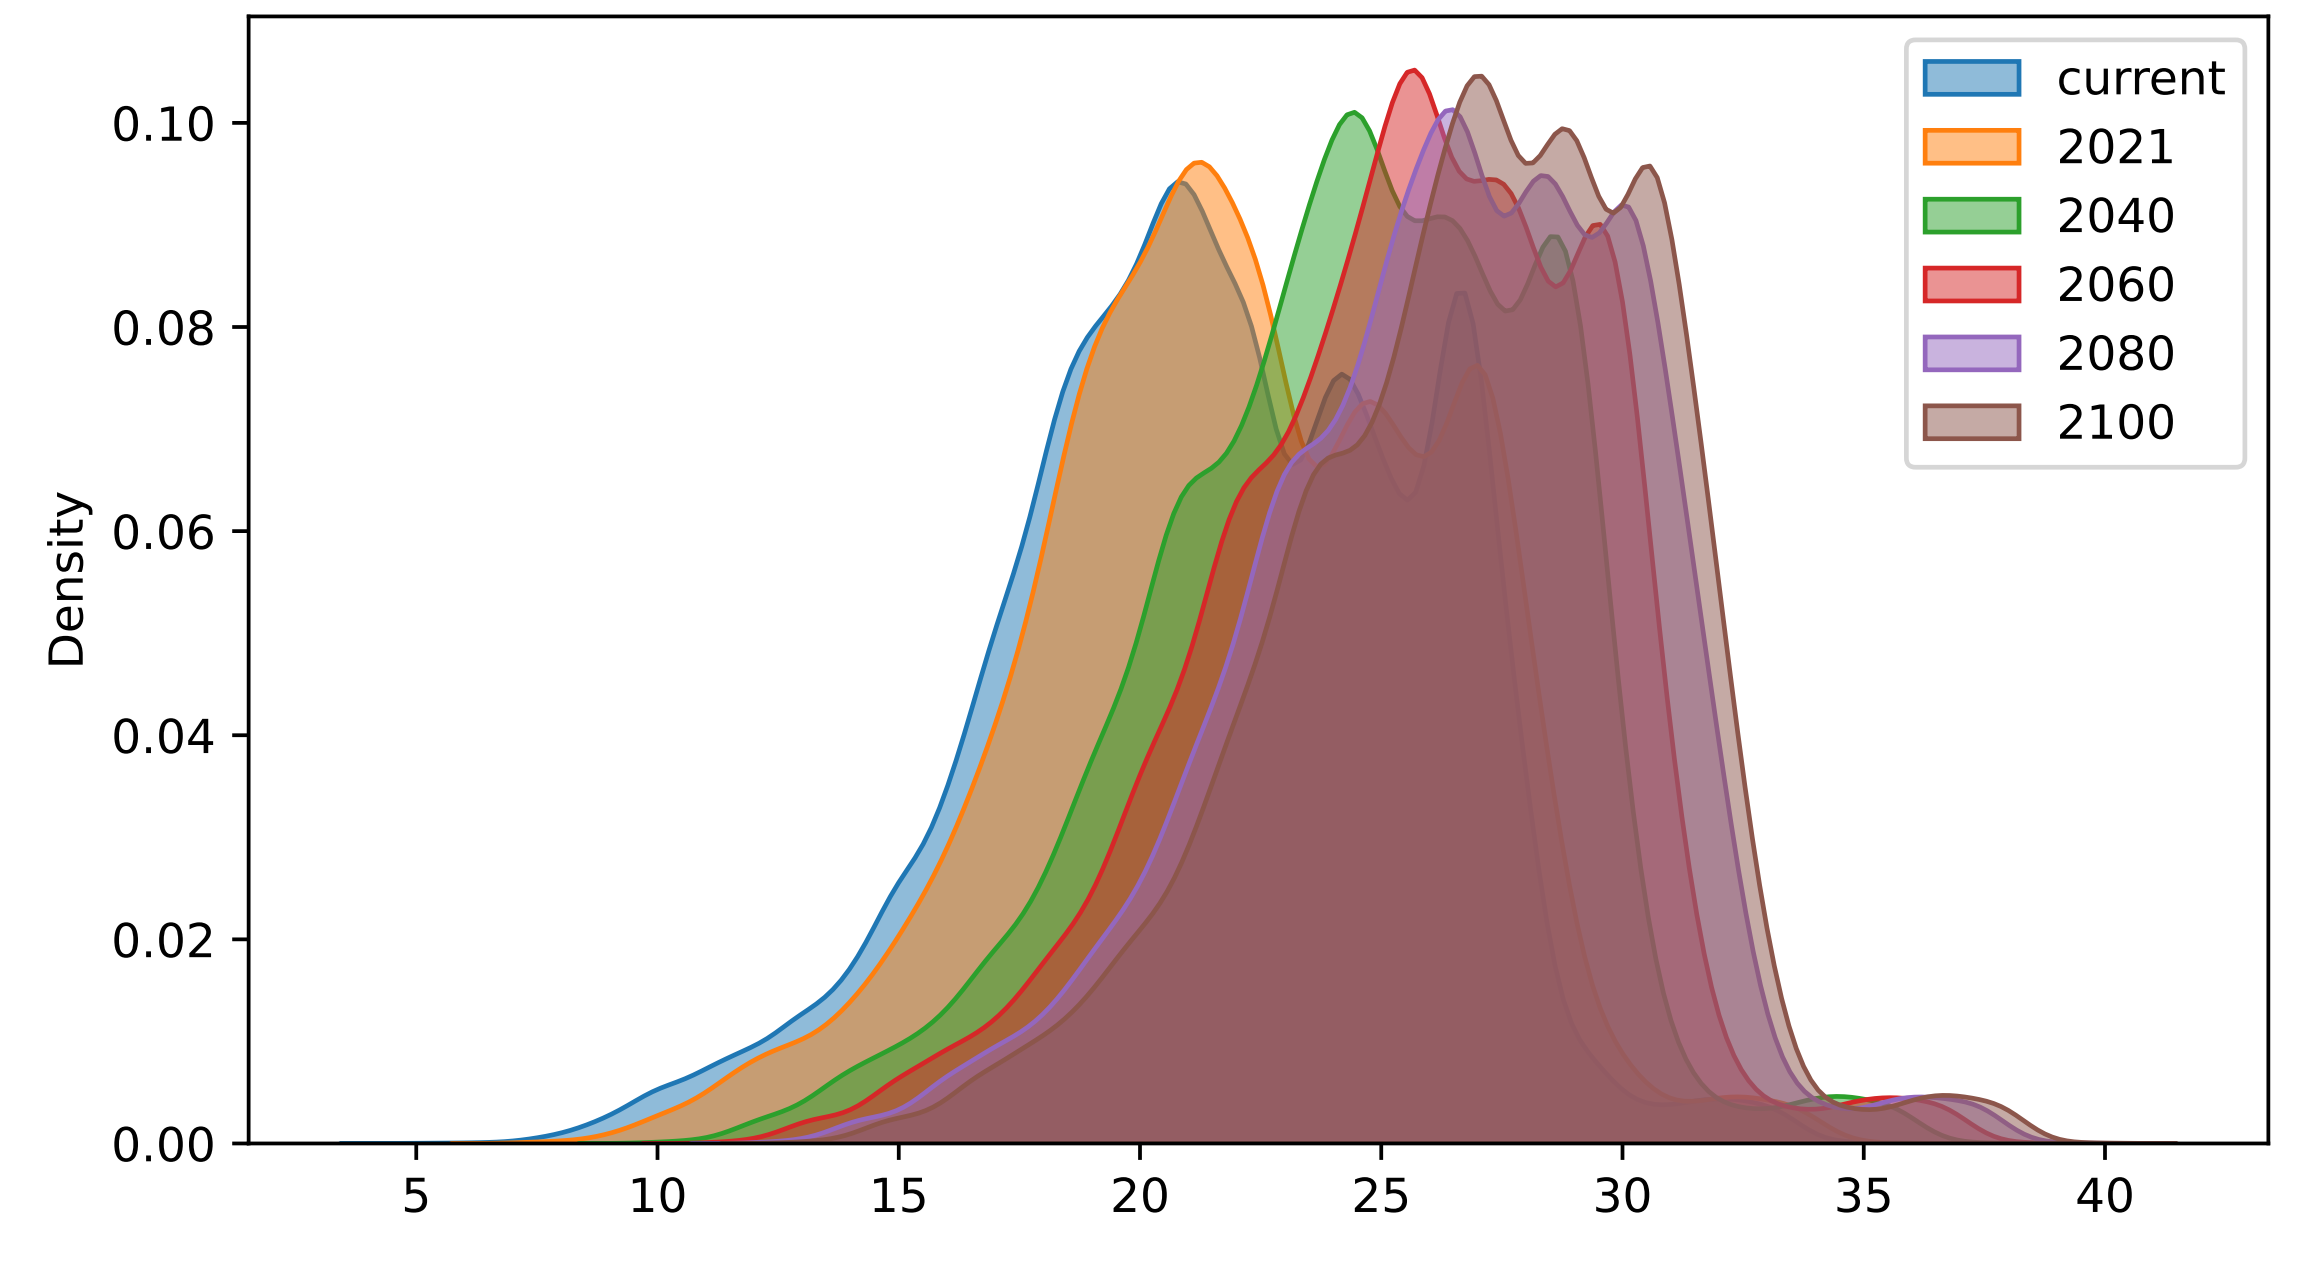

Bio10
2021: KS=0.05, p=3.7e-51
2040: KS=0.28, p=0
2060: KS=0.36, p=0
2080: KS=0.42, p=0
2100: KS=0.47, p=0

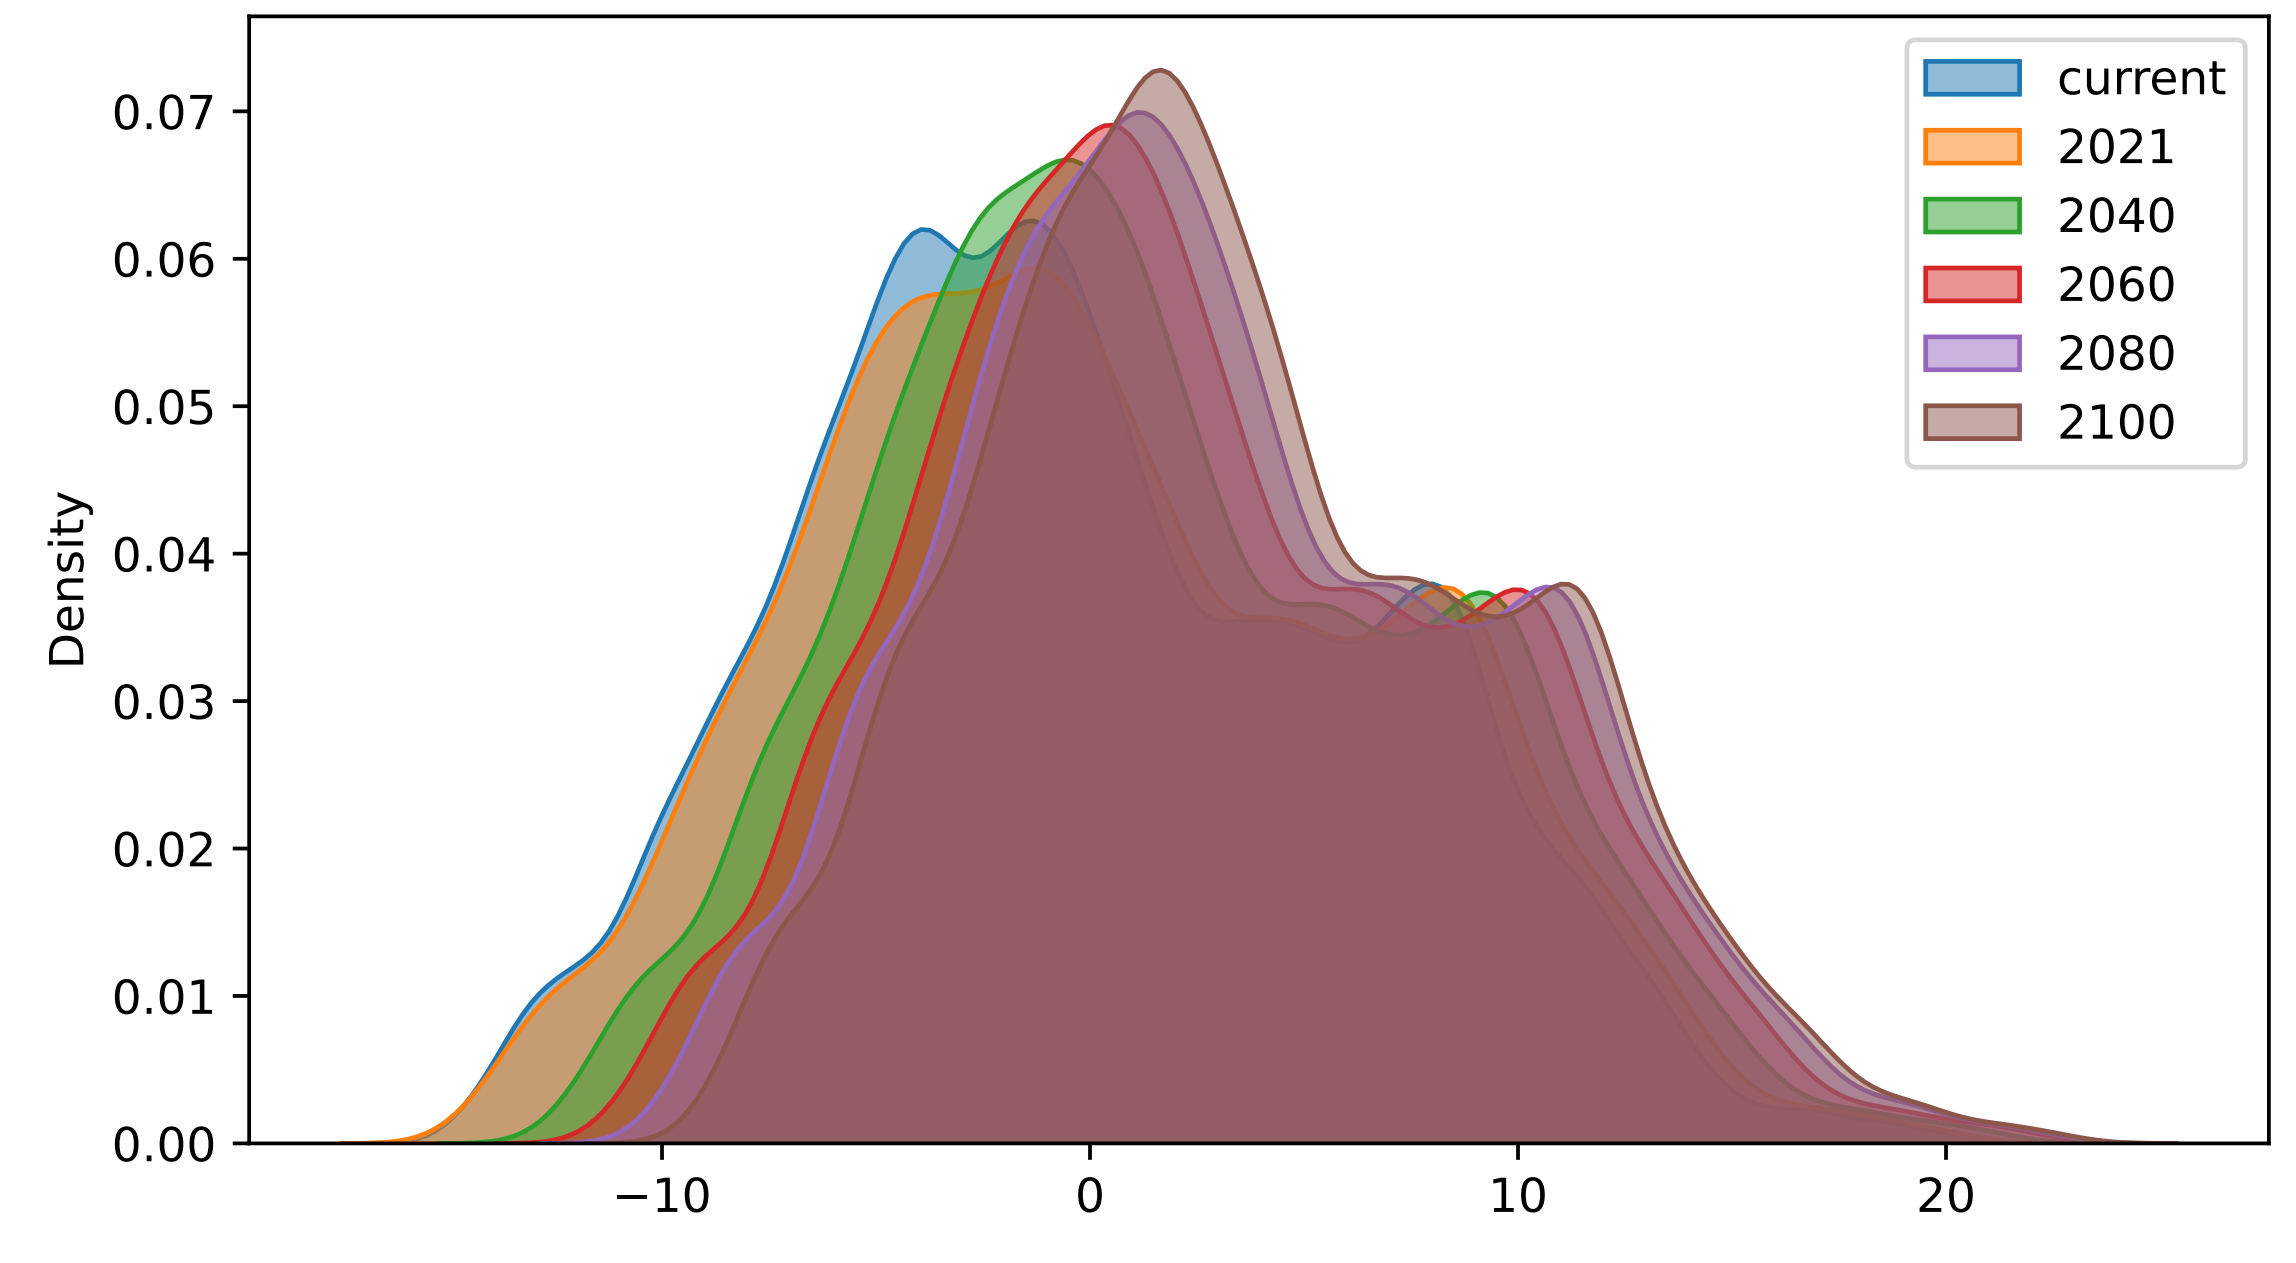

Bio11
2021: KS=0.03, p=1e-14
2040: KS=0.11, p=3.3e-253
2060: KS=0.17, p=0
2080: KS=0.22, p=0
2100: KS=0.26, p=0

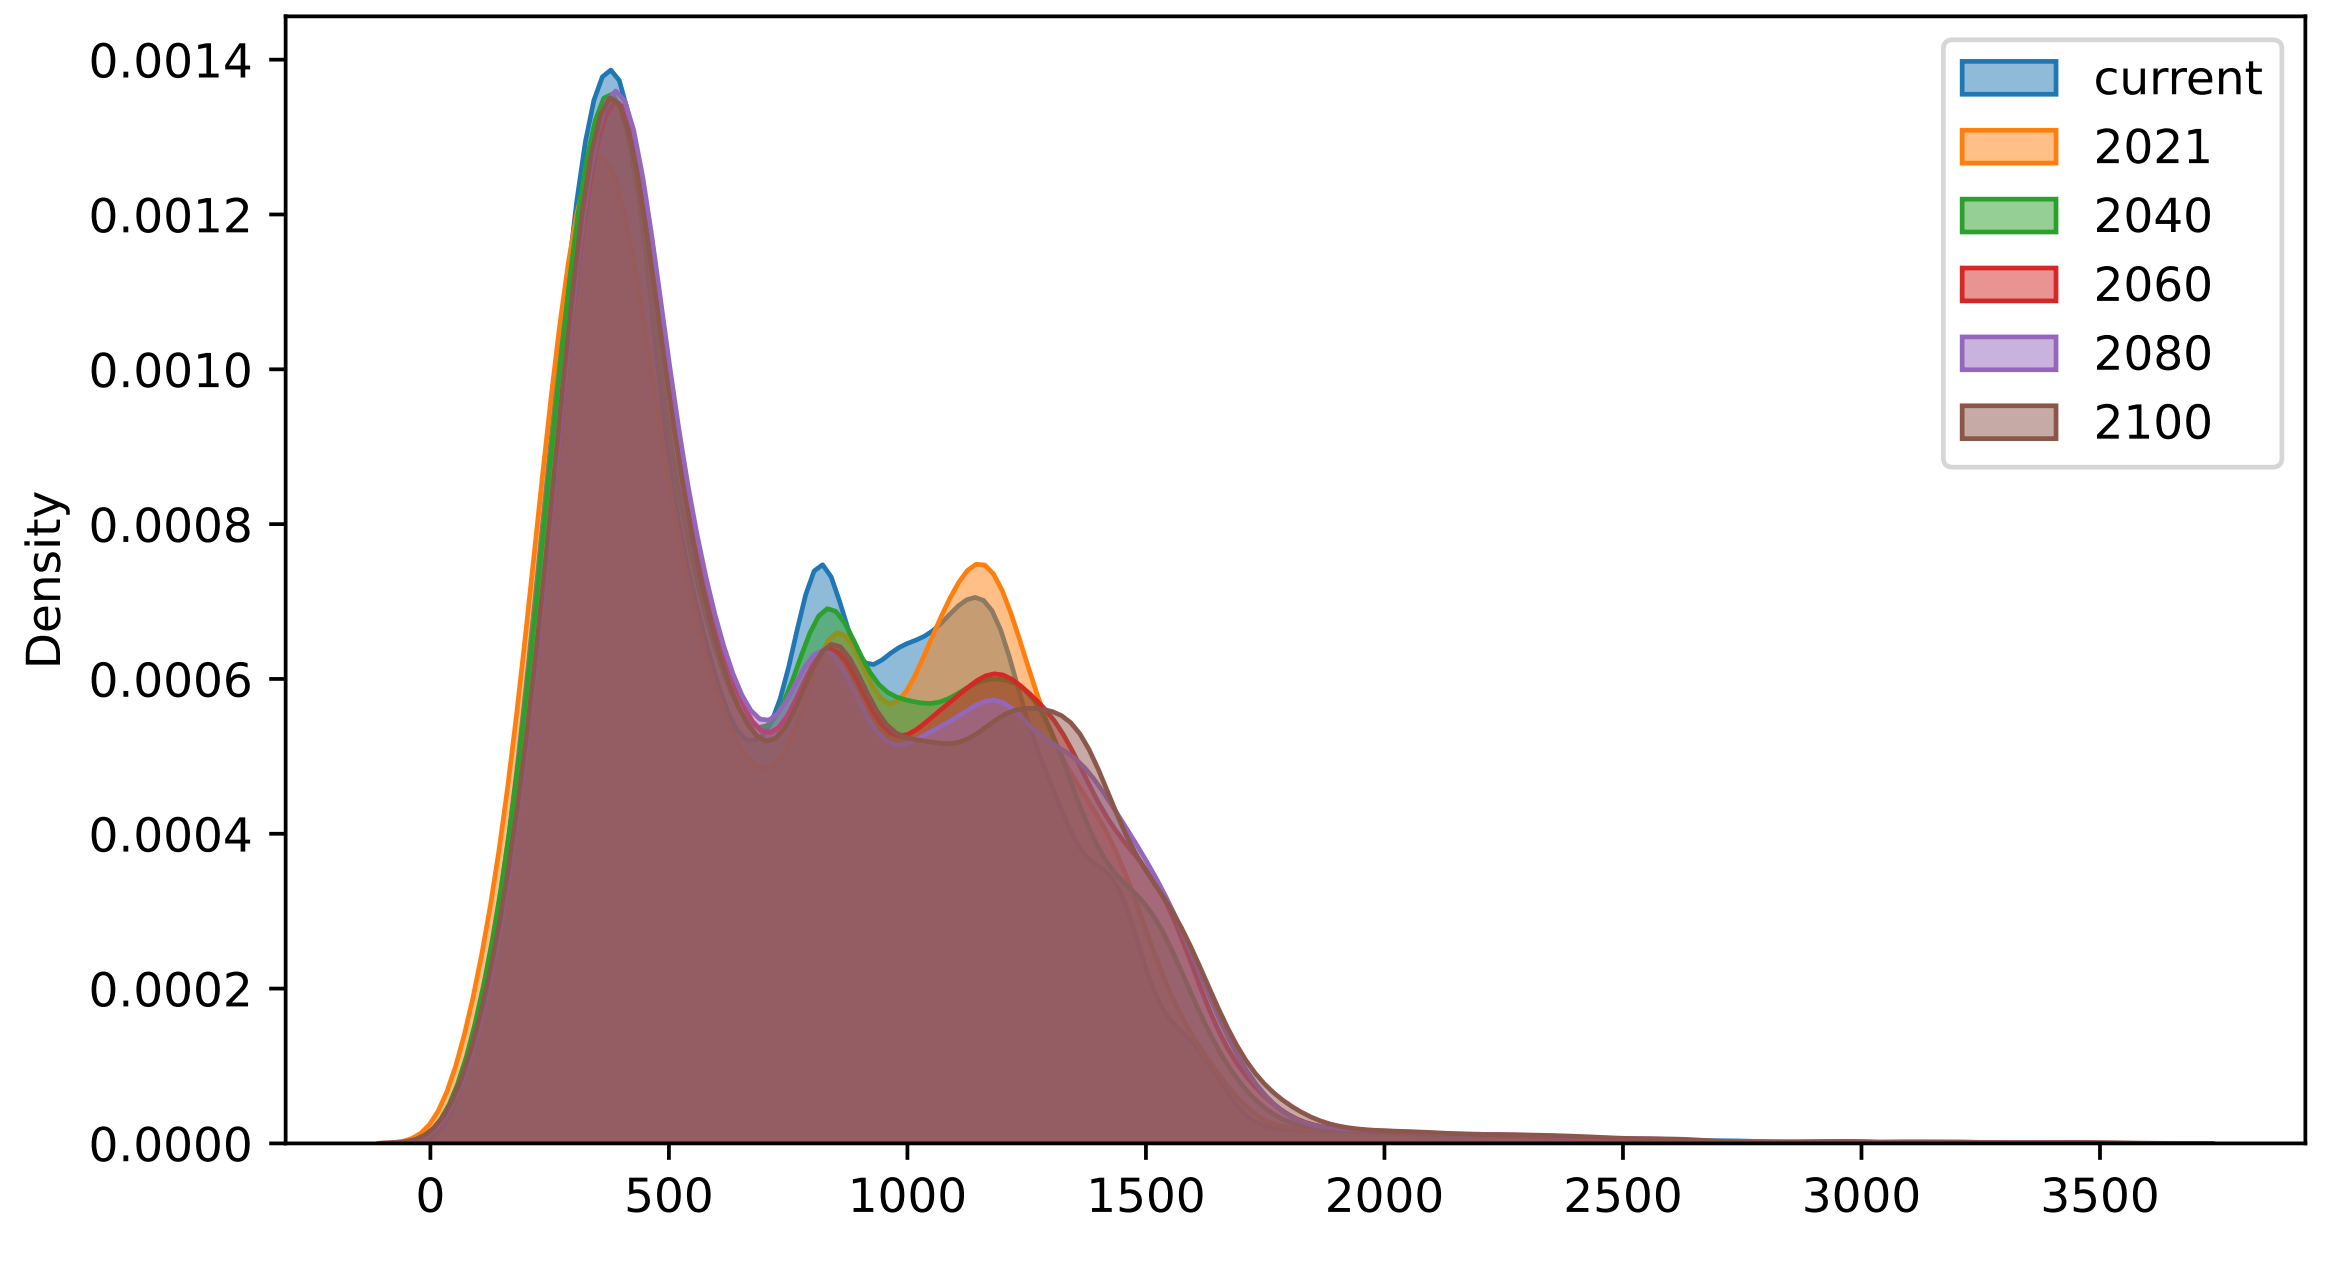

Bio12
2021: KS=0.03, p=2.6e-22
2040: KS=0.03, p=6.6e-20
2060: KS=0.05, p=1.5e-48
2080: KS=0.05, p=2.2e-53
2100: KS=0.06, p=2.7e-77

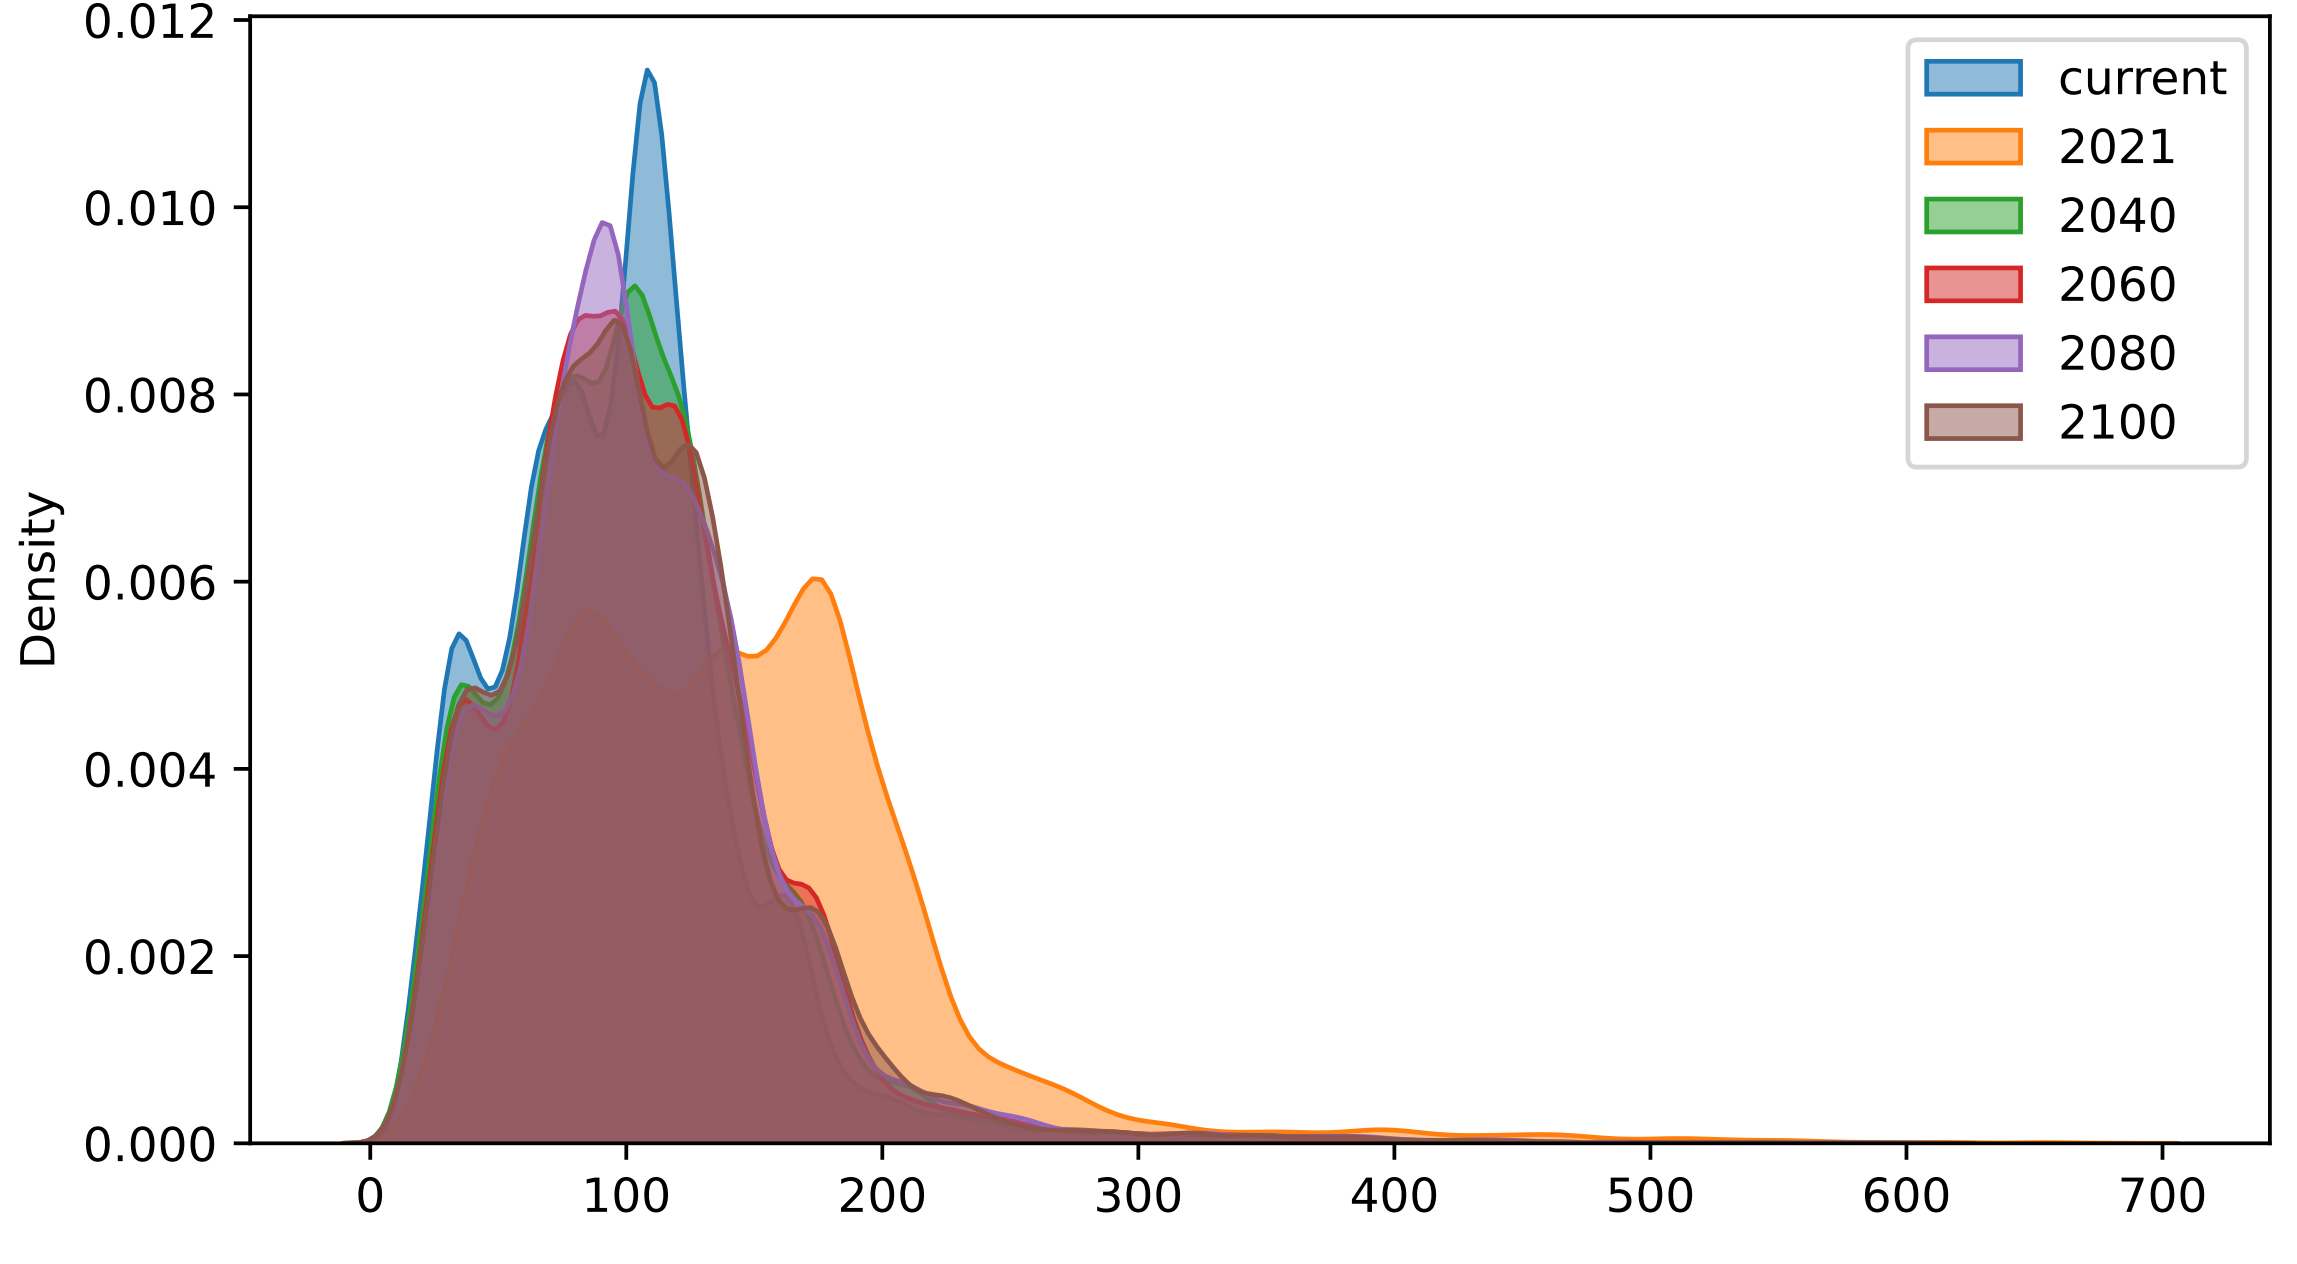

Bio13
2021: KS=0.35, p=0
2040: KS=0.06, p=2.9e-73
2060: KS=0.07, p=1.8e-116
2080: KS=0.08, p=2.1e-143
2100: KS=0.09, p=7.2e-162

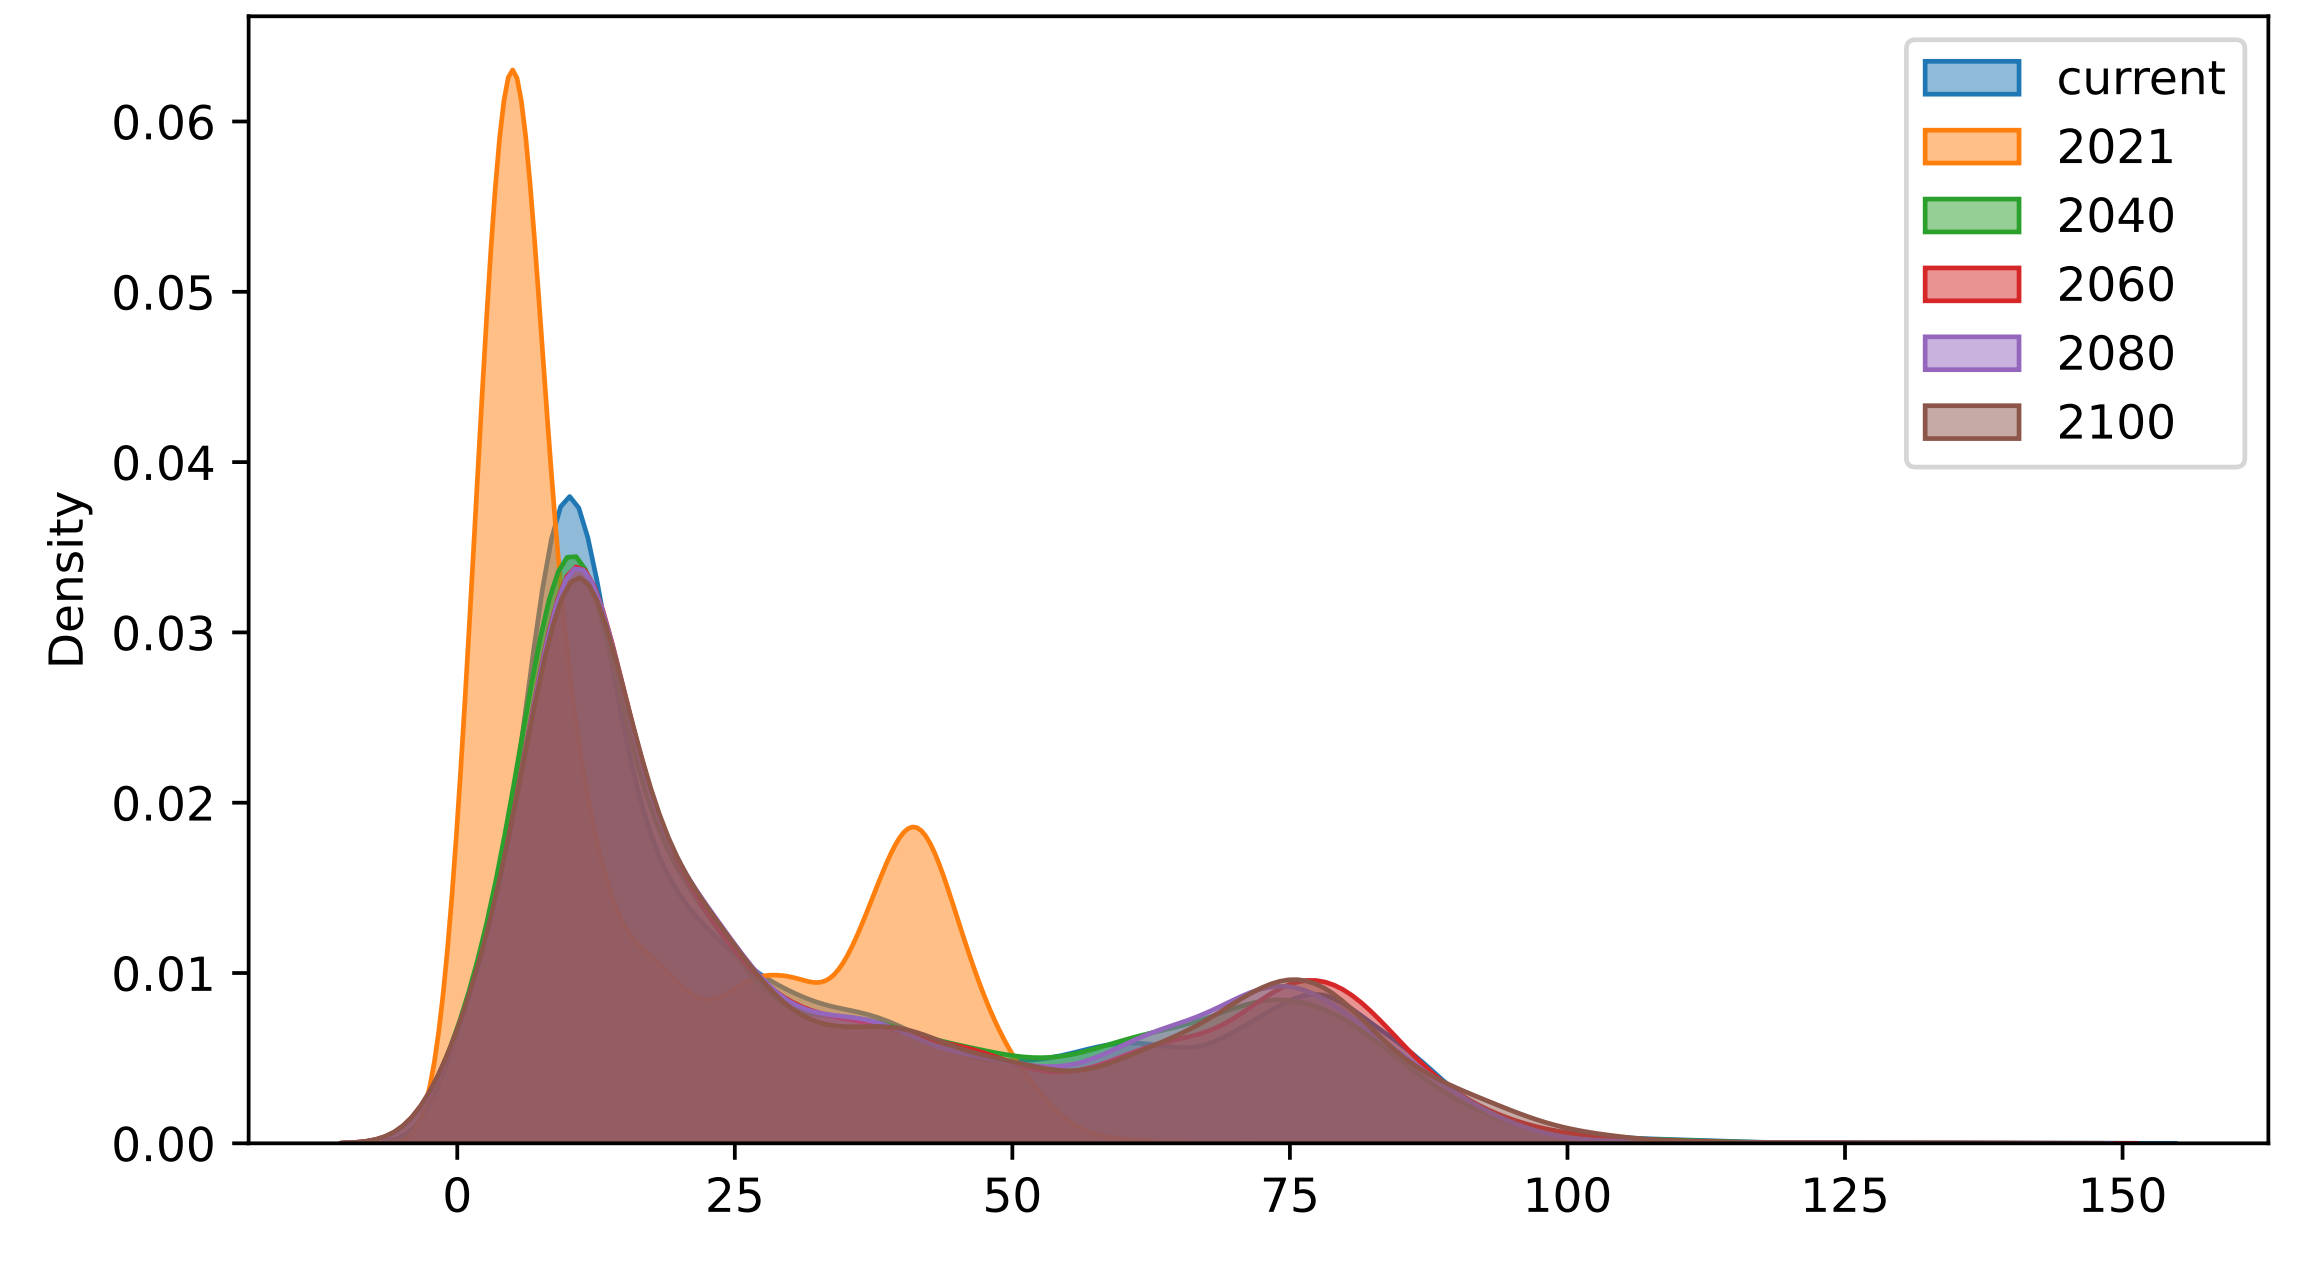

Bio14
2021: KS=0.33, p=0
2040: KS=0.02, p=2.7e-11
2060: KS=0.04, p=1.2e-35
2080: KS=0.04, p=1.4e-39
2100: KS=0.04, p=5.6e-41

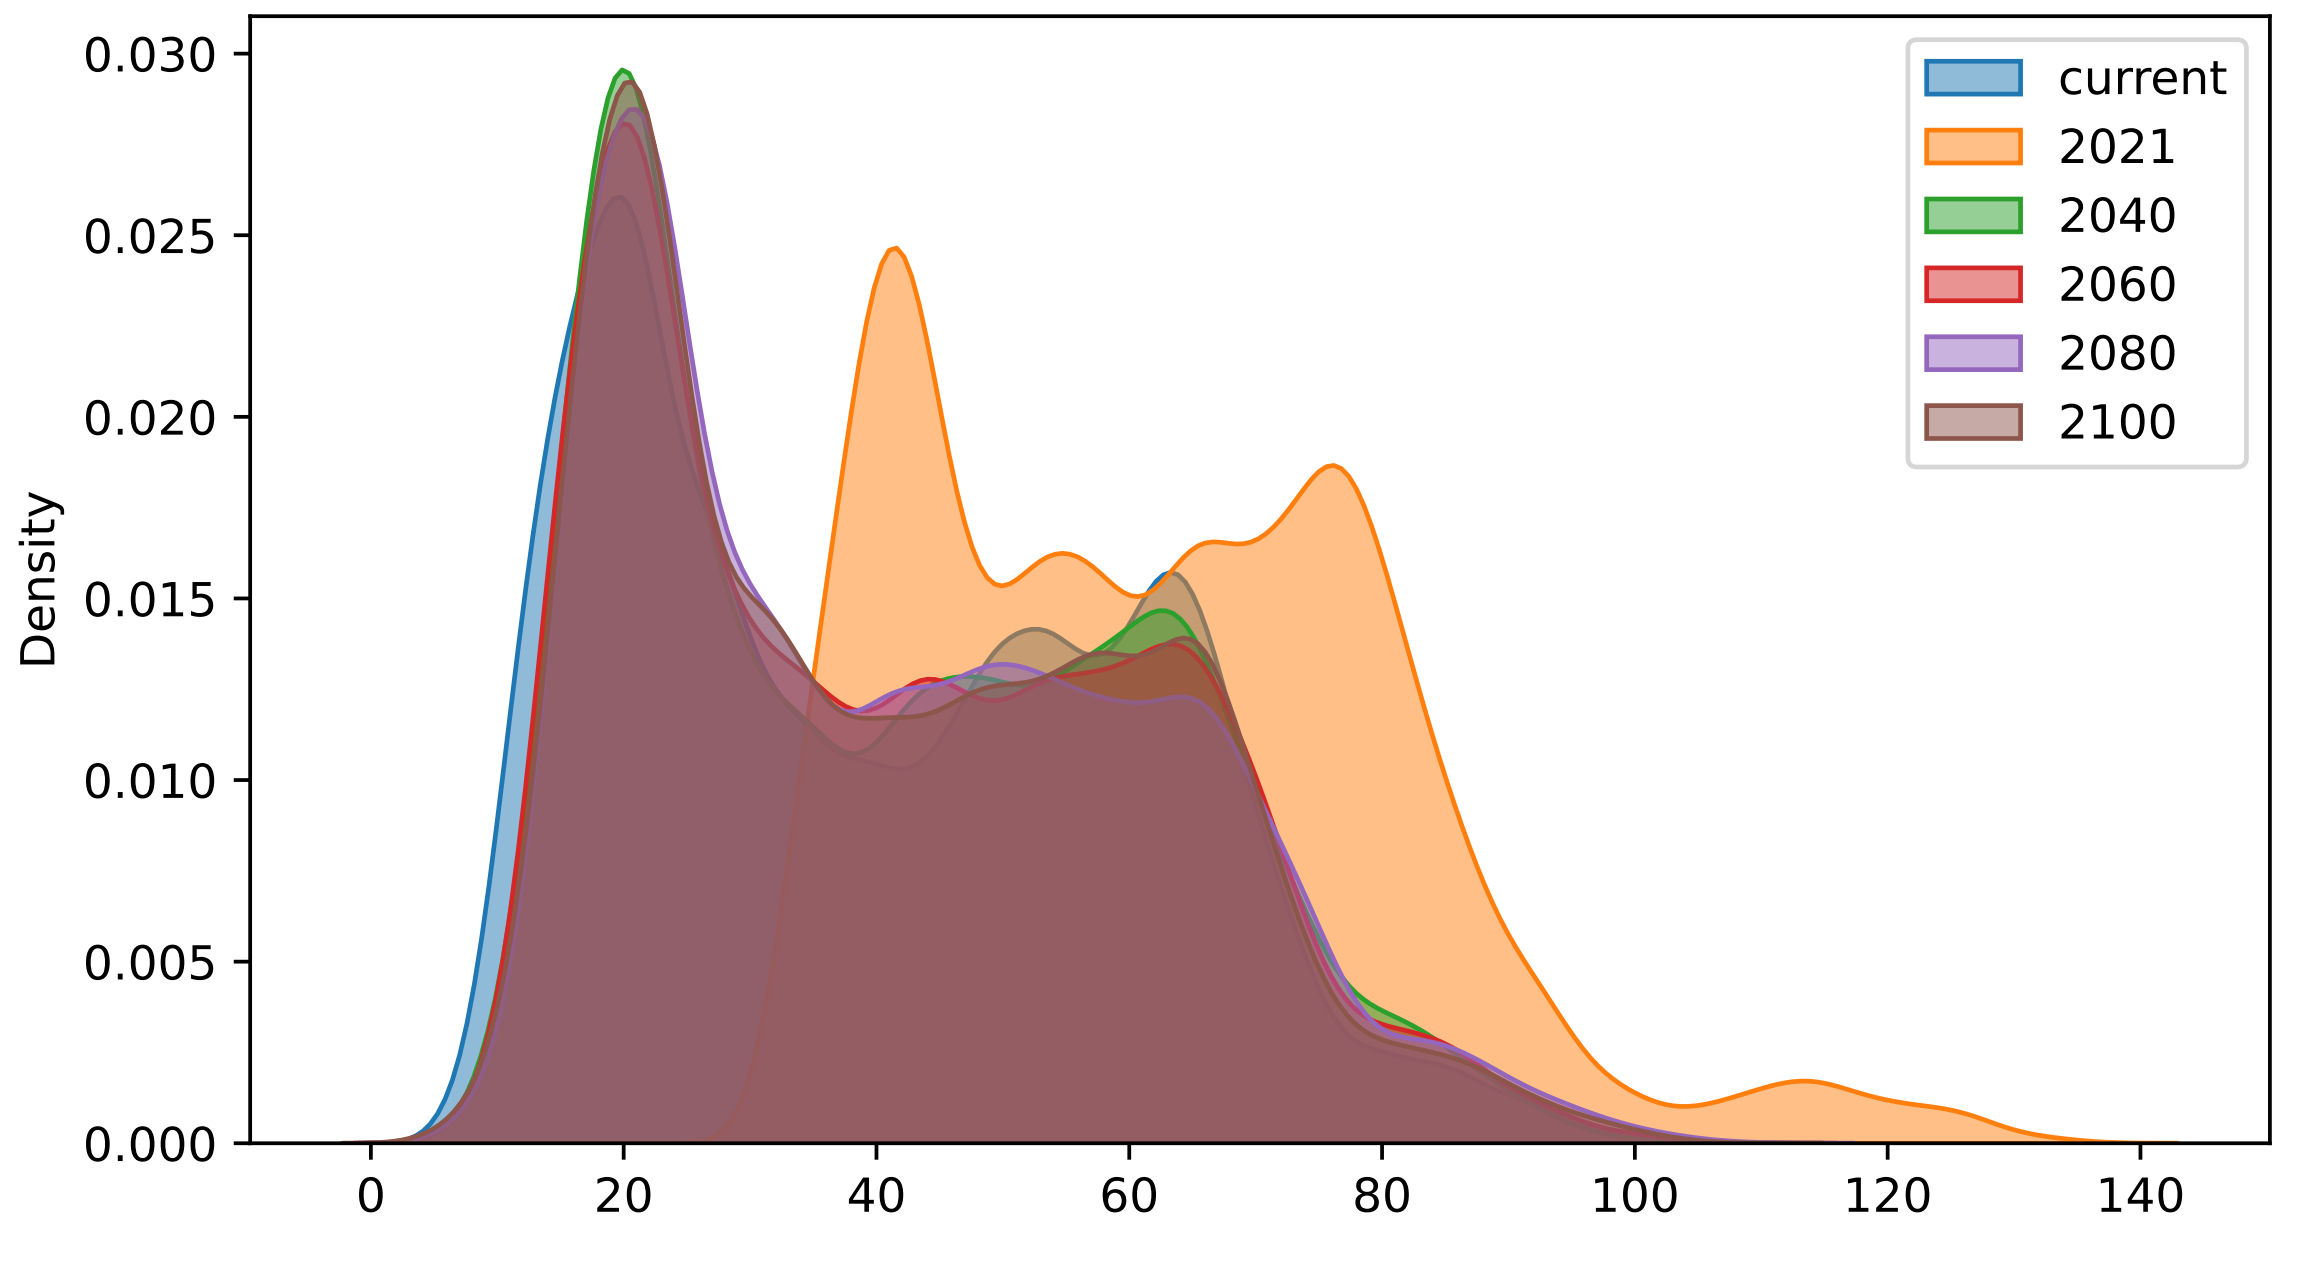

Bio15
2021: KS=0.45, p=0
2040: KS=0.05, p=1.8e-50
2060: KS=0.04, p=4.6e-42
2080: KS=0.06, p=9.9e-83
2100: KS=0.06, p=1.6e-63

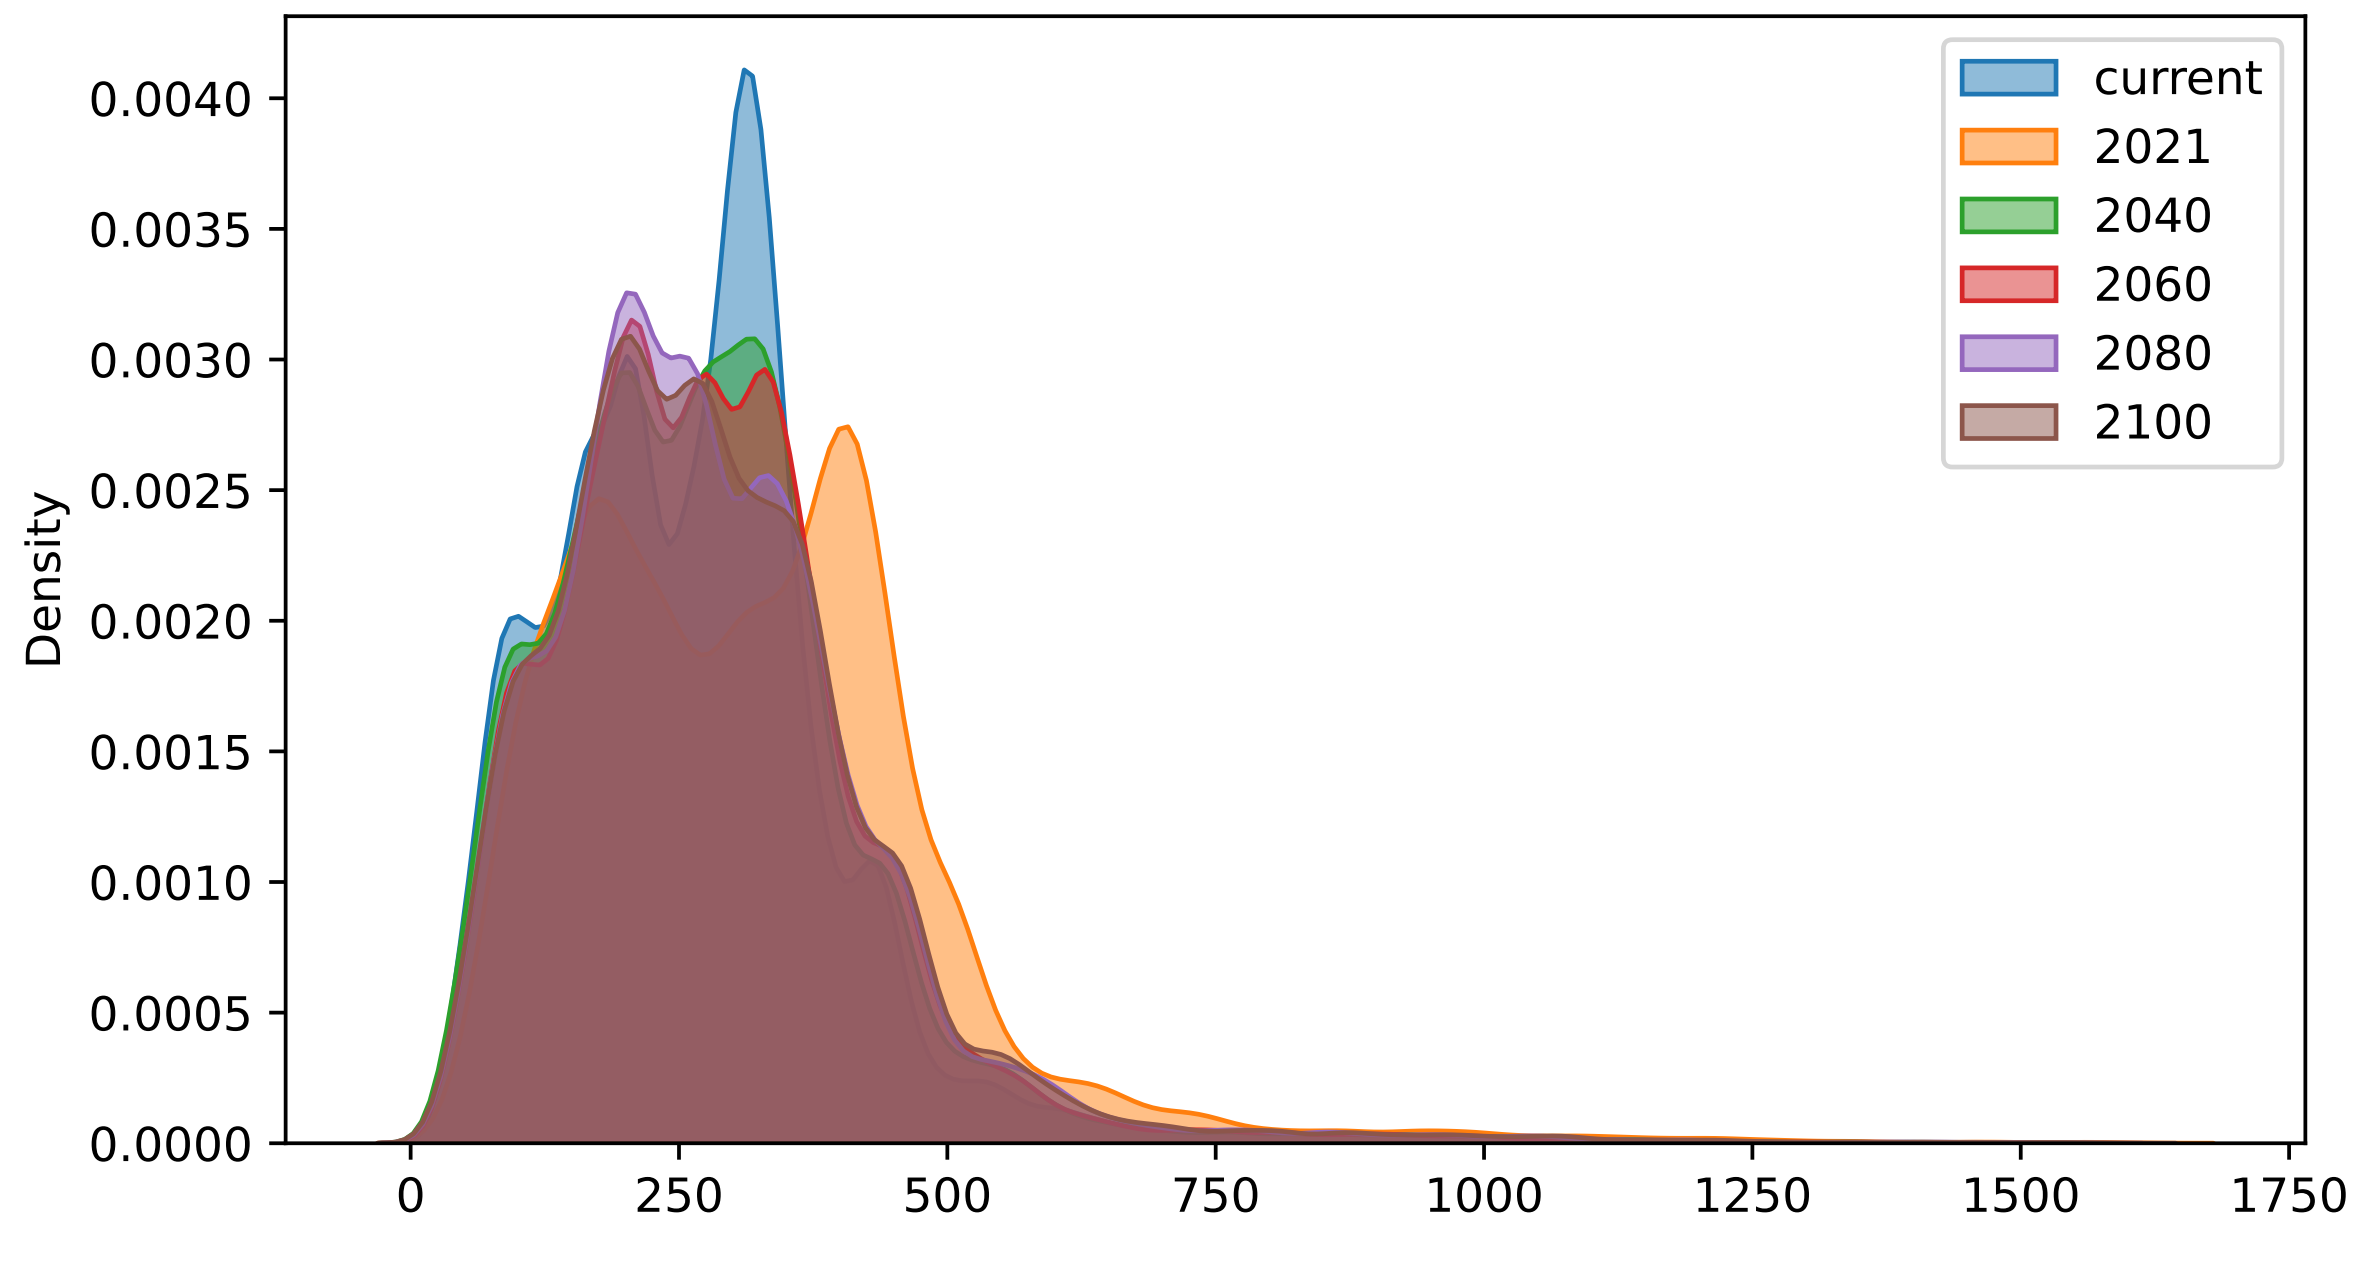

Bio16
2021: KS=0.22, p=0
2040: KS=0.04, p=4.1e-35
2060: KS=0.06, p=1.1e-70
2080: KS=0.07, p=7.7e-99
2100: KS=0.08, p=3.2e-125

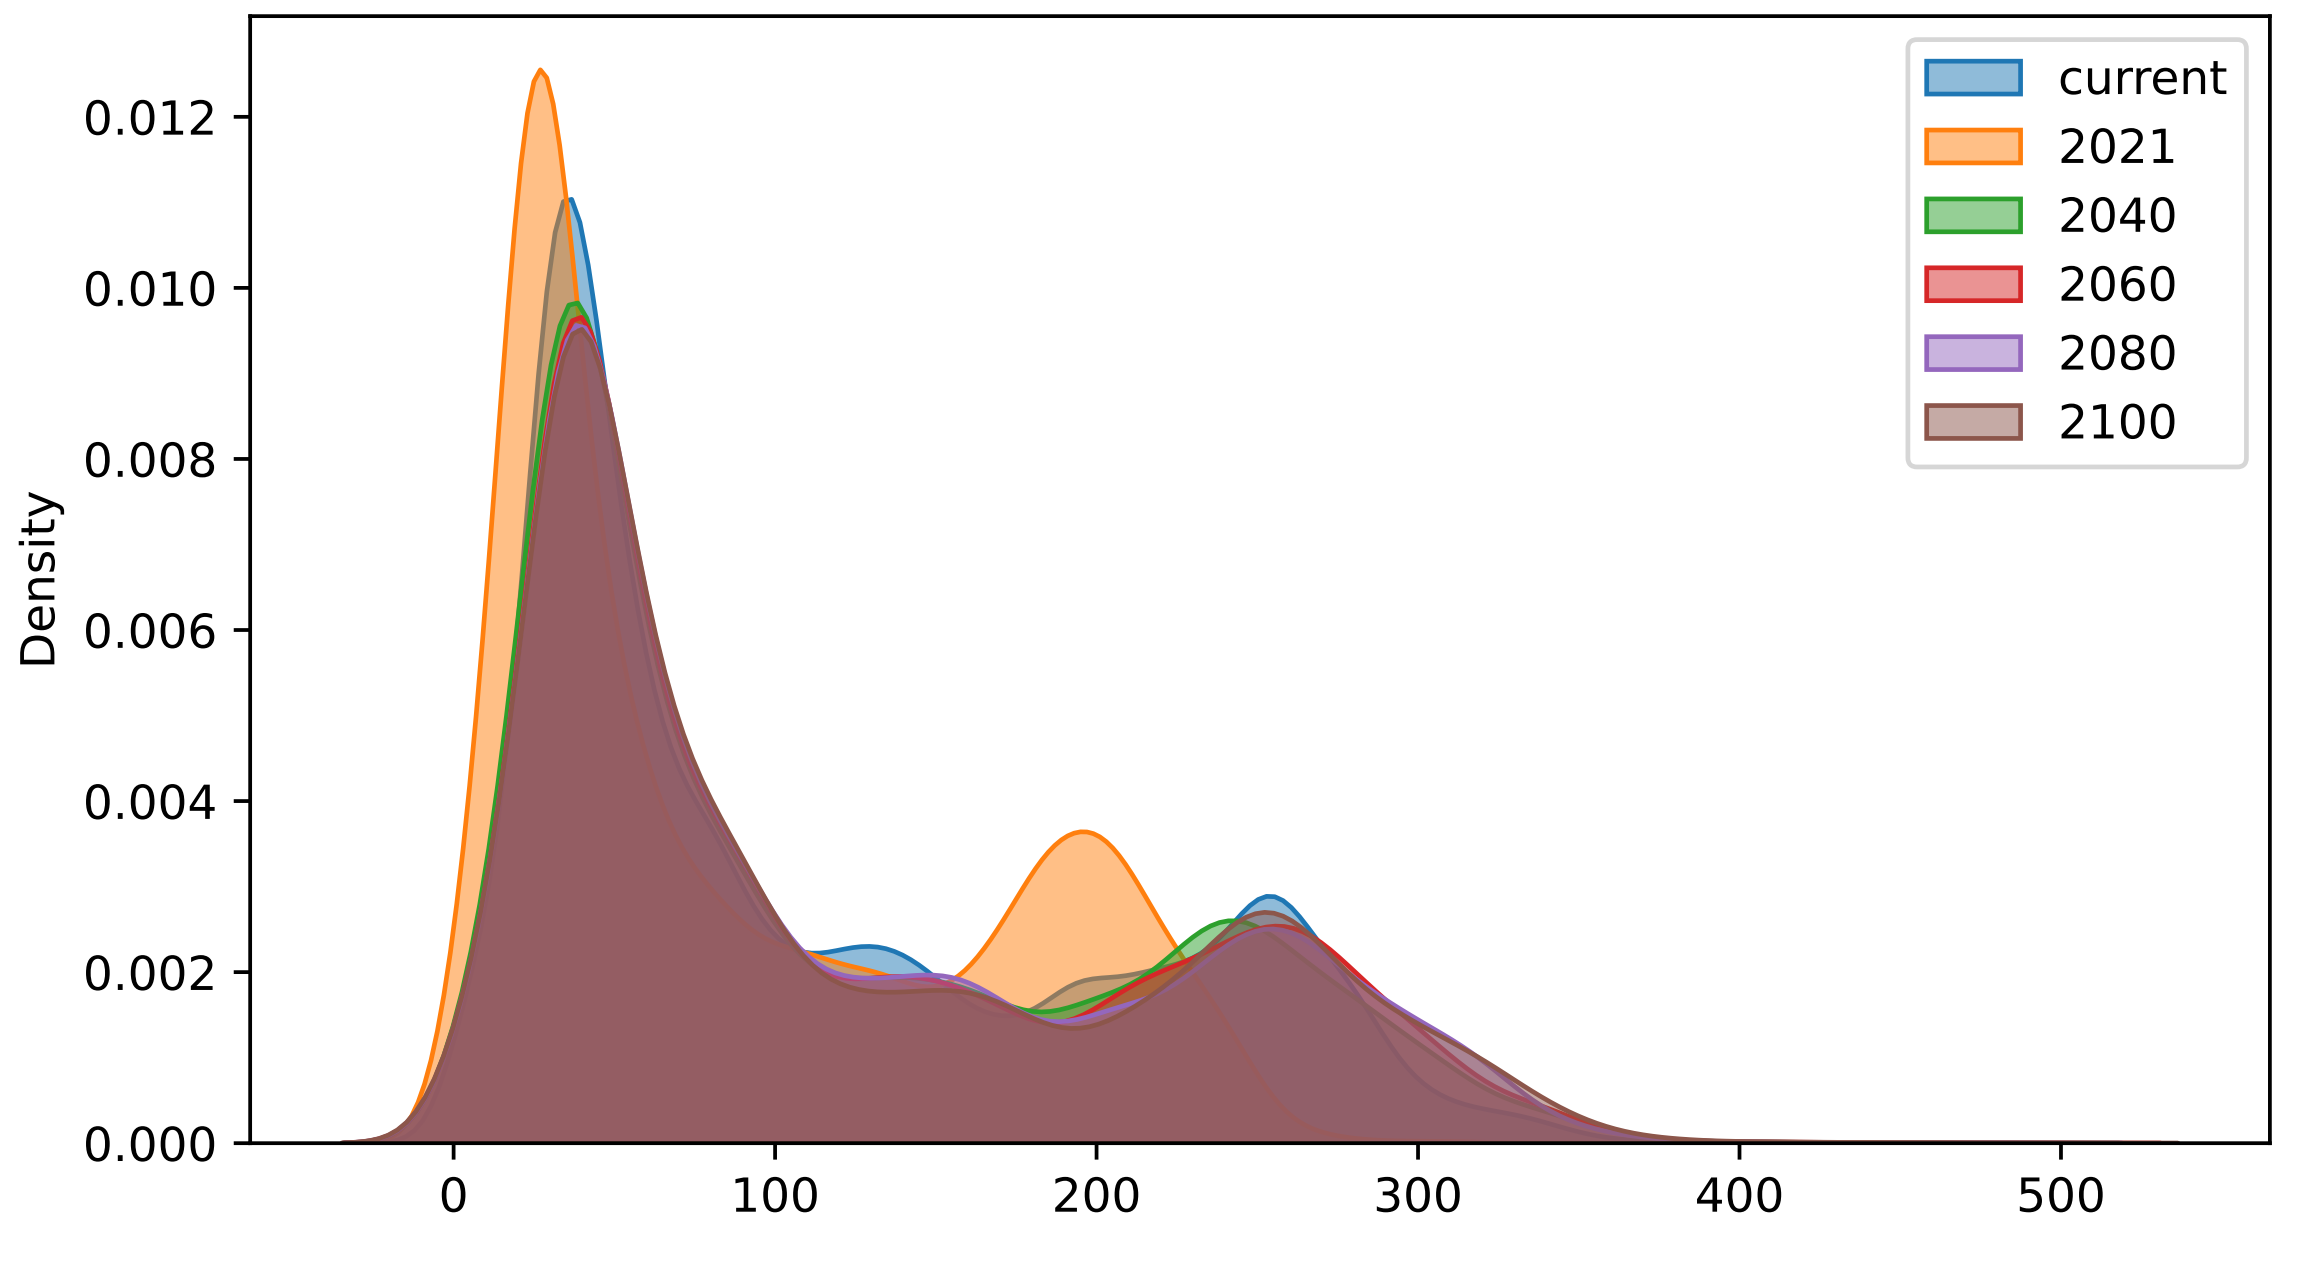

Bio17
2021: KS=0.15, p=0
2040: KS=0.02, p=1.5e-09
2060: KS=0.03, p=7.9e-21
2080: KS=0.03, p=1.1e-24
2100: KS=0.04, p=1.7e-28

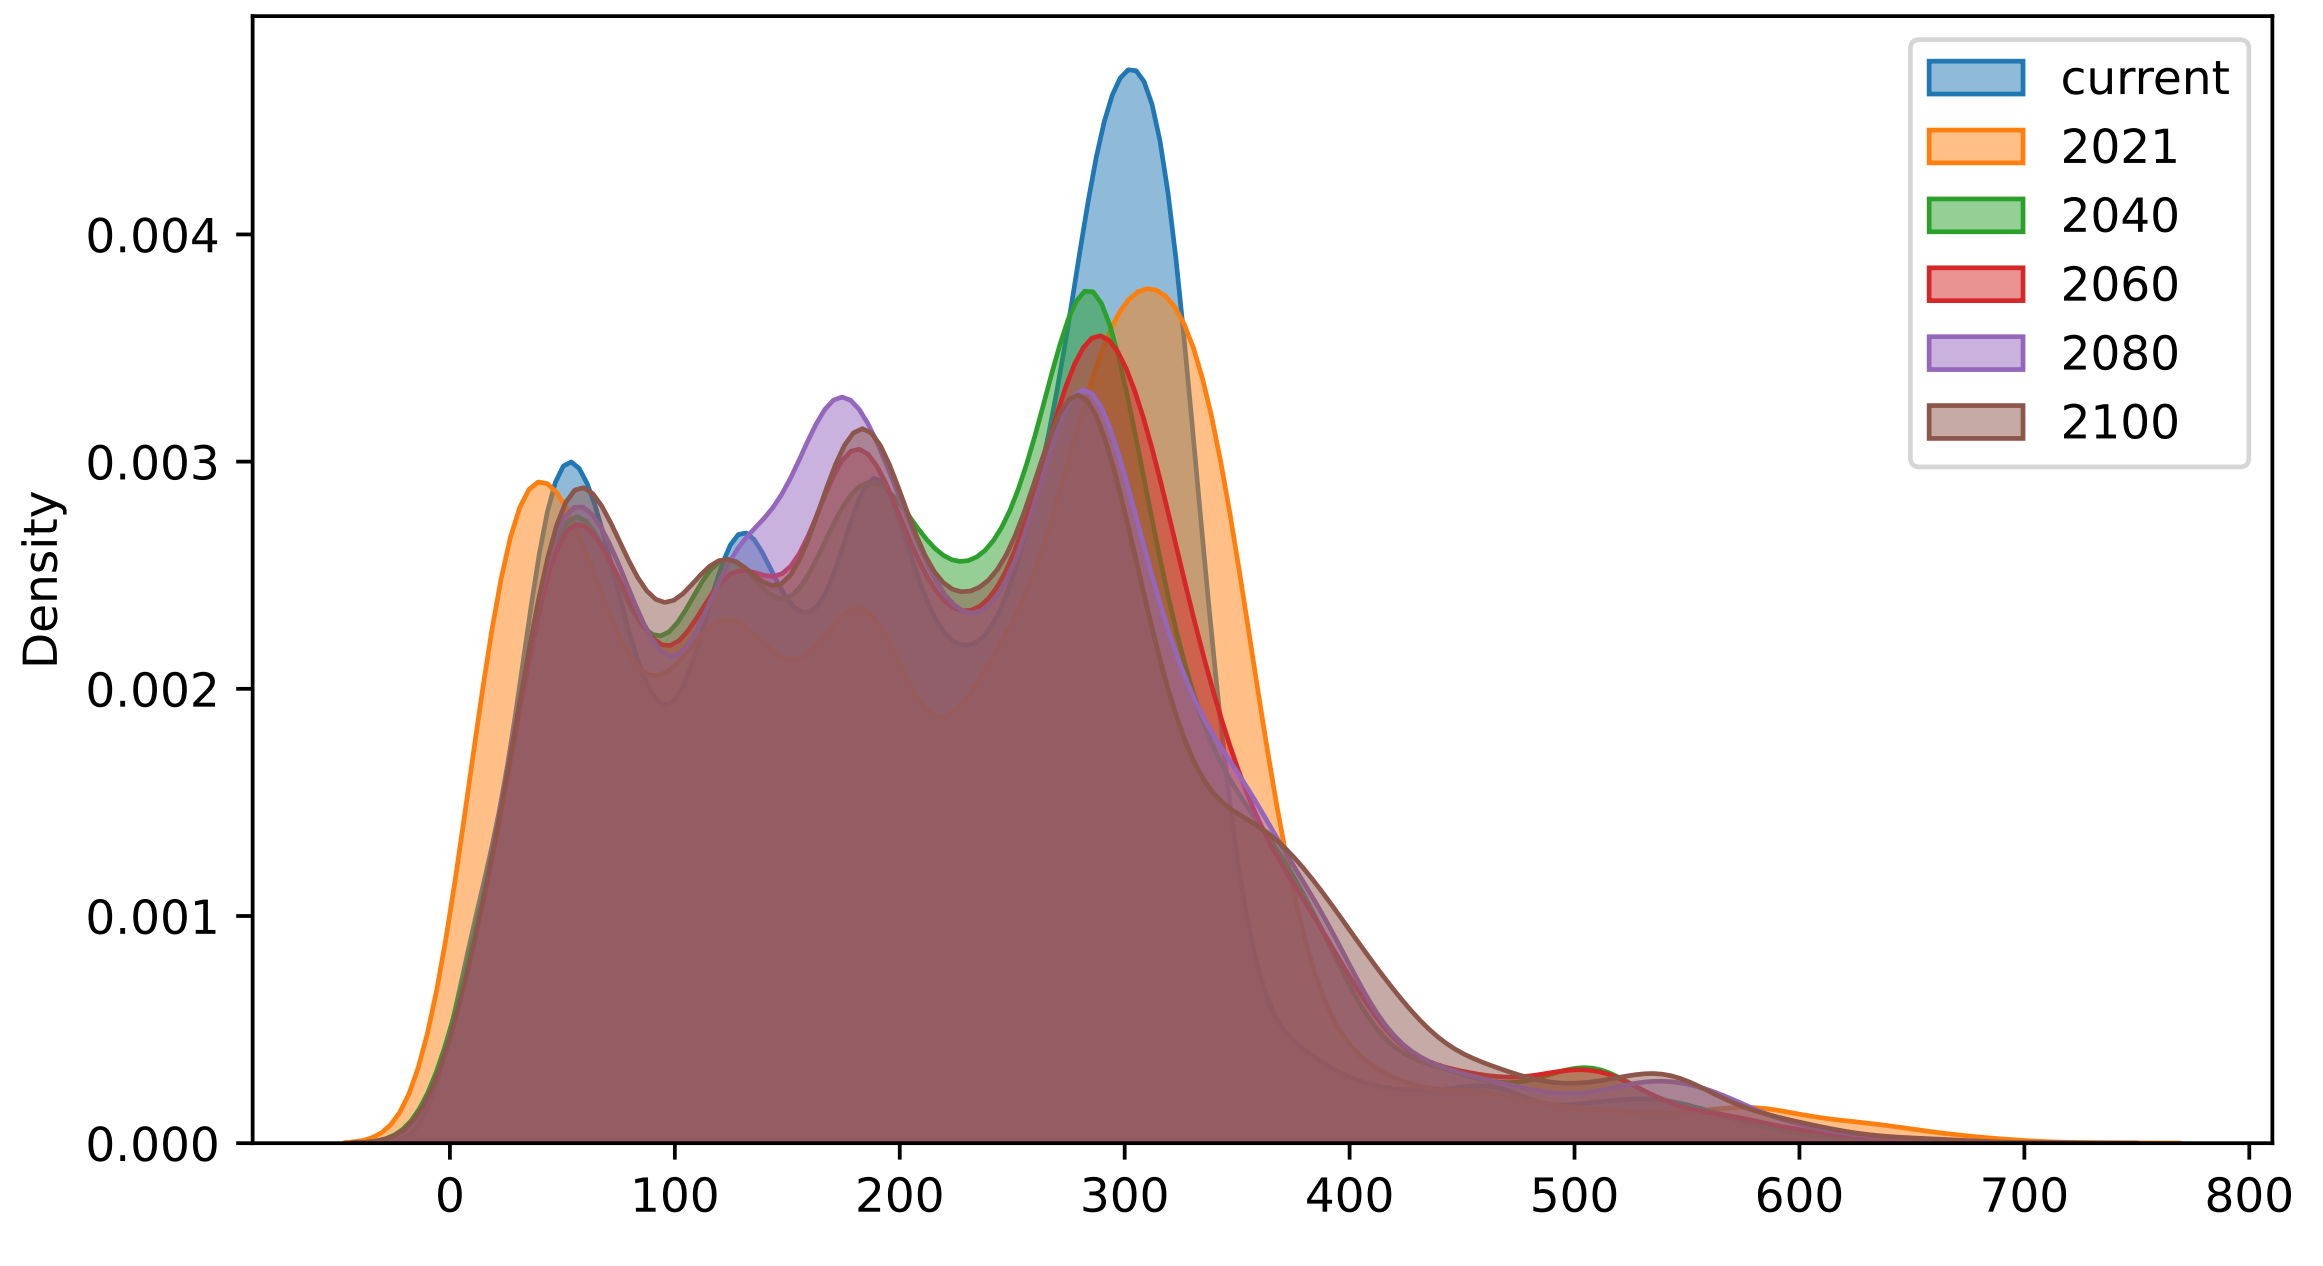

Bio18
2021: KS=0.07, p=4.8e-113
2040: KS=0.05, p=1.7e-58
2060: KS=0.05, p=3.7e-63
2080: KS=0.06, p=1.8e-81
2100: KS=0.08, p=2.9e-119

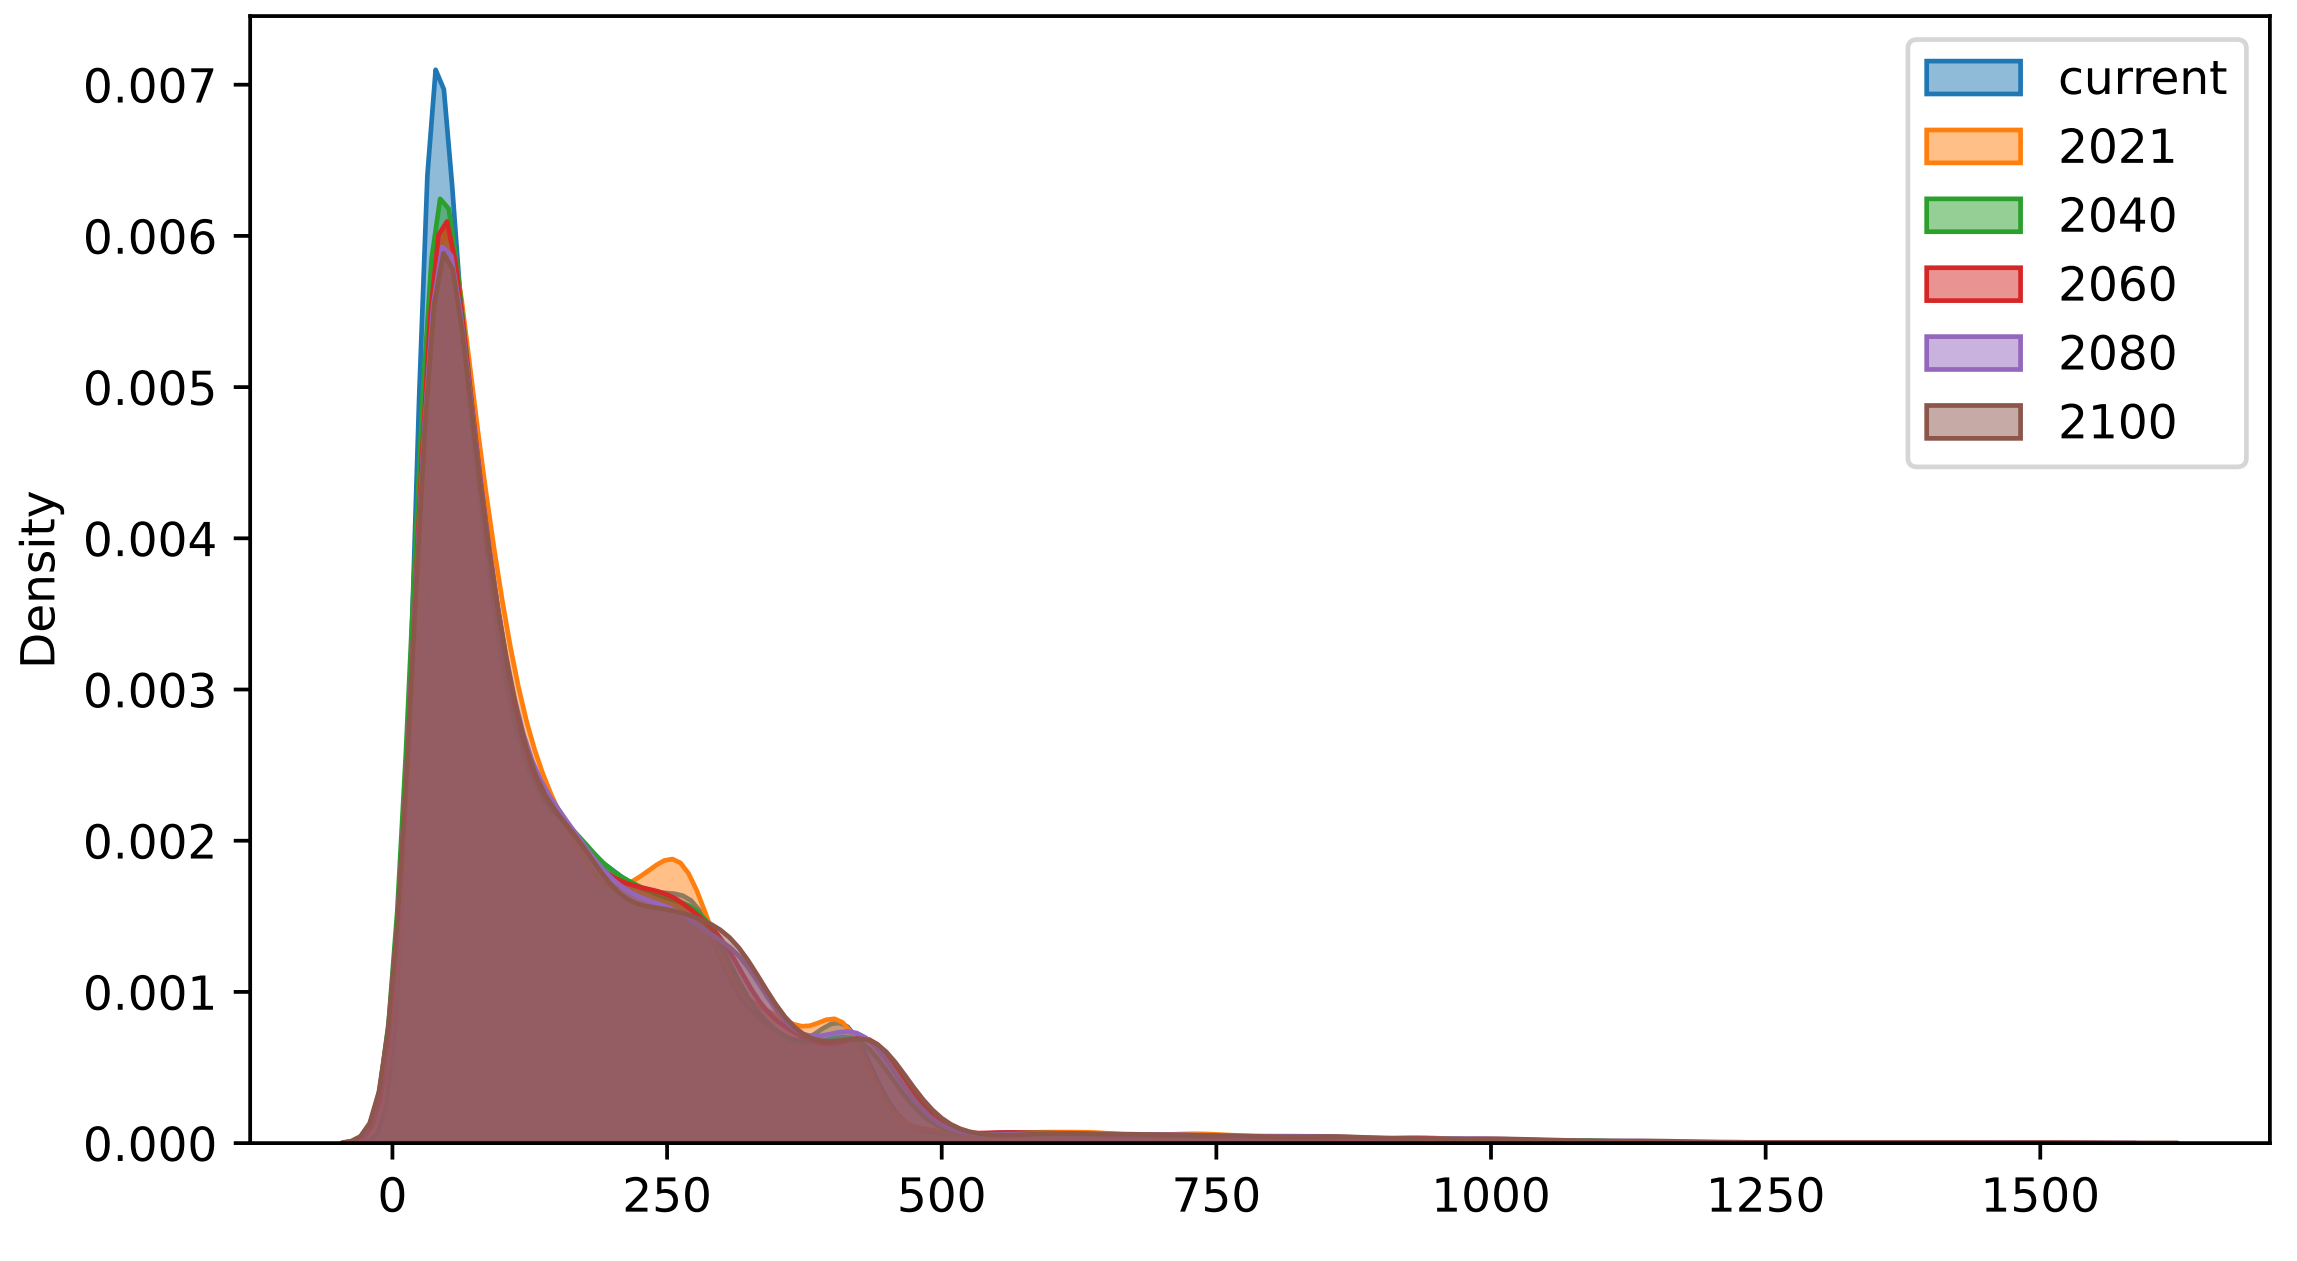

Bio19
2021: KS=0.04, p=1.2e-41
2040: KS=0.01, p=0.003
2060: KS=0.03, p=6.2e-17
2080: KS=0.03, p=2.3e-19
2100: KS=0.04, p=4.1e-28