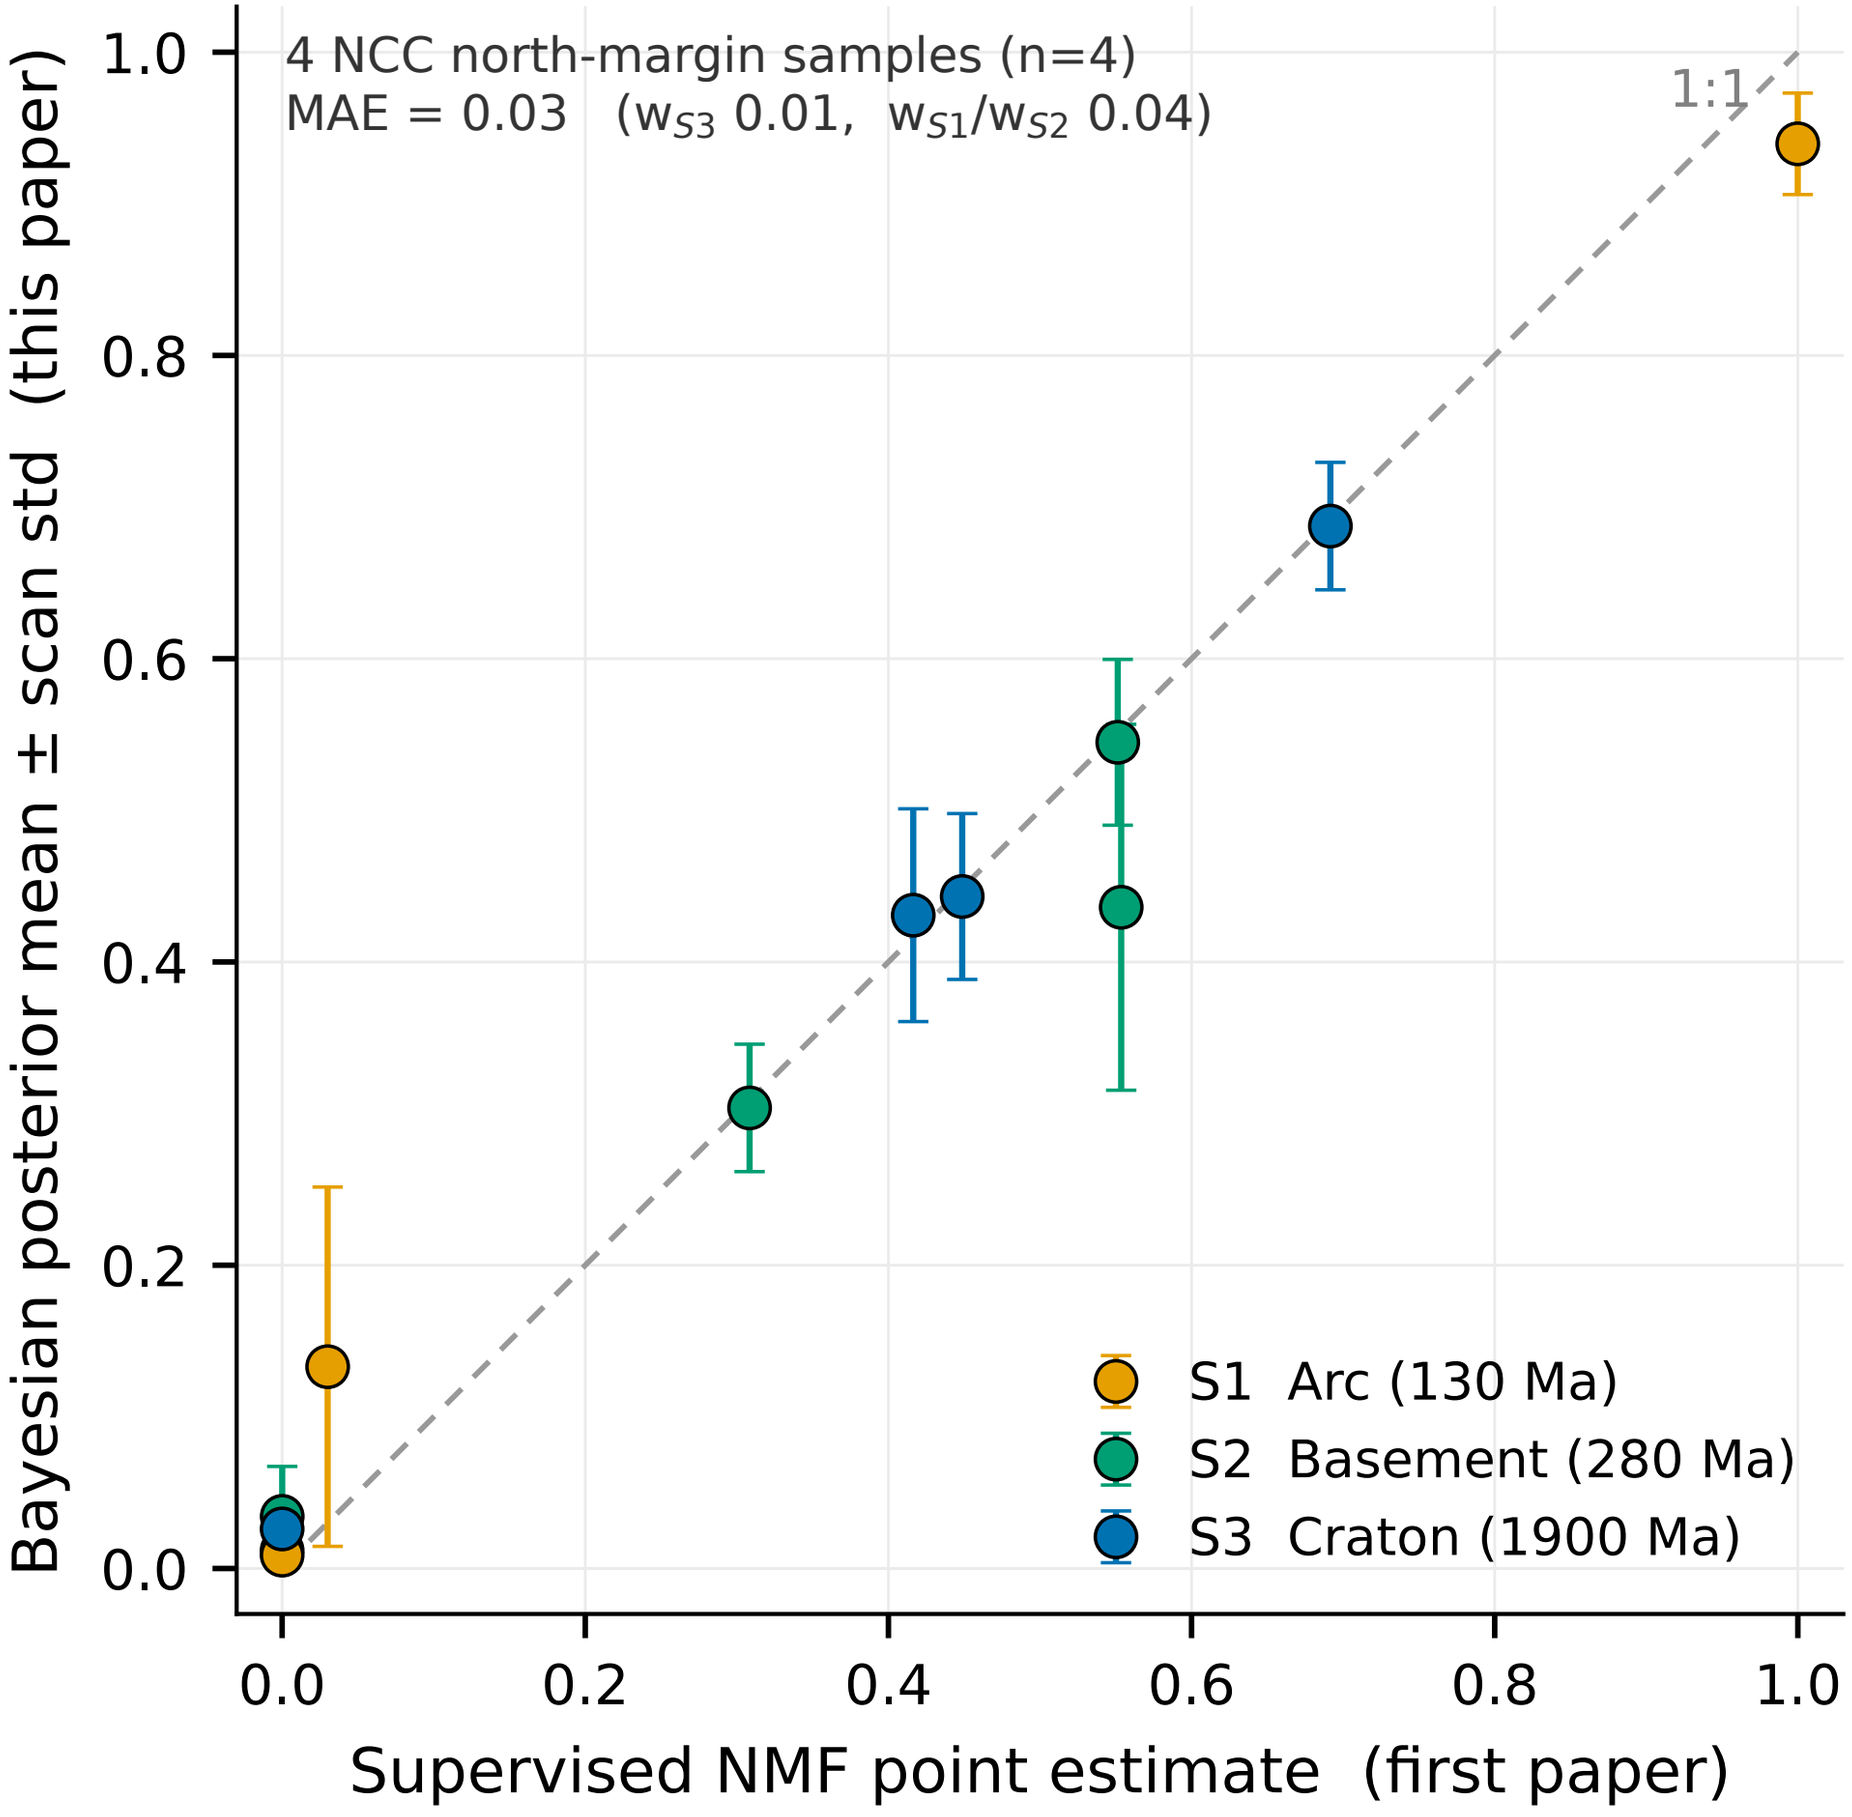

4 NCC north-margin samples (n=4)
MAE = 0.03 (w$_{S3}$ 0.01, w$_{S1}$/w$_{S2}$ 0.04)
1:1
S1 Arc (130 Ma)
S2 Basement (280 Ma)
S3 Craton (1900 Ma)
Bayesian posterior mean ± scan std (this paper)
Supervised NMF point estimate (first paper)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0