
MINISTERSTVO DOPRAVY

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 1 – VOZOVKY A KRAJNICE

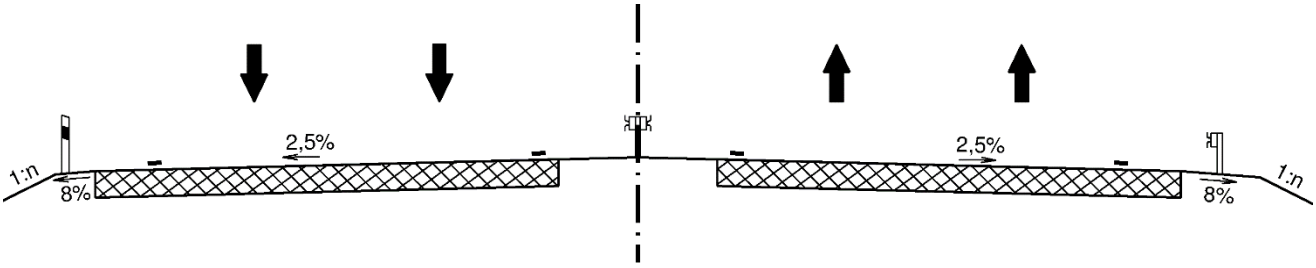

Březen 2022





Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu pod č. j. MD-4246/2022-930/2 ze dne 15. 3. 2022 s **účinností od 1. 4. 2022**. Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 1 – Vozovky a krajnice schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 55/2006-O120-RS/1 s účinností od 1. února 2006 a VL 2 – Silniční těleso schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 18864/1995-230 s účinností od 1. května 1995.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjpk.cz.

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED

VL 1 VOZOVKY A KRAJNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM VZOROVÝCH LISTŮ

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

VOZOVKY A KRAJNICE

SILNIČNÍ TĚLESO

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

DRENÁŽE

VL 2 ODVODNĚNÍ

VL 3 KŘIŽOVATKY

VL 4 MOSTY

VL 5 TUNELY

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

VL 7 VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

VL 0 VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ 4

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ 4

3. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ 4

4. GRAFICKÁ ČÁST 5

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ

Vzorové listy (VL) představují přehled preferovaných technických řešení nejčastěji se vyskytujících konstrukčních prvků. Prezentované technické řešení má přispět k vytvoření předpokladů pro kvalitní a hospodárné dílo spolehlivě fungující po dobu požadované životnosti stavby nebo příslušného konstrukčního prvku.

Vzorové listy v grafické podobě s poznámkami ve formě textu rozpracovávají technické požadavky a ustanovení příslušných předpisů týkajících se řešené problematiky. Snahou zpracovatele VL bylo minimalizovat vzájemné překrývání jednotlivých VL a zdvojování informací. Pokud tomu nebylo v některých případech možné zabránit, je rozhodující informace na vzorovém detailu speciálně věnovanému dané problematice.

Ve snaze zabránit zdvojování informací v rámci VL a nebo s jinými předpisy (ČSN, ČSN EN, TP a podobně) je v řadě případů použit textový odkaz na příslušný související předpis řešící speciálně danou problematiku.

Odchylná technická řešení od řešení prezentovaných ve VL jsou obecně možná po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem díla.

V těchto VL jsou rozměry uváděny v metrech, v případě několika detailů jsou rozměry uvedeny v milimetrech, čtenář je na tuto skutečnost upozorněn přímo pod názvem VL vlevo nahoře.

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Předpokládá se využití VL ve všech fázích investiční činnosti, zejména však jsou určeny investorům, projektantům a technickému dozoru ve všech stupních projektové přípravy. Zásadní význam mají VL pro projektovou dokumentaci sloužící k zadání díla, tj. pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

Při použití VL ve stupni RDS je vhodné detaily dopracovat pro použití na konkrétním díle, zejména je třeba doplnit výrobky a technologie dodávané zhotovitelem stavby.

3. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Dosud užívaný systém značení VL byl pro lepší přehlednost změněn. Označení vzorových listů je prováděno dle následujícího schématu:

VL 1
AA-BB
MM/RR

AA	označuje číslo podkapitoly
BB	označuje pořadí vzorového listu v této podkapitole
MM/RR	označuje měsíc a rok poslední aktualizace VL

Kompletní jednoznačné označení zní například: VL 1 32-01 01/2022
VL 1 53-01 01/2022


4. GRAFICKÁ ČÁST

označení	název	datum
10	**PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ**	
11	**Dálnice a silnice směrově rozdělené**	
11-01	Kategorijní typ D 33,5	01/2022
11-02	Kategorijní typ D 27,5	01/2022
11-03	Kategorijní typ D a S 26,0	01/2022
11-04	Kategorijní typ D a S 25,5	01/2022
11-05	Kategorijní typ S 24,5	01/2022
11-06	Kategorijní typ D a S 21,5	01/2022
11-07	Kategorijní typ S 20,75	01/2022
12	**Silnice směrově nerozdělené**	
12-01	Kategorijní typ S 15,25	01/2022
12-02	Kategorijní typ S 13,5	01/2022
12-03	Kategorijní typ S 11,5 třípruhová	01/2022
12-04	Kategorijní typ S 11,5	01/2022
12-05	Kategorijní typ S 9,5	01/2022
12-06	Kategorijní typ S 7,5	01/2022
12-07	Kategorijní typ S 6,5	01/2022
12-08	Kategorijní typ S 4,0	01/2022
13	**Místní komunikace**	
13-01	Skladebné prvky MK	01/2022
14	**Komunikace pro chodce a cyklisty**	
14-01	Skladebné prvky komunikace pro cyklisty a chodce	01/2022
14-02	Vzorové uspořádání chodníku	01/2022
14-03	Vzorové uspořádání stezky pro cyklisty	01/2022
14-04	Vzorové uspořádání sdružené stezky pro chodce a cyklisty	01/2022
15	**Další pruhy**	
15-01	Zvětšení počtu jízdních pruhů v křižovatce	01/2022
15-02	Zvětšení počtu pruhů ve stoupání a klesání - směrově rozdělené komunikace	01/2022
15-03	Snížení počtu jízdních pruhů - směrově rozdělené komunikace	01/2022
15-04	Zvětšení počtu pruhů ve stoupání a klesání – směrově nerozdělené komunikace	01/2022
15-05	Snížení počtu jízdních pruhů - směrově nerozdělené komunikace	01/2022
15-06	Střídání směru dopravy ve středním pruhu	01/2022
15-07	Úprava u hlásky SOS	01/2022
15-08	Sjezdy k DUN	01/2022
15-09	Dohledové místo policie ČR	01/2022
15-10	Zálivy pro nouzové stání a pro údržbu	01/2022
15-11	Výhybna	01/2022
20	**VOZOVKY A KRAJNICE**	
21	**Ukončení vrstev vozovky**	
21-01	Netuhá vozovka	01/2022
21-02	Tuhá vozovka	01/2022
21-03	Spárořez D26,0	01/2022
21-04	Spárořez D27,5	01/2022

21-05	Spárořez D33,5	01/2022
21-06	Schéma podélného přechodu mezi tuhou a netuhou vozovkou	01/2022
22	**Krajnice**	
22-01	Krajnice bez podélného odvodnění	01/2022
22-02	Krajnice s monolitickým žlabem	01/2022
22-03	Krajnice obrusné vrstvy se sníženou hlučností	01/2022
22-04	Osazení betonového svodidla v krajnici	01/2022
22-05	Použití betonového svodidla jako opěrné zdi	01/2022
23	**Střední dělící pás**	
23-01	Jízdní pásy ve stejné výškové úrovni – ocelové svodidlo	01/2022
23-02	Jízdní pásy v různých výškových úrovních – ocelové svodidlo	01/2022
23-03	Jízdní pásy ve stejné výškové úrovni – betonové svodidlo	01/2022
23-04	Přejezd SDP s jízdními pásy ve stejné úrovni	01/2022
24	**Provádění cementobetonového krytu**	
24-01	Těsnění příčných a podélných spár	01/2022
24-02	Těsnící profily spáry tuhé vozovky	01/2022
24-03	Schéma dilatační (prostorové) spáry	01/2022
24-04	Schéma přechodu geodrénu při změně klopení	01/2022
24-05	Umístění geodrénu	01/2022
24-06	Schéma kraje zpevnění vozovky se změnou příčného sklonu podkladní vrstvy	01/2022
30	**SILNIČNÍ TĚLESO**	
31	**Zemní těleso v zářezu**	
31-01	Základní tvar zářezového tělesa	01/2022
31-02	Nadzářezový příkop	01/2022
31-03	Tvary zářezových svahů pro zajištění rozhledů	01/2022
31-04	Tvary zářezových svahů ve skalních horninách	01/2022
31-05	Úprava skalního podloží – přetěžení	01/2022
31-06	Opevnění svahu s větším sklonem	01/2022
32	**Zemní těleso v násypu**	
32-01	Základní tvary násypových těles	01/2022
32-02	Zemní těleso na sklonitém terénu	01/2022
32-03	Vyztužený násyp	01/2022
32-04	Opevnění svahu proti krátkodobě proudící vodě	01/2022
32-05	Opevnění svahu u neproudící vody	01/2022
40	**POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ**	
41	**Příkopy**	
41-01	Tvary nezpevněných příkopů	01/2022
41-02	Zpevnění dna příkopů	01/2022
42	**Žlaby**	
42-01	Monolitické žlaby – orientační tvary a rozměry	01/2022
42-02	Podobrubníkové žlaby	01/2022
42-03	Odvodňovací žlábky	01/2022
42-04	Detaily napojení betonových prvků k hraně zpevnění vozovky	01/2022
43	**Skluzy**	
43-01	Detail žlabovek pro skluzy	01/2022
43-02	Uspořádání skluzu se zaústěním do příkopu můstkem	01/2022

43-03	Uspořádání skluzu s vývařištěm	01/2022
43-04	Uspořádání skluzu s horskou vpustí	01/2022
50	**DRENÁŽE**	
51	**Silniční drenáž**	
51-01	Silniční drenáž s nezpevněnou krajnicí	01/2022
51-02	Silniční drenáž s obrubníkovou hranou	01/2022
51-03	Silniční drenáž v SDP	01/2022
51-04	Umístění drenážních šachtic	01/2022
51-05	Vyústění drenáže ve svahu	01/2022
52	**Hloubková drenáž**	
52-01	Hloubková drenáž podélná	01/2022
53	**Svahová drenáž**	
53-01	Svahová žebra	01/2022
53-02	Záchytka pramene	01/2022
54	**Vsakovací drenáž**	
54-01	Drenážní příkop	01/2022

KATEGORIJNÍ TYP D 33,5

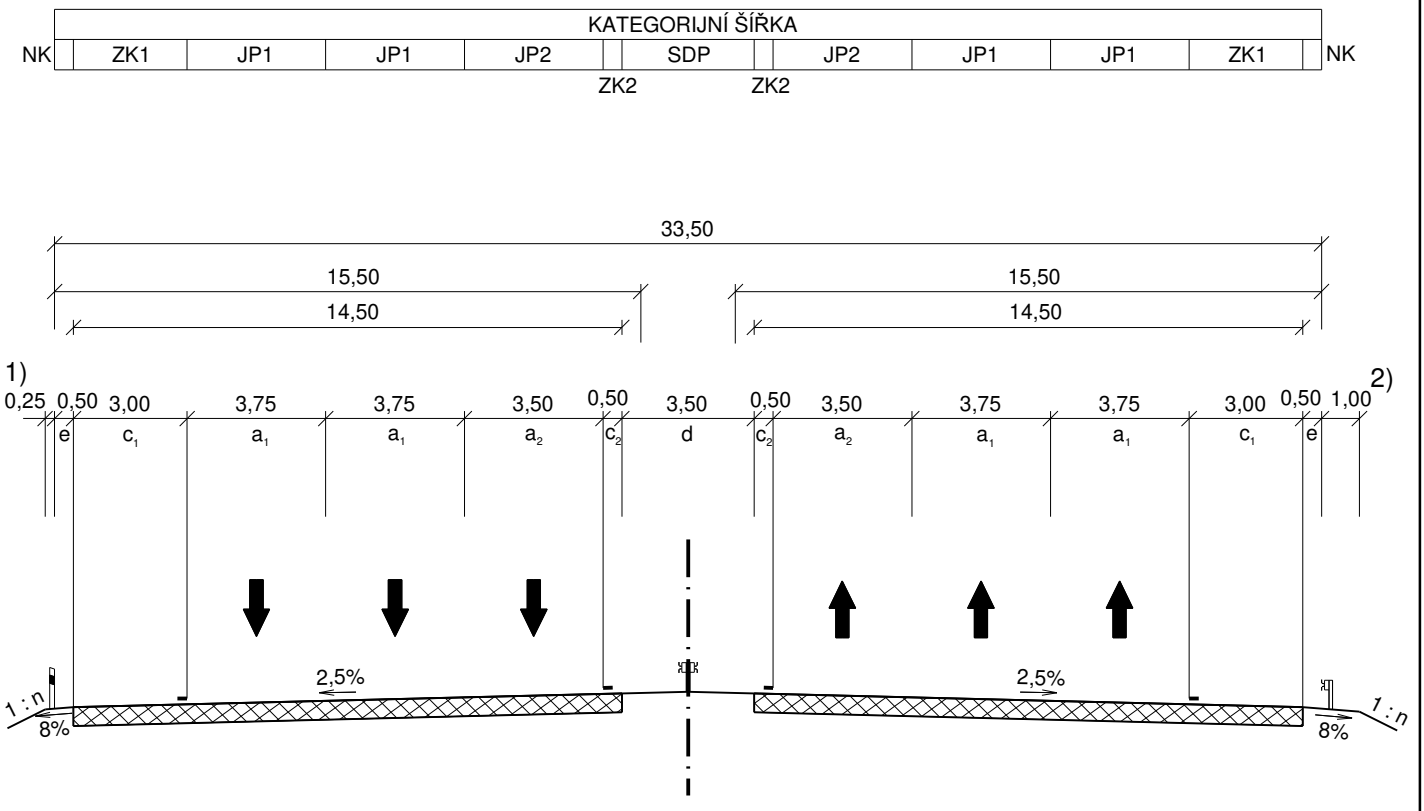


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP D 33,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-01** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP D 27,5

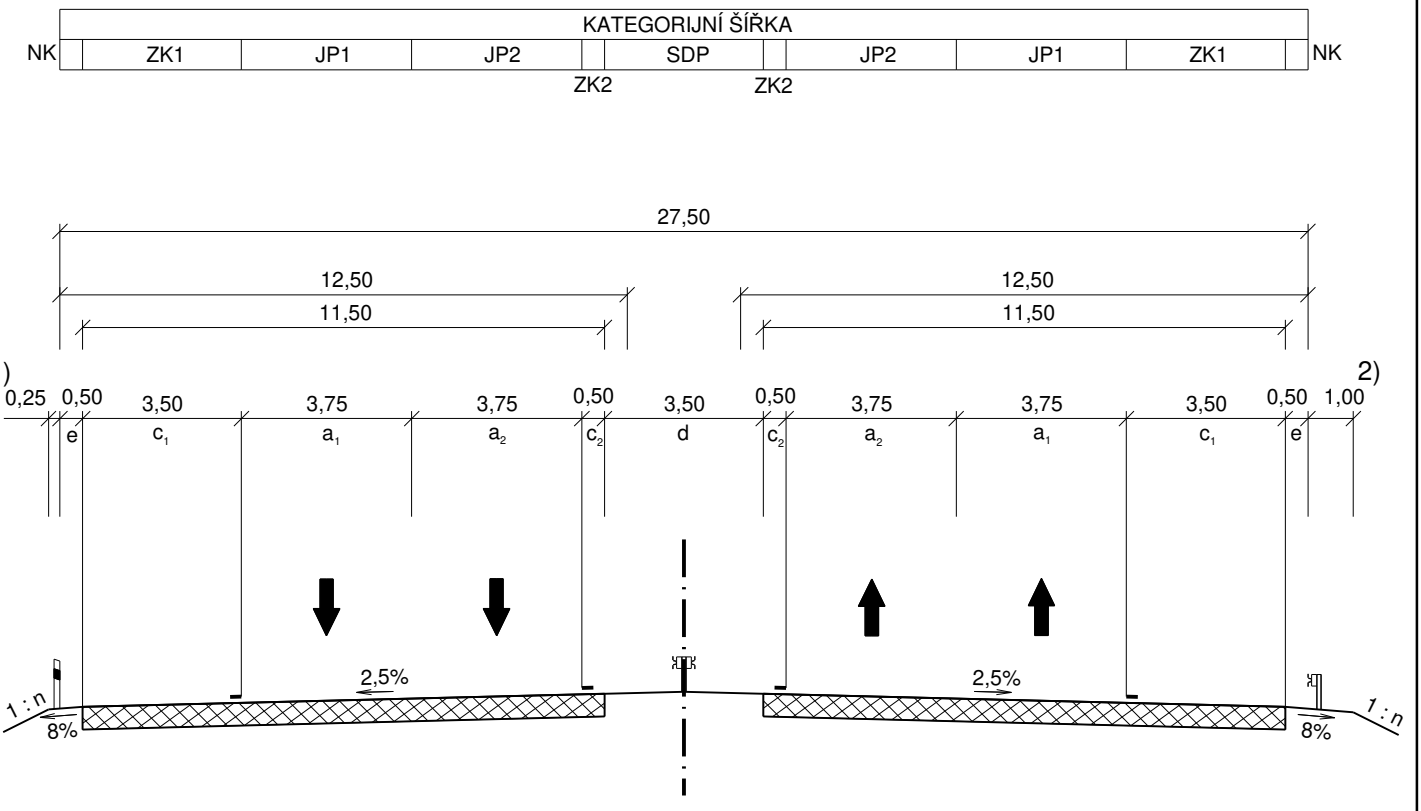


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP D 27,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-02** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP D a S 26,0

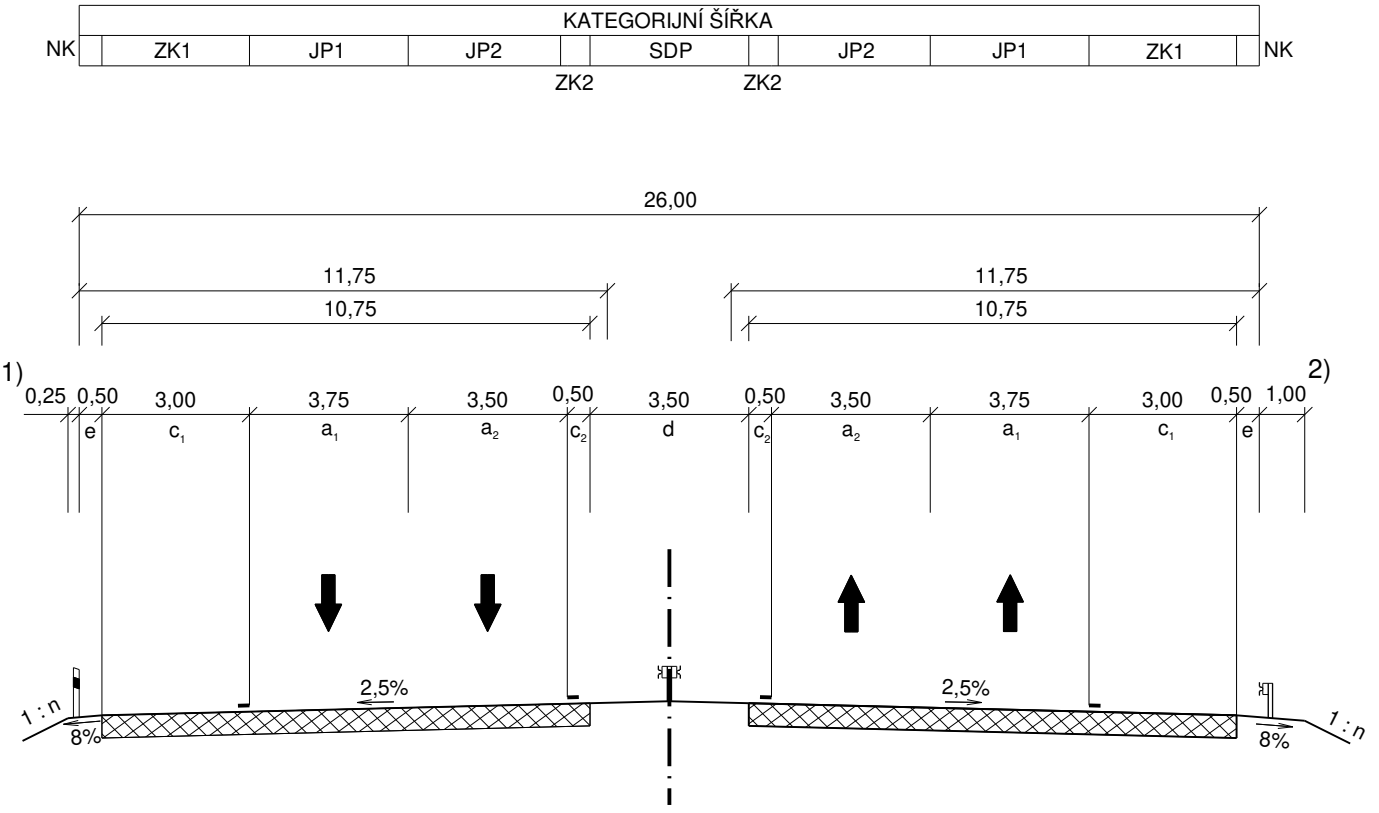

LEGENDA:


JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (SILNICE) (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP D a S 26,0	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-03** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP D a S 25,5

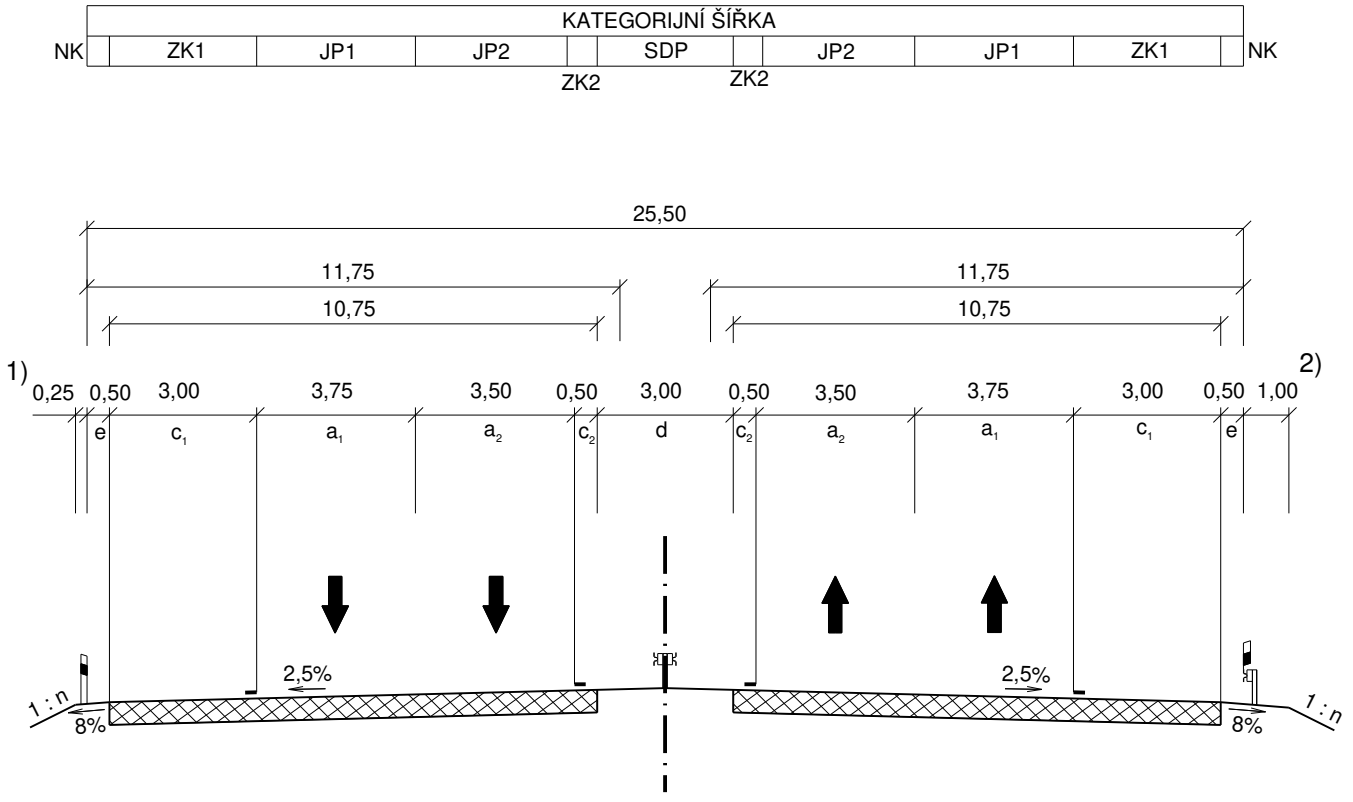


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (SILNICE) (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.
2. KATEGORIJNÍ TYP D a S 25,5 SE NOVĚ NENAVRHUJE.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP D a S 25,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-04** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 24,5

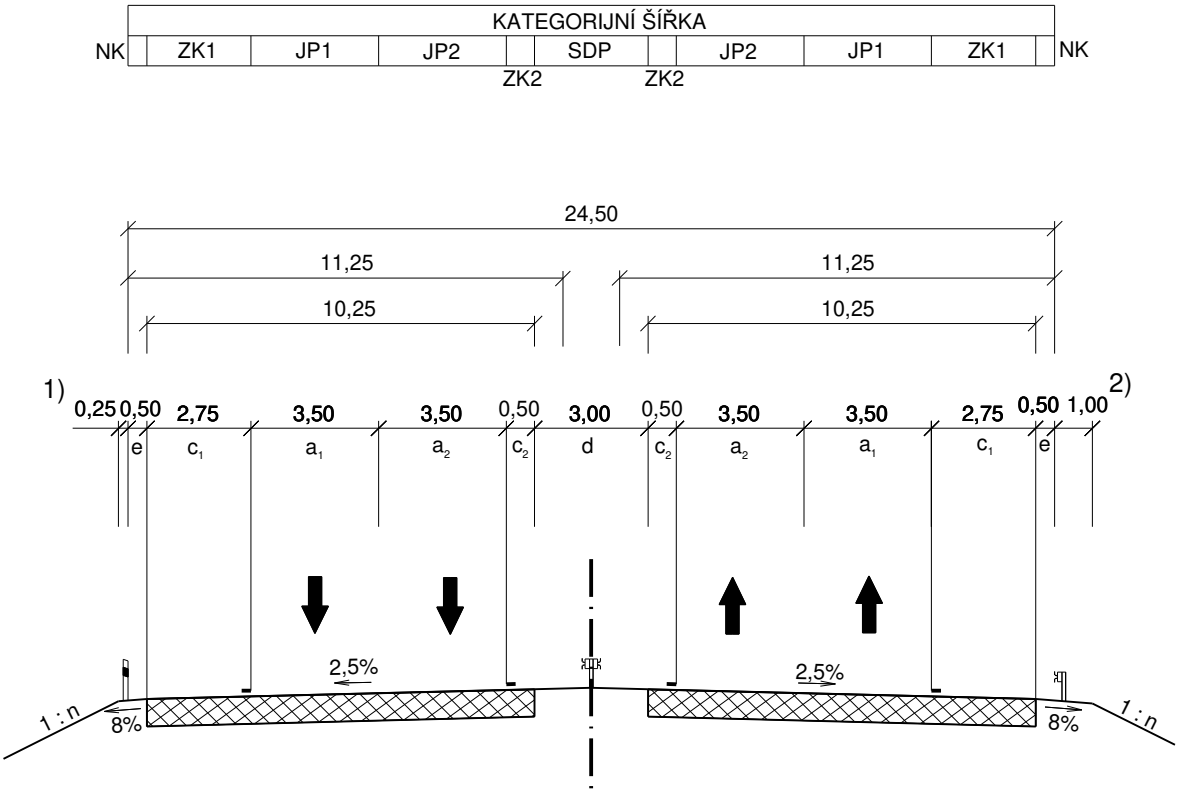


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (SILNICE) (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 24,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-05** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP D a S 21,5

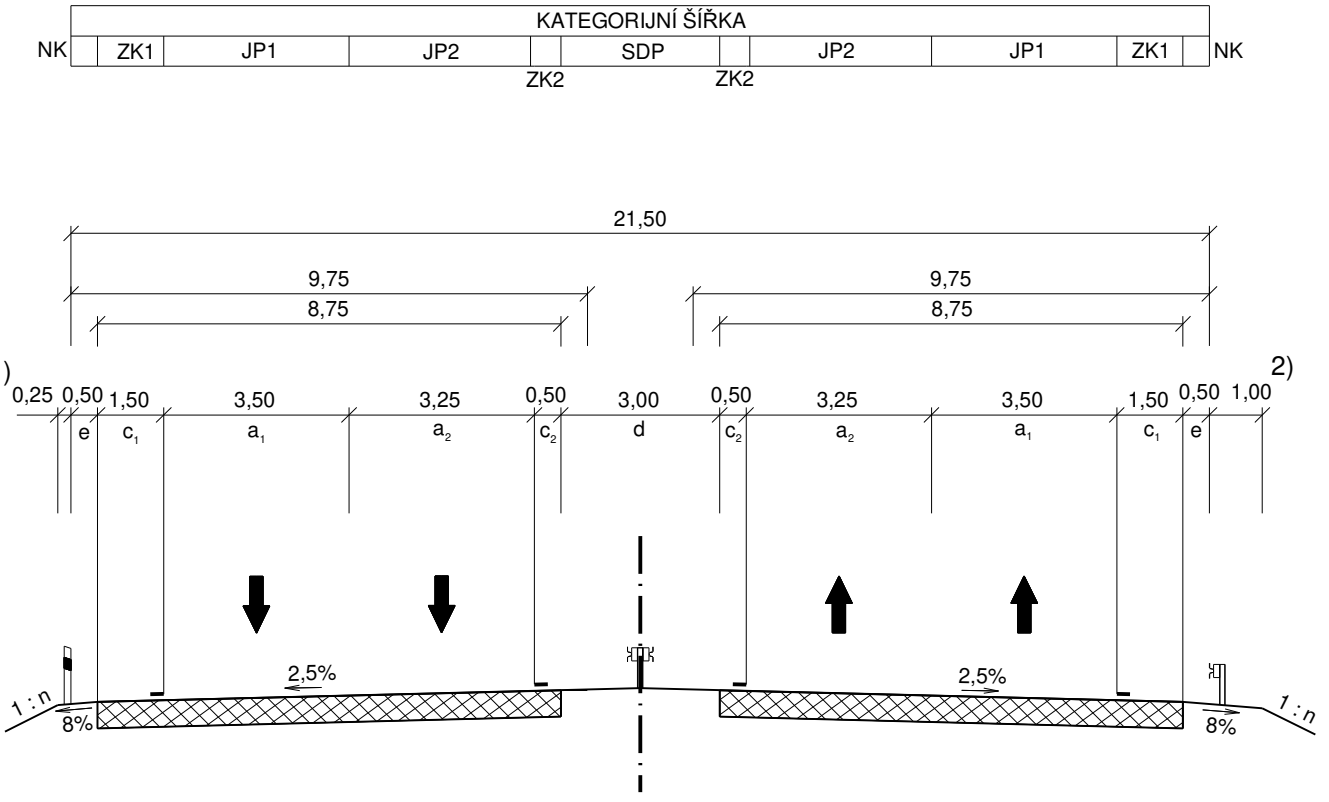

LEGENDA:


JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY DÁLNICE (SILNICE) (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. PŘI ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SE POSTUPUJE DLE ČSN 73 6101.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP D a S 21,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-06** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 20,75

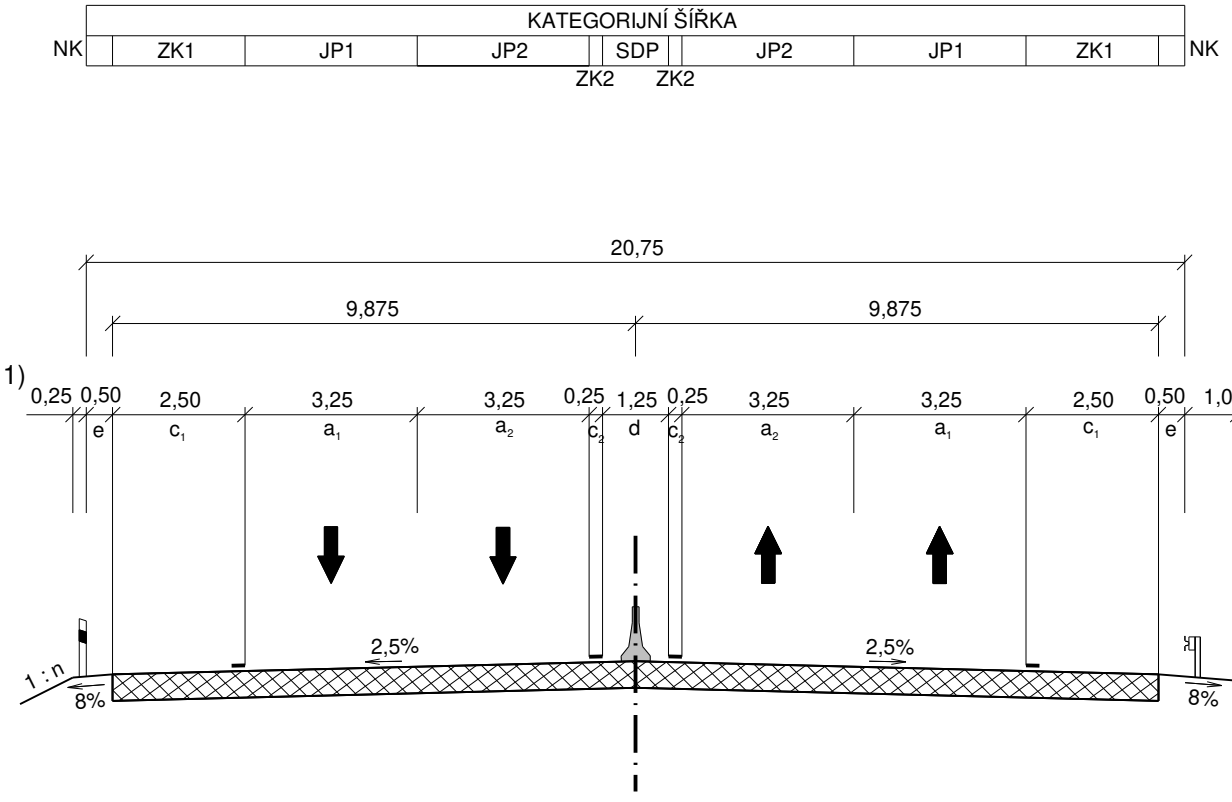


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DÁLNICE A SILNICE SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 20,75	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **11-07** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 15,25

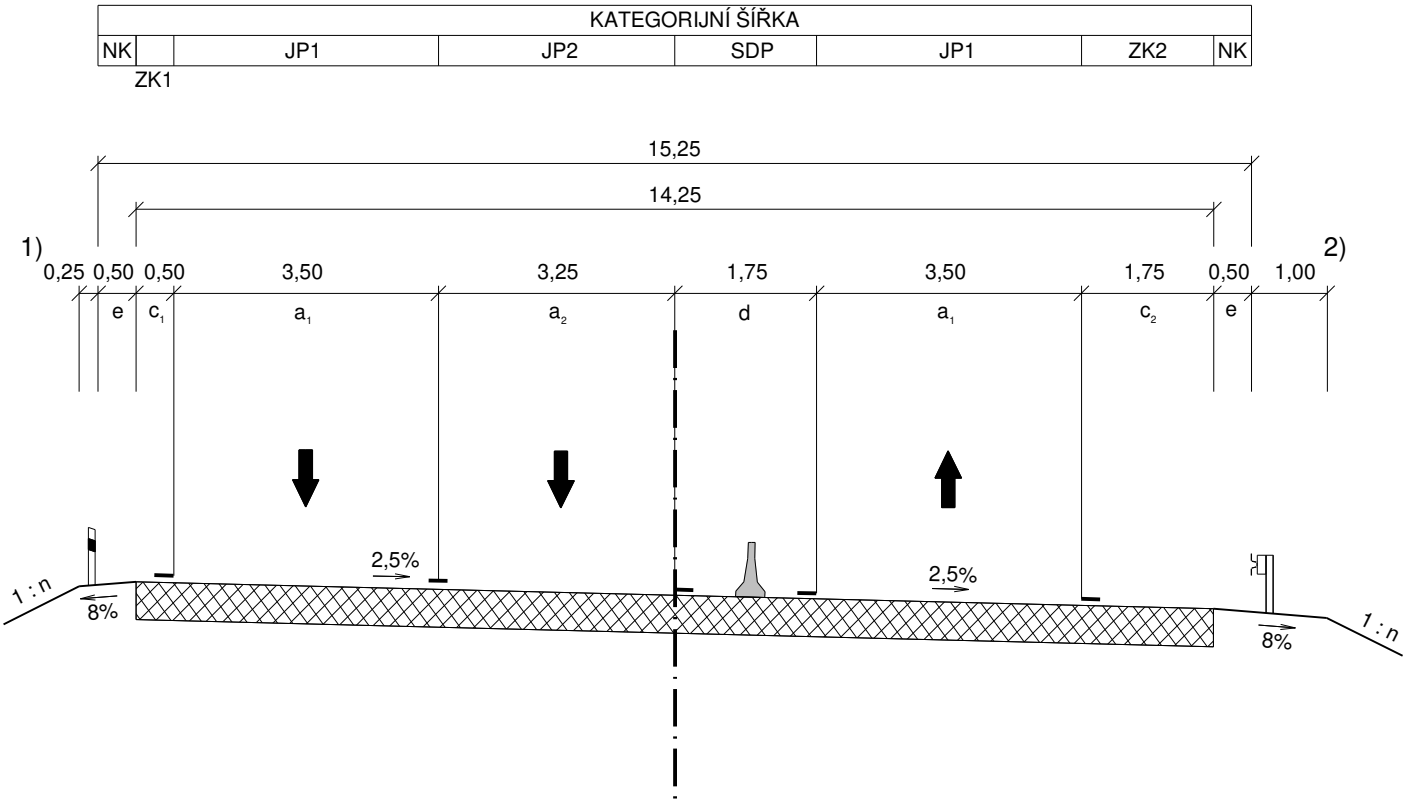

LEGENDA:

JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)


1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:

1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I STŘECHOVITÝ PŘÍČNÝ SKLON.
2. POLOHA OSY MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 15,25	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-01** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 13,5

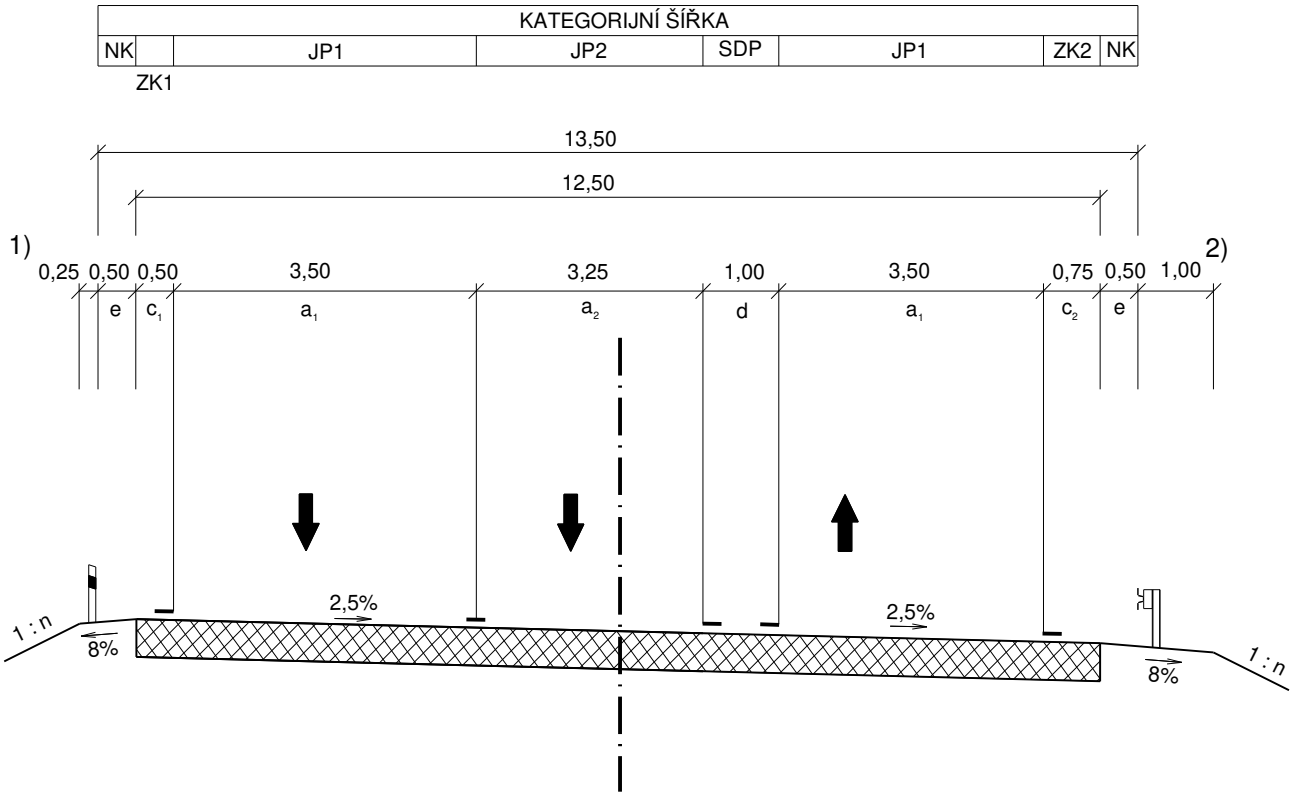


LEGENDA:
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I STŘECHOVITÝ PŘÍČNÝ SKLON.
2. POLOHA OSY MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK.
3. NEJEDNÁ SE O SMĚROVĚ ROZDĚLENOU SILNICI, ALE O ODDĚLENÍ PROTISMĚRNÝCH JÍZDNÍCH PRUHŮ DVOJITOU DĚLICÍ ČÁROU SOUVISLOU (tl. ČAR 0,25 m S MEZEROU 0,5 m), SVODIDLO ANI JINÝ DĚLICÍ PRVEK SE NEOSAZUJE.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 13,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-02** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 11,5 TŘÍPRUHOVÁ

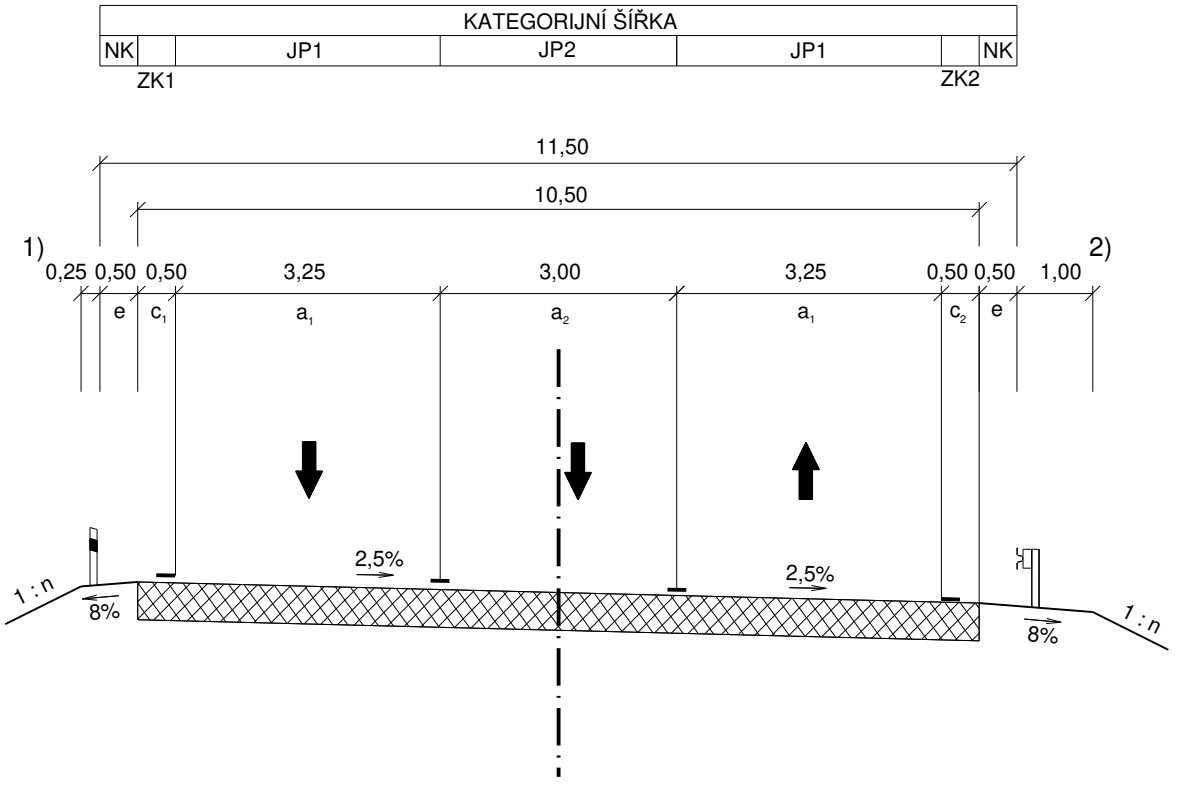

LEGENDA:

JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a_1/a_2)
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)


1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:

1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I STŘECHOVITÝ PŘÍČNÝ SKLON.
2. POLOHA OSY MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK.
3. NAVRHUJE SE POUZE JAKO MODERNIZACE STÁVAJÍCÍ, ZPRAVIDLA KAPACITNĚ NEVYHOVUJÍCÍ, DVOUPRUHOVÉ SILNICE S 11,5 ÚPRAVOU VODOROVNÉHO ZNAČENÍ. V ÚSEKU SE DVĚMA JÍZDNÍMI PRUHY V JEDNOM SMĚRU SE V LEVÉM JÍZDNÍM PRUHU OMEZUJE DOPRAVNÍM ZNAČENÍM JÍZDA VOZIDEL NAD 3,5 t.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 11,5 TŘÍPRUHOVÁ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-03** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 11,5

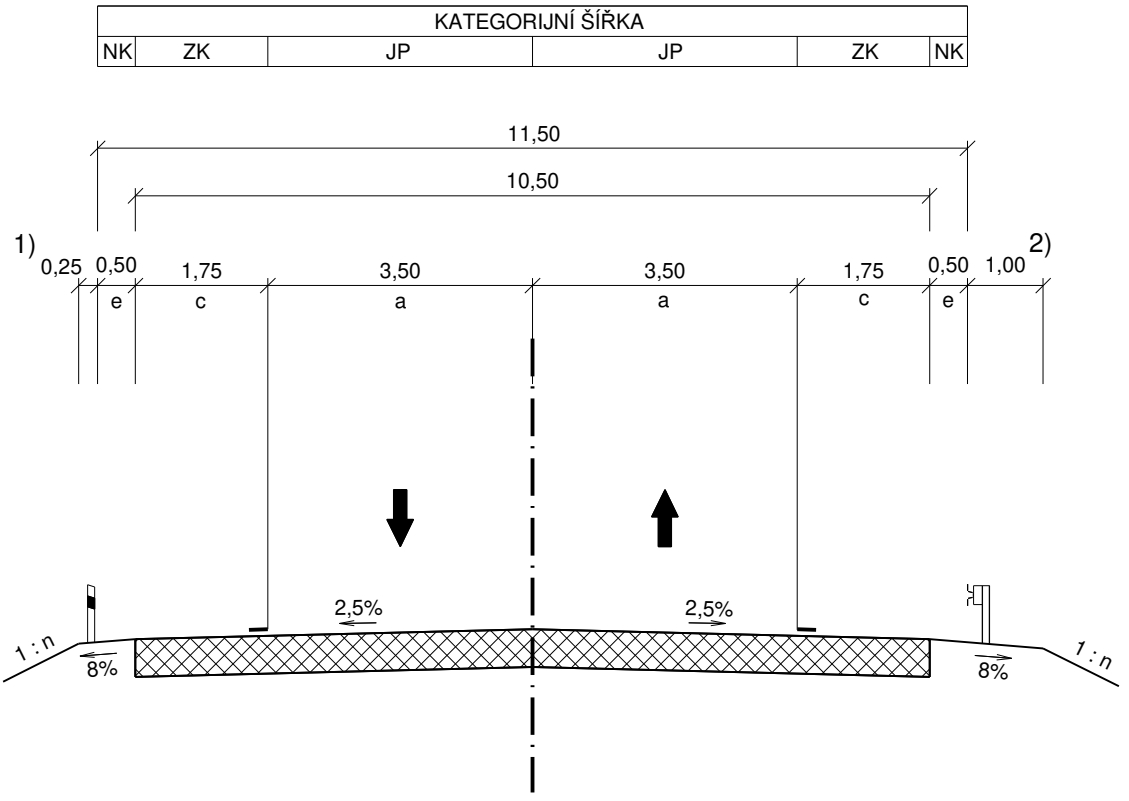

LEGENDA:


JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a)
ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I JEDNOSTRANNÝ PŘÍČNÝ SKLON.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 11,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-04** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 9,5

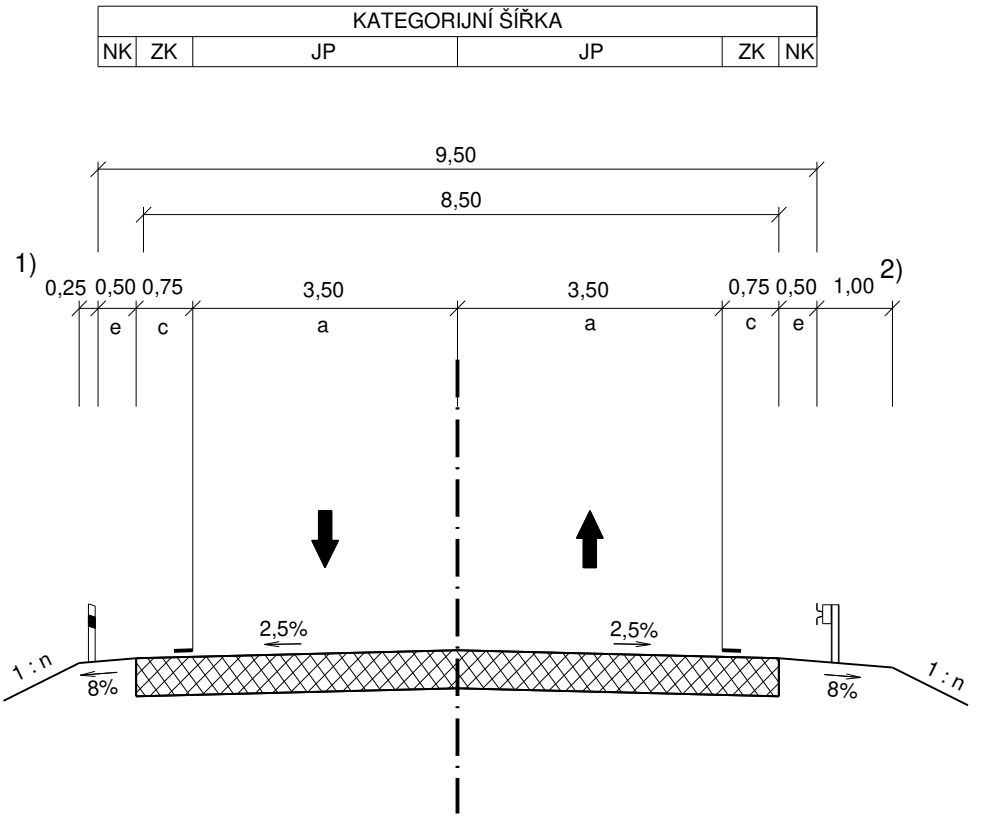

LEGENDA:


JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a)
ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I JEDNOSTRANNÝ PŘÍČNÝ SKLON.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 9,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-05** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 7,5

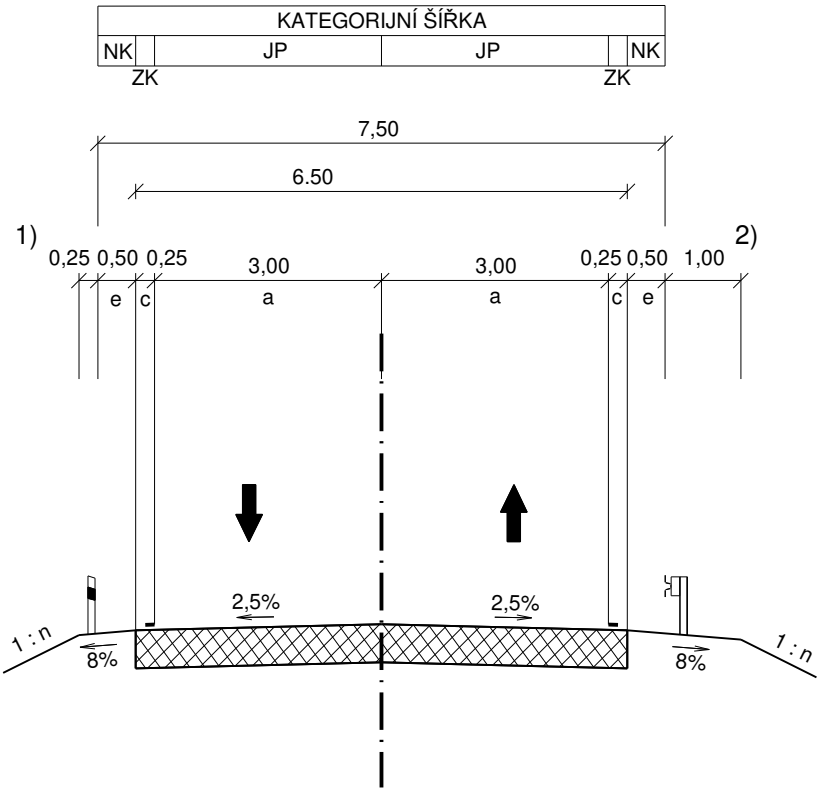


LEGENDA:
JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a)
ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I JEDNOSTRANNÝ PŘÍČNÝ SKLON.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 7,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-06** 01/2022

KATEGORIJNÍ TYP S 6,5

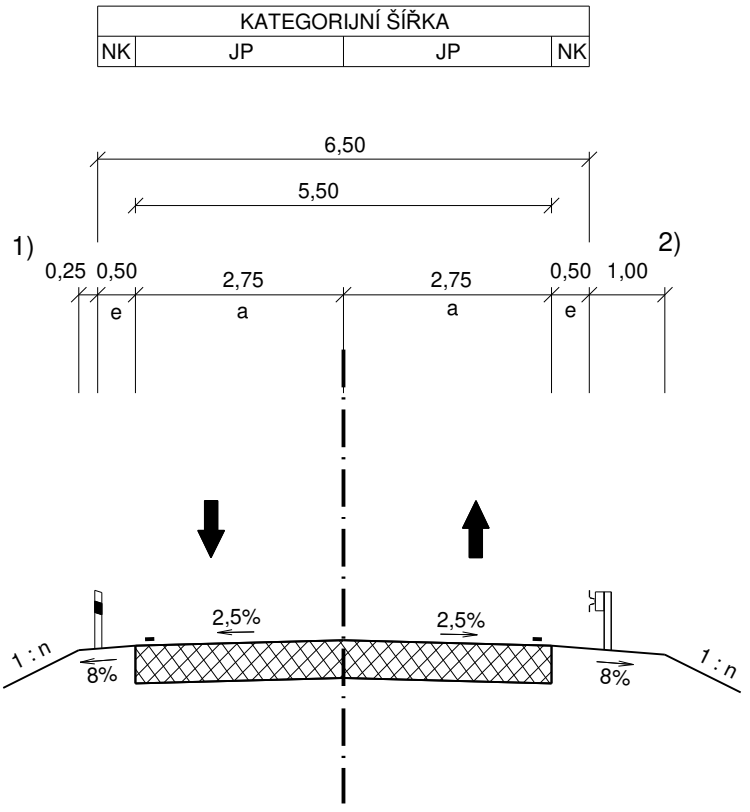


LEGENDA:
JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)

1) š. 0,25 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SMĚR. SLOUPKŮ)
2) š. 1,00 m – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE NEZAPOČÍTANÁ DO KAT. Š. (V PŘÍPADĚ OSAZENÍ SVODIDEL)

POZNÁMKY:
1. VOZOVKA MŮŽE MÍT V PŘÍMÉ I JEDNOSTRANNÝ PŘÍČNÝ SKLON.

KATEGORIJNÍ TYP S 4,0

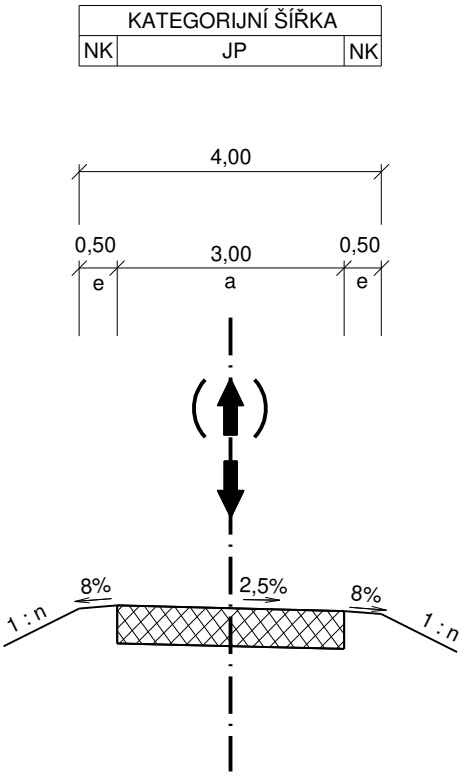


LEGENDA:

JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU (a)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY (e)
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE


POZNÁMKY:
1. PODLE ČSN 73 6101 SE POUŽIJE ZEJMÉNA PRO KONCOVÉ ÚSEKY SILNIC III. TŘÍDY A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **SILNICE SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ** KATEGORIJNÍ TYP S 4,0	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **12-08** 01/2022

SKLADEBNÉ PRVKY MK

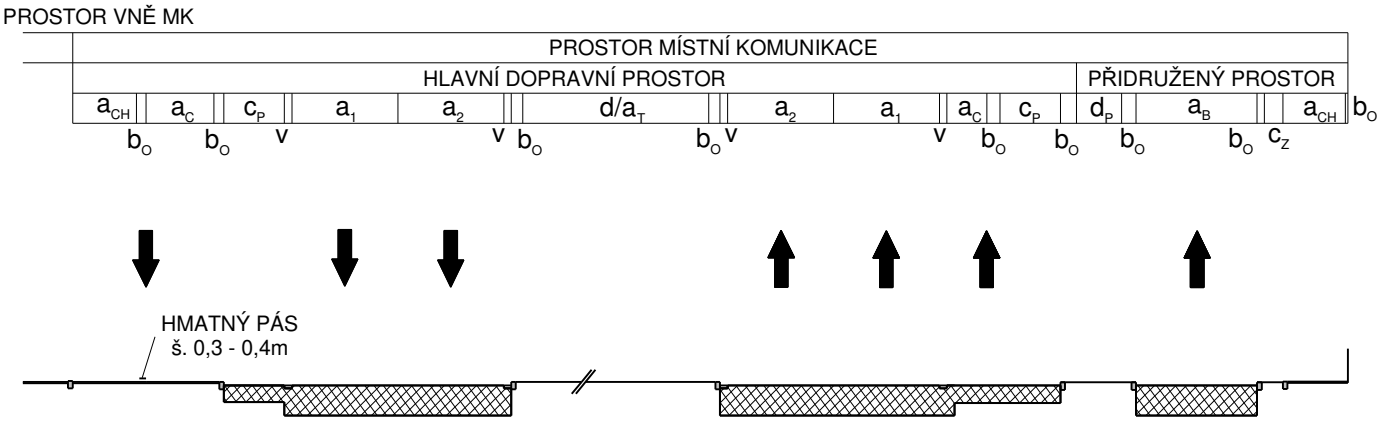

DETAIL S PEVNOU PŘEKÁŽKOU

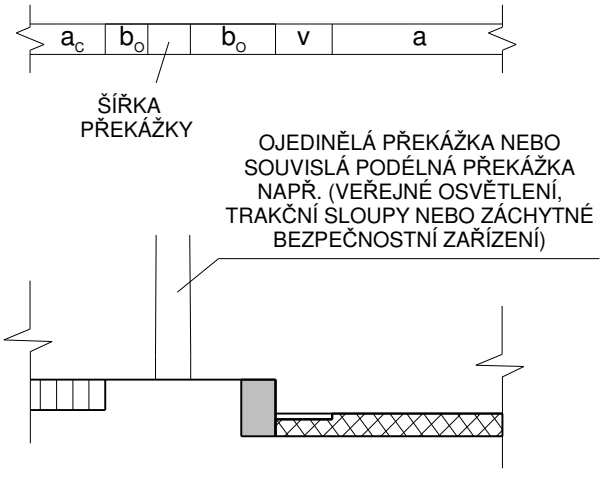

LEGENDA:


a_{CH} – PRUH/PÁS PRO CHODCE
a_C – JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY
d – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS
a_T – ZVÝŠENÝ TRAMVAJOVÝ PÁS
a_B – AUTOBUSOVÝ/TROLEJBUSOVÝ PŘIDRUŽENÝ PÁS
d_P – POSTRANNÍ DĚLICÍ PÁS
c_P – PARKOVACÍ/ZASTAVOVACÍ PRUH
v – VODICÍ PROUŽEK
b_O – BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
$a_{1,2}$ – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU
c_Z – ZELENÝ PÁS


POZNÁMKY:

1. DALŠÍ ALTERNATIVY A MOŽNÉ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6110.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **MÍSTNÍ KOMUNIKACE** SKLADEBNÉ PRVKY MK	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **13-01** 01/2022

SKLADEBNÉ PRVKY KOMUNIKACE PRO CYKLISTY A CHODCE

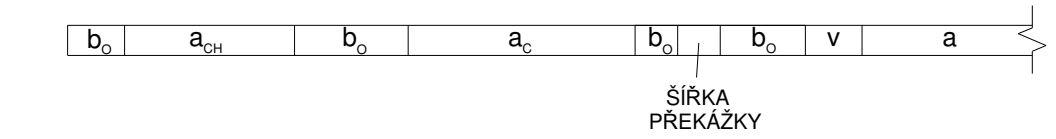

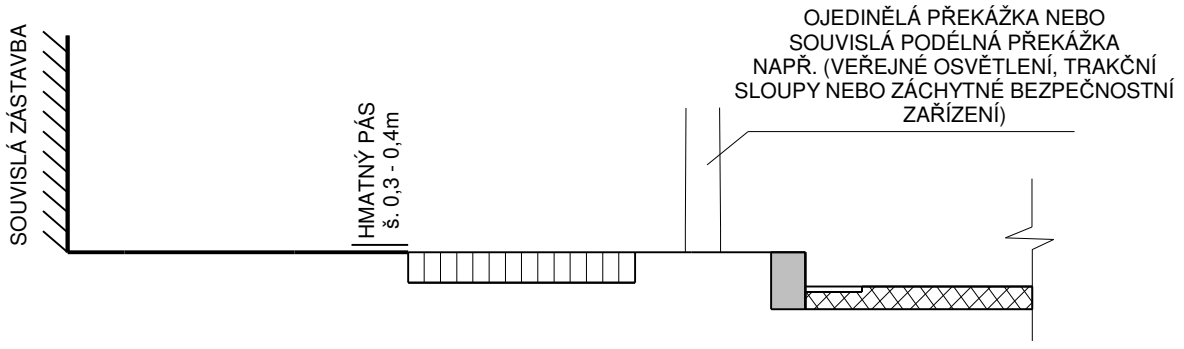

LEGENDA:


a_{CH} – PRUH/PÁS PRO CHODCE
a_C – JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY
v – VODICÍ PROUŽEK
b_O – BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
a – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU

POZNÁMKY:

1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6110.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY** SKLADEBNÉ PRVKY KOMUNIKACE PRO CYKLISTY A CHODCE	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **14-01** 01/2022

VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHODNÍKU

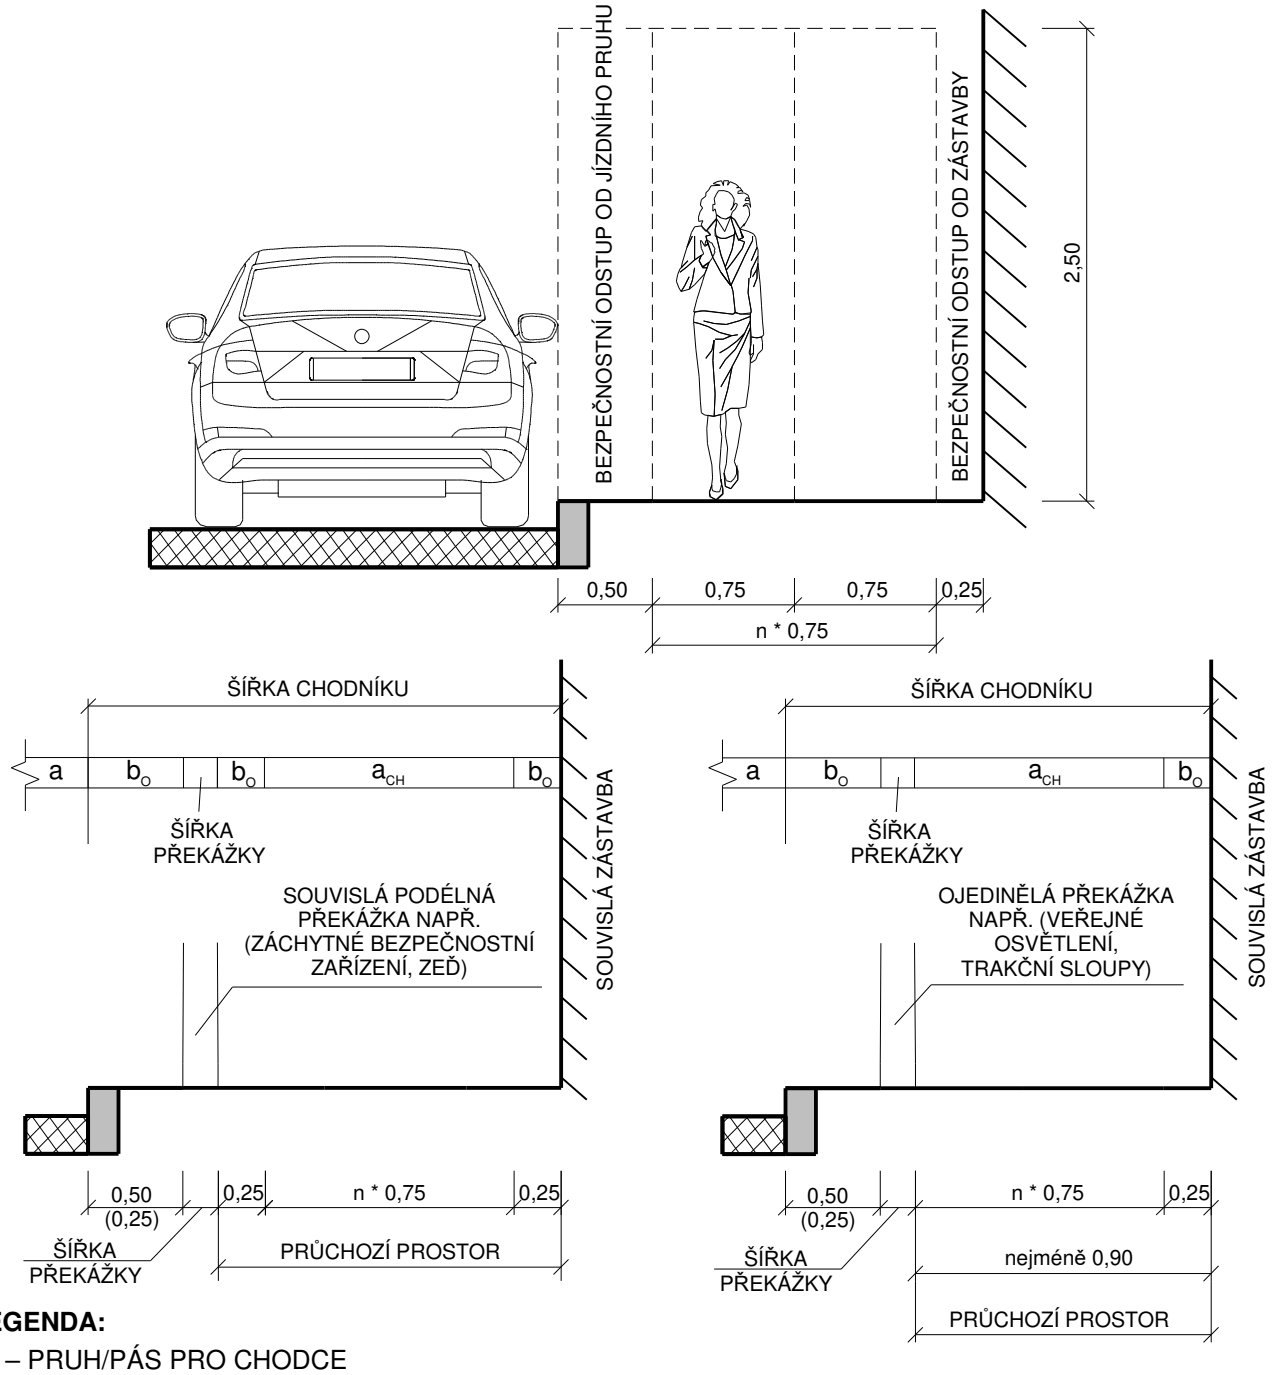

LEGENDA:

a_{CH} – PRUH/PÁS PRO CHODCE
v – VODICÍ PROUŽEK
b_O – BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
a – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU

POZNÁMKY:


1. ŠÍŘKA JEDNOHO PRUHU PRO CHODCE JE 0,75 m, PÁS PRO CHODCE JE NÁSOBKEM POČTU PRUHŮ. PRUH/PÁS PRO CHODCE SE ODDĚLUJE OD HLAVNÍHO DOPRAVNÍHO PROSTORU BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPEM 0,50 m, POPŘÍPADĚ 0,25 m.
2. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6110.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY** VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHODNÍKU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **14-02** 01/2022

VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STEZKY PRO CYKLISTY

JEDNOSMĚRNÝ CYKLISTICKÝ PROVOZ

OBOUSMĚRNÝ CYKLISTICKÝ PROVOZ

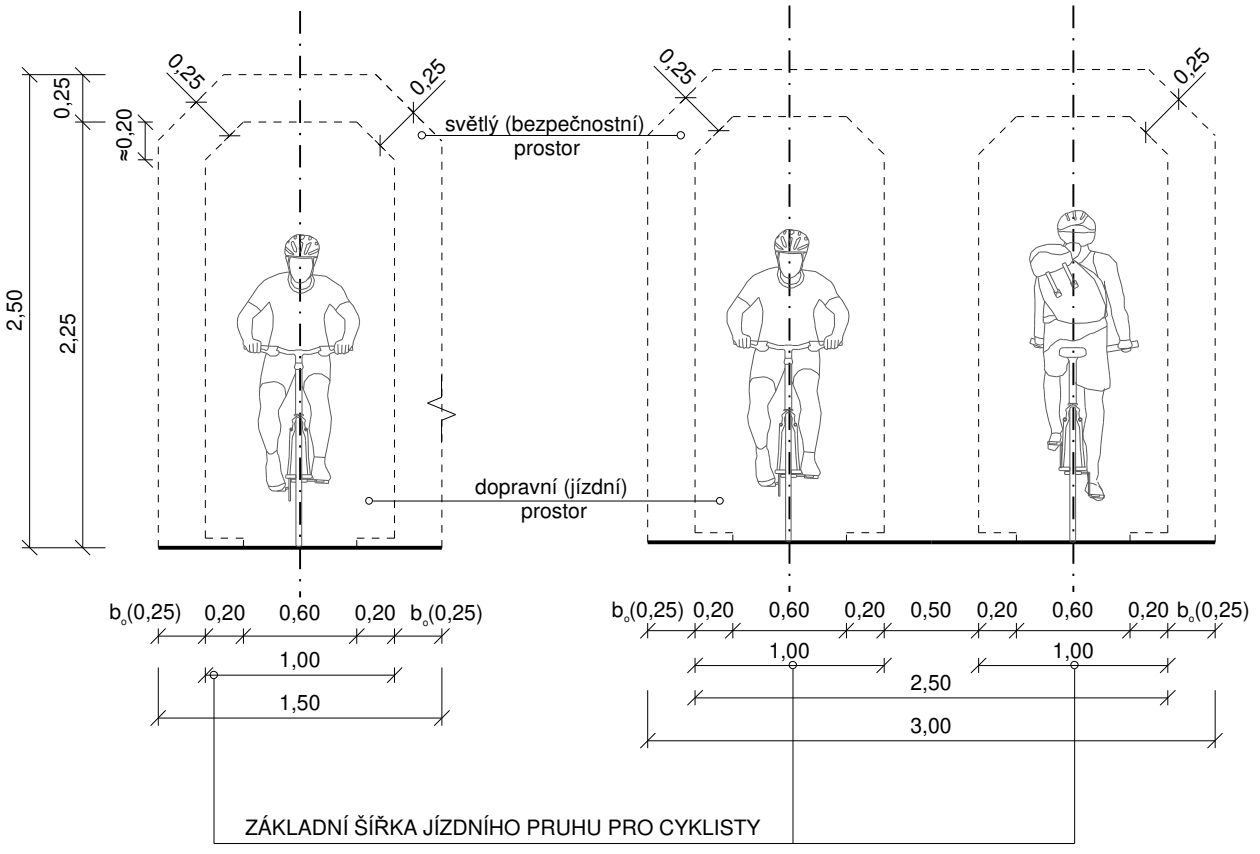


POZNÁMKY:

1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6110 A TP 179.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY** VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STEZKY PRO CYKLISTY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **14-03** 01/2022

VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SDRUŽENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY

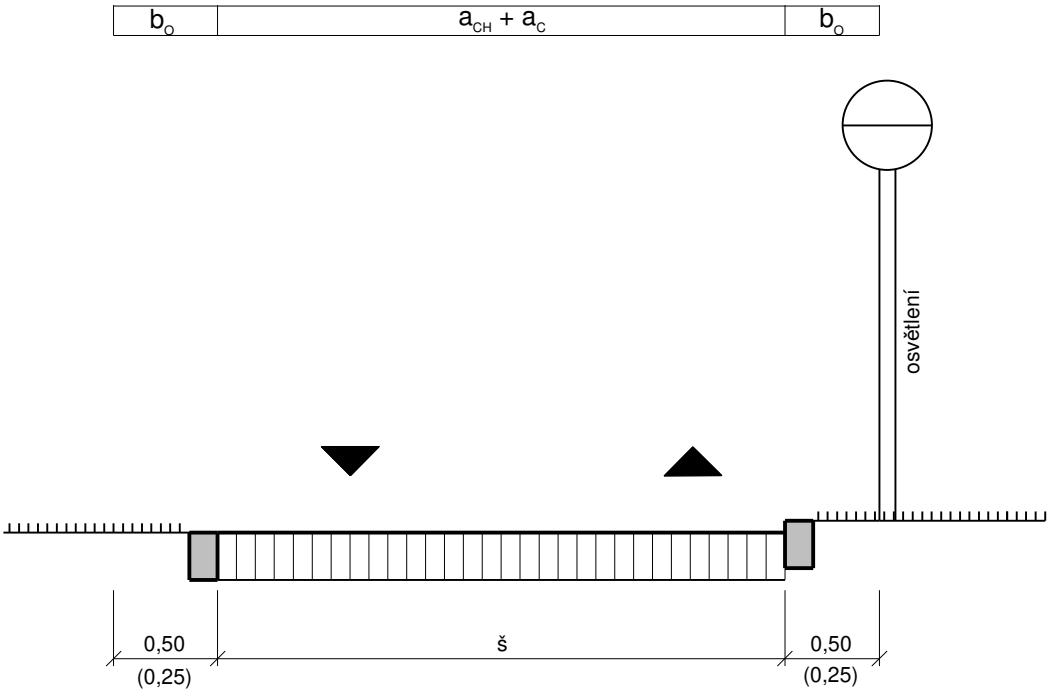

LEGENDA:


a_{CH} – PRUH/PÁS PRO CHODCE
a_C – JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY
b_O – BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
š – ŠÍŘKA SDRUŽENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY;
- š ≥ 4,0 m INTENZITA CHODCŮ A BRUSLAŘŮ > 300/hod
- š ≥ 3,0 m INTENZITA CHODCŮ A BRUSLAŘŮ cca DO 300/hod
- š ≥ 2,0 m INTENZITA cca 120 CYKLISTŮ/hod A 150 CHODCŮ/hod
- š ≥ 1,0 m INTENZITA cca 20 CYKLISTŮ/hod A 50 CHODCŮ/hod

POZNÁMKY:
1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6110 A TP 179.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY** VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SDRUŽENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **14-04** 01/2022


ZVĚTŠENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ V KŘIŽOVATCE

ZMĚNA PŘIPOJOVACÍHO PRUHU NA PRŮBĚŽNÝ JÍZDNÍ PRUH

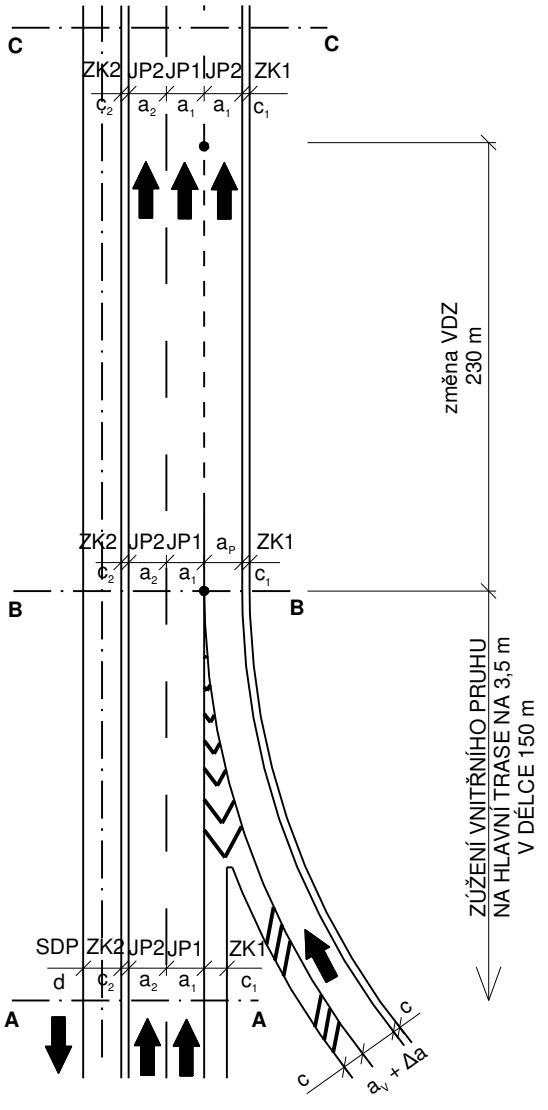


ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ


C – C

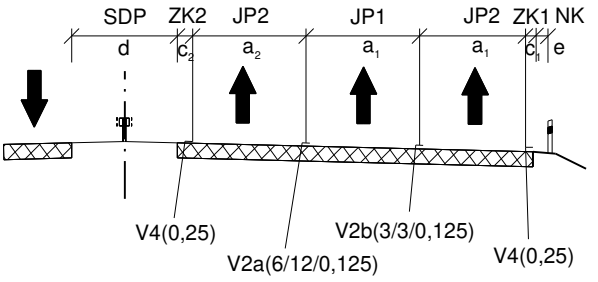

B – B

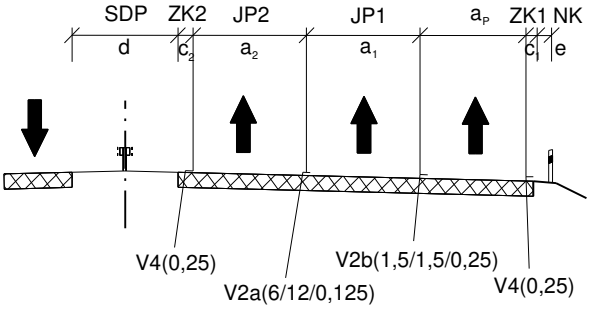

A – A

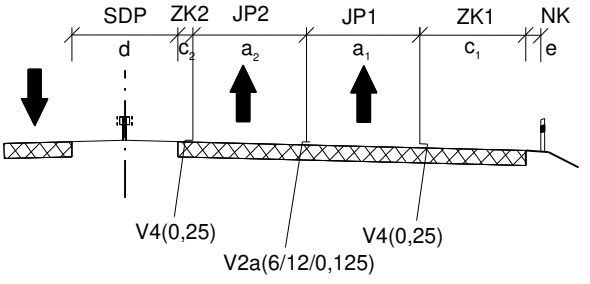


LEGENDA:
ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ($c/c_1/c_2$)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)
a_V – ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU NA VĚTVI KŘIŽOVATKY
Δa – ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU
a_P – PŘIPOJOVACÍ PRUHU/PRUH PRO POMALÁ VOZIDLA
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (DÁLNICE) (e)

POZNÁMKY:
1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6101 A PRO STAVBY ŘSD ČR VE VÝKRESECH OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 53 A R 64 (WWW.RSD.CZ).


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** ZVĚTŠENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ V KŘIŽOVATCE	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-01** 01/2022

ZVĚTŠENÍ POČTU PRUHŮ VE STOUPÁNÍ A KLESÁNÍ – SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

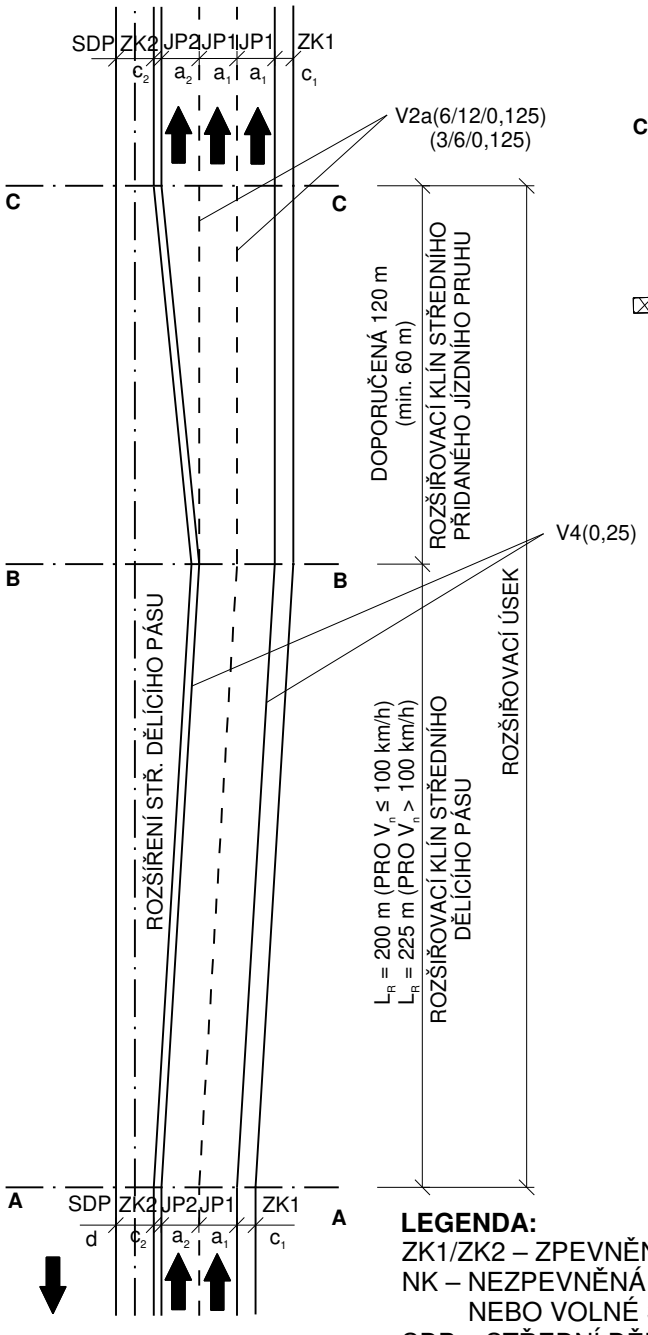

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

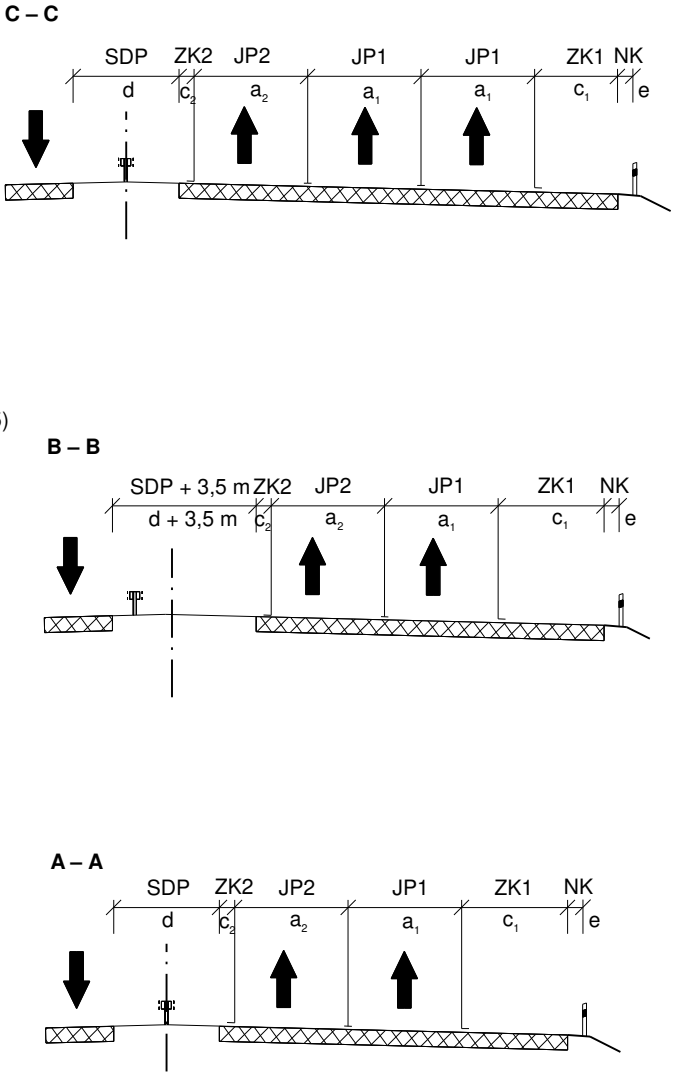

LEGENDA:


ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (DÁLNICE) (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)

POZNÁMKY:


1. VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH U SMĚROVĚ. ROZDĚLENÝCH KOMUNIKACÍ JE TŘEBA NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DÉLKU ROZŠIŘOVACÍHO KLÍNU ZVĚTŠIT.
2. TVAR ROZŠIŘOVACÍHO KLÍNU SE PROVEDE PODLE ČSN 73 6102.


SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ – SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE


SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

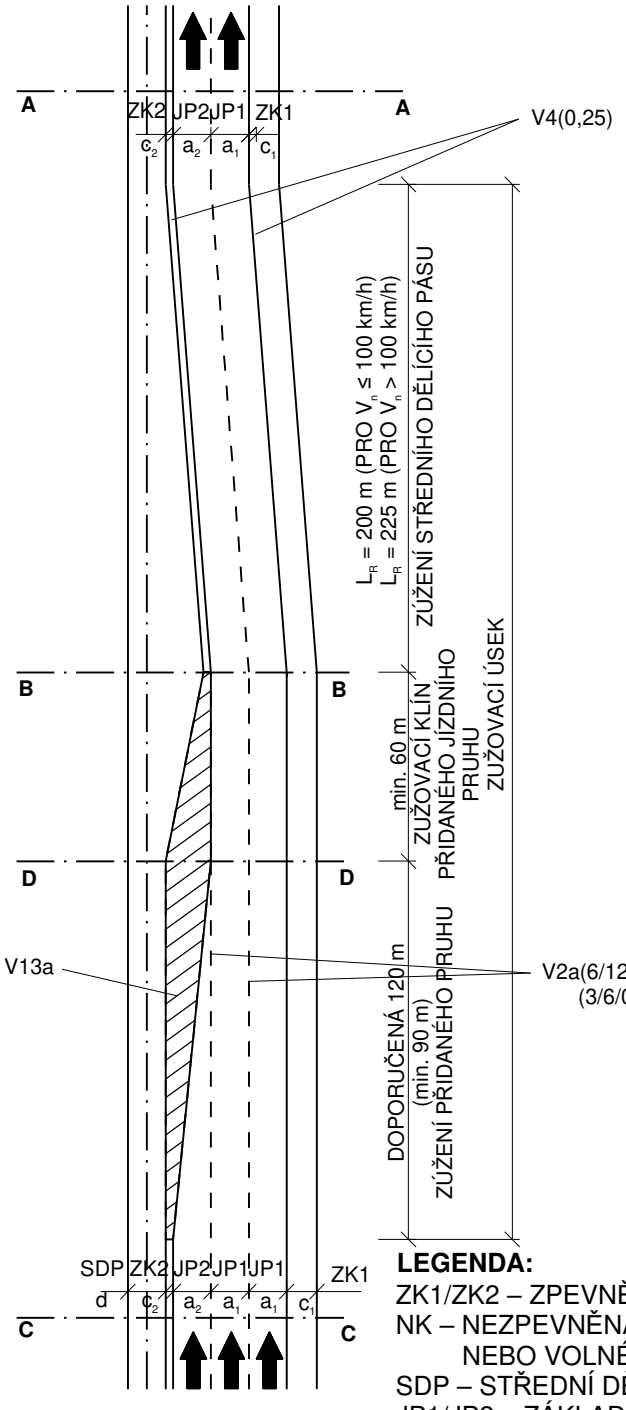


ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

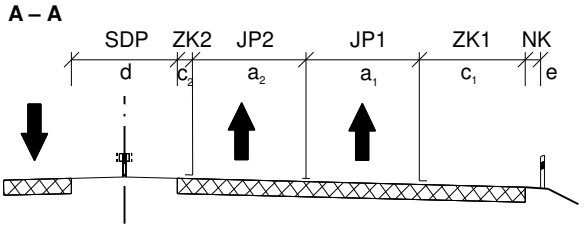

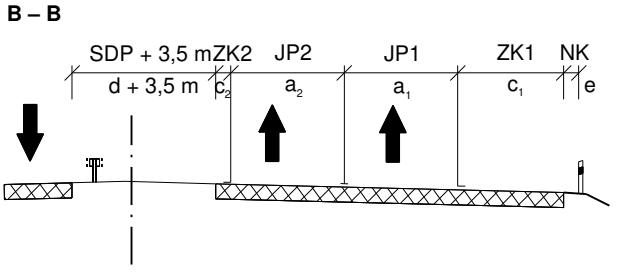

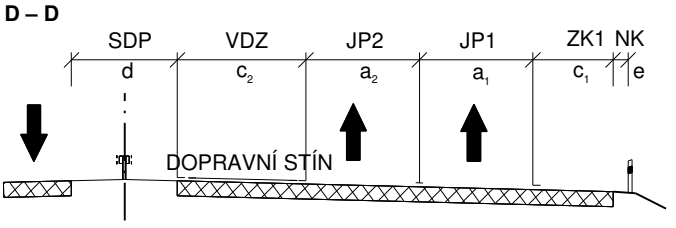

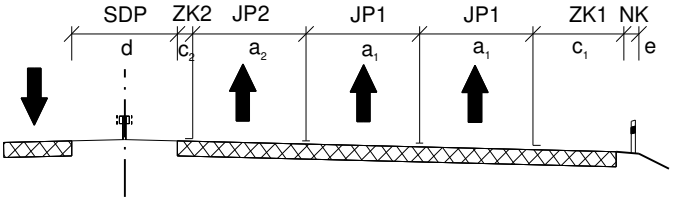

LEGENDA:

ZK1/ZK2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c_1/c_2)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (DÁLNICE), (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)

POZNÁMKY:


1. VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH U SMĚROVĚ ROZDĚLENÝCH KOMUNIKACÍ JE TŘEBA NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DÉLKU ZUŽOVACÍHO KLÍNU ZVĚTŠIT.
2. TVAR ZUŽOVACÍHO KLÍNU SE PROVEDE PODLE ČSN 73 6102.


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ – SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-03** 01/2022


ZVĚTŠENÍ POČTU PRUHŮ VE STOUPÁNÍ A KLESÁNÍ – SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

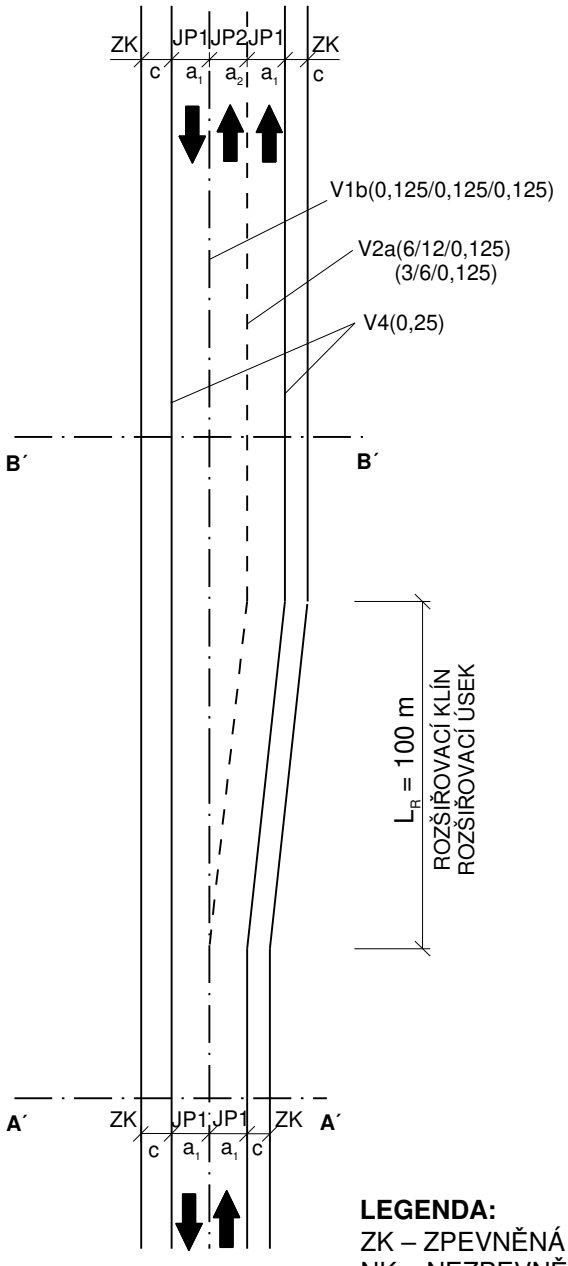

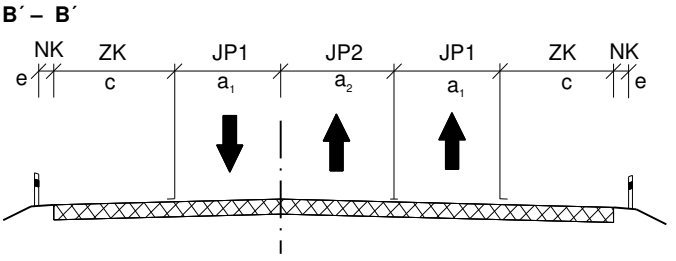

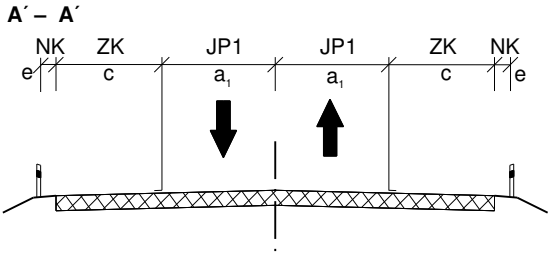

LEGENDA:

ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c)

NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)

JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)


POZNÁMKY:

1. TVAR ROZŠIŘOVACÍHO KLÍNU SE PROVEDE PODLE ČSN 73 6102.


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** ZVĚTŠENÍ POČTU PRUHŮ VE STOUPÁNÍ A KLESÁNÍ – SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-04** 01/2022


SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ – SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE


SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

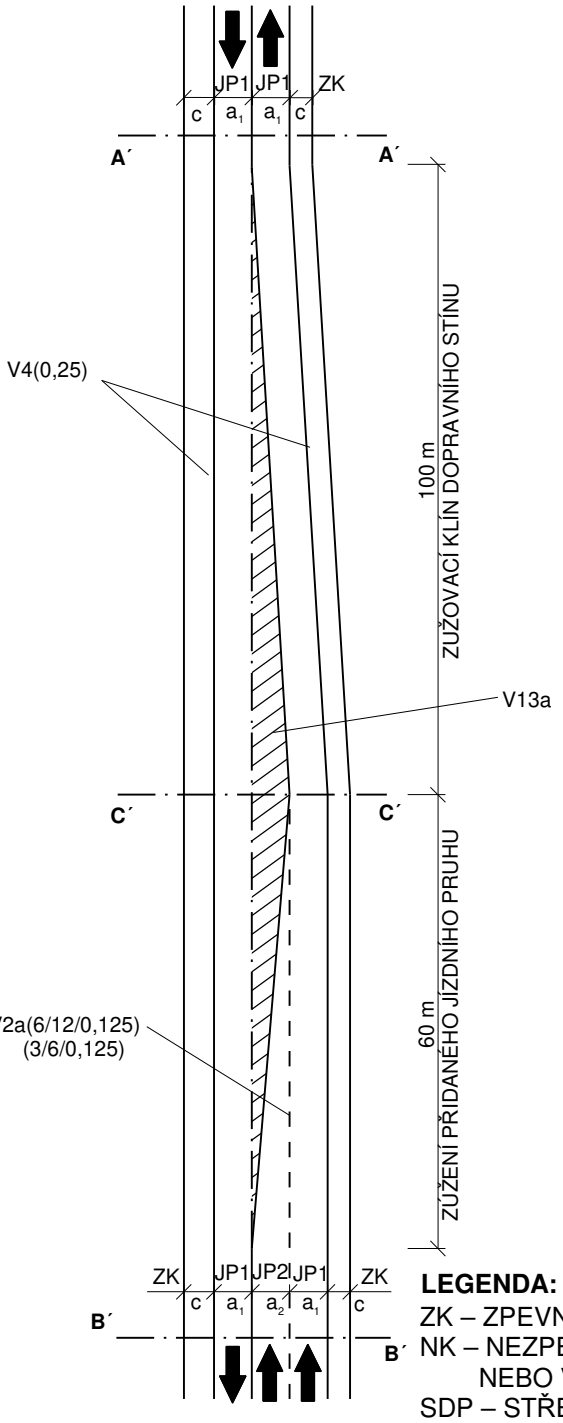

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

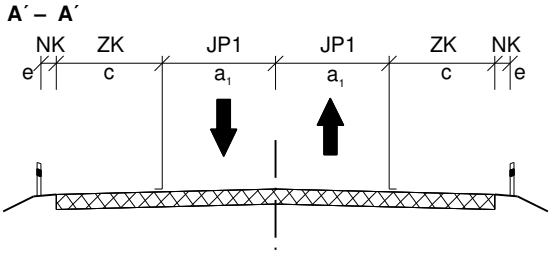

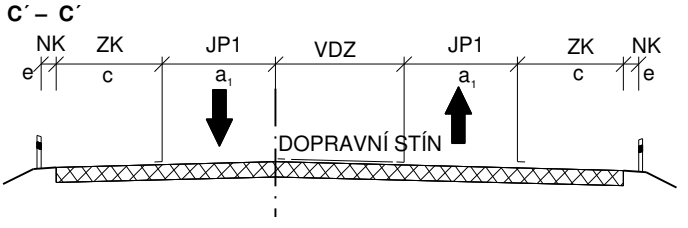

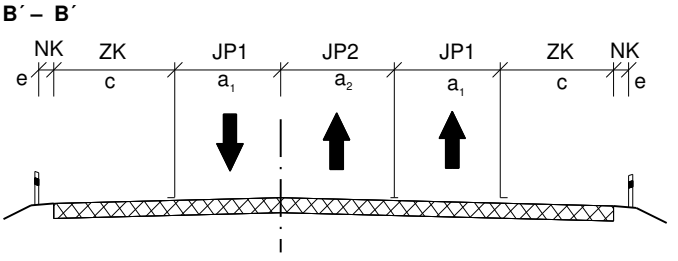

LEGENDA:

ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE (c)
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (e)
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)
JP1/JP2 – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ (a_1/a_2)

POZNÁMKY:

1. TVAR ZUŽOVACÍHO KLÍNU SE PROVEDE PODLE ČSN 73 6102.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

DALŠÍ PRUHY


SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ – SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE

MD
VZOROVÉ LISTY


VL 1
15-05
01/2022

STŘÍDÁNÍ SMĚRU DOPRAVY VE STŘEDNÍM PRUHU

ROZŠÍŘENÍ Z JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU NA DVA JÍZDNÍ PRUHY

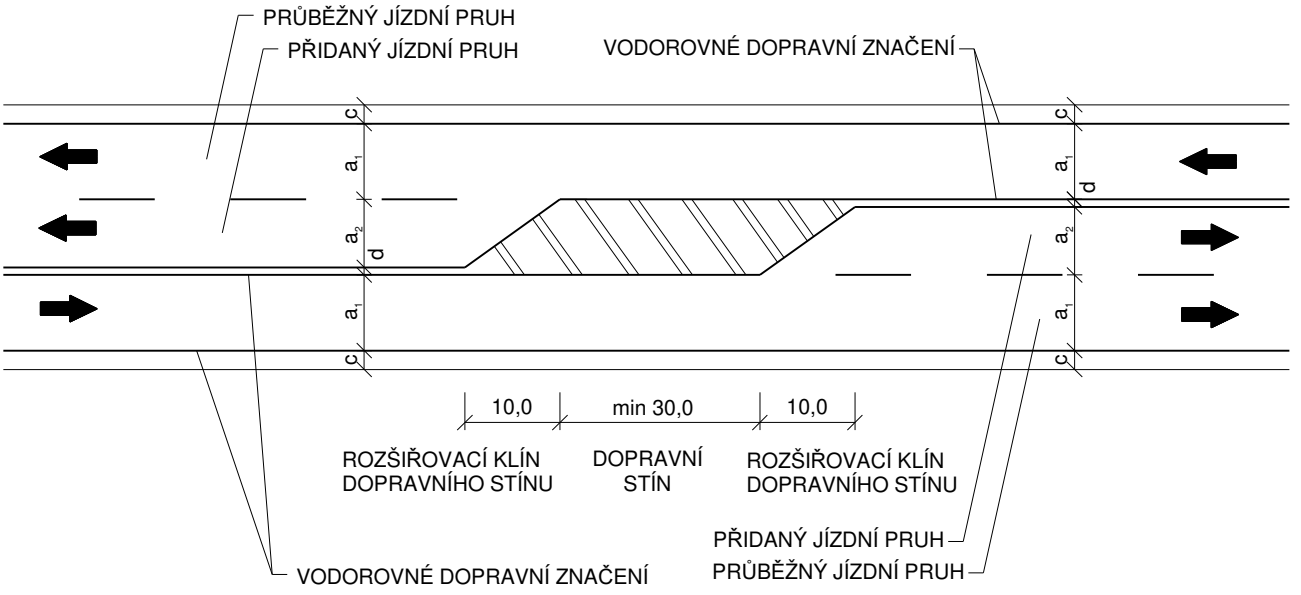

ZÚŽENÍ ZE DVOU JÍZDNÍCH PRUHŮ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH

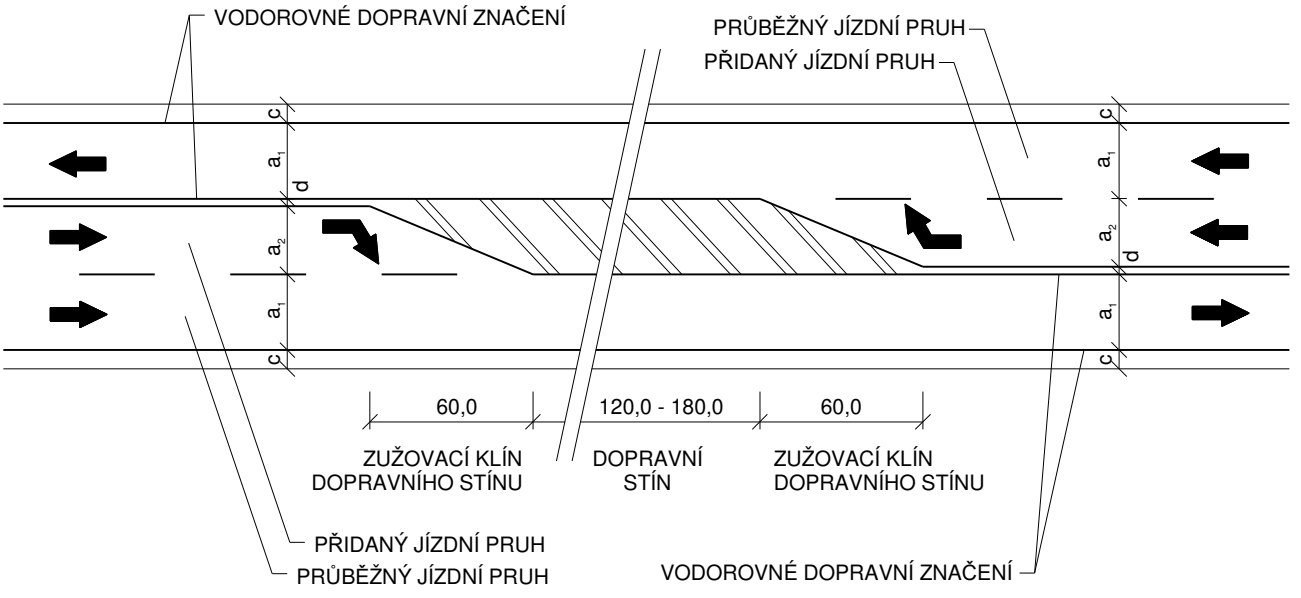

LEGENDA:


a_1/a_2 – ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
c – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE
d – VDZ ODDĚLUJÍCÍ PROTISMĚRNÉ JÍZDNÍ PRUHY

POZNÁMKY:

1. DALŠÍ PODROBNOSTI DLE ČSN 73 6101.

VOZOVKY A KRAJNICE **DALŠÍ PRUHY** STŘÍDÁNÍ SMĚRU DOPRAVY VE STŘEDNÍM PRUHU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-06** 01/2022

ÚPRAVA U HLÁSKY SOS

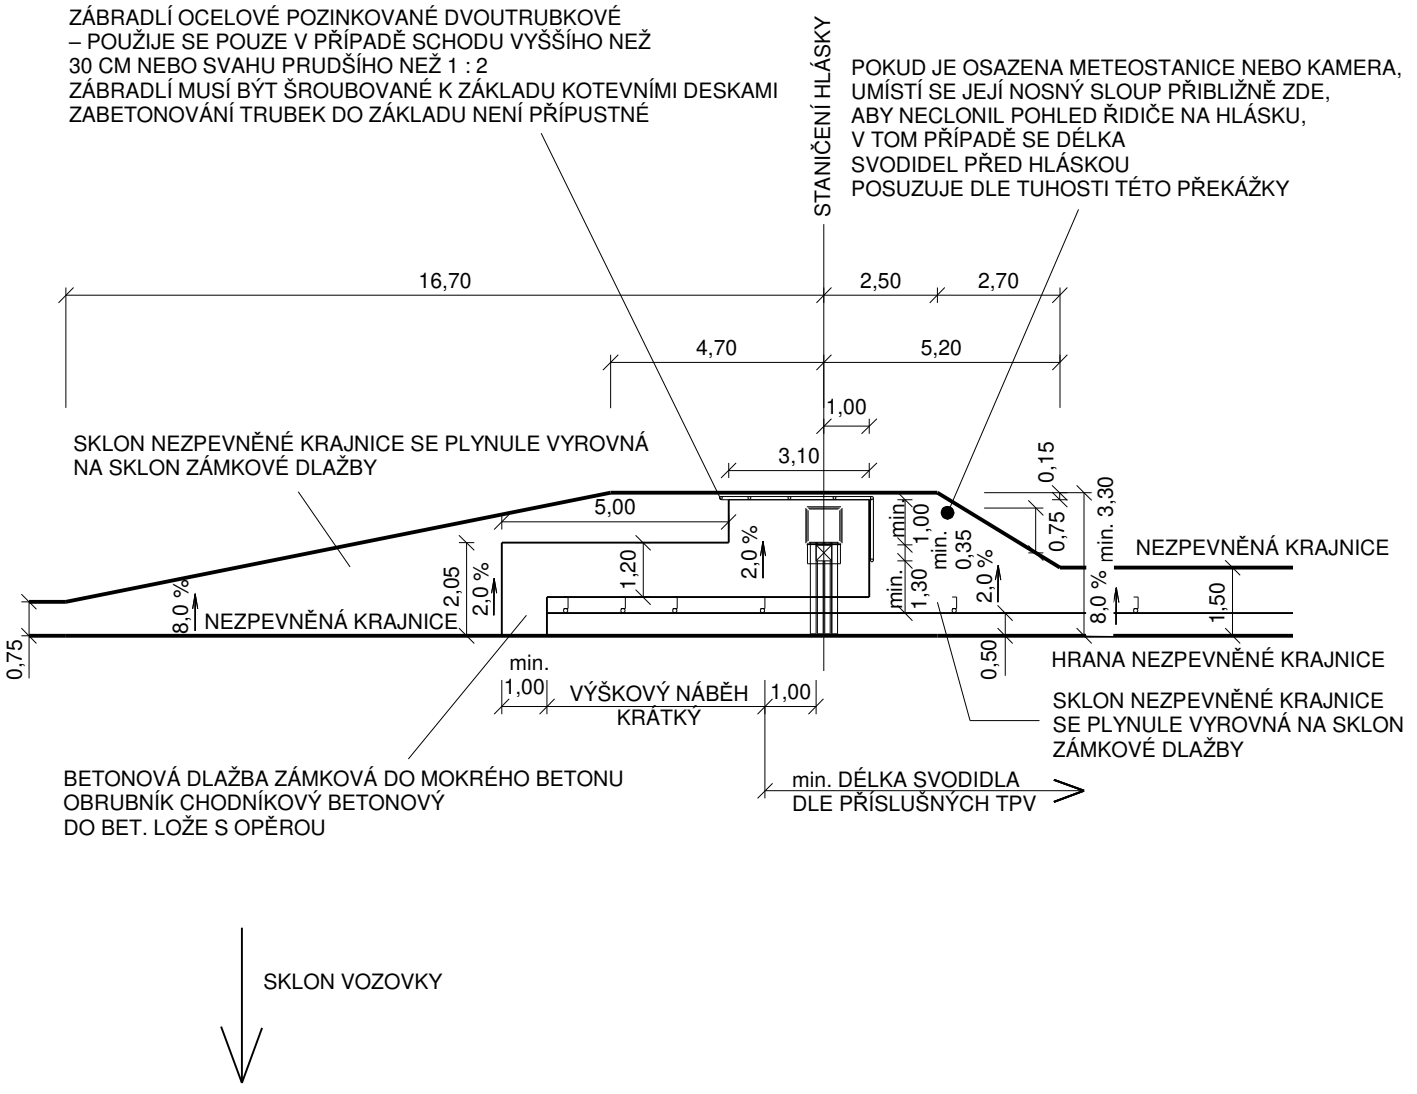


POZNÁMKY:

1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6101 A PRO STAVBY ŘSD ČR VE VÝKRESU OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 32 (WWW.RSD.CZ).

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** ÚPRAVA U HLÁSKY SOS	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-07** 01/2022

SJEZDY K DUN

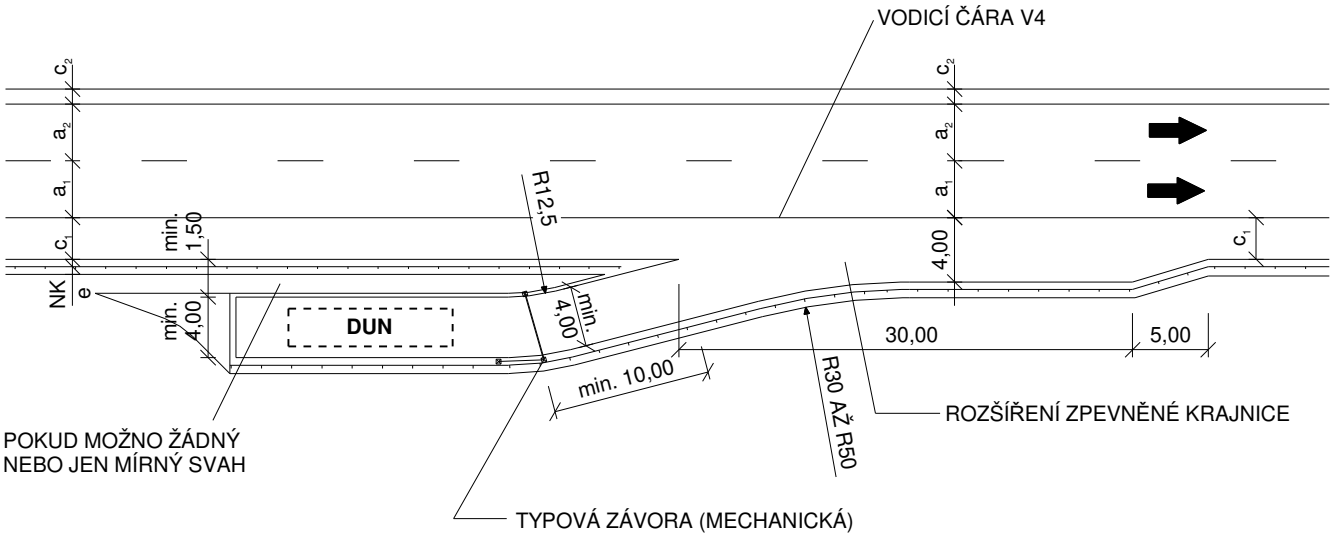


LEGENDA:
c_1/c_2 – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE
NK – NEZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE ZAPOČÍTANÁ DO KATEGORIJNÍ ŠÍŘKY
NEBO VOLNÉ ŠÍŘKY SILNICE (DÁLNICE), (e)
a_1/a_2 – ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU

POZNÁMKY:
1. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6101 A PRO STAVBY ŘSD ČR VE VÝKRESU OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 33 (WWW.RSD.CZ).

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** SJEZDY K DUN	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-08** 01/2022

DOHLEDOVÉ MÍSTO POLICIE ČR

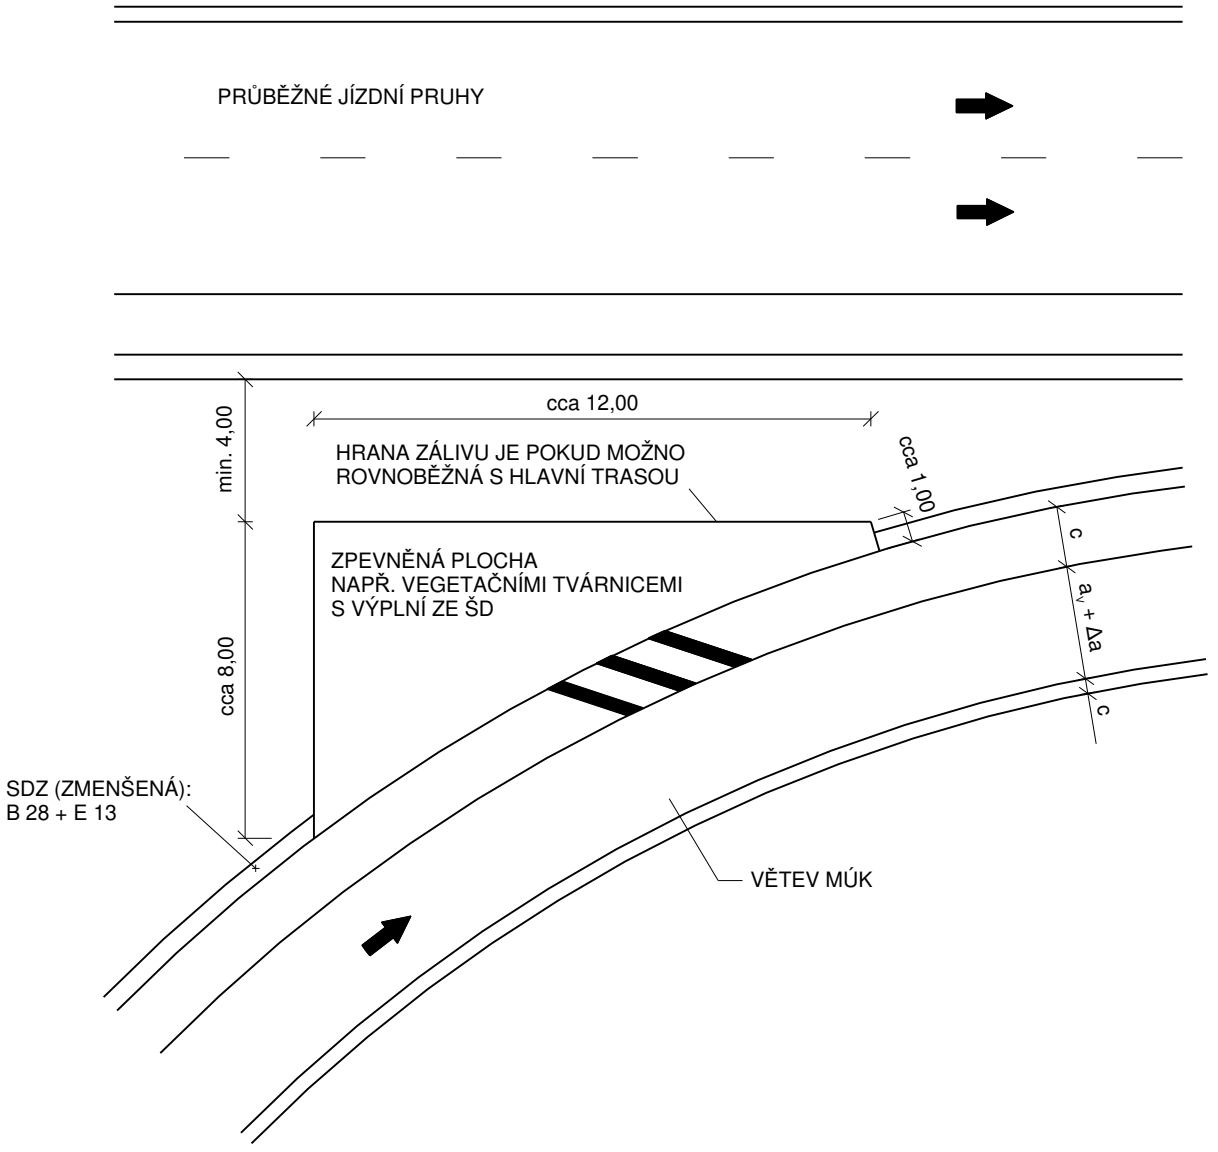

LEGENDA:

a_v – ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU NA VĚTVI KŘIŽOVATKY
Δa – ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU
c – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE


POZNÁMKY:

1. DALŠÍ PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘSD ČR JSOU UVEDENY VE VÝKRESU OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 88 (WWW.RSD.CZ).
2. DRUH DOHLEDOVÉHO MÍSTA NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ VÝHLEDU NA HLAVNÍ TRASU URČÍ ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR.


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** DOHLEDOVÉ MÍSTO POLICIE ČR	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-09** 01/2022

ZÁLIVY PRO NOUZOVÉ STÁNÍ A PRO ÚDRŽBU


I – ZÁLIV PRO NOUZOVÉ STÁNÍ BEZ SVODIDEL

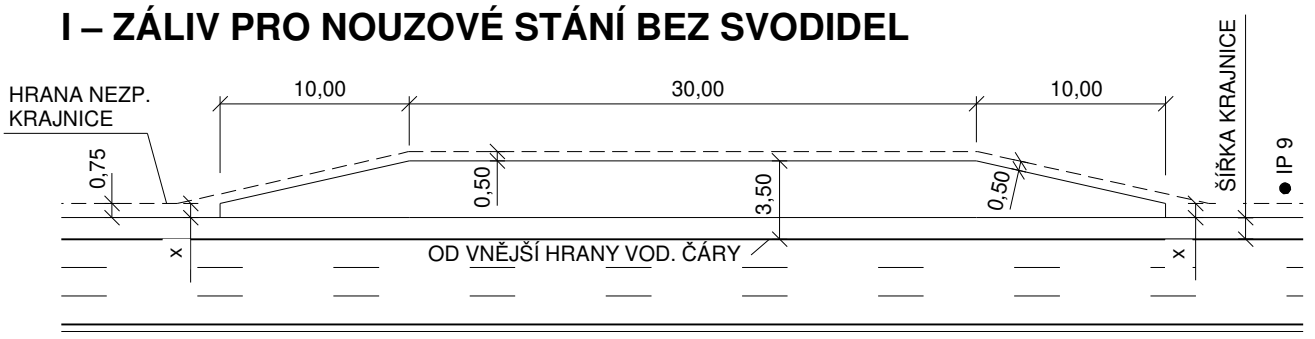


II – ZÁLIV PRO ÚDRŽBU BEZ SVODIDEL

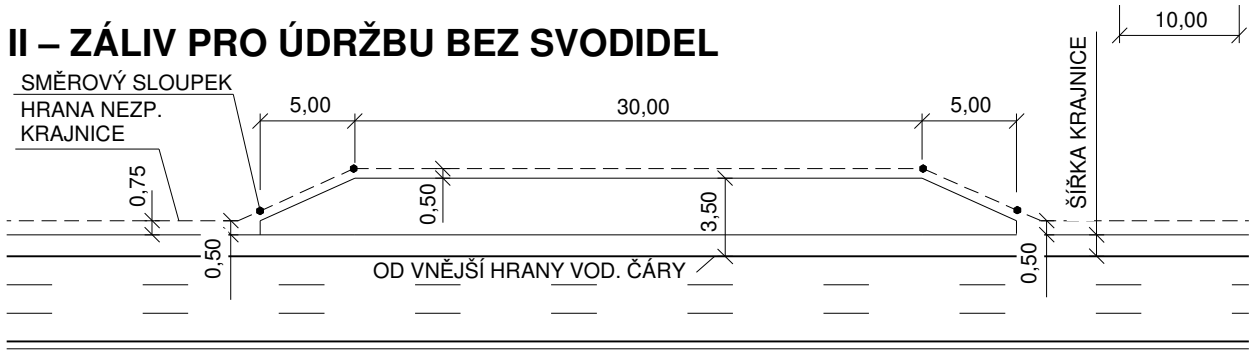

III – SVODIDLO PODÉL ZÁLIVU

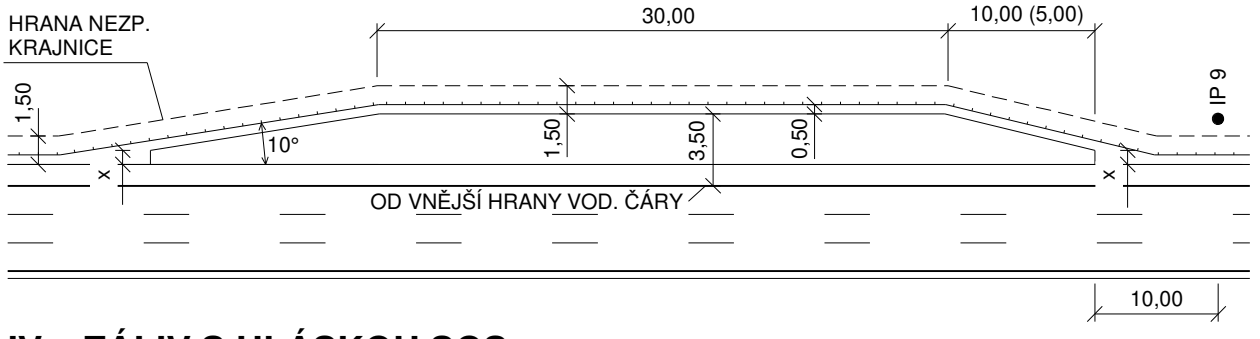

IV – ZÁLIV S HLÁSKOU SOS

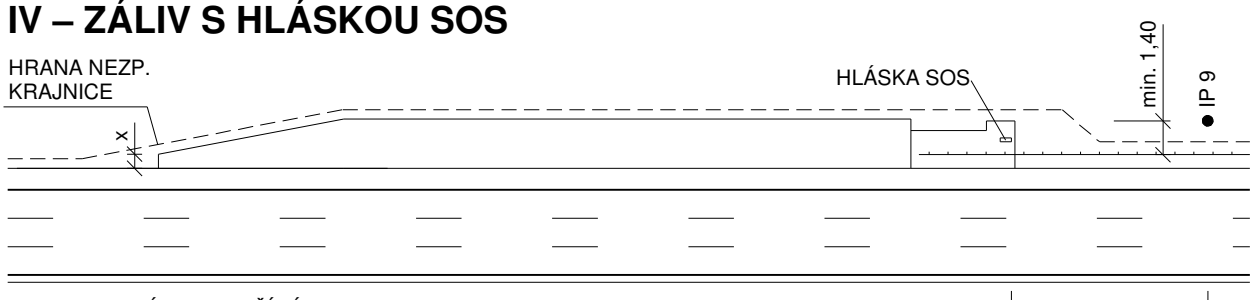

POKUD ZA HLÁSKOU ZAČÍNÁ SVODIDLO,
PROVEDE SE KONEC ZÁLIVU DLE OBR. III

x=0,50m (platí pro AB i CB povrch vozovky i zálivu)


POZNÁMKY:

1. ZNAČKA IP 9 NESMÍ ZAKRÝVAT HLÁSKU SOS. TA MUSÍ BÝT VIDĚT CELÁ NA VZDÁLENOST NEJMÉNĚ 150 m Z PŘILEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU.
2. DALŠÍ PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘSD ČR JSOU UVEDENY VE VÝKRESU OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 82 (WWW.RSD.CZ).


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** ZÁLIVY PRO NOUZOVÉ STÁNÍ A PRO ÚDRŽBU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-10** 01/2022

VÝHYBNA

S PROVOZEM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

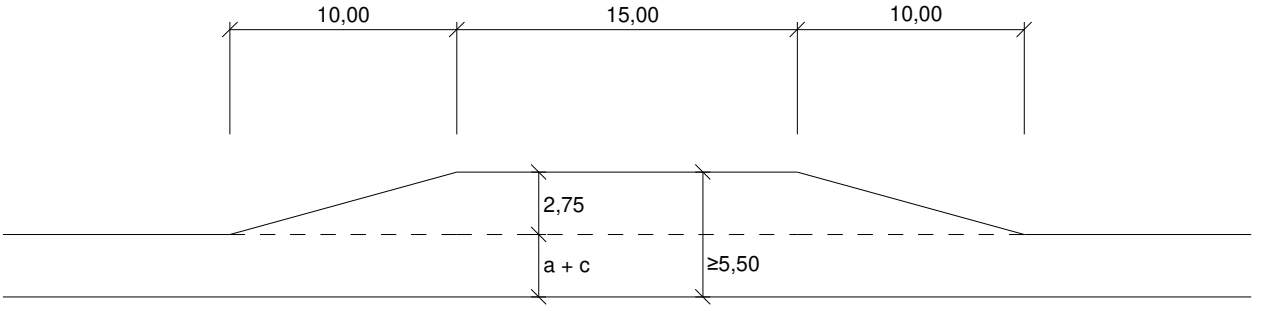

PŘEVÁŽNÝ PROVOZ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ – POUZE V INTRAVILÁNU

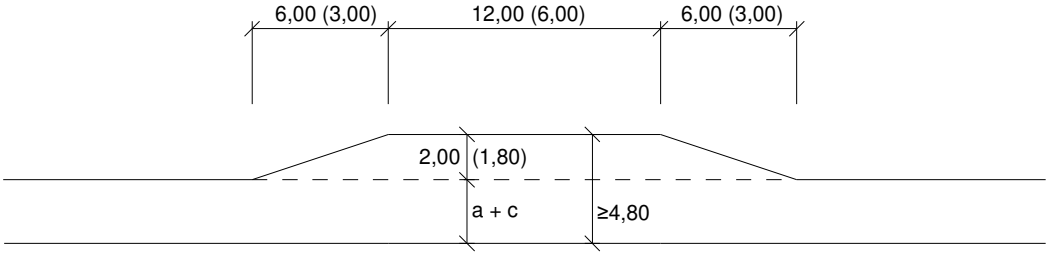


POZNÁMKY:
1. KÓTY V ZÁVORKÁCH PLATÍ PRO STÍSNĚNÉ POMĚRY.


PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ **DALŠÍ PRUHY** VÝHYBNA	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **15-11** 01/2022

NETUHÁ VOZOVKA


BEZ PODKLADNÍ VRSTVY

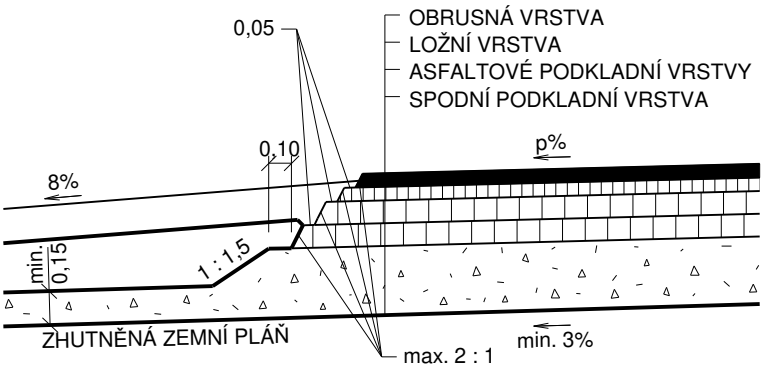

S NESTMELENOU PODKLADNÍ VRSTVOU

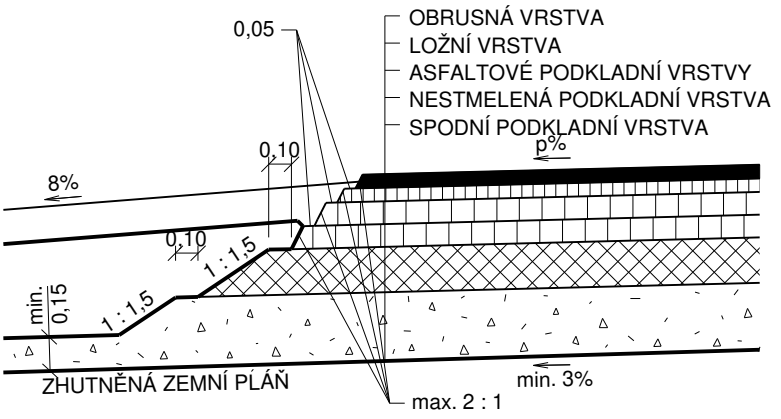

SE STMELENOU PODKLADNÍ VRSTVOU

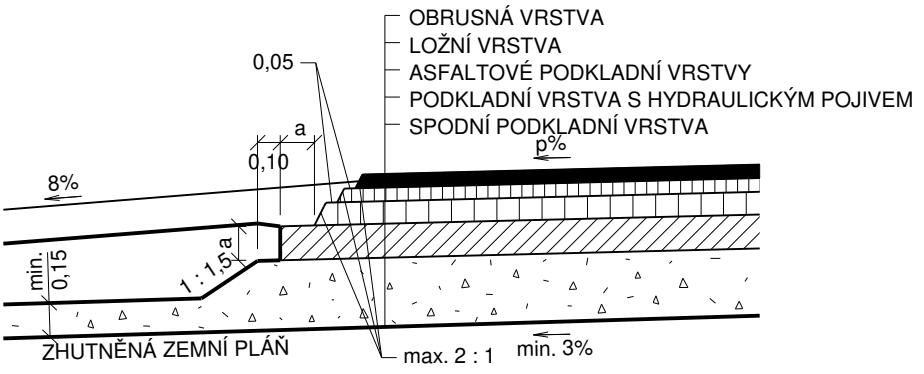


POZNÁMKY:

1. NA NESTMELENÉ VRSTVĚ JE NÁSLEDNÁ VRSTVA POLOŽENA S ODSAZENÍM min. 0,10 m.
2. NA STMELENÉ VRSTVĚ JE NÁSLEDNÁ VRSTVA POLOŽENA S ODSAZENÍM min. 0,05 m.
3. ČELO NESTMELENÝCH VRSTEV JE VE SKLONU 1 : 1,5.
4. ČELO STMELENÝCH VRSTEV JE VE SKLONU max. 2 : 1. ČELO VRSTEV STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI POJIVY MŮŽE BÝT SVISLÉ V PŘÍPADĚ POKLÁDKY BOČNICOVÝMI FINIŠERY A ODSAZENÍ NÁSLEDNÉ VRSTVY BUDE O HODNOTU TLOUŠŤKY SPODNÍ VRSTVY (a).

VOZOVKY A KRAJNICE **UKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY** NETUHÁ VOZOVKA	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **21-01** 01/2022

TUHÁ VOZOVKA

SE STMELENOU PODKLADNÍ VRSTVOU

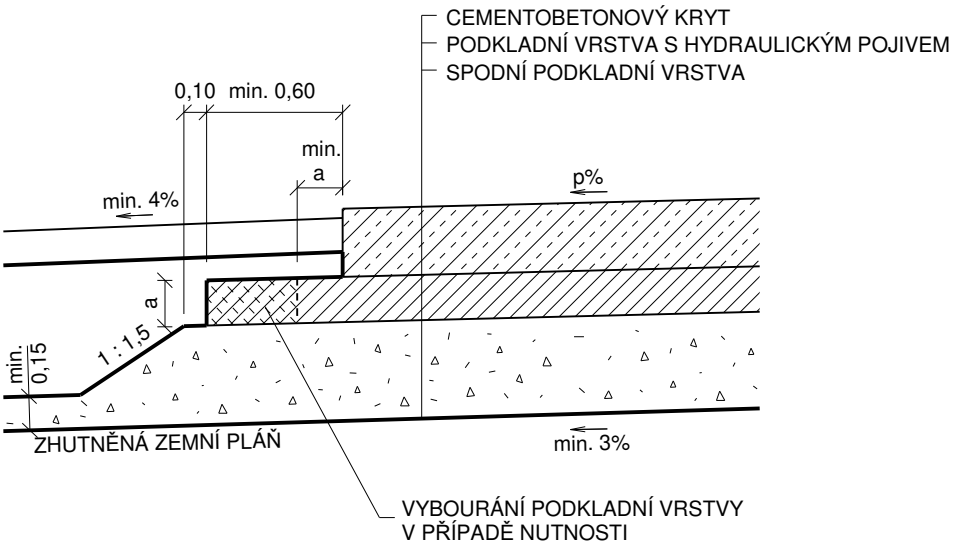


POZNÁMKY:

1. NA NESTMELENÉ VRSTVĚ JE NÁSLEDNÁ VRSTVA POLOŽENA S ODSAZENÍM min. 0,10 m.
2. NA STMELENÉ VRSTVĚ JE NÁSLEDNÁ VRSTVA POLOŽENA S ODSAZENÍM min. 0,05 m.
3. ČELO NESTMELENÝCH VRSTEV JE VE SKLONU 1 : 1,5.
4. ČELO STMELENÝCH VRSTEV JE VE SKLONU max. 2 : 1. ČELO VRSTEV STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI POJIVY MŮŽE BÝT SVISLÉ V PŘÍPADĚ POKLÁDKY BOČNICOVÝMI FINIŠERY.
5. VRSTVA POD CB KRYTEM SE ROZŠÍŘÍ O min. 0,60 m PRO POJEZD FINIŠERU.


SPÁROŘEZ D26,0

ZÁKLADNÍ PROFIL

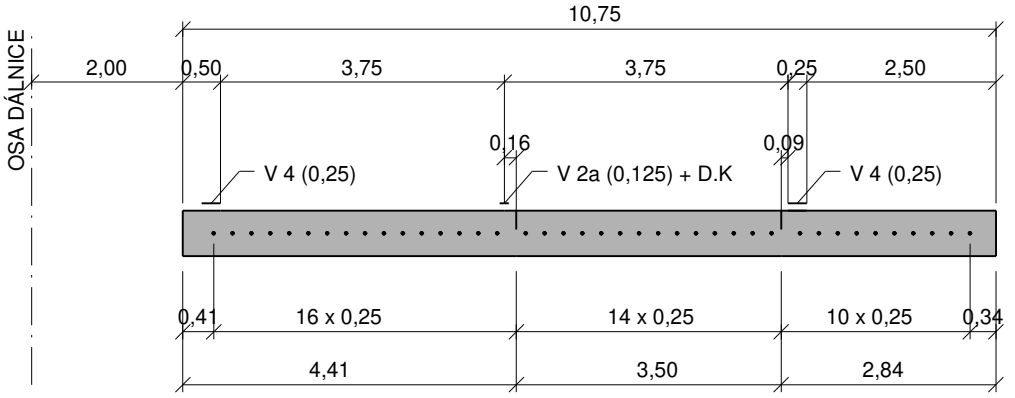


S PŘÍDATNÝM PRUHEM

D.K. = DOPRAVNÍ KNOFLÍKY

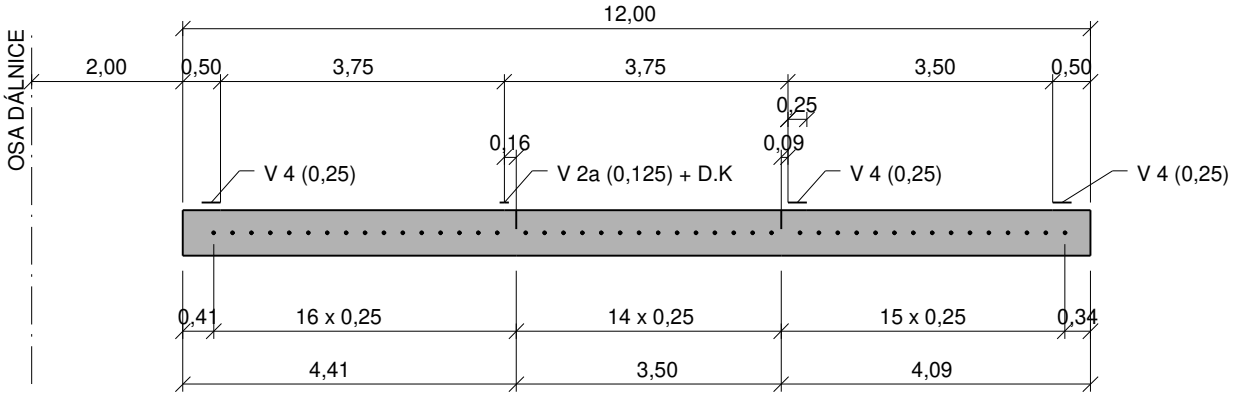

S PŘIDANÝM PRUHEM VE STOUPÁNÍ

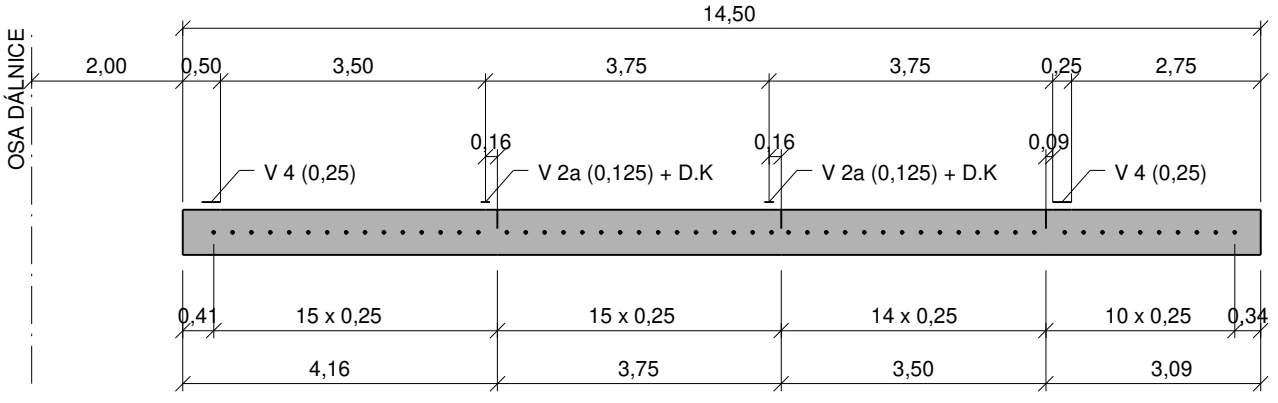


POZNÁMKY:

1. U PŘERUŠOVANÝCH ČAR, JEJICHŽ HRANA JE VZDÁLENA OD SPÁRY 90 mm, SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY ODSUNOU O 0,02 m OD OSY ČÁRY SMĚREM OD PODÉLNÉ SPÁRY.
2. PODÉLNÁ SPÁRA MÁ PODÉLNOU ČÁRU VDZ KŘÍŽIT V CO NEJVĚTŠÍM ÚHLU. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY MOHOU ODSUNOUT OD OSY ČÁRY O max. 50 mm. POKUD NESTAČÍ ANI TOTO ODSUNUTÍ, KNOFLÍKY SE V POTŘEBNÉ DÉLCE KŘÍŽENÍ VYNECHAJÍ.
3. PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ MÍT ROZTEČ 5,0 m. OD PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ BÝT OKRAJ DOPRAVNÍHO KNOFLÍKU VZDÁLEN min. 100 mm.
4. DALŠÍ PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘSD ČR JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 92 (WWW.RSD.CZ).

VOZOVKY A KRAJNICE **UKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY** SPÁROŘEZ D26,0	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **21-03** 01/2022


SPÁROŘEZ D27,5

ZÁKLADNÍ PROFIL

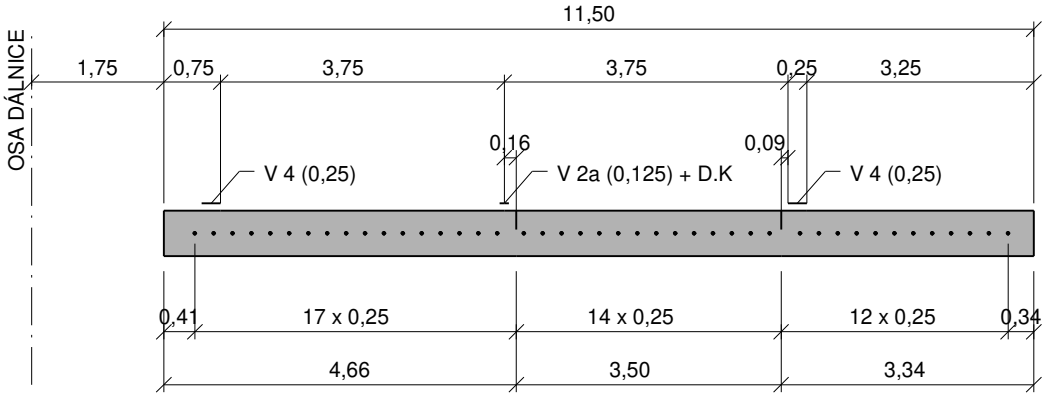


S PŘÍDATNÝM PRUHEM

D.K. = DOPRAVNÍ KNOFLÍKY

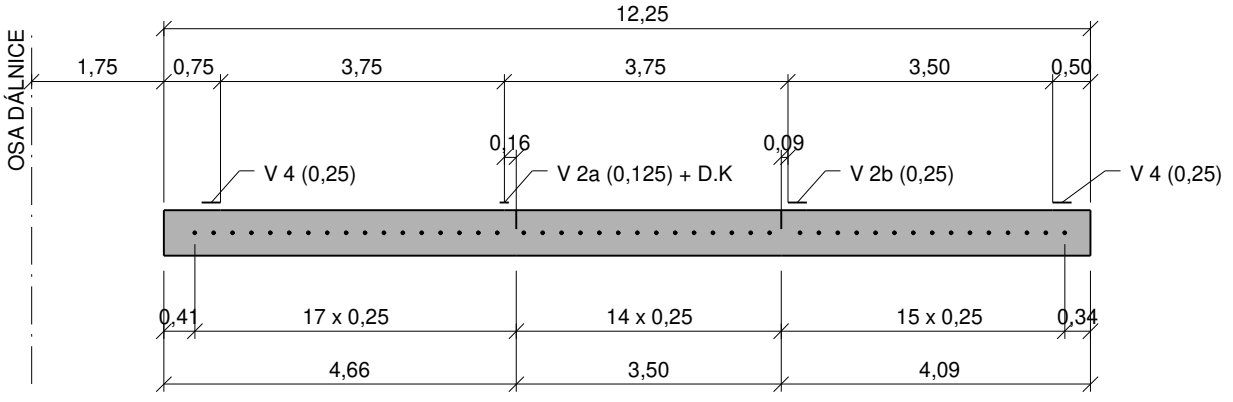

S PŘIDANÝM PRUHEM VE STOUPÁNÍ

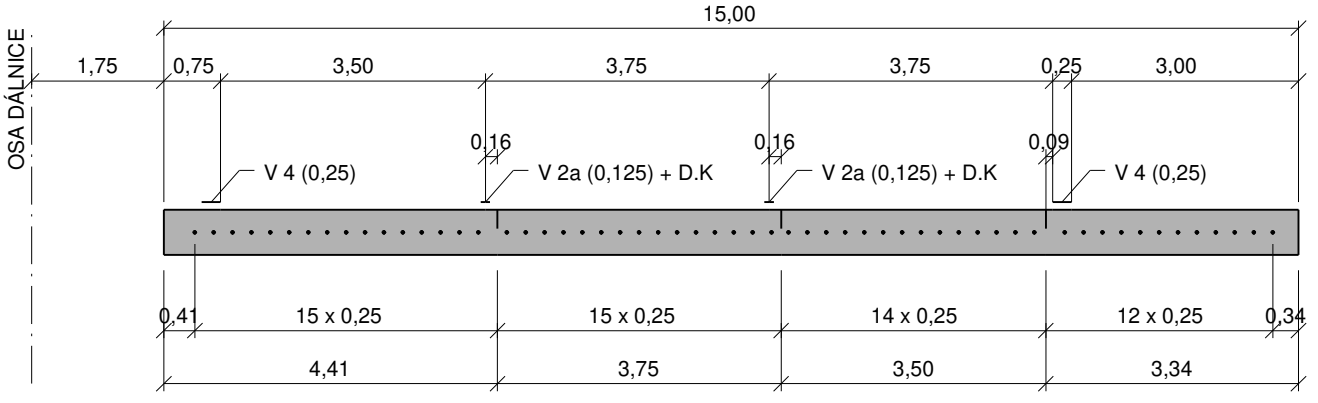


POZNÁMKY:

1. U PŘERUŠOVANÝCH ČAR, JEJICHŽ HRANA JE VZDÁLENA OD SPÁRY 90 mm, SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY ODSUNOU O 0,02 m OD OSY ČÁRY SMĚREM OD PODÉLNÉ SPÁRY.
2. PODÉLNÁ SPÁRA MÁ PODÉLNOU ČÁRU VDZ KŘÍŽIT V CO NEJVĚTŠÍM ÚHLU. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY MOHOU ODSUNOUT OD OSY ČÁRY O max. 50 mm. POKUD NESTAČÍ ANI TOTO ODSUNUTÍ, KNOFLÍKY SE V POTŘEBNÉ DÉLCE KŘÍŽENÍ VYNECHAJÍ.
3. PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ MÍT ROZTEČ 5,0 m. OD PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ BÝT OKRAJ DOPRAVNÍHO KNOFLÍKU VZDÁLEN min. 100 mm.
4. DALŠÍ PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘSD ČR JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 92 (WWW.RSD.CZ).

VOZOVKY A KRAJNICE **UKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY** SPÁROŘEZ D27,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **21-04** 01/2022


SPÁROŘEZ D33,5

ZÁKLADNÍ PROFIL

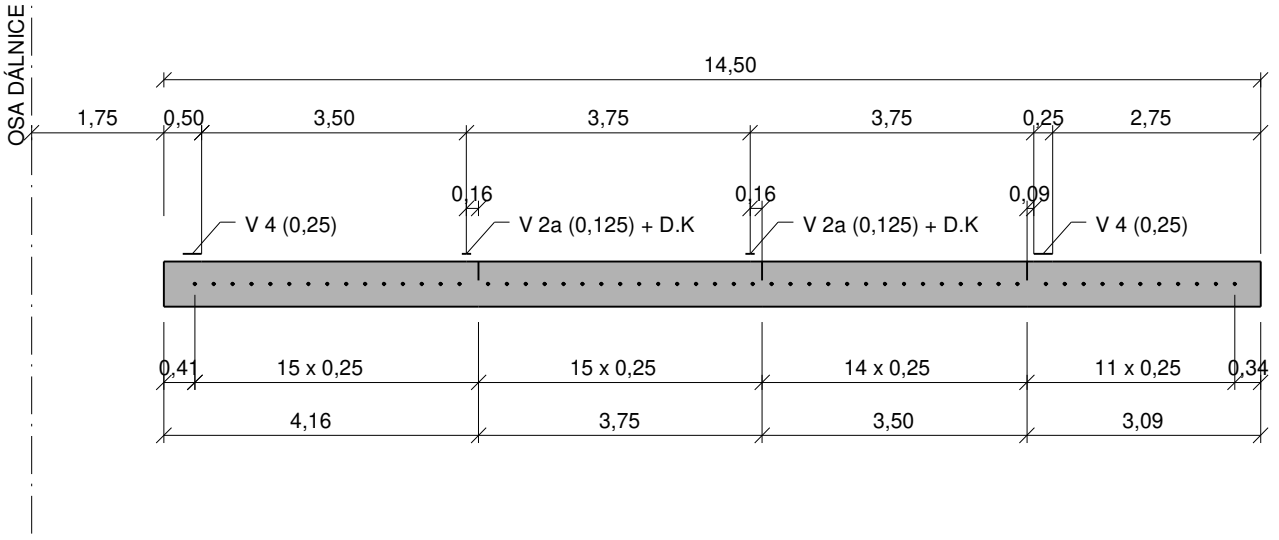

D.K. = DOPRAVNÍ KNOFLÍKY

S PŘÍDATNÝM PRUHEM

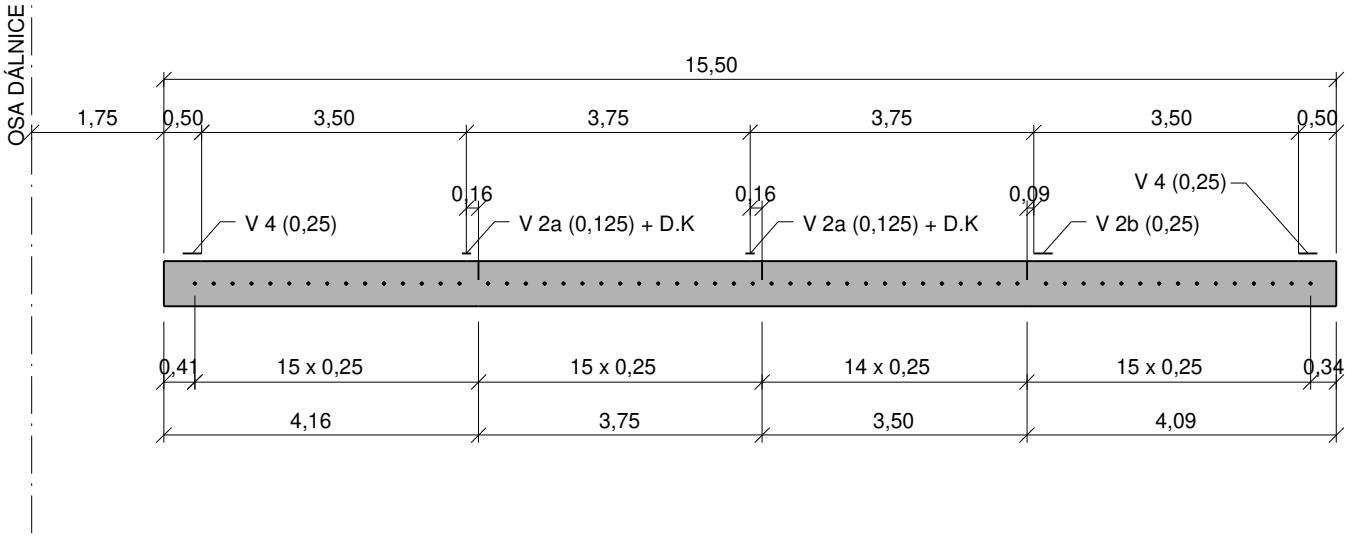


POZNÁMKY:

1. U PŘERUŠOVANÝCH ČAR, JEJICHŽ HRANA JE VZDÁLENA OD SPÁRY 90 mm, SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY ODSUNOU O 0,02 m OD OSY ČÁRY SMĚREM OD PODÉLNÉ SPÁRY.
2. PODÉLNÁ SPÁRA MÁ PODÉLNOU ČÁRU VDZ KŘÍŽIT V CO NEJVĚTŠÍM ÚHLU. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE DOPRAVNÍ KNOFLÍKY MOHOU ODSUNOUT OD OSY ČÁRY O max. 50 mm. POKUD NESTAČÍ ANI TOTO ODSUNUTÍ, KNOFLÍKY SE V POTŘEBNÉ DÉLCE KŘÍŽENÍ VYNECHAJÍ.
3. PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ MÍT ROZTEČ 5,0 m. OD PŘÍČNÉ SPÁRY MUSÍ BÝT OKRAJ DOPRAVNÍHO KNOFLÍKU VZDÁLEN min. 100 mm.
4. DALŠÍ PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘSD ČR JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM R 92 (WWW.RSD.CZ).

VOZOVKY A KRAJNICE **UKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY** SPÁROŘEZ D33,5	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **21-05** 01/2022

SCHÉMA PODÉLNÉHO PŘECHODU MEZI TUHOU A NETUHOU VOZOVKOU

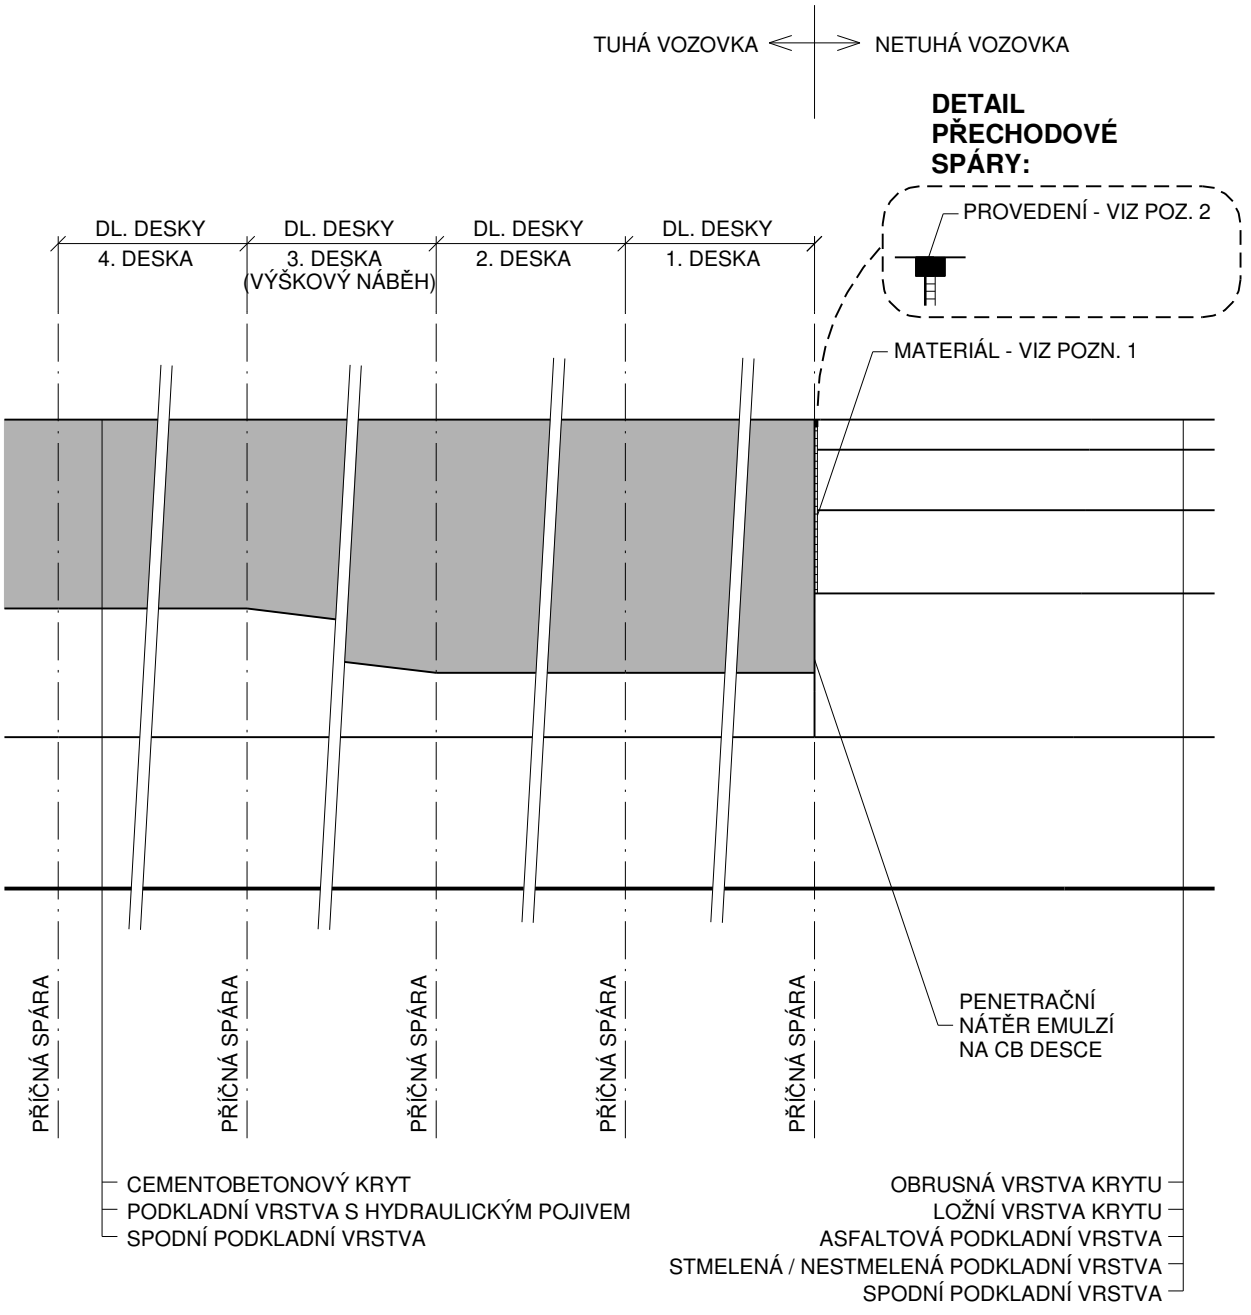


POZNÁMKY:

1. SEPARAČNÍ VLOŽKA BUDE PROVEDENA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS) tl. min. 20 mm NEBO EXPANDOVANÉHO POLYETYLENU (EPE) tl. min. 20 mm S OCHRANNOU VRSTVOU. MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SE ROVNÁ 1,5 NÁSOBKU MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ TLOUŠŤKY. VLOŽKA Z EPE MUSÍ BÝT VYBAVENA OCHRANNOU VRSTVOU LDPE O tl. min. 300 µm NEBO PLECHEM SNIŽUJÍCÍM RIZIKO PRORAŽENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY.
2. PŘECHODOVÁ SPÁRA BUDE PROVEDENA Z PRUŽNÉ MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÉ HMOTY, MATERIÁL EMZ - VIZ TP 80, ŠÍŘKA 50 - 70 mm (max. 100 mm PO ODSOUHLASENÍ SE SPRÁVCEM), HLOUBKA 40 - 50 mm.


VOZOVKY A KRAJNICE **UKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY** SCHÉMA PODÉLNÉHO PŘECHODU MEZI TUHOU A NETUHOU VOZOVKOU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **21-06** 01/2022

KRAJNICE BEZ PODÉLNÉHO ODVODNĚNÍ

BEZ SVODIDLA

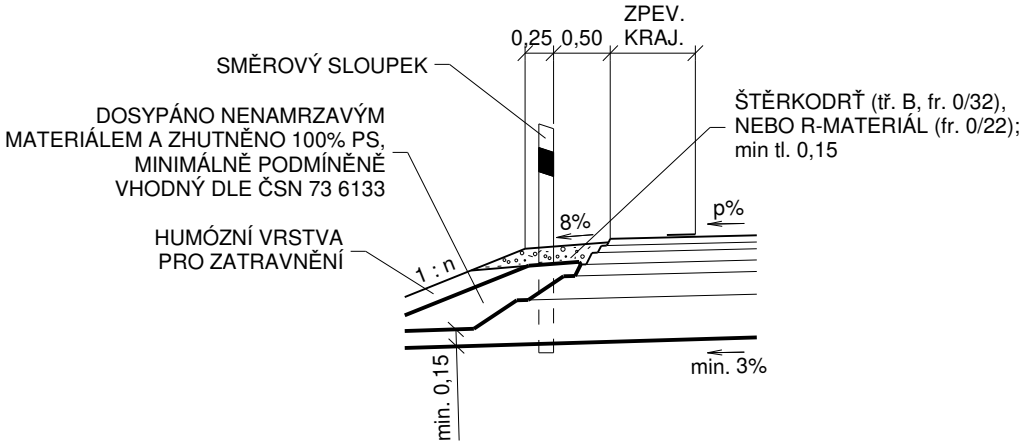

SE SVODIDLEM

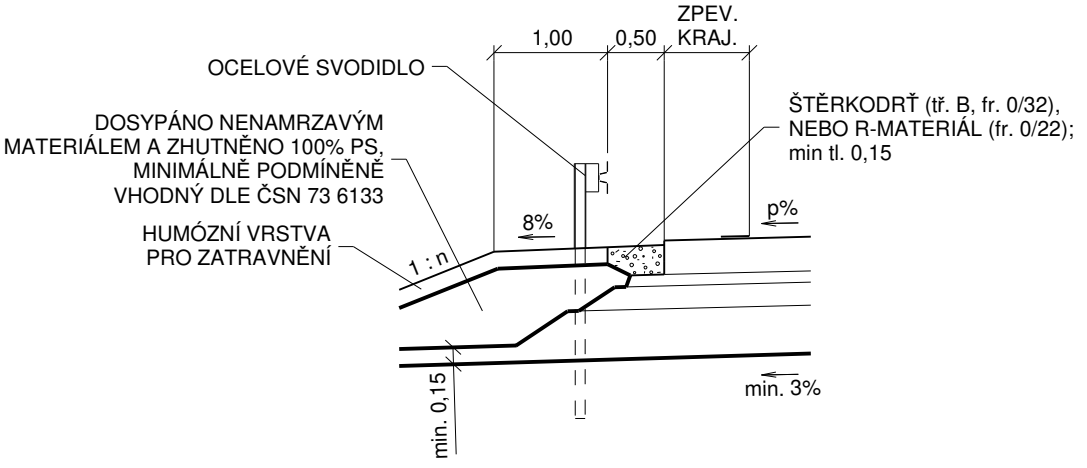


POZNÁMKY:

1. NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE JE SNÍŽENÁ O 0,01 AŽ 0,03 m VŮČI ZPEVNĚNÉ KRAJNICI, ABY JIŽ OD POČÁTKU NEDOCHÁZELO K PŘEVÝŠENÍ.
2. PŘI POUŽITÍ OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SE POSTUPUJE DLE VL1 22-03.


VOZOVKY A KRAJNICE **KRAJNICE** KRAJNICE BEZ PODÉLNÉHO ODVODNĚNÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **22-01** 01/2022

KRAJNICE S MONOLITICKÝM ŽLABEM

BEZ SVODIDLA

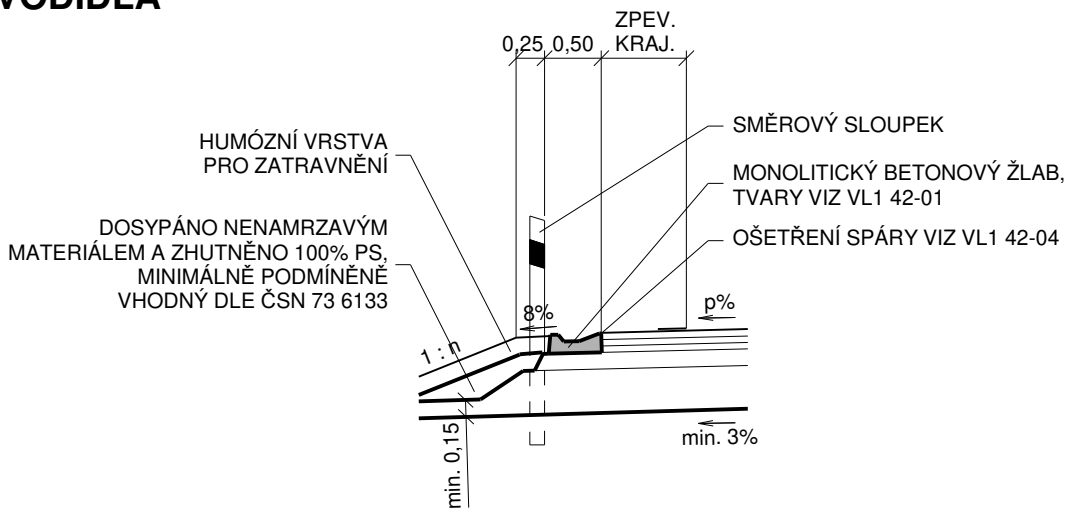

SE SVODIDLEM

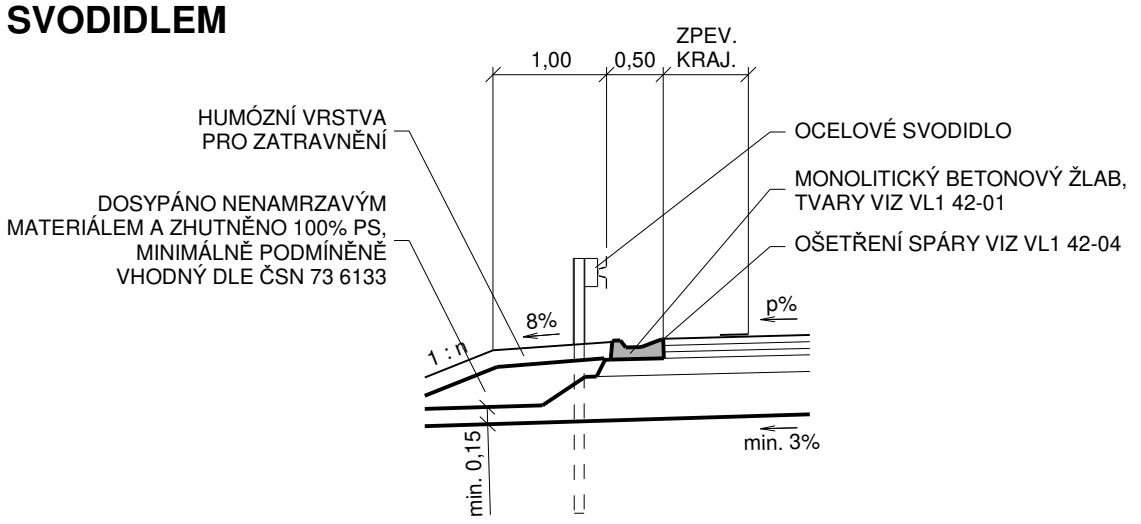


POZNÁMKY:

1. MONOLITICKÝ BETONOVÝ ŽLAB JE SNÍŽEN O 0,00 AŽ 0,01 m OPROTI VOZOVCE.
2. PŘI POUŽITÍ OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SE POSTUPUJE DLE VL1 22-03.
3. PŘÍČNÉ (KONTRAKČNÍ) SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
4. SPÁRA MEZI MONOLITICKÝM ŽLABEM A VOZOVKOU SE PROŘÍZNE A VYPLNÍ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU.
5. HUMOZNÍ VRSTVA JE SNÍŽENÁ O 0,01 AŽ 0,03 m VŮČI ŽLABU POVRCHOVÉHO ODVODNĚNÍ, ABY JIŽ OD POČÁTKU NEDOCHÁZELO K PŘEVÝŠENÍ.


VOZOVKY A KRAJNICE **KRAJNICE** KRAJNICE S MONOLITICKÝM ŽLABEM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **22-02** 01/2022

KRAJNICE OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

BEZ ŽLABU

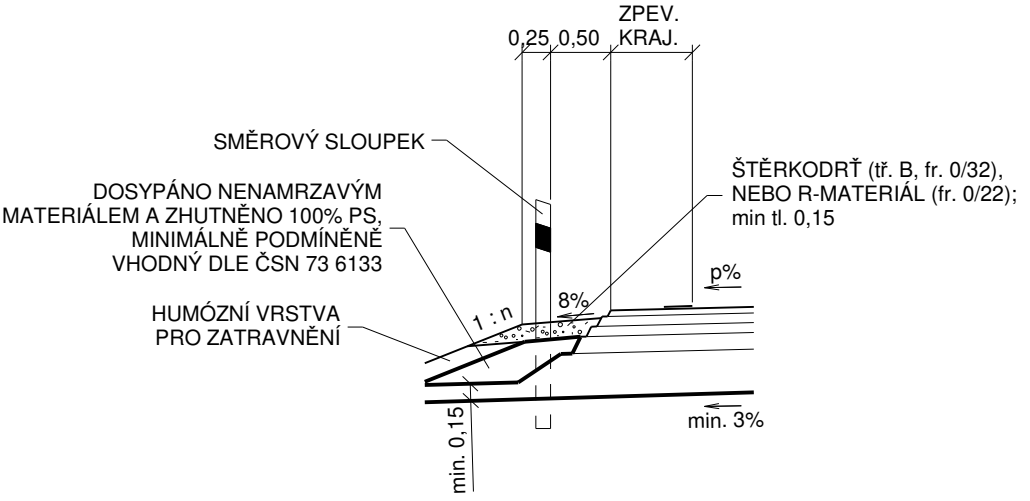

SE ŽLABEM

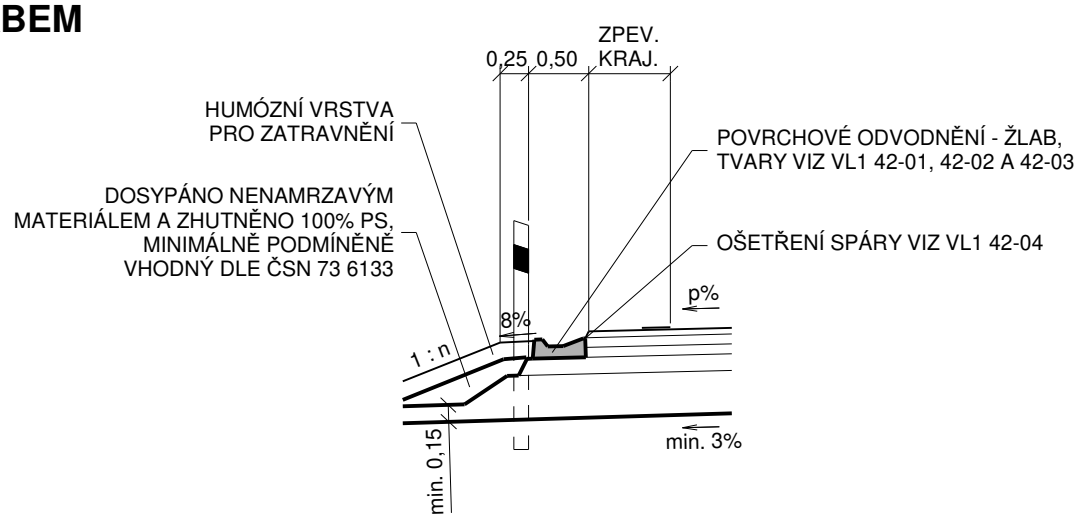


POZNÁMKY:

1. NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE NEBO ŽLAB POVRCHOVÉHO ODVODNĚNÍ JSOU SNÍŽENY O 0,00 AŽ 0,01 m OPROTI LOŽNÉ VRSTVĚ.
2. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU SE POSTUPUJE DLE VL1 42-03.
3. HUMOZNÍ VRSTVA JE SNÍŽENÁ O 0,01 AŽ 0,03 m VŮČI ŽLABU POVRCHOVÉHO ODVODNĚNÍ, ABY JIŽ OD POČÁTKU NEDOCHÁZELO K PŘEVÝŠENÍ.

VOZOVKY A KRAJNICE **KRAJNICE** KRAJNICE OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **22-03** 01/2022

OSAZENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA V KRAJNICI

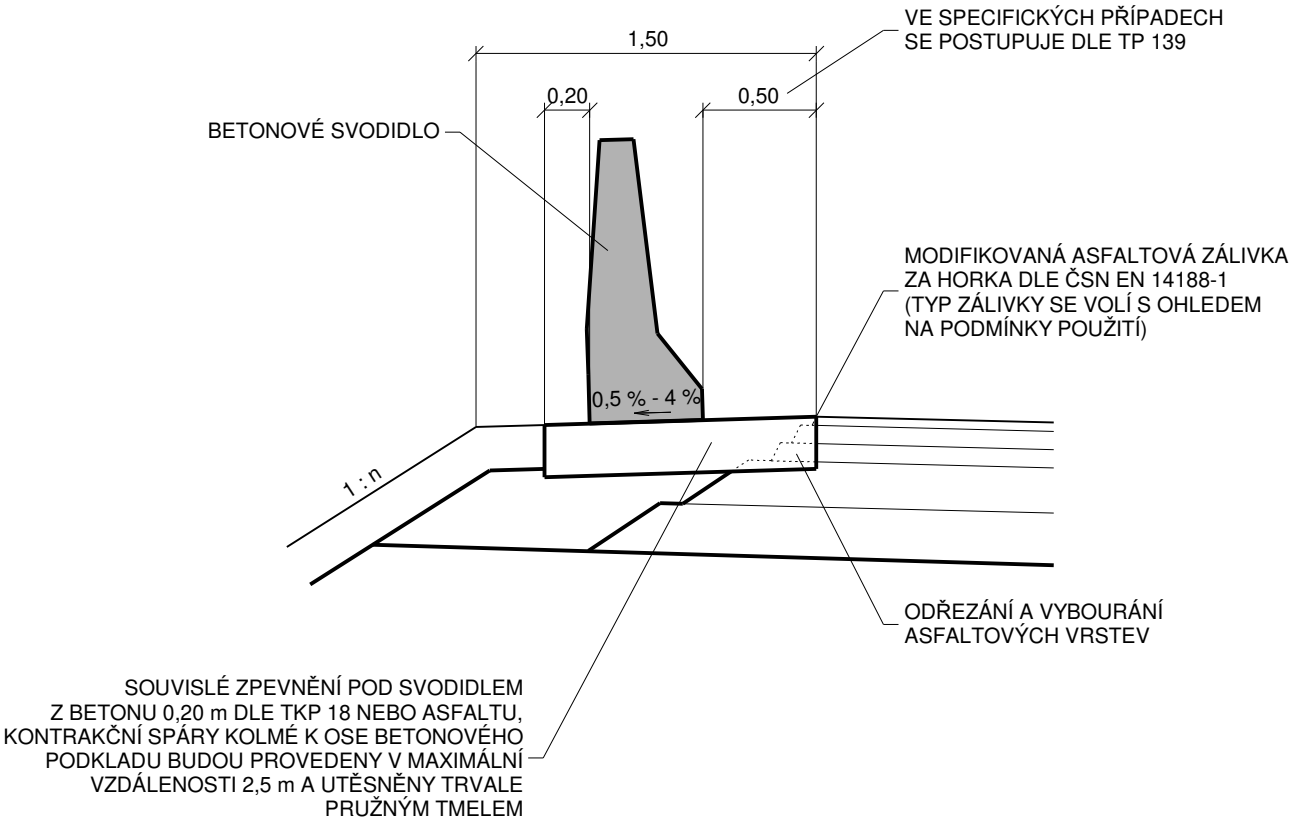


POZNÁMKY:

1. PRO BETONOVÁ SVODIDLA SE POUŽÍVÁ ZPEVNĚNÝ PODKLAD PRO ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉ PLOCHY UMOŽŇUJÍCÍ POSUN SVODIDLA, SOUČASNĚ ZABRAŇUJE PRORŮSTÁNÍ.
2. VOLBA VHODNÉHO ZPŮSOBU ULOŽENÍ SVODIDLA A SKLONU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE ZÁVISÍ NA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A NA JEJÍM PŘÍČNÉM SKLONU. POKUD MÁ VOZOVKA PŘÍČNÝ SKLON KE SVODIDLU, JE NUTNÉ PROVÉST V NORMOVÉM SKLONU I NEZPEVNĚNOU KRAJNICI, ABY VODA MOHLA ODVODŇOVACÍMI OTVORY VE SVODIDLE ODTÉCT. SAMOTNÉ SVODIDLO MŮŽE BÝT V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OSAZENO VE SKLONU OD 0,5 % DO 4 %. PŘI OSAZENÍ SVODIDLA NA SOUVISLÉ ZPEVNĚNÍ SE PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÍ PROVÁDÍ OBVYKLE STEJNÝ JAKO PŘÍČNÝ SKLON VOZOVKY, NEJMÉNĚ VŠAK 0,5 %.

VOZOVKY A KRAJNICE **KRAJNICE** OSAZENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA V KRAJNICI	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **22-04** 01/2022

POUŽITÍ BETONOVÉHO SVODIDLA JAKO OPĚRNÉ ZDI

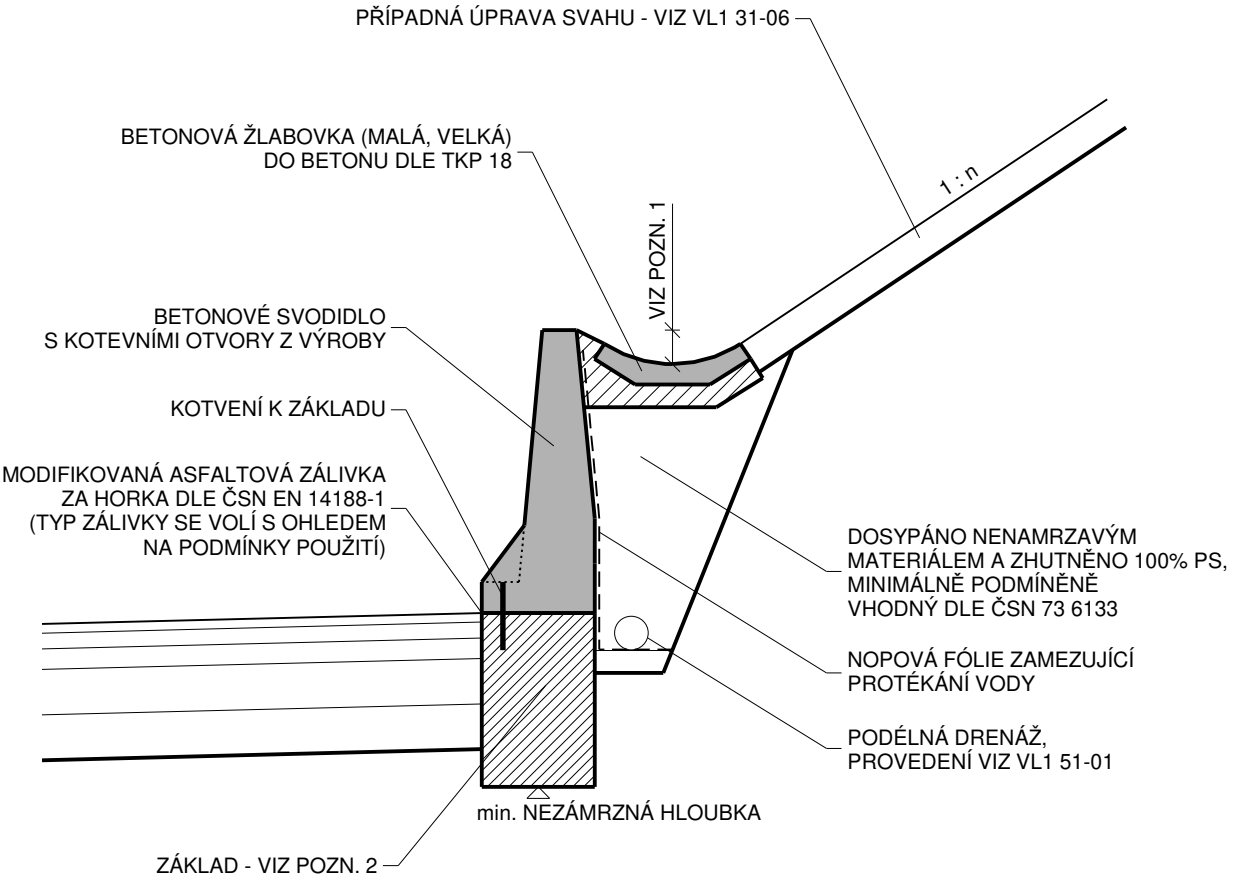


POZNÁMKY:

1. HLOUBKA ODVODNĚNÍ ZA BETONOVÝM SVODIDLEM BUDE STANOVENA DLE HYDROTECHNICKÉHO POSOUZENÍ, min. 0,15 m. OD HORNÍ HRANY SVODIDLA.
2. DIMENZACI KONSTRUKCE ZÁKLADU A JEJÍ DILATACI MUSÍ NAVRHNOUT GEOTECHNIK.


VOZOVKY A KRAJNICE **KRAJNICE** POUŽITÍ BETONOVÉHO SVODIDLA JAKO OPĚRNÉ ZDI	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **22-05** 01/2022

JÍZDNÍ PÁSY VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI – OCELOVÉ SVODIDLO

SVODIDLO V OSE SDP

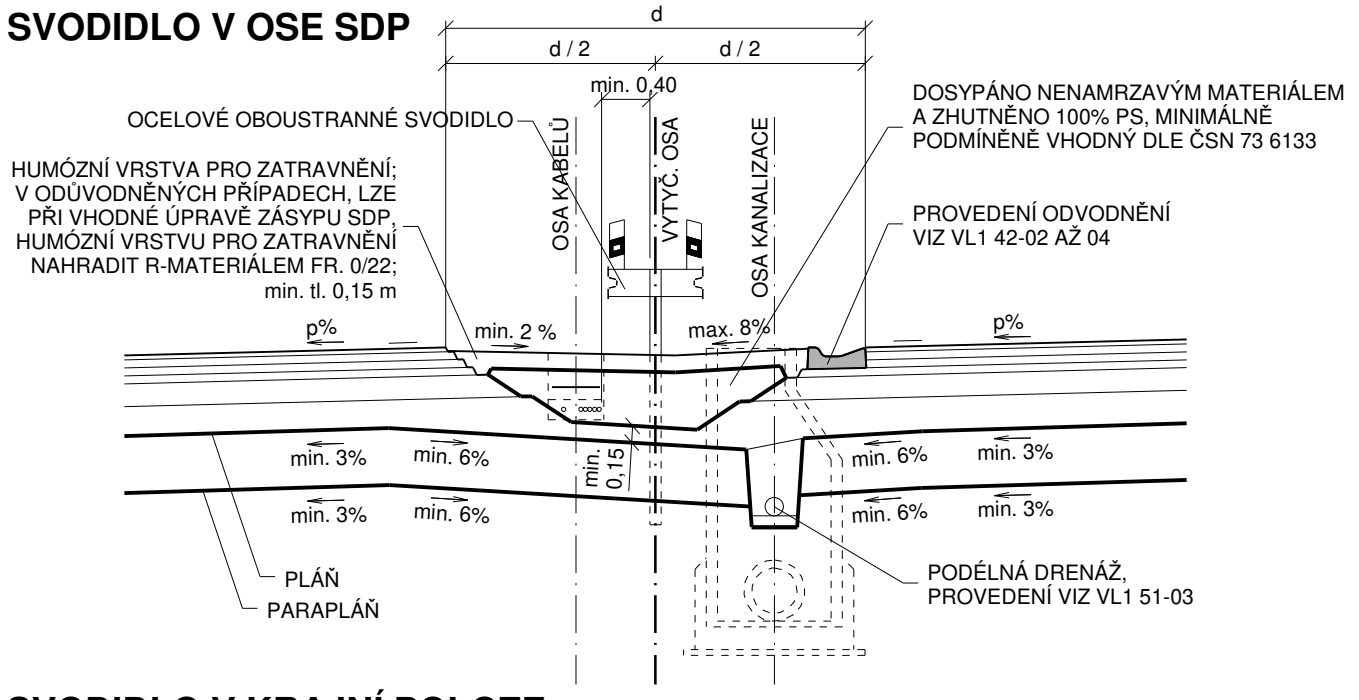

SVODIDLO V KRAJNÍ POLOZE

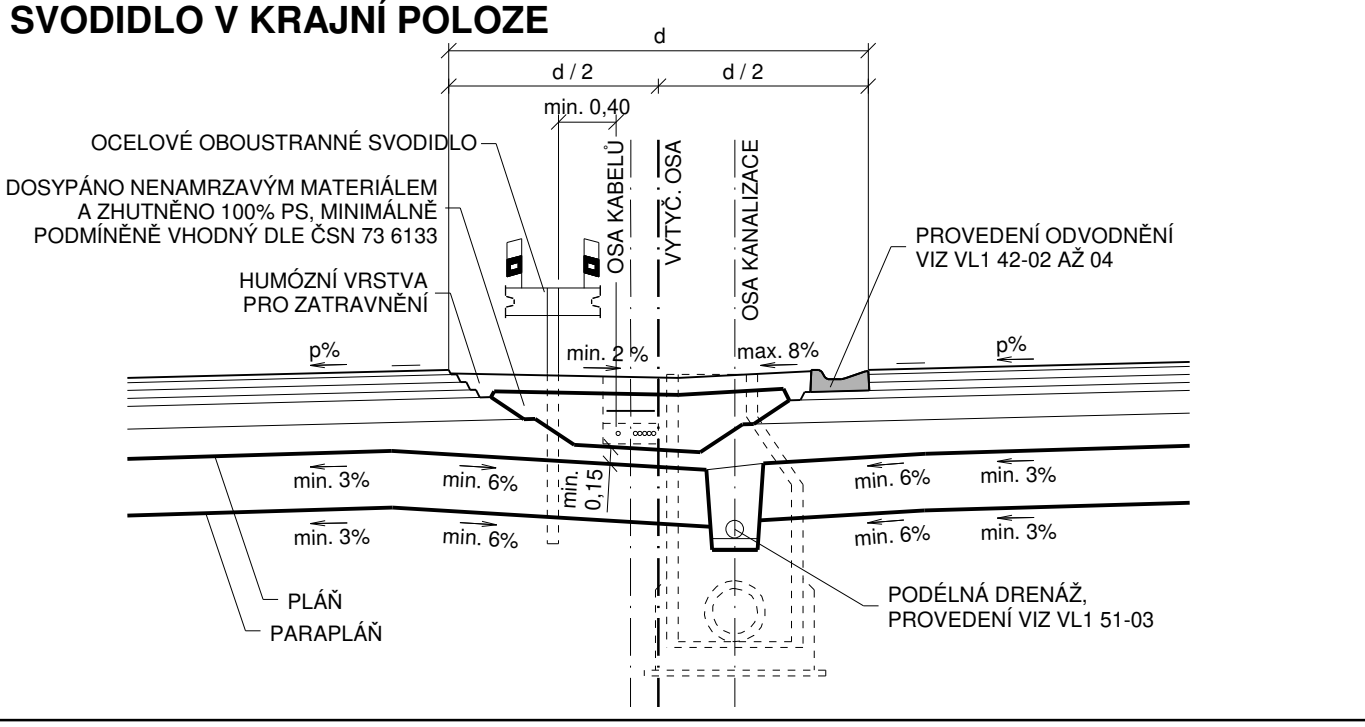


POZNÁMKY:

1. MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY POD SDP JE 0,15 m.
2. STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS JE SNÍŽEN O 0,01 AŽ 0,03 m VŮČI ZPEVNĚNÉ KRAJNICI NEBO ŽLABU ODVODNĚNÍ.
3. KÓTA SDP (d) SE NAHRADÍ HODNOTOU PRO DANÝ KATEGORIJNÍ TYP.
4. VZDÁLENOST MEZI SLOUPKEM SVODIDLA A KABELEM NEBO OPTOTRUBKOU JE min. 0,40 m.
5. POKUD JSOU U ŠACHET POUŽITY POKLOPY SE ZÁMKEM A PANT JE PŘIVRÁCENÝ KE SVODIDLU, TAK MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO OTEVŘENÍ ALESPOŇ NA 95° KE SVODIDLU A POKLOP DRŽEL OTEVŘENÝ. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH STAČÍ, KDYŽ JE CELÁ PLOCHA POKLOPU MIMO PŮDORYS SVODIDLA.

VOZOVKY A KRAJNICE **STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS** JÍZDNÍ PÁSY VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI – OCELOVÉ SVODIDLO	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **23-01** 01/2022

JÍZDNÍ PÁSY V RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH – OCELOVÉ SVODIDLO

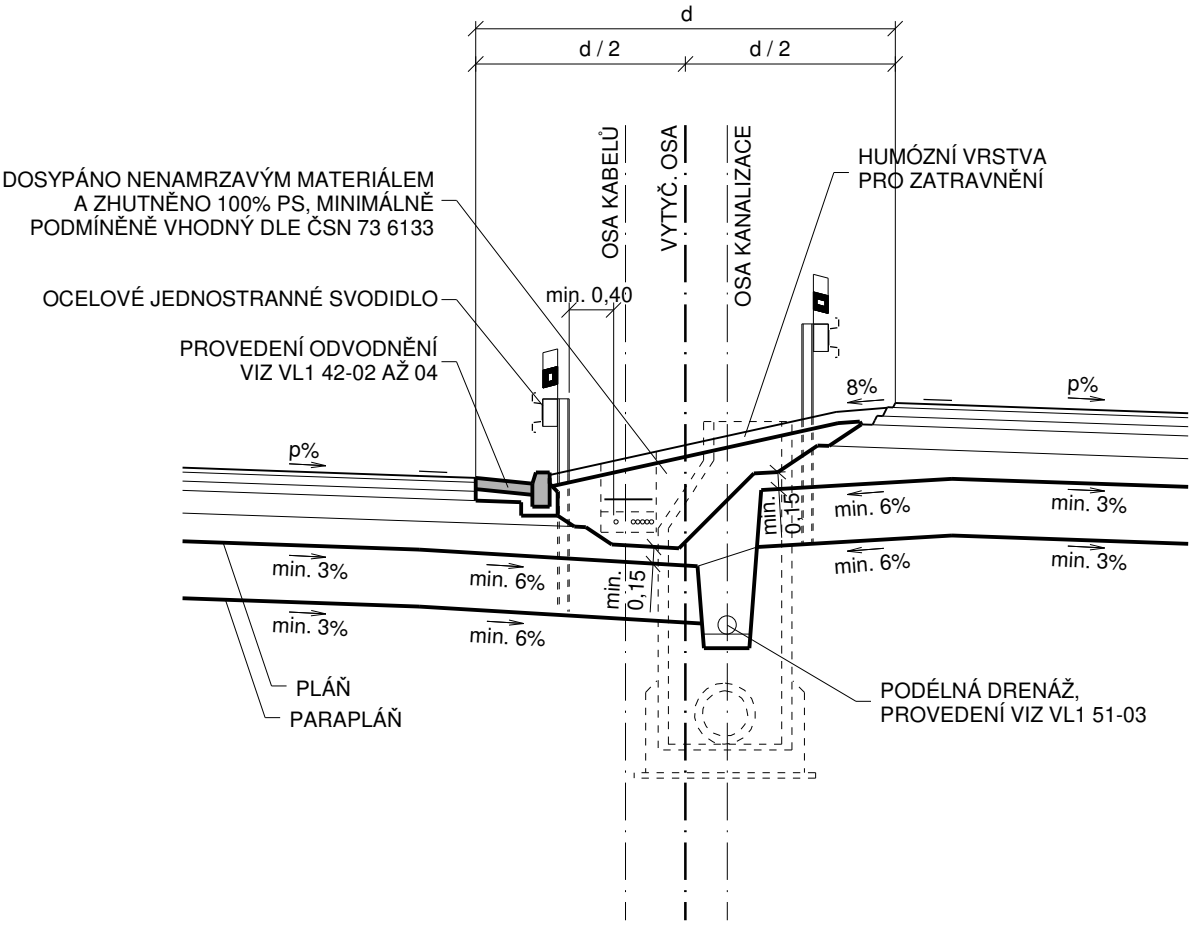


POZNÁMKY:

1. MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY POD SDP JE 0,15 m.
2. STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS JE SNÍŽEN O 0,01 AŽ 0,03 m VŮČI ZPEVNĚNÉ KRAJNICI NEBO ŽLABU ODVODNĚNÍ.
3. KÓTA SDP (d) SE NAHRADÍ HODNOTOU PRO DANÝ KATEGORIJNÍ TYP.
4. VZDÁLENOST MEZI SLOUPKEM SVODIDLA A KABELEM NEBO OPTOTRUBKOU JE min. 0,40 m.
5. DALŠÍ PODROBNOSTI O PROVEDENÍ SVODIDEL JSOU UVEDENY V TP 114 A TP 203.

VOZOVKY A KRAJNICE **STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS** JÍZDNÍ PÁSY V RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH – OCELOVÉ SVODIDLO	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **23-02** 01/2022

JÍZDNÍ PÁSY VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI – BETONOVÉ SVODIDLO

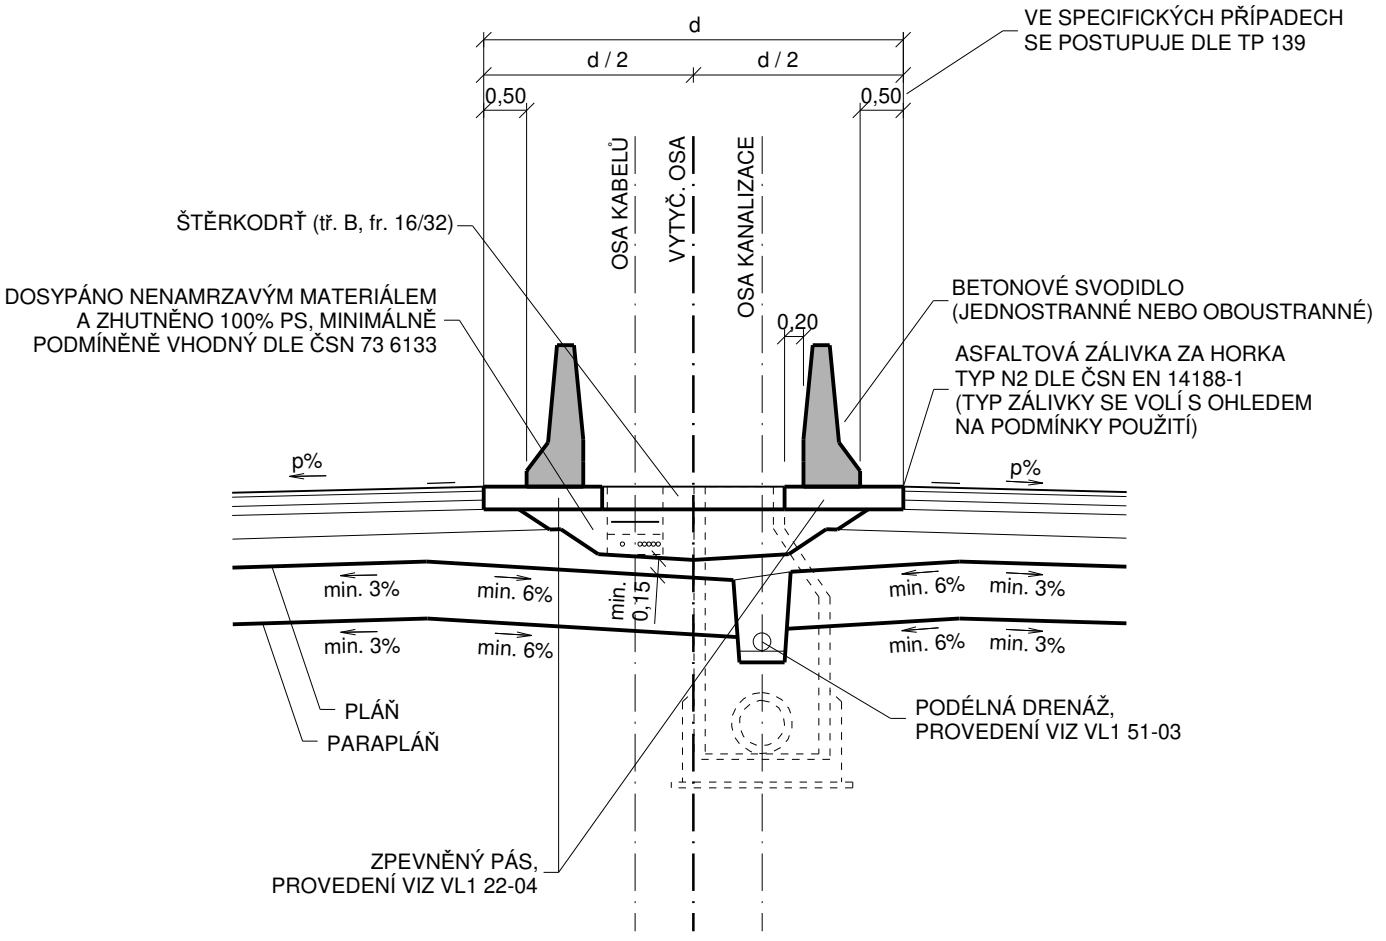


POZNÁMKY:

1. MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY POD SDP JE 0,15 m.
2. KÓTA SDP (d) SE NAHRADÍ HODNOTOU PRO DANÝ KATEGORIJNÍ TYP.
3. DALŠÍ PODROBNOSTI O PROVEDENÍ SVODIDEL JSOU UVEDENY V TP 114.
4. SOUVISLÉ ZPEVNĚNÍ V SDP JE MOŽNO PROVÉST I VE SKLONU 0 %.

VOZOVKY A KRAJNICE **STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS** JÍZDNÍ PÁSY VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI – BETONOVÉ SVODIDLO	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **23-03** 01/2022

PŘEJEZD SDP S JÍZDNÍMI PÁSY VE STEJNÉ ÚROVNI

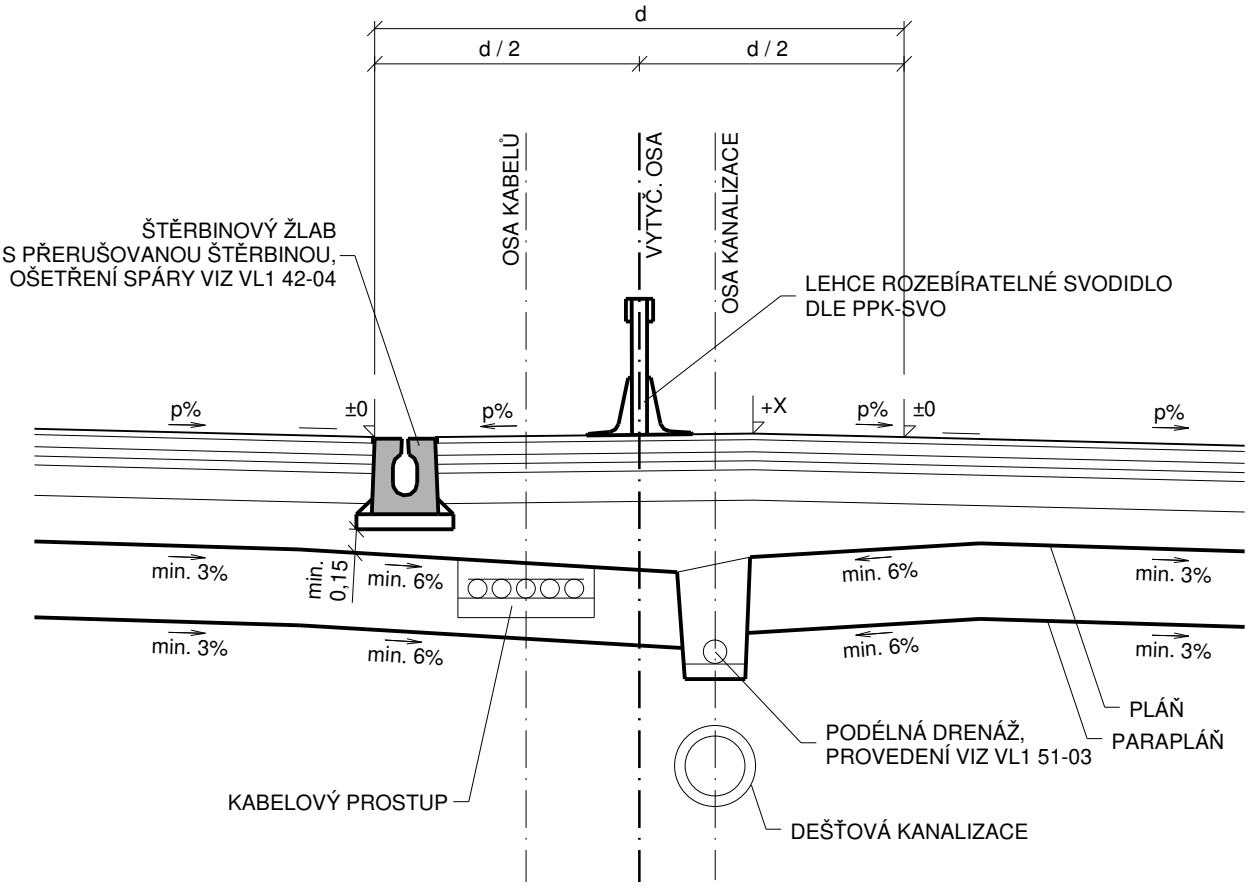

POZNÁMKY:

1. MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY POD SDP JE 0,15 m.
2. KOMUNIKACE PROBÍHÁ V PŘÍMÉ NEBO VE SMĚR. OBLOUKU S JEDNOSTR. SKL. VOZOVKY DO 3 %.
3. KÓTA SDP (d) SE NAHRADÍ HODNOTOU PRO DANÝ KATEGORIJNÍ TYP.
4. MOBILNÍ SVODIDLO SE NEOSAZUJE DO LOMU PŘÍČNÝCH SKLONŮ.
5. U CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU SE POUŽÍVÁ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S KOLMÝMI STĚNAMI.

VOZOVKY A KRAJNICE **STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS** PŘEJEZD SDP S JÍZDNÍMI PÁSY VE STEJNÉ ÚROVNI	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **23-04** 01/2022

TĚSNĚNÍ PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SPÁR

OBECNĚ:
- V DOBĚ MEZI PROVEDENÍM ROZŠIŘOVACÍ DRÁŽKY A UTĚSNĚNÍM SPÁR MUSÍ BÝT V PŘÍSLUŠNÉM ÚSEKU CB KRYTU VYLOUČEN JAKÝKOLIV PROVOZ.
- HRANY SPÁR BUDOU ZKOSENÉ. ZKOSENÍ SE PROVEDE POD ÚHLEM 45° A JEHO ŠÍŘKA MUSÍ BÝT V ROZMEZÍ 1-2 mm.


PŘÍČNÉ SPÁRY CB KRYTU:
- PŘÍČNÉ SPÁRY BUDOU PROŘÍZNUTY DO HLOUBKY 100 mm. V ROZSAHU CELÉHO DENNÍHO ÚSEKU BETONÁŽE SE ŘEŽOU PŘÍČNÉ SPÁRY POSTUPNĚ DO ZATVRDLÉHO BETONU, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 24 HOD PO BETONÁŽI. CO NEJDŘÍVE PO PROŘÍZNUTÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ŘEZNÝ KAL BEZE ZBYTKU ODSTRANĚN TLAKOVOU VODOU, ABY NEZATVRDLY PŘÍPADNÉ ZBYTKY NEZHYDRATOVANÉHO CEMENTU OBSAŽENÉ V KALU.
- BEZPROSTŘEDNĚ PO VYČIŠTĚNÍ BUDE TĚSNĚ POD POVRCH KRYTU DO SPÁR APLIKOVÁNO PŘEDTĚSNĚNÍ (TĚSNÍCÍ PROFIL), KTERÉ BUDE SLOUŽIT JAKO PROVIZORNÍ TĚSNĚNÍ BĚHEM STAVENIŠTNÍHO PROVOZU. PRO DEFINITIVNÍ SPÁRY BUDE PŘEDTĚSNĚNÍ ODSTRANĚNO, SPÁRA SE ROZŠÍŘÍ DRÁŽKOU NA 8 mm A HLOUBKU 28 mm. KOMŮRKA BUDE UTĚSNĚNA TĚSNÍCÍM PROFILEM ŠÍŘKY 8 mm DLE ČSN EN 14188-3.

PODÉLNÉ SPÁRY CB KRYTU:
- SPÁRY BUDOU PROŘÍZNUTY DO HLOUBKY 110 mm, NÁSLEDNĚ PO NAŘEZÁNÍ PŘÍČNÝCH SPÁR, NEJPOZDĚJI VŠAK 48 HOD PO BETONÁŽI. PODÉLNÉ SPÁRY NA VYBETONOVANÉM PÁSU MUSÍ BÝT ŘEZÁNY SOUČASNĚ.
- ROZŠIŘOVACÍ KOMŮRKA ŠÍŘKY 6 MM BUDE PROVEDENA DO HLOUBKY 18 mm. KOMŮRKA JE SOUMĚRNÁ VZHLEDEM K PŮVODNÍMU ŘEZU SPÁRY A VYTVÁŘÍ SE BEZPROSTŘEDNĚ PŘED UTĚSNĚNÍM SPÁR. KOMŮRKA BUDE UTĚSNĚNA TĚSNÍCÍM PROFILEM ŠÍŘKY 6 mm DLE ČSN EN 14188-3.

PŘÍČNÉ DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY CB KRYTU:
- NA BETONOVÉ VOZOVCE HLAVNÍ TRASY BUDOU PO cca 500 m PROVÁDĚNY DILATAČNÍ SPÁRY (PŘEDPOKLÁDÁ SE UMÍSTĚNÍ V MÍSTECH PRACOVNÍCH SPÁR) Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ PORUCH V PŘÍPADĚ EXTRÉMNÍCH TEPLOT POČASÍ. PŘESNÉ DÉLKY DILATAČNÍCH ÚSEKŮ BUDOU UPŘESNĚNY V DOKUMENTACI RDS NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGIE A MATERIÁLŮ ZHOTOVITELE.
- POKUD BUDE DILATAČNÍ SPÁRA ZÁROVEŇ V MÍSTĚ PRACOVNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY, BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
  1 .CB DESKY SE ODŘÍZNOU A ODBOURAJÍ.
  2. POTÉ SE VAVRTAJÍ A VLOŽÍ TRNY A NALEPÍ DILATAČNÍ VLOŽKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl. 20 mm.
  3. PO ZATVRDNUTÍ BETONU SE POLYSTYREN ODSTRANÍ NA VÝŠKU min. 50 mm OD POVRCHU VOZOVKY A PROVEDE SE VLOŽENÍ TĚSNÍCÍHO PROFILU ø 25 mm. KOMŮRKA BUDE VYPLNĚNA PRUŽNOU ZÁLIVKOU ZA STUDENA DLE ČSN EN 14188-2. STĚNY KOMŮRKY SE OPATŘÍ PENETRAČNÍM NEBO ADHEZNÍM NÁTĚREM PODLE TYPU ZÁLIVKY A PŘEDPISU VÝROBCE.
- POKUD SE BUDE DILATAČNÍ SPÁRA PROVÁDĚT JAKO SOUČÁST NEPŘETRŽITÉ BETONÁŽE, JE NUTNO PROVÉST POMOCNOU KONSTRUKCI, KTERÁ BUDE DRŽET A FIXOVAT KLUZNÉ TRNY A POLYSTYREN V OKAMŽIKU BETONÁŽE V ČERSTVÉM BETONU (POLYSTYREN JE NIŽŠÍ NEŽ TL. DESKY - MAX. DO HORNÍ ÚROVNĚ SPODNÍHO BETONOVÉ DESKY). VRCHNÍ BETON JE BETONOVÁN BEZ PŘERUŠENÍ A NÁSLEDNĚ SE SPÁRA NA TUTO TLOUŠŤKU DOŘÍZNE, VYČISTÍ A VYPLNÍ.

KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ:
- KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ ŠÍŘKY 8 mm A 6 mm SE PROVEDE VYŘÍZNUTÍM U-PRŮŘEZU V PROFILU 8 mm (PŘÍČNÉ SPÁRY) V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PROFILEM ŠÍŘKY 6 mm (PODÉLNÝCH SPÁR). BEZPROSTŘEDNĚ PŘED ZATLAČENÍM PROFILU ŠÍŘKY 6 mm DO PROFILU 8 mm DOJDE K NANESENÍ TMELU, KTERÝ ZAJISTÍ VODOTĚSNOST V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SPÁR.

DETAIL KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ:

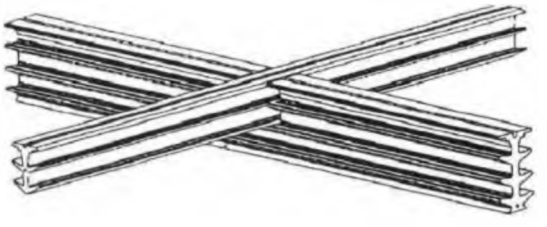


VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** TĚSNĚNÍ PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SPÁR	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-01** 01/2022


TĚSNÍCÍ PROFILY SPÁRY TUHÉ VOZOVKY

KÓTOVÁNO V mm


PŘÍČNÁ SPÁRA

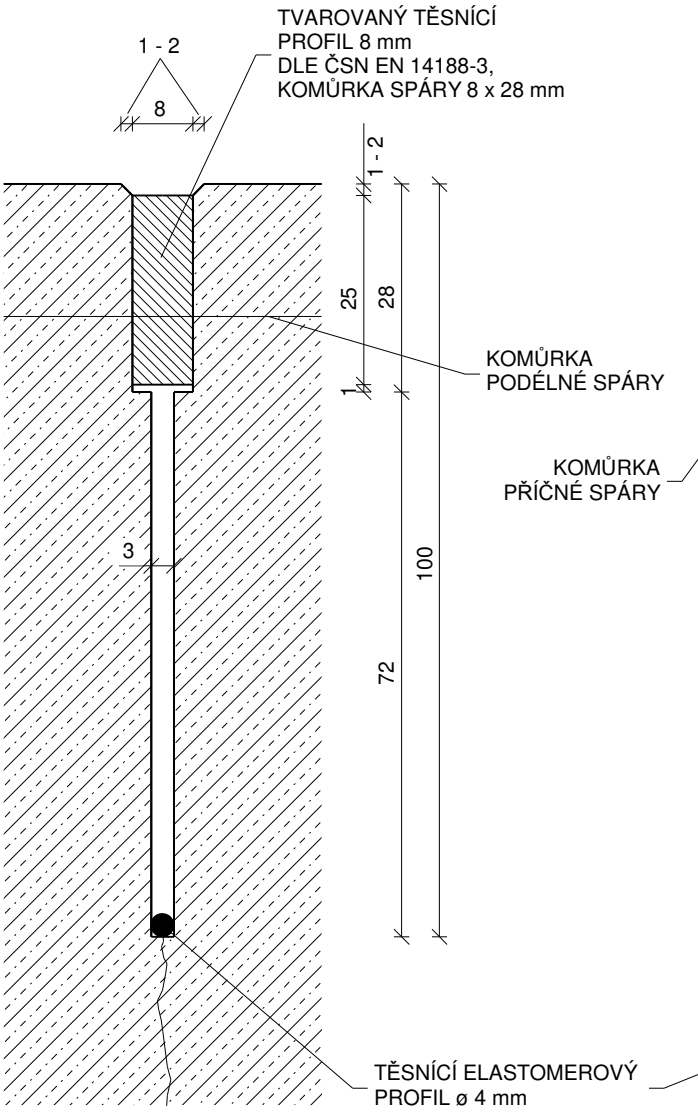


PODÉLNÁ SPÁRA

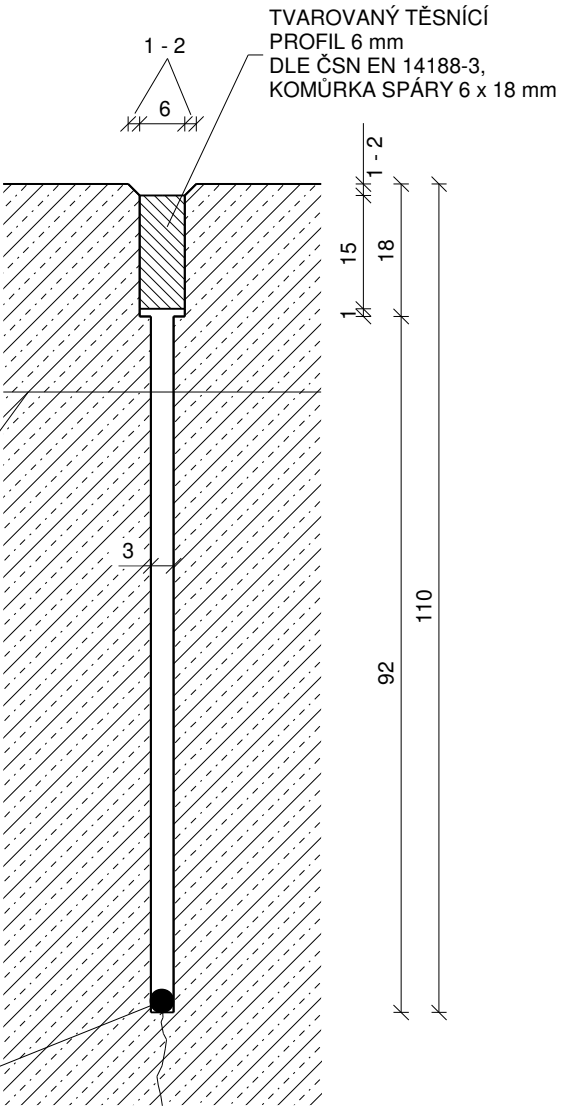

PŘÍKLAD TĚSNÍCÍHO PROFILU 8 mm, DETAIL PŘED ULOŽENÍM



PŘÍKLAD TĚSNÍCÍHO PROFILU 6 mm, DETAIL PŘED ULOŽENÍM




POZNÁMKY:

1. KÓTY SPÁR ODPOVÍDAJÍ CEMENTOBETONOVÉMU KRYTU tl. 0,27 m A DÉLCE DESKY 5,00 m. PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.
2. U PŘÍČNÝCH SPAR CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU A PODKLADNÍ VRSTVY S HYDRAULICKÝM POJIVEM JE TŘEBA ZŘÍDIT GEODRÉN min. 0,10 x 0,01 m.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** TĚSNÍCÍ PROFILY SPÁRY TUHÉ VOZOVKY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-02** 01/2022

SCHÉMA DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY

KÓTOVÁNO V mm

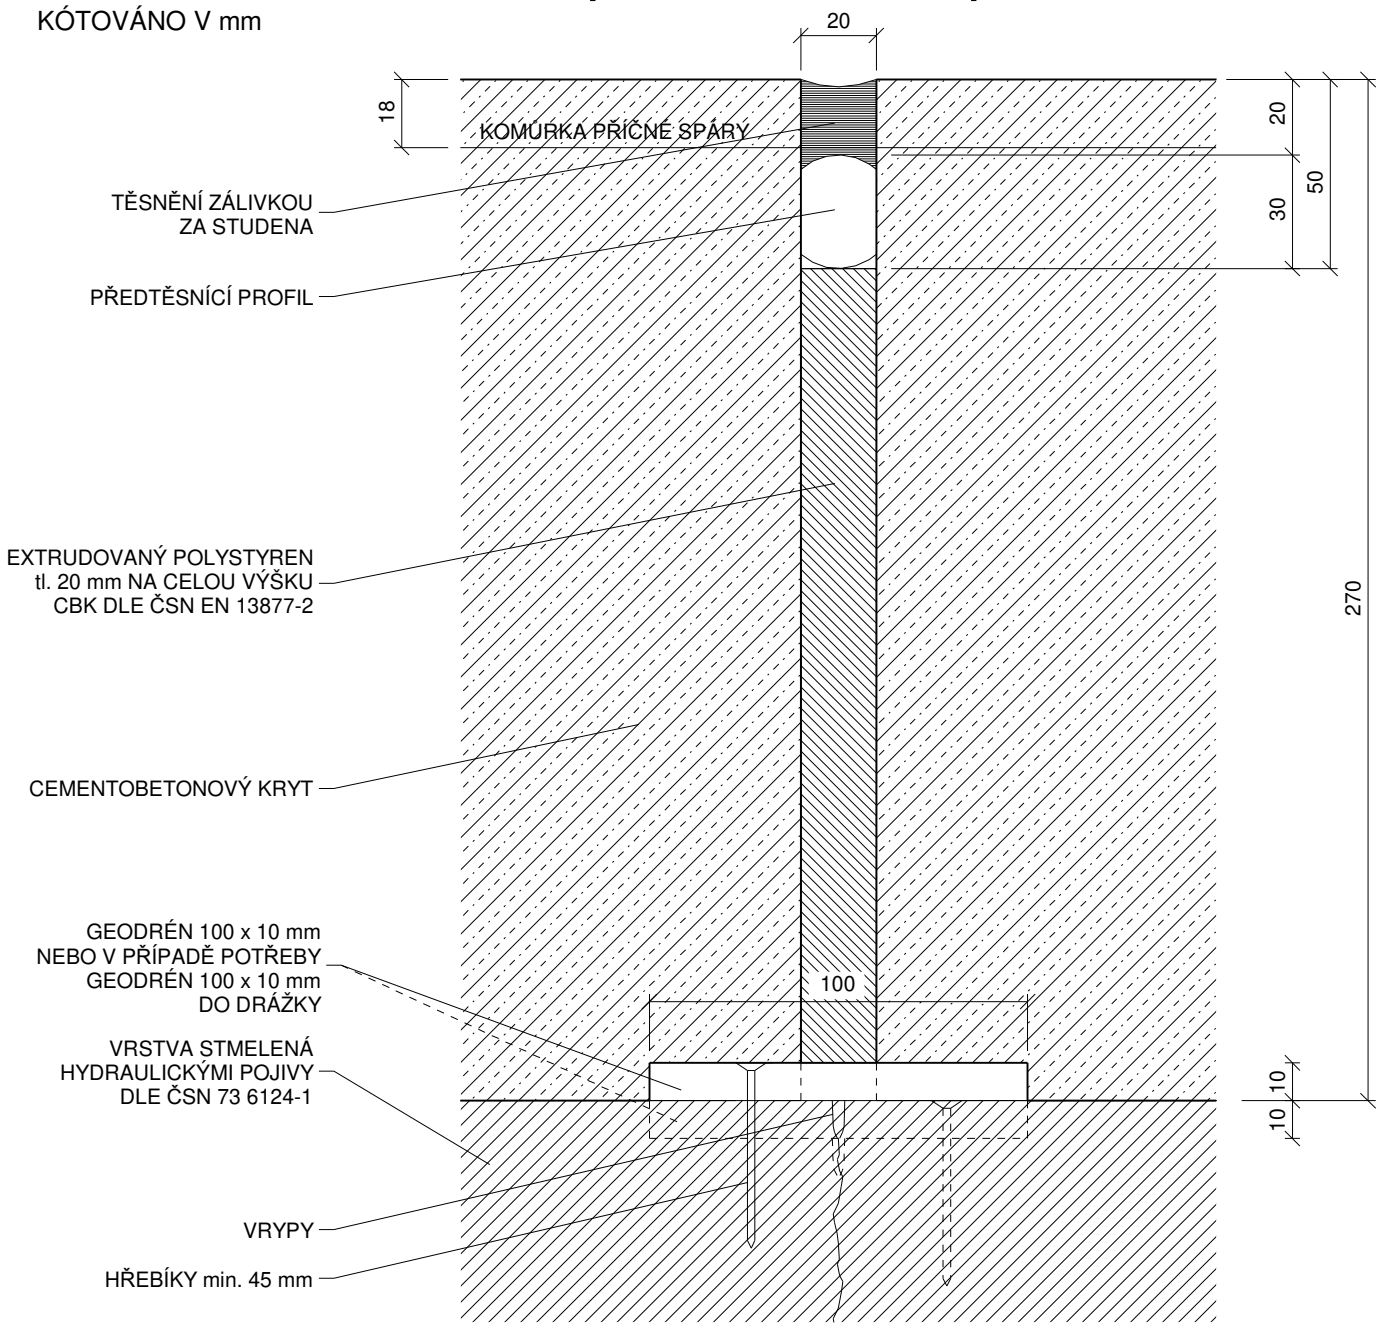

POZNÁMKY:

1. ŘEZ CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM ROVNOBĚŽNĚ S OSOU DÁLNICE
2. KOTVENÍ GEODRÉNU HŘEBÍKY min dl. 45 mm STŘÍDAVĚ PO PRAVÉ A LEVÉ STRANĚVE VZDÁLENOSTI 500 mm - VIZ VL 1 24-04
3. ZPŮSOB ULOŽENÍ GEODRÉNU BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU (TYP GEODRÉNU, HŘEBÍKŮ, TECHNOLOGIE POKLÁDKY A UTĚSNĚNÍ - NA HYDRAULICKÝMI POJIVY STMELENOU VRSTVU, NEBO DO DRÁŽKY).
4. KÓTY CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU ODPOVÍDAJÍ tl. 0,27 m A DÉLCE DESKY 5,00 m. PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.
5. KOTEVNÍ SYSTÉM CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU NENÍ KVŮLI PŘEHLEDNOSTI SCHÉMATU VYKRESLEN.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-03** 01/2022

SCHÉMA PŘECHODU GEODRÉNU PŘI ZMĚNĚ KLOPENÍ

KÓTOVÁNO V mm


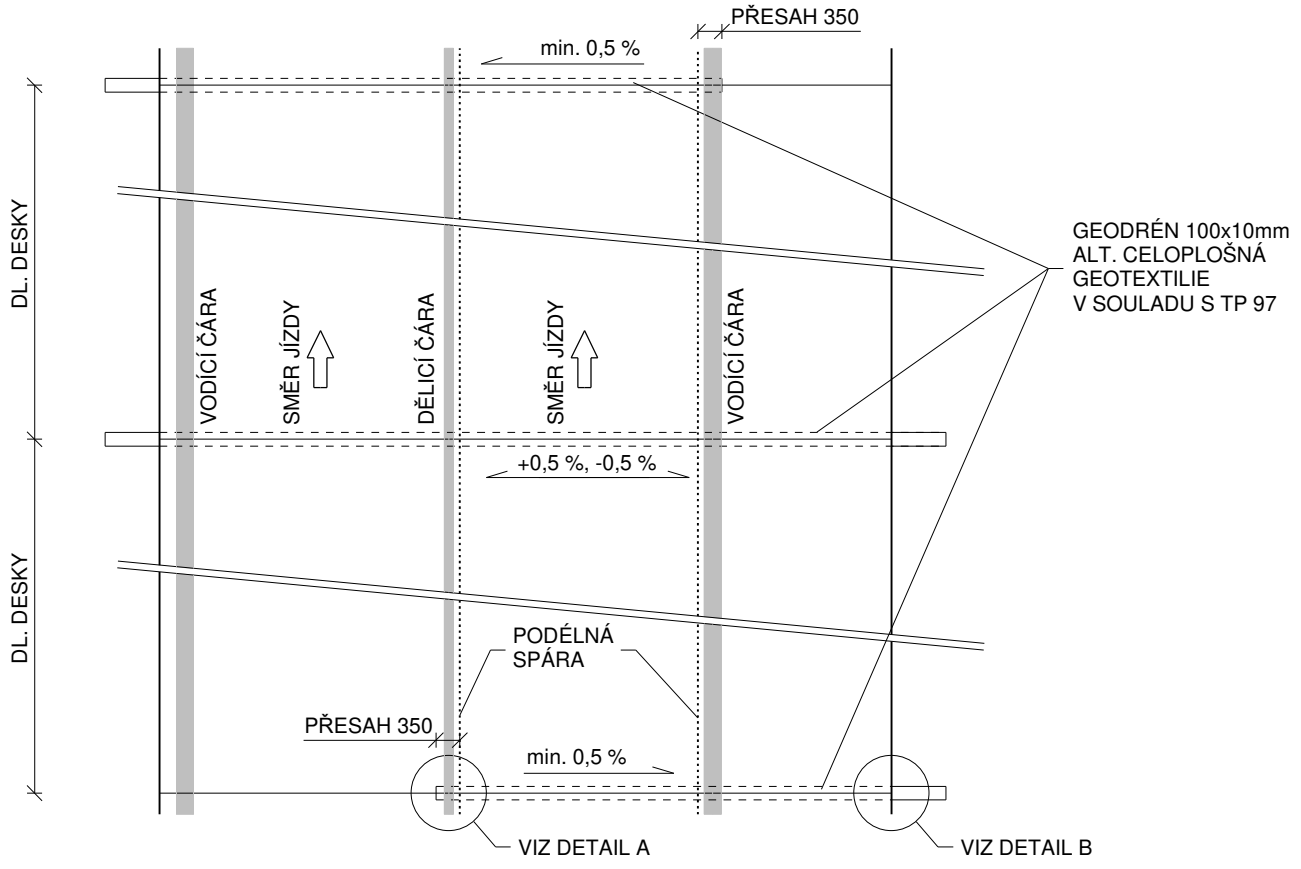


SCHÉMA KOTVENÍ GEODRÉNU

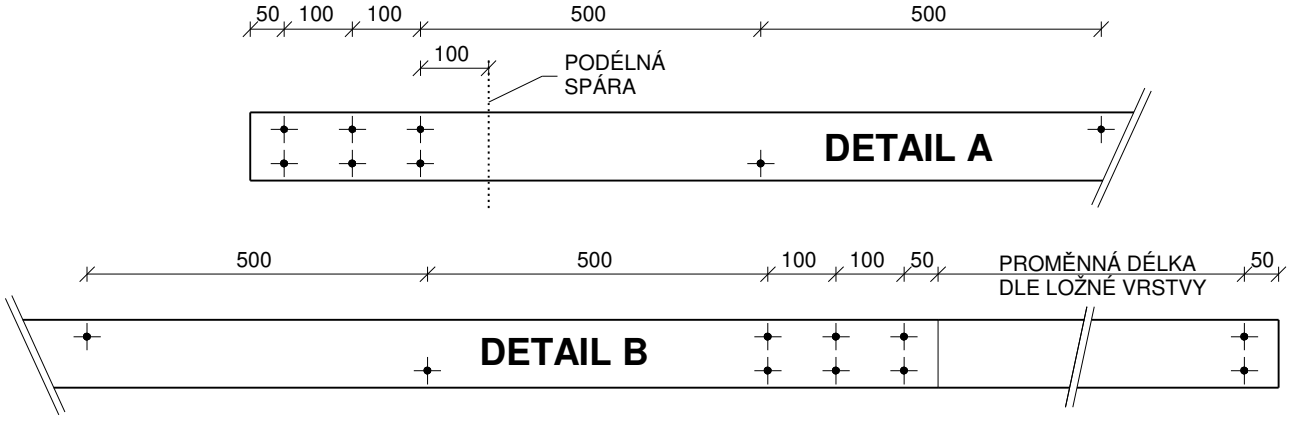

POZNÁMKY:

1. ZPŮSOB ULOŽENÍ GEODRÉNU BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU (TYP GEODRÉNU, HŘEBÍKŮ, TECHNOLOGIE POKLÁDKY A UTĚSNĚNÍ - NA HYDRAULICKÝMI POJIVY STMELENOU VRSTVU, NEBO DO DRÁŽKY).

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA PŘECHODU GEODRÉNU PŘI ZMĚNĚ KLOPENÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-04** 01/2022

UMÍSTĚNÍ GEODRÉNU

SCHÉMA VEDENÍ GEODRÉNU U MONOLITICKÉHO ŽLABU


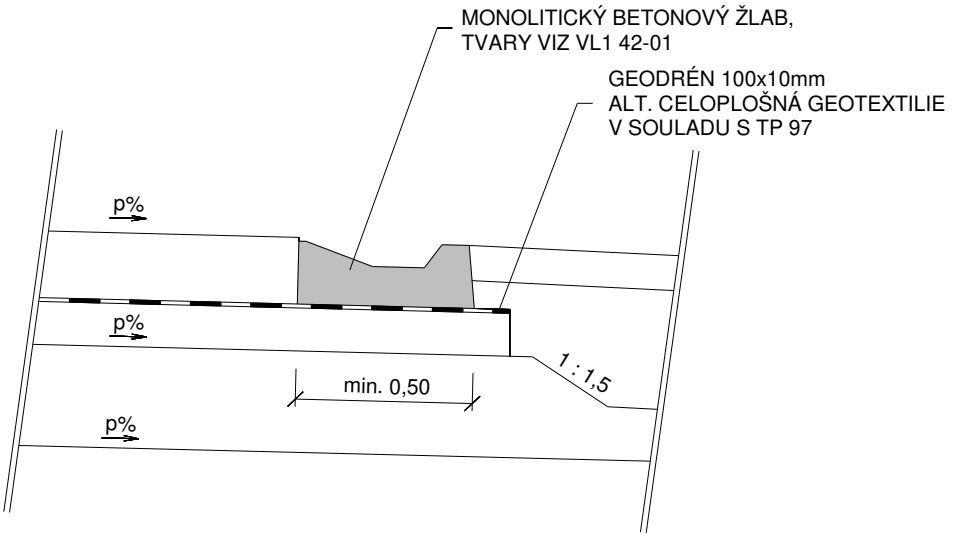



SCHÉMA VEDENÍ GEODRÉNU U ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

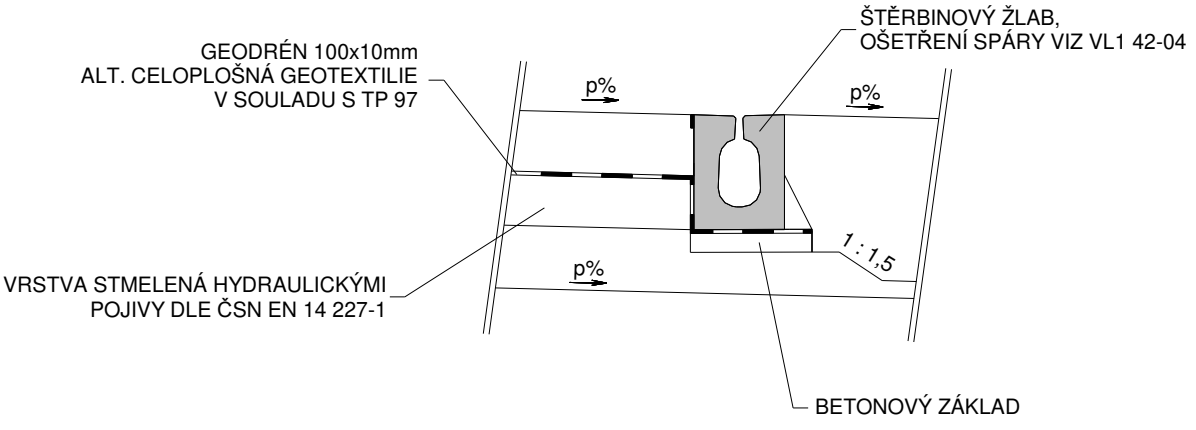

POZNÁMKY:
1. VŠECHNY HRANY MUSÍ BÝT ZKOSENY NEBO ZAOBLENY.
2. VZDÁLENOST (KROK) GEOKOMPOZITU DLE PŘÍČNÝCH SPAR VOZOVKY

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** UMÍSTĚNÍ GEODRÉNU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-05** 01/2022

SCHÉMA KRAJE ZPEVNĚNÍ VOZOVKY SE ZMĚNOU PŘÍČNÉHO SKLONU PODKLADNÍ VRSTVY

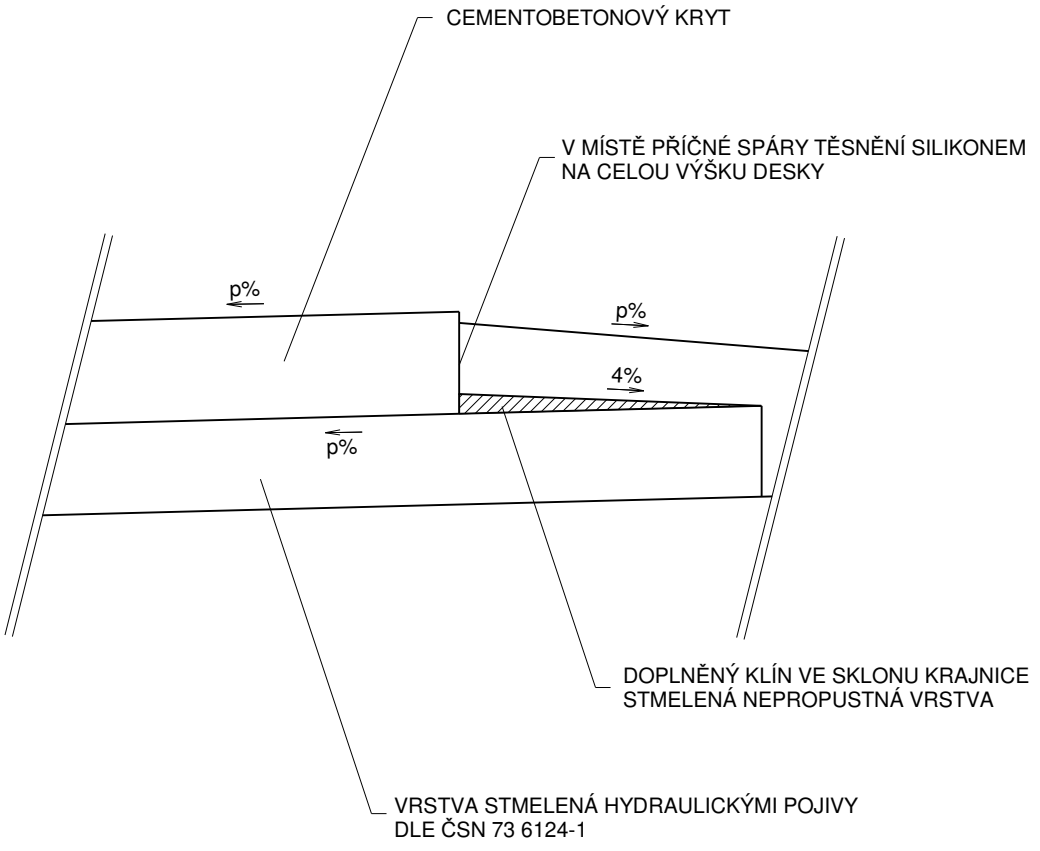


POZNÁMKY:

1. TĚSNĚNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY SILIKONEM SE PROVEDE NA VYŠŠÍM OKRAJI CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU. NA NIŽŠÍM OKRAJI SE TĚSNĚNÍ NEPROVÁDÍ.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA KRAJE ZPEVNĚNÍ VOZOVKY SE ZMĚNOU PŘÍČNÉHO SKLONU PODKLADNÍ VRSTVY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-06** 01/2022

ZÁKLADNÍ TVAR ZÁŘEZOVÉHO TĚLESA

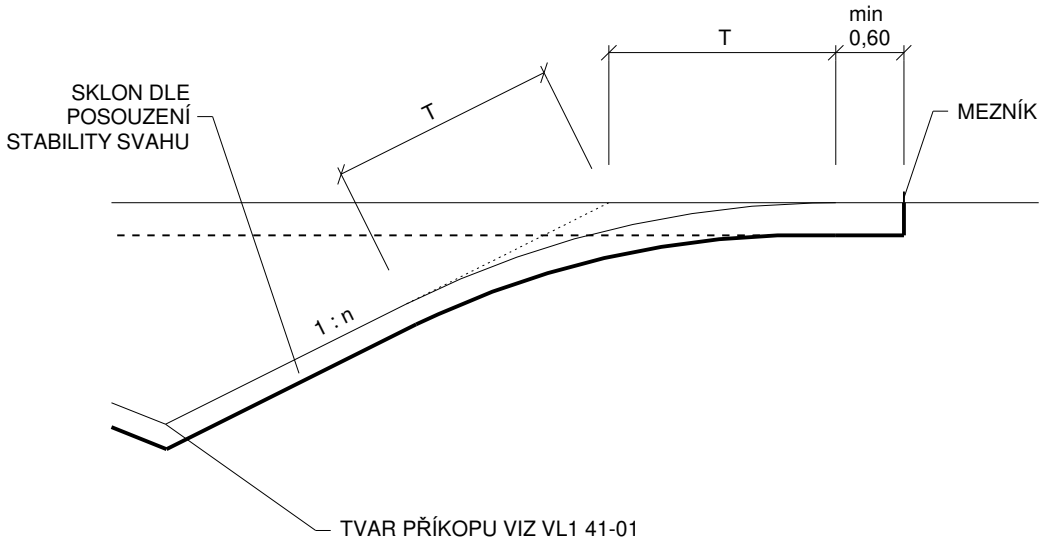

POZNÁMKY:

1. KÓTA T = 2,0 m, VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH 0,0 - 2,0 m.
2. U ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ 1 : 2 A STRMĚJŠÍCH BUDE PROVEŘENA STABILITA OHUMUSOVÁNÍ.

SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** ZÁKLADNÍ TVAR ZÁŘEZOVÉHO TĚLESA	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-01** 01/2022

NADZÁŘEZOVÝ PŘÍKOP

SCHÉMA NADZÁŘEZOVÉHO PŘÍKOPU


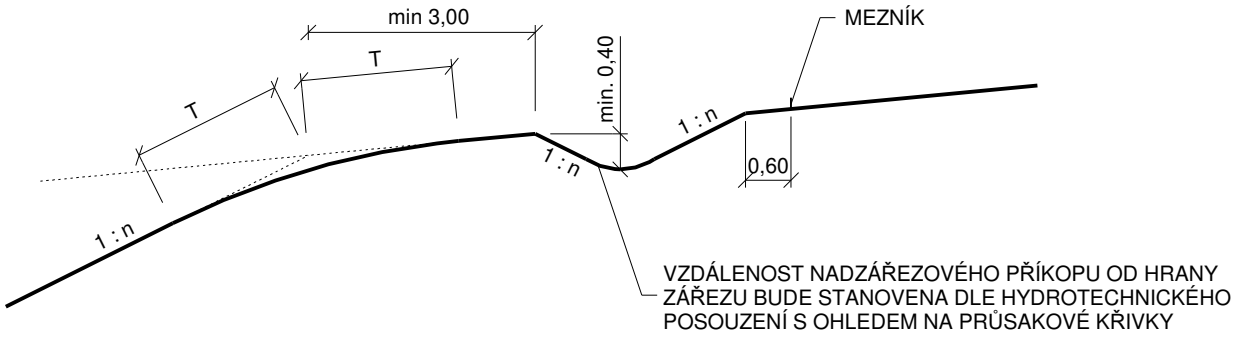


SCHÉMA HLOUBKOVÉ NADSVAHOVÉ DRENÁŽE

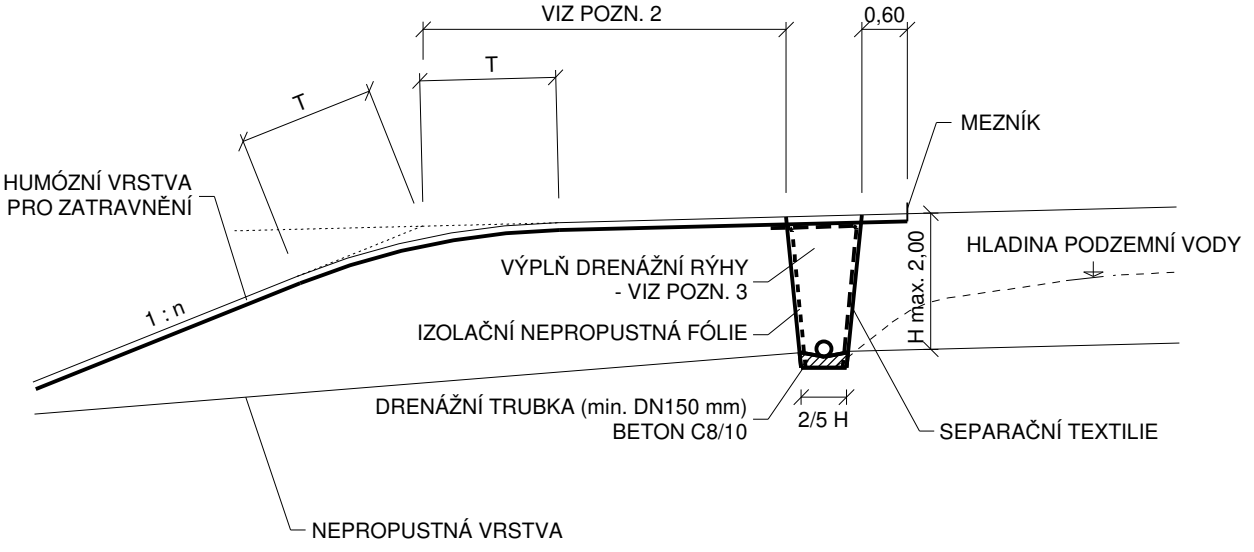


POZNÁMKY:

1. MINIMÁLNÍ PODÉLNÝ SKLON HLOUBKOVÉ DRENÁŽE JE 0,5 %.
2. OSA NADSVAHOVÉ HLOUBKOVÉ DRENÁŽE JE OD HRANY SVAHU (BEZ ZAOBLENÍ) VZDÁLENA min. 3,0 m. V PROPUSTNÉM PODLOŽÍ BUDE VZDÁLENOST STANOVENA VÝPOČTEM.
3. VÝPLŇOVÝ MATERIÁL DRENÁŽE MUSÍ MÍT PROPUSTNOST NEJMÉNĚ $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s.
4. NEPROPUSTNÁ IZOLAČNÍ FÓLIE SE OSAZUJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE VODONOSNÁ VRSTVA MÁ SKLON K VOZOVCE.
5. PŘI SKLONU TERÉNU NAD SVAHEM > 5 % JE VHODNÉ DOPLNIT NADZÁŘEZOVÝM PŘÍKOPEM.
6. KÓTA T = 2,0 m, VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH 0,0 - 2,0 m.


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** NADZÁŘEZOVÝ PŘÍKOP	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-02** 01/2022

TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ


ROZHLEDOVÉ POLE PRO ZASTAVENÍ

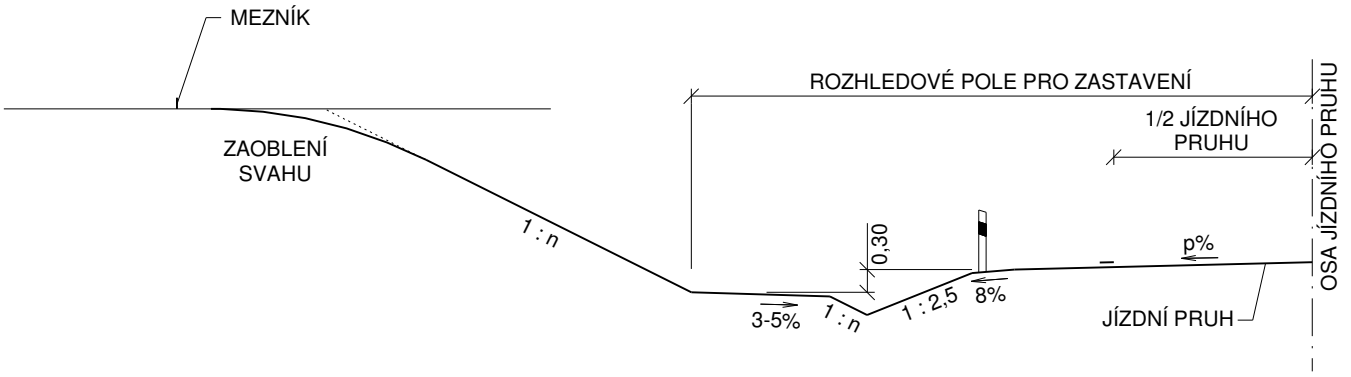

ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJÍŽDĚNÍ

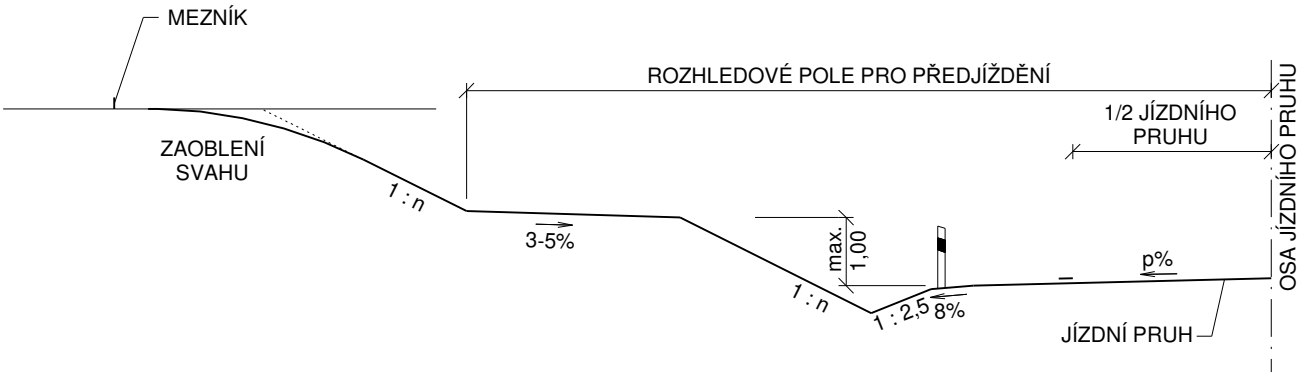

ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJÍŽDĚNÍ A ZASTAVENÍ

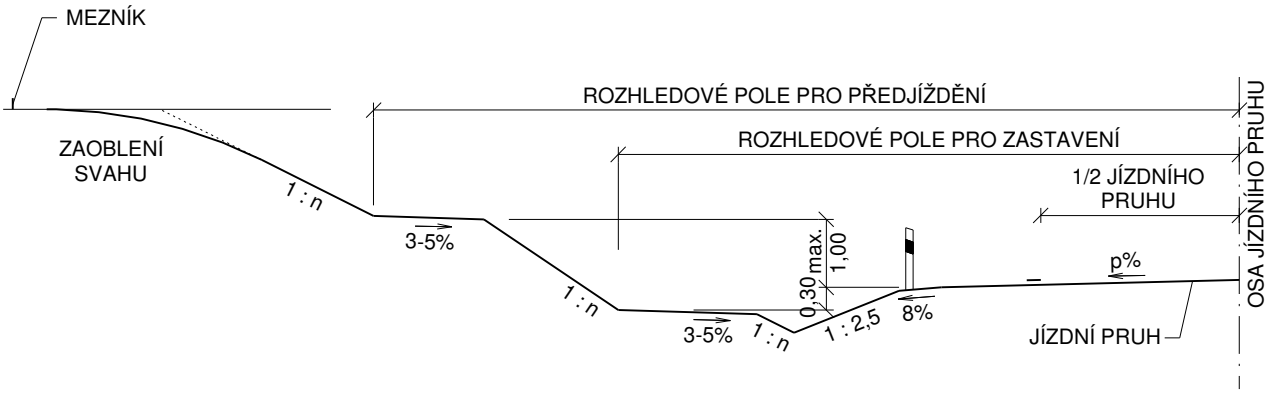


POZNÁMKY:

1. ROZHLEDOVÉ POLE NA VNITŘNÍ STRANĚ OBLOUKU SE NAVRHUJE DLE ČSN 73 6101.
2. PATNÍ ČÁRA ZÁŘEZOVÉHO SVAHU JE DÁNA OBALOVOU ČAROU ROZHLEDOVÝCH PAPRSKŮ.
3. V ROZHLEDOVÝCH POLÍCH SE NAVRHUJE POUZE ZATRAVNĚNÍ BEZ VÝSADBY.

SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-03** 01/2022

TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKALNÍCH HORNINÁCH

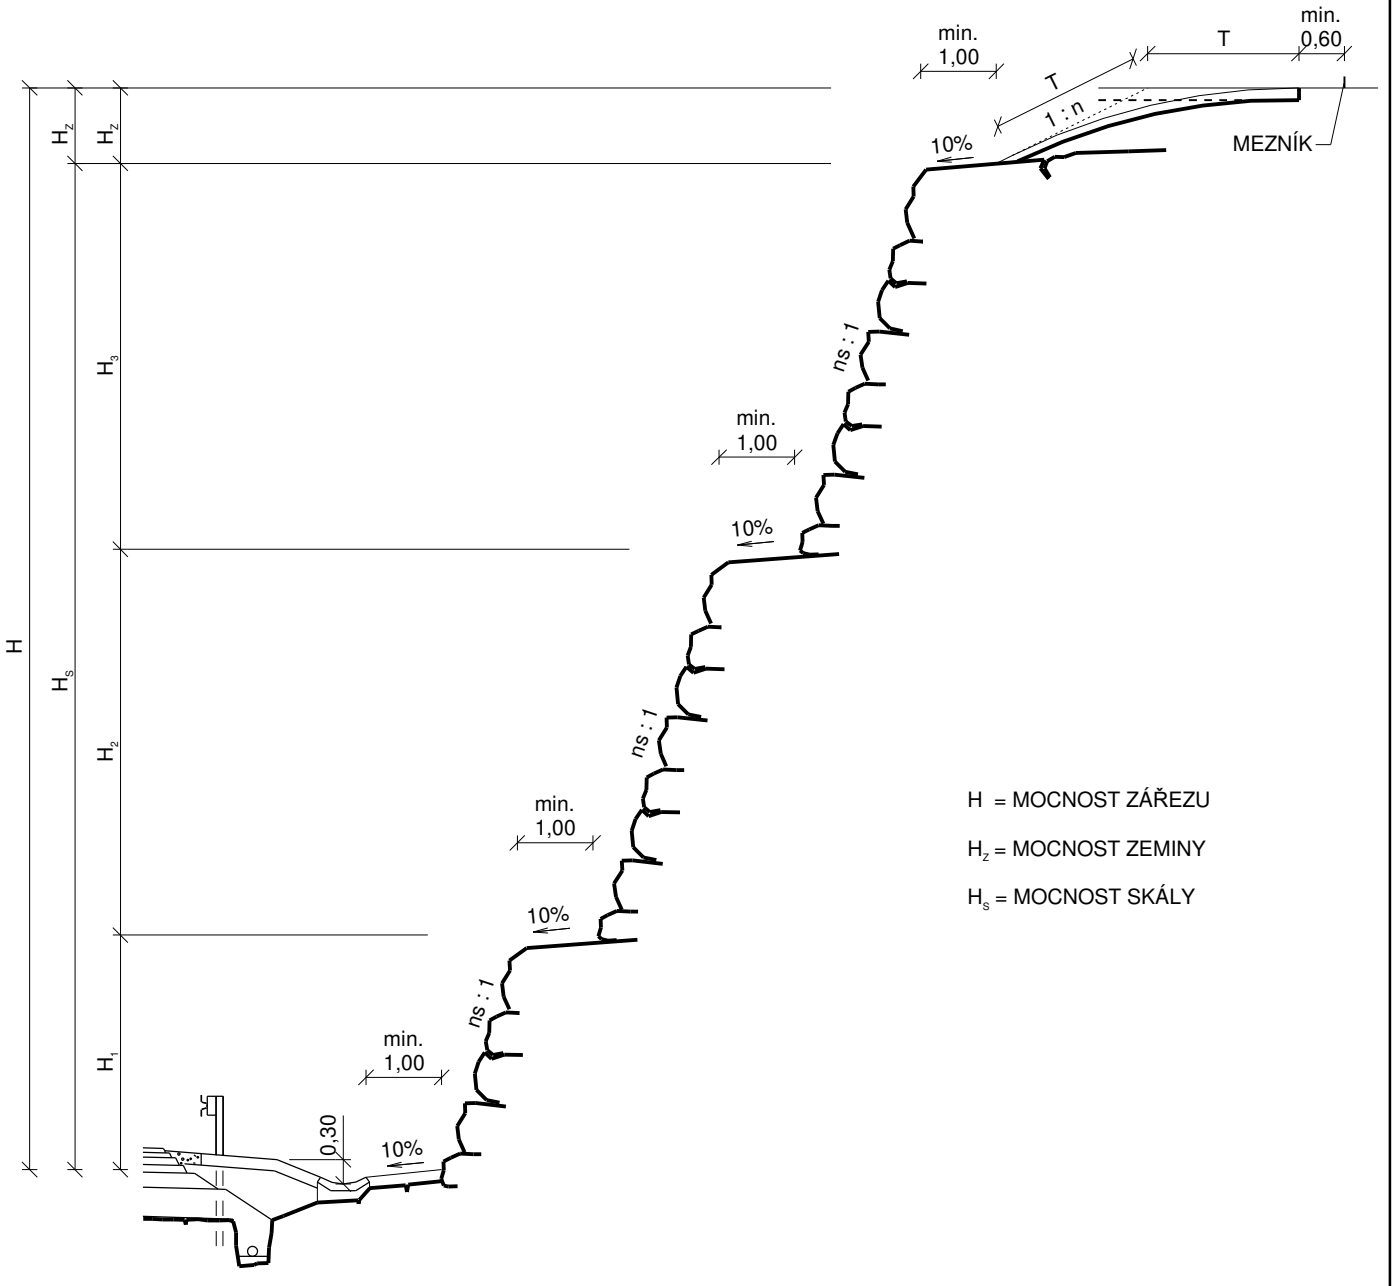


POZNÁMKY:

1. SKLON SVAHU (ns), VÝŠKY H_1 - H_3 A UMÍSTĚNÍ LAVIČEK DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU.
2. KÓTA T = 2,0 m, VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH 0,0 - 2,0 m

SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKALNÍCH HORNINÁCH	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-04** 01/2022

ÚPRAVA SKALNÍHO PODLOŽÍ – PŘETĚŽENÍ

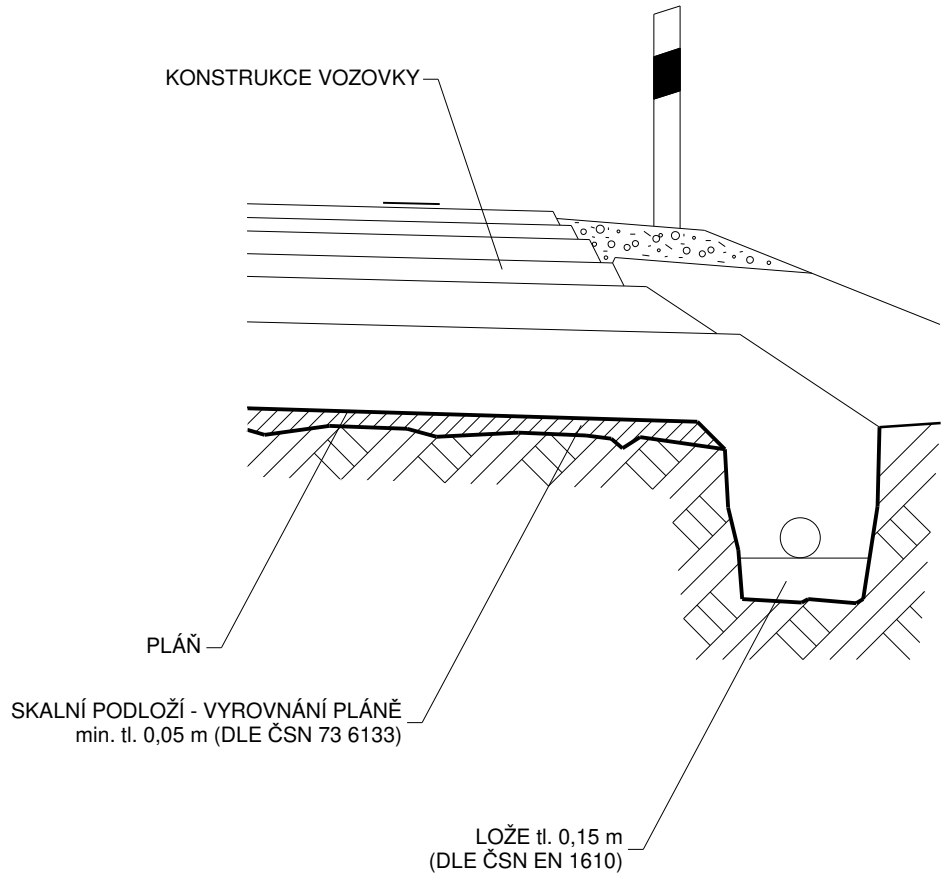


POZNÁMKY:

1. VYROVNÁVKA SE PROVEDE ZE ŠTĚRKODRTI.
2. V PŘÍPADĚ NEPROPUSTNÉHO SKALNÍHO PODLOŽÍ SE DOPORUČUJE VYROVNAT HRUBÉ SKALNÍ NEROVNOSTI POMOCÍ SMĚSÍ STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI POJIVY NEBO BETONEM TAK, ABY PŘÍPADNÁ VODA NEZŮSTÁVALA VE SKALNÍCH PROHLUBNÍCH.


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** ÚPRAVA SKALNÍHO PODLOŽÍ – PŘETĚŽENÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-05** 01/2022

OPEVNĚNÍ SVAHU S VĚTŠÍM SKLONEM

ZATRAVŇOVACÍ STABILIZAČNÍ ROHOŽ

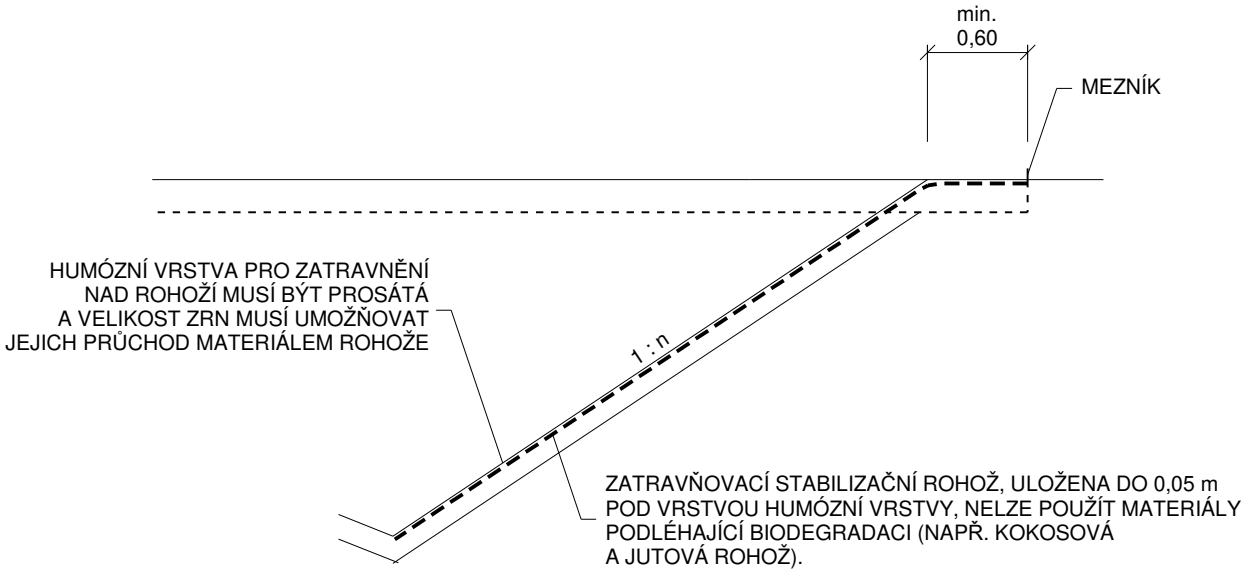

OCHRANA SVAHU POMOCÍ GEOBUNĚK A 3D ROHOŽÍ

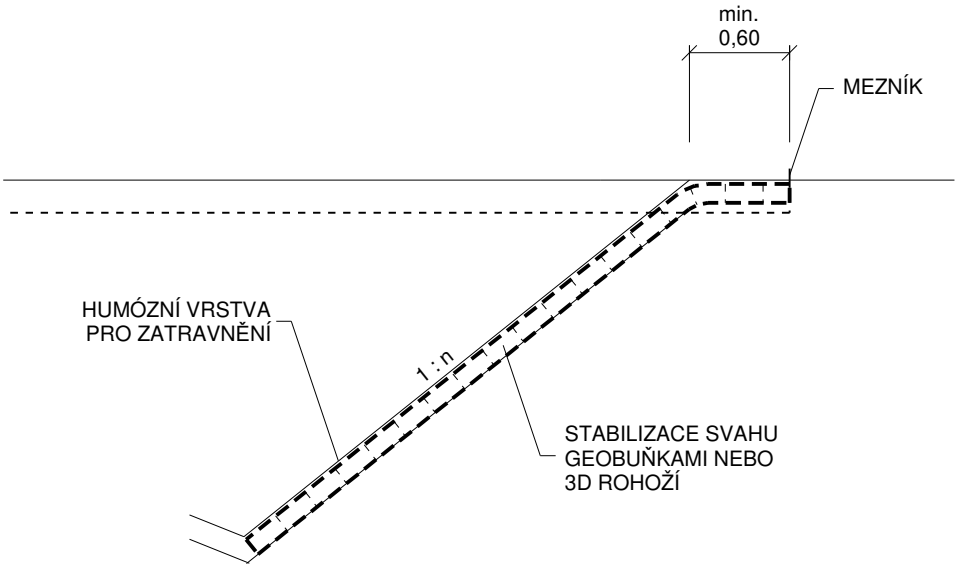


POZNÁMKY:

1. NÁVRH POUŽITÉHO SYSTÉMU OPEVNĚNÍ SVAHU SE PROVEDE DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU.
2. PŘI POUŽITÍ SYNTETICKÝCH FÓLIÍ JE NUTNO VYBRAT MATERIÁL ODOLNÝ PROTI FOTODEGRADACI.
3. PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ SPÁRY VČETNĚ KOTVENÍ SE ŘÍDÍ DLE VÝROBCE ZVOLENÉHO SYSTÉMU ROHOŽE NEBO GEOBUNĚK.

SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU** OPEVNĚNÍ SVAHU S VĚTŠÍM SKLONEM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **31-06** 01/2022


ZÁKLADNÍ TVARY NÁSYPOVÝCH TĚLES

SKLONY SVAHŮ NÁSYPU DO VÝŠKY 6 m

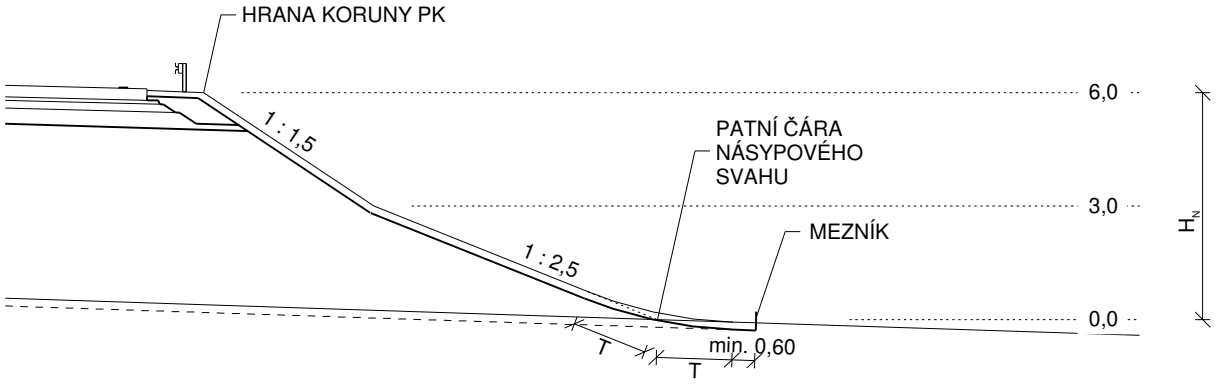

H_N = VÝŠKA NÁSYPU

SKLONY SVAHŮ NÁSYPU VYŠŠÍHO NEŽ 6 m

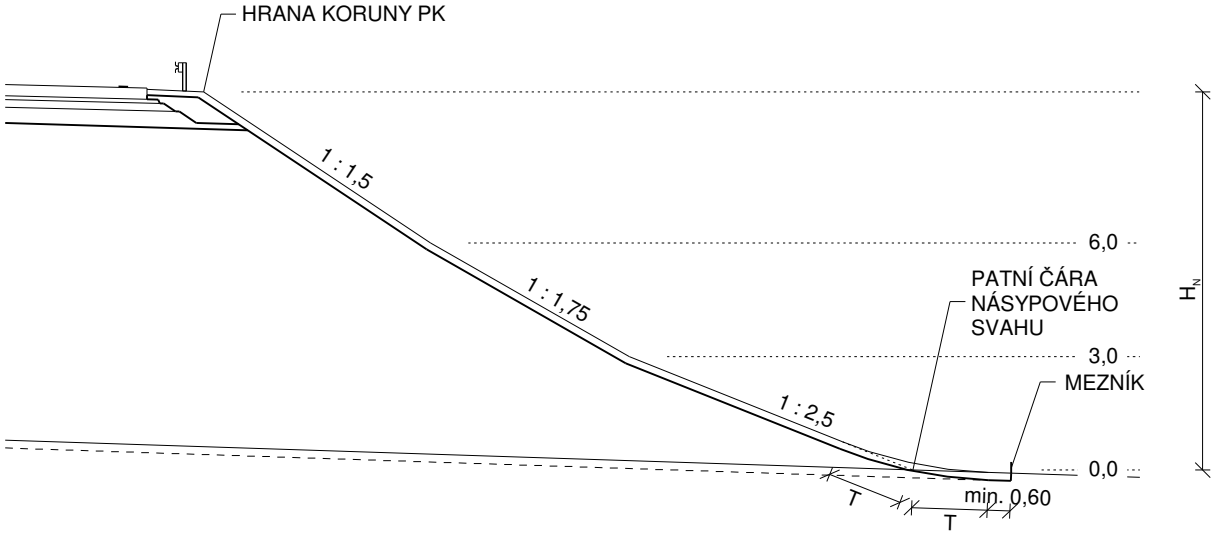


POZNÁMKY:

1. PŘI NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVIT ÚNOSNOST A SEDÁNÍ PODLOŽÍ, PROVÉST VÝPOČET STABILITY NÁSYPU, VYHODNOTIT VHODNOST MATERIÁLU DO NÁSYPU, POPŘÍPADĚ NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOŽÍ. MINIMÁLNÍ STUPNĚ BEZPEČNOSTI STANOVUJE ČSN 73 6133.
2. NÁSYPY Z KAMENITÉ SYPANINY MOHOU MÍT V PÁSMU NAD 3,0 m JEDNOTNÝ SKLON 1 : 1,5 BEZ OHLEDU NA VÝŠKU NÁSYPU.
3. V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ PROVEDENO ZAOBLENÍ SVAHU, NEBO JE TEČNA ZAOBLENÍ MENŠÍ NEŽ 2 m, DOPORUČUJE SE ZVĚTŠIT ŠÍŘKU POMOCNÉHO SILNIČNÍHO POZEMKU DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK.
4. V PŘÍPADĚ NÁSYPU S VÝZTUŽNÝMI VLOŽKAMI SE SVAH NAVRHUJE INDIVIDUÁLNĚ.
5. U NÁSYPOVÝCH SVAHŮ 1 : 1,75 A STRMĚJŠÍCH BUDE PROVEŘENA STABILITA OHUMUSOVÁNÍ.
6. VÝŠKA NÁSYPU JE DLE ČSN 73 6133 POČÍTÁNA OD PRŮNIKU SVAHU NAVRHOVANÉHO TĚLESA SE STÁVAJÍCÍM TERÉNEM BEZ ZAOBLANÍ.

SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V NÁSYPU** ZÁKLADNÍ TVARY NÁSYPOVÝCH TĚLES	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **32-01** 01/2022

ZEMNÍ TĚLESO NA SKLONITÉM TERÉNU

SKLON TERÉNU NAD 10%

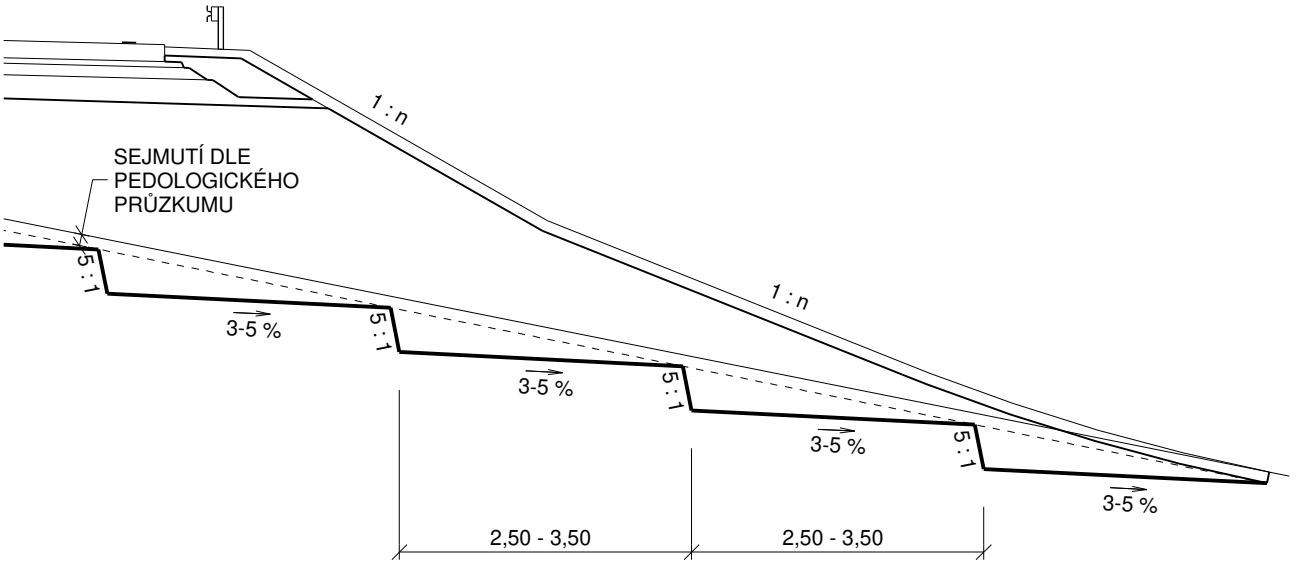


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V NÁSYPU** ZEMNÍ TĚLESO NA SKLONITÉM TERÉNU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **32-02** 01/2022

VYZTUŽENÉ NÁSYPY

PŘI NÁVRHU VYZTUŽENÝCH NÁSYPŮ JE NUTNÉ VYŘEŠIT:

- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - ZAMEZENÍ PŘETÉKÁNÍ VODY Z VOZOVKY NA VYZTUŽENÝ NÁSYP
- PROSTUP SLOUPKŮ SVODIDLA
- PROSTUP SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ NEBO OPLOCENÍ - DOPORUČENY ZEMNÍ VRUTY
- PŘÍPADNÉ UMÍSTĚNÍ SDZ

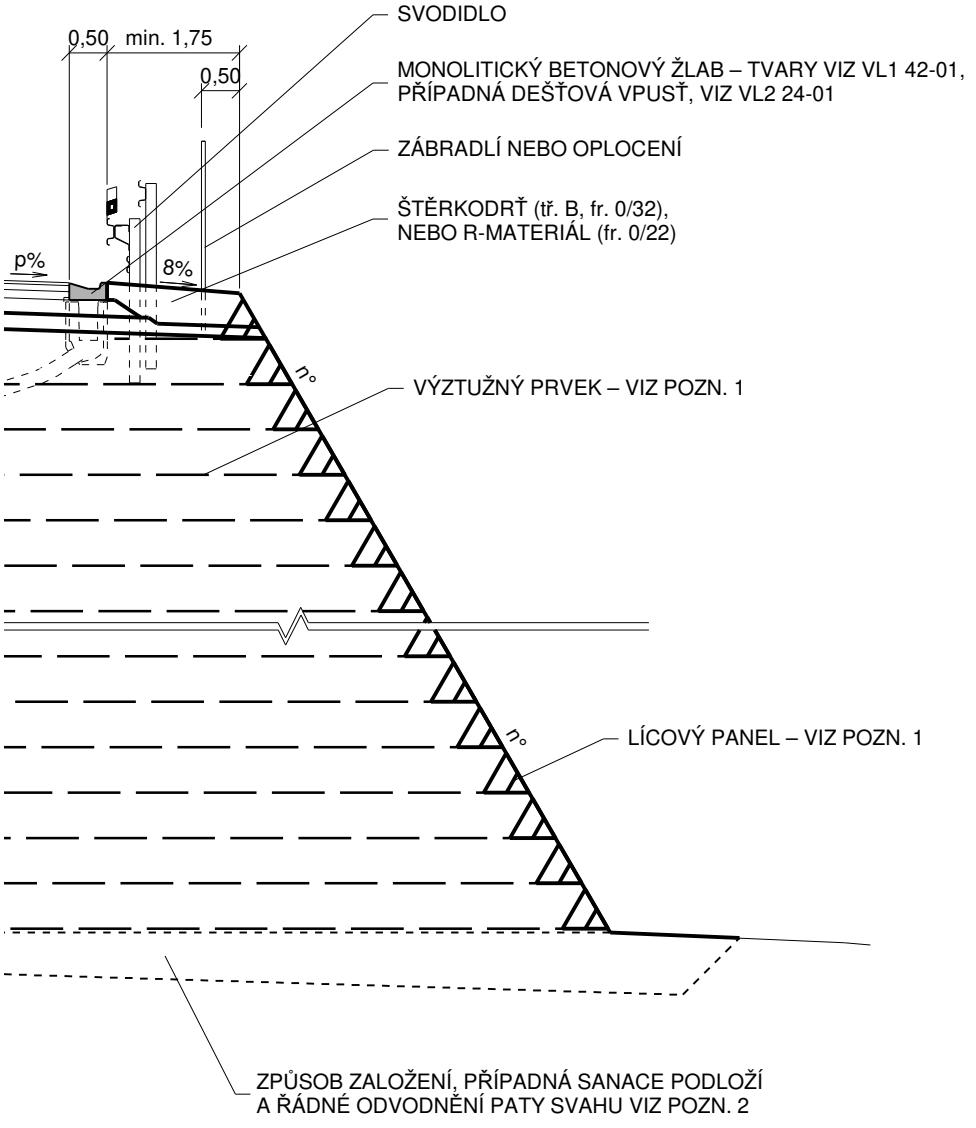


POZNÁMKY:

1. JEDNOTLIVÉ PRVKY, JEJICH DRUH, KVALITU A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ SPECIFIKUJE TKP 30 A TP 97.
2. ZPŮSOB ZALOŽENÍ A DIMENZACI KONSTRUKCE SVAHU MUSÍ NAVRHNOUT GEOTECHNIK.


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V NÁSYPU** VYZTUŽENÉ NÁSYPY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **32-03** 01/2022

OPEVNĚNÍ SVAHU PROTI KRÁTKODOBĚ PROUDÍCÍ VODĚ

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE S KAMENNOU PATKOU

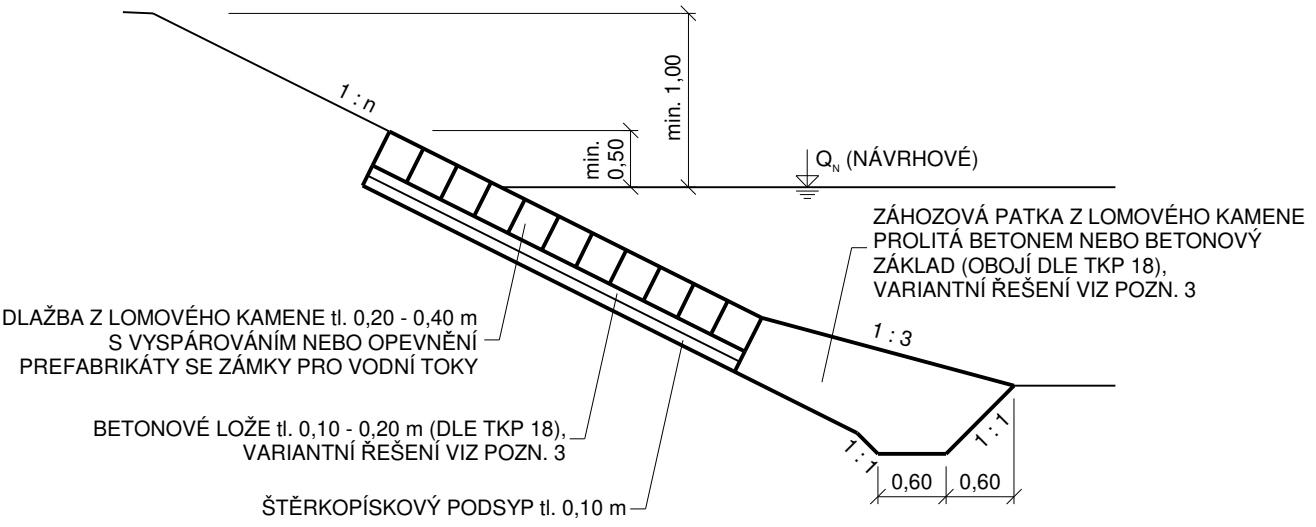

KAMENNÁ ROVNANINA NEBO POHOZ S KAMENNOU PATKOU

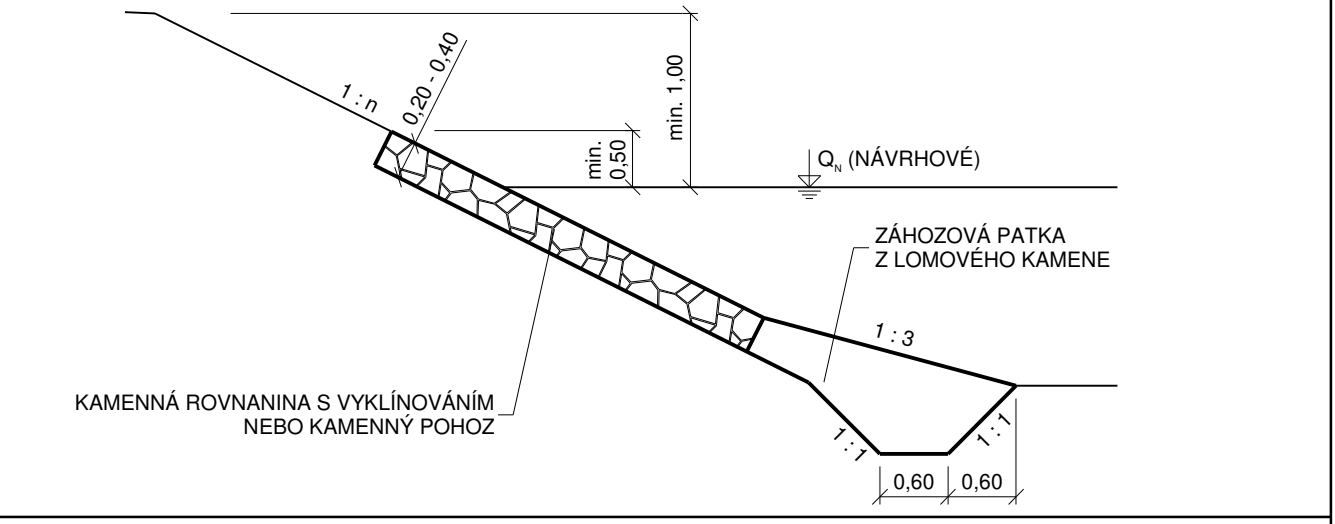


POZNÁMKY:

1. KRÁTKODOBĚ ZATÁPĚNÉ SVAHY NÁSYPŮ JE TŘEBA ZPEVNIT DO VÝŠE NEJMÉNĚ 0,50 m NAD Q_N. U DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY JE $Q_N = Q_{100}$, U SILNIC II. TŘÍDY $Q_N = Q_{50}$, U SILNIC III. TŘÍDY $Q_N = Q_{20}$.
2. POKUD JE SILNIČNÍ KOMUNIKACE VEDENA V BLÍZKOSTI ŘÍČNÍ SOUTĚSKY, TAK SE SVAHY NÁSYPŮ ZPEVŇUJÍ NA OCHRANU PROTI PROUDÍCÍ VODĚ DO VÝŠKY NEJMÉNĚ 0,80 m NAD HLADINOU:
3. PO POSOUZENÍ NA NEVYMÍLACÍ RYCHLOST VODY JE PŘÍPUSTNÉ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ "NA SUCHO" PRO OPEVNĚNÍ SVAHU A ZÁHOZOVOU PATKU.
4. DLAŽBA A BETONOVÉ PATKY SE NESMÍ PROVÁDĚT POD HLADINOU VODY.
5. SVAHY NÁSYPŮ, KTERÉ NAVAZUJÍ PŘÍMO NA KORYTO VODNÍHO TOKU, SE ZPEVŇUJÍ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NORMATIVNÍCH DOKUMENTŮ (TNV 75 2102, TNV 75 2103).
6. PŘÍPADNÁ NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ PŘEJEZDU SEKAČKY PŘES PATKU Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE ZAJIŠTĚNA VYPLNENÍM DROBNOU FRAKCÍ V ŠÍŘI 3,00 m.


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V NÁSYPU** OPEVNĚNÍ SVAHU PROTI KRÁTKODOBĚ PROUDÍCÍ VODĚ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **32-04** 01/2022

OPEVNĚNÍ SVAHU U NEPROUDÍCÍ VODY

OPEVNĚNÍ S KAMENNÝM POHOZEM

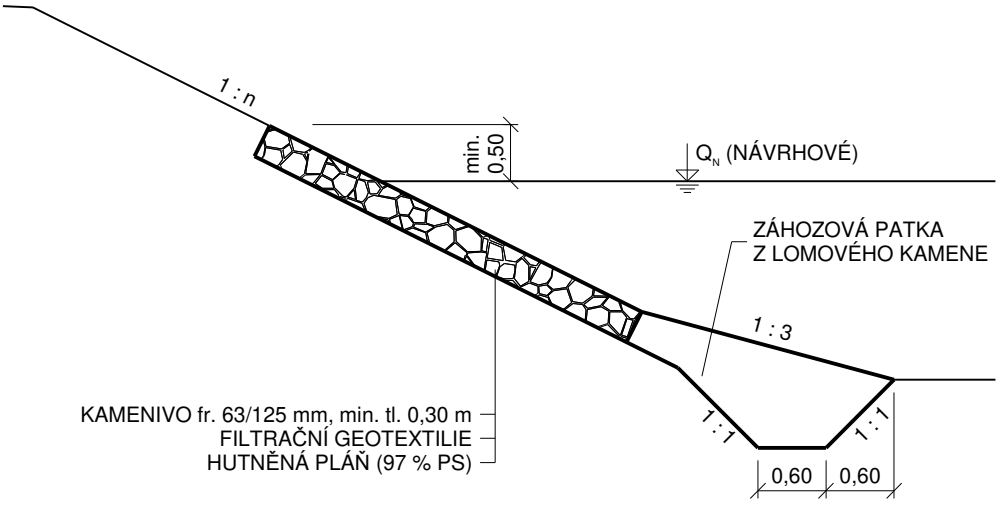

OPEVNĚNÍ POMOCÍ GEOBUNĚK

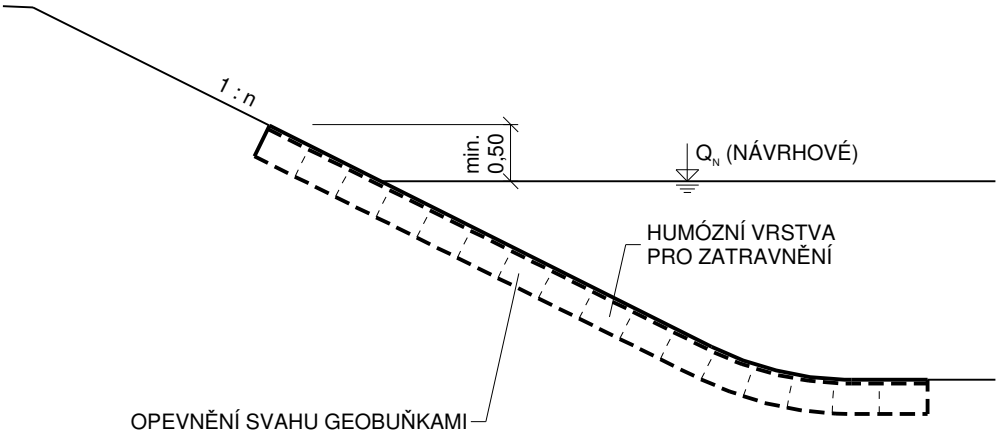


POZNÁMKY:

1. KRÁTKODOBĚ ZATÁPĚNÉ SVAHY NÁSYPŮ JE TŘEBA ZPEVNIT DO VÝŠE NEJMÉNĚ 0,50 m NAD Q_N. U DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY JE $Q_N = Q_{100}$, U SILNIC II. TŘÍDY $Q_N = Q_{50}$, U SILNIC III. TŘÍDY $Q_N = Q_{20}$.
2. OPEVNĚNÍ SVAHU JE VHODNÉ POUZE SVAHY DOČASNĚ ZAPLAVENÉ VODOU.
3. PŘEVÝŠENÍ OPEVNĚNÍ NAD HLADINOU U VELKÝCH VODNÍCH PLOCH S MOŽNOSTÍ ROZBĚHU VLNY JE NUTNO PROVÉST NA VÝŠKU VLNY + 0,15 m.
4. NÁVRH POUŽITÉHO SYSTÉMU OPEVNĚNÍ SVAHU SE PROVEDE DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU.
5. PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ SPÁRY VČ. KOTVENÍ SE ŘÍDÍ DLE VÝROBCE ZVOLENÉHO SYSTÉMU GEOBUNĚK.
6. SVAHY NÁSYPŮ, KTERÉ NAVAZUJÍ PŘÍMO NA KORYTO VODNÍHO TOKU, SE ZPEVŇUJÍ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NORMATIVNÍCH DOKUMENTŮ (TNV 75 2102, TNV 75 2103).
7. PŘÍPADNÁ NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ PŘEJEZDU SEKAČKY PŘES PATKU Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE ZAJIŠTĚNA VYPLNENÍM DROBNOU FRAKCÍ V ŠÍŘI 3,0 m.


SILNIČNÍ TĚLESO **ZEMNÍ TĚLESO V NÁSYPU** OPEVNĚNÍ SVAHU U NEPROUDÍCÍ VODY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **32-05** 01/2022

TVARY NEZPEVNĚNÝCH PŘÍKOPŮ


TROJÚHELNÍKOVÝ TVAR V NÁSYPU

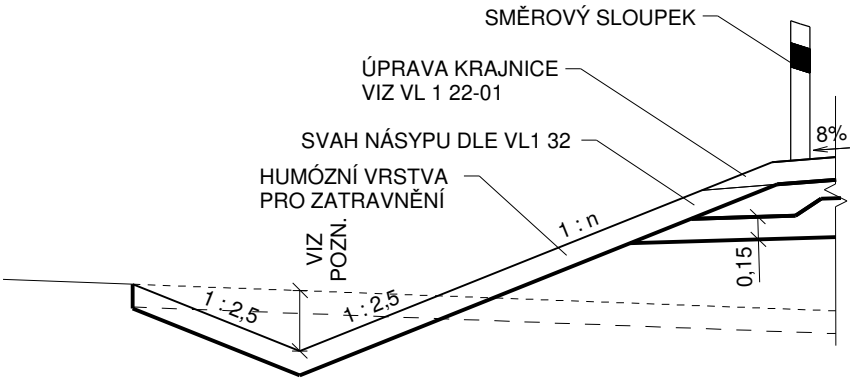

LICHOBĚŽNÍKOVÝ TVAR V NÁSYPU

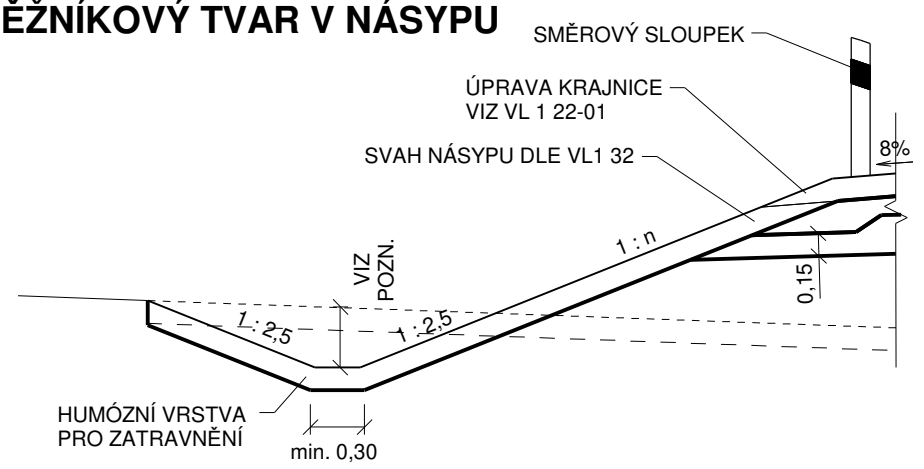

TROJÚHELNÍKOVÝ TVAR V ZÁŘEZU

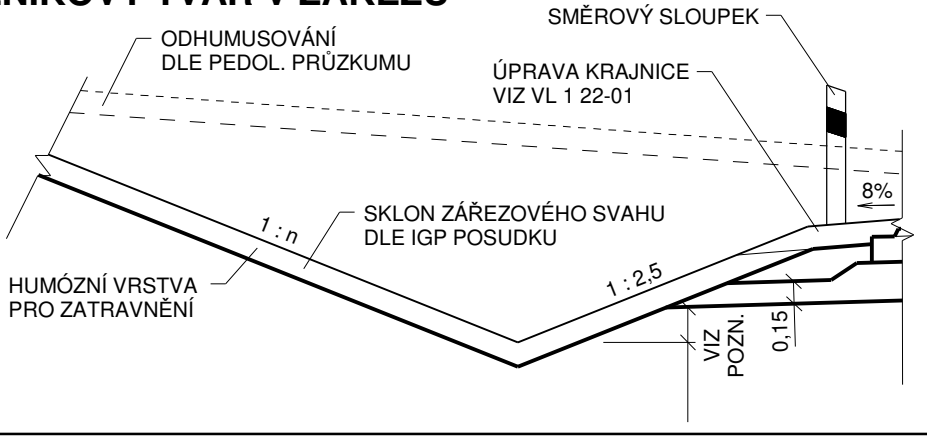


POZNÁMKY:

1. PŘÍKOPY SE NAVRHUJÍ V ZÁKLADNÍM TROJÚHELNÍKOVÉM TVARU U PATY NÁSYPŮ SE SKLONY SVAHŮ NEJVÍCE 1 : 2,5, U PATY ZÁŘEZŮ A PODÉL OKRAJE KORUNY SILNICE NEBO DÁLNICE SE SKLONEM PŘILEHLÉHO SVAHU NEJVÍCE 1 : 2,5 A PROTILEHLÉHO SVAHU ZPRAVIDLA SHODNĚ SE SKLONEM SVAHU ZÁŘEZU, NEJVÝŠE VŠAK VE SKLONU 1 : 1,75, U REKONSTRUKCÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH VE SKLONU NEJVÍCE 1 : 1,5.
2. NEJMENŠÍ HLOUBKA PŘÍKOPU OD ÚROVNĚ STÁV. TERÉNU JE 0,30 m A ZÁROVEŇ JEHO DNO MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NEJMÉNĚ 0,20 m U SILNIC A NEJMÉNĚ 0,40 m U DÁLNIC A SILNIC PRO MOTOROVÁ VOZIDLA POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLÁNĚ, POKUD HYDROTECHNICKÝ PRŮZKUM NESTANOVÍ VÍCE.
3. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6101.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **PŘÍKOPY** TVARY NEZPEVNĚNÝCH PŘÍKOPŮ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **41-01** 01/2022

ZPEVNĚNÍ DNA PŘÍKOPŮ


PŘÍKOPOVÁ/VEGETAČNÍ TVÁRNICE

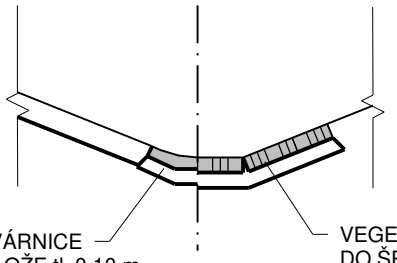

PŘÍKOPOVÁ BETONOVÁ TVÁRNICE
BETON C30/37-XF4 DO ŠP LOŽE tl. 0,10 m
($ŠP_B$, FR. 0/16 G_N DLE ČSN EN 13 285 ed.2)


VEGETAČNÍ TVÁRNICE
DO ŠP LOŽE tl. 0,10m
($ŠP_B$, FR. 0/16 G_N
DLE ČSN EN 13 285ed. 2)

KAMENNÁ DLAŽBA

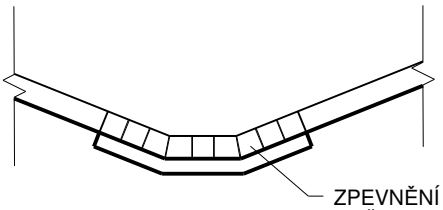

ZPEVNĚNÍ – KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU VIZ
POŽADAVKY NA NEKONSTRUKČNÍ BETONY TKP 18
SPÁRY SE VYPLNÍ MALTOU M25-XF4
KAMENNÁ DLAŽBA min. tl. 0,10 m BUDE ODPOVÍDAT
ČSN 73 6131, ČSN EN 13 383-1 a 2 PŘÍP. TKP
SPECIFIKACE DLAŽBY

MONOLIT

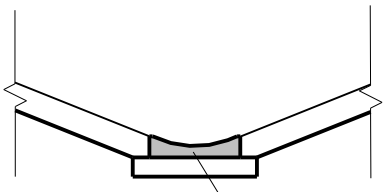

MONOLITICKÝ BET. ŽLAB BETON C30/37-XF4
š. min. 0,50 m DO ŠP LOŽE tl. 0,10 m
($ŠP_B$, FR. 0/16 G_N DLE ČSN EN 13 285 ed. 2)
PRACOVNÍ SPÁRY V PŘÍČNÉM ŘEZU PO 2 m
BUDOU UTĚSNĚNY SILIKONEM


POZNÁMKY:

1. V OBLASTECH VODNÍCH ZDROJŮ LZE POUŽÍT POD ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU NEPROPUSTNOU FÓLII.
2. PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE LZE ALTERNATIVNĚ ULOŽIT DO BETONOVÉHO LOŽE DLE TKP 18, PŘEVÁŽNĚ U DÁLNIC, PŘI POŽADAVKU NA NEPROPUSTNOST V OPVZ, HYDRAULICKY NAMÁHANÉ ÚSEKY A DALŠÍ ODŮVODNĚNÉ PŘÍPADY.
3. DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČSN 73 6101, ČSN EN 13 383-1, TKP 18.


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **PŘÍKOPY** ZPEVNĚNÍ DNA PŘÍKOPŮ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **41-02** 01/2022

MONOLITICKÉ ŽLABY
– ORIENTAČNÍ TVARY A ROZMĚRY


1.

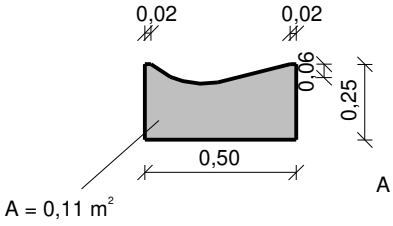


2.

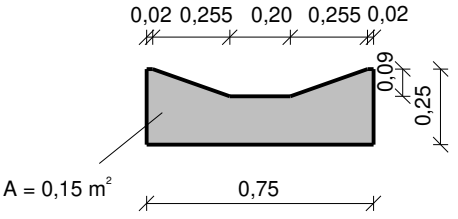


3.

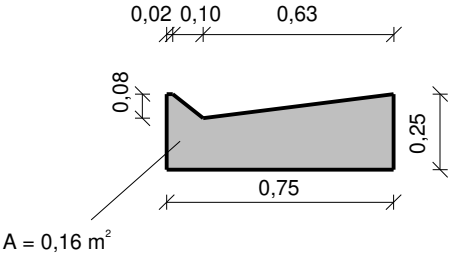


4.

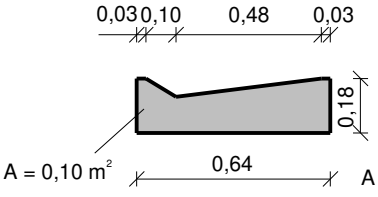


5.

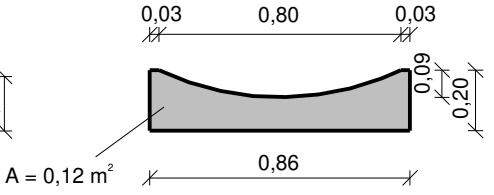


6.

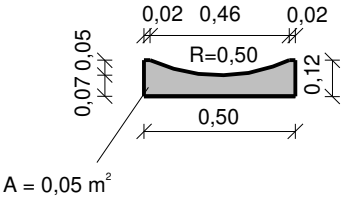


7.

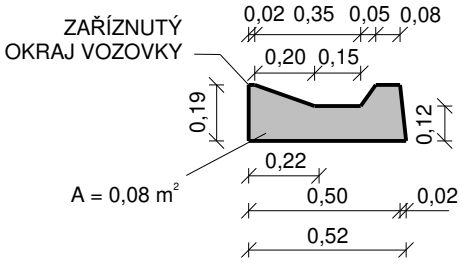


8.

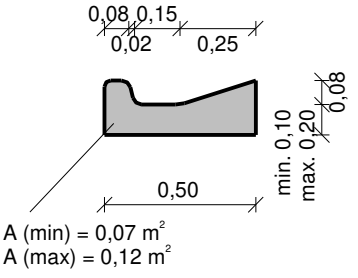


9.

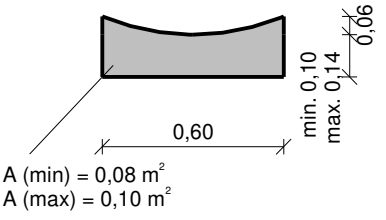

10.

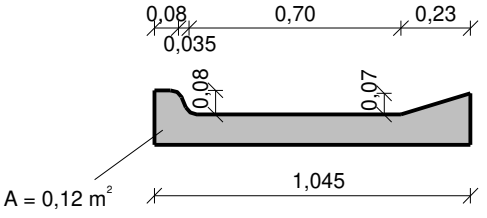

11.

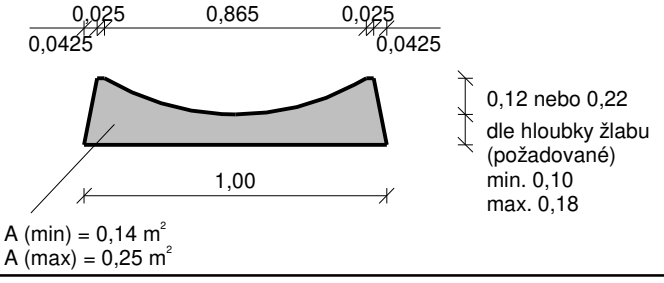


POZNÁMKY:

1. MONOLITICKÉ ŽLABY JSOU Z BETONU DLE TKP 18 VE TVARU STANOVENÉM PROJEKTANTEM
2. U ŽLABŮ SE PROVEDOU SPÁRY DO ČERSTVÉHO BETONU – VYTLAČOVÁNÍM NEBO ŘEZANÉ VE VZDÁLENOSTECH PODLE TKP 3.
3. PŘEDNOSTNĚ SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT PRO KRAJNICE ŽLAB č. 7 A ŽLABY SYMETRICKÉ PRO DNA PŘÍKOPŮ


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **ŽLABY** MONOLITICKÉ ŽLABY – ORIENTAČNÍ TVARY A ROZMĚRY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **42-01** 01/2022

PODOBRUBNÍKOVÉ ŽLABY


1. S PŘÍDLAŽBOVOU DESKOU

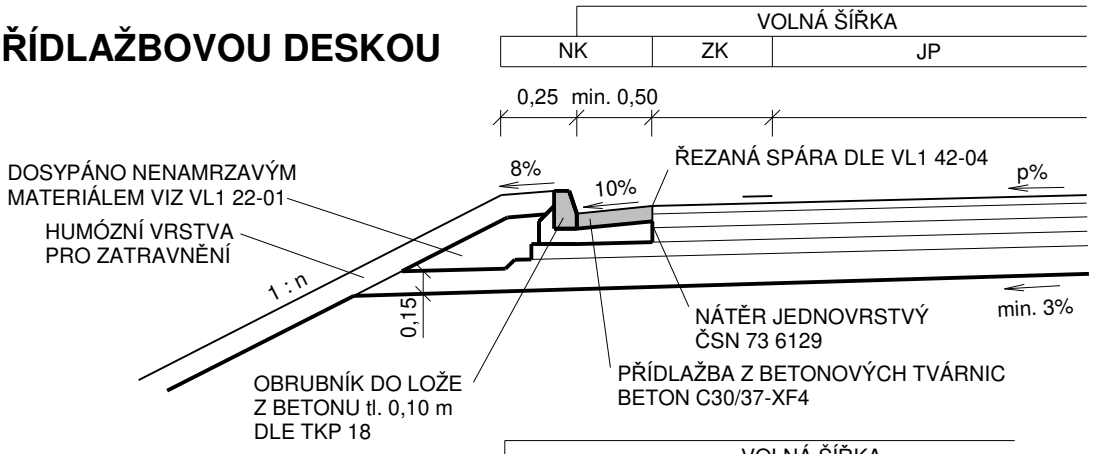

2. S KAMENNOU DLAŽBOU

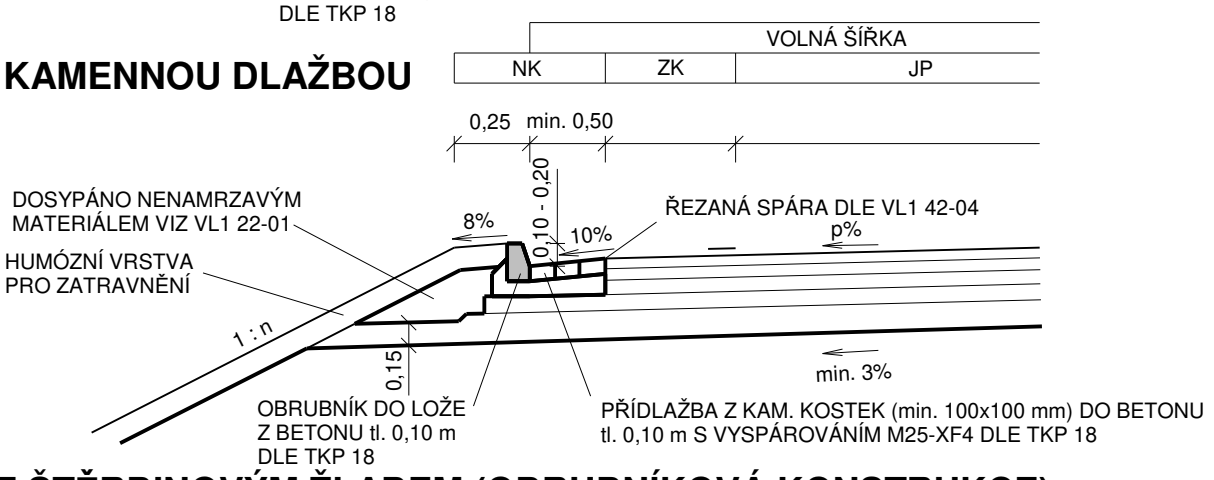

3. SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM (OBRUBNÍKOVÁ KONSTRUKCE)

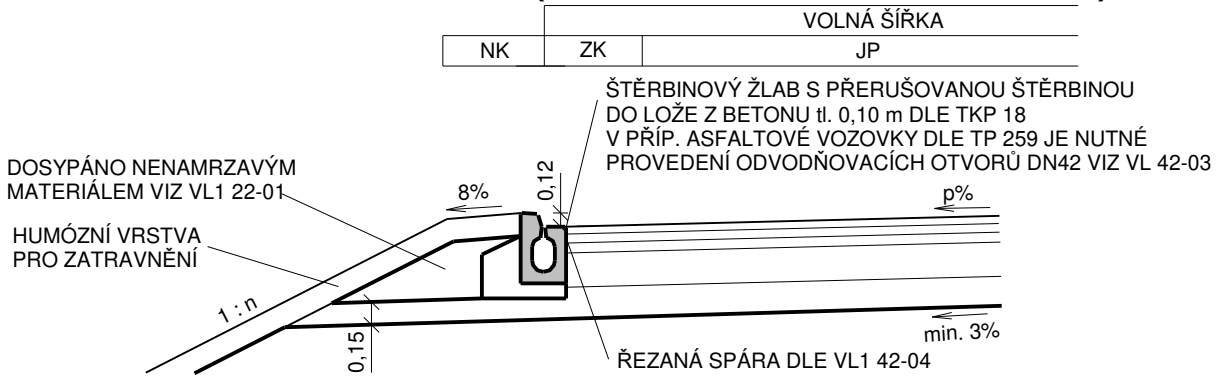


POZNÁMKY:

1. ŽLAB V MÍSTĚ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE SE ZŘÍDÍ: V OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE, K ZABRÁNĚNÍ EROZIVNÍCH ÚČINKŮ NA SVAZÍCH NÁSYPŮ A PŘI ODVÁDĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Z VOZOVKY.
2. V PŘÍPADĚ ŠIRŠÍHO ŽLABU SE ÚMĚRNĚ ZVĚTŠÍ VOLNÁ ŠÍŘKA KOMUNIKACE.
3. SPÁRA MEZI ŽLABEM A VOZOVKOU SE PROŘÍZNE A VYPLNÍ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU, VIZ VL1 42-04.
4. HRANA ŽLABU SE MÁ PROVÁDĚT SNÍŽENÁ O max. 1 cm VŮČI PŘILEHLÉ VOZOVCE, PŘI POUŽITÍ OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SE POSTUPUJE DLE VL1 22-03.
5. POKUD JE ŽLAB NA STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVĚ, NUTNO PROVÉST ODVODNĚNÍ DLE VL1 42-03, PŘÍP. DLE TP 170.
6. PODKLADNÍ BETONY SE ŘÍDÍ POŽADAVKY NA NEKONSTRUKČNÍ BETON DLE TKP 18.
7. SKLON 10 % NENÍ FIXNÍ, SLOUŽÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO PODÉLNÉHO SKLONU ODVODŇOVACÍHO PRVKU.


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **ŽLABY** PODOBRUBNÍKOVÉ ŽLABY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **42-02** 01/2022

ODVODŇOVACÍ ŽLABY


1. MONOLIT. ŽLABEM

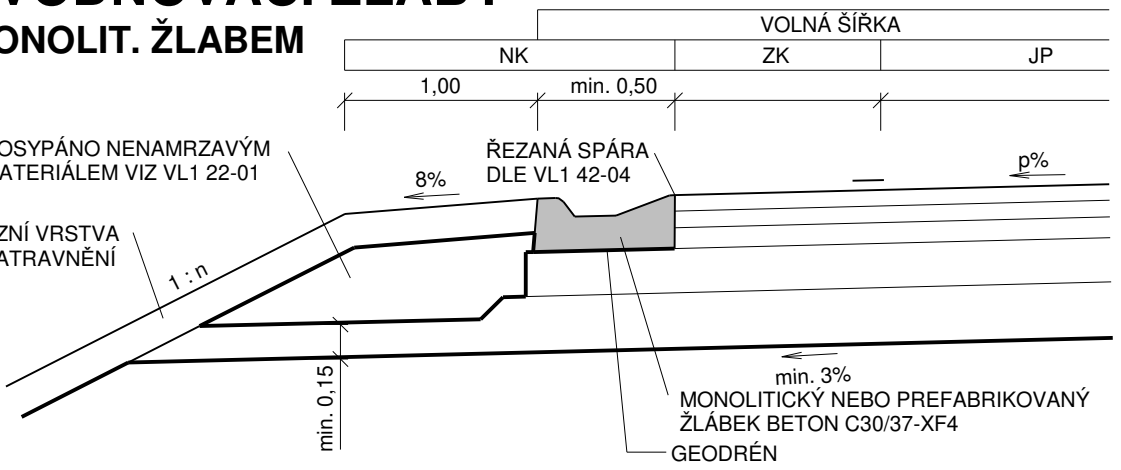

2. SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

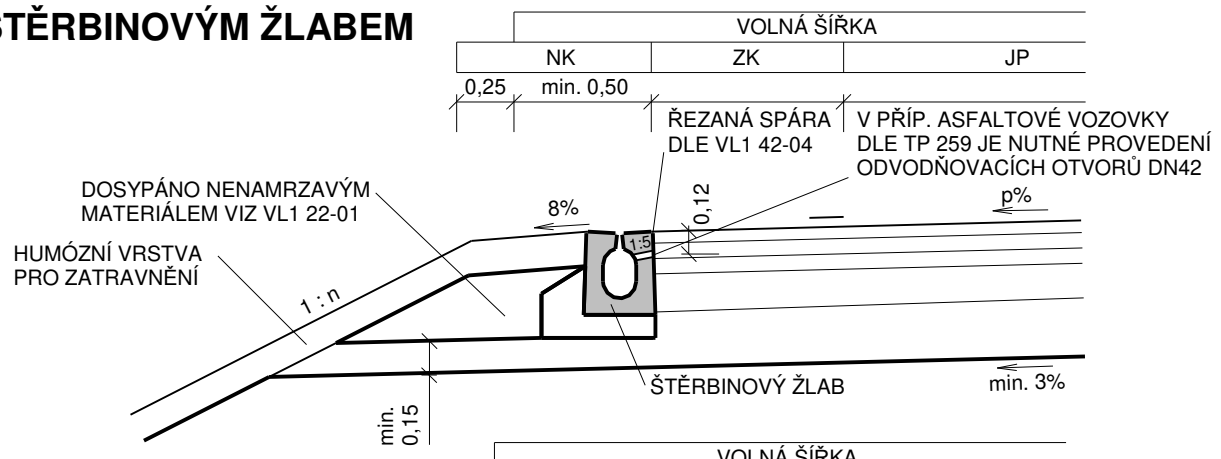

3. S MONOBLOKEM

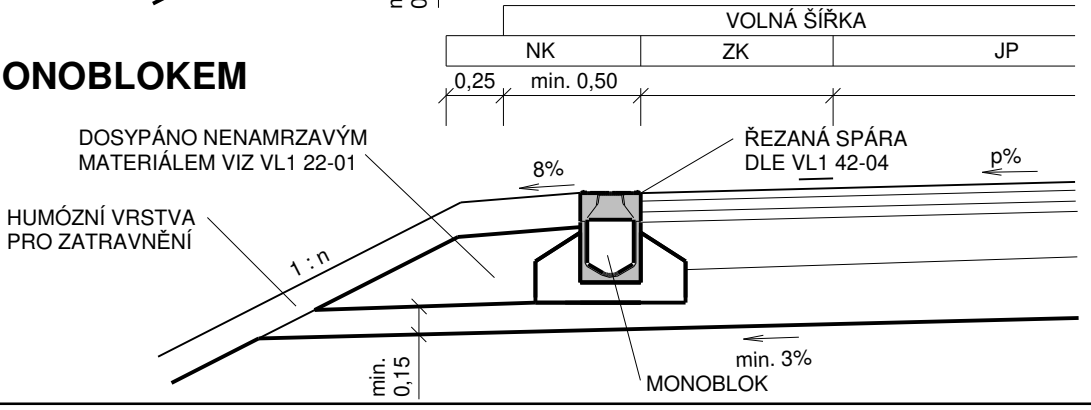

POZNÁMKY:


1. ODVODŇOVACÍ ŽLAB V MÍSTĚ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE SE ZŘÍDÍ: K ZABRÁNĚNÍ EROZNÍCH ÚČINKŮ NA SVAZÍCH NÁSYPŮ A PŘI ODVÁDĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Z VOZOVKY, V ÚSECÍCH V OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE BUDE POUŽIT OBRUBNÍK PRO ZABRÁNĚNÍ PŘETOKU VIZ VL1 42-02.
2. V PŘÍPADĚ ŠIRŠÍHO ŽLABU SE ÚMĚRNĚ ZVĚTŠÍ VOLNÁ ŠÍŘKA KOMUNIKACE.
3. SPÁRA MEZI ŽLABEM A VOZOVKOU SE PROŘÍZNE A VYPLNÍ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU VIZ VL1 42-04.
4. HRANA ŽLABU SE MÁ PROVÁDĚT SNÍŽENÁ O max. 1cm VŮČI PŘILEHLÉ VOZOVCE, PŘI POUŽITÍ OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SE POSTUPUJE DLE VL1 22-03.
5. MONOLITICKÉ ŽLABY SE PROVÁDÍ VE TVARECH DLE VL1 42-01,
6. MONOLITICKÝ ŽLAB LZE PROVÉST I V TLOUŠŤCE DLE VL 42-01 S PODKLADNÍM BETONEM.
7. ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB V MÍSTĚ STYKU S CBK BUDE POUŽIT OBDÉLNÍK. PRŮŘEZU (SVISLÉ VNĚJŠÍ STĚNY), V PŘÍP. STYKU S ASF. KRYTEM BUDE POUŽIT LICHOBĚŽNÍKOVÝ TVAR, U CBK V MÍSTĚ PŘEJEZDU SDP Z ASFALTU SE PŘEDCHOZÍ PODM. NEZOHLEDNÍ A BUDE POUŽIT ŽLAB OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **ŽLABY** ODVODŇOVACÍ ŽLABY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **42-03** 01/2022


DETAILY NAPOJENÍ BETONOVÝCH PRVKŮ K HRANĚ ZPEVNĚNÍ VOZOVKY

KÓTOVÁNO V mm


OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI BETONOVOU VOZOVKOU A BETONOVÝM PRVKEM

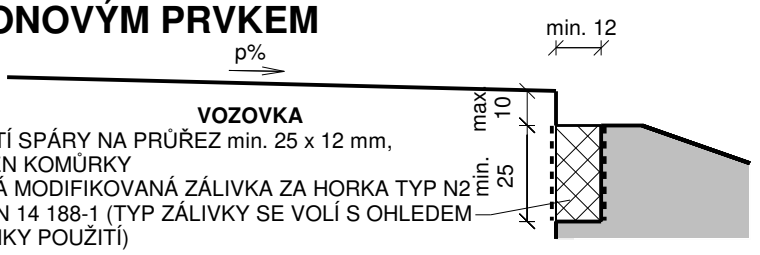


OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI ASFALTOVOU VOZOVKOU A BETONOVÝM PRVKEM

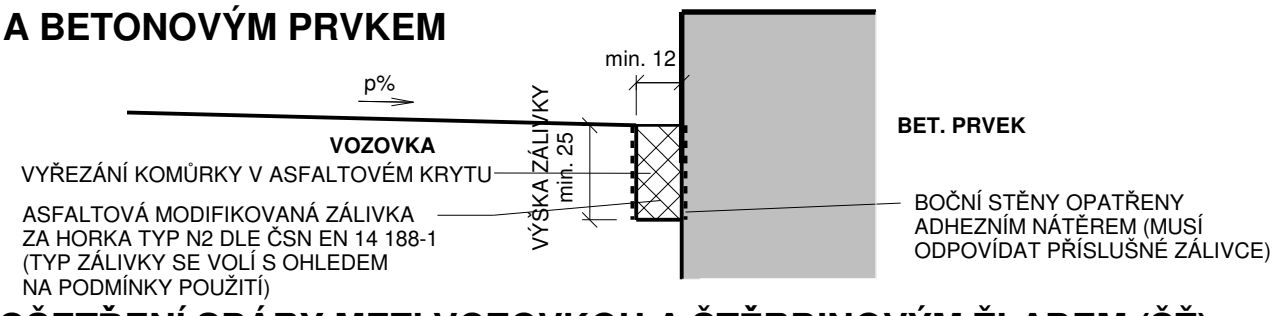

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM (ŠŽ)

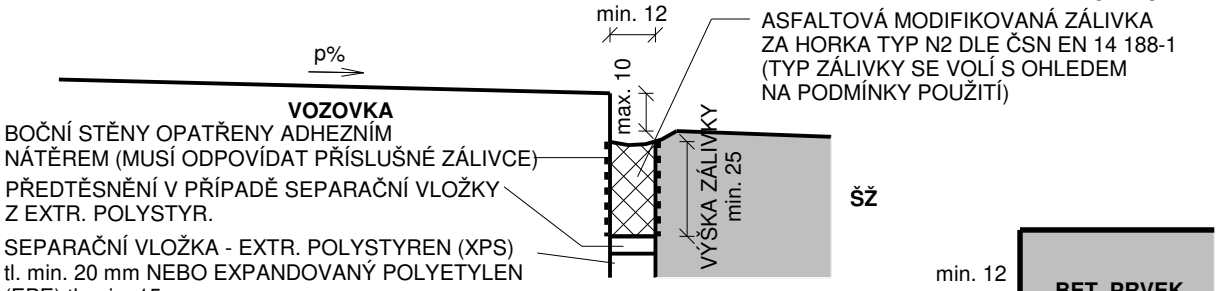

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI ASFALTOVOU VOZOVKOU DLE TP 259 A BETONOVÝM PRVKEM

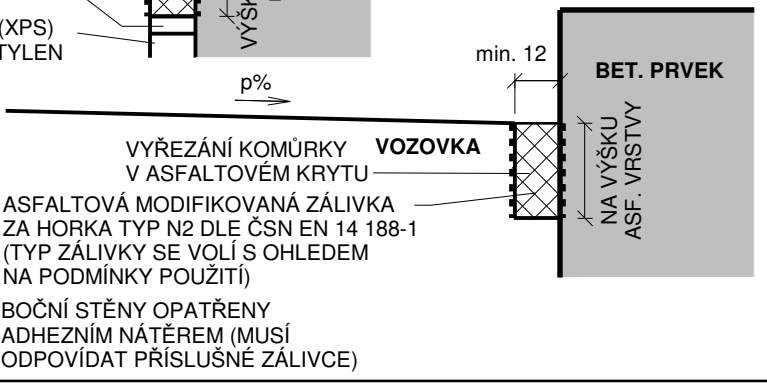


POZNÁMKY:

1. PŘEDTĚSNĚNÍ V PŘÍPADĚ SEPARAČNÍ VLOŽKY Z EXTR. POLYSTYRENU.
2. VYŘEZÁNÍ KOMŮRKY ZÁSADNĚ NAD SEPARAČNÍ VLOŽKOU NA Š. MINIMÁLNĚ JAKO JE tl. VLOŽKY.
3. POKUD JE SKLON KRYTU KE ŠTĚRB. ŽLABU, NUTNO KONTAKTNÍ PLOCHU OPATŘIT DRENÁŽNÍ VRSTVOU (VIZ NAPŘ. TP 170) NA VÝŠKU STMELENÝCH VRSTEV NÁTĚREM (MUSÍ ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁLIVCE).
4. SEPARAČNÍ VLOŽKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS) NEBO EXPAND. POLYETYLENU (EPE) BUDE PROVÁDĚNA max. V tl. ROVNAJÍCÍ SE 1,5 NÁSOBKU min. POŽADOVANÉ tl. VLOŽKY Z (EPE) MUSÍ BÝT VYBAVENA OCHR. VRSTVOU LDPE O tl. min. 300 µm NEBO PLECHEM SNIŽUJÍCÍM RIZIKO PRORAŽENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY.
5. ZÁLIVKA NEMUSÍ BÝT V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍP. NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE PROVÁDĚNA.


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **ŽLABY** DETAILY NAPOJENÍ BETONOVÝCH PRVKŮ K HRANĚ ZPEVNĚNÍ VOZOVKY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **42-04** 01/2022

DETAIL ŽLABOVEK PRO SKLUZY


(TVARY A ROZMĚRY ŽLABŮ JSOU ODLIŠNÉ DLE JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ)

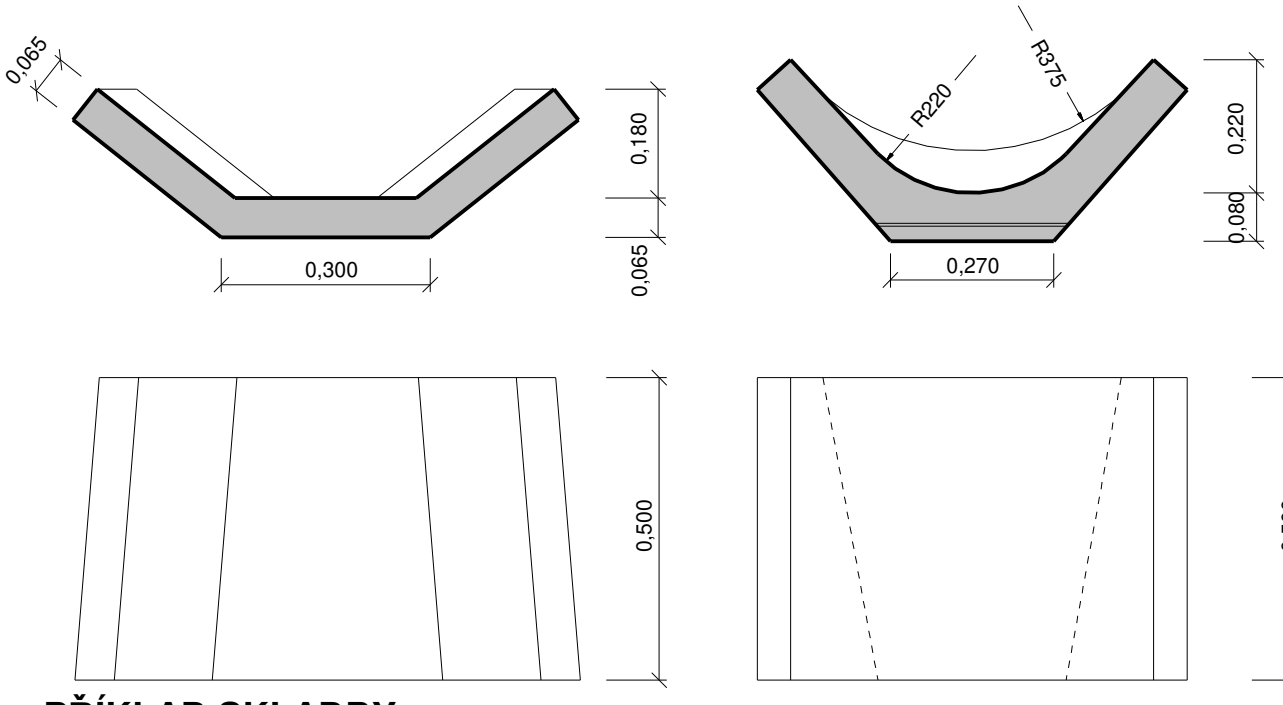

PŘÍKLAD SKLADBY

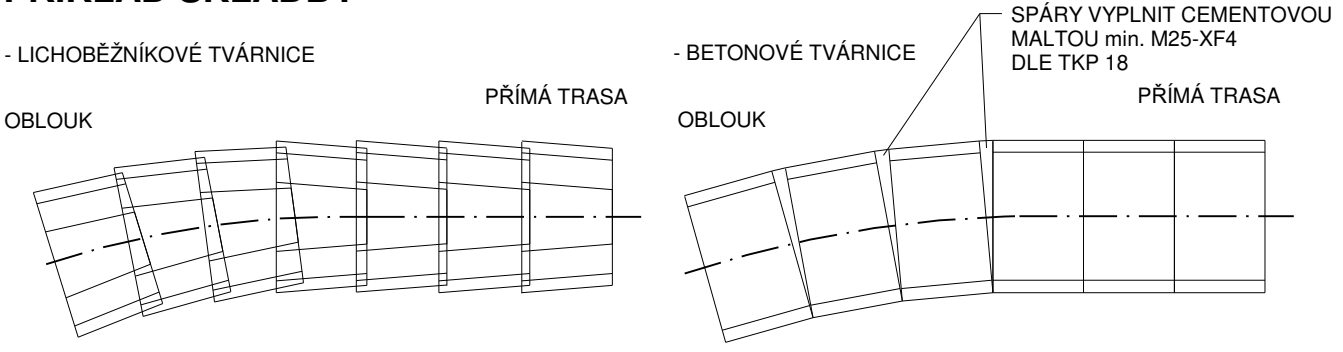


PODÉLNÝ ŘEZ

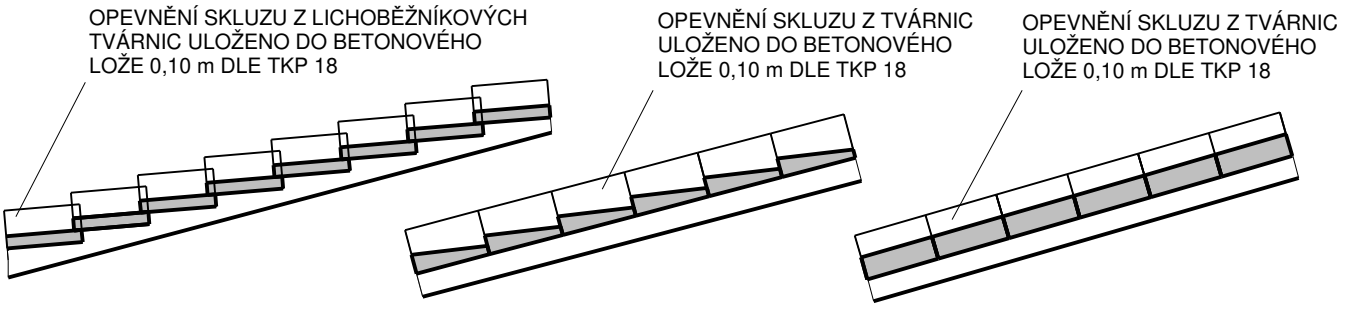


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **SKLUZY** DETAIL ŽLABOVEK PRO SKLUZY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **43-01** 01/2022

USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU SE ZAÚSTĚNÍM DO PŘÍKOPU MŮSTKEM


ŘEZ A - A´

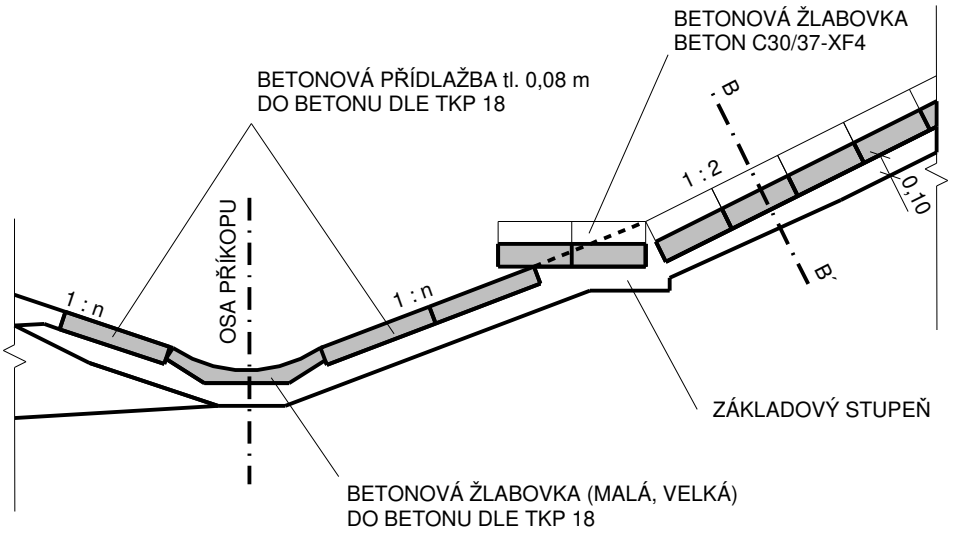

PŮDORYS

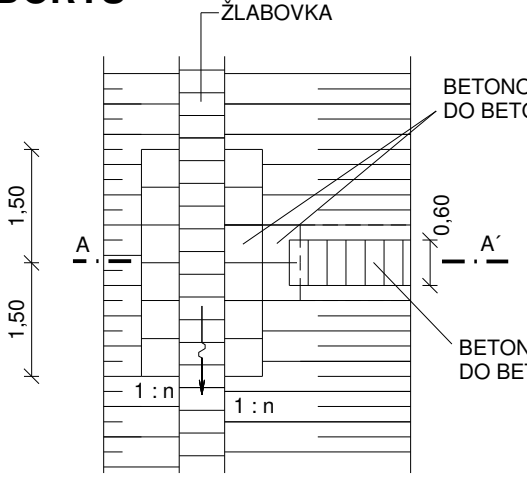

ŘEZ B - B´

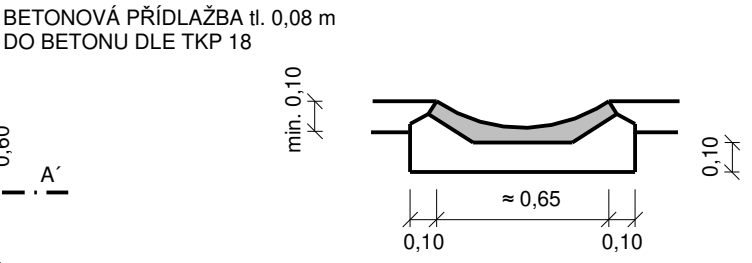


POZNÁMKY:

1. MŮSTEK SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SVAHOVÝCH ŽLABOVEK NAVRHOVAT NEMUSÍ.


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **SKLUZY** USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU SE ZAÚSTĚNÍM DO PŘÍKOPU MŮSTKEM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **43-02** 01/2022

USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU S VÝVAŘIŠTĚM

ŘEZ A - A´

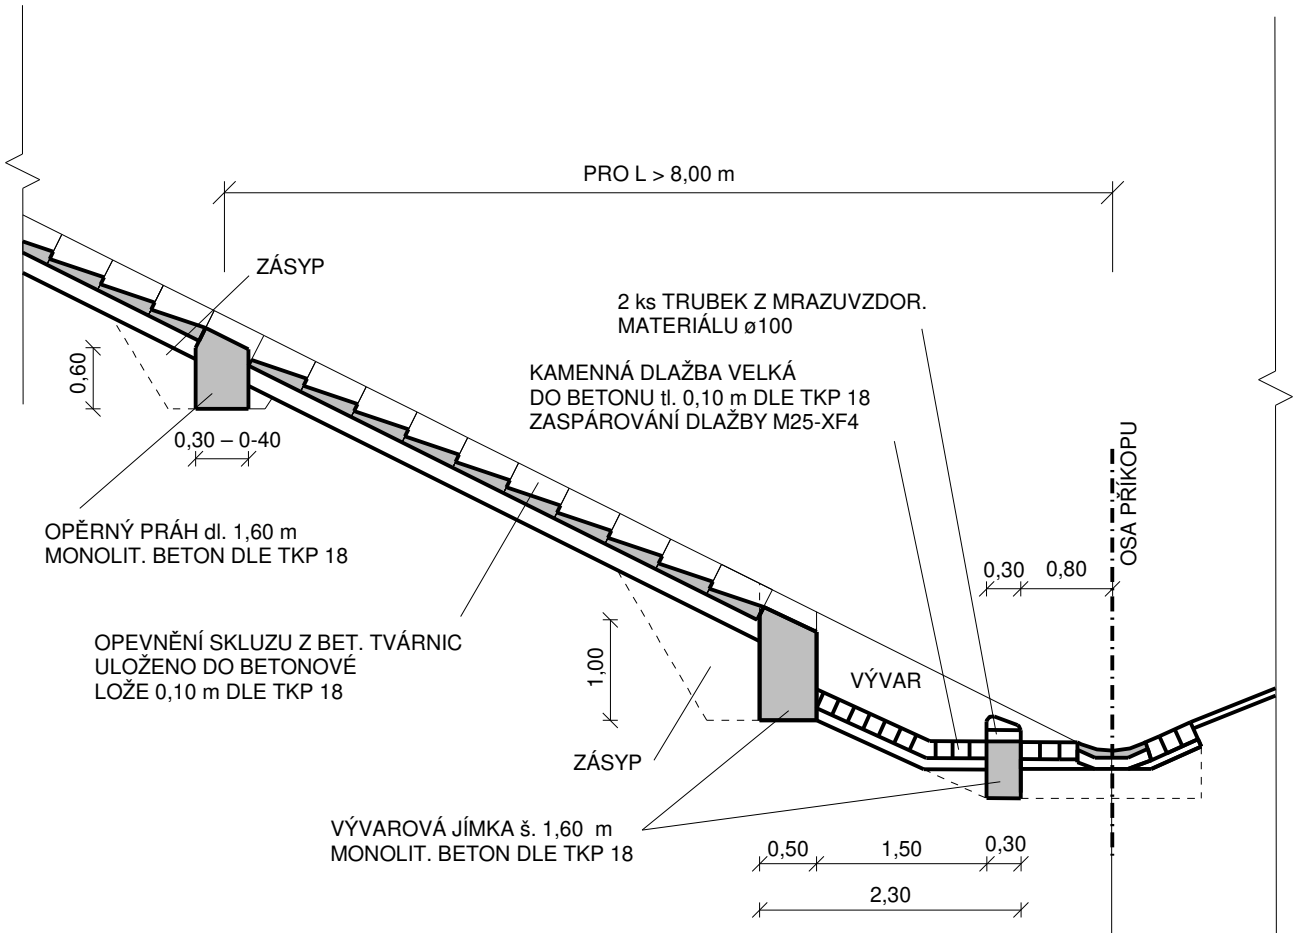

PŮDORYS VÝVAŘIŠTĚ

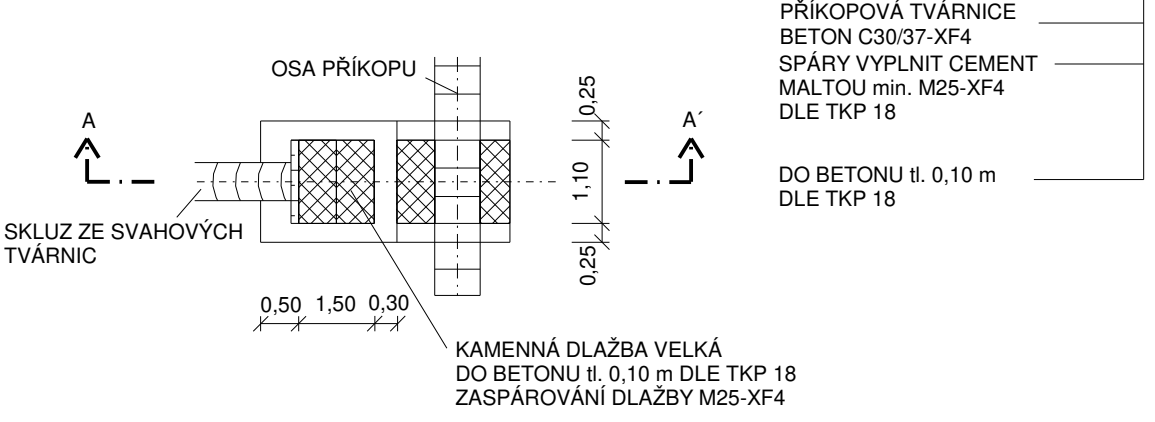


POZNÁMKY:

1. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝVAROVÁ JÍMKA BUDE MÍT NA BOCÍCH SVISLÉ STĚNY, KTERÉ DLE OBECNÝCH PRAVIDEL BUDOU TVOŘIT PEVNOU PŘEKÁŽKU MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA SVODIDLEM.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **SKLUZY** USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU S VÝVAŘIŠTĚM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **43-03** 01/2022


USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU S HORSKOU VPUSTÍ

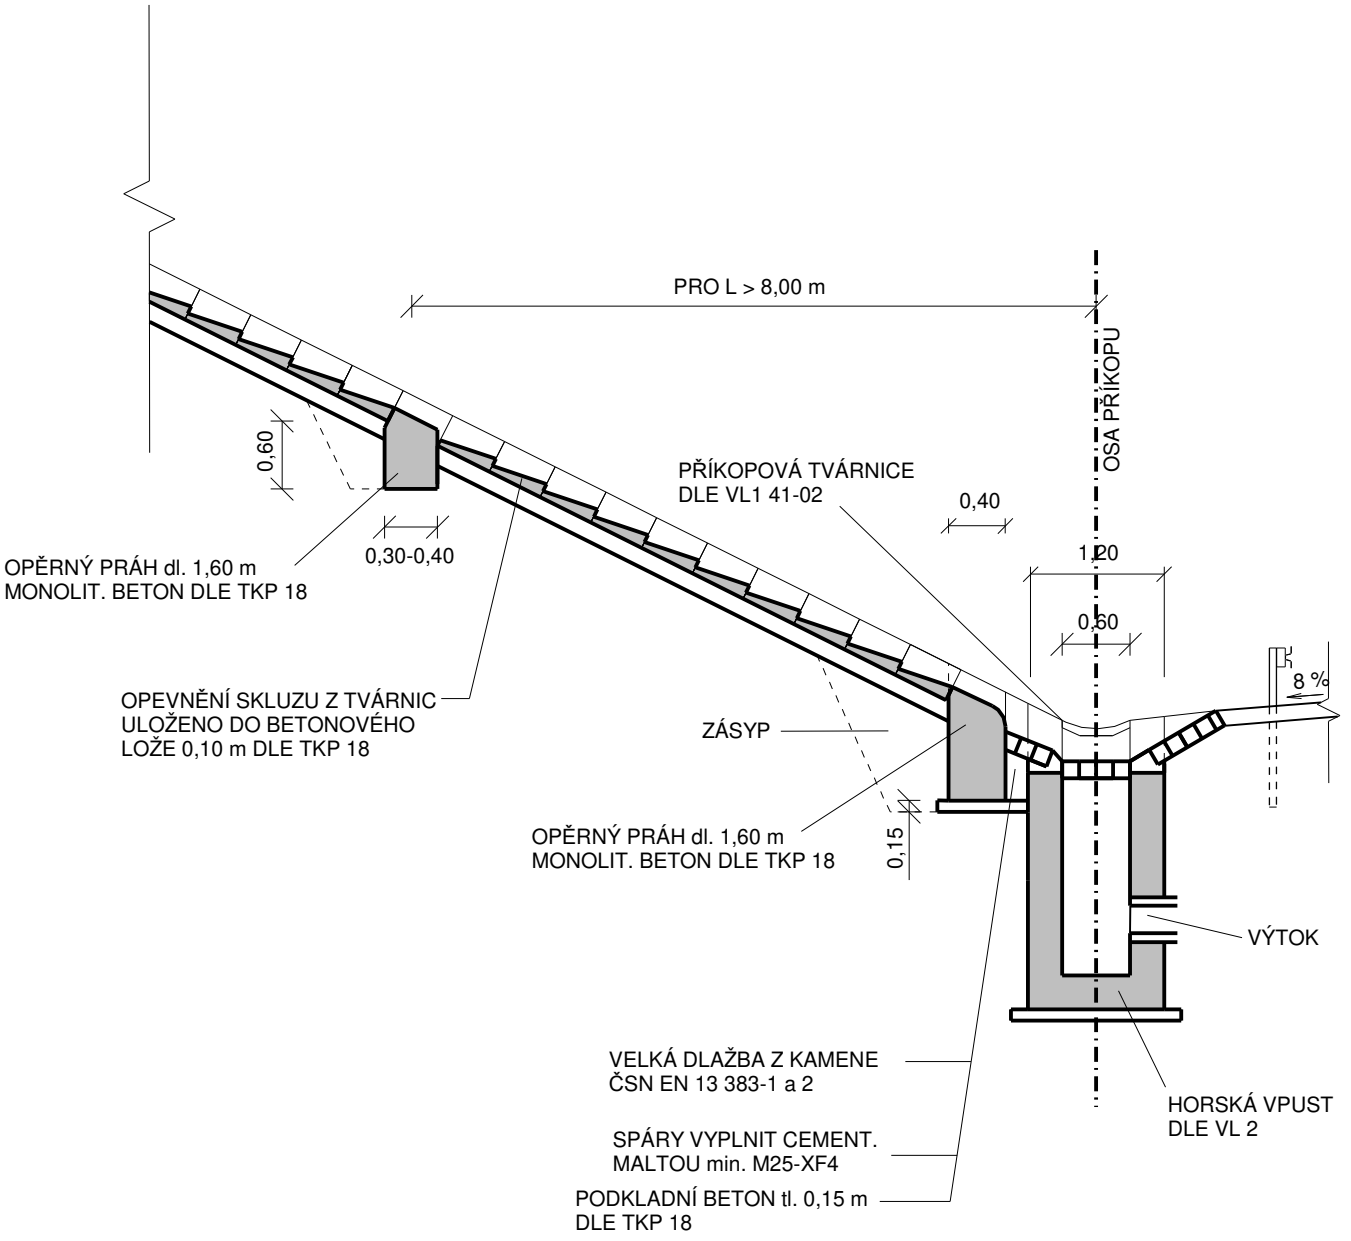


POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **SKLUZY** USPOŘÁDÁNÍ SKLUZU S HORSKOU VPUSTÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **43-04** 01/2022

SILNIČNÍ DRENÁŽ S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ

S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ š. 0,75 m

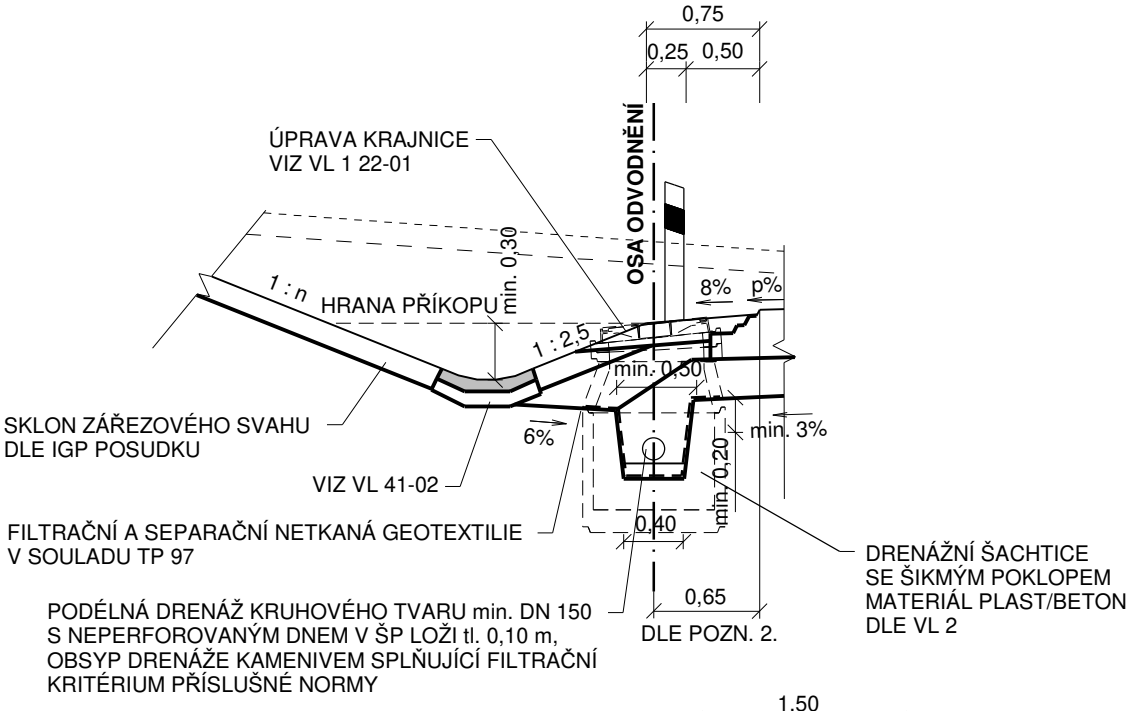

S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ š. 1,50 m

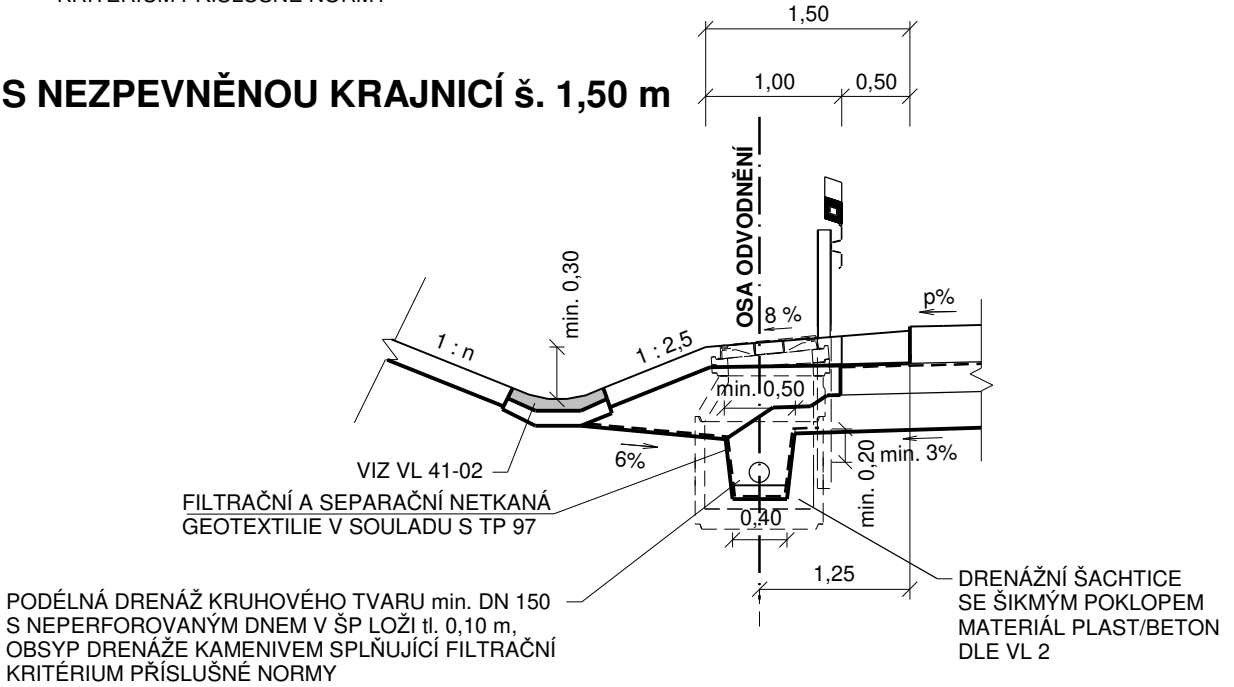


POZNÁMKY:

1. PRO SKLONY DRENÁŽE DO 1 % JE LOŽE Z BETONU A V PŘÍPADĚ DNA RÝHY Z MATERIÁLU PODOBNÉ KŘIVKY ZRNITOSTI SE ŠP LZE ULOŽIT ROVNOU NA UROVNANÉ ZHUTNĚNÉ DNO BEZ LOŽE.
2. V PŘÍPADĚ OSAZENÍ MONOLITICKÉHO ŽLABU A SAMOSTATNÝCH DRENÁŽNÍCH ŠACHET SE ŠÍŘKA ZMĚNÍ NA 1,05 m.
3. DRENÁŽ JE MOŽNÉ VYÚSTIT DO KANALIZACE, UL. VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI NEBO SKLUZEM DO PŘILEHLÉHO PŘÍKOPU.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ **SILNIČNÍ DRENÁŽ** SILNIČNÍ DRENÁŽ S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **51-01** 01/2022

SILNIČNÍ DRENÁŽ S OBRUBNÍKOVOU HRANOU

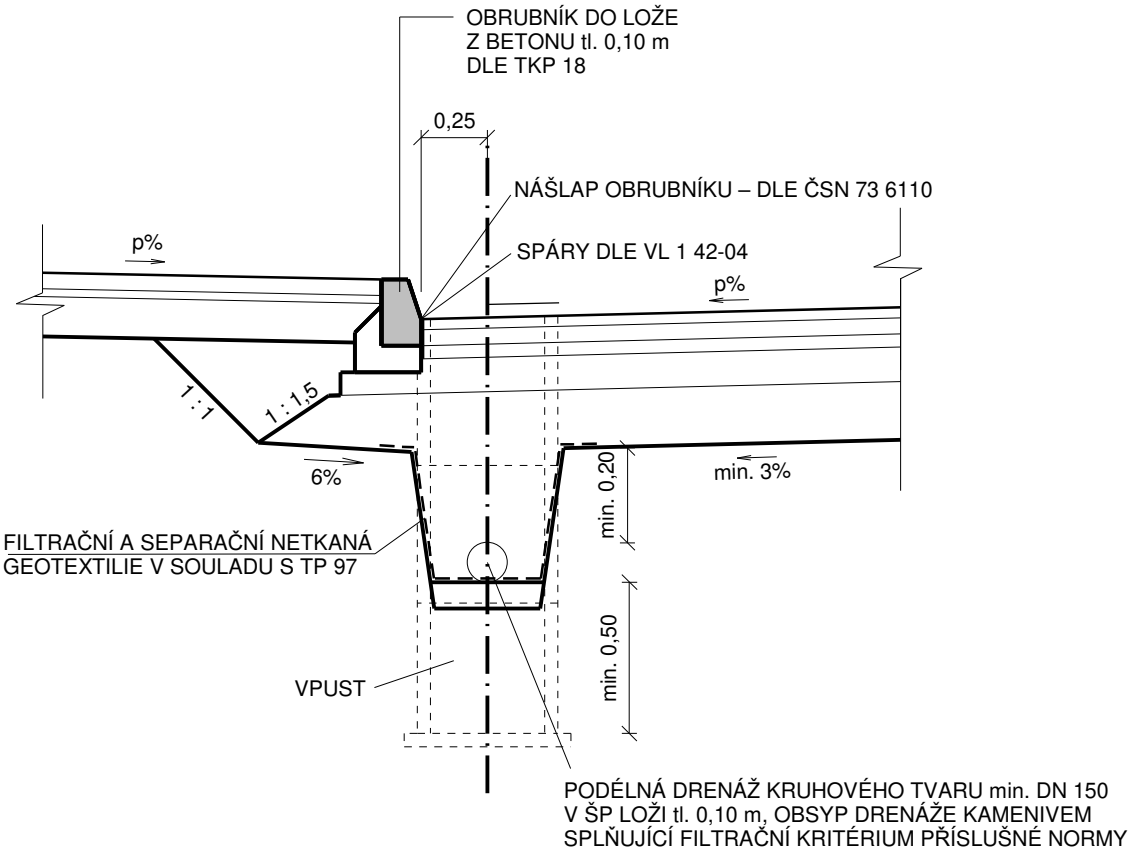


POZNÁMKY:

1. OSA DRENÁŽE SE VÁŽE NA OSU ŠACHTY UV.
2. PŘI PODÉLNÉM SKLONU DRENÁŽE POD 0,5 % BUDE LOŽE Z BETONU DLE TKP 18.
3. DRENÁŽ JE MOŽNÉ VYÚSTIT DO KANALIZACE, UL. VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI NEBO SKLUZEM DO PŘILEHLÉHO PŘÍKOPU.

DRENÁŽE **SILNIČNÍ DRENÁŽ** SILNIČNÍ DRENÁŽ S OBRUBNÍKOVOU HRANOU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **51-02** 01/2022

SILNIČNÍ DRENÁŽ V SDP

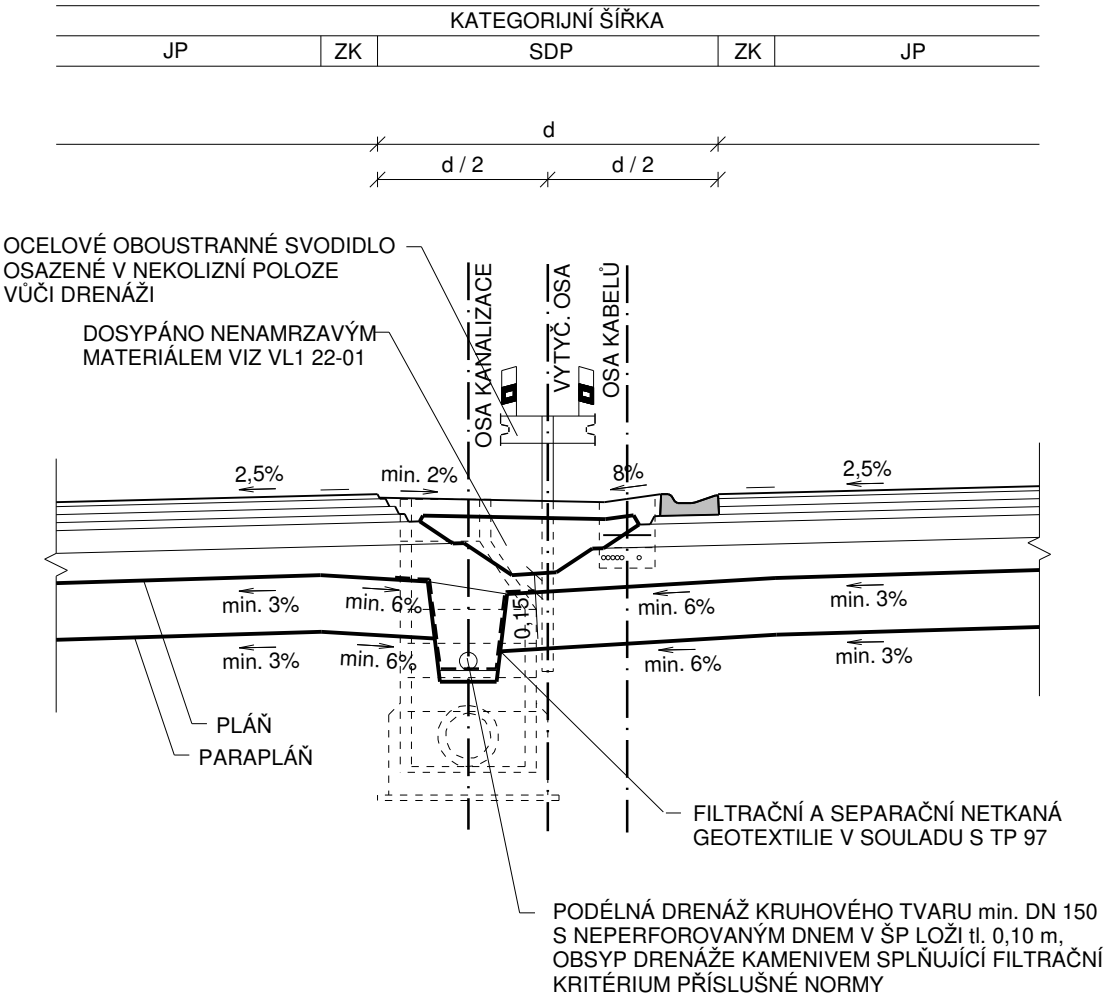

LEGENDA:


JP – ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU BEZ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU
ZK – ZPEVNĚNÁ ČÁST KRAJNICE
SDP – STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS (d)

POZNÁMKY:

1. KÓTA SDP (d) SE NAHRADÍ HODNOTOU PRO DANÝ KATEGORIJNÍ TYP.
2. DRENÁŽ JE MOŽNÉ VYÚSTIT DO KANALIZACE, UL. VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI NEBO SKLUZEM DO PŘILEHLÉHO PŘÍKOPU.

DRENÁŽE **SILNIČNÍ DRENÁŽ** SILNIČNÍ DRENÁŽ V SDP	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **51-03** 01/2022

UMÍSTĚNÍ DRENÁŽNÍCH ŠACHTIC

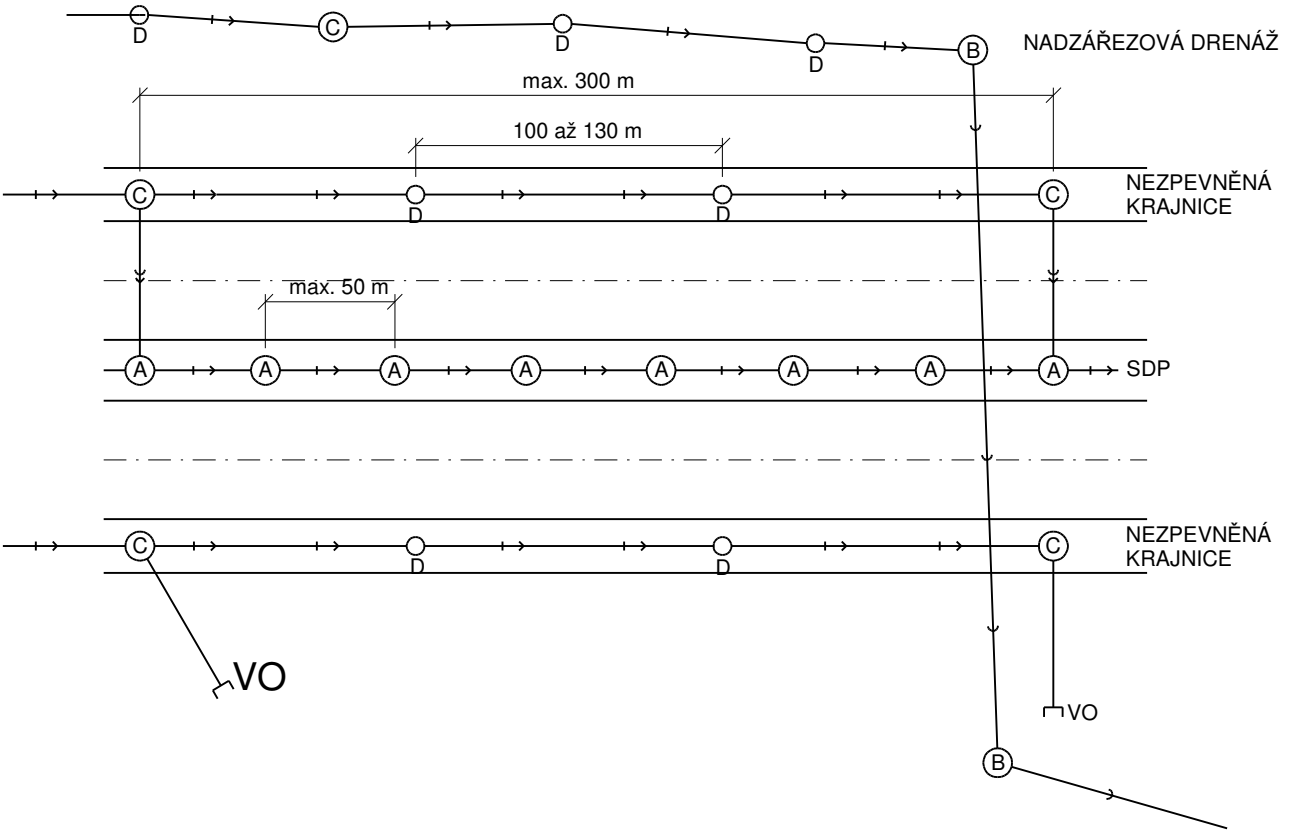

LEGENDA:


A – ŠACHTA DN1000 KANALIZAČNÍ
B – ŠACHTA DN1000 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
C – ŠACHTA DN800 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
D – ŠACHTA DN600 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
VO – VÝÚSTNÍ OBJEKT

POZNÁMKY:

1. min. PODÉLNÝ SKLON DRENÁŽÍ JE 0,5 %.
2. min. SVĚTLOST PLASTOVÝCH DRENÁŽNÍCH POTRUBÍ JE DN 100 mm.
3. VZDÁLENOST DRENÁŽNÍCH KONTROLNÍCH ŠACHET MEZI SEBOU JE 100 – 130 m.
4. PO VZDÁLENOSTI max. 300 m (450 m) (V ZÁVISLOSTI NA MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH) JE DRÉN ZAÚSTĚN DO KANALIZACE NEBO DRENÁŽNÍ VÝUSTI VEDEN DO PODÉLNÉHO PŘÍKOPU.
5. VZDÁLENOST DRENÁŽNÍCH ŠACHET ZÁVISÍ NA PROFILU A DRUHU MATERIÁLU DRENÁŽNÍCH TRUBEK
6. POKLOPY ŠACHET VIZ VL 2.
7. NENÍ-LI VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU KANALIZACE, PLATÍ SCHÉMA PRO KRAJNICI.

DRENÁŽE **SILNIČNÍ DRENÁŽ** UMÍSTĚNÍ DRENÁŽNÍCH ŠACHTIC	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **51-04** 01/2022


VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE VE SVAHU

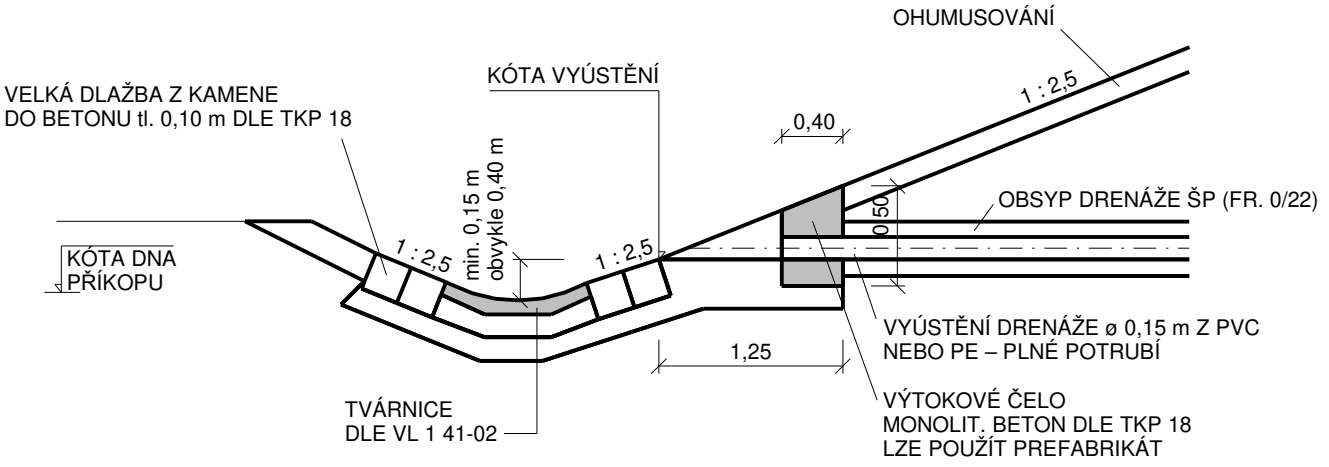


VÝTOKOVÉ ČELO
– POZITIVNÍ (VNĚJŠÍ)


– NEGATIVNÍ (VNITŘNÍ)


PŮDORYS







PODÉLNÝ ŘEZ





AXONOMETRICKÝ POHLED

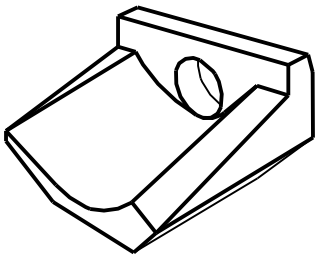

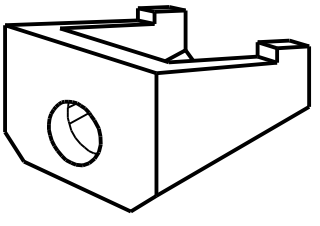


POZNÁMKY:

1. MONOLITICKÝ VÝÚSTNÍ OBJEKT LZE NAHRADIT PREFABRIKOVANÝM VÝTOKOVÝM ČELEM V NÁVAZNOSTI NA SPÁDOVÉ PŘÍKOPOVÉ DÍLCE - VIZ KATALOGY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.


DRENÁŽE **SILNIČNÍ DRENÁŽ** VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE VE SVAHU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **51-05** 01/2022

HLOUBKOVÁ DRENÁŽ PODÉLNÁ

SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY

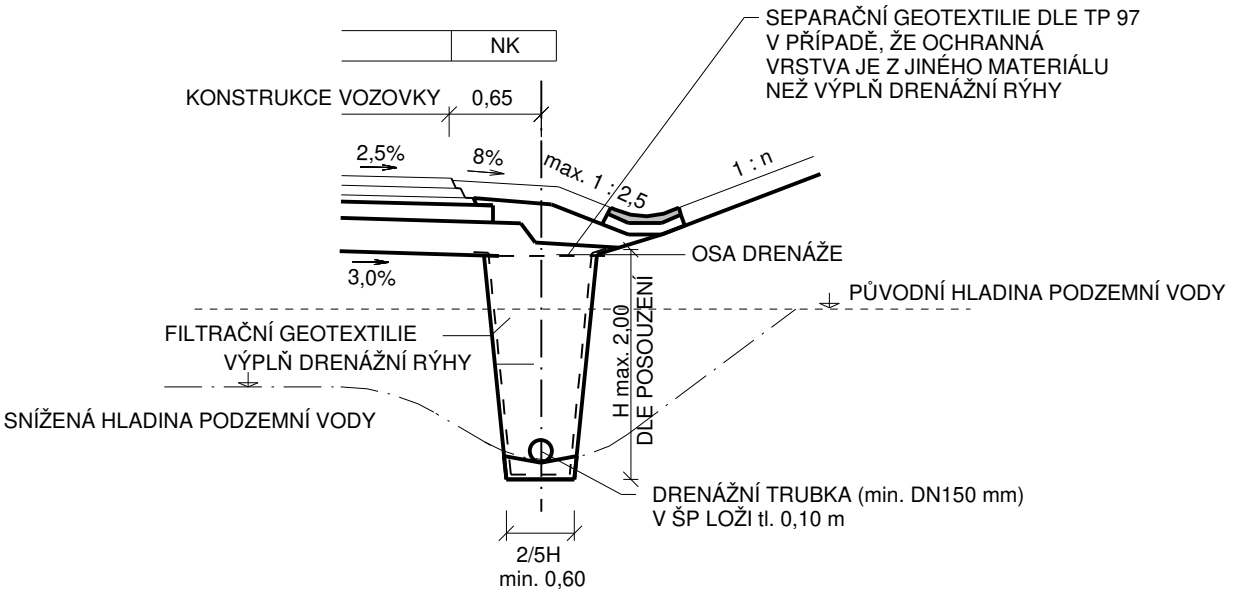

PODCHYCENÍ PODZEMNÍ VODY

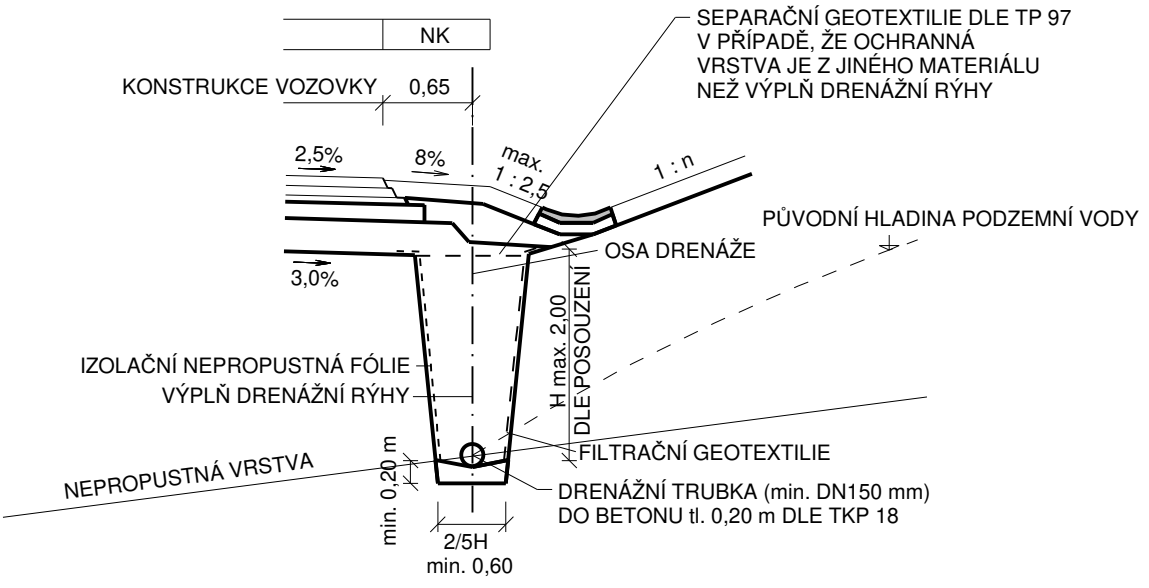


LEGENDA:
NK – NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE


POZNÁMKY:
1. MINIMÁLNÍ PODÉLNÝ SKLON HLOUBKOVÉ DRENÁŽE JE 0,5 %.
2. VÝPLŇOVÝ MATERIÁL DRENÁŽE MUSÍ MÍT PROPUSTNOST NEJMÉNĚ $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s.
3. NEPROPUSTNÁ IZOLAČNÍ FÓLIE SE OSAZUJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE VODONOSNÁ VRSTVA MÁ SKLON K VOZOVCE.
4. HLOUBKA DRENÁŽE BUDE VYCHÁZET Z HYDROGEOLOGICKÉHO POSOUZENÍ.

DRENÁŽE **HLOUBKOVÁ DRENÁŽ** HLOUBKOVÁ DRENÁŽ PODÉLNÁ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **52-01** 01/2022


SVAHOVÁ ŽEBRA

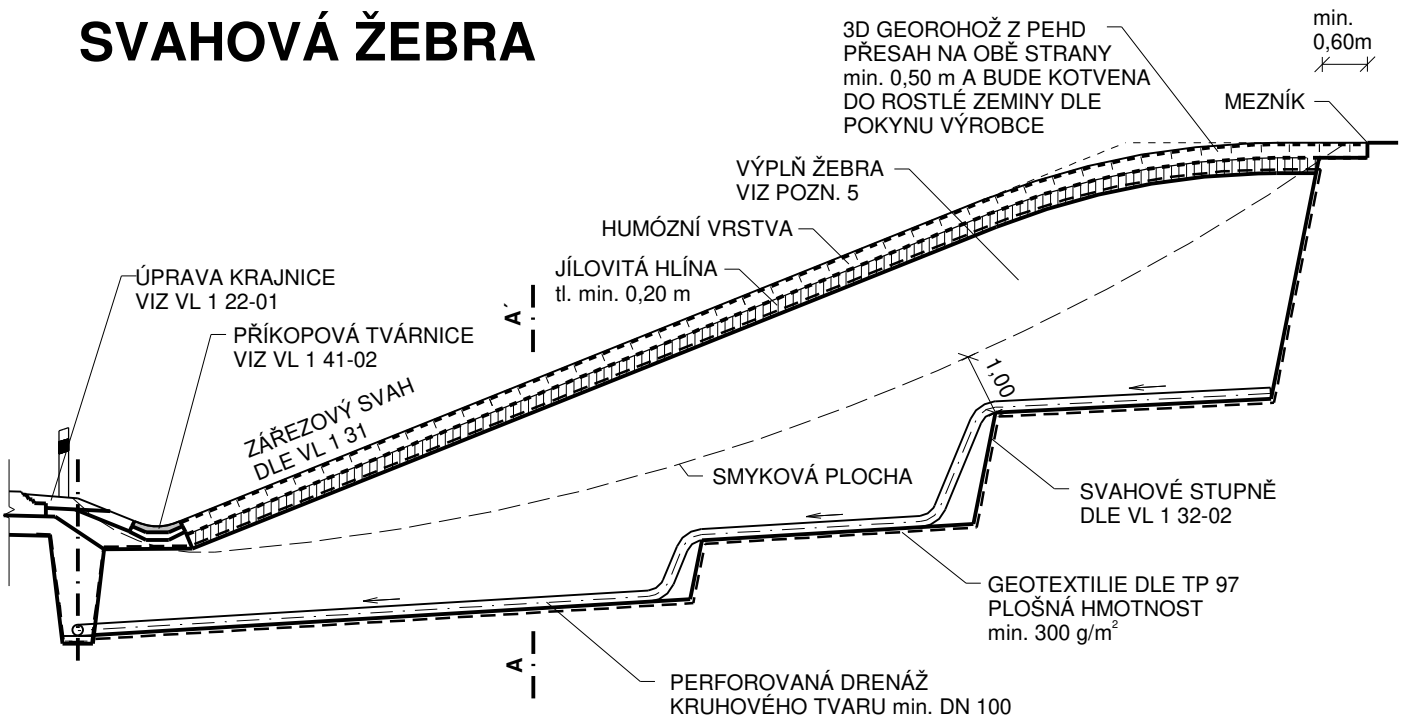

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

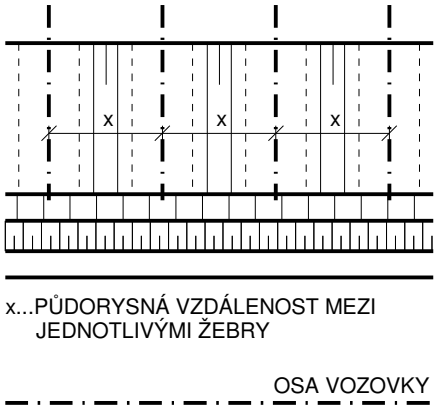

A - A´

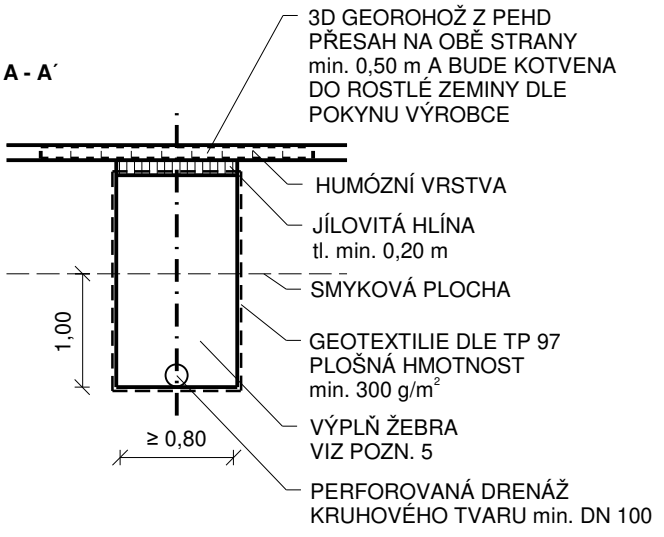


POZNÁMKY:

1. POUŽÍVÁ SE V PŘÍPADECH, KDY JE TŘEBA PROVÉST ODVODNĚNÍ ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ DO VĚTŠÍCH HLOUBEK.
2. DNO ŽEBRA MUSÍ ZASAHOVAT 1,0 m POD PŘEDPOKLÁDANOU SMYKOVOU PLOCHU.
3. VZDÁLENOST A PLOCHA JEDNOTLIVÝCH ŽEBER MUSÍ BÝT STANOVENA NA ZÁKLADĚ HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (cca 10 m, RESP. V PROPUSTNĚJŠÍCH ZEMINÁCH AŽ 20 m).
4. DRENÁŽ V ŽEBRU SE ZAÚSTÍ DO PODÉLNÉ DRENÁŽE SILNICE.
5. VÝPLŇ ŽEBER MUSÍ BÝT DOBŘE PROPUSTNÁ (PÍSKY, DRTĚ, ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSKY, DRCENÁ STRUSKA, ŠKVÁRA, MAKADAM, LOMOVÝ KÁMEN...).
6. GEOTEXTILIE PROTI VPLAVOVÁNÍ JEMNÝCH ČÁSTIC MUSÍ VYHOVOVAT KRITÉRIÍM DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
7. ROZSAH ŽEBER MUSÍ RESPEKTOVAT DEPRESNÍ KŘIVKU.


DRENÁŽE **SVAHOVÁ DRENÁŽ** SVAHOVÁ ŽEBRA	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **53-01** 01/2022

ZÁCHYTKA PRAMENE

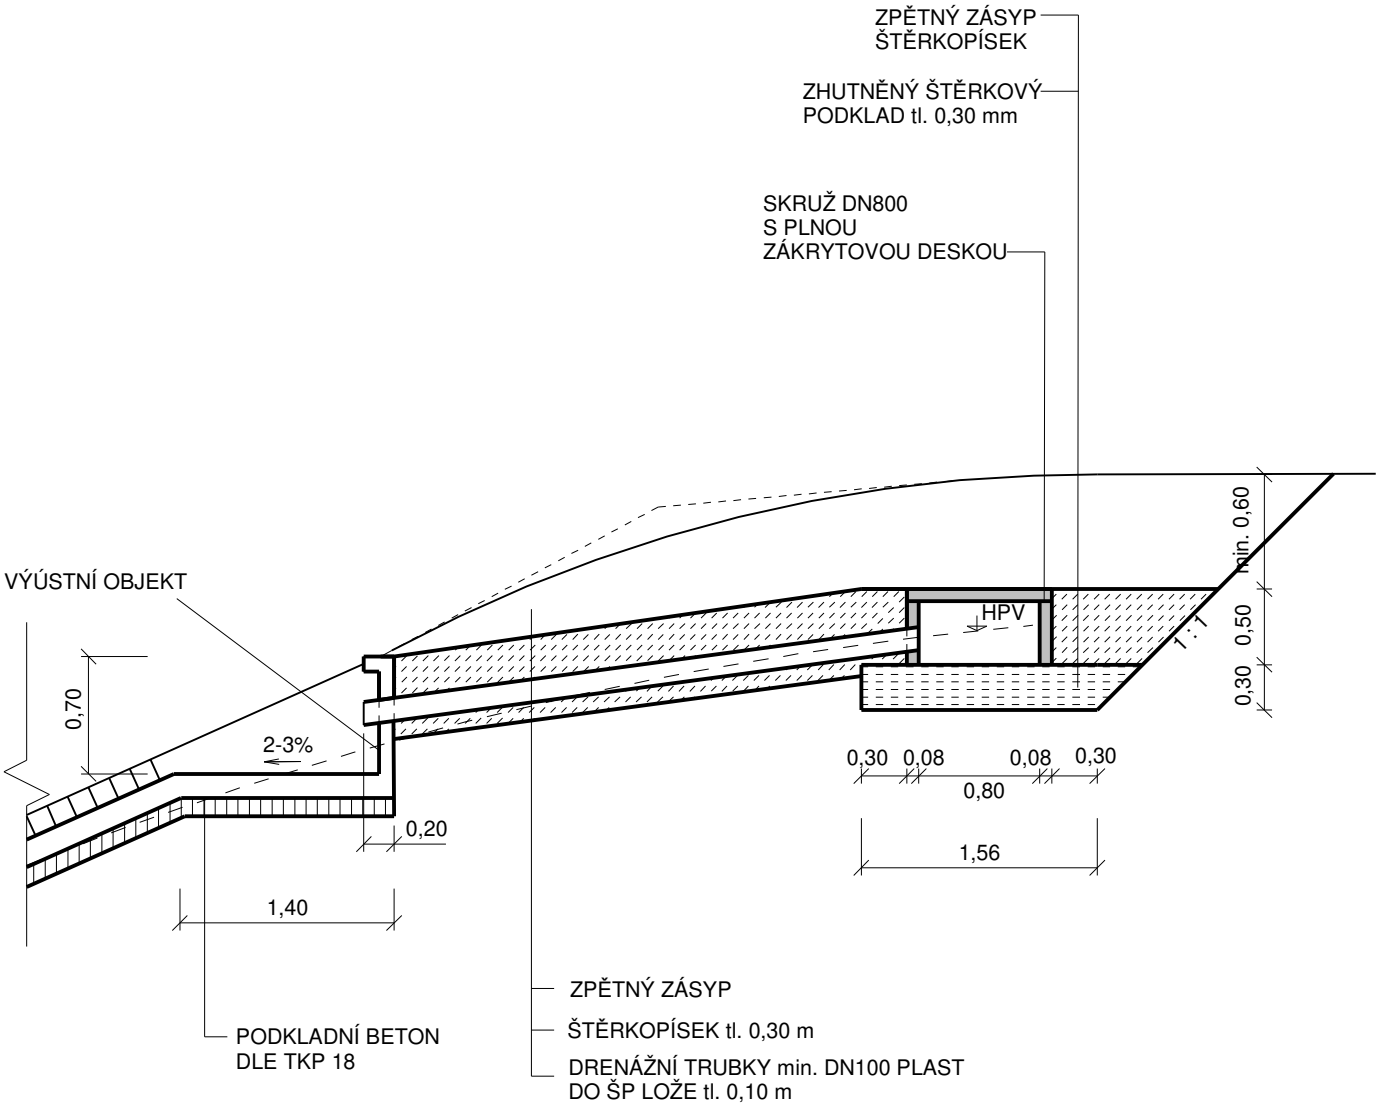

DRENÁŽE **SVAHOVÁ DRENÁŽ** ZÁCHYTKA PRAMENE	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **53-02** 01/2022

DRENÁŽNÍ PŘÍKOP

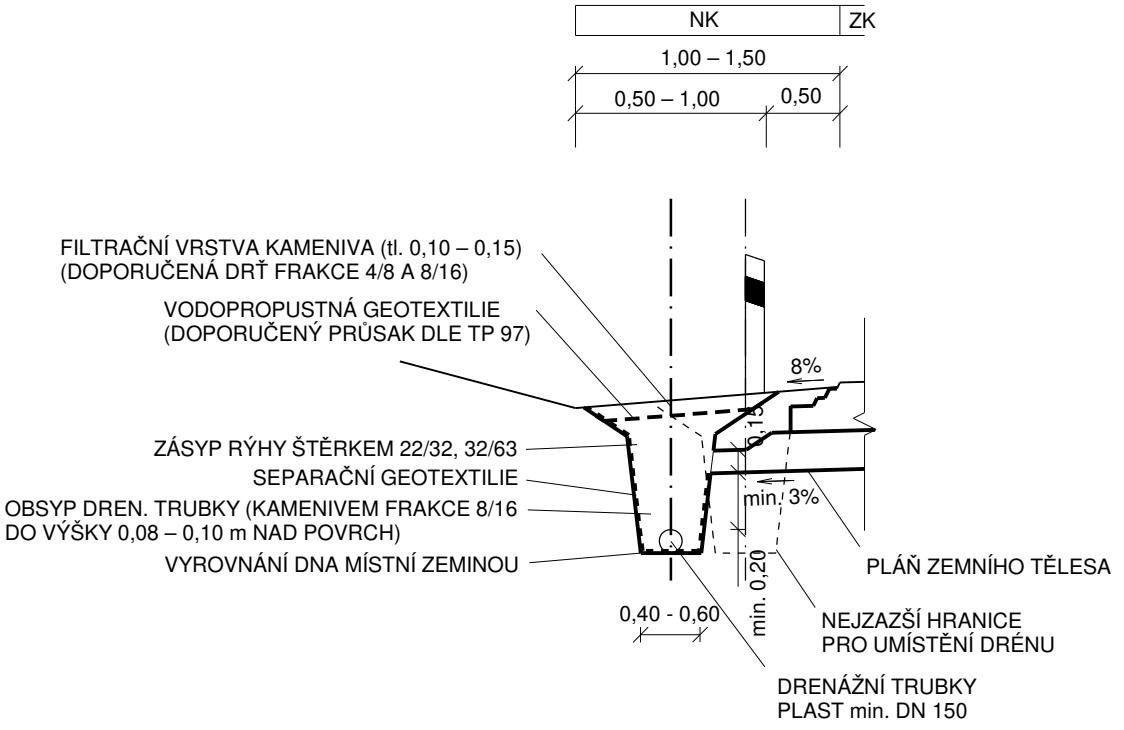

POZNÁMKY:

1. VÝPLŇOVÝ MATERIÁL DRENÁŽE MUSÍ MÍT PROPUSTNOST DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
2. PODROBNÝ NÁVRH JE POPSÁN V TP 83 "ODVODNĚNÍ SILNIC VSAKOVACÍ DRENÁŽÍ".

DRENÁŽE **VSAKOVACÍ DRENÁŽ** DRENÁŽNÍ PŘÍKOP	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **54-01** 01/2022

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 1 – VOZOVKY A KRAJNICE

Schválilo:	Ministerstvo dopravy
Zpracovatel:	Ing. Karel Dusbaba (VALBEK , spol. s r.o.)
	Ing. Miroslav Hanžl (VALBEK , spol. s r.o.)
	Ing. Bohumil Fišer (VALBEK , spol. s r.o.)
	Michal Madej, DiS. (VALBEK , spol. s r.o.)
	Petr Dvorský (VALBEK , spol. s r.o.)
Vydání:	čtvrté
Tech. redakční rada:	Ing. Jiří Horkel (Ministerstvo dopravy)
	Ing. Jiří Klepáč (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Petr Kůrka (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Dana Legut, Ph.D. (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Filip Šperl (Pragoprojekt)
	doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT)
	Ing. Michal Radimský, Ph.D. (VUT v Brně)
	Ing. Petr Zedník (Centrum dopravního výzkumu v.v.i.)
Zástupce koordinátora:	Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)