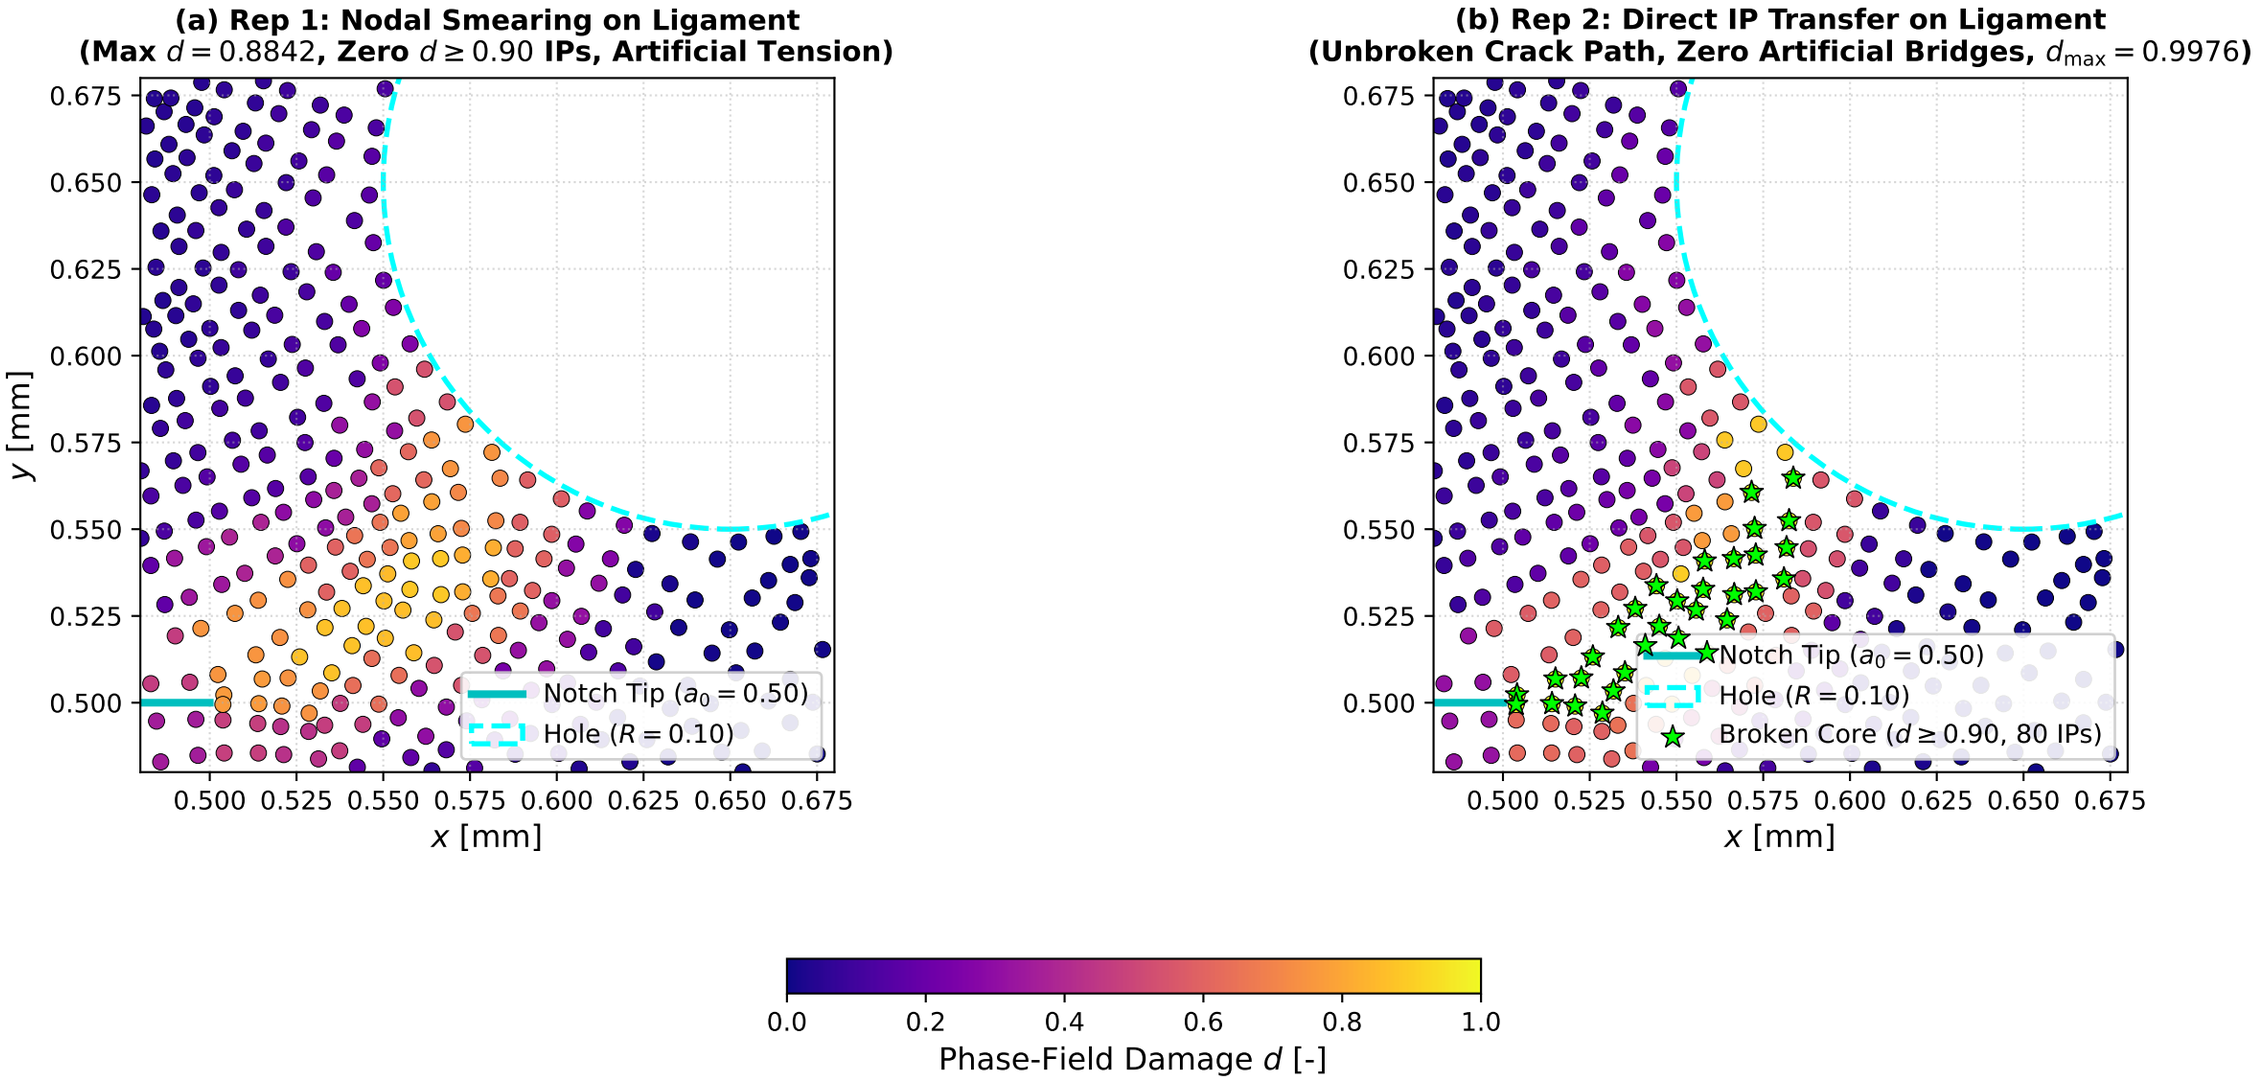
(a) Rep 1: Nodal Smearing on Ligament
(Max $d = 0.8842$, Zero $d \geq 0.90$ IPs, Artificial Tension)
(b) Rep 2: Direct IP Transfer on Ligament
(Unbroken Crack Path, Zero Artificial Bridges, $d_{max} = 0.9976$)
y [mm]
x [mm]
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
0.650
0.675
Notch Tip ($a_0 = 0.50$)
Hole ($R = 0.10$)
Broken Core ($d \geq 0.90$, 80 IPs)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Phase-Field Damage d [-]