



Storage temperatures

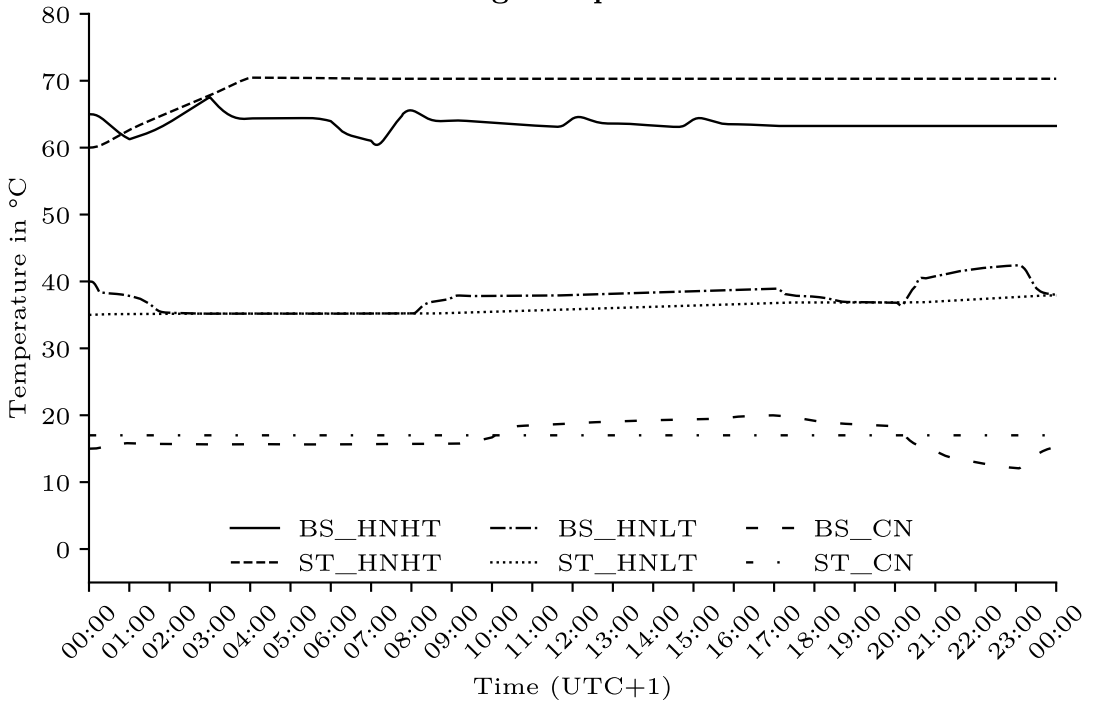

System temperatures

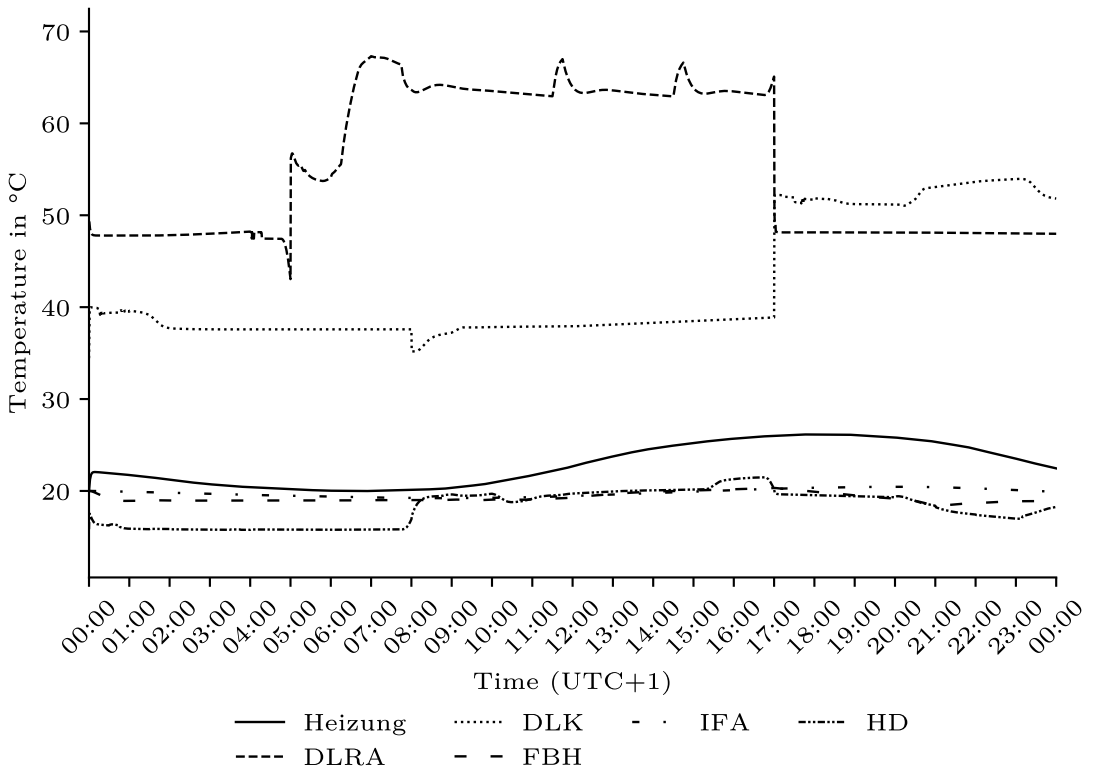

HNHT | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_HNHT	33.5	0	0	0.14	0	0
CHP1	0	59.5	34.8	0	0.13	0.35
CHP2	0	49.0	22.7	0	0.13	0.31
CB	27.1	180.0	71.1	0.14	0.18	0.32
CMH	4.4	109.2	11.8	0.21	0.2	0.31
ST_HNHT	10.9	179.3	88.5	0.21	0.11	0.31
HEX1	0	0	0.0	0	0	0
HP1	0	0	0	0	0	0


HNLT | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_HNLT	289.9	0	0	0.06	0	0
COMP	0	54.0	3.9	0	-0.08	0.35
ST_HNLT	318.2	305.9	151.5	0.07	0.08	0.34
OCTM	0	0	0.0	0	0	0
UFH	0	0	59.3	0	0	0.35
ICTM	0	0	872.6	0	0	0.37
HEX1	0	0	0.0	0	0	0
HP1	39.3	0	0	-0.05	0	0
HP2	0	251.9	221.9	0	0.1	0.37


CN | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_CN	141.9	0	0	-0.16	0	0
UFH	61.0	27.0	59.3	-0.17	-0.17	0.3
ICTM	734.0	214.0	872.6	-0.17	-0.17	0.3
CU	656.9	262.1	795.5	-0.17	-0.17	0.3
CMC	4.1	40.0	8.9	-0.16	-0.17	0.3
HP2	0.3	18.8	2.1	-0.19	-0.15	0.3


Market clearing price | 0.25 h - Execution in: 0.0 h

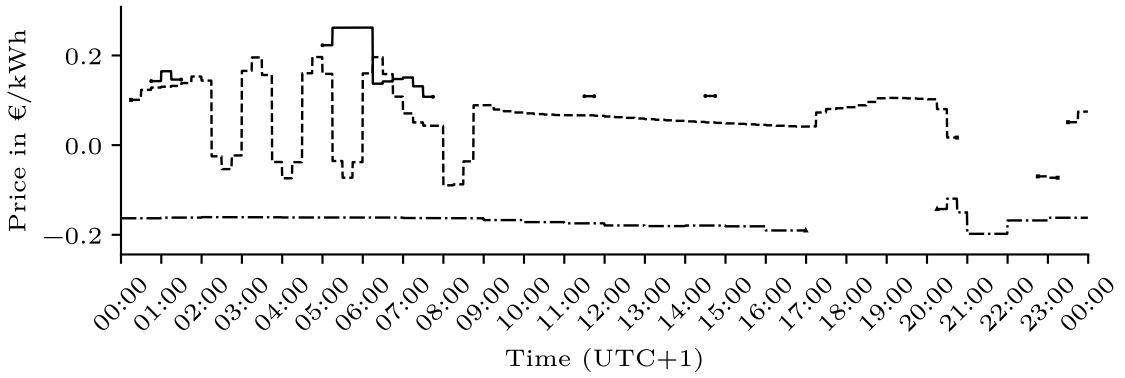


Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 0.0 h

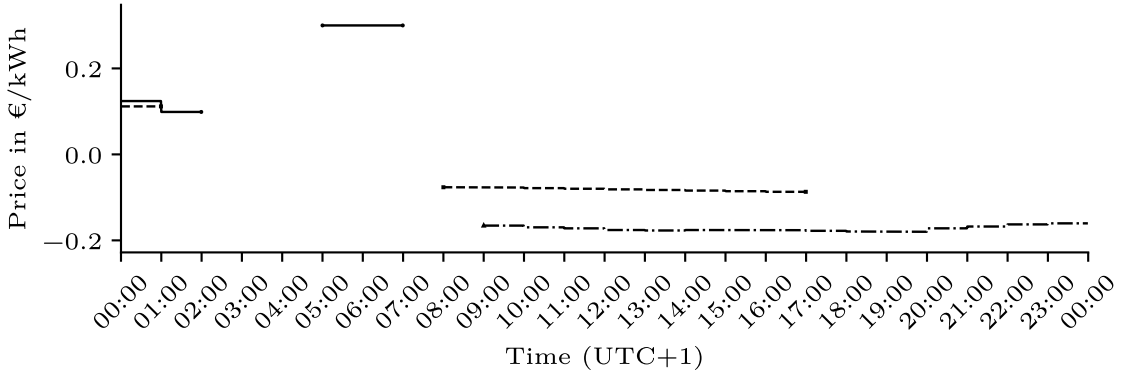

Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 1.0 h

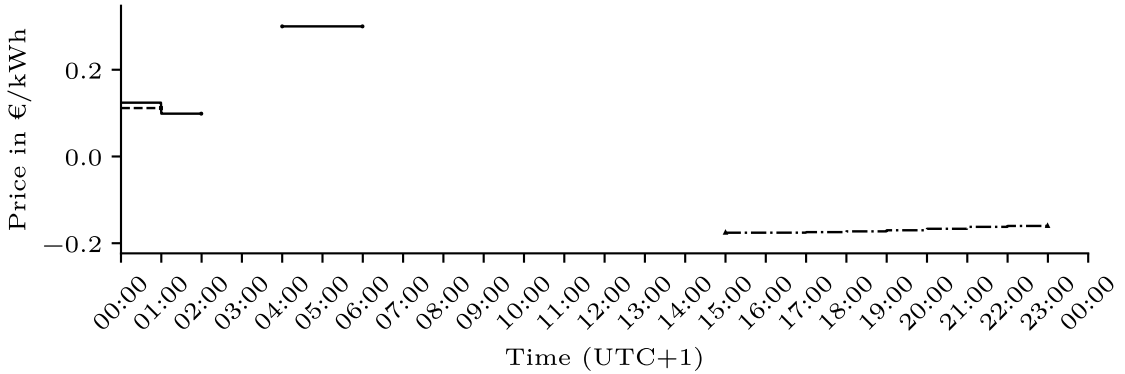

Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 2.0 h

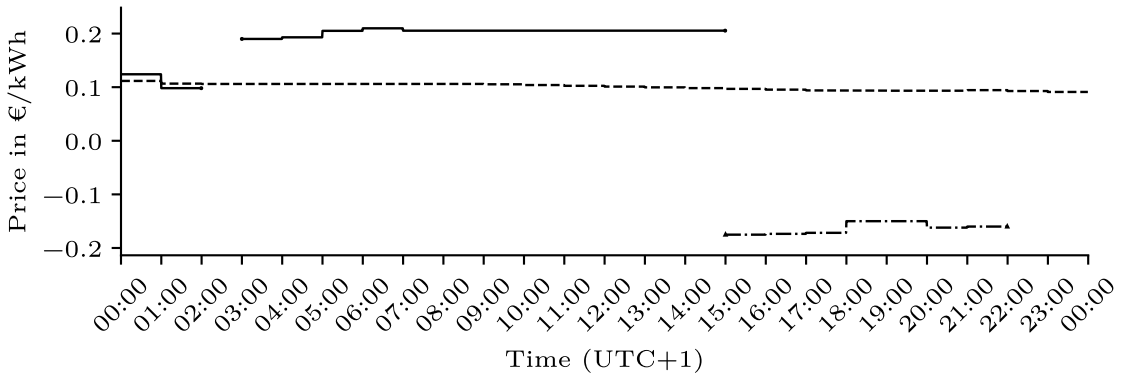

— HNHT ---- HNLT -.- CN