



Storage temperatures

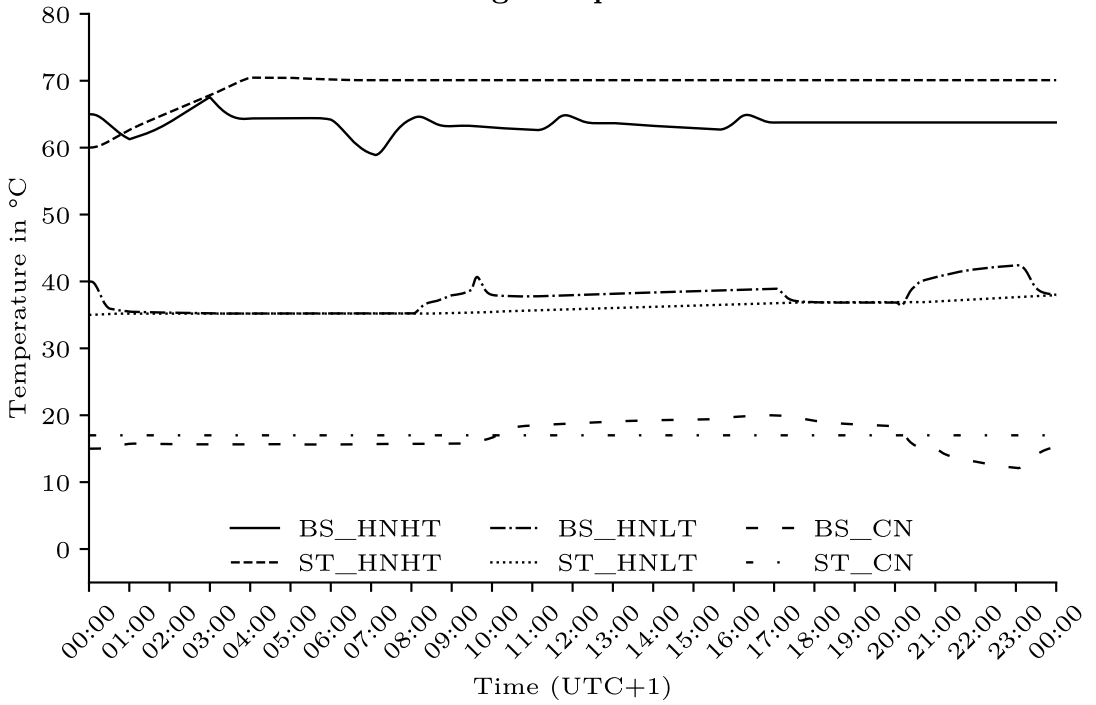

System temperatures

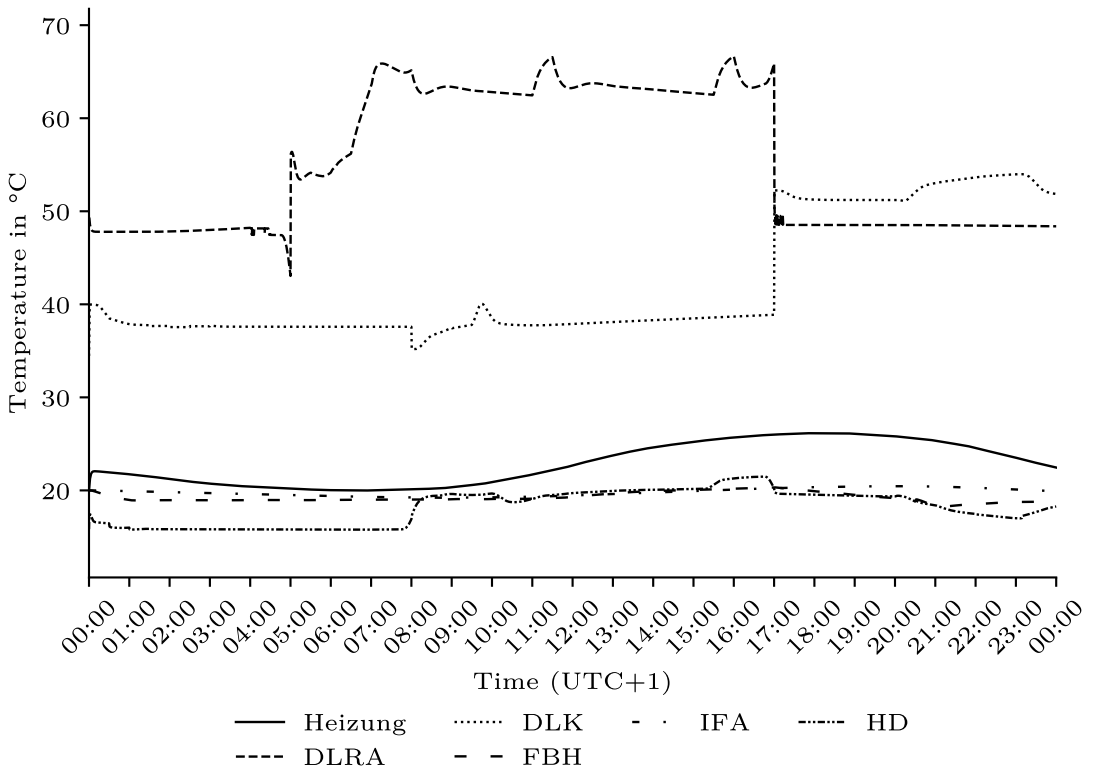

HNHT | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_HNHT	24.1	0	0	0.15	0	0
CHP1	0	59.4	32.4	0	0.13	0.35
CHP2	0	49.0	21.7	0	0.13	0.3
CB	19.0	180.0	64.4	0.16	0.18	0.33
CMH	4.4	109.2	9.4	0.23	0.2	0.32
ST_HNHT	9.5	179.3	91.3	0.21	0.11	0.32
HEX1	0	0	0.0	0	0	0
HP1	0	0	0	0	0	0


HNLT | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_HNLT	144.6	0	0	0.09	0	0
COMP	0	54	3.1	0	-0.08	0.36
ST_HNLT	179.6	303.1	97.0	0.09	0.08	0.33
OCTM	0	0	0.0	0	0	0
UFH	0	0	43.9	0	0	0.36
ICTM	0	0	659.0	0	0	0.38
HEX1	0	0	0.0	0	0	0
HP1	35.1	0	0	-0.01	0	0
HP2	0	249.1	218.8	0	0.1	0.38


CN | Single systems

	ST kWh	LT kWh	BE kWh	ST €/kWh	LT €/kWh	BE €/kWh
BS_CN	69.7	0	0	-0.17	0	0
UFH	46.7	27.0	43.9	-0.17	-0.17	0.3
ICTM	526.7	207.7	659.0	-0.17	-0.17	0.3
CU	507.6	255.9	637.9	-0.17	-0.17	0.3
CMC	4.1	40.0	8.6	-0.16	-0.17	0.3
HP2	0.3	18.8	1.9	-0.19	-0.15	0.3


Market clearing price | 0.5 h - Execution in: 0.0 h

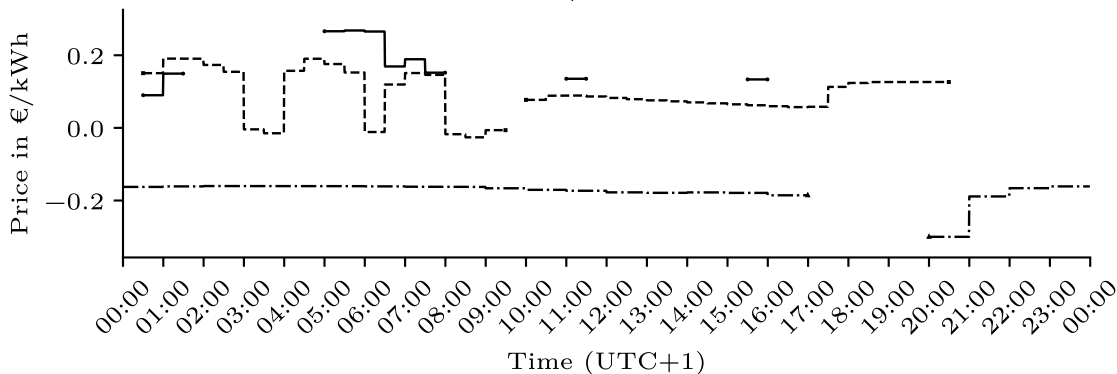


Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 0.0 h

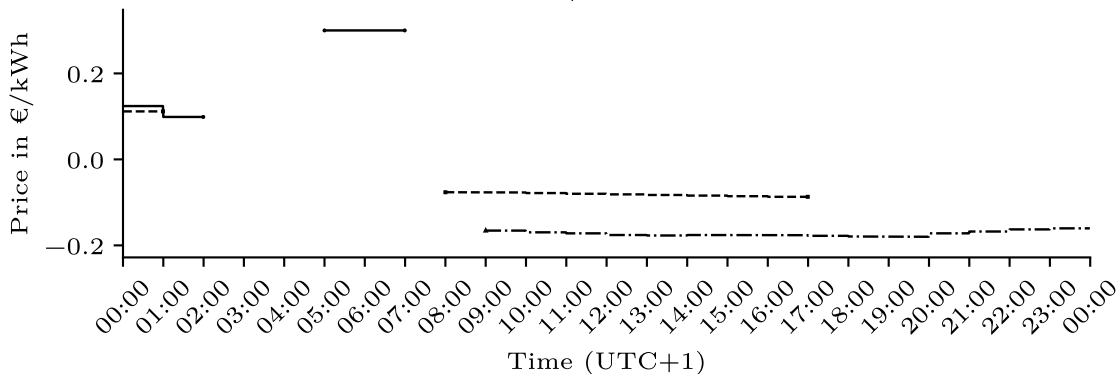

Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 1.0 h

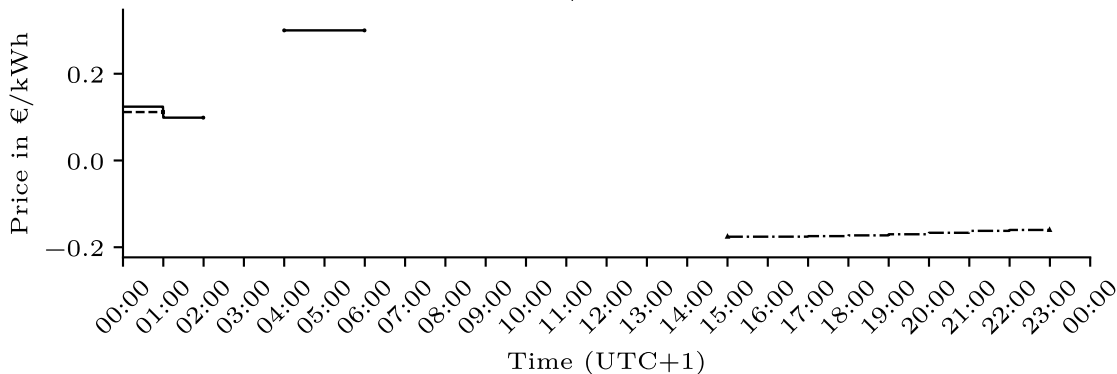

Market clearing price | 1.0 h - Execution in: 2.0 h

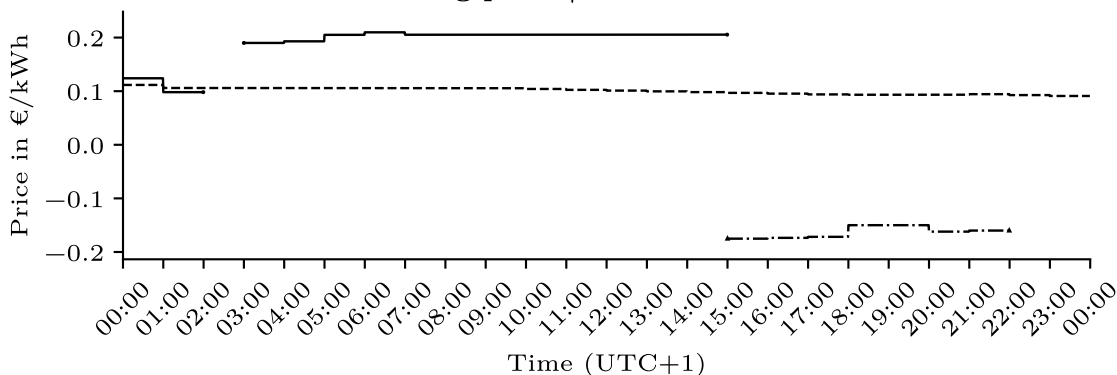

— HNHT ---- HNLTL -.- CN