


[illegible]

## GENERAL NOTES: / NOTAS GERAIS:


1. THE INSTRUMENTS AND VALVES COMPONENTS OF SKIDS WILL HAVE THEIR POSITIONING DETERMINED BY THE SUPPLIER OF EACH SKID, REGARDING THE SKID CONTROL PANELS, INSTRUMENT PANELS AND JUNCTION BOXES.
2. OS INSTRUMENTOS E VÁLVULAS COMPONENTES DOS SKIDS TERÃO SUAS POSIÇÕES DETERMINADAS PELO FORNECEDOR DE CADA SKID, DE ACORDO TAMBÉM COM O PAINEL DE CONTROLE, PAINEL DE INSTALAÇÕES E CAIXAS DE JUNÇÃO.
3. INSTRUMENT MOUNTING HEIGHTS SHOULD OBSERVE THE TYPICAL INSTALLATION DETAIL.
4. PARA ALTA DE MONTAGEM, VER O DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÕES.
5. THE MOUNTING HEIGHTS OF VALVES AND DEVICES MUST BE ACCORDANT TO THE PIPING CODE.
6. A ALTURA DE MONTAGEM DAS VÁLVULAS E DISPOSITIVOS, DEVERÁ SER CONFORME O ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO.
7. THE MOUNTING HEIGHT OF PANELS SHOULD BE SUCH THAT IT ALLOWS EASY ACCESS AND VIEWING TO MONITORING AND CONTROL DESK.
8. A ALTURA DE MONTAGEM DOS PAINÉIS DEVERÃO SER DE FÁCIL ACESSO E VISÃO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS.

<p>REVISION 0 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>REVIEW ACCORDING TO IO LIST.</li> <li>REVISADO DE ACORDO COM A LISTA IO.</li> <li>REVIEW ACCORDING PANEL LOCATION.</li> <li>REVISADO DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE PAINÉIS.</li> <li>REVIEW ACCORDING REMOTE IO.</li> <li>REVISADO DE ACORDO COMA REMOTA DE IO.</li> </ul>	
<p>REVISION 1 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TRANSLATED TO PORTUGUESE.</li> <li>TRADUZIDO PARA PORTUGUÊS.</li> <li>REVIEW ACCORDING PROCESS UPDATE.</li> <li>REVISADO DE ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO.</li> </ul>	


SITE PLAN

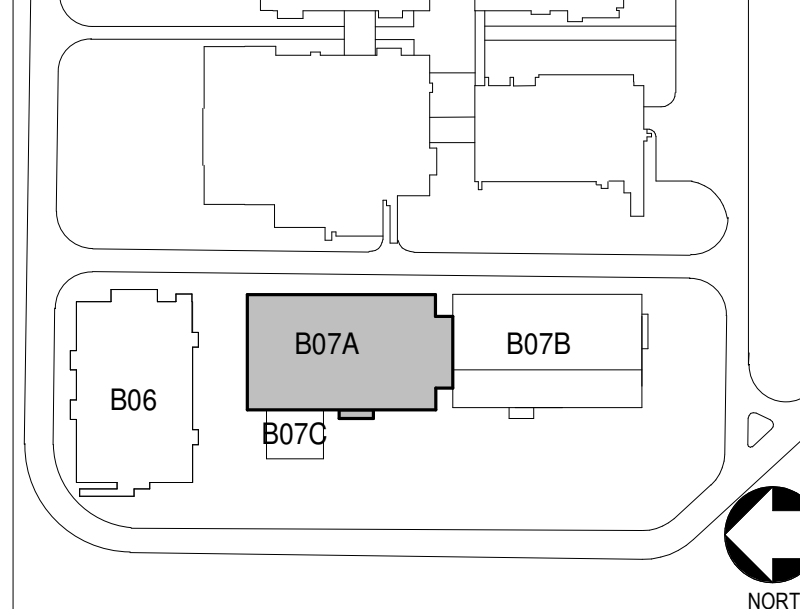

**KEY PLANS**

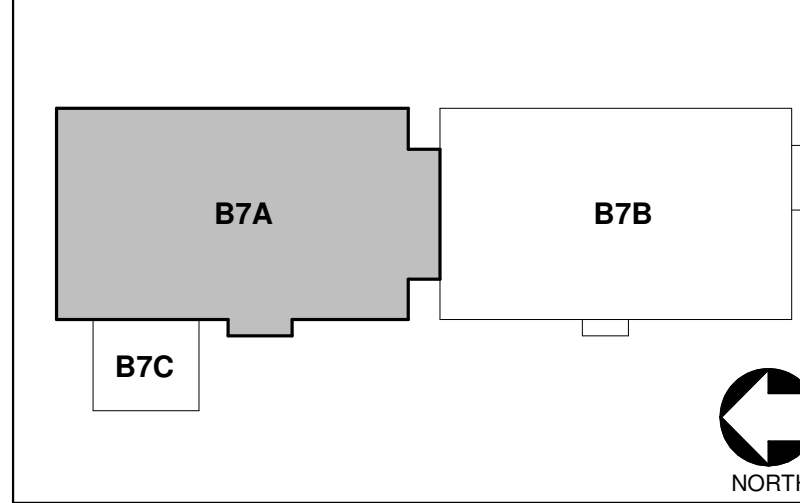

## SCAL

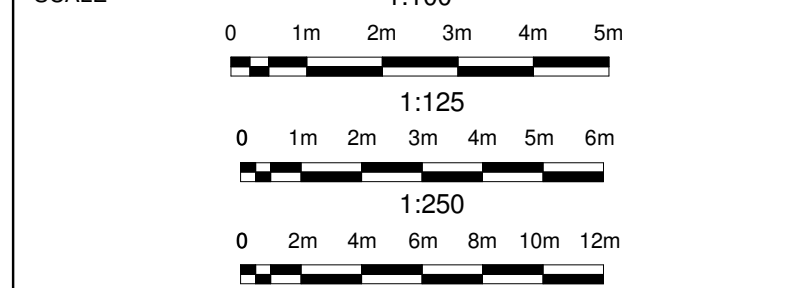

**CONFIDENTIAL**

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.

CLIENT



**Hemobrás**  
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia

## BURITI EPCMV PROJECT

## DRAFTING TITLE


**DRUG PRODUCT**  
**PCS INSTRUMENT LOCATION**  
**GROUND FLOOR**

ENGINEER EJR	ARCHITECT BJE	DESIGNER JBO	IPS PROJECT # ITD19439.01
DRAWN BY AG	REVIEWED BY MAF	SCALE AS NOTED	CADD FILE NAME

XREF FILE(S)	
--------------	--

DRAWING NUMBER
----------------

**7A-I-1-4-11**

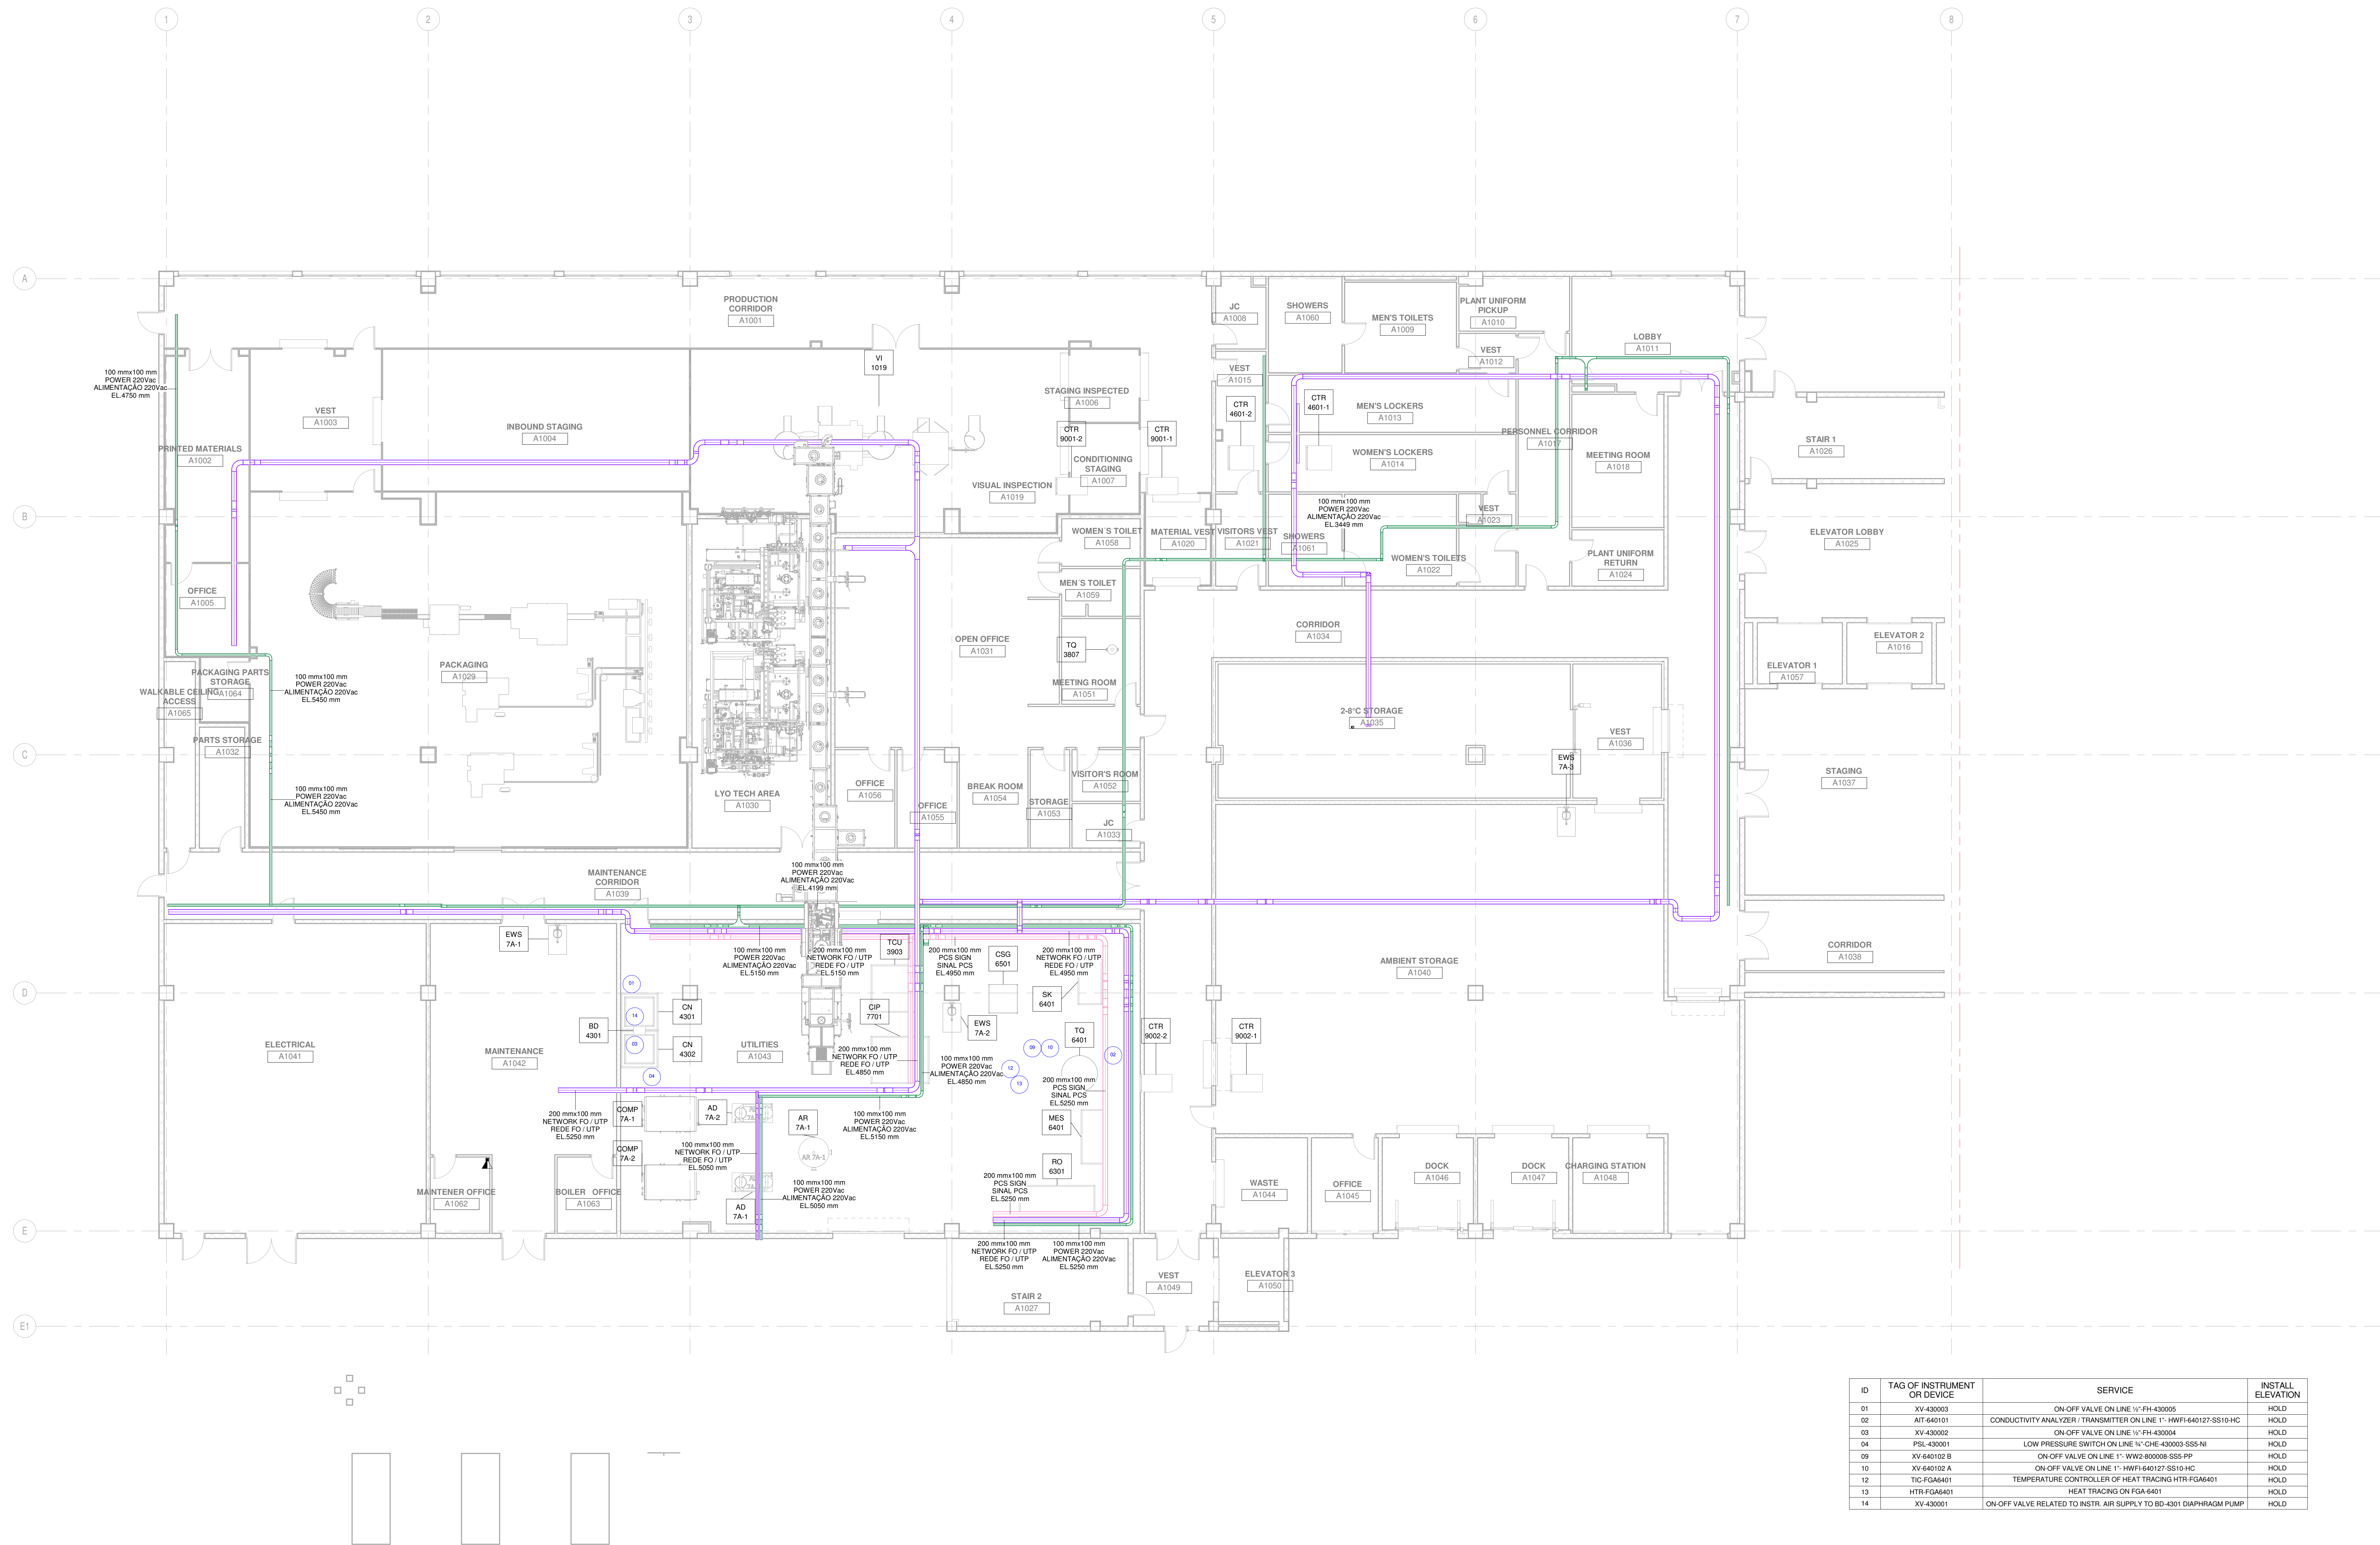

ID	TAG OF INSTRUMENT OR DEVICE	SERVICE	INSTALL ELEVATION
01	XV-43003	ON-OFF VALVE ON LINE 10" V-FH 430005	HOLD
02	ATF-640101	CONDUCTIVITY ANALYZER / TRANSMITTER ON LINE 1" HWFI-640127 SS10 HC	HOLD
03	XV-430002	ON-OFF VALVE ON LINE 10" V-FH 430004	HOLD
04	PSL-30001	LOW PRESSURE SWITCH ON LINE 10" VHE-430003 SS6 NI	HOLD
05	ATF-640102	ON-OFF VALVE ON LINE 1" HWF2-640103 SS6 HP	HOLD
10	XV-640102 A	ON-OFF VALVE ON LINE 1" HWF1-640127 SS10 HC	HOLD
12	TIC-FG6401	TEMPERATURE CONTROLLER OF HEAT TRACING TRIC FGA601	HOLD
13	HTR-FG64001	HEAT TRACING ON FGA-601	HOLD
14	XV-430001	ON-OFF VALVE RELATED TO INSTR. AIR SUPPLY TO BD-403 DIAPHRAGM PUMP	HOLD

## 1 DRUG PRODUCT - PCS INSTRUMENT LOCATION PLAN - GROUND FLOOR

7A-I-1-4-11 SCALE: 1 : 100