

DRUG SUBSTANCE - FIRE ALARM WALKABLE CEILING - GROUND FLOOR

REVISION B NOTES / NOTAS REVISÃO B ADDED RELAY ADDRESSABLE MODULE AND MONITOR


ADDRESSABLE MODULE ADICIONADO MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE RELÉ E MÓDULO ENDEREÇÁVEL MONITOR ADDED NOTE 15. ADICIONADA A NOTA 15

REVISION 0 NOTES / NOTAS REVISÃO 0 ADDED B07-NCA-01. ADICIONADO B07-NCA-01

REVISION 1 NOTES / NOTAS REVISÃO 1 TRANSLATED TO PORTUGUESE. TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS.

RELOCATED B07-FACP-01.


RELOCADO B07-FACP-01

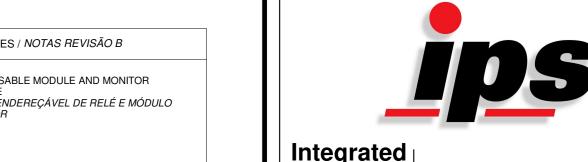

Project Services 721 ARBOR WAY, SUITE 100 **BLUE BELL** PENNSYLVANIA 19422 Engineering PHONE: 610.828.4090 Design/Build FAX: 610.828.3656 Compliance Consulting www.ipsdb.com

IPS Professional Engineers and Architects, PC.

	REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECK	Α
	Α	05MAR2021	30% DD ISSUE	ACC	MAF	
	В	06OCT2021	90% DD ISSUE	ACC	MAF	
	0	19OCT2021	ISSUE FOR CONSTRUCTION	ACC	MAF	
	1	16NOV2021	ISSUED FOR CONSTRUCTION CONSIDERING COMMENTS	ACC	MAF	ı

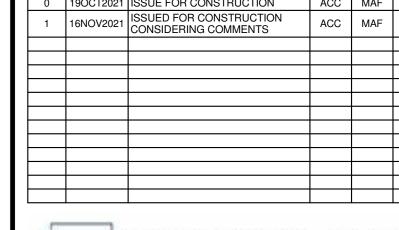




R. Dr. Cesário Mota Júnior, 424 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01221-020


GENERAL NOTES:/ NOTAS GERAIS:

- 1. FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOL SEE SHEETS 7B-I-0-0-01. PARA LENDA, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS VEJA FOLHAS 7B-0-0-0-01. 2. FOR FIRE ALARM RISER DIAGRAM SEE SHEET 7B-I-0-7-02 PARA DIAGRAMAS DE FIRE ALARM VER DES. № 7B-I-0-7-02 3. ALL INDICATION DEVICES ARE 75 CANDELAS UNLESS OTHERWISE
- TODOS OS DISPOSITIVOS DE INDICAÇÃO DE LUMINOSIDADE SÃO DE 75 CANDELAS, SALVO ONDE INDICADO. 4. ALL NOTIFICATION DEVICES ARE MOUNTED AT 2400 MM. TODOS OS DISPOSITIVOS DE NOTIFICAÇÃO SÃO MONTADOS A 2400 mm. 5. ALL MANUAL PULL STATIONS ARE MOUNTED AT 1400 MM. TODAS AS BOTOEIRAS MANUAIS SÃO MONTADAS A 1400 mm. 6. ALL DETECTING DEVICES ARE MOUNTED IN THE CEILING. TODOS OS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO SÃO MONTADOS NO TETO.
- 7. FACP AND FBAT ARE MOUNTED AT 1200 MM. FACP E FBAT SÃO MONTADOS A 1200 mm. 8. SUPORTES TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDE TO EACH 2,00 METERS.

 SUPORTES P/ BANDEJAS, ELETROD. DEVEM SER MONTADOS A CADA 2m 9. ALL FIRE ALARM CONDUITS SHALL BE IDENTIFY RINGS EACH 3m IN
- RED COLLOR. EACH CONDUIT MUST HAVE ONE IDENTIFY. TODOS OS ELETROD. DE ALARME DE INCÊNDIO DEVEM SER IDENTIFICADOS C/ ANÉIS A CADA 3m EM VERMELHO. CADA ELETROD. DEVE TER UMA IDENTIFICAÇÃO.
- 10. MATERIAL LIST SEE DOCUMENT NUMBER PRD-AIC-TS-011 LISTA DE MATERIAIS VER DOCUMENTO №PRD-AIC-TS-011 1. TO DRAWING LIST SEE DOCUMENT 7B-I-0-0-01. PARA LISTA DE DESENHOS, VER DOCUMENTO № 7A-I-0-0-01.
- 12. ALL TELECOMMUNICATION ETHERNET CABLING BY OWNER'S TELECOMMUNICATION CONTRACTOR. TODOS OS CABEAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ETHERNET SERÃO PELA EMPREITEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. 3. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED
- TODAS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADAS. 4. FOR FA DESIGN BASIS SEE DOCUMENT PRD-AIC-TSP-010. PARA DESENHO "FA" CONSULTE O DOCUMENTO № PRD-AIC-TSP-010. 5. SYMBOL RAM IN RED BELONGS TO THE FIRE DAMPER (HVAC). THE BLUE RAM SYMBOL BELONGS TO THE EMERGENCY DOOR (ACS).

 A RAM SIMBOLO EM VERMELHO PERTENCE AO DAMPER DE INCÊNDIO (HVAC). E O SÍMBOLO RAM AZUL PERTENCE À PORTA DE EMERGÊNCIA

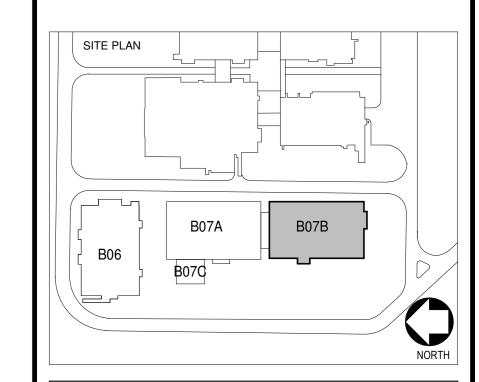

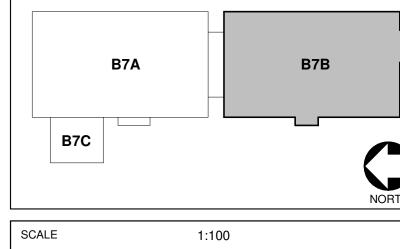

CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.



DRUG SUBSTANCE **FIRE ALARM SYSTEM**

WALKABLE CEILING **GROUND FLOOR**

7B-I-0-3-13