

DRUG SUBSTANCE - FIRE ALARM GROUND FLOOR



Engineering

Design/Build

Compliance

Consulting


BLUE BELL

PENNSYLVANIA 19422

PHONE: 610.828.4090

FAX: 610.828.3656

www.ipsdb.com

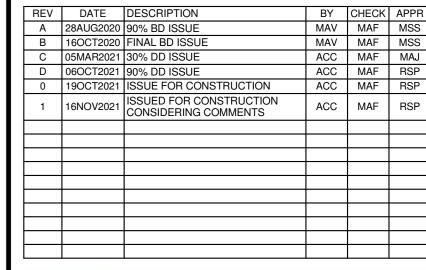

IPS Professional Engineers and Architects, PC.

R. Dr. Cesário Mota Júnior, 424 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01221-020 GENERAL NOTES:/ NOTAS GERAIS: FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOL SEE SHEETS 7B-I-0-0-01.

PARA LENDA, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS VEJA FOLHAS 7B-0-0-0-1. 2. FOR FIRE ALARM RISER DIAGRAM SEE SHEET 7B-I-0-7-02 PARA DIAGRAMAS DE FIRE ALARM VER DES. № 7B-I-0-7-02 3. ALL INDICATION DEVICES ARE 75 CANDELAS UNLESS OTHERWISE TODOS OS DISPOSITIVOS DE INDICAÇÃO DE LUMINOSIDADE SÃO DE


75 CANDELAS, SALVO ONDE INDICADO. 4. ALL NOTIFICATION DEVICES ARE MOUNTED AT 2400 MM. TODOS OS DISPOSITIVOS DE NOTIFICAÇÃO SÃO MONTADOS A 2400 mm. 5. ALL MANUAL PULL STATIONS ARE MOUNTED AT 1400 MM. TODAS AS BOTOEIRAS MANUAIS SÃO MONTADAS A 1400 mm. 6. ALL DETECTING DEVICES ARE MOUNTED IN THE CEILING.

TODOS OS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO SÃO MONTADOS NO TETO. 7. FACP AND FBAT ARE MOUNTED AT 1200 MM. FACP E FBAT SÃO MONTADOS A 1200 mm. 8. SUPORTES TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDE TO EACH 2,00 METERS. SUPORTES P/ BANDEJAS, ELETROD. DEVEM SER MONTADOS A CADA 2m 9. ALL FIRE ALARM CONDUITS SHALL BE IDENTIFY RINGS EACH 3m IN


RED COLLOR. EACH CONDUIT MUST HAVE ONE IDENTIFY. TODOS OS ELETROD. DE ALARME DE INCÊNDIO DEVEM SER IDENTIFICADOS C/ ANÉIS A CADA 3m EM VERMELHO. CADA ELETROD. DEVE TER UMA IDENTIFICAÇÃO. 10. MATERIAL LIST SEE DOCUMENT NUMBER PRD-AIC-TS-011 LISTA DE MATERIAIS VER DOCUMENTO №PRD-AIC-TS-011 . TO DRAWING LIST SEE DOCUMENT 7B-I-0-0-01. PARA LISTA DE DESENHOS, VER DOCUMENTO № 7A-I-0-0-01.

12. ALL TELECOMMUNICATION ETHERNET CABLING BY OWNER'S TELECOMMUNICATION CONTRACTOR. TODOS OS CABEAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ETHERNET SERÃO PELA EMPREITEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. 13. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED TODAS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADAS. 14. FOR FA DESIGN BASIS SEE DOCUMENT PRD-AIC-TSP-010.

PARA DESENHO "FA" CONSULTE O DOCUMENTO № PRD-AIC-TSP-010. 5. SYMBOL RAM IN RED BELONGS TO THE FIRE DAMPER (HVAC). THE BLUE RAM SYMBOL BELONGS TO THE EMERGENCY DOOR (ACS). A RAM SÍMBOLO EM VERMELHO PERTENCE AO DAMPER DÈ INCÊNDIC (HVAC). E O SÍMBOLO RAM AZUL PERTENCE À PORTA DE EMERGÊNCIA

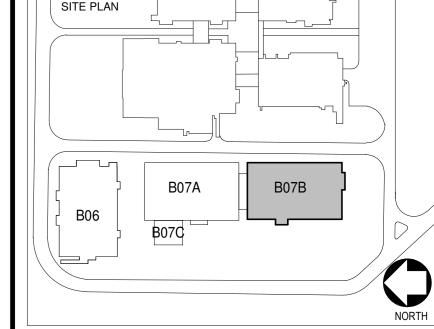

KEY PLAN

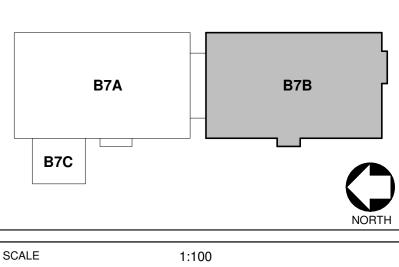

CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF

INTEGRATED PROJECT SERVICES.



BURITI EPCMV PROJECT

DRUG SUBSTANCE FIRE ALARM SYSTEMS GROUND FLOOR

DRAWN BY REVIEWED BY SCALE AS NOTED

7B-I-1-3-13