

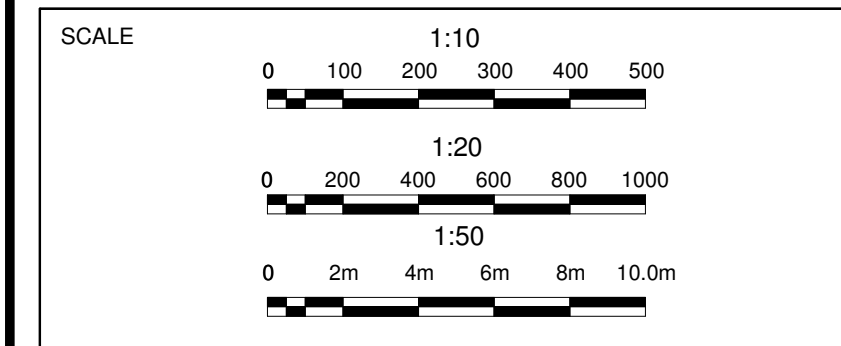


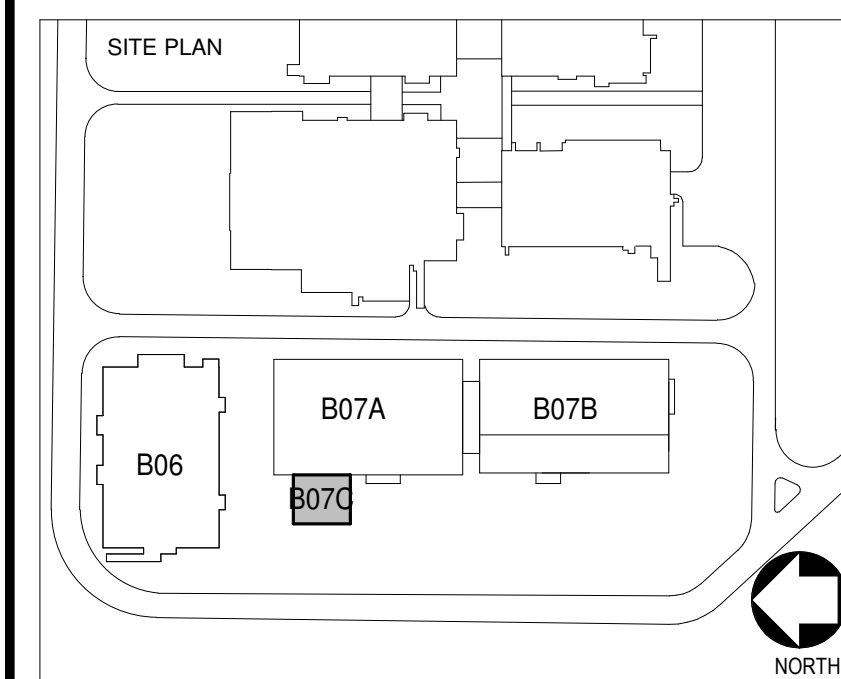

	<p>REVISION C NOTES / NOTAS DE REVISÃO C</p> <ul style="list-style-type: none">• ADDED ACU TAG NUMBER ADICIONADO TAG NOS ACUS.• ADDED UTP CABLES FOR ACU ADICIONADO CABOS UTP PARA ACU.• RENAMED CABLE TRAY IT CCTV + ACS TO UTP CABLE TRAY RENOMEADA ELECTROCALHA IT CCTV + ACS PARA ELECTROCALHA UTP.• CHANGE POWER SUPPLY TO 220VAC. ALTERADA A ALIMENTAÇÃO PARA 220VAC.
	<p>REVISION 0 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 0</p> <ul style="list-style-type: none">• ADDED ACS RISER DIAGRAM. ADICIONADO DIAGRAMA DE RISER ACS.
	<p>REVISION 1 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 1</p> <ul style="list-style-type: none">• TRANSLATED TO PORTUGUESE. TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS.

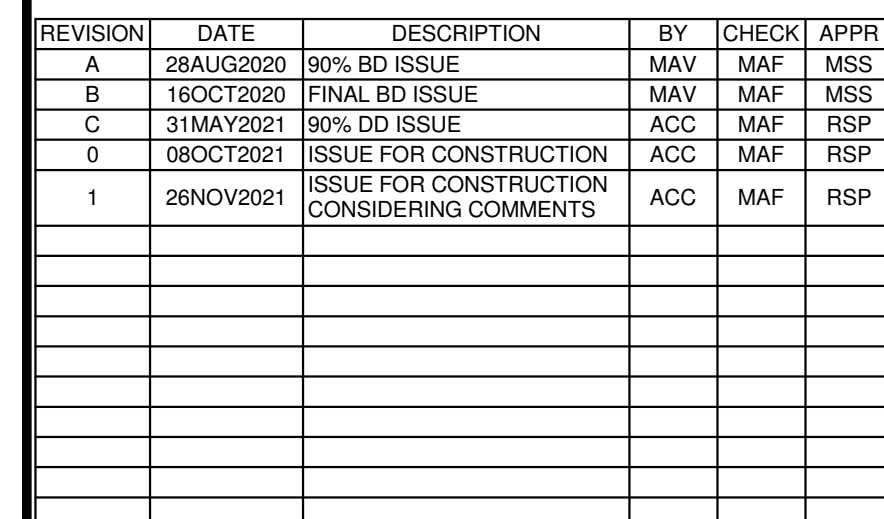

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.

BURITI EPCMV PROJECT

BOILER ACCESS CONTROL GROUND FLOOR

XREF FILE(S)	DRAWING NUMBER
	7C-I-1-3-12