

721 ARBOR WAY, SUITE 100 **BLUE BELL**

Project Services

REVISION E NOTES / NOTAS REVISÃO E

ADDED RELAY ADDRESSABLE MODULE AND MONITOR ADDRESSABLE MODULE ADICIONADO MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE RELÉ E MÓDULO

ENDEREÇÁVEL MONITOR

ADDED NOTE 15. ADICIONADA A NOTA 15

PENNSYLVANIA 19422 PHONE: 610.828.4090

 REV
 DATE
 DESCRIPTION

 A
 09JUL2020
 50% BD ISSUE

 B
 28AUG2020
 90% BD ISSUE

 C
 16OCT2020
 FINAL BD ISSUE

 D
 05MAR2021
 30% DD ISSUE
 0 190CT2021 ISSUE FOR CONSTRUCTION
1 16NOV2021 ISSUED FOR CONSTRUCTION CONSIDERING COMMENTS

FAX: 610.828.3656

www.ipsdb.com



R. Dr. Cesário Mota Júnior, 424 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01221-020

GENERAL NOTES:/ NOTAS GERAIS:

1. FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOL SEE SHEETS 7B-I-0-0-01. PARA LEGENDA, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS VEJA FOLHAS 7B-0-0-0-01 2. FOR FIRE ALARM RISER DIAGRAM SEE SHEET 7B-I-0-7-02 PARA DIAGRAMAS DE FIRE ALARM VER DES. № 7B-I-0-7-02 3. ALL INDICATION DEVICES ARE 75 CANDELAS UNLESS OTHERWISE TODOS OS DISPOSITIVOS DE INDICAÇÃO DE LUMINOSIDADE SÃO DE 75 CANDELAS, SALVO ONDE INDICADO. 4. ALL NOTIFICATION DEVICES ARE MOUNTED AT 2400 MM. TODOS OS DISPOSITIVOS DE NOTIFICAÇÃO SÃO MONTADOS A 2400 mm. 5. ALL MANUAL PULL STATIONS ARE MOUNTED AT 1400 MM. TODAS AS BOTOEIRAS MANUAIS SÃO MONTADAS A 1400 mm. 6. ALL DETECTING DEVICES ARE MOUNTED IN THE CEILING. TODOS OS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO SÃO MONTADOS NO TETO. 7. FACP AND FBAT ARE MOUNTED AT 1200 MM. FACP E FBAT SÃO MONTADOS A 1200 mm. 8. SUPORTES TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDE TO SUPORTES P/ BANDEJAS, ELETROD. DEVEM SER MONTADOS A CADA 2m 9. ALL FIRE ALARM CONDUITS SHALL BE IDENTIFY RINGS EACH 3m IN

RED COLLOR, EACH CONDUIT MUST HAVE ONE IDENTIFY. TODOS OS ELETROD. DE ALARME DE INCÊNDIO DEVEM SER IDENTIFICADOS C/ ANÉIS A CADA 3m EM VERMELHO. CADA ELETROD. DEVE TER UMA IDENTIFICAÇÃO. 10. MATERIAL LIST SEE DOCUMENT NUMBER PRD-AIC-TS-011 LISTA DE MATERIAIS VER DOCUMENTO №PRD-AIC-TS-011 11. TO DRAWING LIST SEE DOCUMENT 7B-I-0-0-01.


PARA LISTA DE DESENHOS, VER DOCUMENTO № 7A-I-0-0-01.


12. ALL TELECOMMUNICATION ETHERNET CABLING BY OWNER'S

TELECOMMUNICATION CONTRACTOR. TODOS OS CABEAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ETHERNET SERÃO PELA EMPREITEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. 13. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.
TODAS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADAS. 14. FOR FA DESIGN BASIS SEE DOCUMENT PRD-AIC-TSP-010.

PARA DESENHO "FA" CONSULTE O DOCUMENTO № PRD-AIC-TSP-010. 15. SYMBOL RAM IN RED BELONGS TO THE FIRE DAMPER (HVAC). THE BLUE RAM SYMBOL BELONGS TO THE EMERGENCY DOOR (ACS).

A RAM SÍMBOLO EM VERMELHO PERTENCE AO DAMPER DE INCÊNDIO (HVAC). E O SÍMBOLO RAM AZUL PERTENCE À PORTA DE EMERGÊNCIA

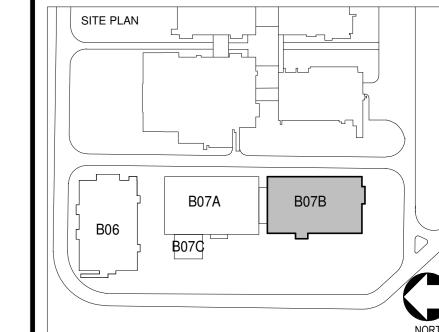

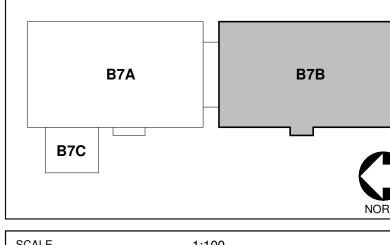

CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.



BURITI EPCMV PROJECT

DRUG SUBSTANCE FIRE ALARM SYSTEM SECOND FLOOR

7B-I-3-3-33