



Integrated Project Services
Engineering
Design/Build
Compliance
Consulting

721 ARBOR WAY, SUITE 100
BLUE BELL
PENNSYLVANIA 19422
PHONE: 610.828.4090
FAX: 610.828.3656
www.ipsdb.com

IPS Professional Engineers and Architects, PC.




REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECK	APPR
A	04/03/2020	REV. 01 ISSUE	MAV	MAF	MSS
B	16/07/2020	FINAL BD ISSUE	MAV	MAF	MSS
C	03/08/2021	REV. 02 ISSUE	ACC	MAF	RSP
D	08/07/2021	ISSUE FOR CONSTRUCTION	ACC	MAF	RSP
1	16/NOV/2021	ISSUED FOR CONSTRUCTION CONSIDERING COMMENTS	ACC	MAF	RSP



R. Dr. Cesário Mota Júnior, 424 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01221-020

GENERAL NOTES: / NOTAS GERAIS:

- FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOLS, SEE SHEETS 7B-I-0-0-01.
- PARA LEGENDA, ABBREVIATURAS E SÍMBOLOS, VER: DES. 7B-I-0-0-01.
- FOR TELECOMMUNICATIONS VOIP&DATA RISER DIAGRAM, SEE SHEET 7B-I-0-01.
- PARA DIAGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES VOIP E DADOS, VER: DES. 7B-I-0-01.
- ALL CONDUIT SHALL BE 3/4" UNLESS NOTED OTHERWISE.
- TODOS OS CABOS DE ETHERNET DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEEM SER 3/4" UNLESS NOTED OTHERWISE.
- SUPPORTS TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDED TO EACH 2.00 METERS.
- SUPOSTOS P/ BANDEJAS, ELETRODUTOS DEVEM SER MONTADOS A CADA 2m.
- ALL TELECOMMUNICATION ETHERNET CABLEING BY OWNERS TELECOMMUNICATION CONTRACTOR.
- TODOS OS CABOS DE ETHERNET DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEEM SER 3/4" UNLESS NOTED OTHERWISE.
- ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.
- TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADAS.
- MATERIAL LIST SEE DOCUMENT NUMBER PRD-AIG-LS-009.
- PARA LISTA DE MATERIAIS, VER DOCUMENTO Nº PRD-AIG-LS-009.
- FOR TYPICAL DETAILS SEE DOCUMENT 07-I-0-0-01.
- PARA DETALHES TÍPICOS, VER DES. Nº 07-I-0-0-01.
- TO DRAWING LIST SEE DOCUMENT 7B-I-0-0-01.
- PARA LISTA DE DESENHOS, VER O DOCUMENTO 7B-I-0-0-01.
- THE CONDUITS OF THE IT CCTV SYSTEM DEDICATED TO OPTICAL FIBER MUST BE SHARED, INCLUDING OPTICAL FIBERS FROM THE ACCESS CONTROL AND DOOR INTERLOCK SYSTEM.
- OS ELETRODUTOS DO SISTEMA IT CCTV DEDICADOS A FIBRA ÓPTICA DEVEM SER COMPARTILHADOS, INCLUINDO FIBRAS ÓPTICAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E BLOQUEIO DE PORTA.
- FOR THE INSTALLATION OF THE CABLE TRAY CONSIDER THE REFERENCE HEIGHT WITH THE WALKABLE CEILING.
- PARA A INSTALAÇÃO DA BANDEJA DO CABO CONSIDERE A ALTURA DE REFERÊNCIA COM O TETO ANDÁVEL.
- FOR TECHNICAL SPECIFICATION SEE DOCUMENT PRD-AIG-TSP-003.
- PARA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSULTE DOCUMENTO PRD-AIG-TSP-003.

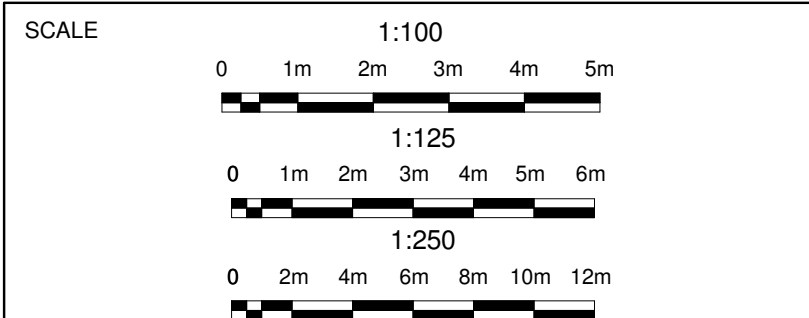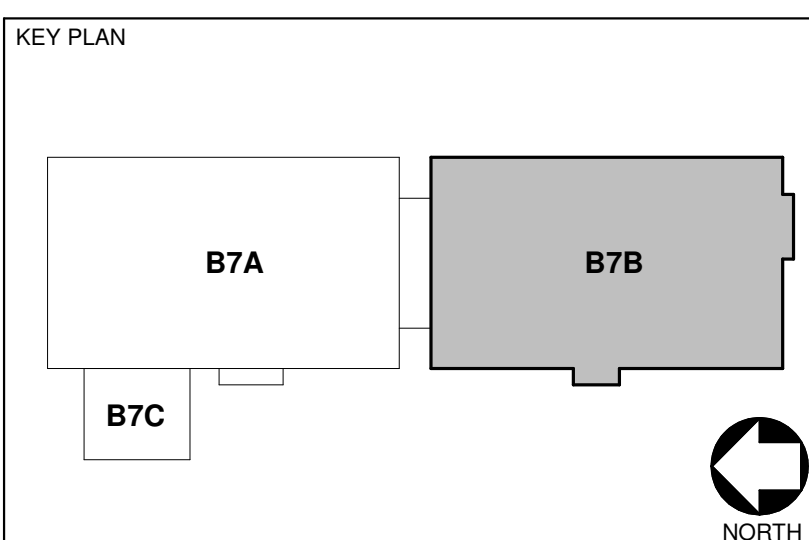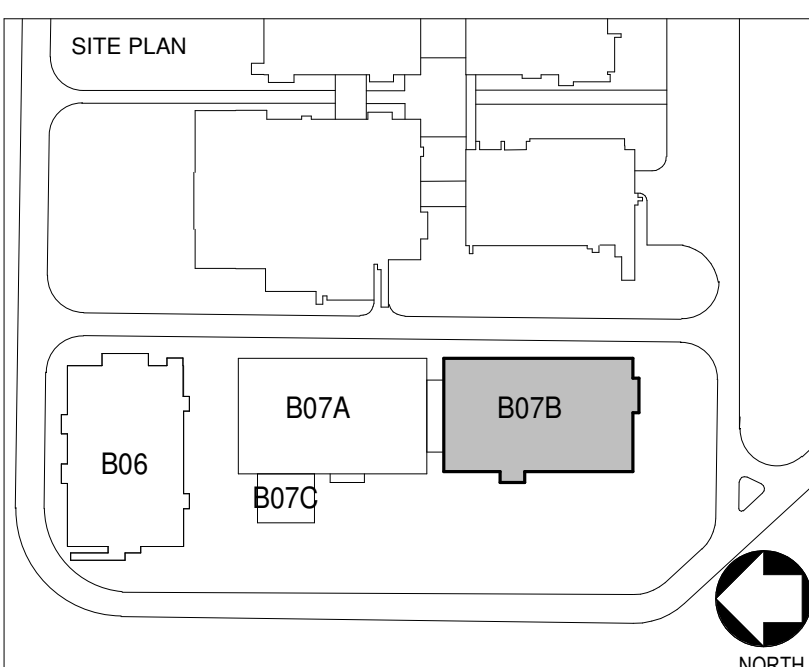

CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.



DRUG SUBSTANCE TELECOM VOIP&DATA FIRST FLOOR

ENGINEER	ARCHITECT	DESIGNER	IPS PROJECT #
MAF	BJE	FJT	ITD19439.01
DRAWN BY	REVIEWED BY	SCALE	CADD FILE NAME
JHA	MSS	AS NOTED	


XREF FILE(S) DRAWING NUMBER

7B-I-2-3-20

REVISION D NOTES / NOTAS REVISÃO D
• ADDED IT TAG NUMBER
• ADICIONADO TAG NUMEROS NO IT
• ADDED UTP CABLES FOR IT
• ADICIONADO CABOS UTP PARA IT
• RENAMED CABLE TRAY IT CCTV + ACS TO UTP CABLE TRAY
• RENOMEADA A ELETROCALHA IT CCTV + ACS PARA ELETROCALHA UTP

REVISION 0 NOTES / NOTAS REVISÃO 0
• UPDATED TP REVISION 0
• ATUALIZADO PARA REVISÃO 0

REVISION 1 NOTES / NOTAS REVISÃO 1
• TRANSLATED TO PORTUGUESE, TRADUZIDO PARA O PORTUGUES.

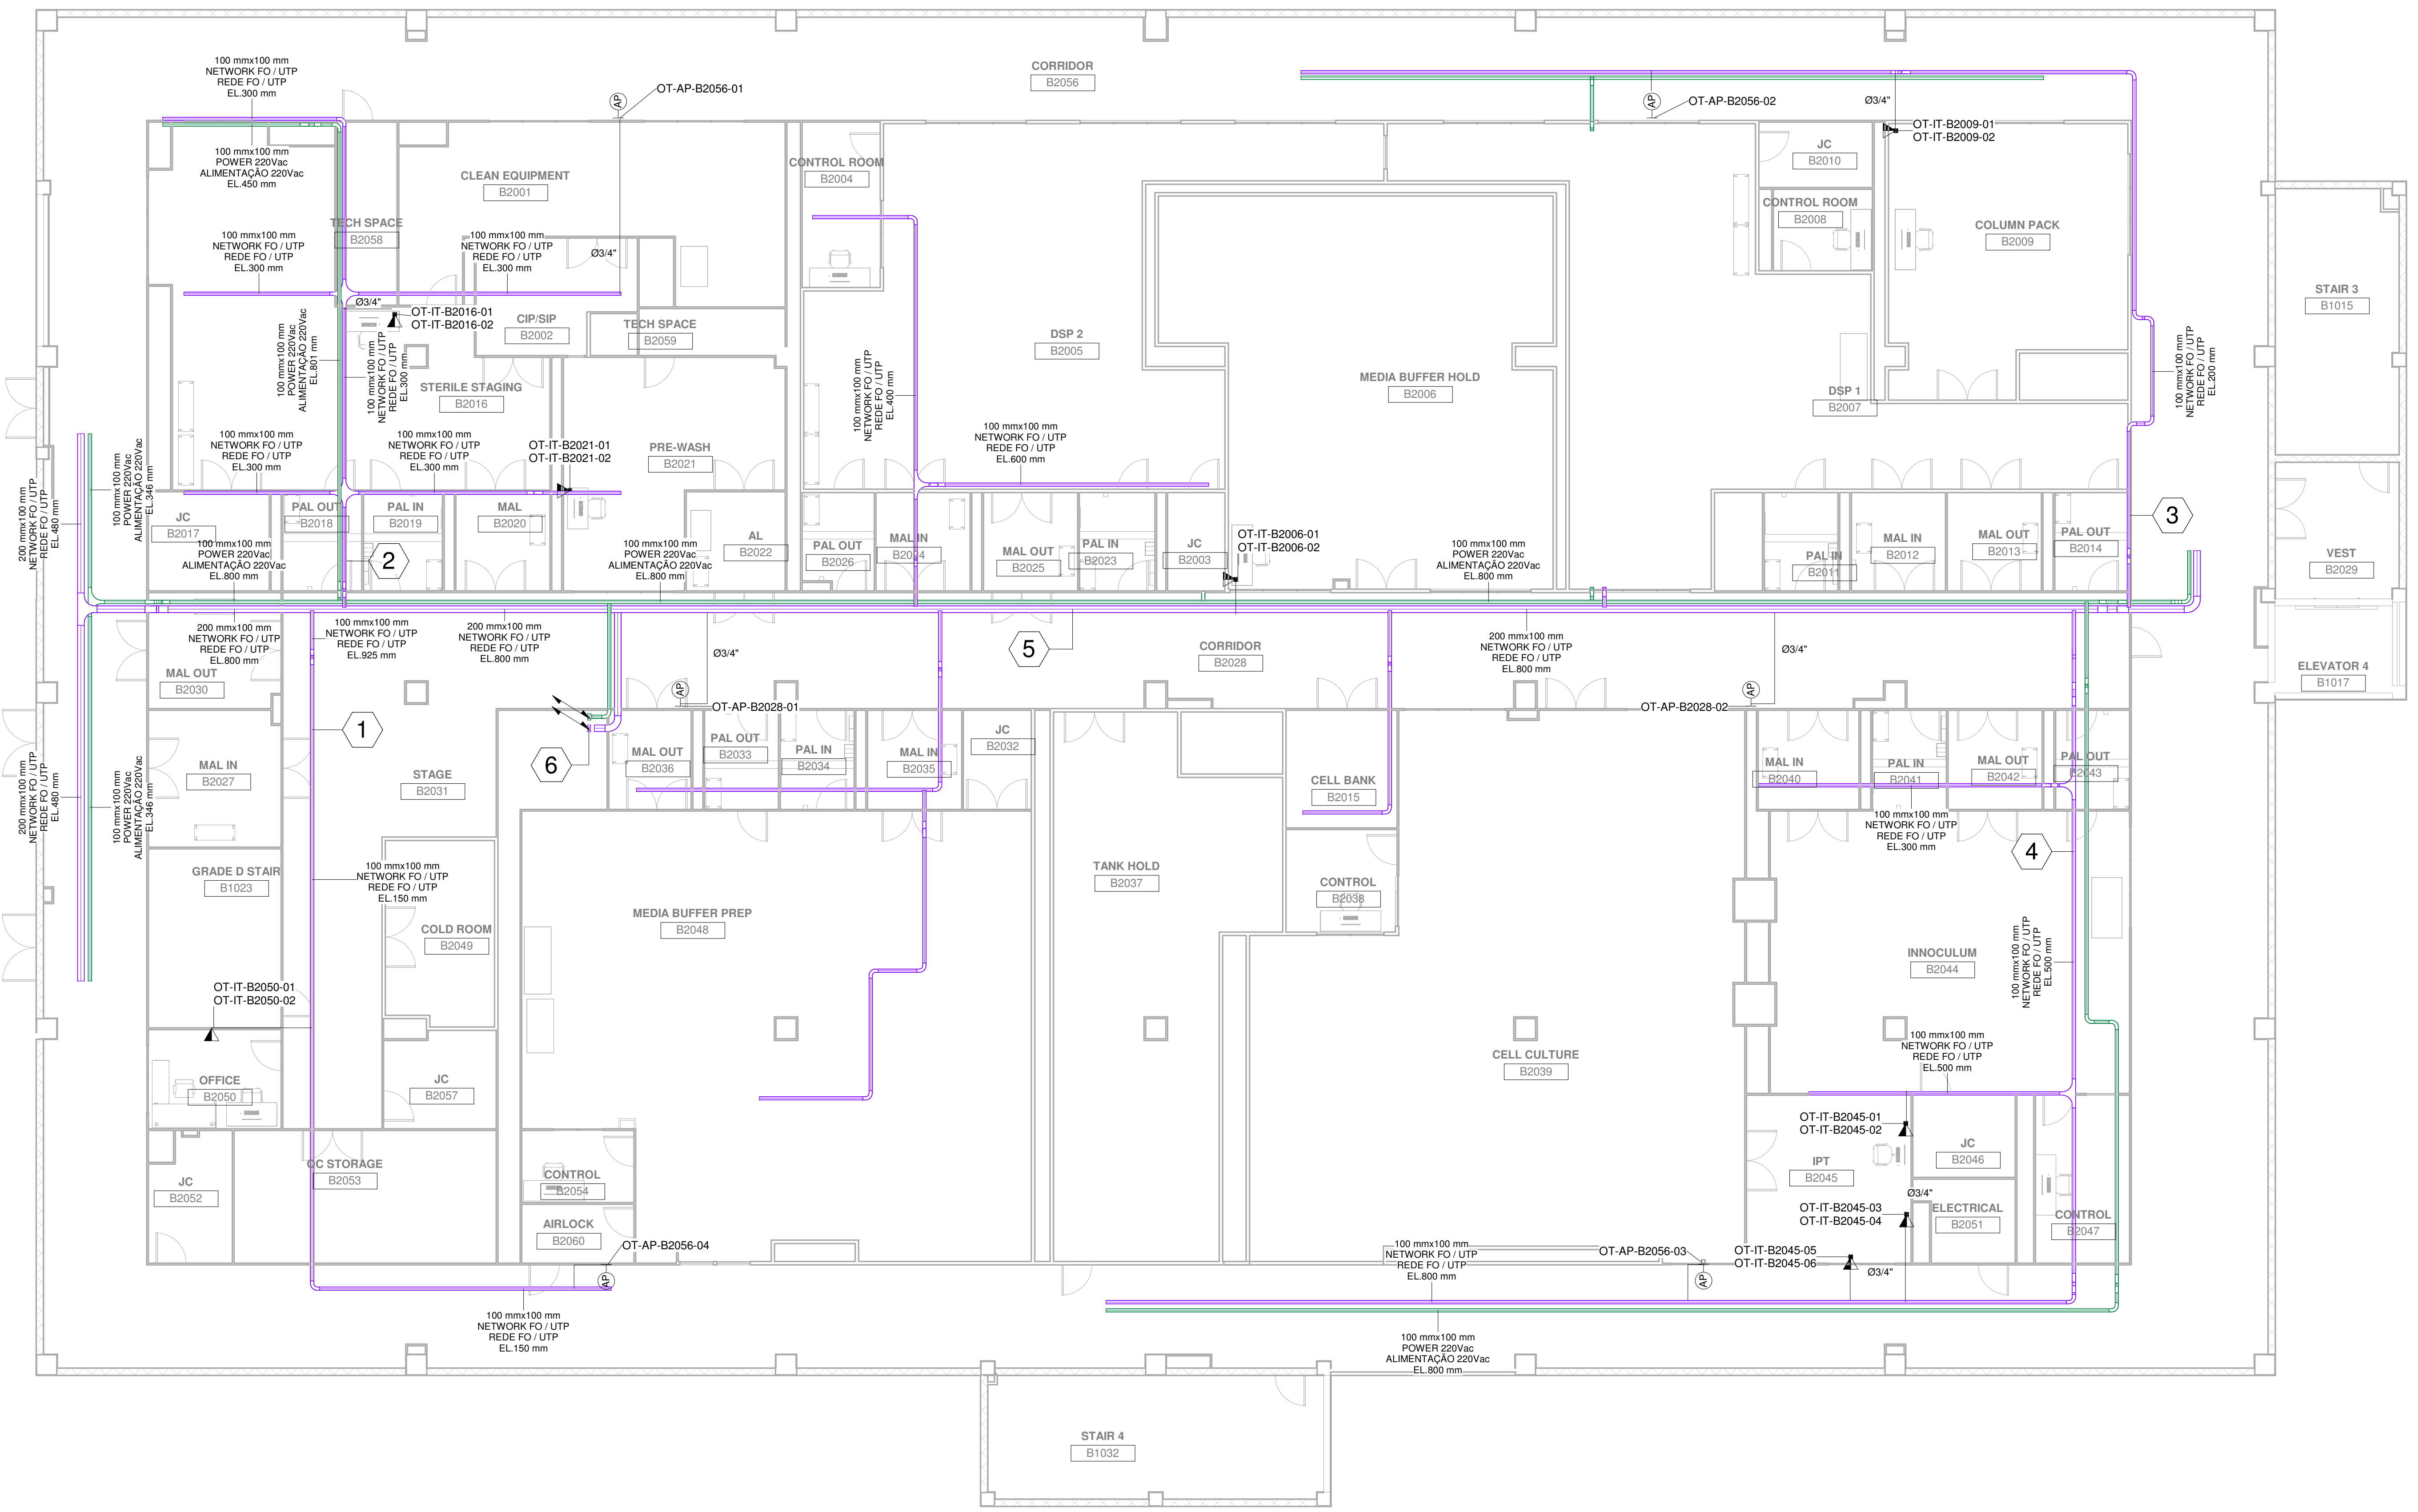

1	CH-OT-IT-B2050-01 CH-OT-IT-B2050-02 CH-OT-AP-B2056-04
2	CH-OT-IT-B2016-01 CH-OT-IT-B2016-02 CH-OT-IT-B2021-01 CH-OT-IT-B2021-02 CH-OT-AP-B2056-01
3	CH-OT-IT-B2009-01 CH-OT-IT-B2009-02 CH-OT-AP-B2056-02
4	CH-OT-IT-B2045-01 CH-OT-IT-B2045-02 CH-OT-IT-B2045-03 CH-OT-IT-B2045-04 CH-OT-IT-B2045-05 CH-OT-IT-B2045-06 CH-OT-AP-B2056-03
5	CH-OT-IT-B2009-01 CH-OT-IT-B2009-02 CH-OT-AP-B2056-02 CH-OT-IT-B2045-01 CH-OT-IT-B2045-02 CH-OT-IT-B2045-03 CH-OT-IT-B2045-04 CH-OT-IT-B2045-05 CH-OT-IT-B2045-06 CH-OT-AP-B2056-03 CH-OT-IT-B2006-01 CH-OT-IT-B2006-02 CH-OT-AP-B2028-02
6	CH-OT-IT-B2009-01 CH-OT-IT-B2009-02 CH-OT-AP-B2056-02 CH-OT-IT-B2045-01 CH-OT-IT-B2045-02 CH-OT-IT-B2045-03 CH-OT-IT-B2045-04 CH-OT-IT-B2045-05 CH-OT-IT-B2045-06 CH-OT-AP-B2056-03 CH-OT-IT-B2006-01 CH-OT-IT-B2006-02 CH-OT-AP-B2028-02

1 DRUG SUBSTANCE - TELECOM VOIP&DATA FIRST FLOOR

7B-I-2-3-20 SCALE: 1:100