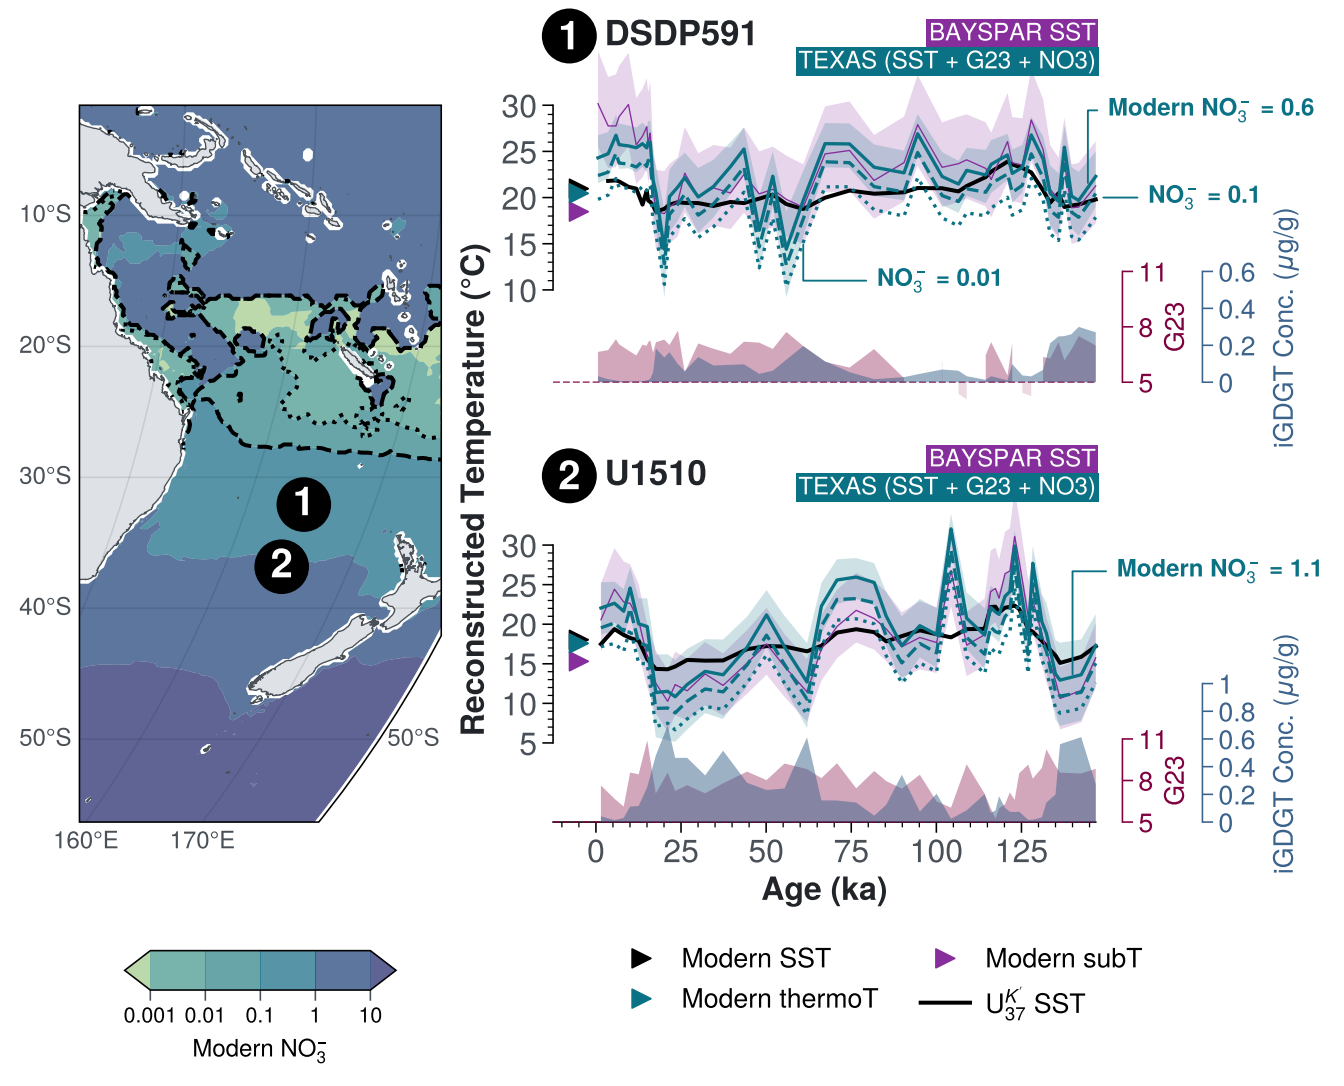

1 DSDP591
BAYSPAR SST
TEXAS (SST + G23 + NO3)
Modern NO3− = 0.6
NO3− = 0.1
NO3− = 0.01
2 U1510
BAYSPAR SST
TEXAS (SST + G23 + NO3)
Modern NO3− = 1.1
Reconstructed Temperature (°C)
G23
iGDGT Conc. (μg/g)
Age (ka)
10°S
20°S
30°S
40°S
50°S
160°E
170°E
0.001 0.01 0.1 1 10
Modern NO3−
Modern SST
Modern subT
Modern thermoT
U37K' SST