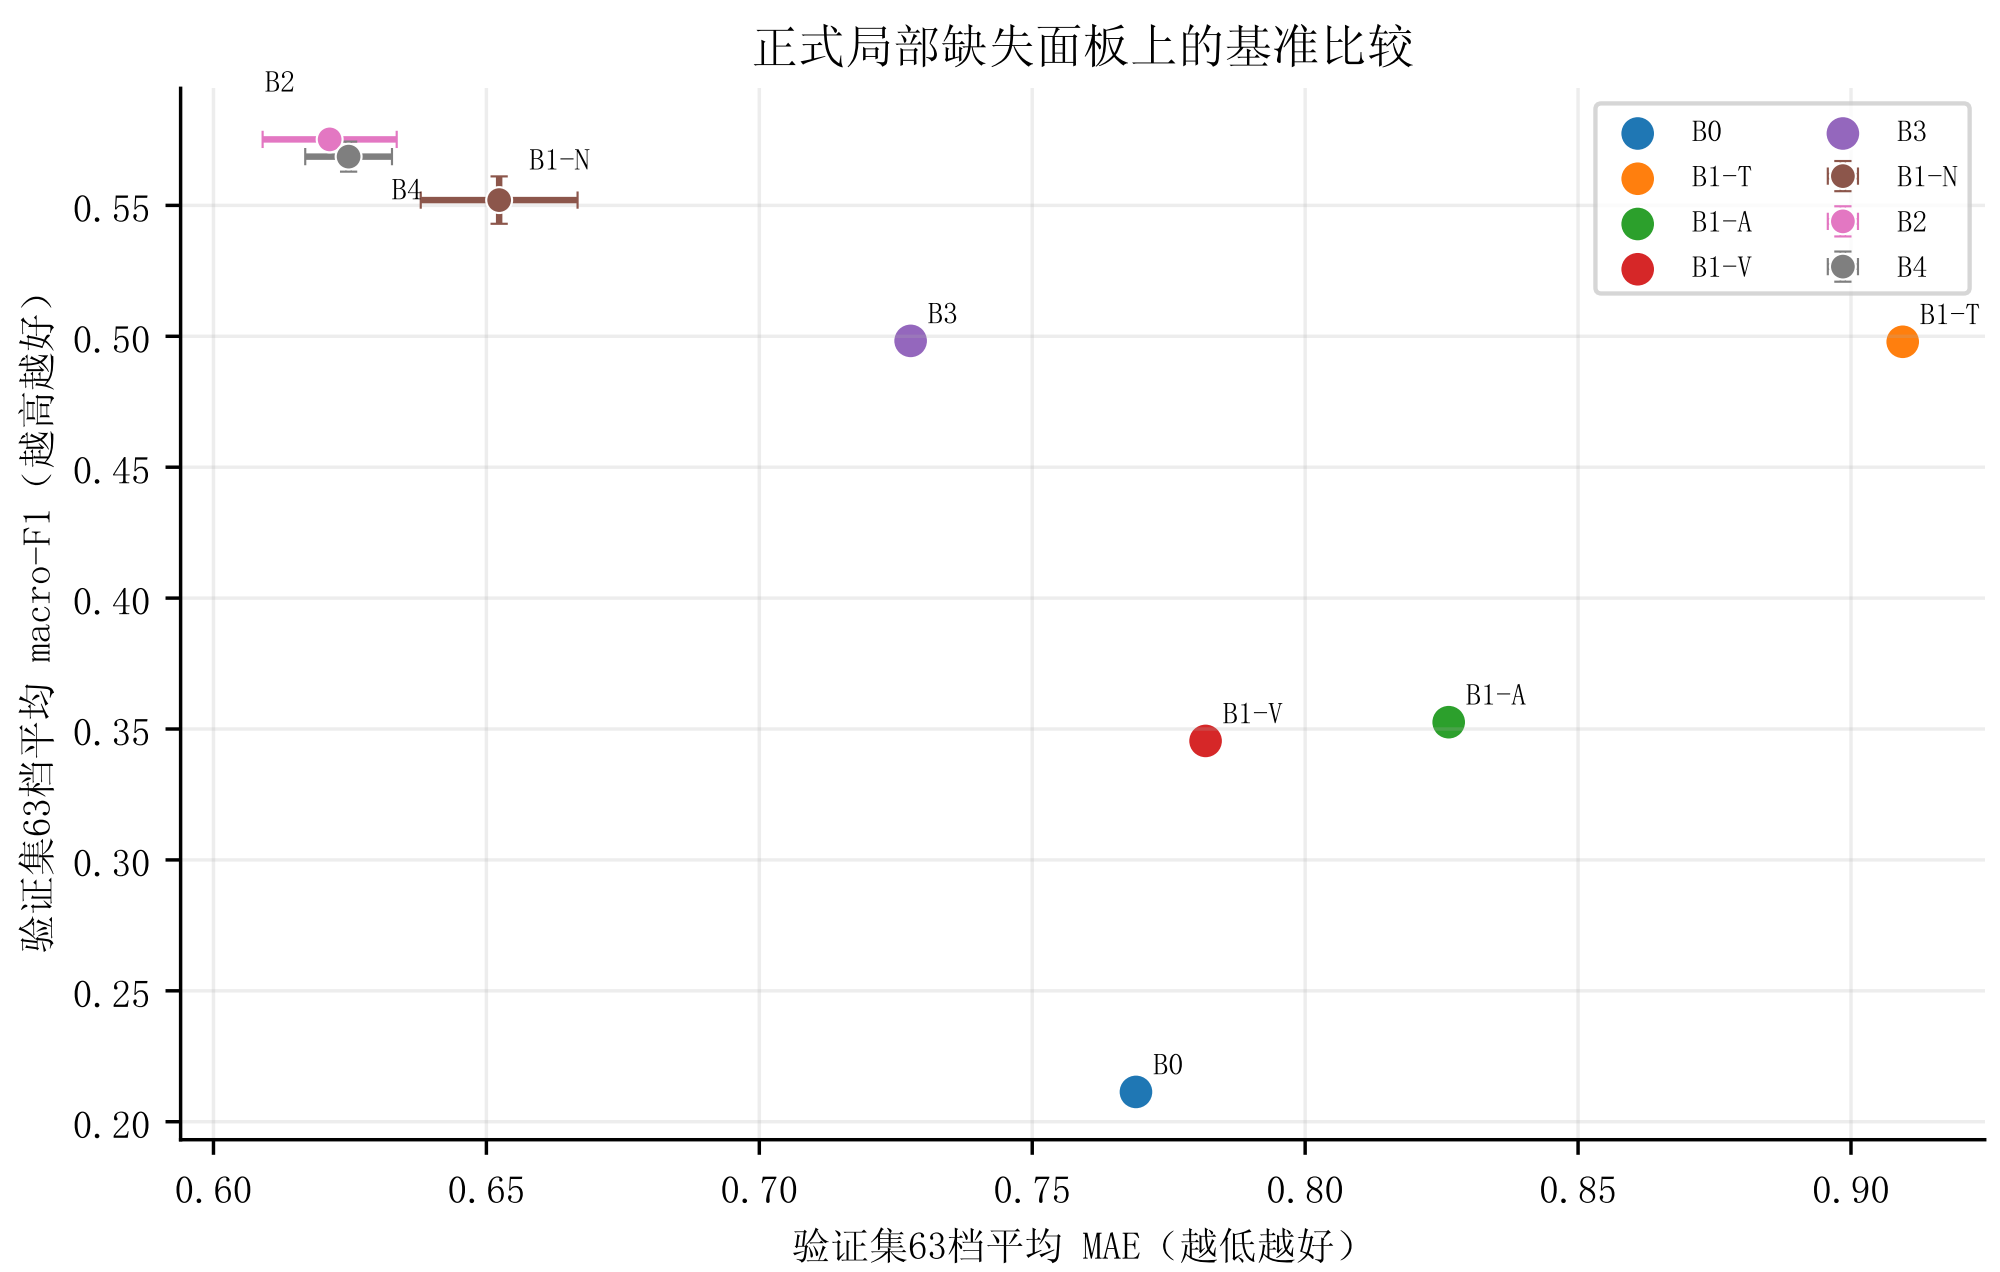

正式局部缺失面板上的基准比较
B2
B1-N
B4
B3
B1-T
B1-V
B1-A
B0
B0
B1-T
B1-A
B1-V
B3
B1-N
B2
B4
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
验证集63档平均 macro-F1（越高越好）
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
验证集63档平均 MAE（越低越好）