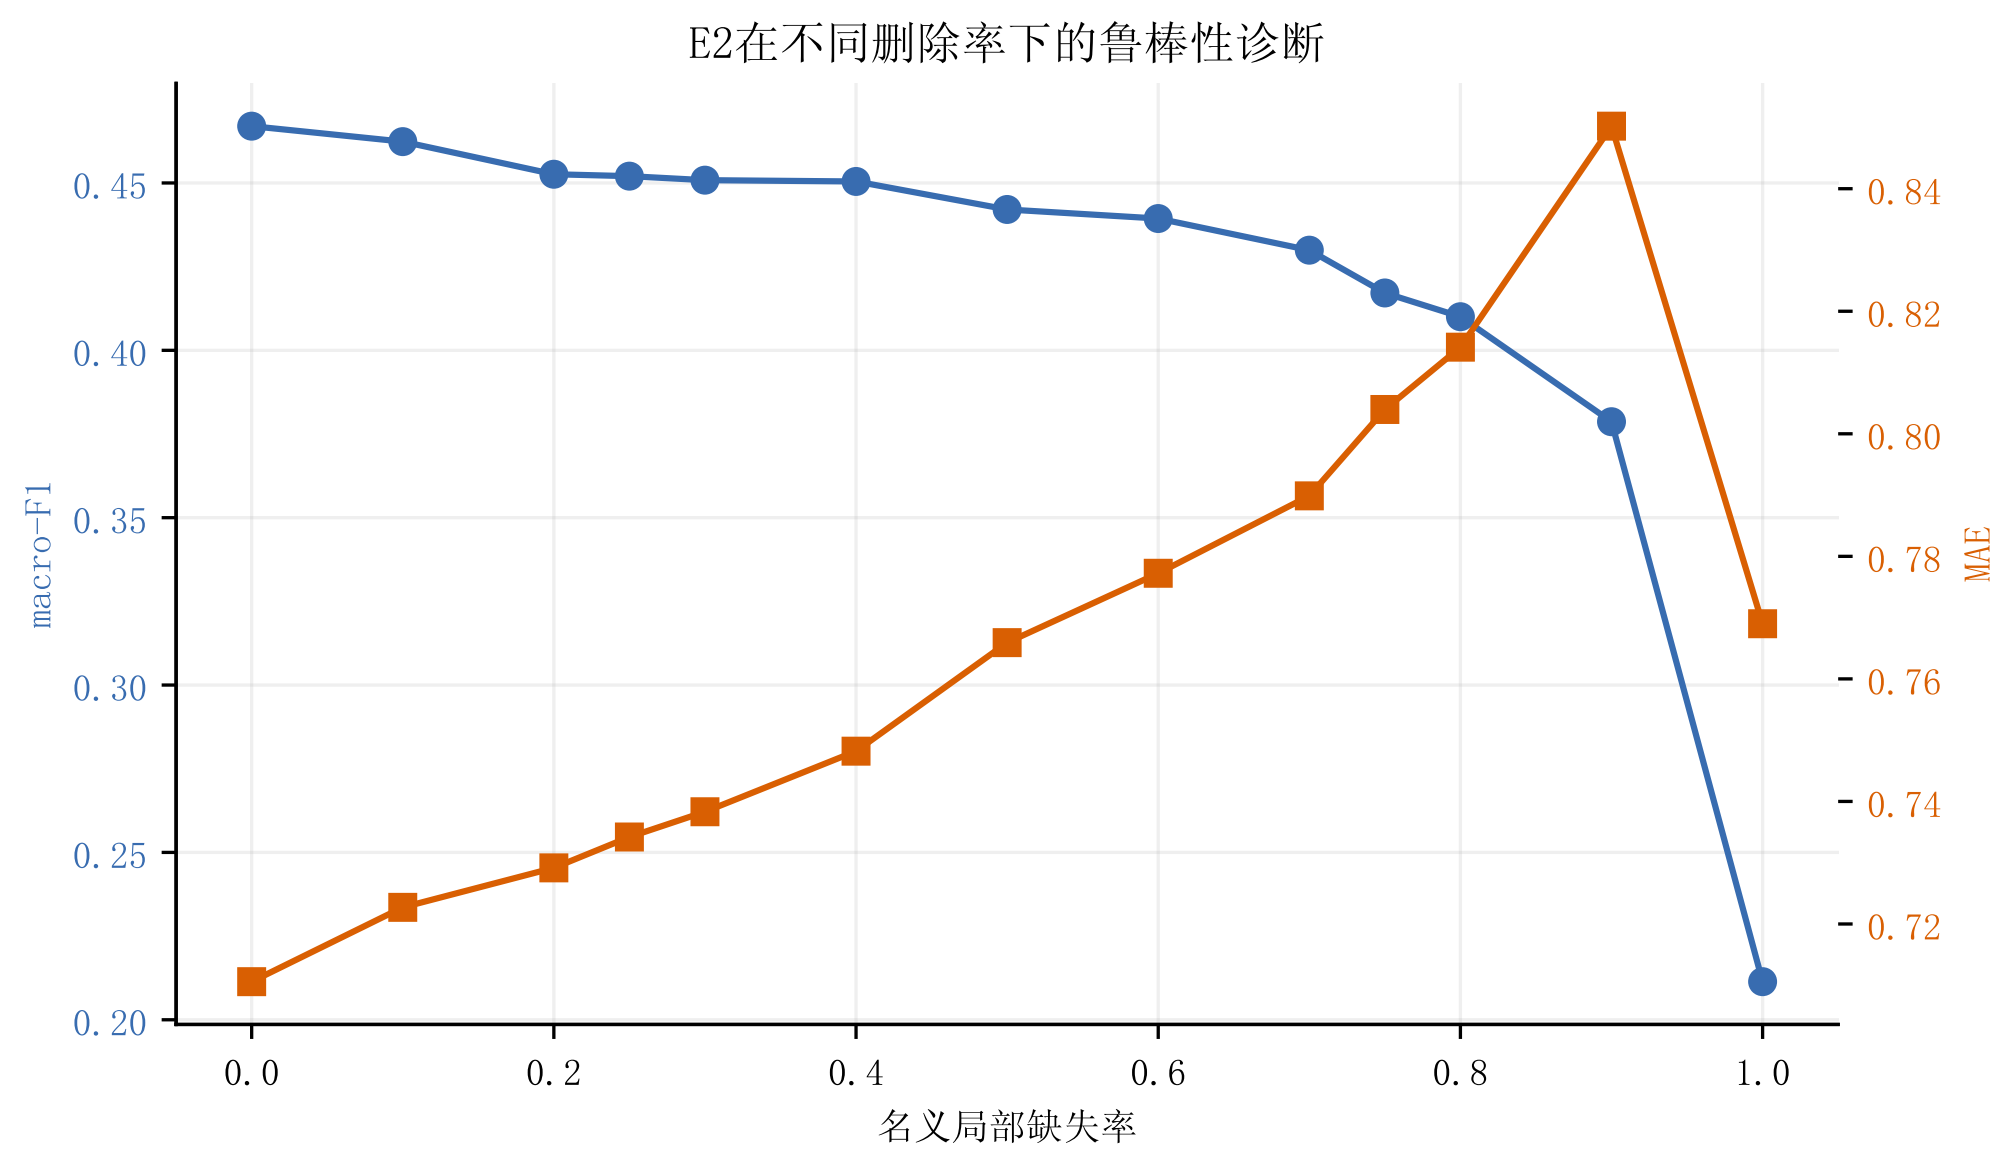

E2在不同删除率下的鲁棒性诊断
macro-F1
MAE
名义局部缺失率
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0