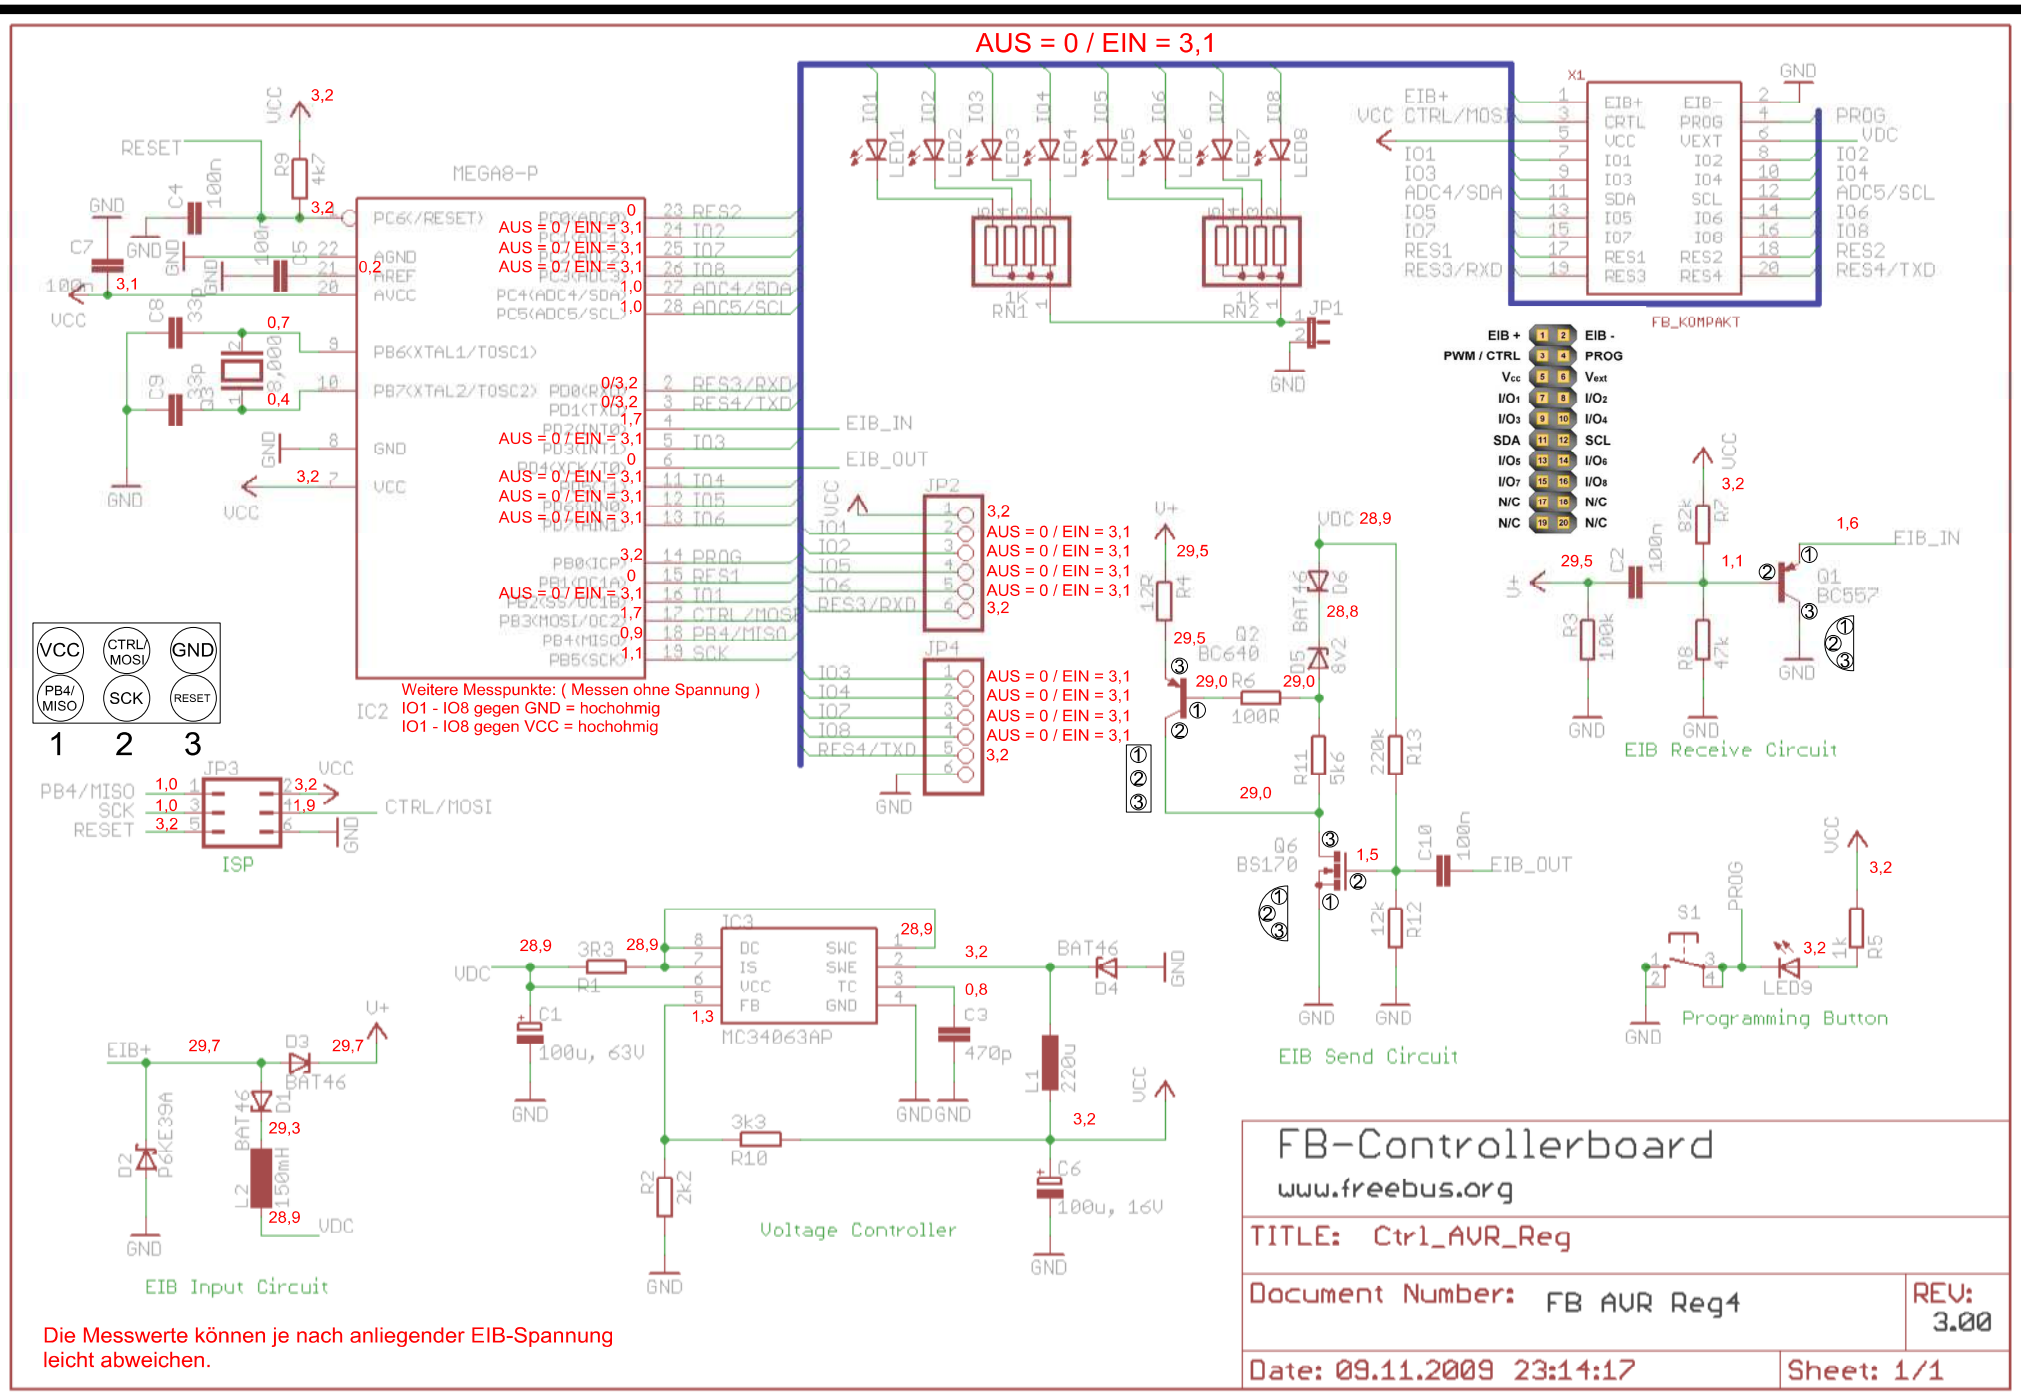
AUS = 0 / EIN = 3,1
MEGA8-P
IC2
Weitere Messpunkte: (Messen ohne Spannung)
IO1 - IO8 gegen GND = hochohmig
IO1 - IO8 gegen VCC = hochohmig
FB_KOMPAKT
EIB Receive Circuit
EIB Send Circuit
Programming Button
Voltage Controller
EIB Input Circuit
ISP
MC34063AP
FB-Controllerboard
www.freebus.org
TITLE: Ctrl_AVR_Reg
Document Number: FB AVR Reg4
REV: 3.00
Date: 09.11.2009 23:14:17
Sheet: 1/1
Die Messwerte können je nach anliegender EIB-Spannung leicht abweichen.