Skrócona instrukcja obsługi CSP BOSCH

Postępowanie w przypadku **I stopniowej** organizacji alarmowania

Jeżeli centrala znajduje się w trybie pracy nocnej lub żadnej strefie nie przypisano weryfikacji alarmu, wówczas wszystkie zgłoszenia pożaru są natychmiastowo alarmami II stopnia powodującymi np. włączenie sygnalizatorów, przesłanie informacji do straży pożarnej i uruchomienie zaprogramowanych sterowań.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o nazwie strefy czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych, z której pochodzi alarm. 1

W celu uzyskanie informacji, która czujka w danej strefie zgłasza pożar wystarczy dotknąć palcem na ekranie centrali zgłoszenia pożaru z danej strefy.

Wyświetlą się komunikaty alarmowe poszczególnych czujek.

Użytkownik może potwierdzić przyjęcie informacji o pożarze dotykając na ekranie dotykowym centrali pola **„Potwierdzenie”** 2

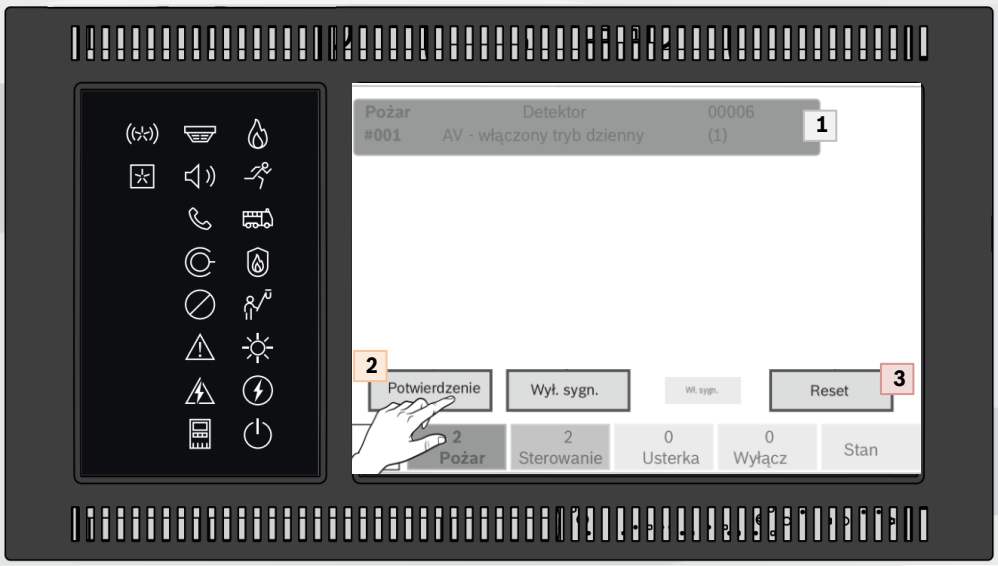

Aby wyłączyć sygnalizatory optyczne i akustyczne pomimo trwającego alarmu w systemie, wciśnij przycisk **„Wył. sygn.”**

Można dokonać resetu zgłoszenia pożaru poprzez wybranie na klawiaturze dotykowej pola **„Reset”** 3 .

Podjęta przez system próba resetu sygnalizowana jest na wyświetlaczu literą (R) przy resetowanych zgłoszeniach.

Jeżeli pożar można bezpiecznie ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi, należy przystąpić do gaszenia i wcisnąć **„RESET”.**

Jeżeli **nie jest możliwe ugaszenie pożaru** wezwać straż pożarną:

- Jeżeli instalacja jest podłączona do stacji monitoringu należy przycisnąć przycisk **„Alarm Ręczny”.**
- Jeżeli instalacja nie jest podłączona do stacji monitoringu wezwać straż telefonicznie.
- Jeżeli sieć telefoniczna została uszkodzona należy wykorzystać telefon komórkowy.

Nr tel. stacji monitoringu: ……

Nr tel. straży pożarnej: ……

Po ugaszeniu pożaru dokonujemy stosownych wpisów w książce pracy oraz powiadamiamy firmę serwisującą w celu weryfikacji i ewentualnych napraw urządzeń.

Nr tel. firmy serwisowej: ……

Uwaga: niniejsza instrukcja jest jedynie skrótem instrukcji właściwej.