



החייאת בקרת נזקים בשדה - RDCR

ציר טראומה

אוקטובר 2025

ברקז האצתי
חיל הרפואה

Scanned with
CamScanner

Scanned with
CamScanner

דימום, הלם ונוזלים



הלם עמוק נגרם
מדימום משמעותי



דימום הוא הגורם
המוביל בשטח
למוות בר מניעה



הטיפול בהלם
בשטח הוא
באמצעות החייאת
בקרת נזקים

דימום, הלם ונוזלים

התוויה להלם עמוק:

1. לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 ממ"מ כ"

2. אם אין לחץ דם אחד מהבאים:

א. דופק רדיאלי לא נימוש

ב. הדורות בהכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש או תרופות

משולש המוות

קואגלופתיה
(הפרעות בקרישה)



משולש המוות
מחמיר את מצב
הפצועים בהלם
עמוק

משולש המוות



היפותרמיה



חמצת

כריזת האסתי,
חיל הרפואה.

ציר טראומה


בלח"ס

אוקטובר 2025



Scanned with
CamScanner

הטיפול בפצוע בהלם עמוק

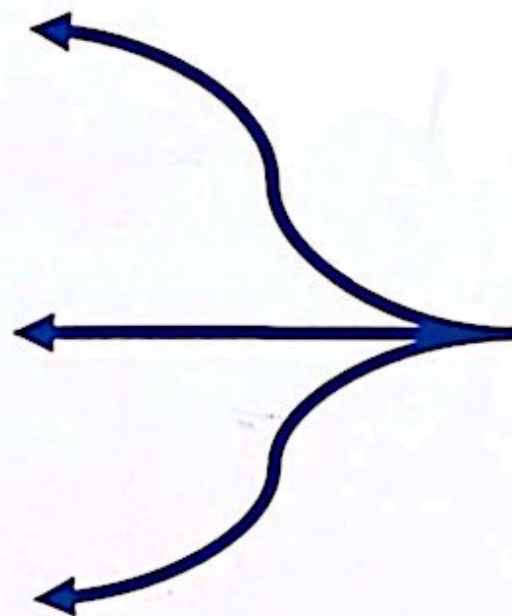

עצירת דימומים
פורצים



מתן נפח



מניעת היפותרמיה



* מתן חמצן



סוגי החזר נפח



דם מלא - כולל
תאי דם, גורמי
קרישה, מלחים
וכל



תסנין של דם -
כולל גורמי
קרישה, מלחים



מים מזוקקים
בתוספת מלחים
שמצויים בדם



ברוך האל
חיל הרפואה.

ציר טראומה

בלח"ס

אוקטובר 2025



CamScanner

Scanned with
CamScanner

סוגי החזר נפח



חסרונות הרטמן

מדוע לא נמהר לתת
הרטמן?

1. דילול הדם – יגביר את הפרעת הקרישה

2. הרטמן חומצי יותר מהדם ($\text{pH} = 6.5$)

3. עלול להחמיר את ההיפותרמיה



פלזמה

**נוזל ההחייאה המיטבי הזמין ביותר
בשטח**

מכילה גורמי קרישה

מגיעה בצורת אבקה לשימור גם בתנאי שטח


צוות בעל פלזמה יגיע גם עם הקסאקפרון

**מיוצרת מסוג דם AB \ A כדי שתוכל להתאים
לכלל המטופלים**





**זמינות הדם
בשטח עלתה
משמעותית
במסגרת
מלחמת חרבות
ברזל**

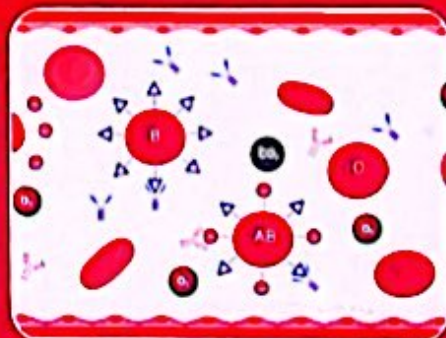

**הדם כולל תאי
דם, גורמי
קרישה ובעל pH
המתאים לגוף**




**הנפח האיכותי
ביותר שניתן
להחזיר לפצוע
שאיבד דם הוא
דם - מכיוון
שכולל את כל
מה שאיבד**

דם

במלחמת חרבות
ברזל כ-66%
מהפצועים
שקיבלו החזר
נפח קיבלו דם

ברזל

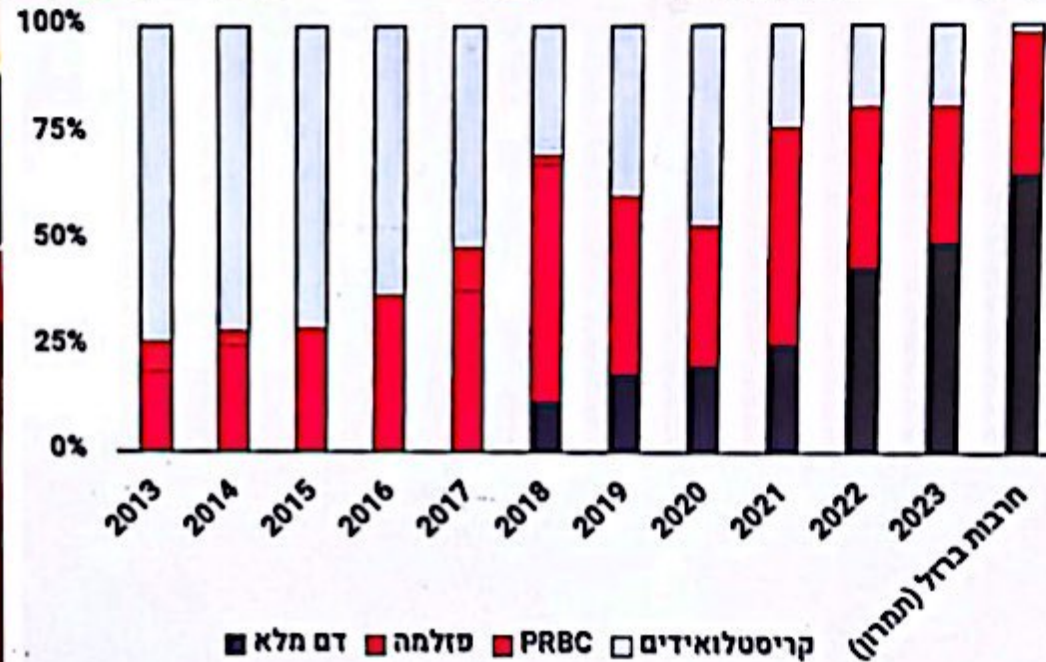

מה שאיבד

ברזל חליל הרפואה

ציר טראומה

בלח"ס

אוקטובר 2025

הרטמן VS מוצרי דם


היתרון המרכזי – גורמי הקרישה
שיעזרו לעצור את הדימום

הרטמן	פלזמה	דם
pH = 6.5	pH = 7.38-7.42	pH = 7.35-7.45

**פלזמה ודם משמרים לחץ דם בצורה
טובה יותר, עדיפים מבחינת חומציות
ומכילים גורמי קרישה**


פרוטוקול החייאת בקרת נזקים בשדה בפצוע המדמם לחובש

(עדכון אוקטובר 2024)

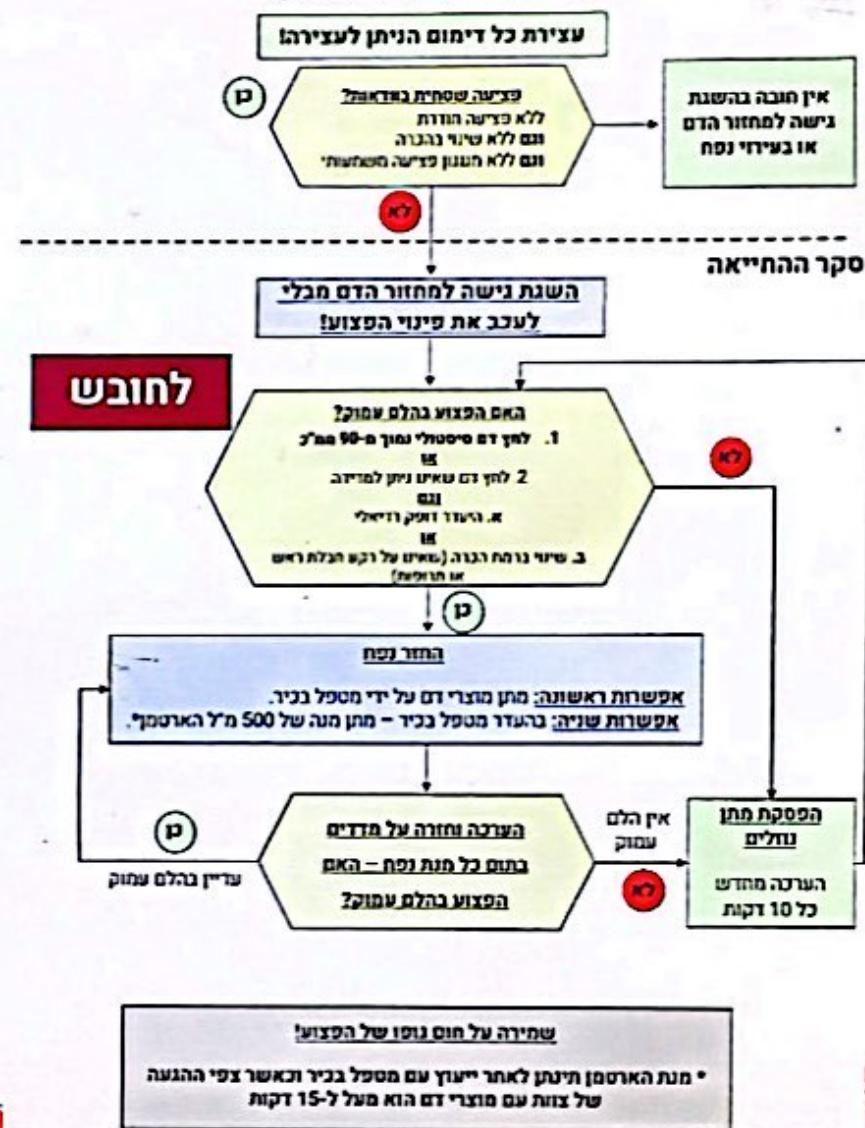

פרוטוקול החייאת בקרת נזקים בשדה בפצוע המדמם

(עדכון אוקטובר 2024)

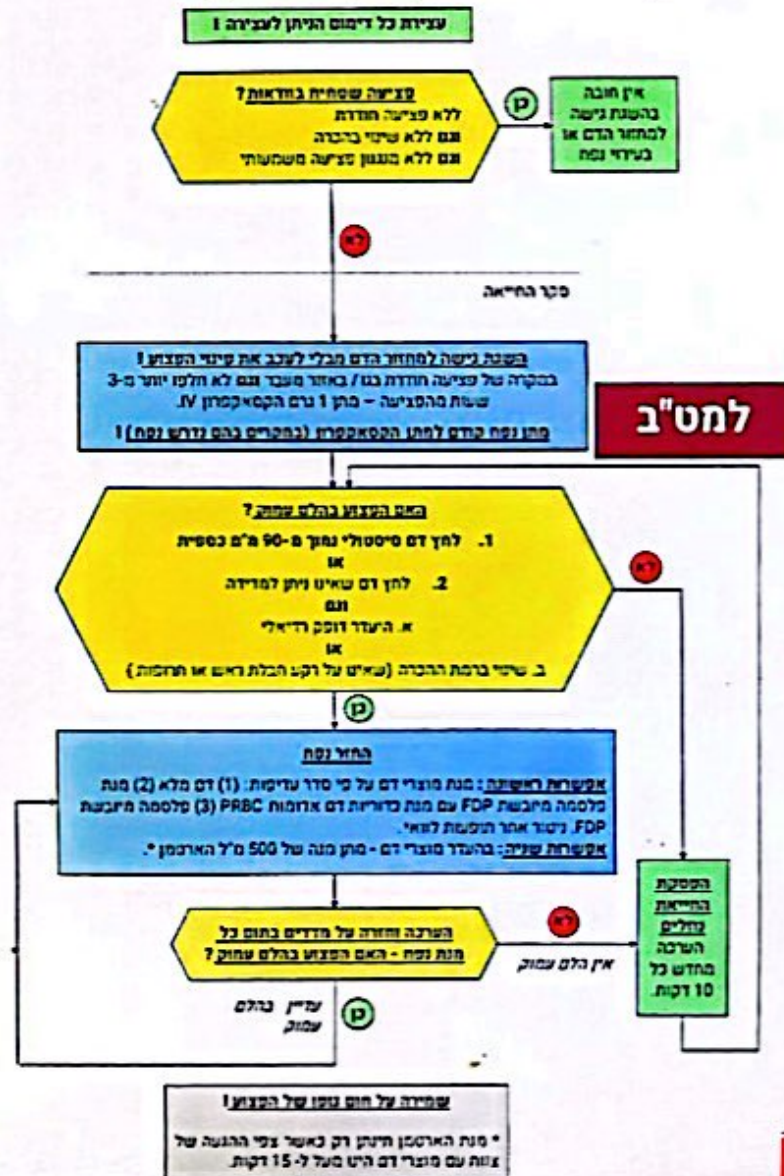

בלח"ס

ל הרפואה.

מתן נוזלים על ידי חובש



הפצוע לא בהלם עמוק:
נמשיך בטיפול ע"פ
הסכמה



הפצוע בהלם עמוק:
יש להתייעץ עם מטפל
בכיר ולקדם החזר נפח



האם קיים צוות \ מט"ב עם
מוצרי דם במרחק 15 דקות?



במידה ואין - נתייעץ לגבי
מתן הרטמן ע"י חובש

מתן נוזלים על ידי חובש

**במידה והפצוע בהלם עמוק ואין צוות \ מט"ב
עם מוצרי דם במרחק 15 דק' או פחות –**

**חובש ייתן 0.5 ליטר הרטמן לאחר ייעוץ עם
מט"ב**



**הפצוע לא בהלם עמוק:
נמשיך בטיפול ע"פ
הסכמה**

לא

**במידה ואין – נתייעץ לגבי
מתן הרטמן ע"י חובש**



ברוך האשתי,
חיל הרפואה.

ציר טראומה

בלח"ס

אוקטובר 2025



Scanned with
CamScanner

מתן נוזלים על ידי חובש

**במידה והפצוע בהלם עמוק ואין צוות \ מט"ב
עם מוצרי דם במרחק 15 דק' או פחות -**

**חובש ייתן 0.5 ליטר הרטמן לאחר ייעוץ עם
מט"ב**



הפצוע לא בהלם עמוק:

לא

פול ע"פ
ה

**יש להעריך מחדש את מצב ההלם כל 10 דק'
ובסיום מנת נפח ולחזור על השלבים
הקודמים במידת הצורך**

הפצוע
יש להת
בכיר ול

האם קיי
מוצרי דם


במידה ו
מתן ה

QINFLOW

**מכשיר לחימום נוזלים בשטח
פצוע בהלם נמצא בסכנה להיפותרמיה**

**האטת הדרדרות משולש
המוות והפצוע**


**בשימוש נכון - המטופל
יקבל נוזלים בכ-38 °C**

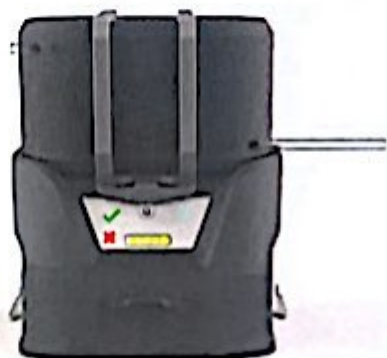

QINFLOW

סד"פ חיבור

1. הכנס סוללה לחלק הבלתי מתכלה

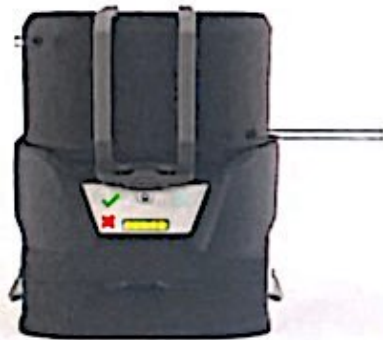

2. הוצא מהשקית הסטרילית את החלק המתכלה וחברו לחלק הבלתי מתכלה (בדגם WARRIOR יש צורך בחיבור בכבל)

3. הוצא את מכסה חיבורי הנוזלים וחבר לשקית לנוזלים, וודא שטיפה לפני שימוש להוצאת האוויר שיש בצינורות



4. המכשיר יציג לאחר זמן קצר את הטמפ' הקבועה וכך נדע שהוא פועל.



ברגז האלתי
חיל הרפואה

ציר טראומה

בלח"ס



אוקטובר 2025



ברז תלת

מכשיר לזירוז מתן הנוזלים

במידה ואנו נותנים נפח (בדגש על דם) – נרצה לזרז את המתן ככל האפשר

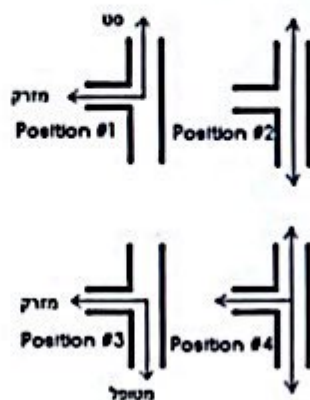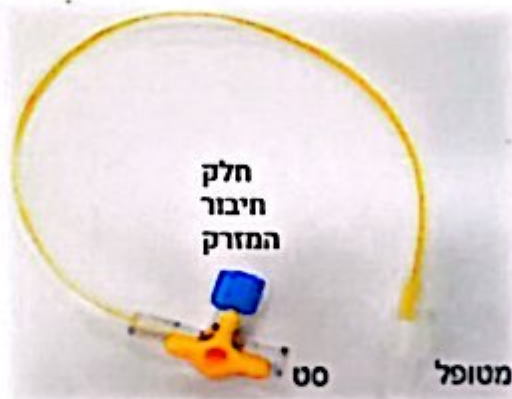

תמונה אי. מצבים אפשריים של ברז תלת

מצב מספר 1 – המצב בעת שאיבת השול. מצב מספר 2 – המצב בזמן הזרקת השול למטופל


מצבים 2 + 4 – מצבים לשמן העירוי כאשר לא נדרש שימוש במזרק

בנוסף לברז
תלת נצטרך
מזרק 20 מ"ל
עם הברגה

לשם כך
נשתמש בברז
תלת בטכניקת
PUSH-PULL

ברז תלת - שימוש

1. נחבר כפי שנראה בתמונה

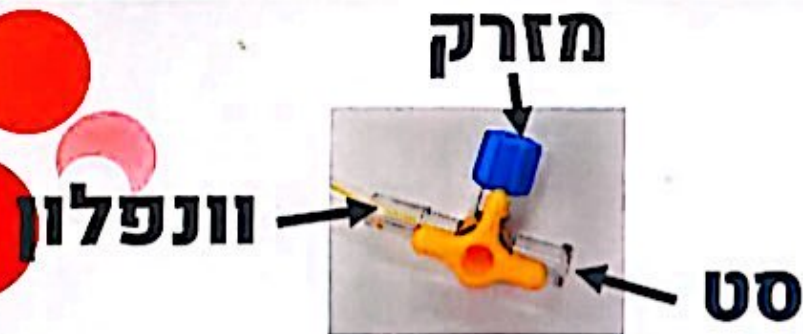

2. נסובב כך שרק המזרק והסט
פתוחים, ונשאב עם המזרק



3. נסובב כך שרק המזרק והוונפלוון
פתוחים ונזריק עם המזרק

