HWABAEK ENGINEERING

2021.08.31 14 : 20 : 30 X

MANUAL **AUTO**

LOG GRAPH SETTING COM.

RGB	200	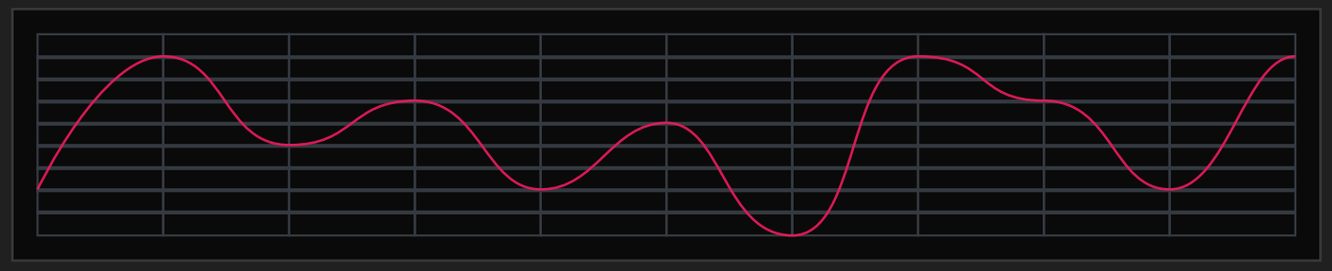
ORP mv	550	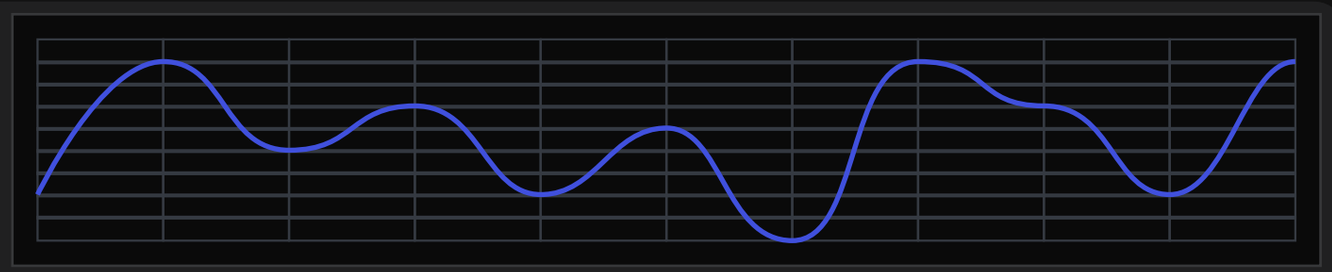
HCL N	0.50	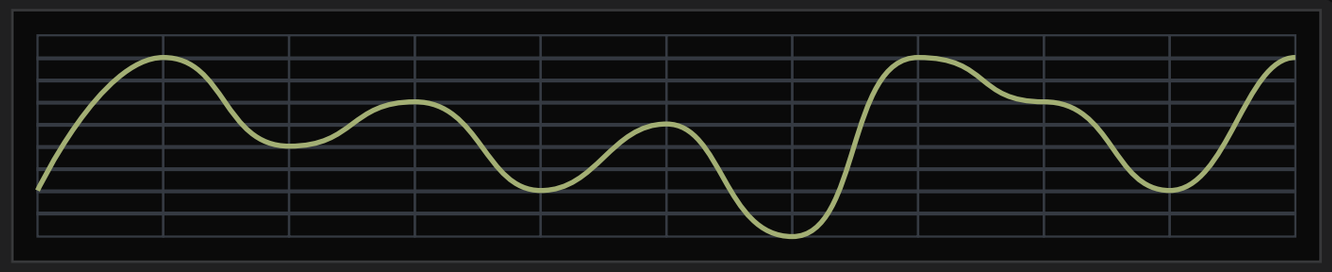
S.G	1.360	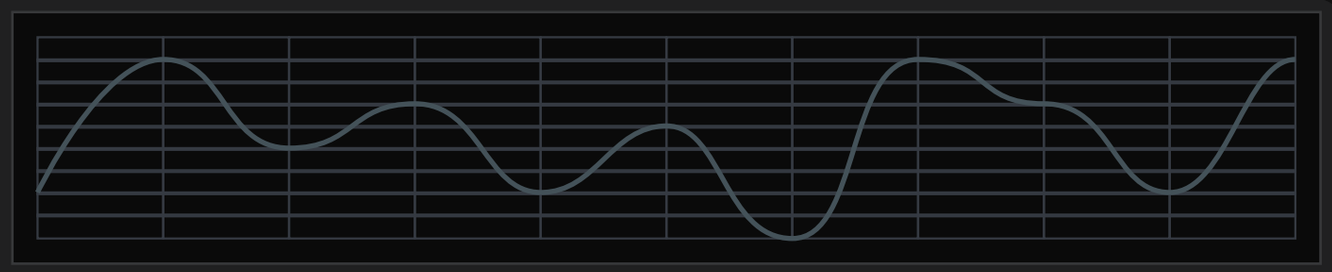
TEMP °C	49.7	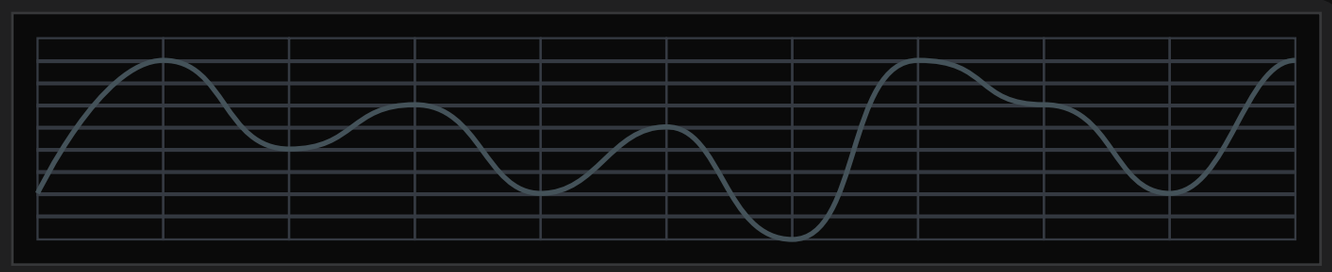

정말로 바꾸시겠습니까?

OK 버튼을 누르면

MANUAL모드로 동작합니다.

OK

CANCEL

RGB 신형SENSOR DATA

SENOSOR	TYPE	BYTE
1. FQ_R	INT	2
1. FQ_G	INT	2
1. FQ_B	INT	2
1. ORP	INT	2
1. HCL	INT	2
1. SG	INT	2
1. LO_TEMP	INT	2
1. CONTROL MODE & PUMP	INT	2
1. ALARM 1	INT	2
1. ALARM 2	INT	2
합계	INT	2

CANCEL

MANUAL
AUTO

LOG
GRAPH
SETTING
COM.

RGB
200

ORP
mv
550

HCL
N
0.50

S.G
1.360

TEMP
°C
49.7

RGB

• CONTROL PARAMETER

UCL ▶	600
SET ▶	100
LCL ▶	20

• GRAPH Y AXIS

TOP ▶	1561
BTM ▶	100

CANCEL

RGB

ORP
mv

HCL
N

S.G

TEMP
°C

200

49.7

RGB

• CONTROL PARAMETER

UCL ▶	600
SET ▶	100
LCL ▶	20

• GRAPH Y AXIS

TOP ▶	1561
BTM ▶	100

CANCEL

EDITOR

600

NEW 5000

7	8	9	←	
4	5	6	+	−
1	2	3	OK	
0	·	C	CANCEL	

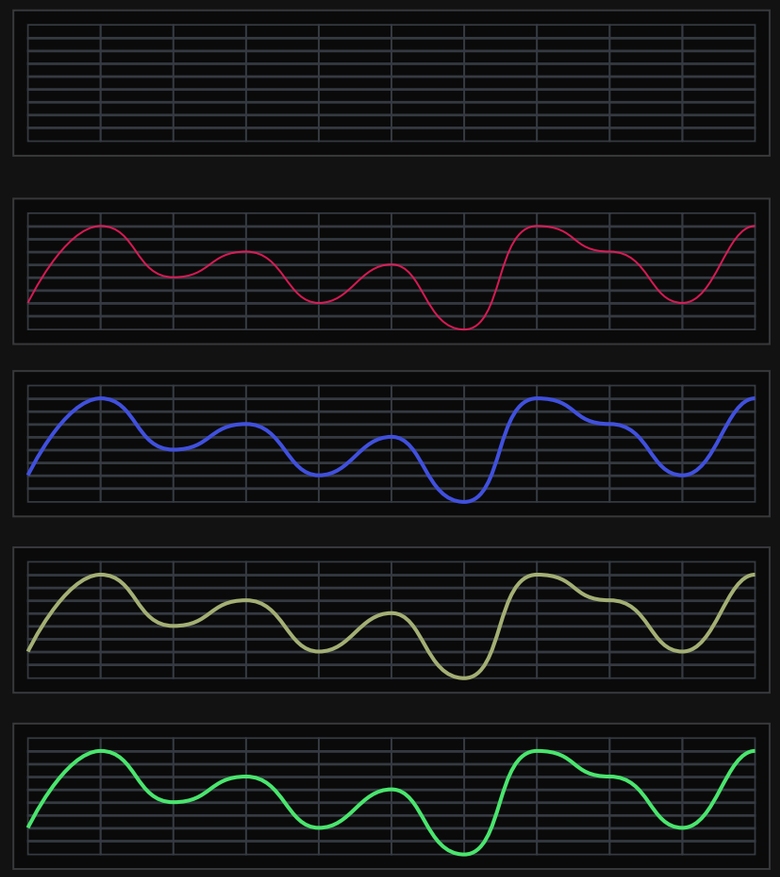
#353A42
#ED1B5C
#4050DD
#BBC97D
#4AE56E

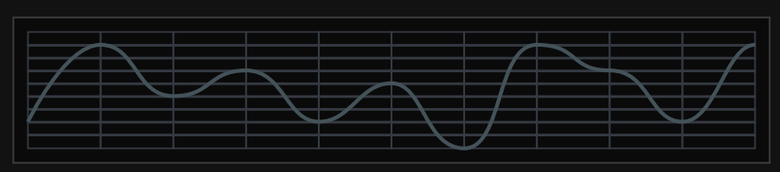
#445259

HWABAEK ENGINEERING

2021.08.31 14 : 20 : 30 X

MANUAL AUTO LOG GRAPH SETTING COM.

RGB 200

ORP mv 550

HCL N 0.50

S.G 1.360

TEMP °C 49.7

ORP ▲ 상한 알람

SG ▼ 하한 알람

OK

HWABAEK ENGINEERING

2021.08.31 14 : 20 : 30 X

MANUAL **AUTO**

LOG GRAPH SETTING COM.

RGB 200

ORP mv 55

HCL N 0.5

S.G 1.3

TEMP °C 49.7

LOG DATA

DATA | File Open | Name | Select Hour

PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT
PG2021-81-24.DAT

Name

OPEN CANCEL

HWABAEK ENGINEERING

2021.08.31 14 : 20 : 30 X

MANUAL AUTO

LOG GRAPH SETTING COM.

RGB 200

ORP mv 550

HCL N 0.5

S.G 1.360

TEMP °C 49.7

HWABAEK ENGINEERING

2021.08.31 14 : 20 : 30 X

MANUAL **AUTO**

LOG GRAPH SETTING COM.

RGB 200

ORP mv 550

HCL N 0.50

S.G 1.360

TEMP °C 49.7

COMPENSATION

PARATEMER

CONTROL

SENSOR CHANGE

MASTER

HOME