

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

# แผนฉุกเฉิน อาคารสุวรรณพงษ์ ชั้น 2

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-17

ฉบับที่ : 15

วันที่ออกเอกสาร : 20/08/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/09/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยดับเพลิง  
โทร. 3214 คุณสุนทร เศษสูงเนิน
3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ /  
โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel. 2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง

1. คุณสุนทร เศษสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร. 089-445-4165 (MTS)
2. คุณบุญชู กรอบบาง โทร. 085-805-5552 (MTS)
3. คุณสัมพันธ์ ภูมลา โทร. 085-515-4775 (MTS)
4. คุณธนาวัชร บันดิวิวัฒน์กุล โทร. 084-123-8957 (MTS)
5. คุณอภิวัฒน์ จันทร์งาม โทร. 098-721-3310 (MTS)

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1. คุณปริษา ถิระบัณฑิตกุล  
(บริหารงานขาย)

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นรุนแรง

1. ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ  
ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้ง  
หน่วยงานดับเพลิงภายนอก


ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณฉวีวรรณ บุญร่วม (บริหารงานขาย)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญออกจาก
2. คุณสุวรรณี หลวงกาสน (จัดสรรรถยนต์)	สถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพลบริเวณลาน จอดรถชั้น 1 หน้าโชว์รูม

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณชนันท์ ศรีประเสริฐ (สำนักงานเลข)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณเอรทัย อภิมากุล (จัดสรรรถยนต์/บริหารงานขาย)	จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล ชั้น 2

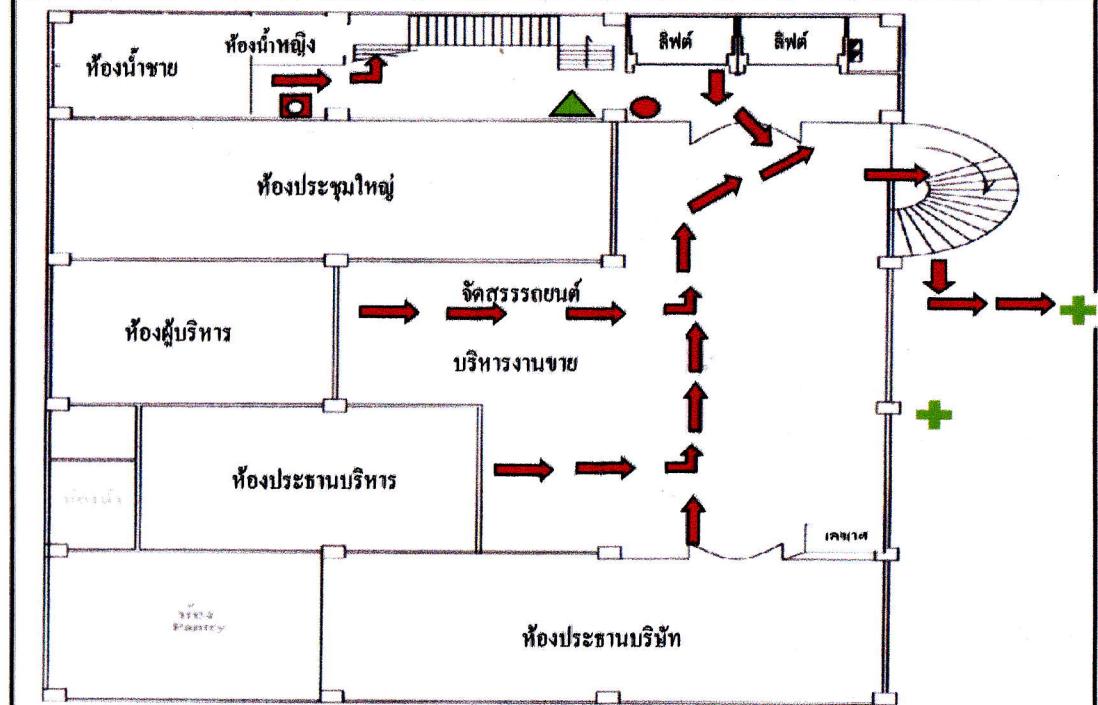

+ จุดรวมพล □ ตู้กดดับเพลิง ● ถังดับเพลิง ▲ ตำแหน่งปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัยรัฐ) 2208,08-346-0588
2. คุณสุนทร เศษสูงเนิน 3214 , 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. รปภ. 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณสมพรชัย โนรี 3211 (MTS)  
ทีมพยาบาล : 1. คุณณฤศณ อ่างทอง (บริหารงานขาย)  
ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง  
ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น