

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-10

ฉบับที่ : 34

วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2563

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2563

แผนฉุกเฉินสาขาอำเภอเมือง

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประภากรบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

2. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง

โทร.203,089-6806340 เพื่อประกาศให้เตรียมอพยพไปยังจุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง

1. คุณบุญทา แก้ววงศ์ แผนกบริการ
2. คุณสุทามาศ เกตุทอง แผนกอะไหล่
3. คุณเอกชัย จรัสดวงศ์ แผนกขาย

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1. คุณบุญทา แก้ววงศ์ โทร.086-704-5336
2. คุณสุทามาศ เกตุทอง โทร. 099-451-2262
3. คุณเอกชัย จรัสดวงศ์ โทร.081-443-0024

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นรุนแรง

1. ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก
3. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงสั่งให้ รปภ.ปิดกั้นน้ำดับเพลิงไม่ให้ไหลลงสู่ทางสาธารณะ

ทีมสนับสนุน

ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณธวัช หอมขิง	: ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจาก ผอ.ดับเพลิง
ทีมปฐมพยาบาล : คุณศศิธร วิชิตนาค	: ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
: คุณวิมลวรรณ มังกรไธย	

ทีมขนย้าย


ชื่อ	หน้าที่
1. คุณธีรวัชร แซ่ลี (แผนกบริการ)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. คุณฉัตรชัย พงษ์ศา (แผนกอะไหล่)	ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล
3. คุณอรรถพล ฉันทวสันต์ (แผนกขาย)	

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณนิรุทธ์ แสนสนธิ (แผนกบริการ)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณณัฏฐาญ สมุทรักษ์ (แผนกอะไหล่)	จำนวนและแจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ
3. คุณนราธิป คงสมบูรณ์ (แผนกขาย)	

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 28/06/2547 / 28/06/2547

ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล

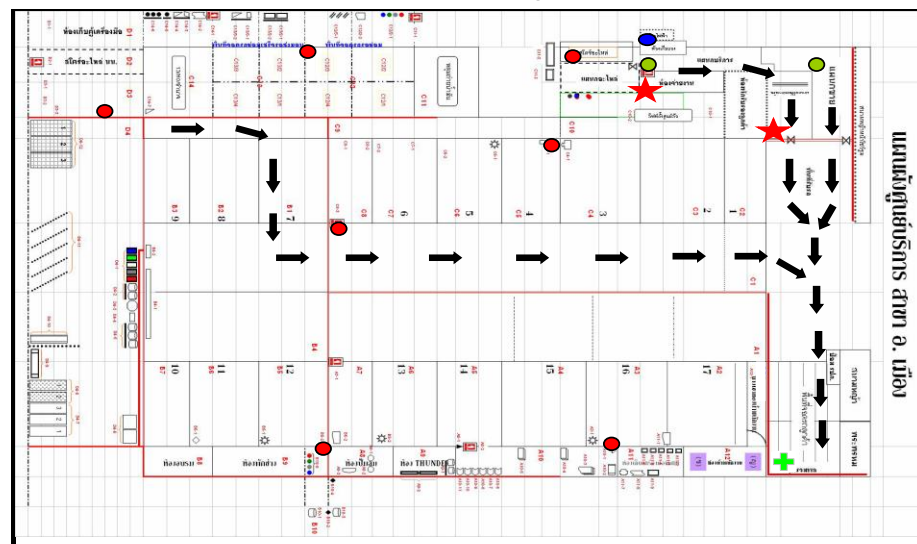

- + จุดรวมพล
- ผู้ดับเพลิง
- ผู้ดับเพลิง
- ผู้ดับเพลิง
- ▲ ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ควบคุม
- ★ ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุ

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณจตุรงค์ คำริห์) โทร.203 , 087-041-8944
2. คุณบุญทา แก้ววงศ์ โทร. 086-704-5336
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. ป้อมยาม โทร.111

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาปกติ

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที