

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-48

แผนฉุกเฉินลานจอดรถชั้น 2+ชั้นลอย

ฉบับที่ : 15

วันที่ออกเอกสาร : 20/08/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/09/2560

| อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | จัดทำโดย |
|--------------|------------|----------|
| | | |
| ประธานบริหาร | EMR | DCO |

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง โทร.3214 คุณสุนทร เสงสูงเนิน
3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel.2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินชั้นบนรวม

1. คุณสุนทร เสงสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร.089-445-4165 (MTS)
2. คุณบุญชู กรอบบาง โทร.085-805-5552 (MTS)
3. คุณสัมพันธ์ ภูมธนา โทร.085-515-4775 (MTS)
4. คุณธนากร บัณฑิตวิวัฒน์กุล โทร.084-123-8957 (MTS)
5. คุณอภิรักษ์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310 (MTS)

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1. คุณอาทิตย์ คำใส 083-6695627 (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)
2. คุณชัยวิวัฒน์ สามารถกุล (อะไหล่) 083-5226246

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นบนรวม

1. ทีมฉุกเฉินชั้นบนรวมไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นบนรวมโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก


ทีมขนย้าย

| ชื่อ | หน้าที่ |
|---|--------------------------------------|
| 1. คุณอรรถพร เสงน้อย (ควบคุมคุณภาพรถใหม่) | ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ |
| 2. คุณบุญชู บางทา (ควบคุมคุณภาพรถใหม่) | ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล |
| 3. คุณวรรณทิพา พิมพ์มา (อะไหล่) | |
| 4. คุณณัฐพร ขุนใหม่ (ซ่อมบำรุง) | |

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

| ชื่อ | หน้าที่ |
|---|---|
| 1. คุณสุศักดิ์ ลิขิตเสริมส่ง (อะไหล่) | นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ |
| 2. คุณเฉลิมชัย มะโนชัย (ควบคุมคุณภาพรถใหม่) | จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ |
| 3. คุณพิชามณูชัย มุขจีน (ซ่อมบำรุง) | |

ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล

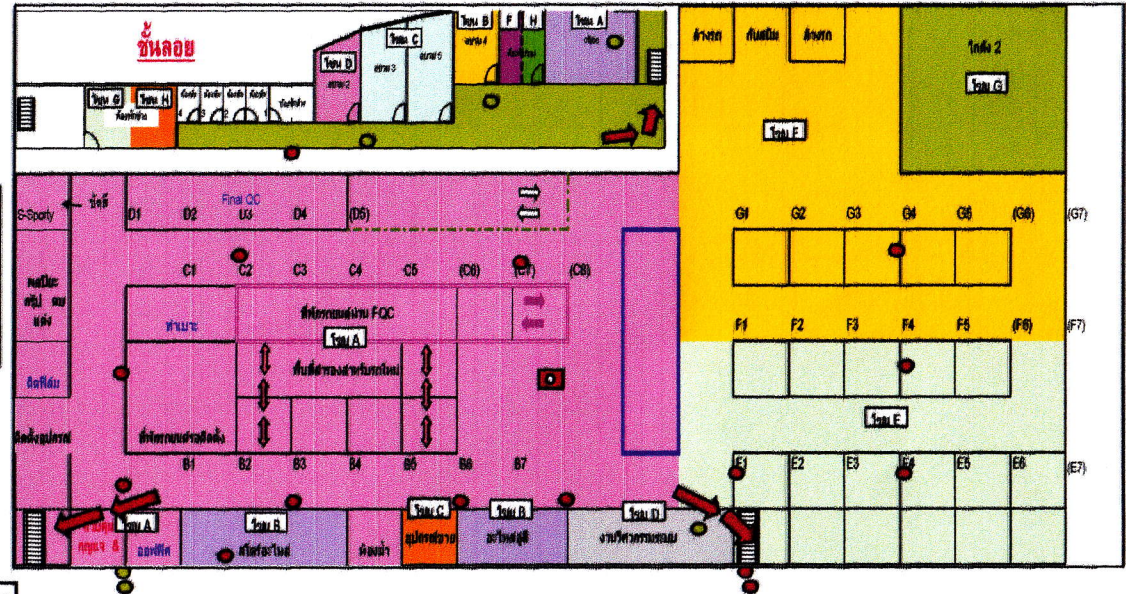

จุดรวมพล
พื้นที่
รับรถใหม่

+ จุดรวมพล

■ แจ้งดับเพลิง

● = แจ้งดับเพลิง

▲ ตำแหน่งถังดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(ศูนย์รัฐ) 2208, 081-346-0588
2. คุณสุนทร เสงสูงเนิน 3214, 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506, 02-5917877
4. ป้อมยาม 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

| | |
|--|---|
| ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณสมพรชัย โนรี 3211 (ซ่อมบำรุง) | ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา |
| ทีมพยาบาล : คุณกัญจิรา ศิรินาโพธิ์ (อะไหล่) | |
| คุณเจรินันท์ พรหมอยู่ (ซ่อมบำรุง) | |