

## แผนฉุกเฉินลานจอดรถชั้น 3

หมายเลขเอกสาร :ED-OFF-49

ฉบับที่ : 14

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	DCO

## ผู้เห็นเหตุการณ์

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที

## ทีมฉุกเฉินพื้นที่

2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง

โทร.3214 คุณสุนทร เดชสูงเนิน

3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel.2208 , 081-346-0588

## ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง

## หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

- 1.คุณสุนทร เดชสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร.089-445-4165 (MTS)
- 2.คุณบุญชู กรอบบาง โทร.085-805-5552 (MTS)
- 3.คุณสัมพันธ์ ภูมาลา โทร.085-515-4775 (MTS)
- 4.คุณธานีวัตร บันดิวิวัฒน์กุล โทร.084-123-8957 (MTS)
- 5.คุณอภิวัฒน์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310 (MTS)

1. คุณอำพล คำโสกา (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)
- 2.คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)

## กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

1. ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก

จุดรวมพล  
พื้นที่  
รับรถใหม่


## ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล 2

## ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณเฉลิมชัย มะโนชัย (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

## ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล

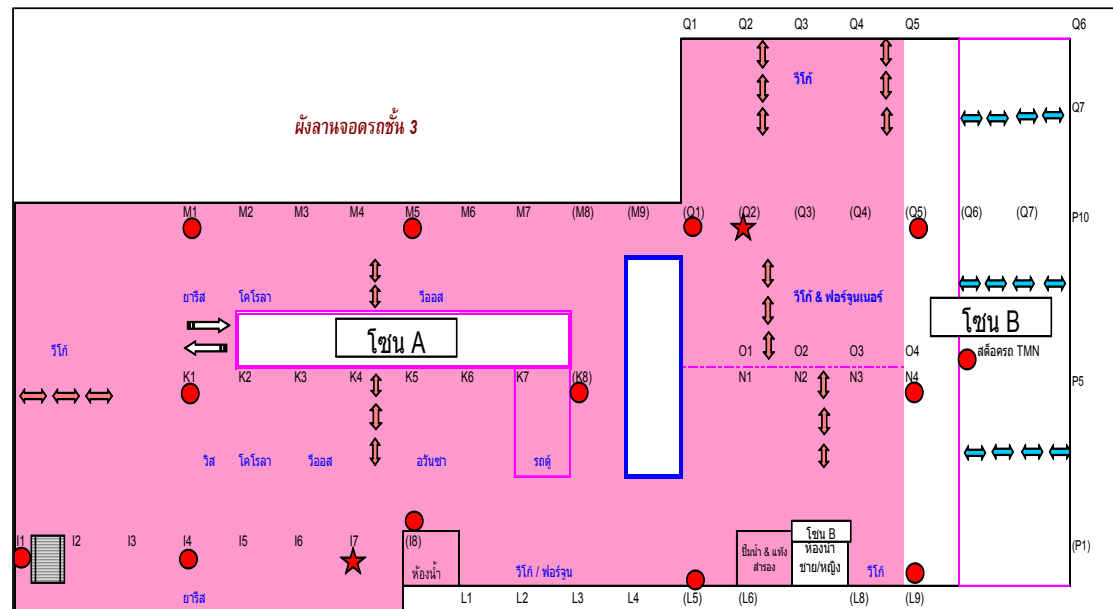

จุดรวมพล



ผู้ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ตำแหน่งปัจจุบัน



ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุ

## เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัยรัฐ) 2208 , 081-3460588
2. คุณสุนทร เดชสูงเนิน 3214 , 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. ป้อมยาม 2141

## กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาฉุกเฉิน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

## ทีมสนับสนุน

- ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณพรนิมิตร สวสูงเนิน 3211 (ซ่อมบำรุง)
- ทีมพยาบาล : คุณประทุมพร ศรีดารากุล (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการ  
ดับเพลิงปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น