


แผนฉุกเฉินแผนกซ่อมตัวถังฯ อะไหล่ และ ศูนย์บริการ

หมายเลขเอกสาร :ED-OFF-19

ฉบับที่ : 21 วันที่ออกเอกสาร :20/03/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/04/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	DCO

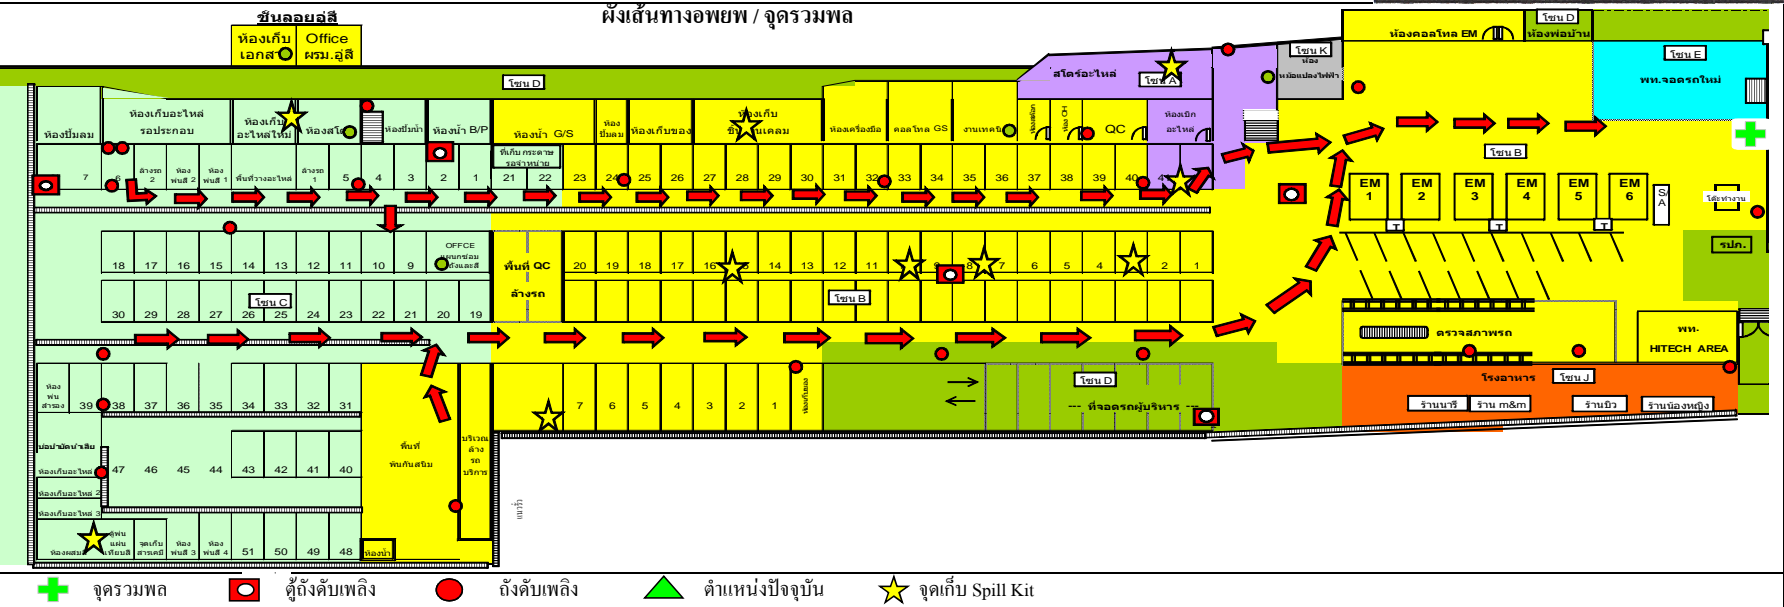

- ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง**
1. คุณสุนทร เดชสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร.089-445-4165
  2. คุณสัมพันธ์ ภูมิลาว โทร.085-515-4775
  3. คุณจตุพร ภิรมย์เมือง โทร.089-538-9442
  4. คุณเกรียงศักดิ์ ศรีเมือง โทร.083-848-1433
  5. คุณอภิวัฒน์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310

- หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่**
- แผนกบริการ**
1. คุณอดิศักดิ์ จรรยา โทร.081-633-6366
  2. คุณอนุชา กาสุลค์ โทร.086-027-0887
- แผนกอะไหล่**
1. คุณสุรเชษฐ์ บัวเฟื่อน โทร.085-238-2163
  2. คุณรณรงค์ บุญกลิ่น โทร.089-660-2524

- ผู้เห็นเหตุการณ์**
- ทีมฉุกเฉินพื้นที่**
1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
  2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
  3. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

- เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน**
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัยรัฐ ) 2208 , 081-346-0588
  2. คุณสุนทร เดชสูงเนิน 3214 , 089-445-4165
  3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-589-0506 , 02-591-7877
  4. รปภ. 2141

<b>ทีมสนับสนุน</b>	<b>ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</b>
<b>ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</b>	<b>ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</b>

- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง**
1. ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
  2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก
  3. หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงสั่งให้ รปภ. ปิดกั้นน้ำดับเพลิงไม่ให้ไหลสู่ทางสาธารณะ
- กรณีสารเคมีหกรั่วไหลรุนแรง**
1. ปิด/หยุดการรั่วไหล และปิดกั้นการรั่วไหล
  2. ถ้าสารเคมีเป็นสารไวไฟ ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนในรัศมี 10 เมตร
  3. จัดเก็บและทำความสะอาดที่รั่วไหลขยะที่เกิดขึ้น จัดเป็นขยะอันตราย