



MV DOCS

**GUIA - Gerenciador de Impressão Web
(GIW)**

Índice

Caminhos disponíveis no Gerenciamento de Unidades (PAGU)	18
--	----



O Gerenciador de Impressão é utilizado em vários processos, como impressão de relatórios e cheques. Com a sua utilização, é possível otimizar a impressão desses relatórios indicando, por exemplo, as impressoras e os setores para os quais os documentos serão encaminhados nos horários estabelecidos.

Importante

Para adquirir o Gerenciador de Impressão Web, entre em contato com o Comercial da MV da sua regional. Os telefones para contato com as regionais estão no site <http://www.mv.com.br/pt/sobre-a-mv/onde-estamos>.

Diferenças com relação ao antigo gerenciador


- Multiplataforma, executa no Windows e Linux;
- Melhor tratamento de falhas;
- Alta disponibilidade;
- Não precisa utilizar atalhos;
- Não é necessário realizar configuração por máquina;
- Contempla a impressão do Novo Documento Eletrônico 2 (Liberty). Exemplos: impressão de prorrogação de guias direta no Faturamento, ficha de nutrição, justificativa de solicitação de antibiótico.

Instalação

Portal de Atualização (<http://monitor.mv.com.br/mvcli/>)

Na aba "Downloads", devem ser realizadas as seguintes ações:

- Selecionar o ambiente no qual será instalado o Gerenciador;
- Indicar a senha do DBATUALIZA. Serão realizadas as validações do Portal e, em seguida, exibidos os produtos disponíveis para download;
- Selecionar os produtos "Agentes de impressão web" e "Gerenciador de impressão web";
- Clicar no botão < Download >.

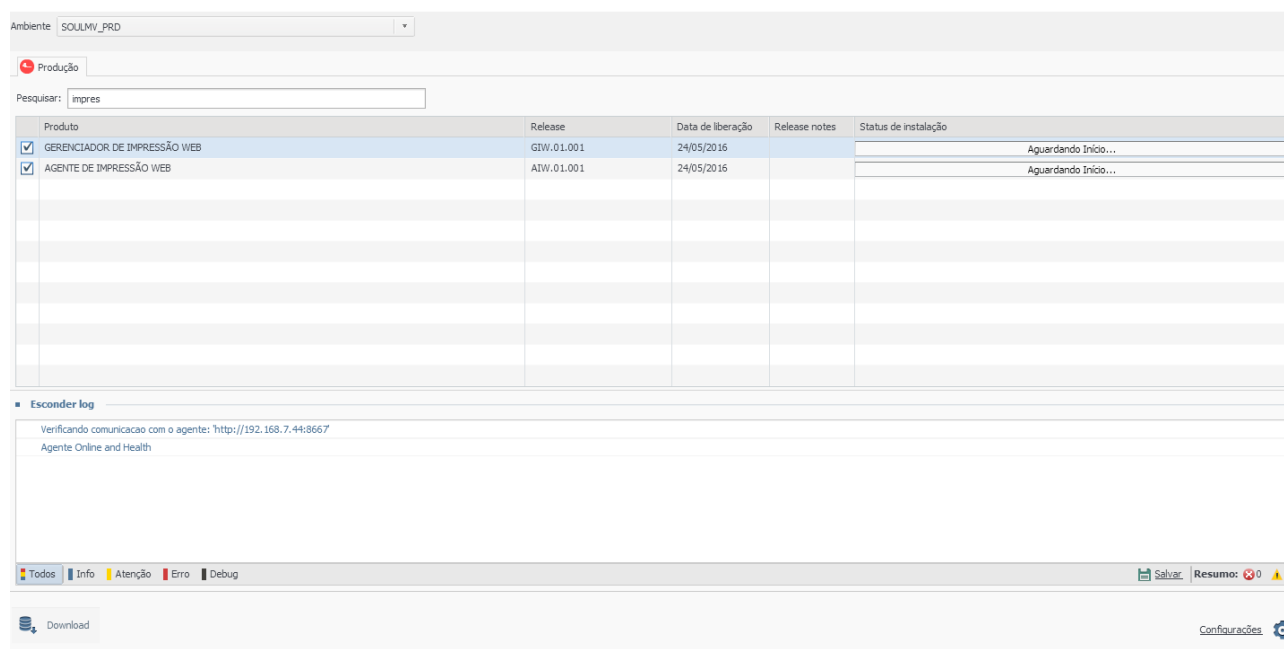

Produto	Release	Data de liberação	Release notes	Status de instalação
☒ GERENCIADOR DE IMPRESSÃO WEB	GIW.01.001	24/05/2016		Aguardando Início...
☒ AGENTE DE IMPRESSÃO WEB	AIW.01.001	24/05/2016		Aguardando Início...

Esconder log

Verificando comunicacao com o agente: 'http://192.168.7.44:8667'

Agente Online and Health

Todos Info Atenção Erro Debug

Salvar Resumo: 0 0

Download

Configurações

Na aba "Instalação", devem ser realizadas as seguintes ações:



- Selecionar o ambiente para o qual foi realizado o download. Serão realizadas as validações do Portal e, em seguida, exibidos os produtos baixados;
- Selecionar os produtos "Agentes de impressão web" e "Gerenciador de impressão web";
- Clicar no botão < Instalar >;
- Indicar a senha do DBATUALIZA.

[illegible]

Feito isso, os produtos estarão disponíveis para utilização.

Ativação

SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital

O usuário deverá acessar a tela "Configuração do Sistema para o Hospital" e selecionar a opção "Configuração de Relatórios" para que sejam apresentadas as opções desejadas. No campo "Gerenciador de Impressão", deve ser selecionada a opção "Sim". Uma vez configurado o Gerenciador de Impressão, esse aplicativo poderá ser utilizado para imprimir qualquer relatório, sendo necessário realizar as demais configurações para tal.



Configuração do Sistema para o Hospital

Código	Razão Social	Nome Fantasia
1825	HOSPITAL MODELO DO MV 1	HOSPITAL MODELO DO MV 1

Endereço	Cidade	Descrição da Cidade	UF
RUA ANTONIO VICENTE, 27	9627	SAO PAULO	SP

Configuração de Relatórios

Digite a Descrição do Rodapé do Relatório
HOSPITAL MODELO MV

Tipo Padrão de Saída
Tela

Tipo Padrão de Impressão
Gráfico

Imprime Logotipo
Sim

Totaliza Dados Multi Empresa
Não

Gerenciador de Impressão
Sim

Logotipo (Clique duas vezes para selecionar outra imagem)

Manutenção

SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Gerenciador de Impressão / Aba "Manutenção"

Importante

Antes de de iniciar as configurações abaixo, é necessário verificar com a TI ou setor responsável se as impressoras estão devidamente configuradas no servidor onde o Agente de Impressão será executado.

Na aba "Manutenção", é necessário apenas:

- Informar o terminal ou agente de impressão. Geralmente, esses dados são fornecidos pelo TI do hospital;
- Indicar a impressora que emitirá a solicitação do terminal/agente associado;
- Indicar a impressora térmica que emitirá a etiqueta do terminal/agente associado;
- Ativar o agente. É necessário desativar o agente para alterar as configurações;
- Salvar os registros.

No grid "Lista de Agentes/Terminais", são exibidas as seguintes informações:

- Se o servidor e o agente estão ativos;
- Quantidade de impressões que estão aguardando para serem impressas, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de impressões que estão sendo chamadas para serem impressas, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de relatórios que estão sendo gerados, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de impressões que foram enviadas para impressora e ainda não foram emitidas, nas últimas 48 horas;
- Se a configuração de agente e terminal está ativa;
- O nome do agente. É necessário que seja indicado exatamente o nome estabelecido na configuração do Agente de Impressão. Por padrão, o nome do Agente é CENTRAL, mas dependendo da instalação, o nome



pode ter sido alterado no arquivo de configuração (application.properties, propriedade printing-agent.defaultAgentName);

- O nome do terminal ou destino da impressão. O nome do terminal é configurado nos [sistemas](#) que solicitam as impressões. É indicado que as impressoras sejam configuradas com o mesmo nome do terminal que será utilizado;
- O nome da impressora que será usada pelo terminal em questão. A impressora deve estar corretamente configurada no servidor onde o Agente de Impressão está em execução;
- O nome da impressora térmica que será usada pelo terminal em questão para a impressão de etiquetas. A impressora deve estar corretamente configurada no servidor onde o agente está em execução;
- O hostname e o IP do agente indicam o nome e o IP da máquina em que o Agente de Impressão está em execução;
- Os terminais estáveis terão um quantitativo 0 e serão marcados na cor verde. Em caso de erro, serão

exibidas as quantidades e o terminal será marcado em vermelho. Ao clicar no botão , será exibido o log de erros do respectivo terminal, com a data, a hora, o código da impressão e o detalhe da falha. Esse detalhamento permite identificar onde o erro ocorreu, dando base para solucionar o problema. Para excluir os logs de um terminal específico, acionar o botão ;

Log de Erros

Data	Impressão
03/06/16 11:23:21	6442830
03/06/16 11:12:27	6442830
03/06/16 11:11:18	6442830
03/06/16 11:03:39	6442830
03/06/16 10:57:18	6442239

Detalhes

[EXECUTOR] Falha ao enviar conteúdo (TERMINAL_A):

```
java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
```

<

>

Voltar

- Para atualizar os dados exibidos no grid "Lista de Agentes/Terminais", acionar o botão < Atualizar >;
- A exclusão dos logs de todos os terminais, é feita pelo botão < Limpar Log >.

No grid "Ações sobre todos os terminais", é possível:

- Ativar e desativar todos os terminais por meio dos botões < Ativar > e < Desativar >.



Manutenção													
Gerenciamento													
Análise de Erros													
Análise de Impressões													
Lista de Agentes/Terminalis													
Servidor	Agente	Esp.	Cham.	Exec.	Env.	Ativo?	Agente	Terminal	Impressora	Imp. Térmic	Hostname Agente	IP Agente	
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA	FARMACIA	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_101	FARMACIA_CENTR	ZEBRA	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_155	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_2	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_3	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_4	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_5	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_6	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_7	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	FARMACIA_CENTRAL_8	FARMACIA_CENTR	TLP2844	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	TERMINAL_1	TERMINAL	ZEBRA	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	CENTRAL	TERMINAL	TERMINAL	ZEBRA	hercules-vs07	192.168.1.177	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	CENTRO_CIRURGICO	CENTRO_CIRURGI	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	POSTO_COLETA_RECEP	POSTO_COLETA_R	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	POSTO_COLETA_URG	POSTO_COLETA_U	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	POSTO_COLETA_UTI	POSTO_COLETA_U	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	TERMINAL01	TERMINAL	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
On	On	0	0	0	0	☐	LABORATORIO	TERMINAL02	TERMINAL	TLP2844	hercules-vs07	127.0.0.1	0
Ações sobre todos os Terminais													
☒ Ativar		☐ Desativar		Atualizar		Limpar Log							

Gerenciamento

SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Gerenciador de Impressão / Aba "Gerenciamento"

Na aba "Gerenciamento", é possível verificar o resultado das solicitações de impressão, como os erros e o tempo de impressão.

Os seguintes filtros poderão ser utilizados para consultar as impressões:

- Período (datas de início e fim da consulta);
- Status, podendo ser: "Monitor" - a solicitação está sendo consultada para saber qual impressão é prioritária e a ordem de impressão; "Executor" - fase de geração do relatório; "Enviado" - o PDF já está na aplicação e sendo enviado para a impressora; "Recebido" - a impressora já imprimiu e confirmou a impressão para o servidor ou "Erro" - indicado que alguma das etapas falhou;
- Ação, pode ser: "Espera" - requisição aguardando para ser impressa; "Impresso" - requisição já foi impressa ou "Suspensão" - requisição suspensa;
- Terminal configurado [anteriormente](#);
- Código da impressão, que pode ser consultado no [log de erro](#);
- Chave de atalho para busca da impressão. Exemplo: a chave P_CD_PRE_MED possibilita a pesquisa pelo código da prescrição médica. Ao informar essa chave e o código da prescrição, serão listadas todas as impressões vinculadas. Na aba "[Detalhes](#)", são listadas algumas chaves que podem ser utilizadas como filtro, mas outras chaves também podem ser indicadas;
- Tempo de impressão: mais de 30 segundos, mais de 1 minuto ou mais de 5 minutos;
- Valor da chave mencionada anteriormente.

Clicar no botão < Executar Filtro > para realizar pesquisa de acordo com os filtros indicados.

Na grid de consulta, são apresentados os seguintes dados:

- Código da impressão;
- Título da impressão;
- Relatório requisitado para impressão;
- Usuário que solicitou a impressão;
- Destino da impressão (terminal);



- Setor solicitante;
- Ação, pode ser: "Espera" - requisição aguardando para ser impressa; "Impresso" - requisição já foi impressa ou "Suspensa" - requisição suspensa;
- Status, podendo ser: "Monitor" - a solicitação está sendo consultada para saber qual impressão é prioritária e a ordem de impressão; "Executor" - fase de geração do relatório; "Enviado" - o PDF já está na aplicação e sendo enviado para a impressora; "Recebido" - a impressora já imprimiu e confirmou a impressão para o servidor ou "Erro" - indicado que alguma das etapas falhou;
- Número de páginas da impressão;
- Os terminais estáveis terão um quantitativo 0 e serão marcados na cor verde. Em caso de erro, serão exibidas as quantidades e o terminal será marcado em vermelho. Caso o número de erro seja 0, indica que a

impressão deu erro, mas o log já foi excluído. Ao clicar no botão , será exibido o log de erros do respectivo terminal, com a data, a hora, o código da impressão e o detalhe da falha. Esse detalhamento permite identificar onde o erro ocorreu, dando base para solucionar o problema. Para excluir os logs de um terminal específico, acionar o botão .

Data	Impressão
03/06/16 11:23:21	6442830
03/06/16 11:12:27	6442830
03/06/16 11:11:18	6442830
03/06/16 11:03:39	6442830
03/06/16 10:57:18	6442239

Detalhes

```
[EXECUTOR] Falha ao enviar conteúdo (TERMINAL_A):
java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
```

Voltar

Na aba "Tempos", são exibidos dados para monitoramento de cada etapa do processo, possibilitando a análise do que pode estar gerando atraso na impressão:

- Data e hora que a impressão foi solicitada;
- Data e hora prevista para impressão, nos casos em que tenha sido agendada a hora da impressão;
- Data e hora da efetiva impressão;
- Tempo total da impressão, em segundos;
- Data e hora que a solicitação foi consultada e saiu do monitor do computador;
- Data e hora de entrada e saída da solicitação ao serviço para gerar a impressão;
- Data e hora de entrada e saída da solicitação para o agente de impressão;
- Data e hora que foi confirmada a impressão para o servidor.



Manutenção

Gerenciamento

Análise de Erros

Análise de Impressões

Filtros

Data Inicial

31/08/2016

Status

Agente

Terminal

Impressão

Data Final

02/09/2016

Ação

Chave

Valor

Tempo Impressao

Executar Filtro

Impressao	Título	Relatório	Usuário	Destino	Solicitante	Ação	Status	Nr Pag.	Erro!	
1857567	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	14868	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	
1857566	Requisição ao Estoque	..\Pagu\vr_requisicao	15684	FARMJNETOURC	15684 [MVPEP]	Espera			0	
1857565	Requisição ao Estoque	..\Pagu\vr_requisicao	7831	FARMUTICIR	7831 [MVPEP]	Impresso	Recebido	1	0	
1857564	Relatório de Solicitação de Produ	..\PAGU\vr_SOLSAI_PRO	7168	NUTRICA	HSINUTR-LUT13	Espera			0	
1857563	Requisição ao Estoque	..\Pagu\vr_requisicao	15684	FARMJNETOURC	15684 [MVPEP]	Espera			0	
1857562	Requisição ao Estoque	..\Pagu\vr_requisicao	13548	FARMUTINEURC	13548 [MVPEP]	Impresso	Recebido	1	0	
1857561	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	8829	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	
1857555	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	8829	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	
1857554	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	8829	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	
1857553	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	8829	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	
1857552	Solicitação de Produtos ao Estoq	..\Pagu\vr_requisicao	8829	FARMSUS	Solicitação de Produtos por t	Impresso	Recebido	1	0	

Tempos

Detalhes

Solicitado

02/09/2016 14:33:17

Entrada Monitor

02/09/2016 14:33:21

Entrada Executor

02/09/2016 14:33:21

Envio para Agente

02/09/2016 14:33:22

Previsão Impressão

02/09/2016 12:33:00

Saída Monitor

02/09/2016 14:33:21

Saída Executor

02/09/2016 14:33:22

Recebido no Agente

02/09/2016 14:33:22

Impresso

02/09/2016 14:33:22

Confirmação

02/09/2016 14:33:22

Tempo Total

1

Ações

Reenviar Impressão

Suspender Impressão

Excluir Impressão

Na aba "Detalhes" serão exibidas as chaves e os seus respectivos valores. Exemplo: a chave P_CD_SOLSAI_PRO indica o código da solicitação de saída de produto vinculada à requisição selecionada.

As seguintes ações podem ser realizadas:

- Reenviar a impressão para a impressora. Ao clicar no botão < Reenviar Impressão >, será exibida uma mensagem questionando se deverá ser impressa apenas a impressão selecionada ou todas as impressões exibidas na tela. Só serão reenviadas as solicitações das últimas 48 horas. As solicitações reenviadas entrarão novamente na fila de impressão;
- Suspender a impressão selecionada;
- Excluir a impressão selecionada.

[illegible]

Análise de erro

**SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Gerenciador de Impressão /
Aba "Análise de Erros"**

Na aba "Análise de Erros", é possível verificar com mais detalhes os erros que ocorram durante as impressões.

Os seguintes filtros poderão ser utilizados para consultar os erros:

- Período que o erro ocorreu;
- Terminal configurado para a impressão;
- Trecho do erro. O % deve ser usado entre o trecho indicado para melhorar a pesquisa. Exemplo do filtro parcial: se for utilizado o filtro "%Timeout%", serão retornados todos os erros que têm esse termo. Ao colocar o símbolo "%" após o termo "Timeout", só serão buscados os erros que iniciam com "Timeout". Se for informado "%Timeout", só serão buscados os erros que terminam com "Timeout".

Clicar no botão < Executar Filtro > para realizar pesquisa de acordo com os filtros indicados.

Na grid de consulta, são apresentados os seguintes dados:

- Data e hora do erro;
- Terminal configurado para a impressão;
- Código da impressão;
- Relatório requisitado para impressão;
- Data que a impressão foi solicitada;
- Data prevista para a impressão;
- Detalhe do erro.



Manutenção

Gerenciamento

Análise de Erros

Análise de Impressões

Filtros

Data Inicial

01/02/2016

Data Final

02/09/2016

Terminal

FARMACIA

Detalhe do Erro

%TimeoutException%

Executar Filtro

Data do Erro	Terminal	Código da Impressão	Relatório	Solicitado	Previsto
18/08/2016 17:37:35	FARMACIA				
18/08/2016 14:56:15	FARMACIA				
18/08/2016 14:56:10	FARMACIA				

Detalhe do Erro

[EXECUTOR] Falha ao buscar relatório (FARMACIA):

java.util.concurrent.TimeoutException

at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$9.call(AbstractCommand.java:600)

at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$9.call(AbstractCommand.java:580)

at rx.internal.operators.OperatorOnErrorResumeNextViaFunction\$4.onError(OperatorOnErrorResumeNextViaFunction.java:139)

at rx.internal.operators.OperatorDoOnEach\$1.onError(OperatorDoOnEach.java:71)

at rx.internal.operators.OperatorDoOnEach\$1.onError(OperatorDoOnEach.java:71)

at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$HystrixObservableTimeoutOperator\$1.run(AbstractCommand.java:953)

at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunnable\$1.call(HystrixContextRunnable.java:41)

at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunnable\$1.call(HystrixContextRunnable.java:37)

at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunnable.run(HystrixContextRunnable.java:57)

at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$HystrixObservableTimeoutOperator\$2.tick(AbstractCommand.java:970)

Análise de impressões

SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Gerenciador de Impressão / Aba "Análise de Impressões"


Na aba "Análise de Impressões", é possível verificar a quantidade de solicitação de impressões em um determinado período, separada por terminais.

- O período (datas de início e fim) pode ser utilizado como filtro.

Clicar no botão < Executar Filtro > para realizar pesquisa.

Na grid de consulta, são apresentados os seguintes dados:

- Data da solicitação de impressão;
- Quantidade de solicitação de impressão por data;
- Terminal de impressão;
- Quantidade de solicitação de impressão por data e terminal;
- Gráfico representando o percentual de solicitação de impressão, de acordo com a data selecionada.

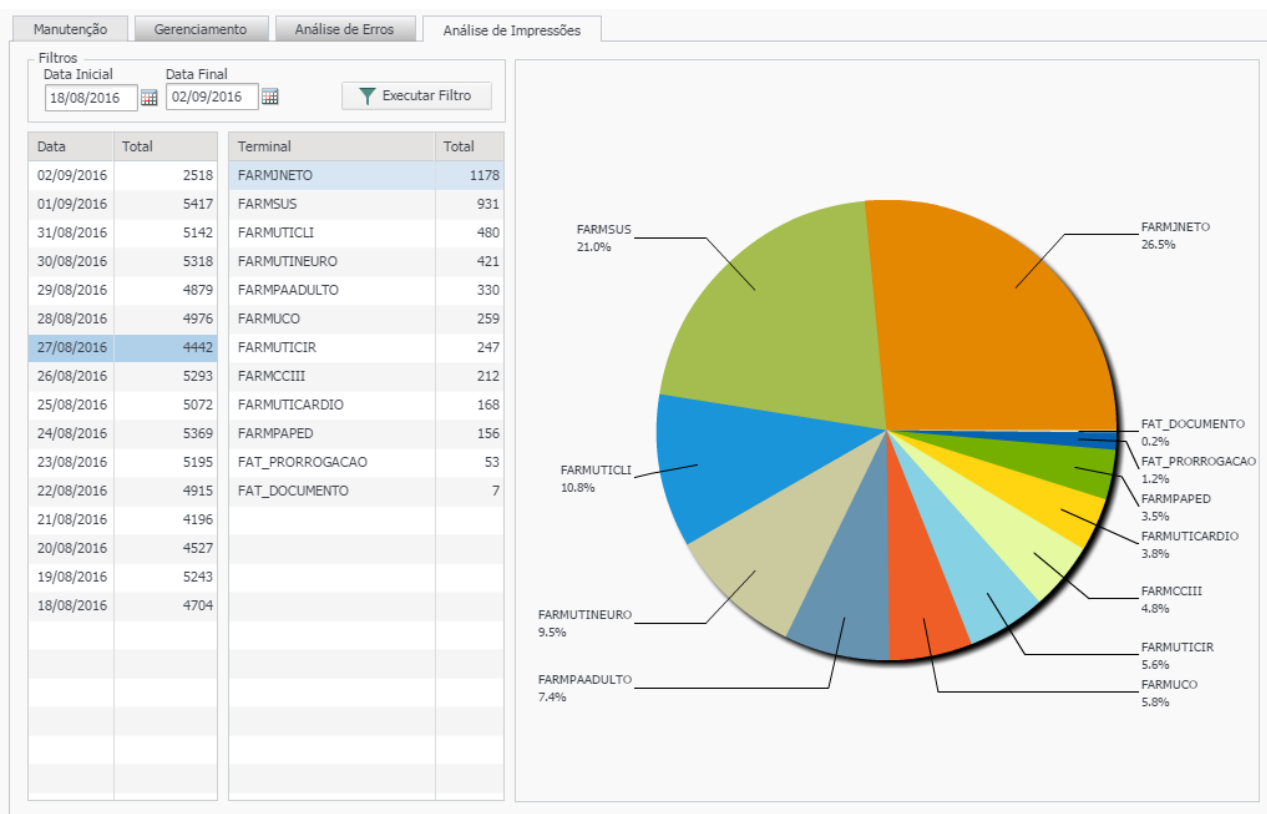

Locais de configurações nos sistemas

Estoque (MGES)

SOUL MV / Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques

Estoques

Código	Descrição	Tipo
4	DISPENSACAO DE FARMACIA	Distribuição

Configuração do Estoque
Multi-Empresa

1 1 EMPRESA MODELO DO MV2000 1

Cod Barras Permite Produto Custo Médio Transf. Cons? Processo de Cotas
Sim Sim Sim Sim Estoque Atual menos Cot

Usa Endereço de Produtos? Não
Exige Validação da Farmácia? Não
Usa Conferência na Entrada? Não
Usa manipulação de produtos? Não
Usa Dispensário Eletrônico? Não

Calcular o Consumo Estoque Através da Demanda por Empresa? Sim
Utiliza Cota para Limitar a Movimentação? Não
Habilita/Desabilita Impressão de Etiqueta para Pedido de Devol. Paciente? Não
Informa a última dispensação do produto na saída para paciente? Não

Cód. contábil para contagem de Crédito 835 INVENTARIO (PERDAS DE)
Cód. contábil para contagem de Débito 835 INVENTARIO (PERDAS DE)
Setor 84 FARMACIA CENTRAL

Impressoras Solicitação Comprovantes Compras Relatórios Palm Impressão Palm Cota Contato do Estoque Kits Imp. Térmica Questionário

Nome da Imp. da Solic. de Prod. p/ Imp. Automática no Estoque HP_FARMACIA
Nome da Imp. da Solic. de Prod. p/ Imp. Automática no Estoque Manipulação
Tempo em hora para bloqueio da solicitação de devolução após a alta?
Impressão Automática? Sim
Tempo para fechamento automático do turno?
Apenas Urgente? Respeitar impressão no setor? Sim
Permitir lote e validade em branco na devolução de produtos? Não
Motivo de divergência obrigatório no atendimento de Solicitações de Produtos ao Estoque? Não
Restringir a quantidade dos itens nas solicitações



Para utilização da impressora térmica, é necessário configurar a chave USA_IMPRESSORA_TERMICA, associada ao sistema MGES, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" (SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros).

Cadastro Geral de Parâmetros

Cod. Sistema	Nome do Sistema
MGES	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Parâmetros

Chave	SomenteLeitura
USA_IMPRESSORA_TERMICA	Não

Orientação da Chave

Usa impressora térmica na empresa?

Valor da Chave

S

Estoques

Código	Descrição	Tipo
4	DISPENSACAO DE FARMACIA	Distribuição

Configuração do Estoque

Multi-Empresa

1 1 EMPRESA MODELO DO MV2000 1

Cod Barras ☐ Permite Produto ☐ Custo Médio ☐ Transf. Cons? ☐ Processo de Cotas ☐

Sim ☐ Sim ☐ Sim ☐ Sim ☐ Estoque Atual menos Cot ☐

Usa Endereço de Produtos? ☐ Não ☐ Checar saldo no Estoque? ☐ Não ☐

Exige Validação da Farmácia? ☐ Não ☐ Calcular o Consumo Estoque ☐ Sim ☐

Usa Conferência na Entrada? ☐ Não ☐ Através da Demanda por Empresa? ☐ Não ☐

Usa manipulação de produtos? ☐ Não ☐ Utiliza Cota para Limitar a Movimentação? ☐ Não ☐

Usa Dispensário Eletrônico? ☐ Não ☐ Habilita/Desabilita Impressão de Etiqueta para Pedido de Devol. Paciente? ☐ Não ☐

Informa a última dispensação do produto na saída para paciente? ☐ Não ☐

Cód. contábil para contagem de Crédito

835 INVENTARIO (PERDAS DE)

Cód. contábil para contagem de Débito

835 INVENTARIO (PERDAS DE)

Setor

84 FARMACIA CENTRAL

Impressoras Solicitação Comproverantes Compras Relatórios Palm Impressão Palm Cota Contato do Estoque Kits Imp. Térmica Questionário

Imprimir solicitações ao estoque em impressora térmica? ☐ Não ☐

Impressão Térmica no Centralizador de Impressão? ☐ Não ☐

Caminho Impressora p/ Solicitação Avulsa

HP_FARMACIA

Caminho Impressora p/ Solicitação Avulsa Urgente

HP_FARMACIA

Caminho Impressora p/ Solicitação oriunda de Prescrição

HP_FARMACIA

Exame Laboratorial (PSSD)

SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Setores de Exames



Setores de Exames

Código	Nome	Tipo do Setor de Exame	
58	LABORATORIO APOIO	S ... LABORATORIO	
Nr Atual	Centro de Custo	Prestador	Prestador Sus
139 ...	CARDIOLOGIA	1002 ... FERNANDO ALONSO FERRARI	750 ... ABILIO JOSE DA SILVA A
Impressão do Exame		Ordem Texto-Padrão	Tipo de Numeração
HP_EXAME		Descrição	Nenhuma
Logotipo			
Listar Exames do Laudo?	Técnico Opcional?	Ativo?	Origem do Prestador a Faturar
Não	Sim	Sim	Configuração Geral

Editor Campos Chaves Logotipo Bancadas Notificações Origem Empresa

SOUL MV / Diagnostico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Configuração / Etiqueta de Código de Barras

É necessário configurar as etiquetas de código de barras.

> ▶ ETIQUETA_AMOSTRA_TB

▼ ▶ ETIQUETA_AMOSTRA

- ☞ BANCADA
- ❖ CD_AMOSTRA_INTEGRA
- ☞ CD_SOROTECA
- ❖ COD_AMOSTRA
- ☞ COD_ATENDIMENTO
- ☞ COD_PACIENTE
- ☞ DATA_PEDIDO
- ☞ DT_COLETA
- ☞ DT_COLETAR_EM
- ☞ DT_NASC_PACIENTE
- ☞ EXAME
- ☞ HORA_PEDIDO
- ☞ HR_COLETAR_EM
- ☞ IDADE_PACIENTE
- ❖ IDENTIFICADOR
- ☞ LEITO
- ☞ MATERIAL
- ☞ MNEMONICOS
- ☞ NM_SETOR
- ☞ NOME_MAE
- ☞ NOME_PACIENTE
- ☞ PEDIDO_EXAME
- ☞ RACK

SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Tubos de Coletas



Tubo de Coleta						
Código	Descrição	Volume(ml)	Tipo	Etiqueta	Descrição Etiqueta	Exclusivo Subamostra
1	TB AMAR. C/GEL	20	Específico			Não
2	TUBO ROXO	1	Específico	85	ETIQUETA_AMOSTRA_TB	Não
3	TB VERM.	5	Coletivo			Não
4	TB VERDE	10	Específico			Não
5	FRC HEMOC. ADULTO	10	Primário			Não
11	FRC HEMOC. PED.	20	Primário			Não
12	FCO ESTERIL	100	Primário			Não
13	COLET. URINA UNIV.	100	Primário			Não
14	COLET. URINA 24 H	2000	Primário			Não
17	TB FE	5000	Coletivo			Não
18	TUBO ROXO ETQ PADRONIZADA	2	Primário			Não
19	TB FEZES	1000	Primário			Não
21	TUBO_ETIQUETA_01	100	Coletivo			Não
22	TUBO_ETIQUETA_02	100	Coletivo			Não
23	TUBO FILTRO UVA	100	Coletivo			Não
69	LAMINA	10	Primário			Sim
70	CARTÃO VITEK	1	Primário			Sim

Detalhes do Tubo de Coleta

SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro de Máquinas

No cadastro de máquina, é necessário configurar:

- O valor (descrição) da máquina que a impressora de código de barras está configurada, associado à sequência IMPRESSORA_BARRAS_AMOSTRA;
- O valor (descrição) da etiqueta padrão das amostras, associado à sequência ETIQUETA_AMOSTRA.

Para isso, é necessário indicar previamente o nome da máquina que solicitará a impressão, a empresa e a chave MV2000, como mostra a imagem a seguir:

Cadastro de Máquinas

Máquina
MVBRECDISK2243

Empresa
1 EMPRESA MODELO DO MV2000 1 TARJ

Chave	Sequência	Valor
MV2000	CD_FILA_RECEPCAO_CENTRALIZADA	59
MV2000	CD_ORI_ATE_PARA_PADRAO	21
MV2000	IMPRESSORA_BARRAS_AMOSTRA	MVBRECDISK1877
MV2000	ETIQUETA_AMOSTRA	ETIQUETA_AMOSTRA
MV2000	ETIQUETA_CARTA_PACIENTE	ETIQUETA_CARTA_PACIENTE
MV2000	ETIQUETA_CARTA_REMETENTE	ETIQUETA_CARTA_REMETENTE
MV2000	IMPRESSORA_ETIQ_CARTA	MVBRECDISK1877
MV2000	PARAM_WORKFLOW PSSD	<DT:29/03/2016/><DT_FINAL:17/08/2016/><ORD:5/>
TOTEMSENHA	IMPRESSORA	PDFCreator
TOTEMSENHA	TIPO_IMPRESSAO	IMPRESSION_FORMATADA
TOTEMSENHA	IMPRESSORA_HOMOLOGADA	Bematech MP-4000 TH/Bematech MP-4200 TH
TOTEMSENHA	NR_LINHAS_AVANCO_PAPEL	0
TOTEMSENHA	USA_LEITOR_CODIGO_BARRAS	false
MV2000	1,3,4	1,3,4
MV2000	FILIA_PADRAO	1,3,4
TOTEMSENHA	UTILIZA_TRADUCAO_INGLES	false

Exame de Imagem (PSDI)

SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Setores de Exames



Setores de Exames

Código: 51 Nome: RADIOLOGIA Tipo do Setor de Exame: R ... RAIOS X

Nr Atual: 241 Centro de Custo: 122 ... RADIOLOGIA 1 ANDAR Prestador: 750 ... ABILIO JOSE DA SILVA A Prestador Sus: ...

Impressão do Exame: RADIOLOGIA Ordem Texto-Padrão: Descrição Tipo de Numeração: Manual Logotipo: []

Listar Exames do Laudo? Sim Técnico Opcional? Sim Ativo? Sim Origem do Prestador a Faturar: Configuração Geral

Url Visualização de Laudos de Imagem SOULMV: http://177.71.191.167/mpev362/desk23 Url Visualização de Laudos de Imagem PEP: http://177.71.191.167/mpev362/desk<&STRING_URL_RX_CD_ACCESSION

Editor Campos Chaves Logotipo Notificações Origem Empresa

Nutrição (PSND)

SOUL MV / Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Tabelas / Copas

Copas			
Código	Descrição	Setor	Descrição do Setor
1	COPA DO SETOR A	55	POSTO A
2	COPA DO SETOR E 555	56	POSTO E
3	COPA DO SETOR E HEMODIALISE	48	HEMODIALISE
4	COPA DO SETOR E QT	50	QUIMIOTERAPIA
5	COPA DO SETOR F	57	POSTO C
6	COPA DO SETOR F UTI	67	UTI
7	COPA DO SETOR F ENDOSCOPIA	29	ENDOSCOPIA
8	COPA DO SETOR L	60	POSTO L
9	COPA DO SETOR J	58	POSTO F
10	COPA DO SETOR J DAY CLINIC	62	POSTO D
11	COPA DO SETOR J PS PEDIATRICO	47	PRONTO SOCORRO PEDIATRICO
12	COPA DO SETOR J PS GERAL	45	PRONTO SOCORRO ADULTO
13	COPA DO SETOR J UNICOR	70	UTI CORONARIANA
14	COPA DO SETOR J PEDIATRIA	59	POSTO B
15	COPA DO SETOR M	61	POSTO F
16	COPA DO SETOR M CETIN	68	UTI INFANTIL
17	COPA DO SETOR M CETIP	69	CETIP
18	COPA DIRECPO AFECC	2	DIRETORIA GERAL
19	COPA DIRECPO DIRETORIA	11	DIRETORIA CLINICA
20	COPA DIRECPO GABINETE	8	*GAB
21	COPA DIRECPO CHECK UP	42	CHECK UP

Configurações da Copa

Caminho Impressora: HP LaserJet 5P Relatório de Aviso de Admissao de Paciente e Alteração de Dieta

Banco de Sangue (PBSA)

SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Configurações / Parâmetros



Configurações do Sistema de Banco de Sangue

Configuração para o Sistema

Caminho onde encontra-se instalada a Impressora do Banco de Sangue na Rede: C:\PBSA

Intervalo para verificação de novos arquivos de retorno gerados pelo Sistema SBS: 2

Informe o nome do arquivo que será gerado pelo SOULMV para integração: C:\PBSA\

Informe o caminho onde o sistema SBS irá gravar os arquivos para o SOULMV: C:\ACG

Informe o caminho onde o SOULMV irá gravar os arquivos de erro gerados pela integração: C:\

Utilizar o processo de prescrição de itens de sangue multiempresa: Não

Permite alterar componentes do item de solicitação de sangue após confirmação: Não

Manutenção (ACMA)

SOUL MV / Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Oficinas

Cadastro de Oficinas								
Código	Descrição	Caminho da Impressora	Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	E-mail	EnviaEmail	AvaliaçãoServ	Terceirizado
1	MANUTENCAO GERAL	\\DEMO\HP	1	SUPERINTENDENCIA		Não	Sim	☐
2	ELETRICA	\\DEMO\HP				Não	Sim	☒
3	HIDRAULICA	\\DEMO\HP				Sim	Sim	☐
4	ELETRONICA	MANUTENCAO	92	TECNOLOGIA INFORMACAO		Sim	Sim	☐
5	BIOMEDICA	\\POLIS\HP-CRC	86	MANUTENCAO DE EQUIP		Não	Sim	☐
6	TELEFONIA	\\HP	86	MANUTENCAO DE EQUIP		Sim	Sim	☐
7	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	\\HP	92	TECNOLOGIA INFORMACAO		Sim	Sim	☐
8	ELETRONICA	ELETRONICA	7	DIRETORIA ENSINO E PESQUISA		Sim	Sim	☐
9	MANUTENCAO	\\192.168.2.22\PDFCREATOR	23	CCIH		Sim	Sim	☐
11	MANUTENCAO PREDIAL	\\IMPRESSORA\HP-1200	23	CCIH		Sim	Sim	☐
12	TESTE POLLYANNA	ELETRONICA	92	TECNOLOGIA INFORMACAO		Sim	Sim	☐
13	OFICINA GAMBI	PDFCREATOR	124	CME-PREPARO		Sim	Sim	☐
14	SUPORTE AO CLIENTE INTERNO	PDF	92	TECNOLOGIA INFORMACAO		Sim	Sim	☐
15	OFICINA TESTE RMAIRO	TXT	83	ALMOXARIFADO CENTRAL		Não	Sim	☐
16	OFICINA DE EQUIPAMENTOS ODO	TXT	83	ALMOXARIFADO CENTRAL		Sim	Sim	☐
18	HCN_OFICINAS	\\HCN	92	TECNOLOGIA INFORMACAO		Não	Sim	☐
21	PAISAGISMO	\\MANUTENCAO	135	MANUTENCAO	MV@MV.COM.BR	Sim	Sim	☒
72	OFICINA	\\MANUTENCAO	25	AMBULATORIO_01		Sim	Sim	☐
73	2016050201 EDMAR	PDFCREATOR	104	FATURAMENTO		Não	Não	☒

Higienização (ZELA)

SOUL MV / Serviços de Apoio / Higienização / Configuração / Parâmetros



Configurações do Sistema de Zeladoria

Configuração para o Sistema

Caminho onde encontra-se instalada a Impressora:

Utilizar o processo de rouparia no gerenciamento de higienização de Leitos:

Gerenciamento de Unidade (PAGU)

SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações

Gerenciamento de Unidade (PAGU) - Configurações

Configuração para o Sistema

☒ Gera Solicitação ao Estoque
☐ CID Obrigatório na Prescrição ou Evolução
☐ CID obrigatório na Prescrição de Tratamento
☒ Permite Atendimento Home-Care
☒ Lançamento Retroativo
☐ Usar horário fixo das frequências
☐ Na cópia de presc. destacar os itens de uma transcrição
☐ Permitir prescrever para o dia seguinte?
☒ Evolução será impressa na mesma folha dos Itens Prescritos
☐ Aprazar automaticamente itens S.N. e ACM.
☐ Editar Evolução como documento
☒ Permitir ultrapassar o número máximo de dias p/ administração do item
☐ Obriga histologia no diagnóstico de oncologia
☐ Permite criar horário apenas para Itens "Se Necessário" e "A Critério Médico"

Permitir lançamento ambulatorial:

Exibir na Lov de Atendimento: ☒ Cid ☐ Proced. de Internação

Exibir Descrição do Item:

Fórmula (Superfície Corpórea):

Procedimento Parecer Médico:

☒ Exibe Popup de assumir paciente no primeiro atendimento ao voltar para a lista
☐ Checar Saldo no Estoque
☐ Utilizar um dígito verificador "P" na pulseira do paciente
☒ Exibir a lista de pacientes no Assistencial Mobile

Tipos de Prescrição

Relatório	Tipo do Relatório
ffcv/R_GUIA_TISS_SP_SADT	Guia TISS(PEP)
/pagu/R_premed	Prescrição Médica
/pagu/R_requisicao	Requisição ao Estoque
/pbsa/R_SOL_EXA_Sangue	Solicitação ao Banco de Sangue
psnd/R_DIETA_PRESC	Relatório de Nutrição
/scma/R_SOLIC_AGENDAMENTO	Solicitação de Agendamento
/pagu/R_ESOL	Exames no Setor
/pagu/r_alertas_presc	Alertas do Paciente

Imprimir Cópia **Aprazamento**

Prescrição **Receita**

Presc. Enferm. **Exames Laboratoriais**

Transcrição **Exames de Imagem**

Mobilidade **Conversão da Presc.**

Caminhos disponíveis no Gerenciamento de Unidades (PAGU)

- Relatório de prescrição: /pagu/r_premed;
- Relatório de solicitação de banco de sangue: /pbsa/R_SOL_EXA_SANGUE;
- Relatório de solicitação de dieta: /psnd/R_DIETA_PRESC;



- Relatório de agendamento da central de marcação: /scma/R_Solic_agendamento;
- Relatório de GUIA TISS: FFCV\R_GUIA_TISS_SP_SADT;
- Relatório de solicitação de estoque: /pagu/R_requisicao ou /pagu/R_solsai_pro;
- Relatório de solicitação de exames (Laboratório e Imagem): /pagu/r_esol.

Para imprimir uma segunda via do relatório, deve-se configurar o parâmetro "Imprimir Cópia".

Configuração de impressão por setor

Código	Setor	Imprimir cópia	Prescrição	Transcrição	Presc. Enferm.	Aprazamento	Receita	Exames Lab.	Exames de Im.	Conversão da Presc.	Mobilidade
		Não	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Não Imprimir	Não

Excluir Retornar

Nas exceções, também será possível configurar a impressão por cópia.