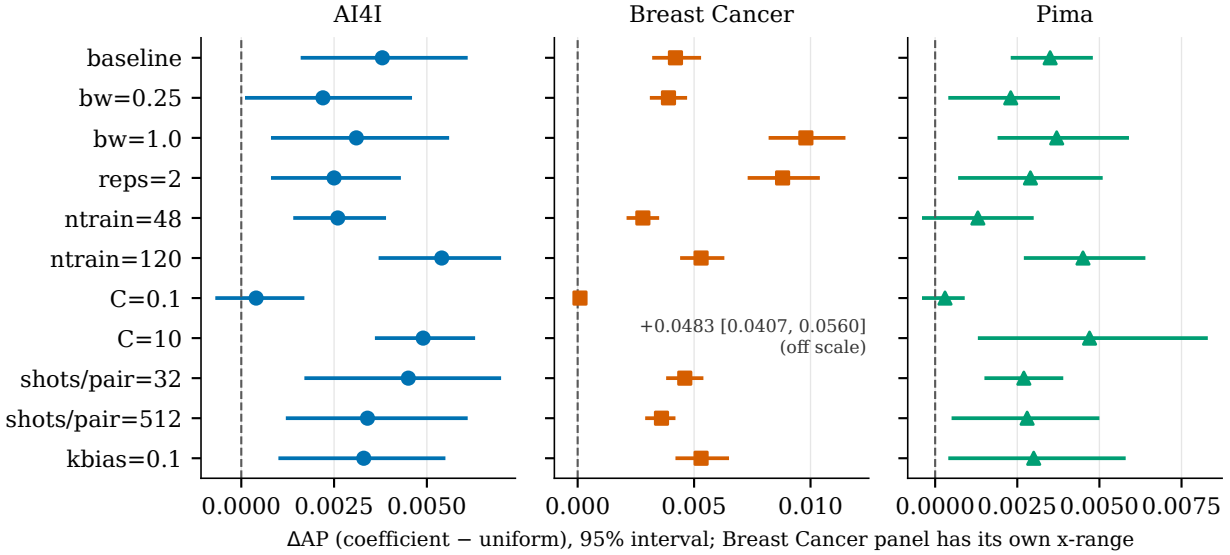
AI4I
Breast Cancer
Pima
baseline
bw=0.25
bw=1.0
reps=2
ntrain=48
ntrain=120
C=0.1
C=10
shots/pair=32
shots/pair=512
kbias=0.1
+0.0483 [0.0407, 0.0560]
(off scale)
0.0000
0.0025
0.0050
0.000
0.005
0.010
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
ΔAP (coefficient − uniform), 95% interval; Breast Cancer panel has its own x-range